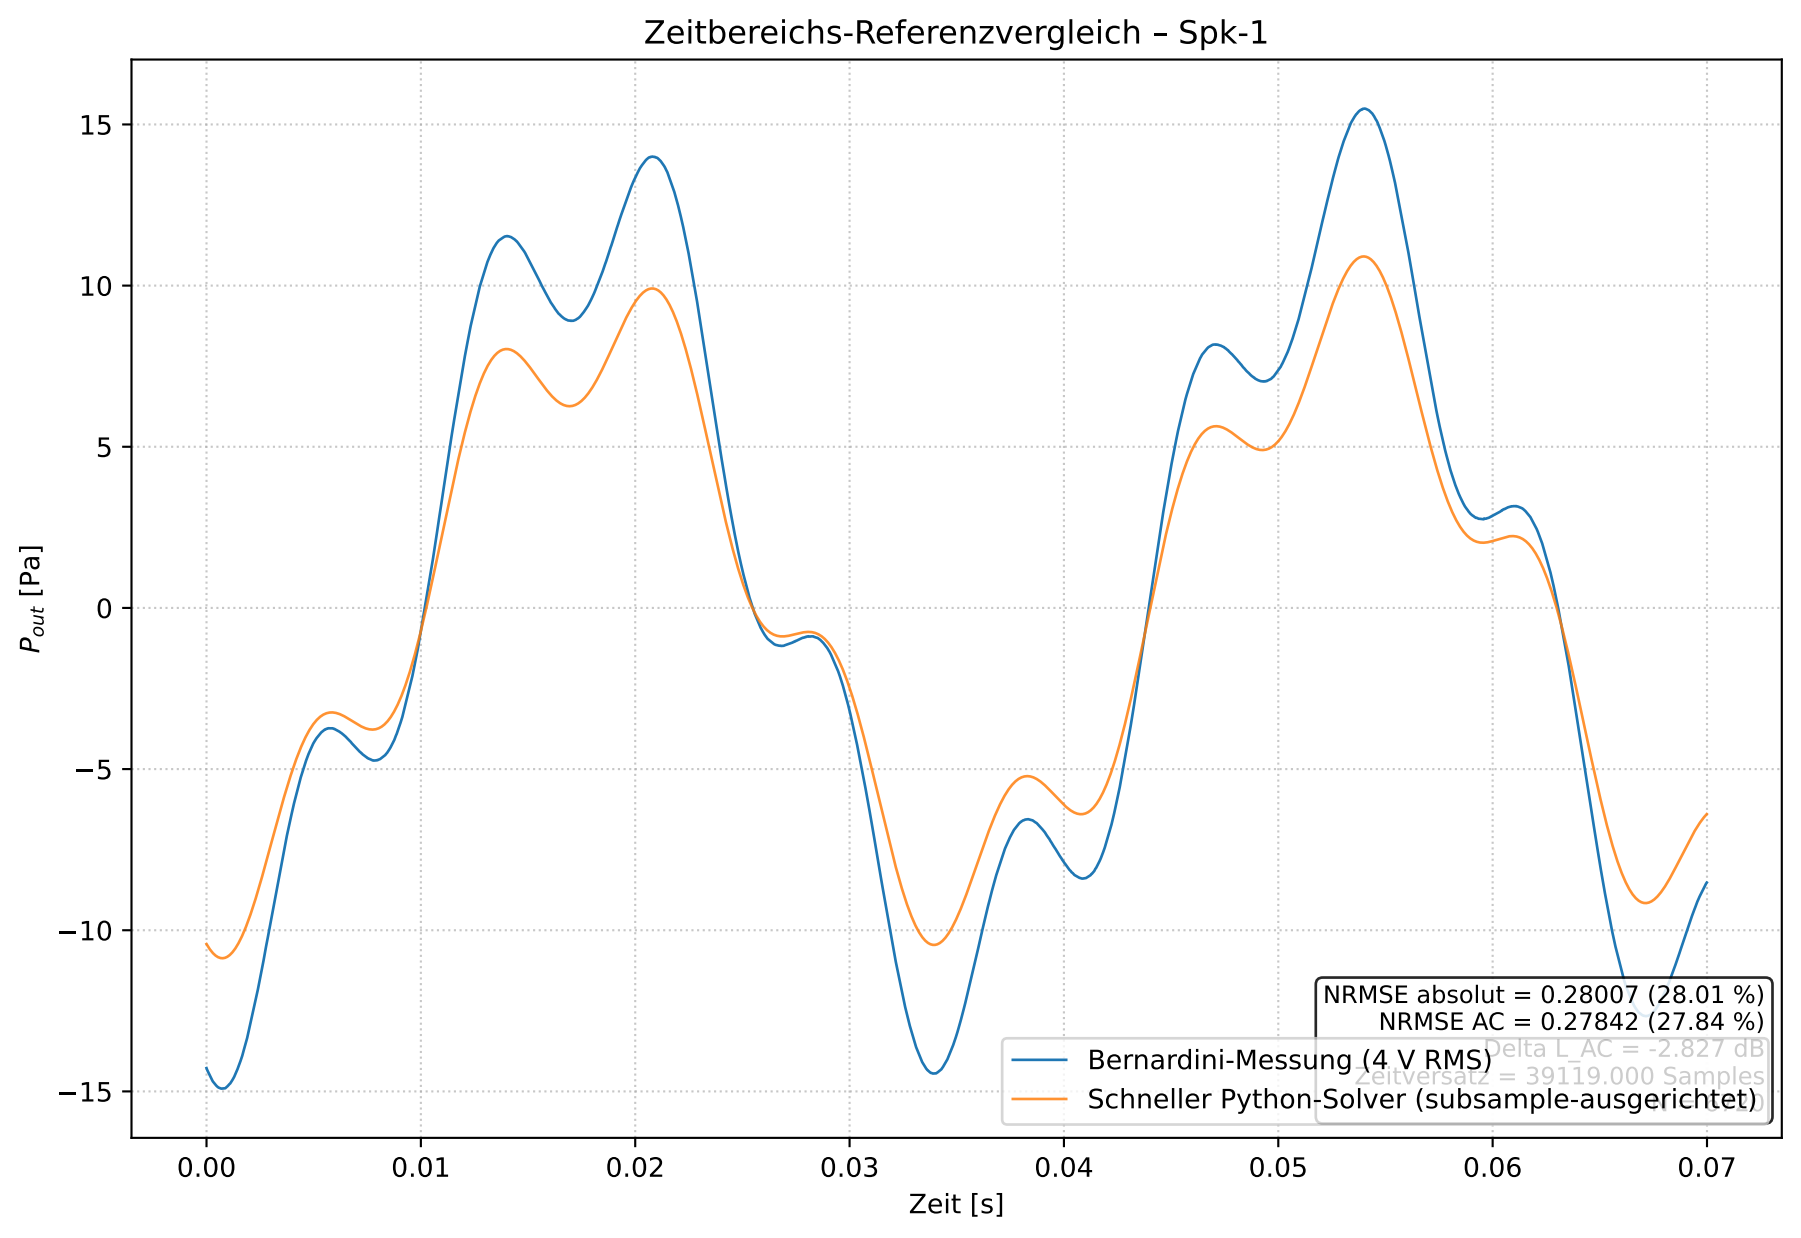
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
15
10
5
0
−5
−10
−15
P_{out} [Pa]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
NRMSE absolut = 0.28007 (28.01 %)
NRMSE AC = 0.27842 (27.84 %)
Delta L_AC = -2.827 dB
Zeitversatz = 39119.000 Samples
Bernardini-Messung (4 V RMS)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)