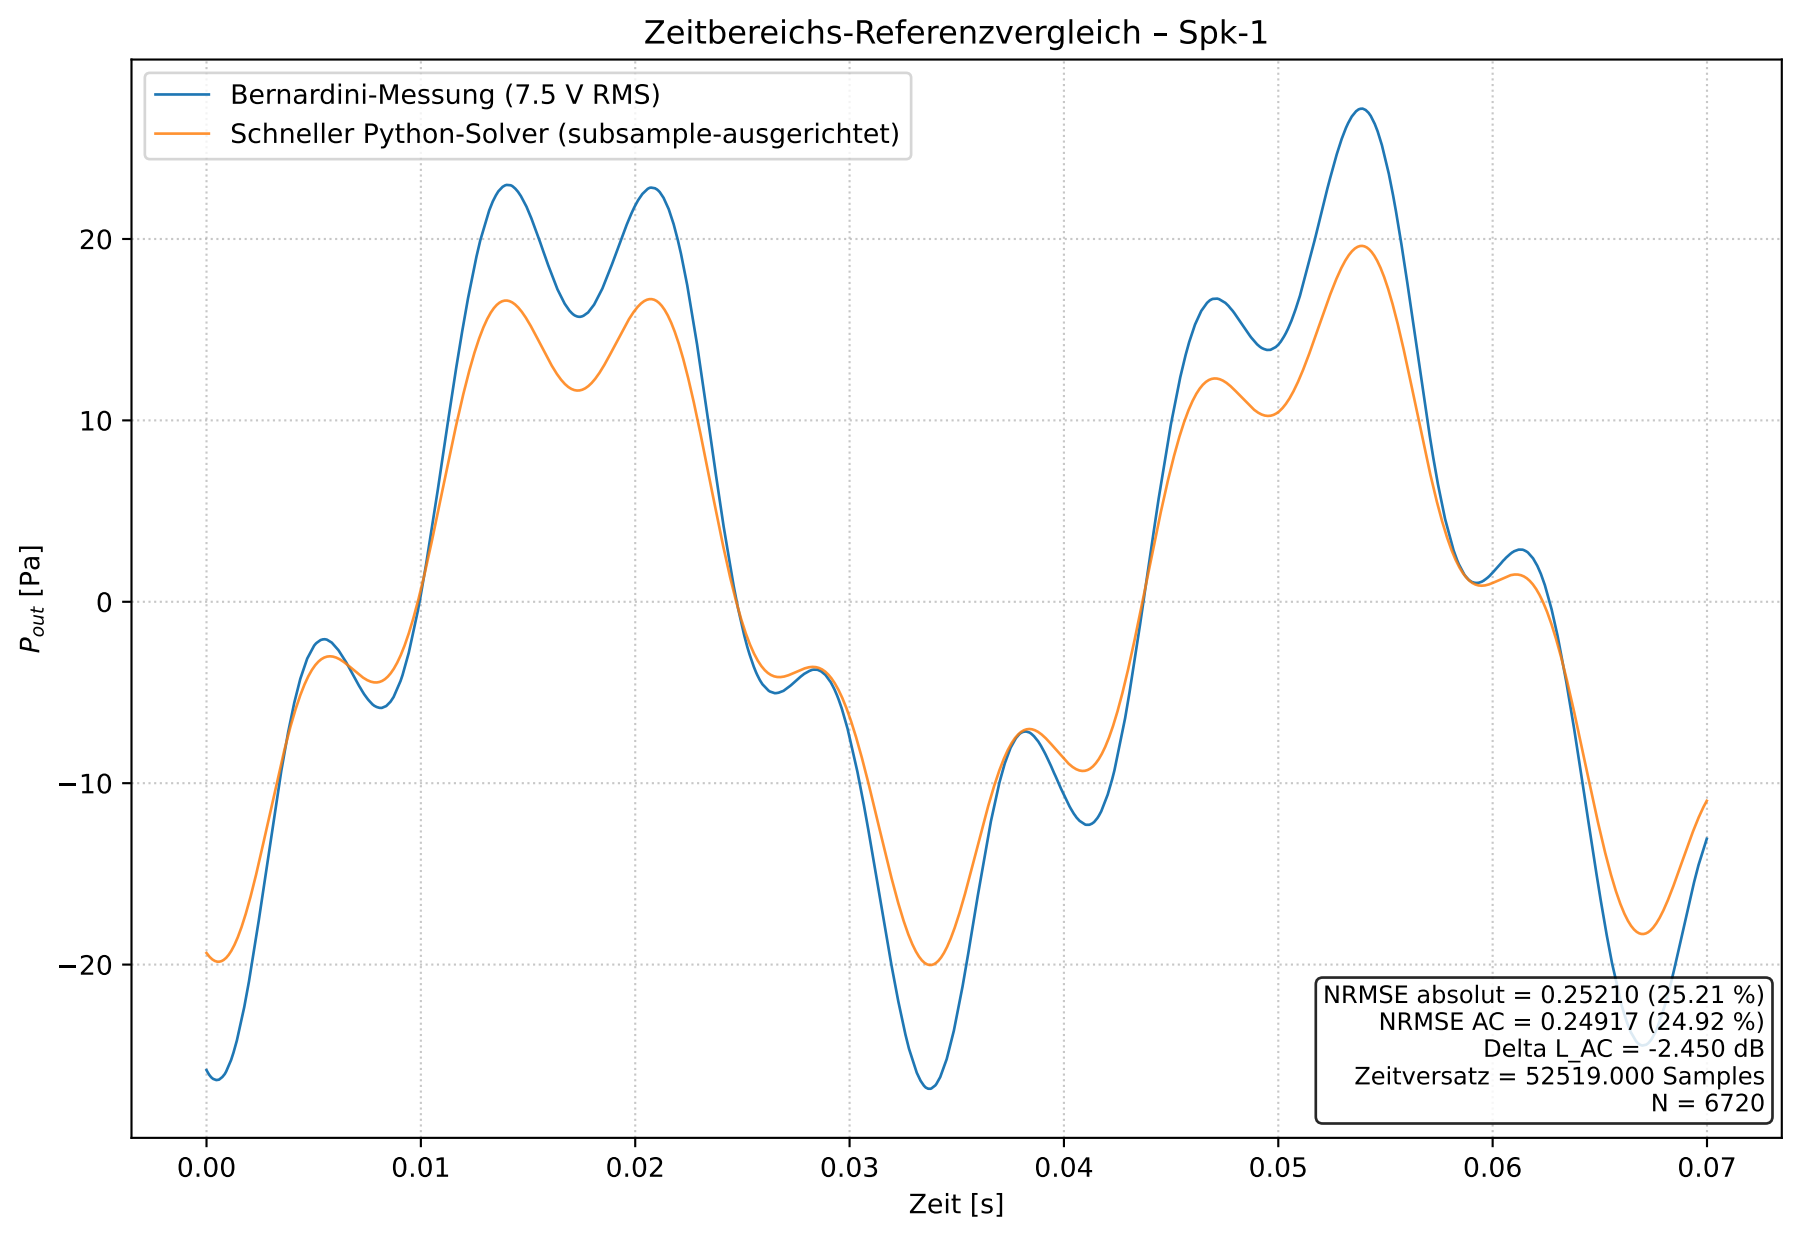
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
Bernardini-Messung (7.5 V RMS)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
P_{out} [Pa]
20
10
0
−10
−20
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
NRMSE absolut = 0.25210 (25.21 %)
NRMSE AC = 0.24917 (24.92 %)
Delta L_AC = -2.450 dB
Zeitversatz = 52519.000 Samples
N = 6720