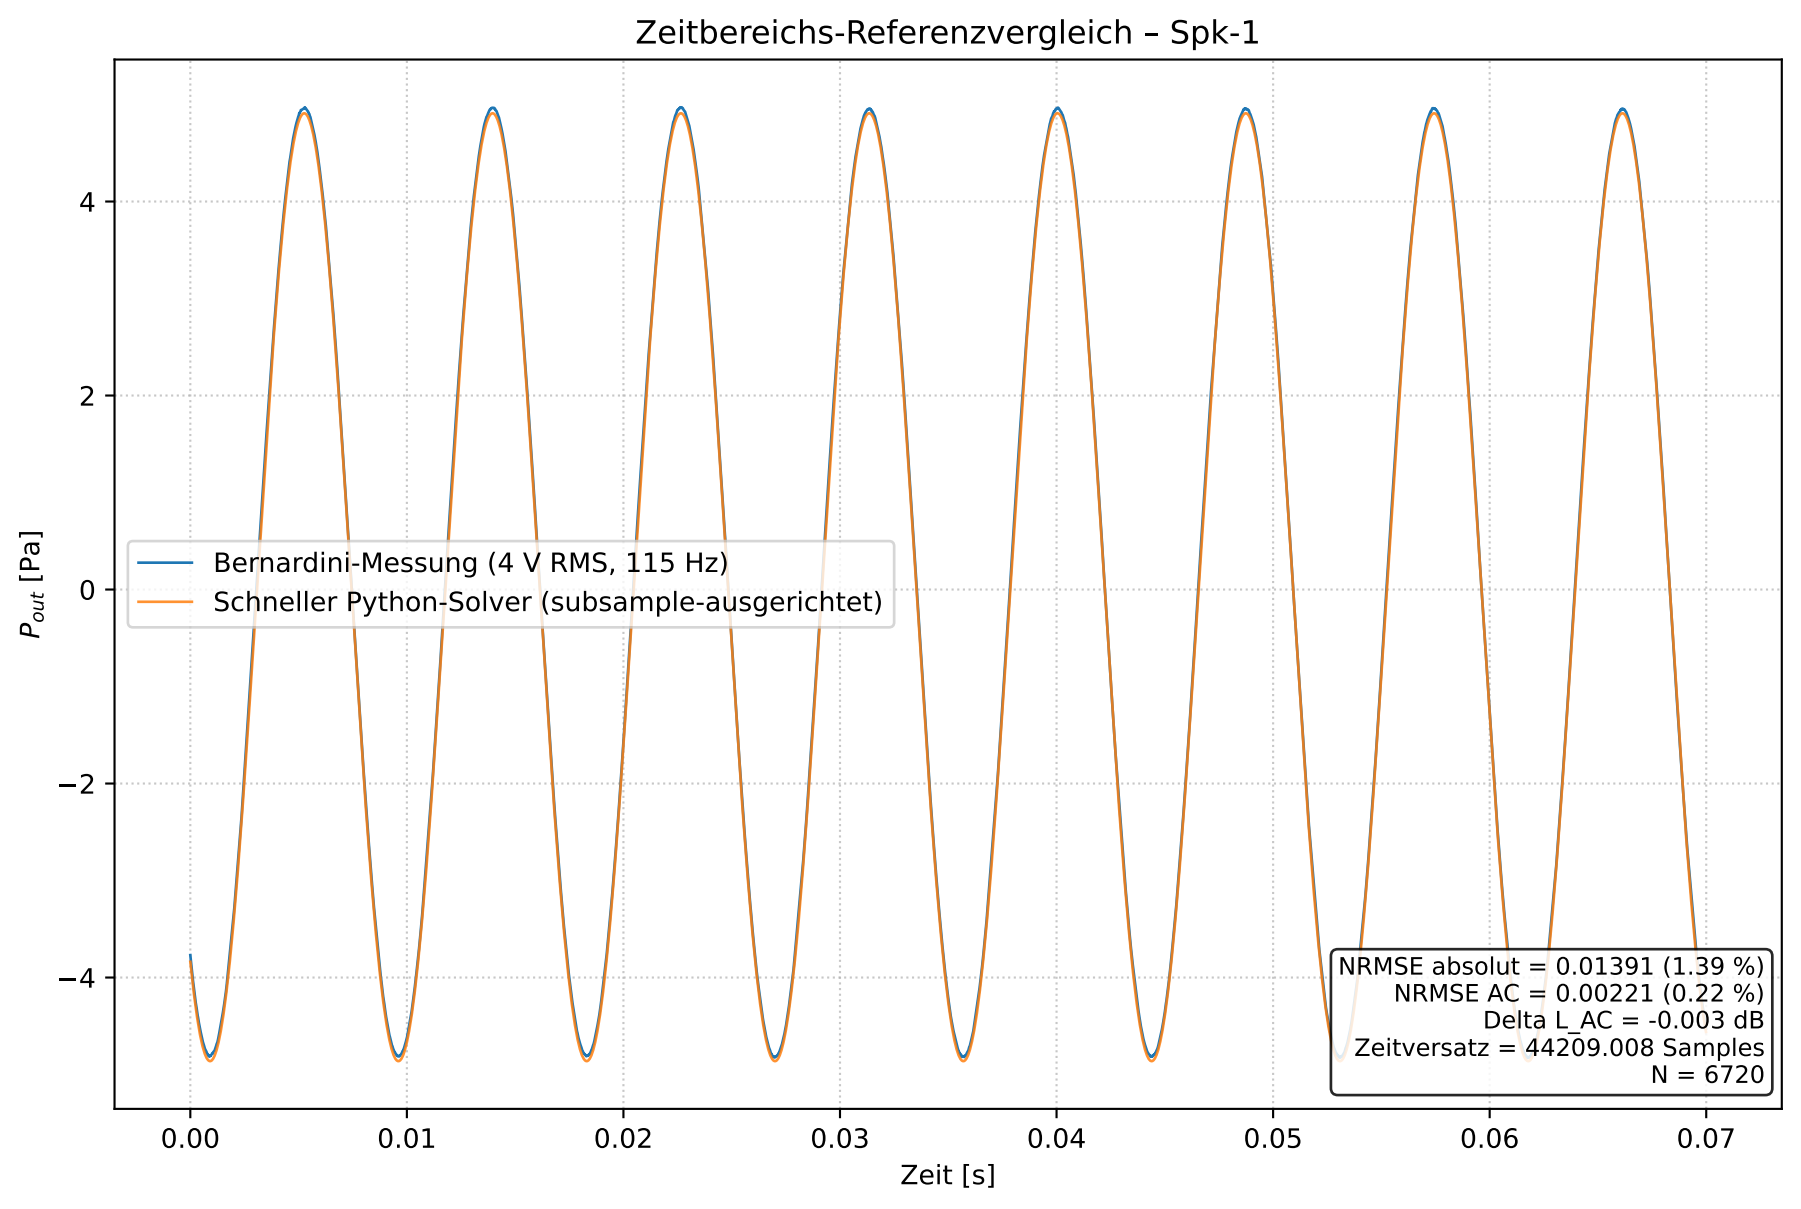
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
Bernardini-Messung (4 V RMS, 115 Hz)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
NRMSE absolut = 0.01391 (1.39 %)
NRMSE AC = 0.00221 (0.22 %)
Delta L_AC = -0.003 dB
Zeitversatz = 44209.008 Samples
N = 6720
P_{out} [Pa]
Zeit [s]
4
2
0
−2
−4
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07