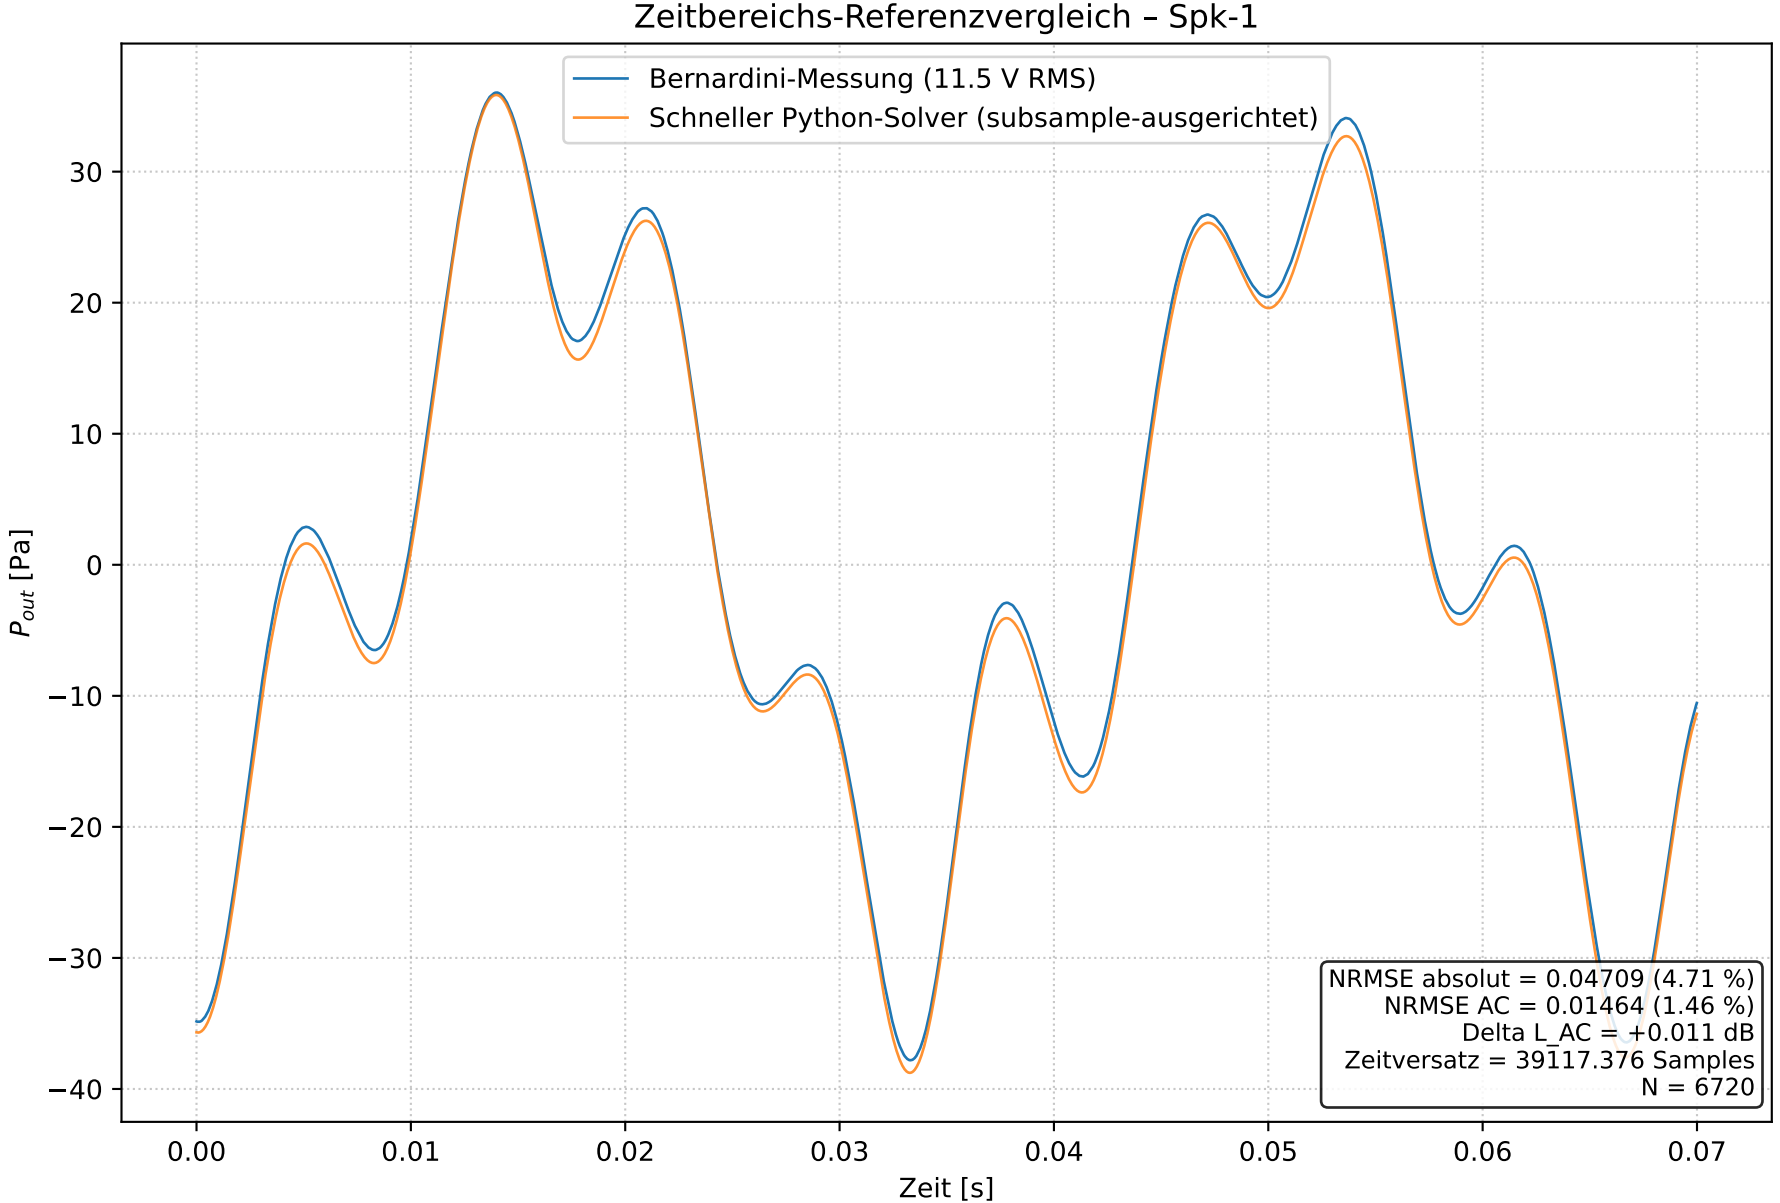
Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-1
Bernardini-Messung (11.5 V RMS)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
P_{out} [Pa]
Zeit [s]
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
NRMSE absolut = 0.04709 (4.71 %)
NRMSE AC = 0.01464 (1.46 %)
Delta L_AC = +0.011 dB
Zeitversatz = 39117.376 Samples
N = 6720