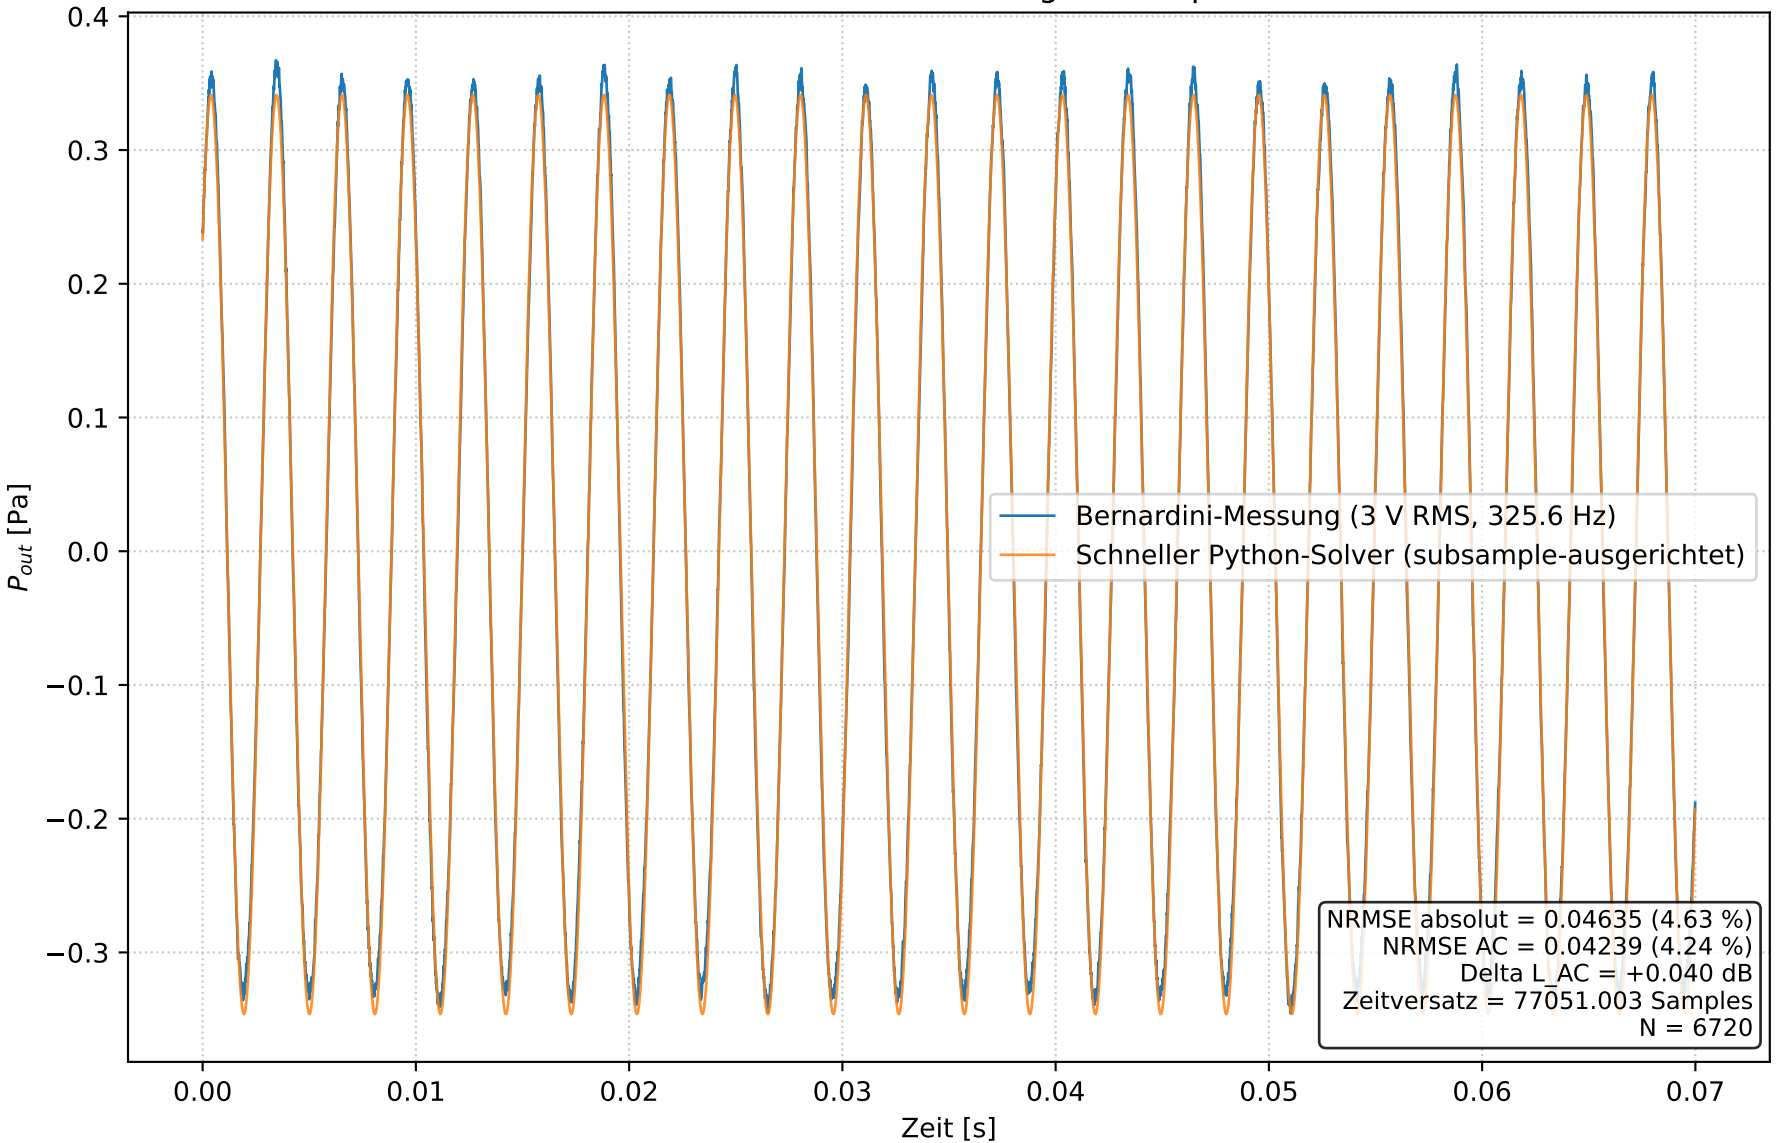

Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-2
P_{out} [Pa]
Zeit [s]
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Bernardini-Messung (3 V RMS, 325.6 Hz)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
NRMSE absolut = 0.04635 (4.63 %)
NRMSE AC = 0.04239 (4.24 %)
Delta L_AC = +0.040 dB
Zeitversatz = 77051.003 Samples
N = 6720