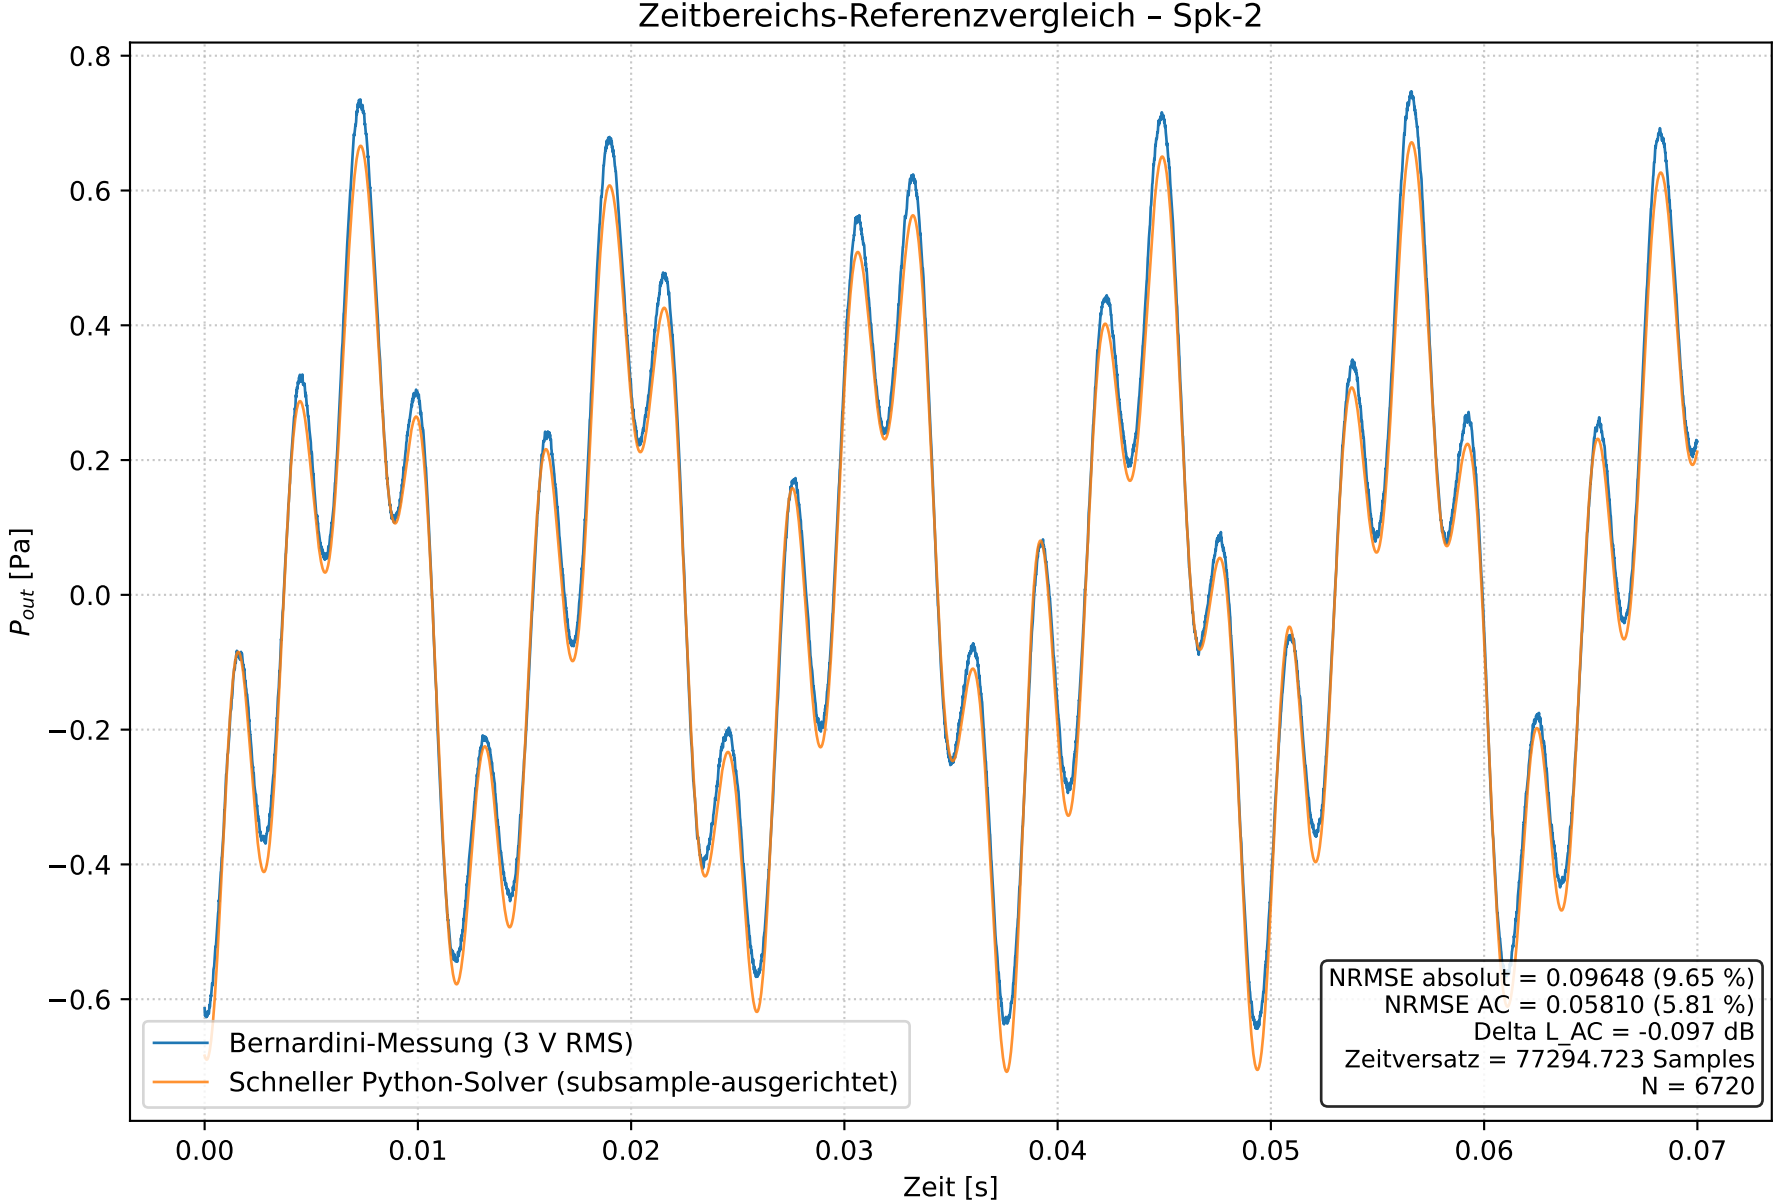

Zeitbereichs-Referenzvergleich – Spk-2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
P_{out} [Pa]
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Zeit [s]
Bernardini-Messung (3 V RMS)
Schneller Python-Solver (subsample-ausgerichtet)
NRMSE absolut = 0.09648 (9.65 %)
NRMSE AC = 0.05810 (5.81 %)
Delta L_AC = -0.097 dB
Zeitversatz = 77294.723 Samples
N = 6720