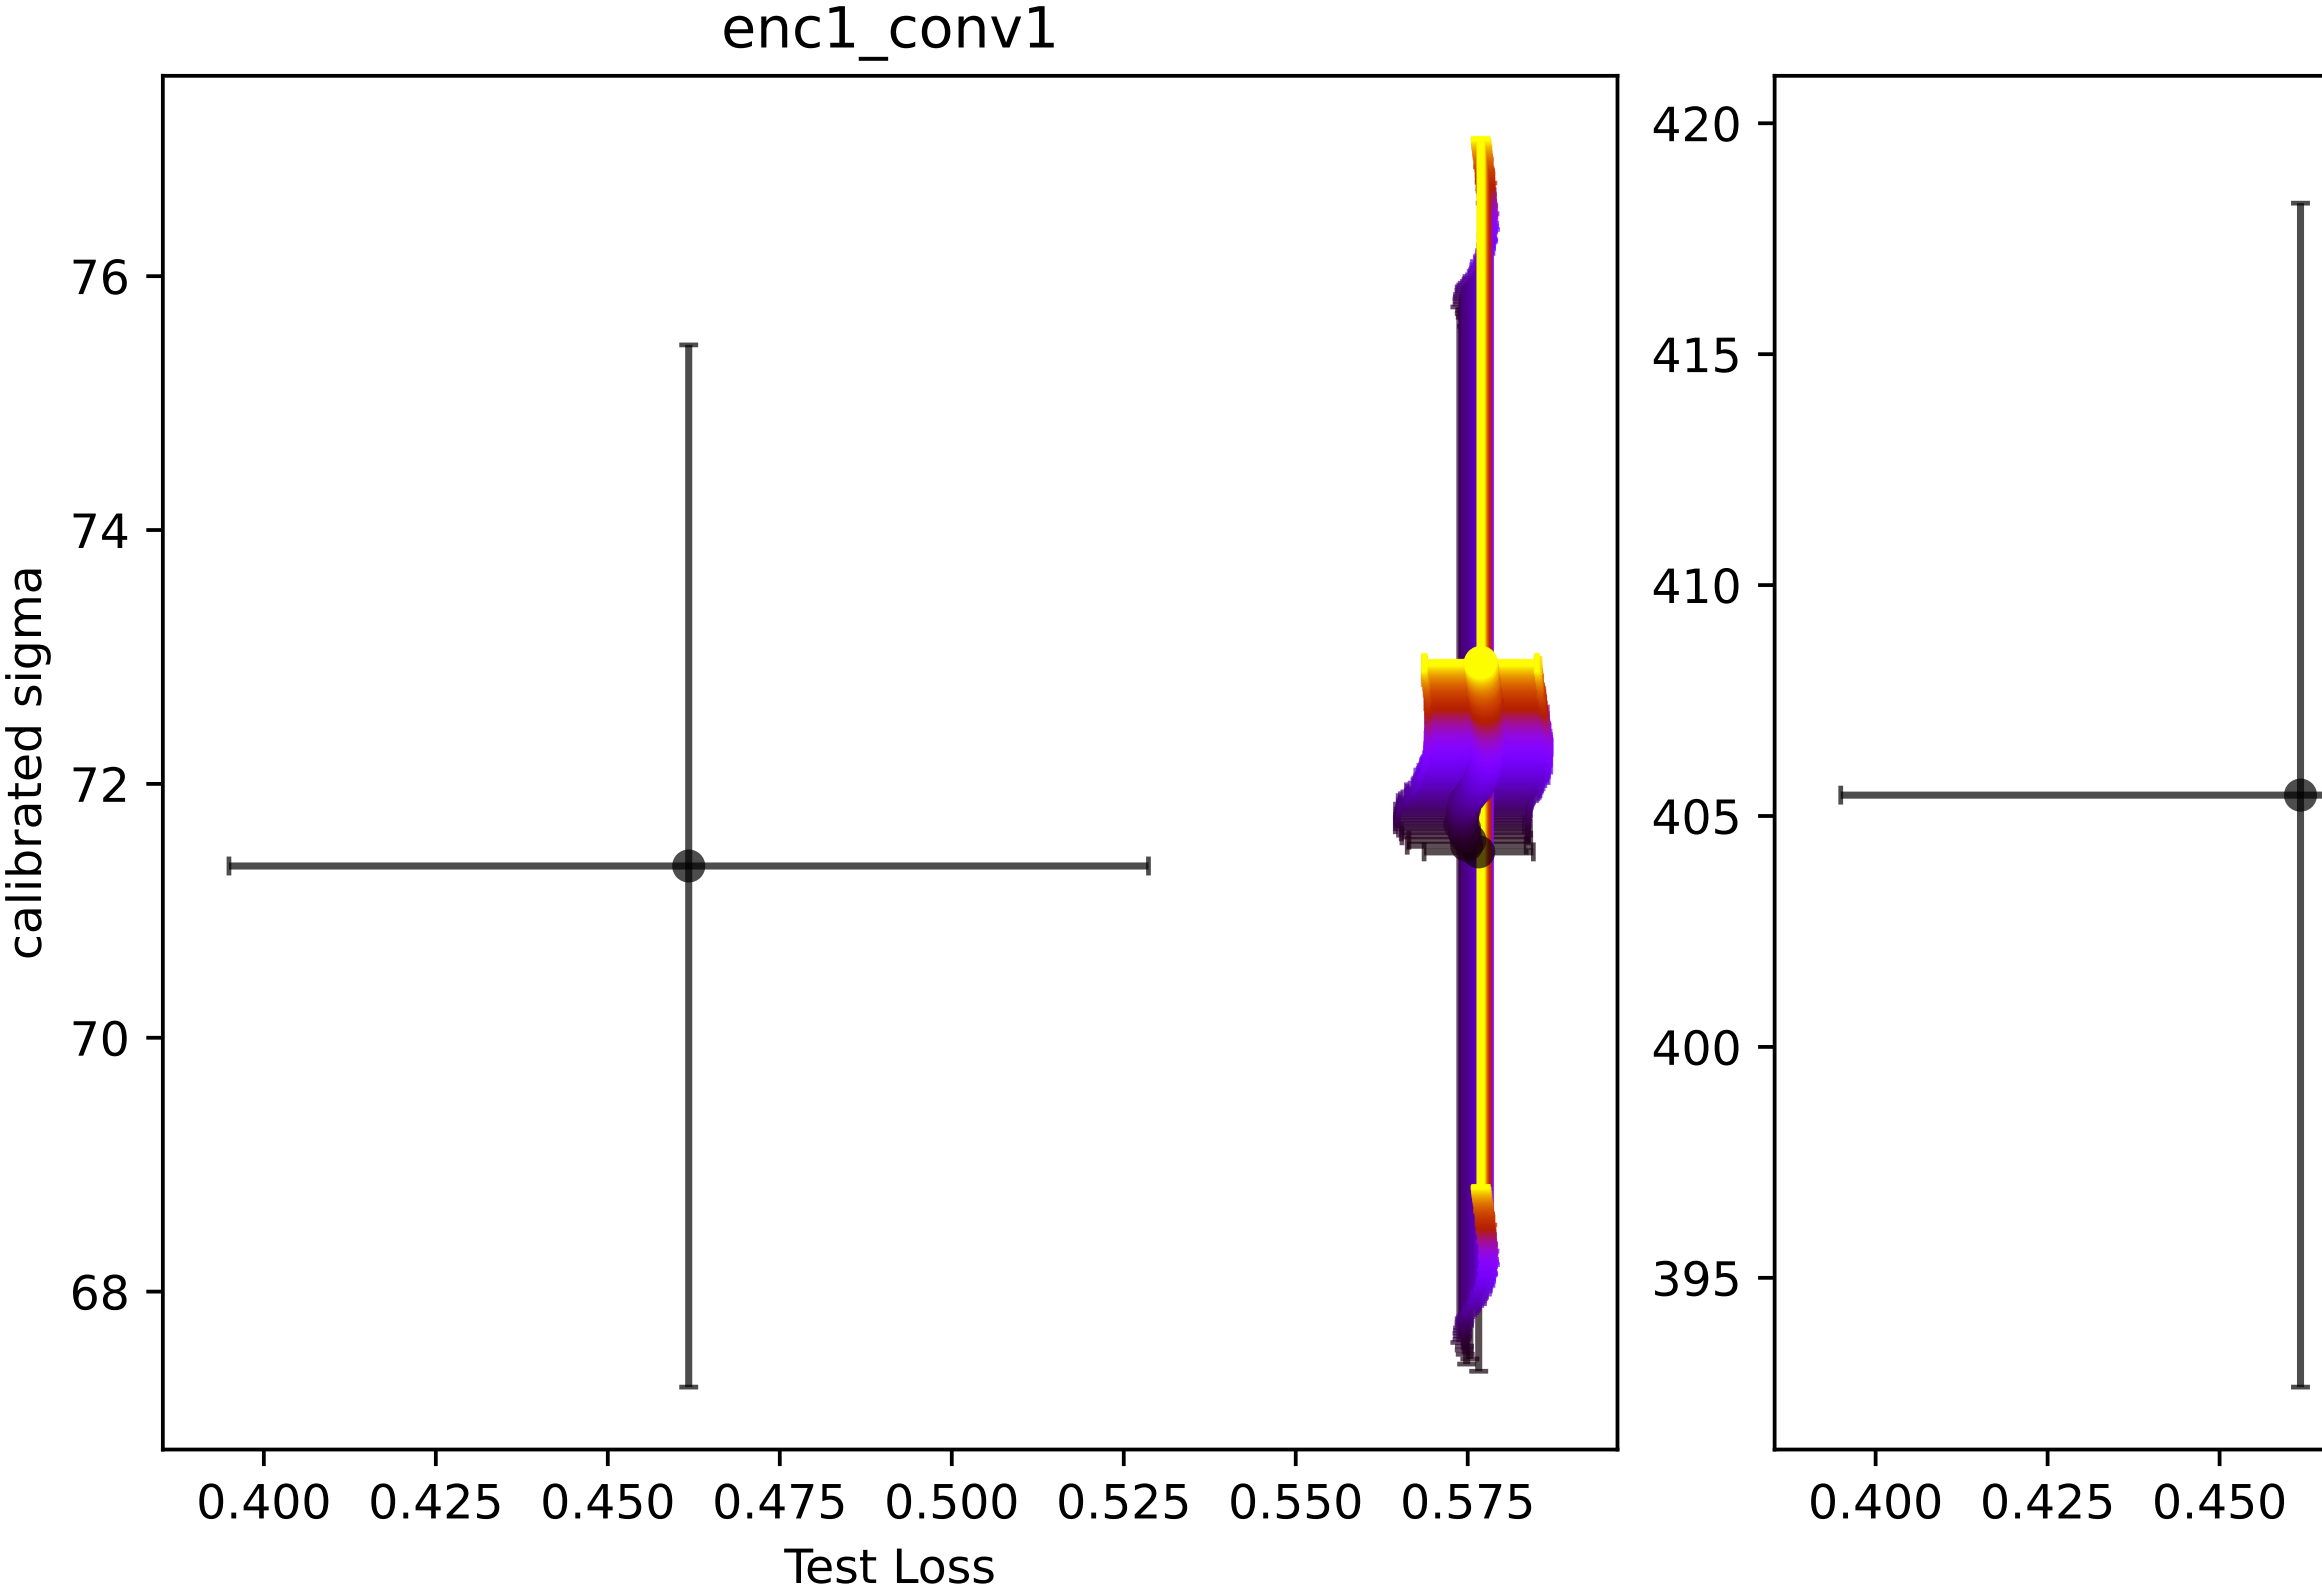
enc1_conv1
calibrated sigma
76
74
72
70
68
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
420
415
410
405
400
395
0.400
0.425
0.450

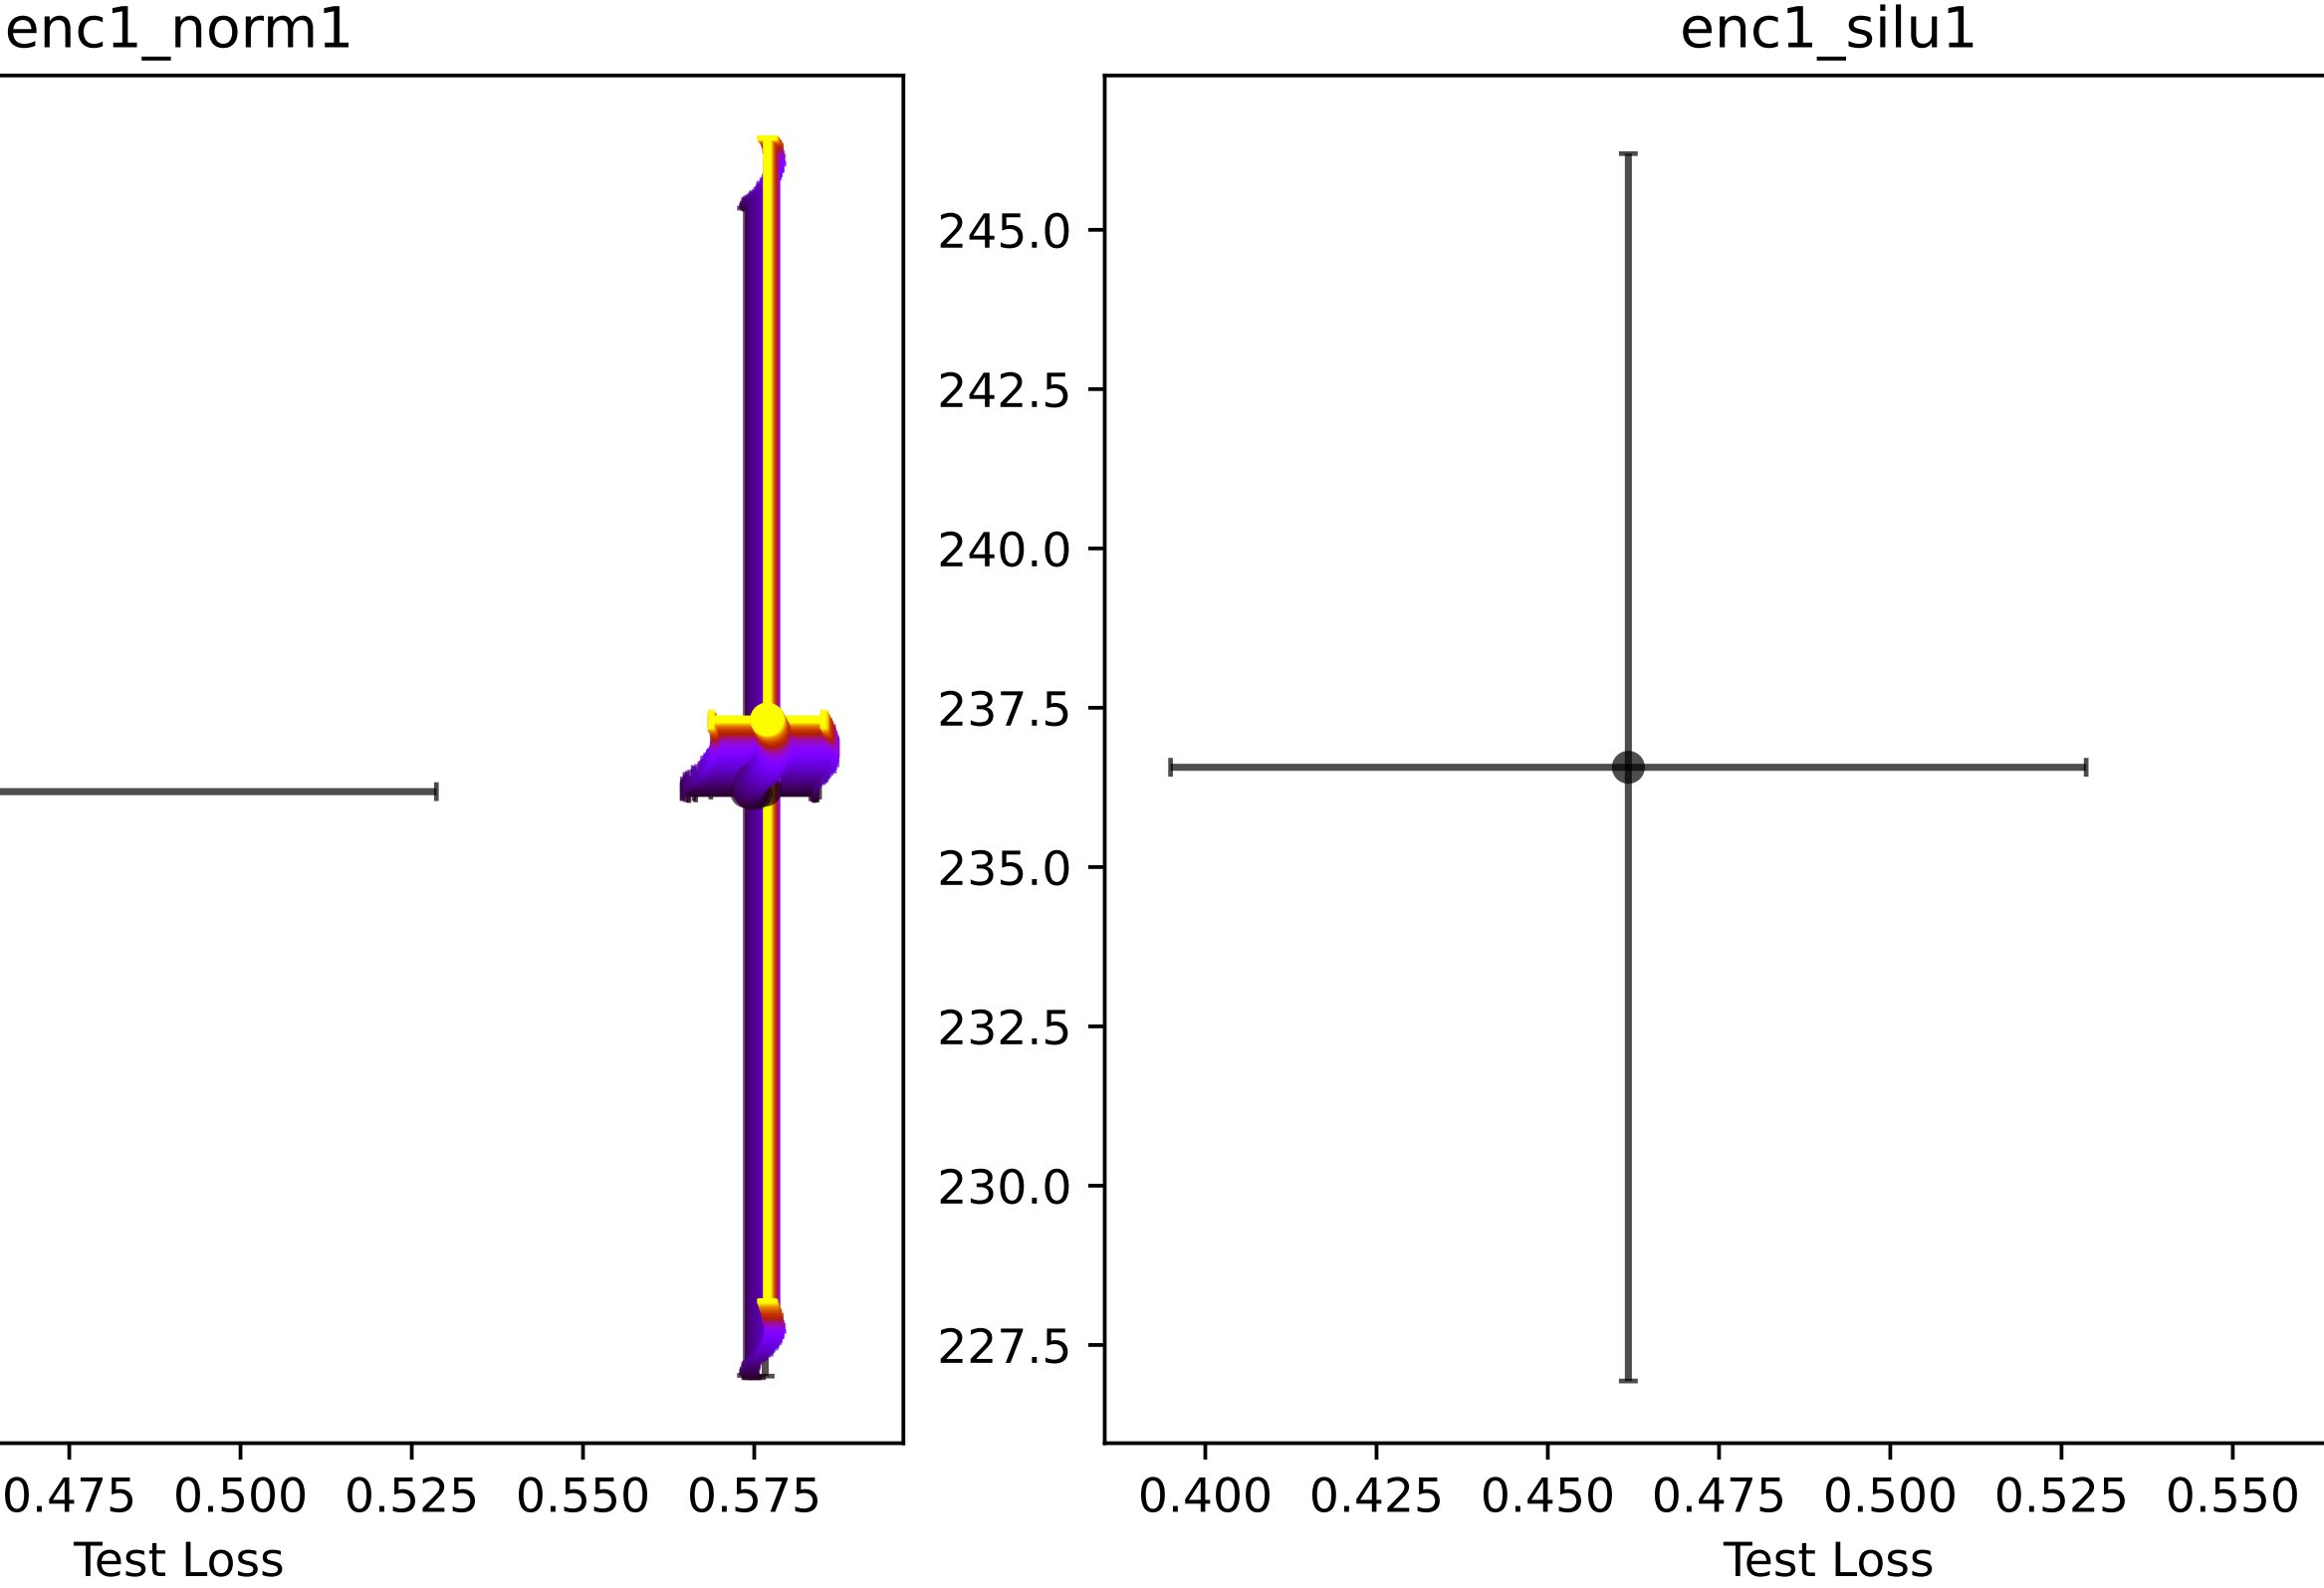

enc1_norm1
enc1_silu1
245.0
242.5
240.0
237.5
235.0
232.5
230.0
227.5
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

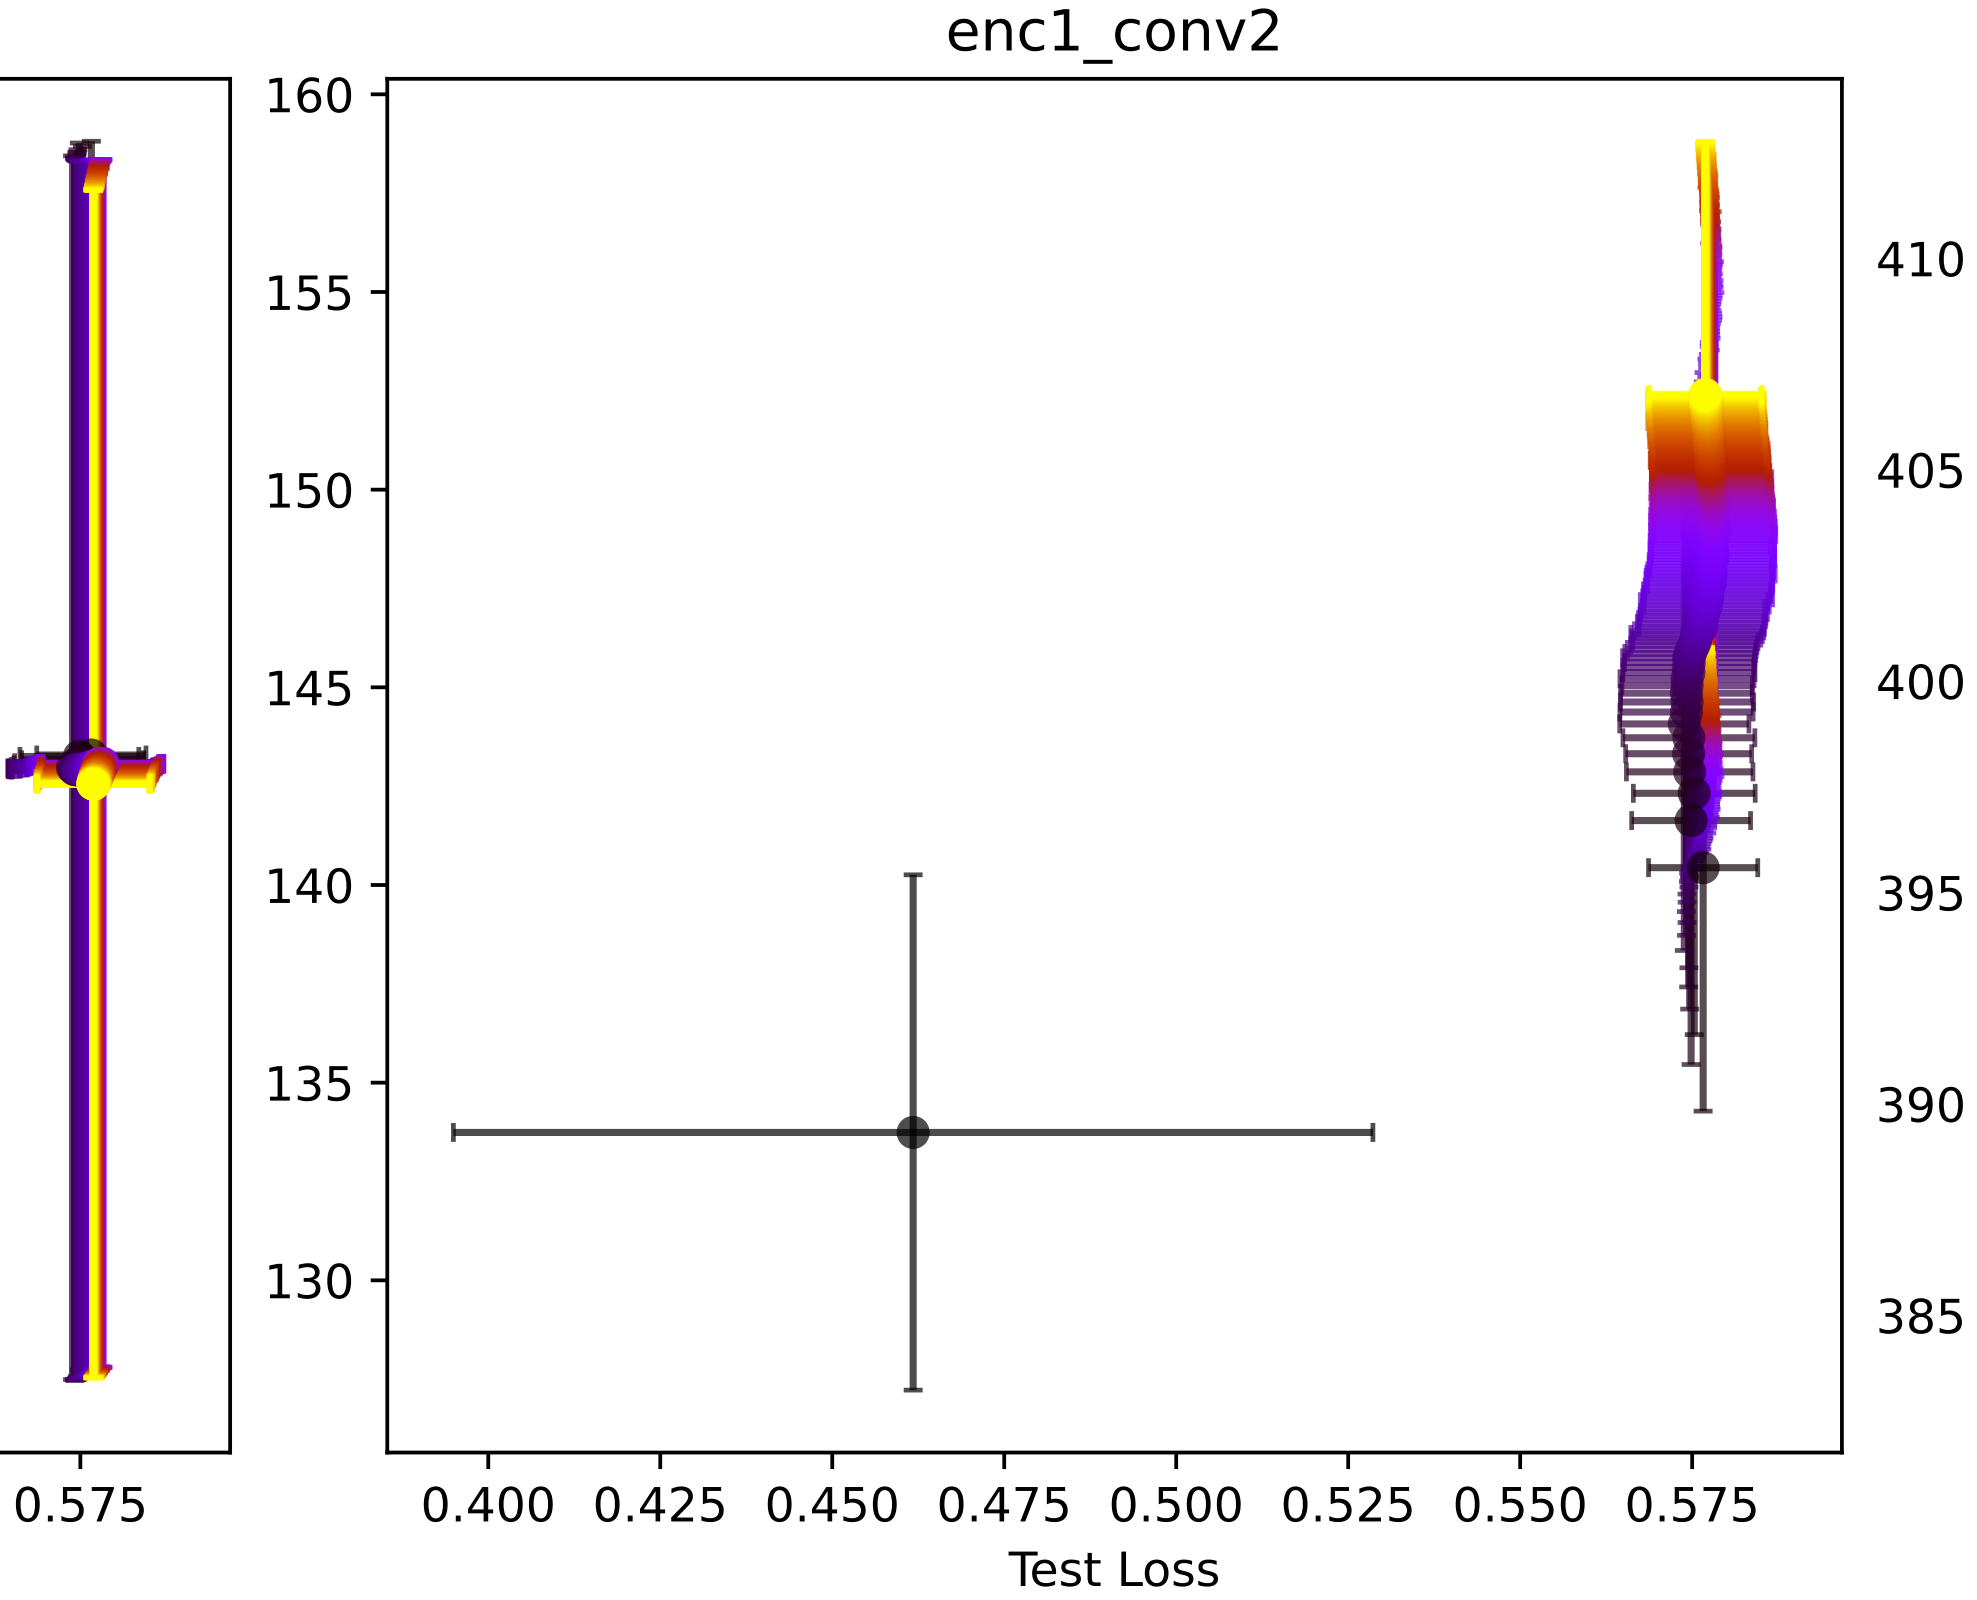
enc1_conv2
0.575
160
155
150
145
140
135
130
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
410
405
400
395
390
385

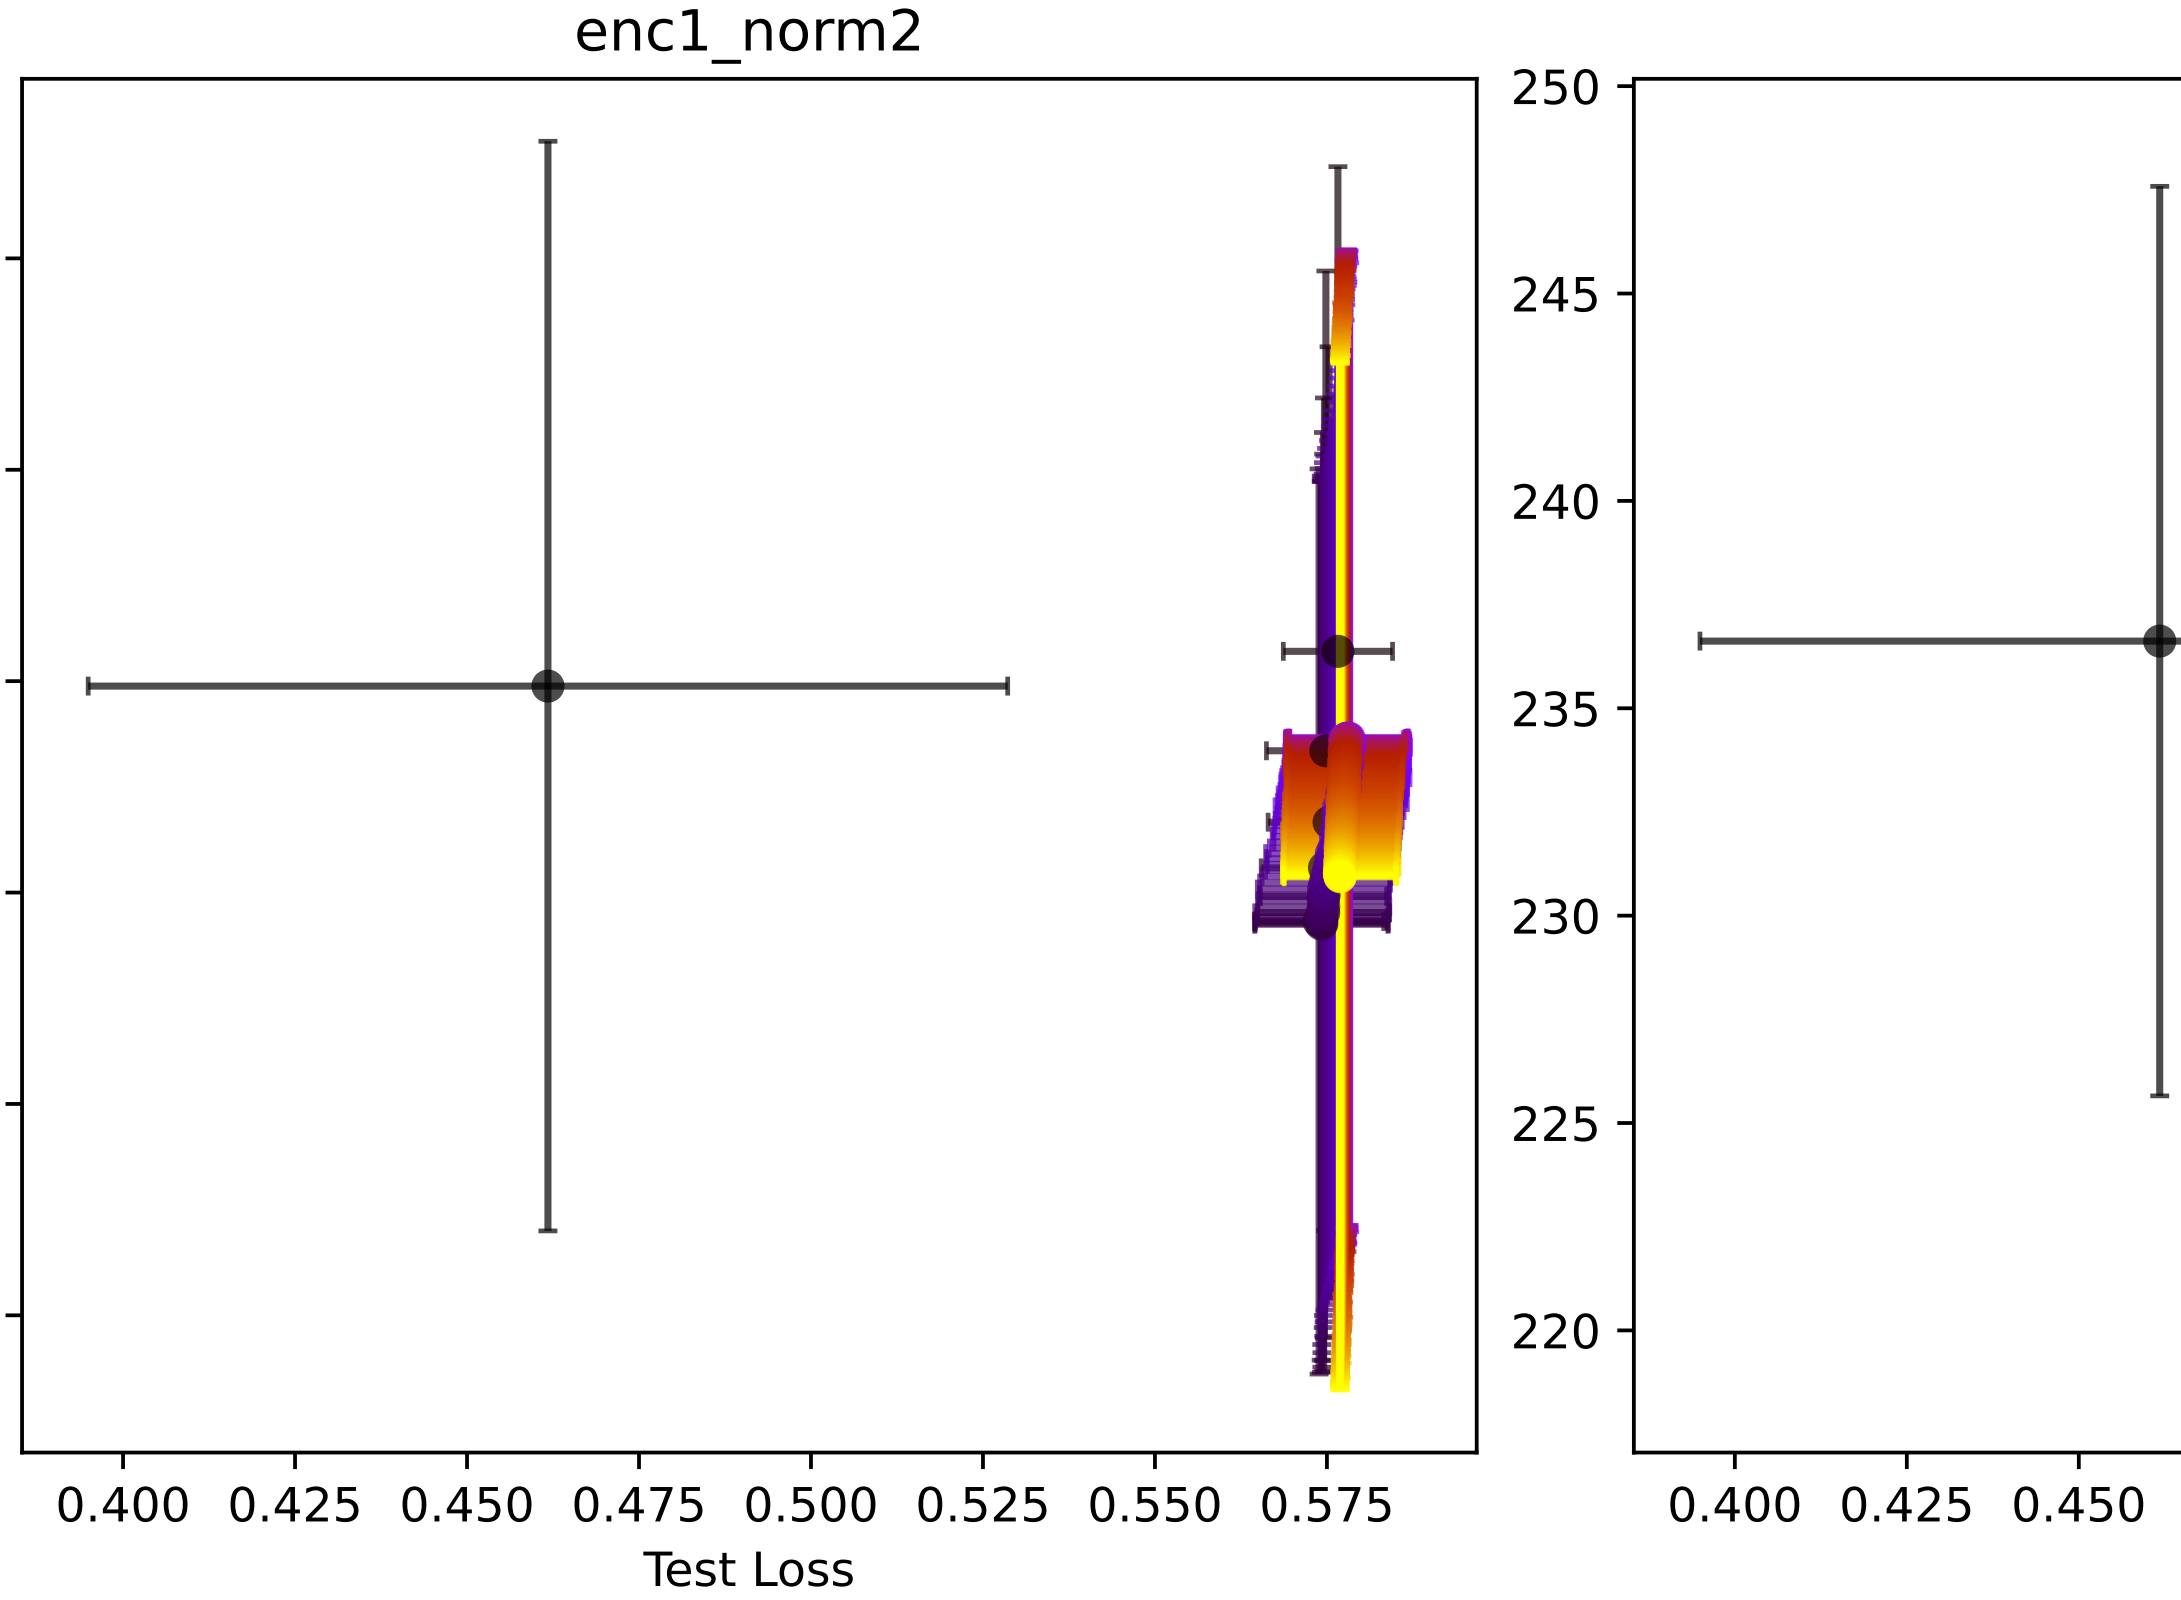
enc1_norm2
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
250
245
240
235
230
225
220
0.400
0.425
0.450

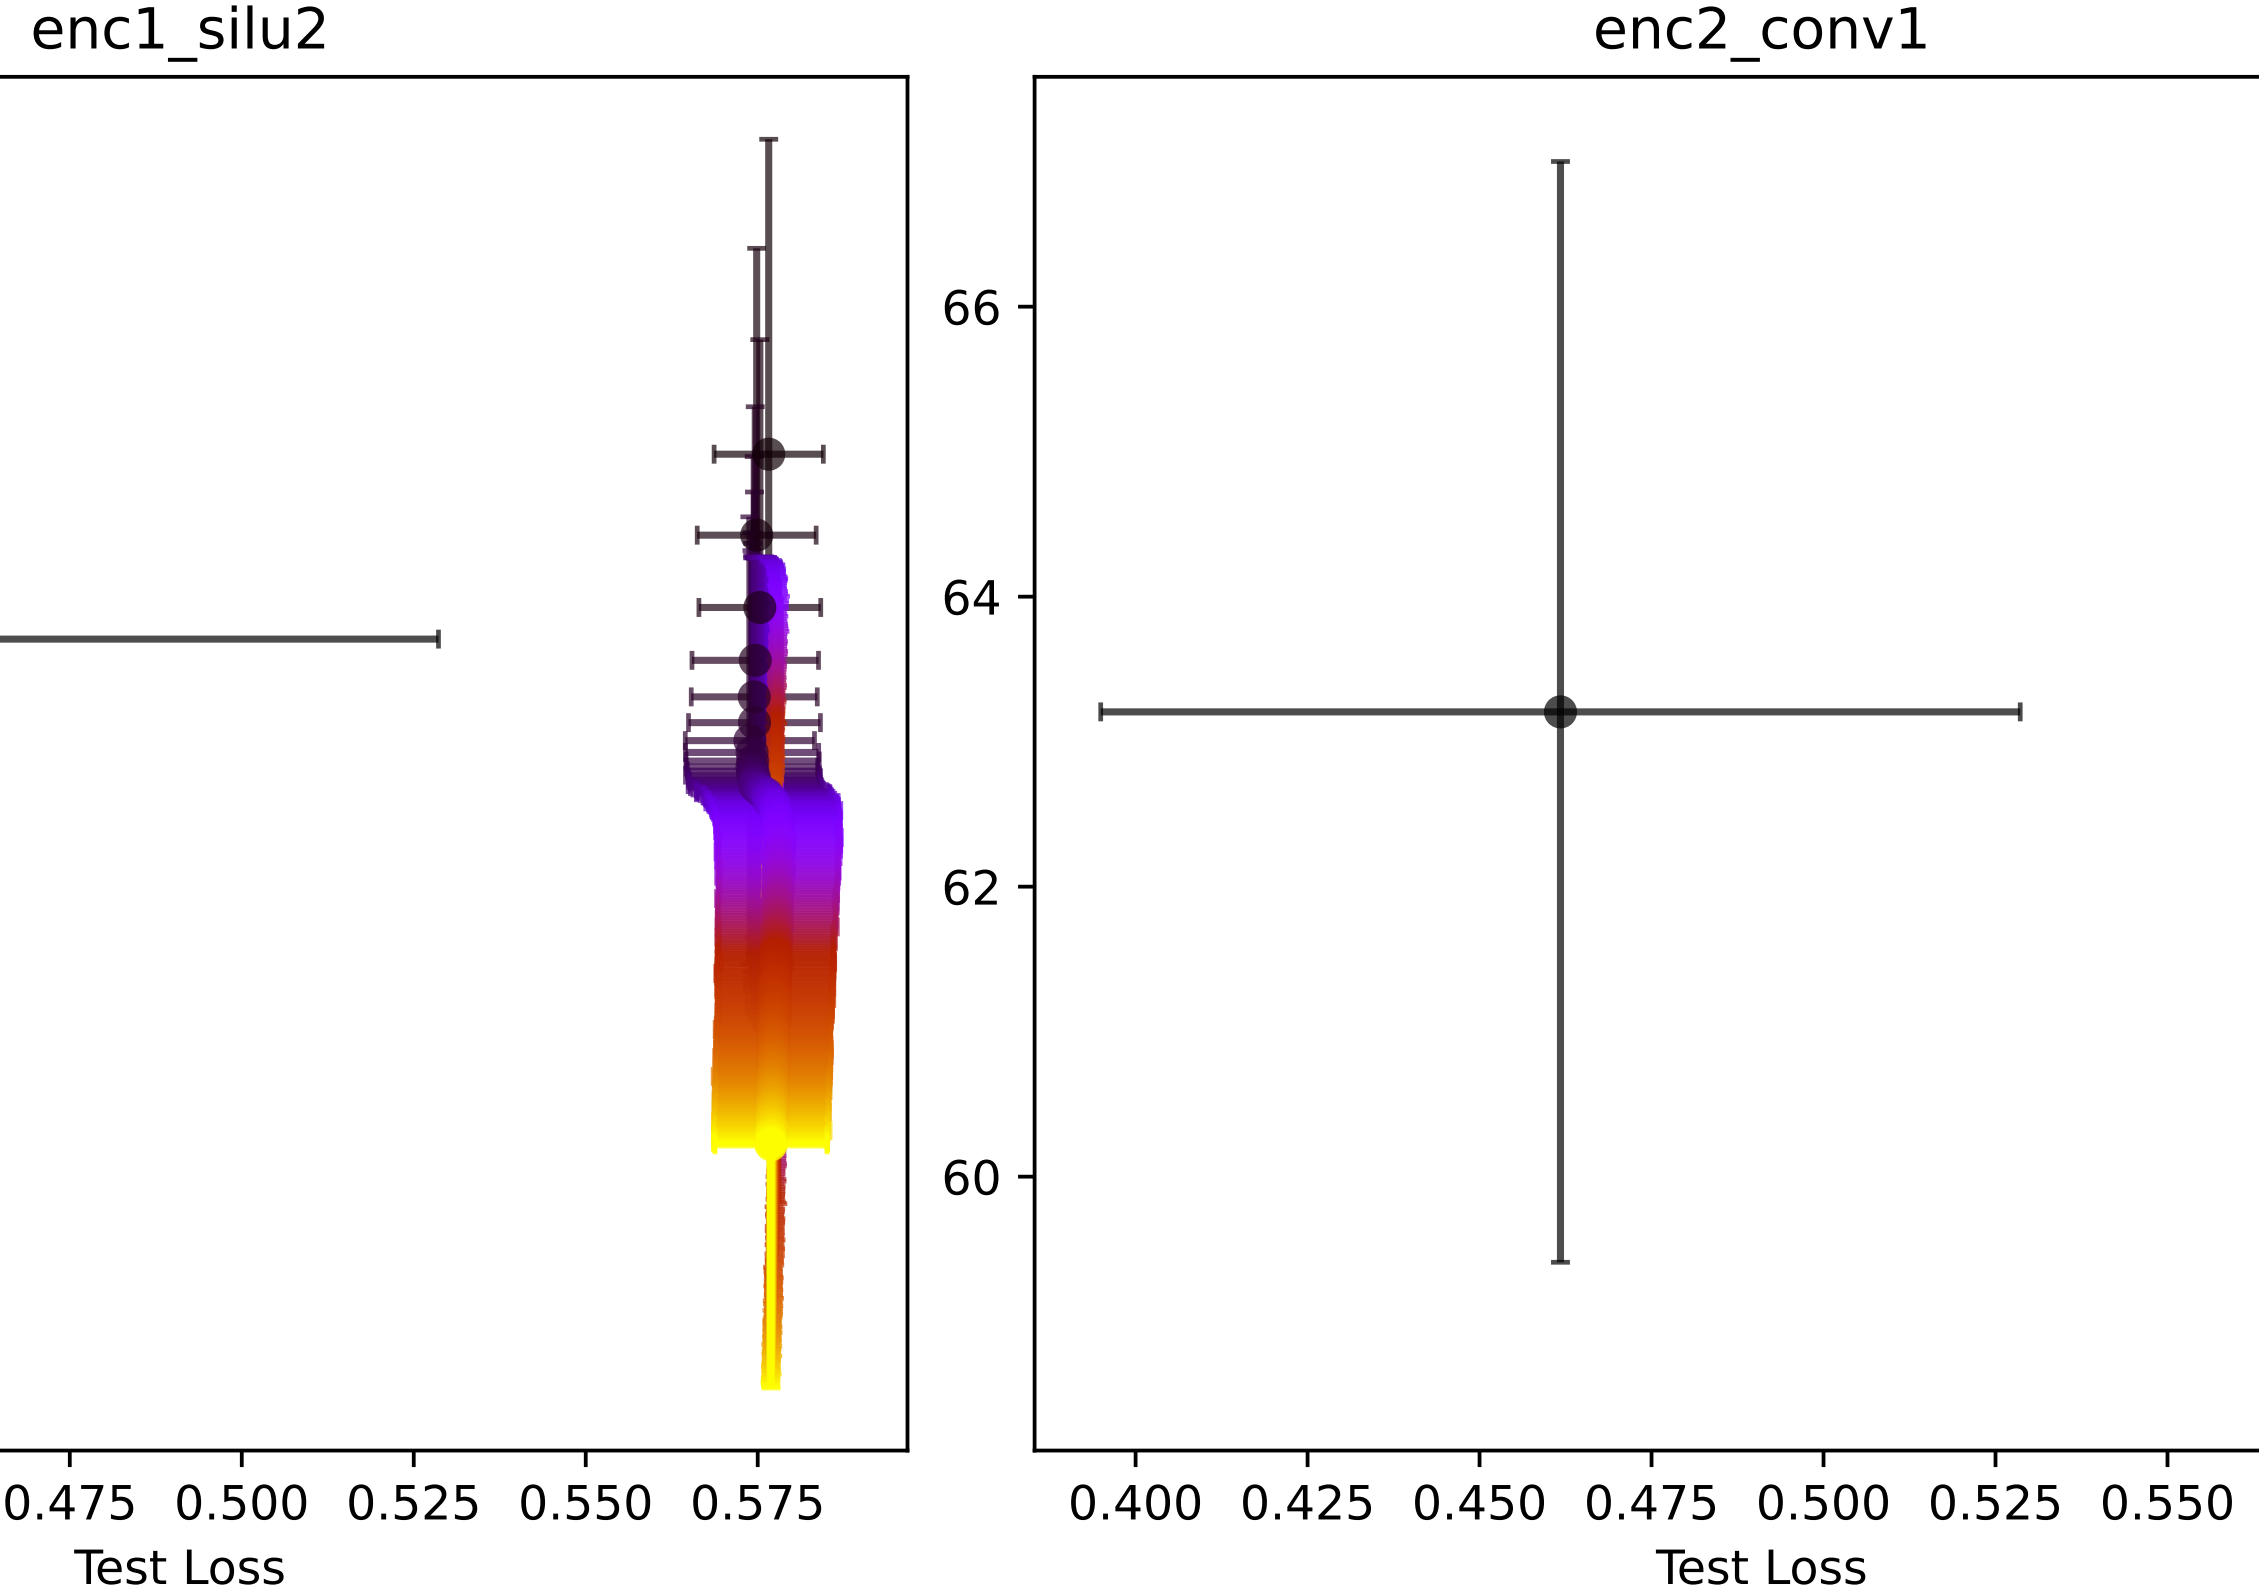
enc1_silu2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
enc2_conv1
66
64
62
60
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

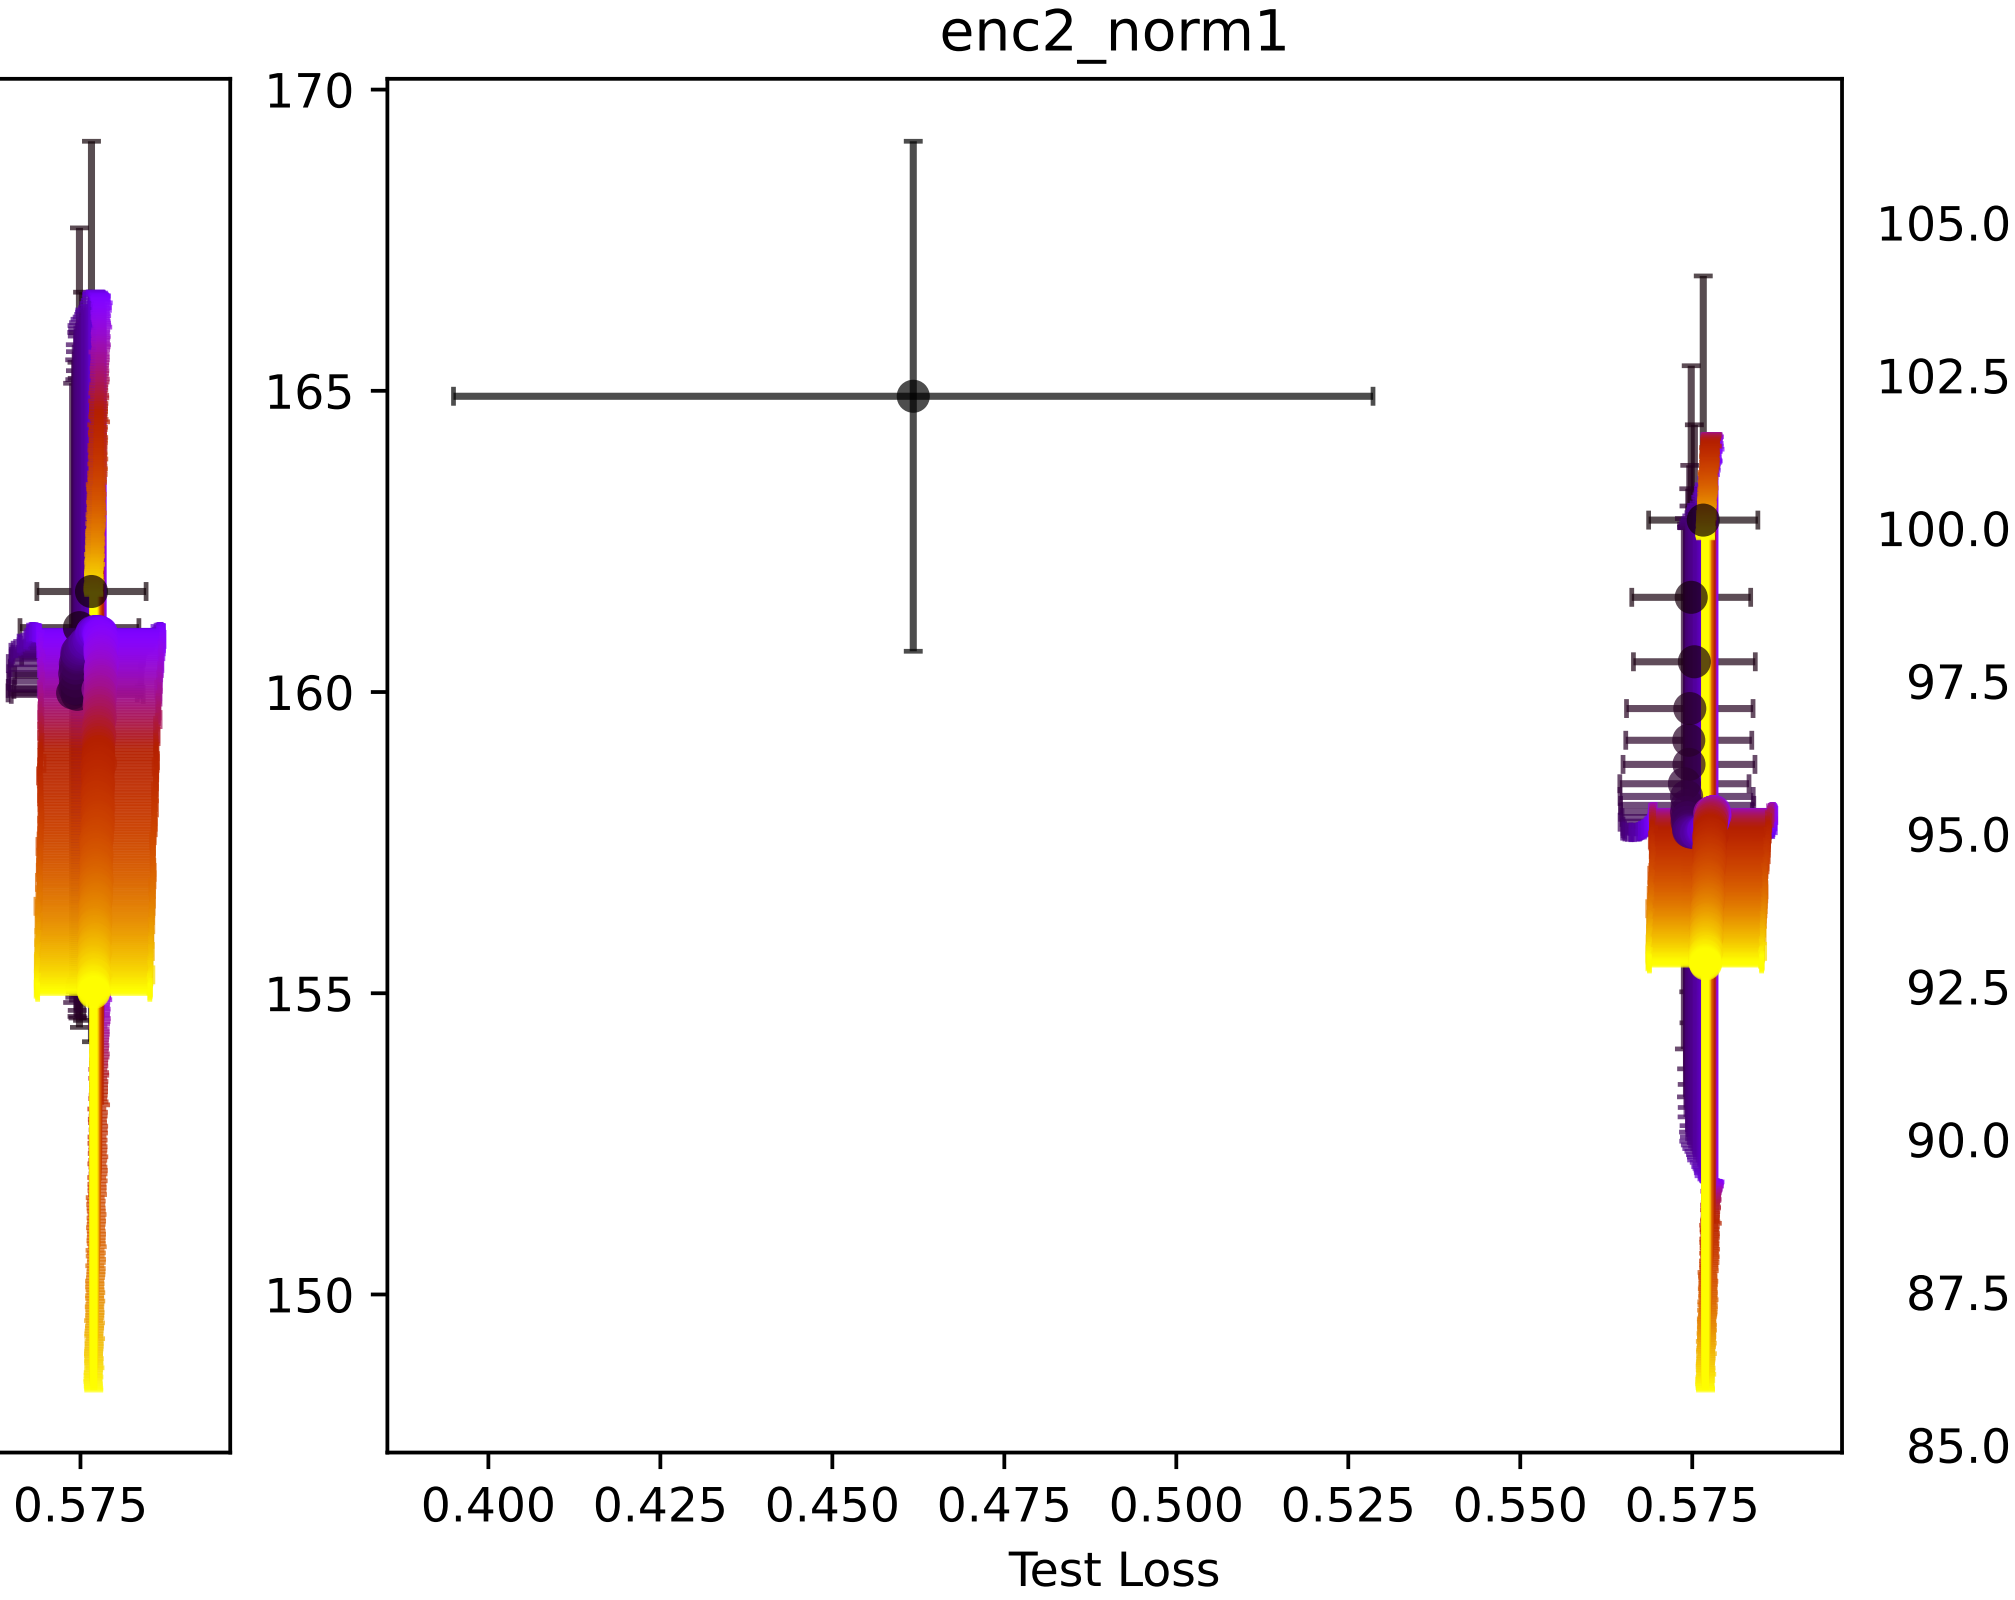
enc2_norm1
170
165
160
155
150
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0

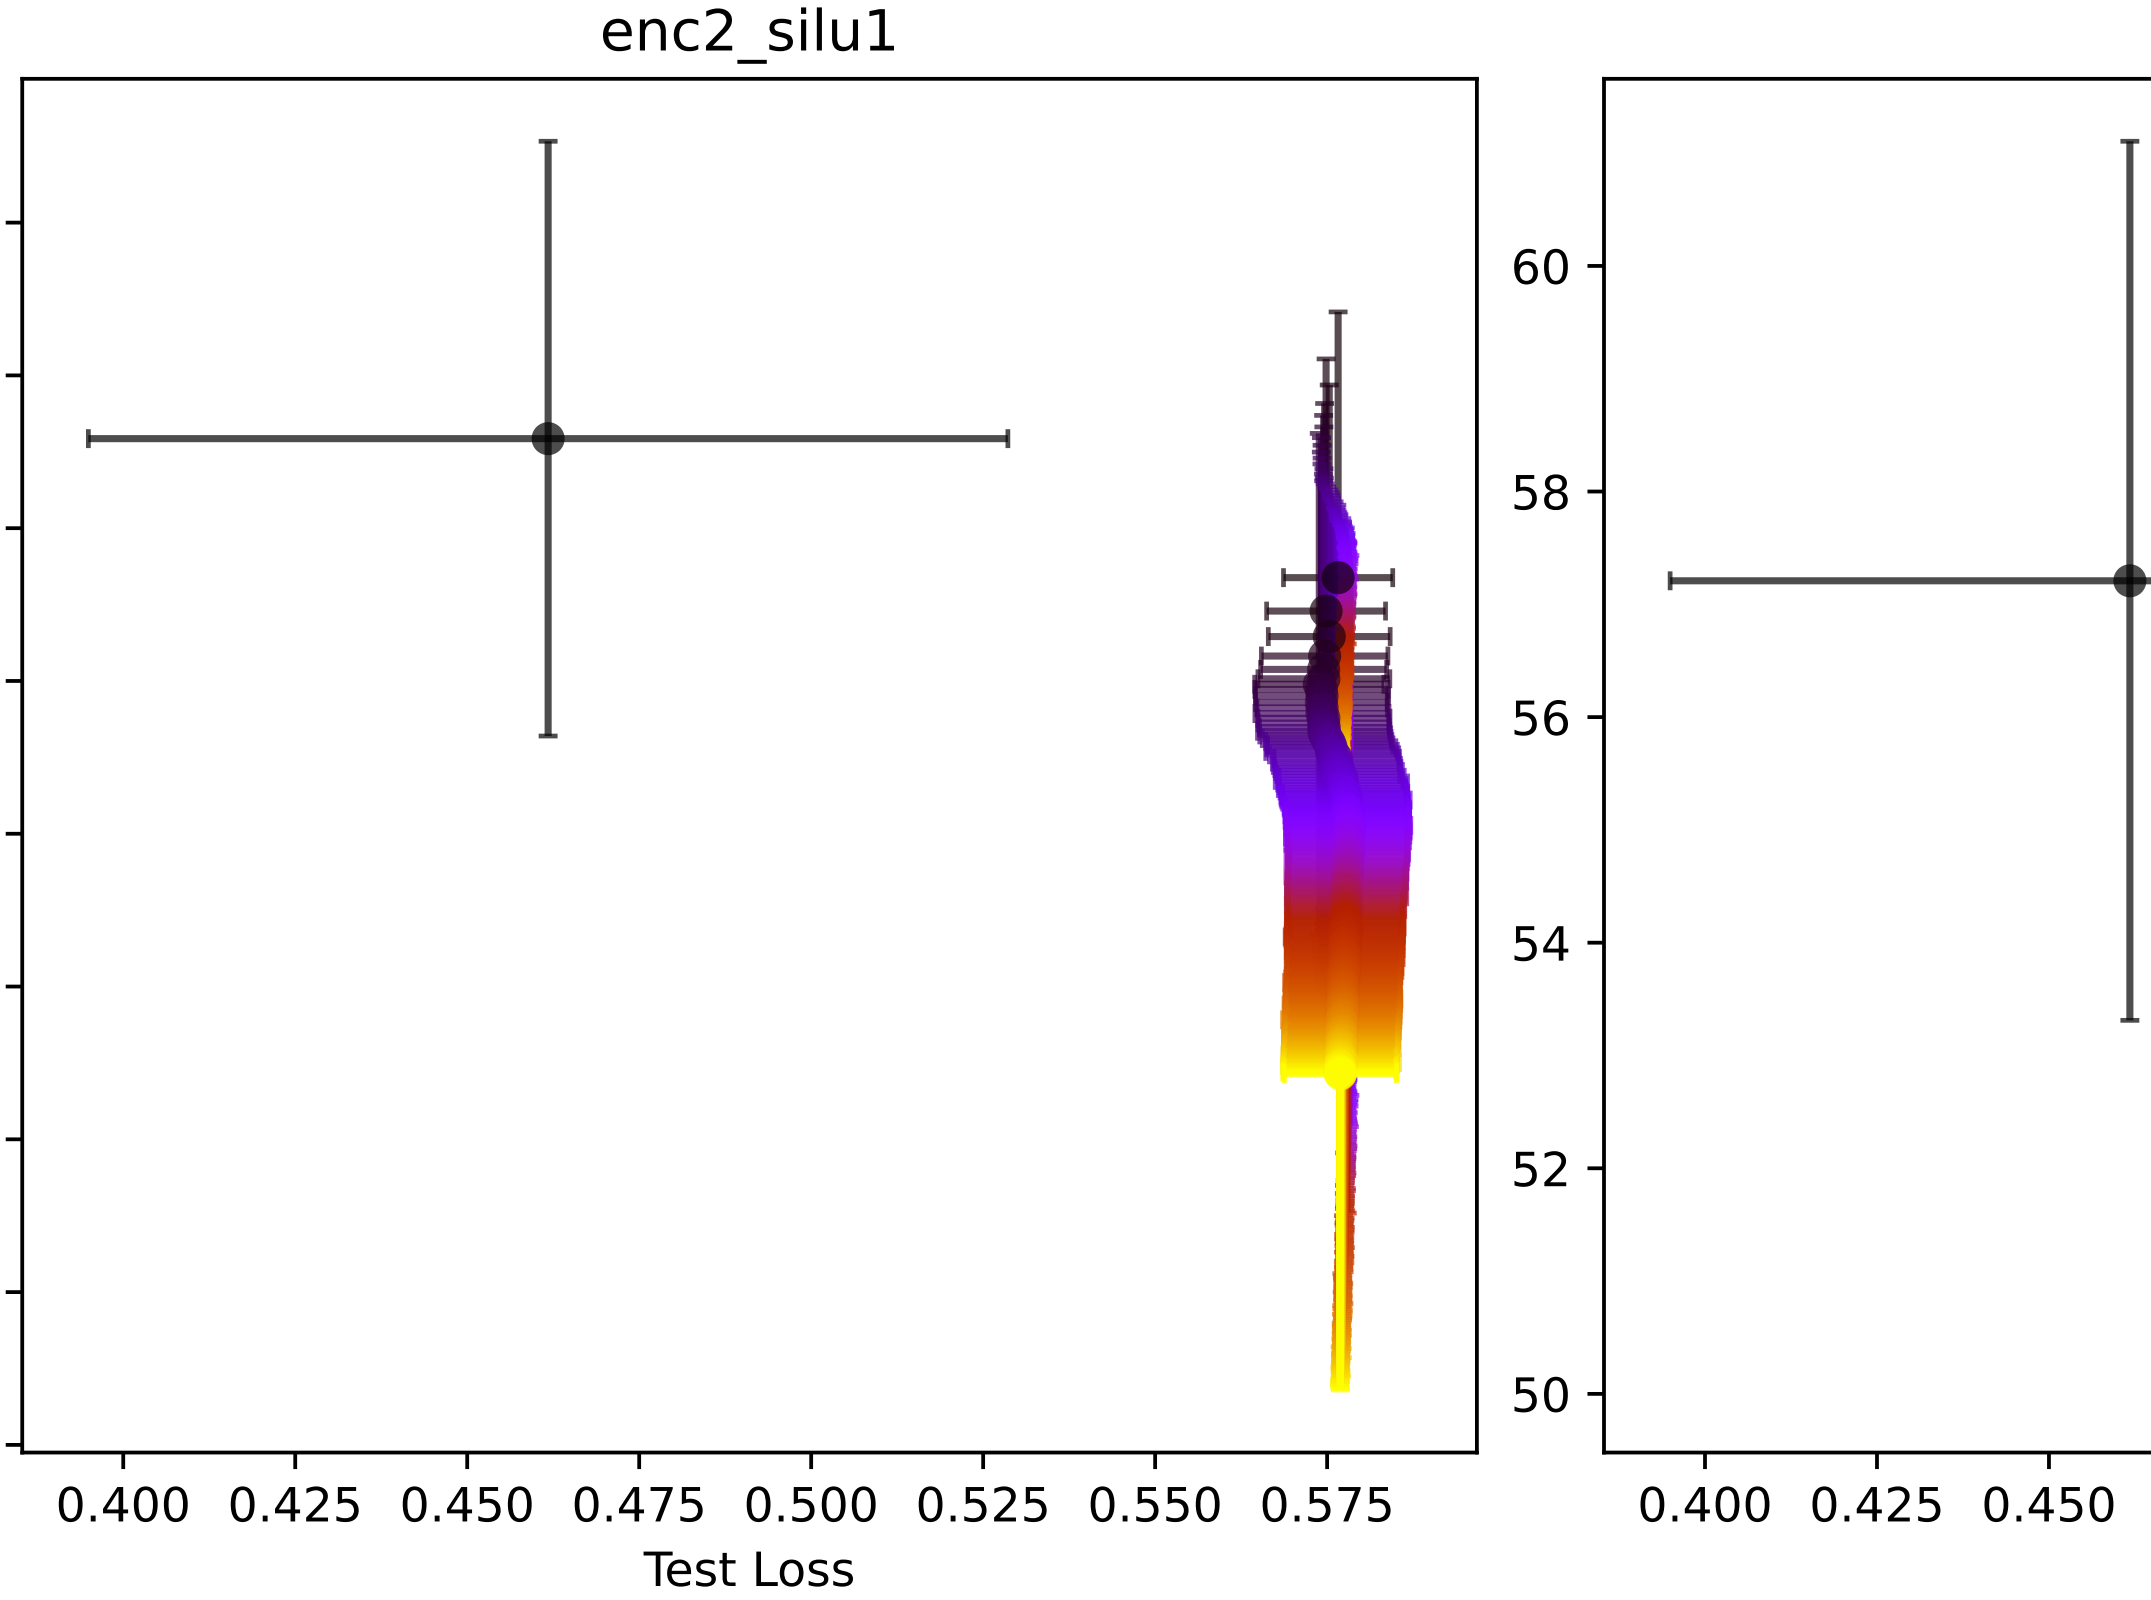
enc2_silu1
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
60
58
56
54
52
50
0.400
0.425
0.450

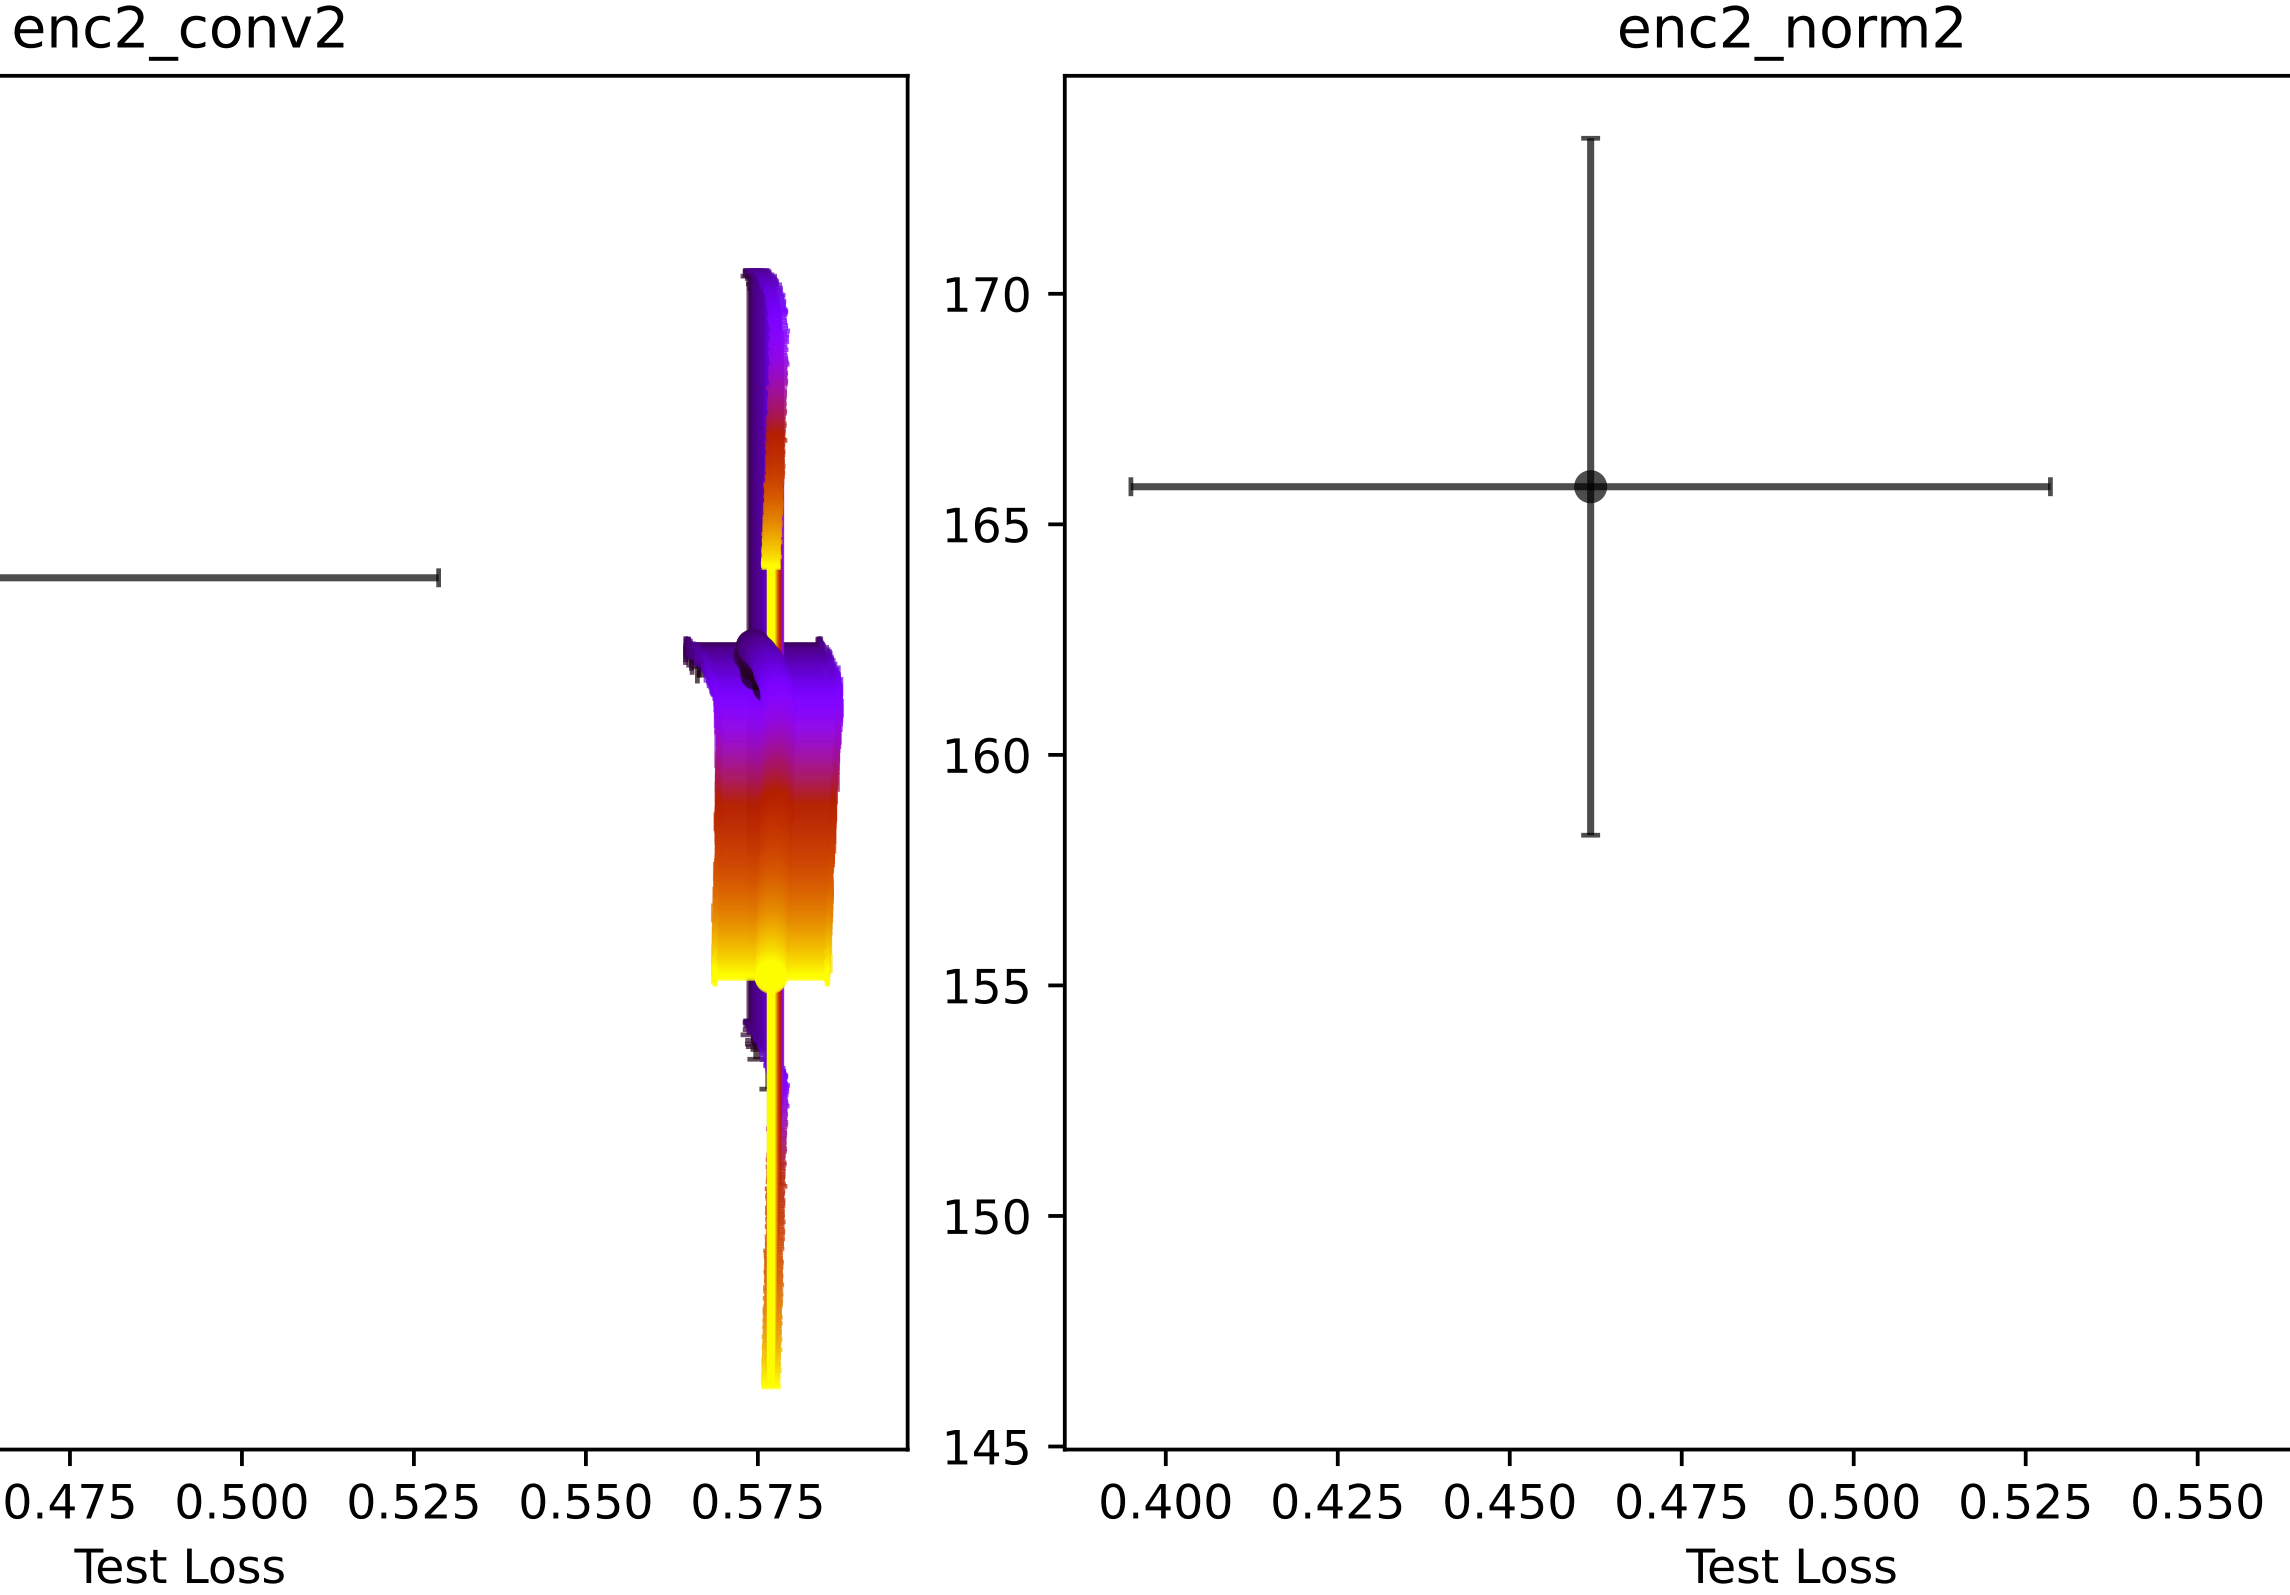
enc2_conv2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
enc2_norm2
170
165
160
155
150
145
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

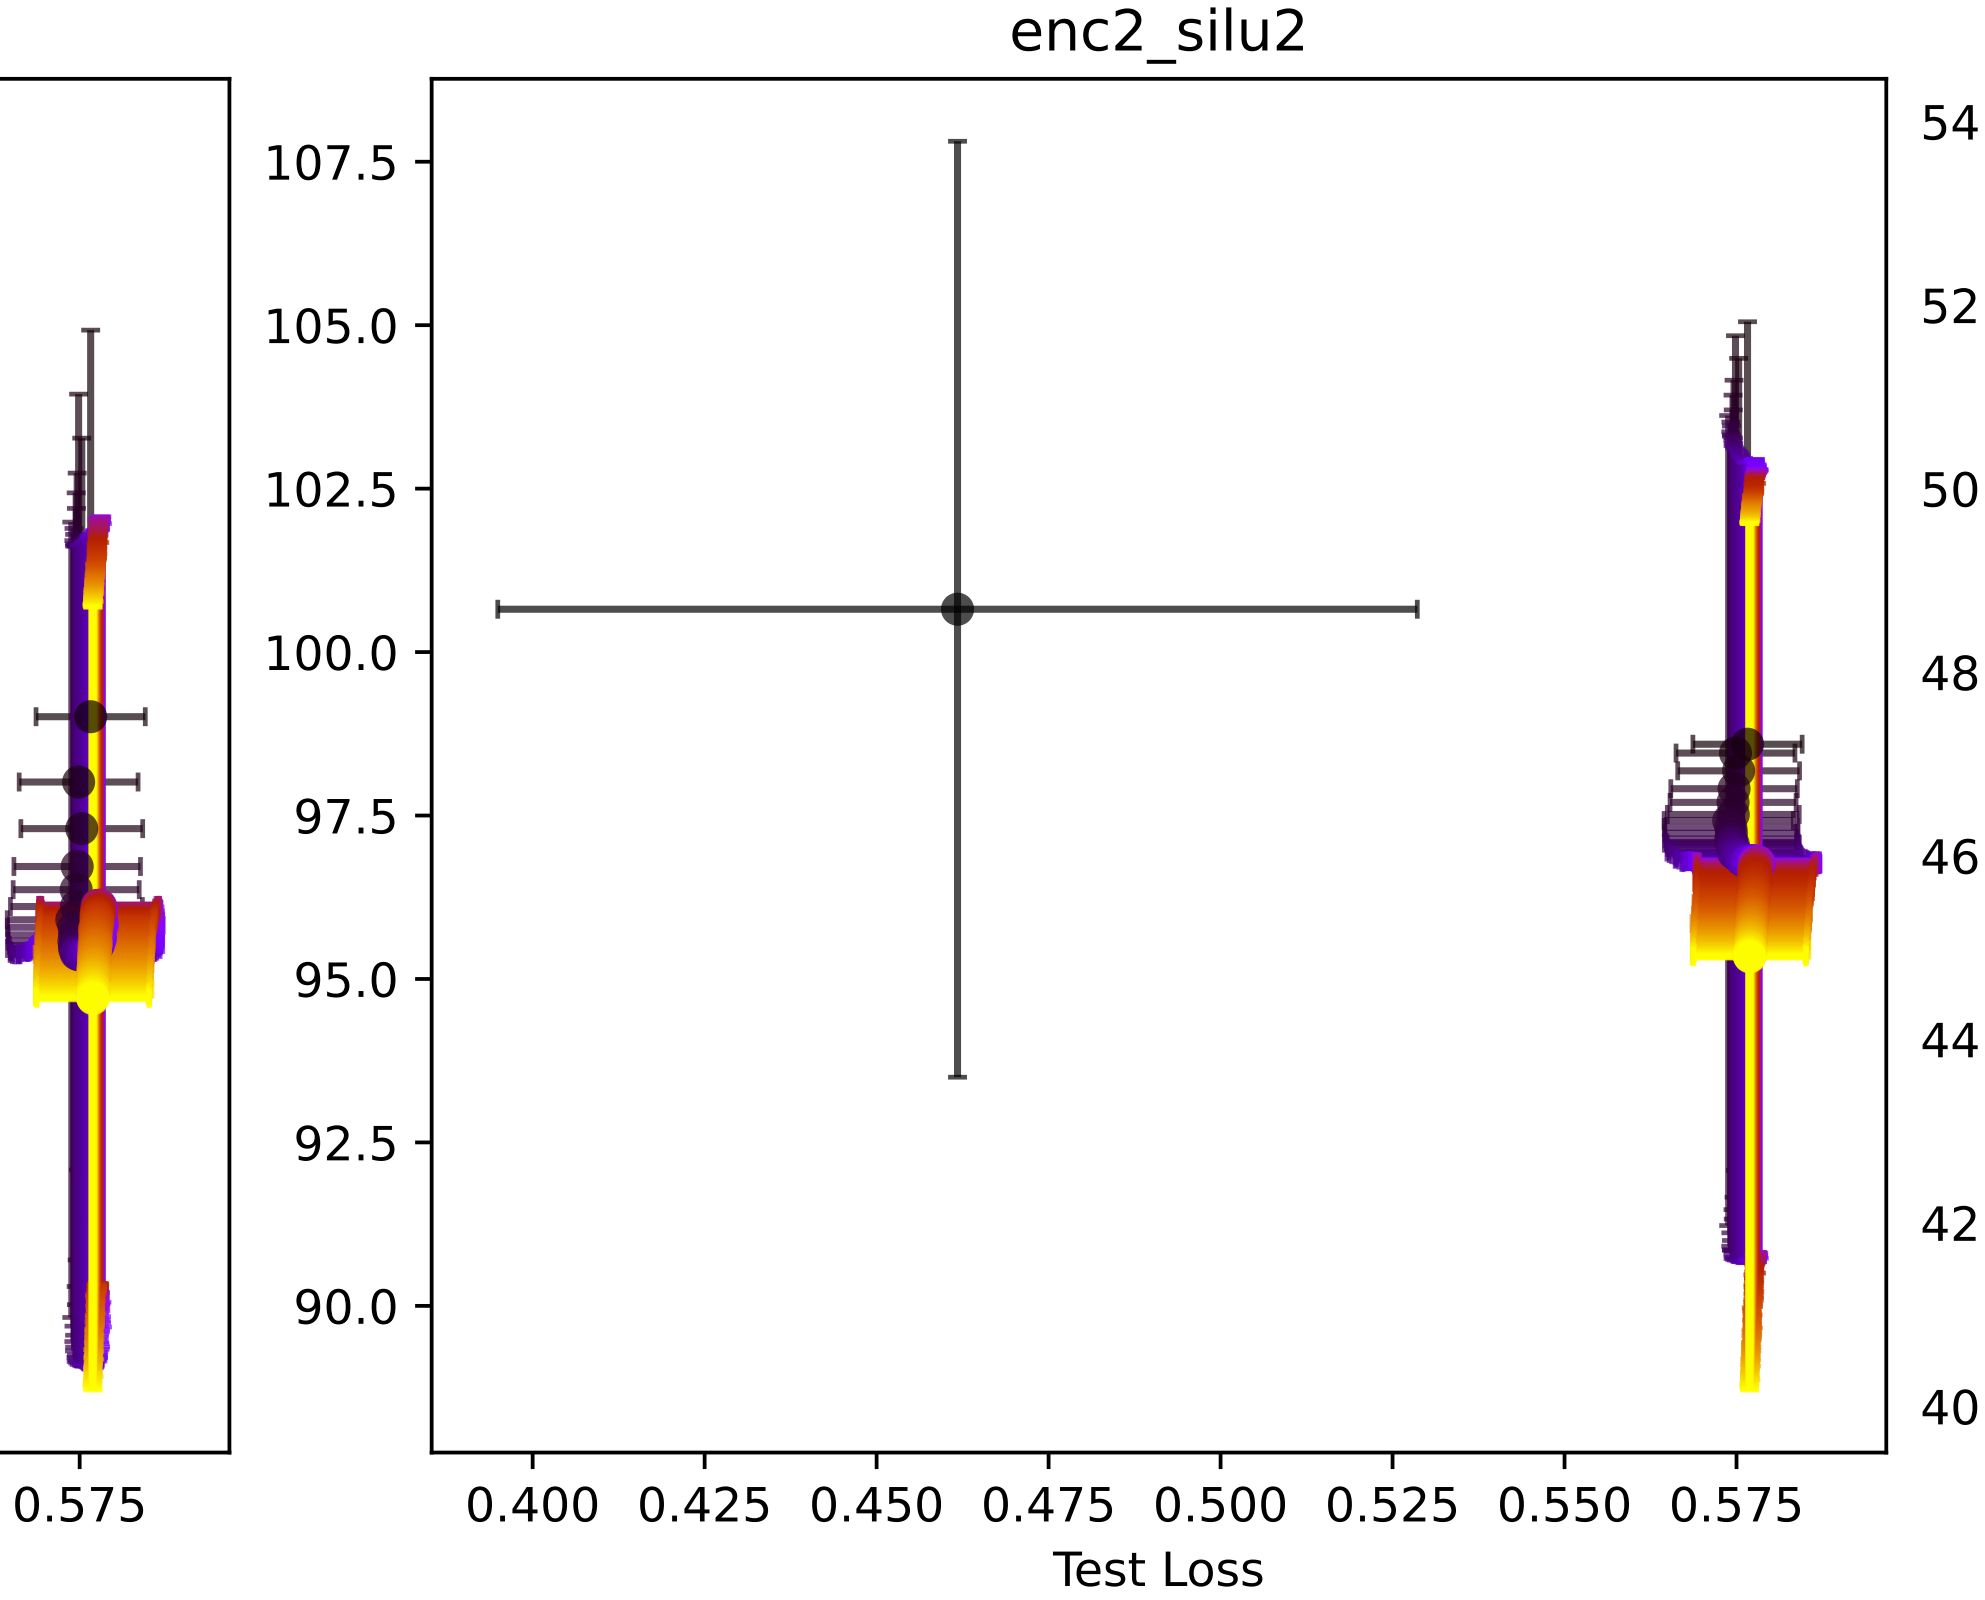
enc2_silu2
107.5
105.0
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
54
52
50
48
46
44
42
40
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss

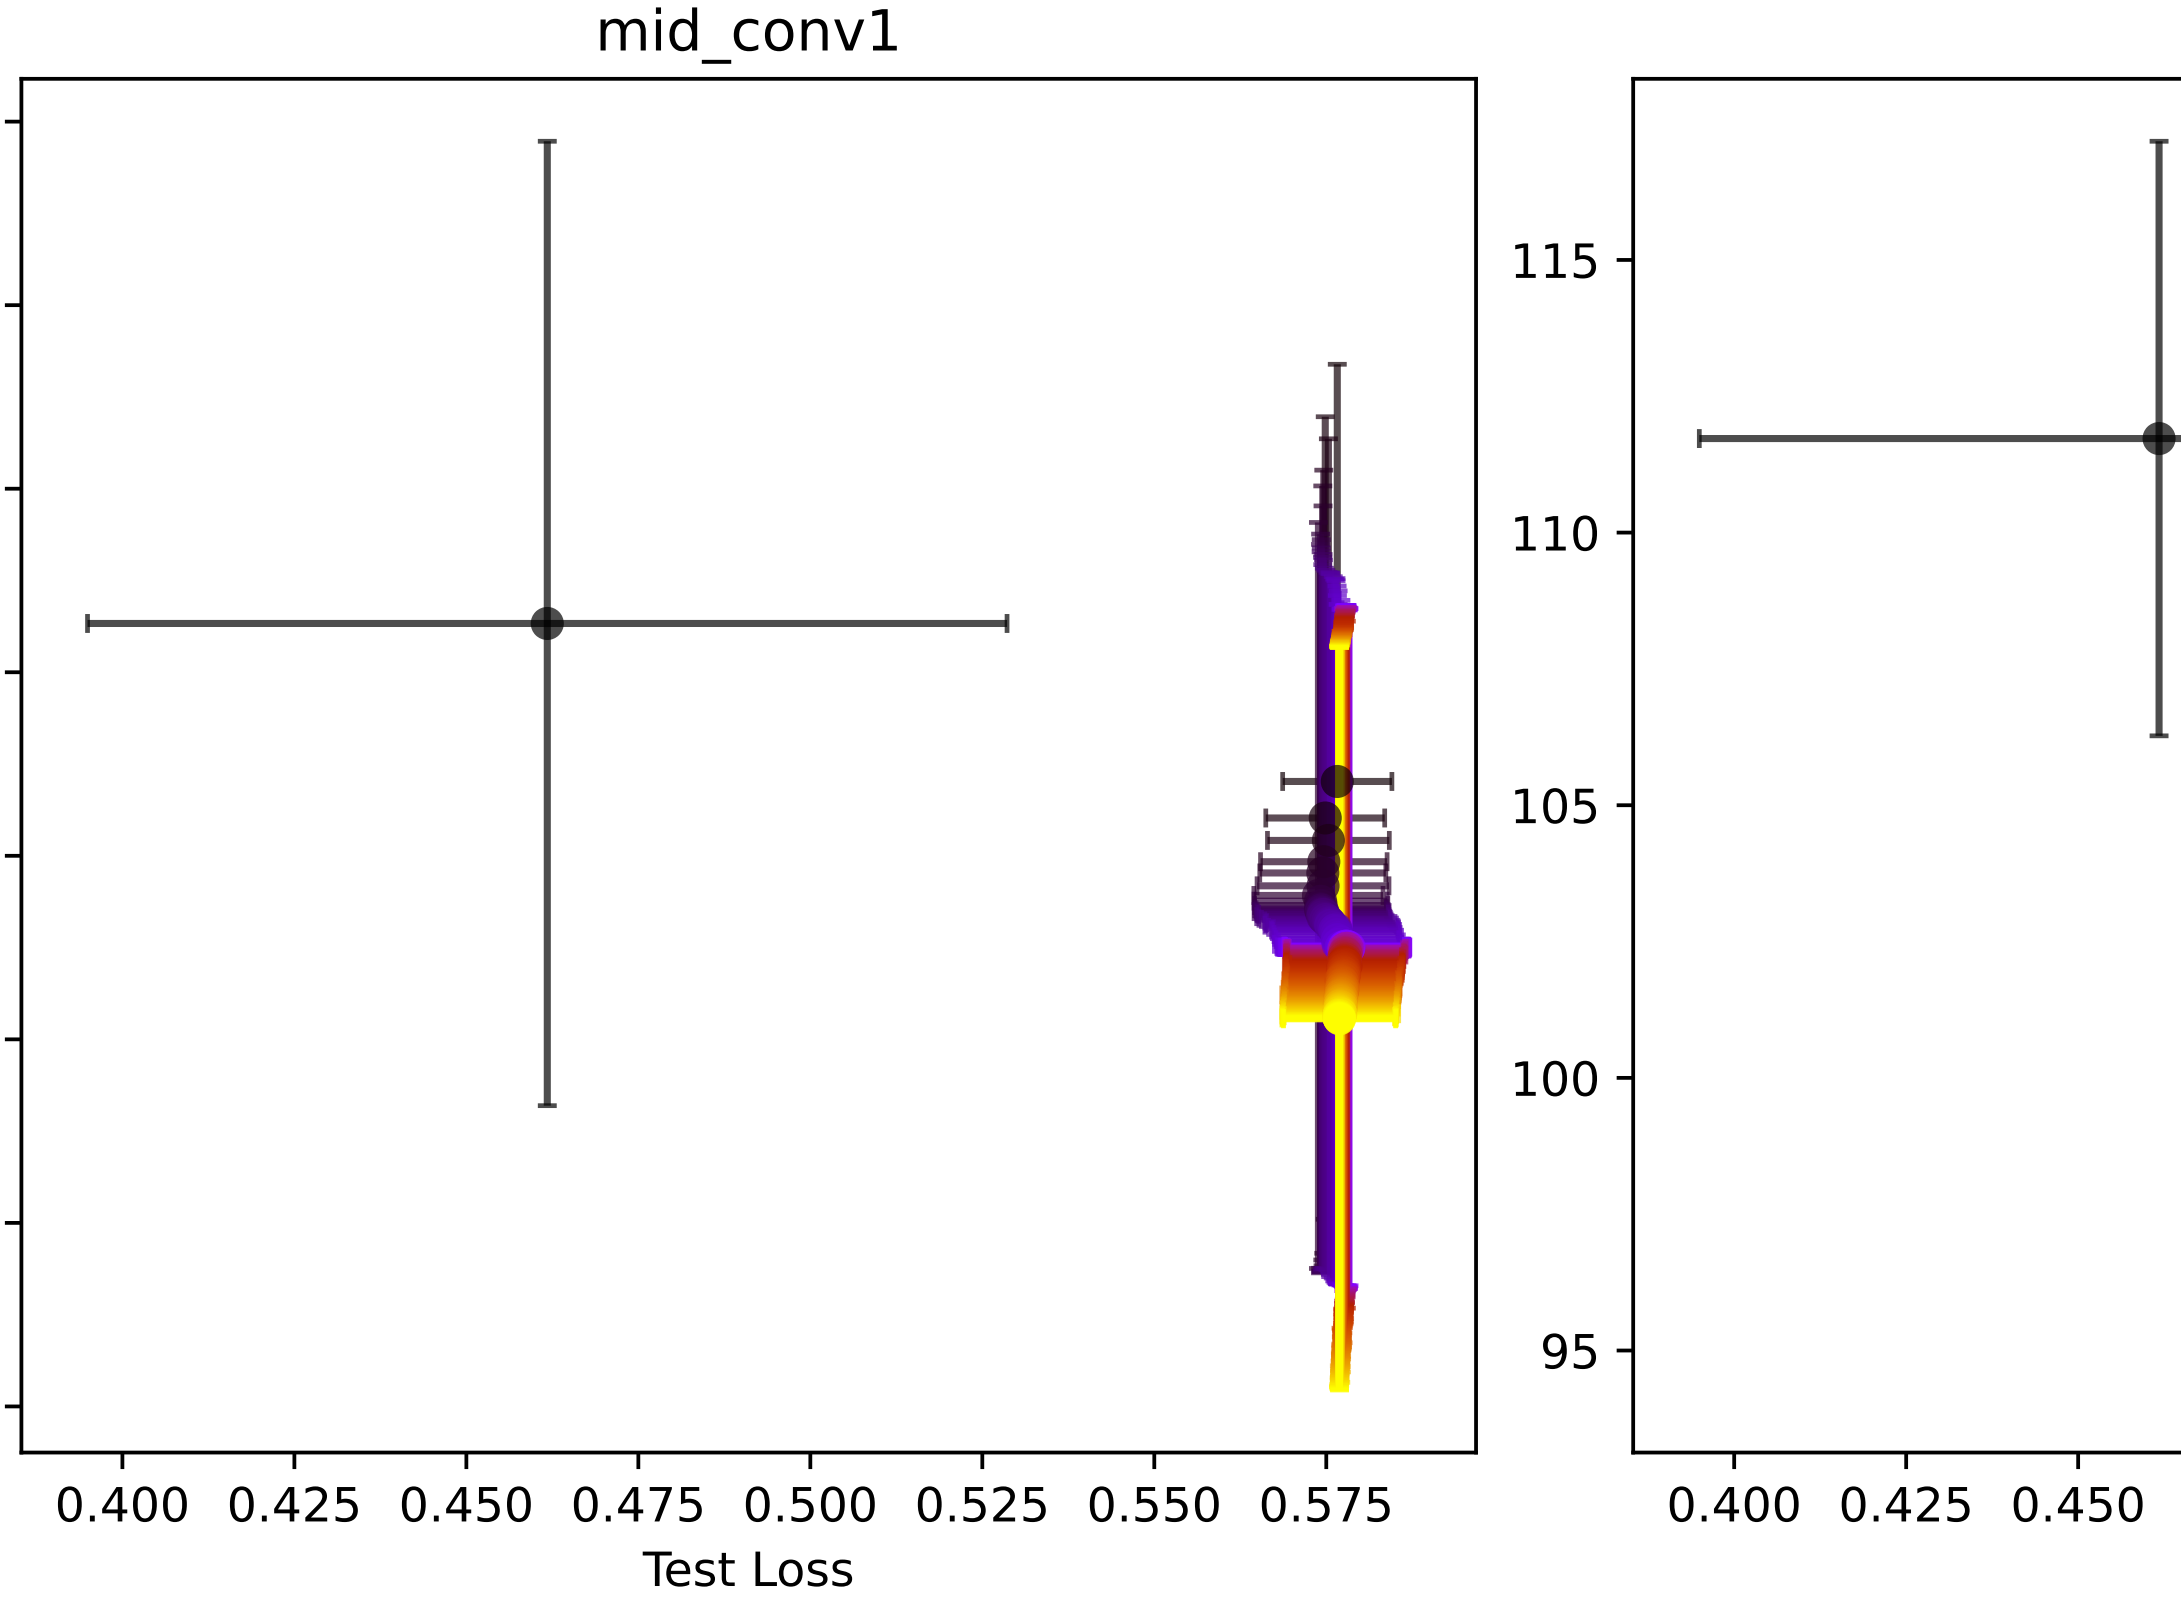
mid_conv1
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
115
110
105
100
95
0.400
0.425
0.450

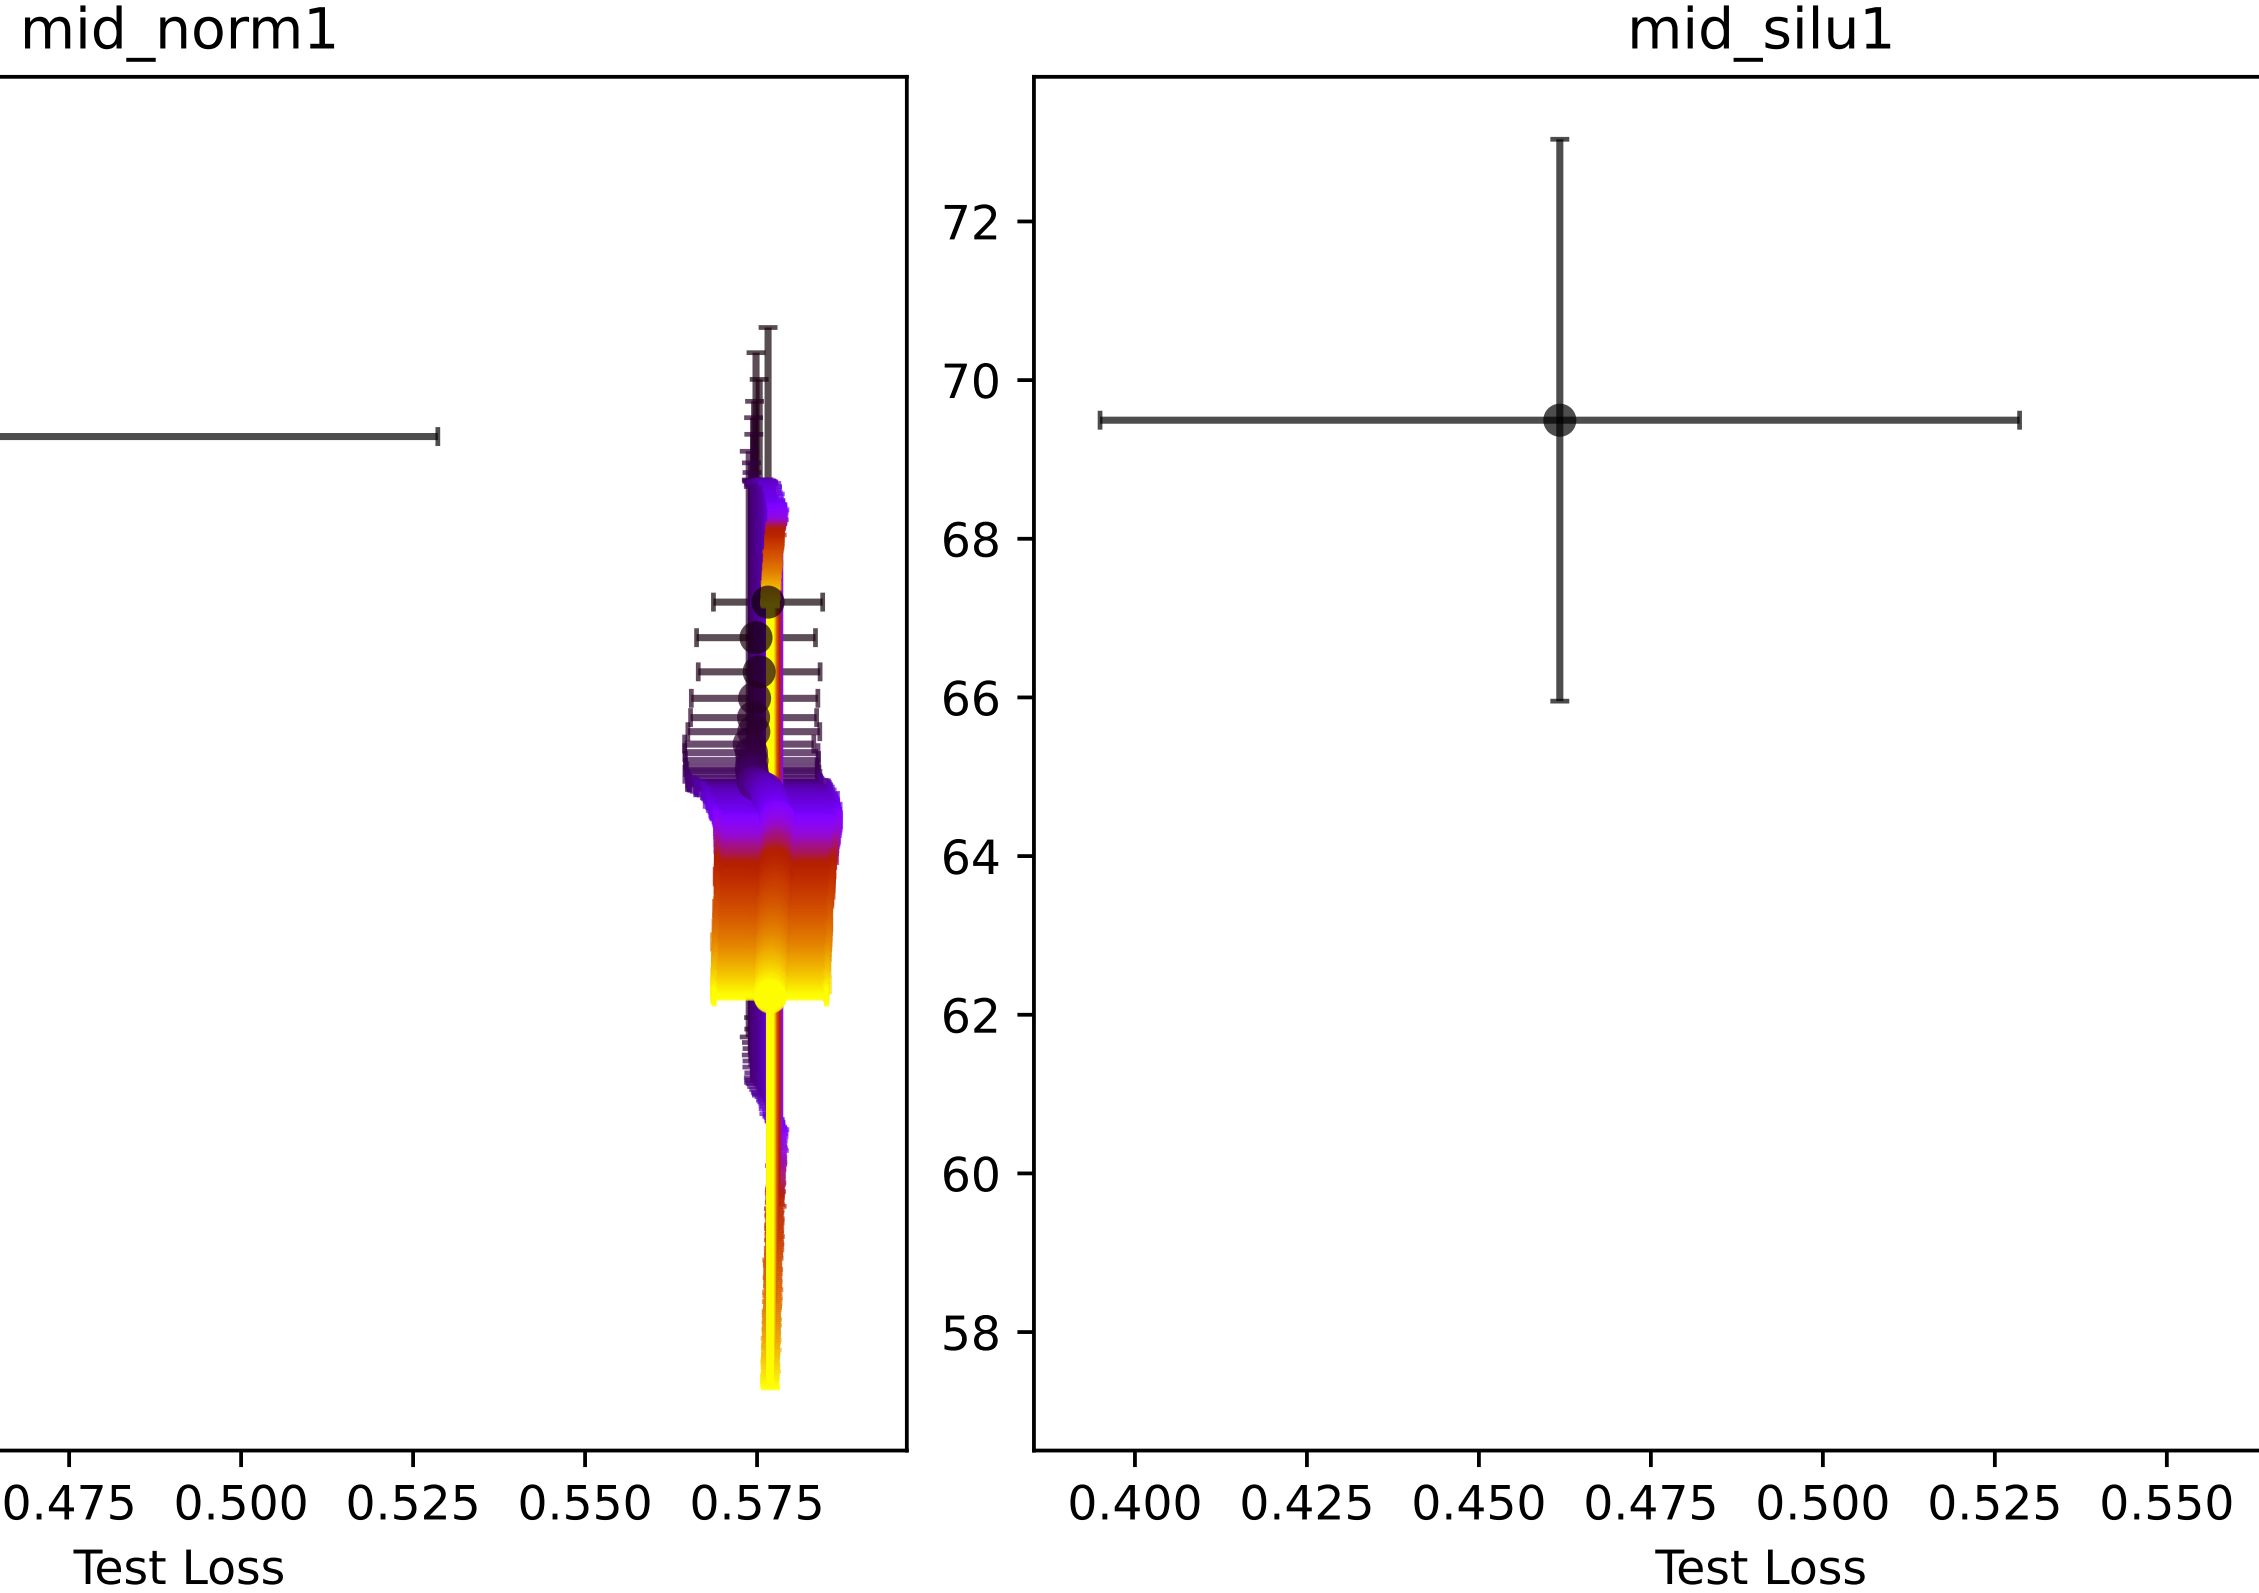
mid_norm1
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
mid_silu1
72
70
68
66
64
62
60
58
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

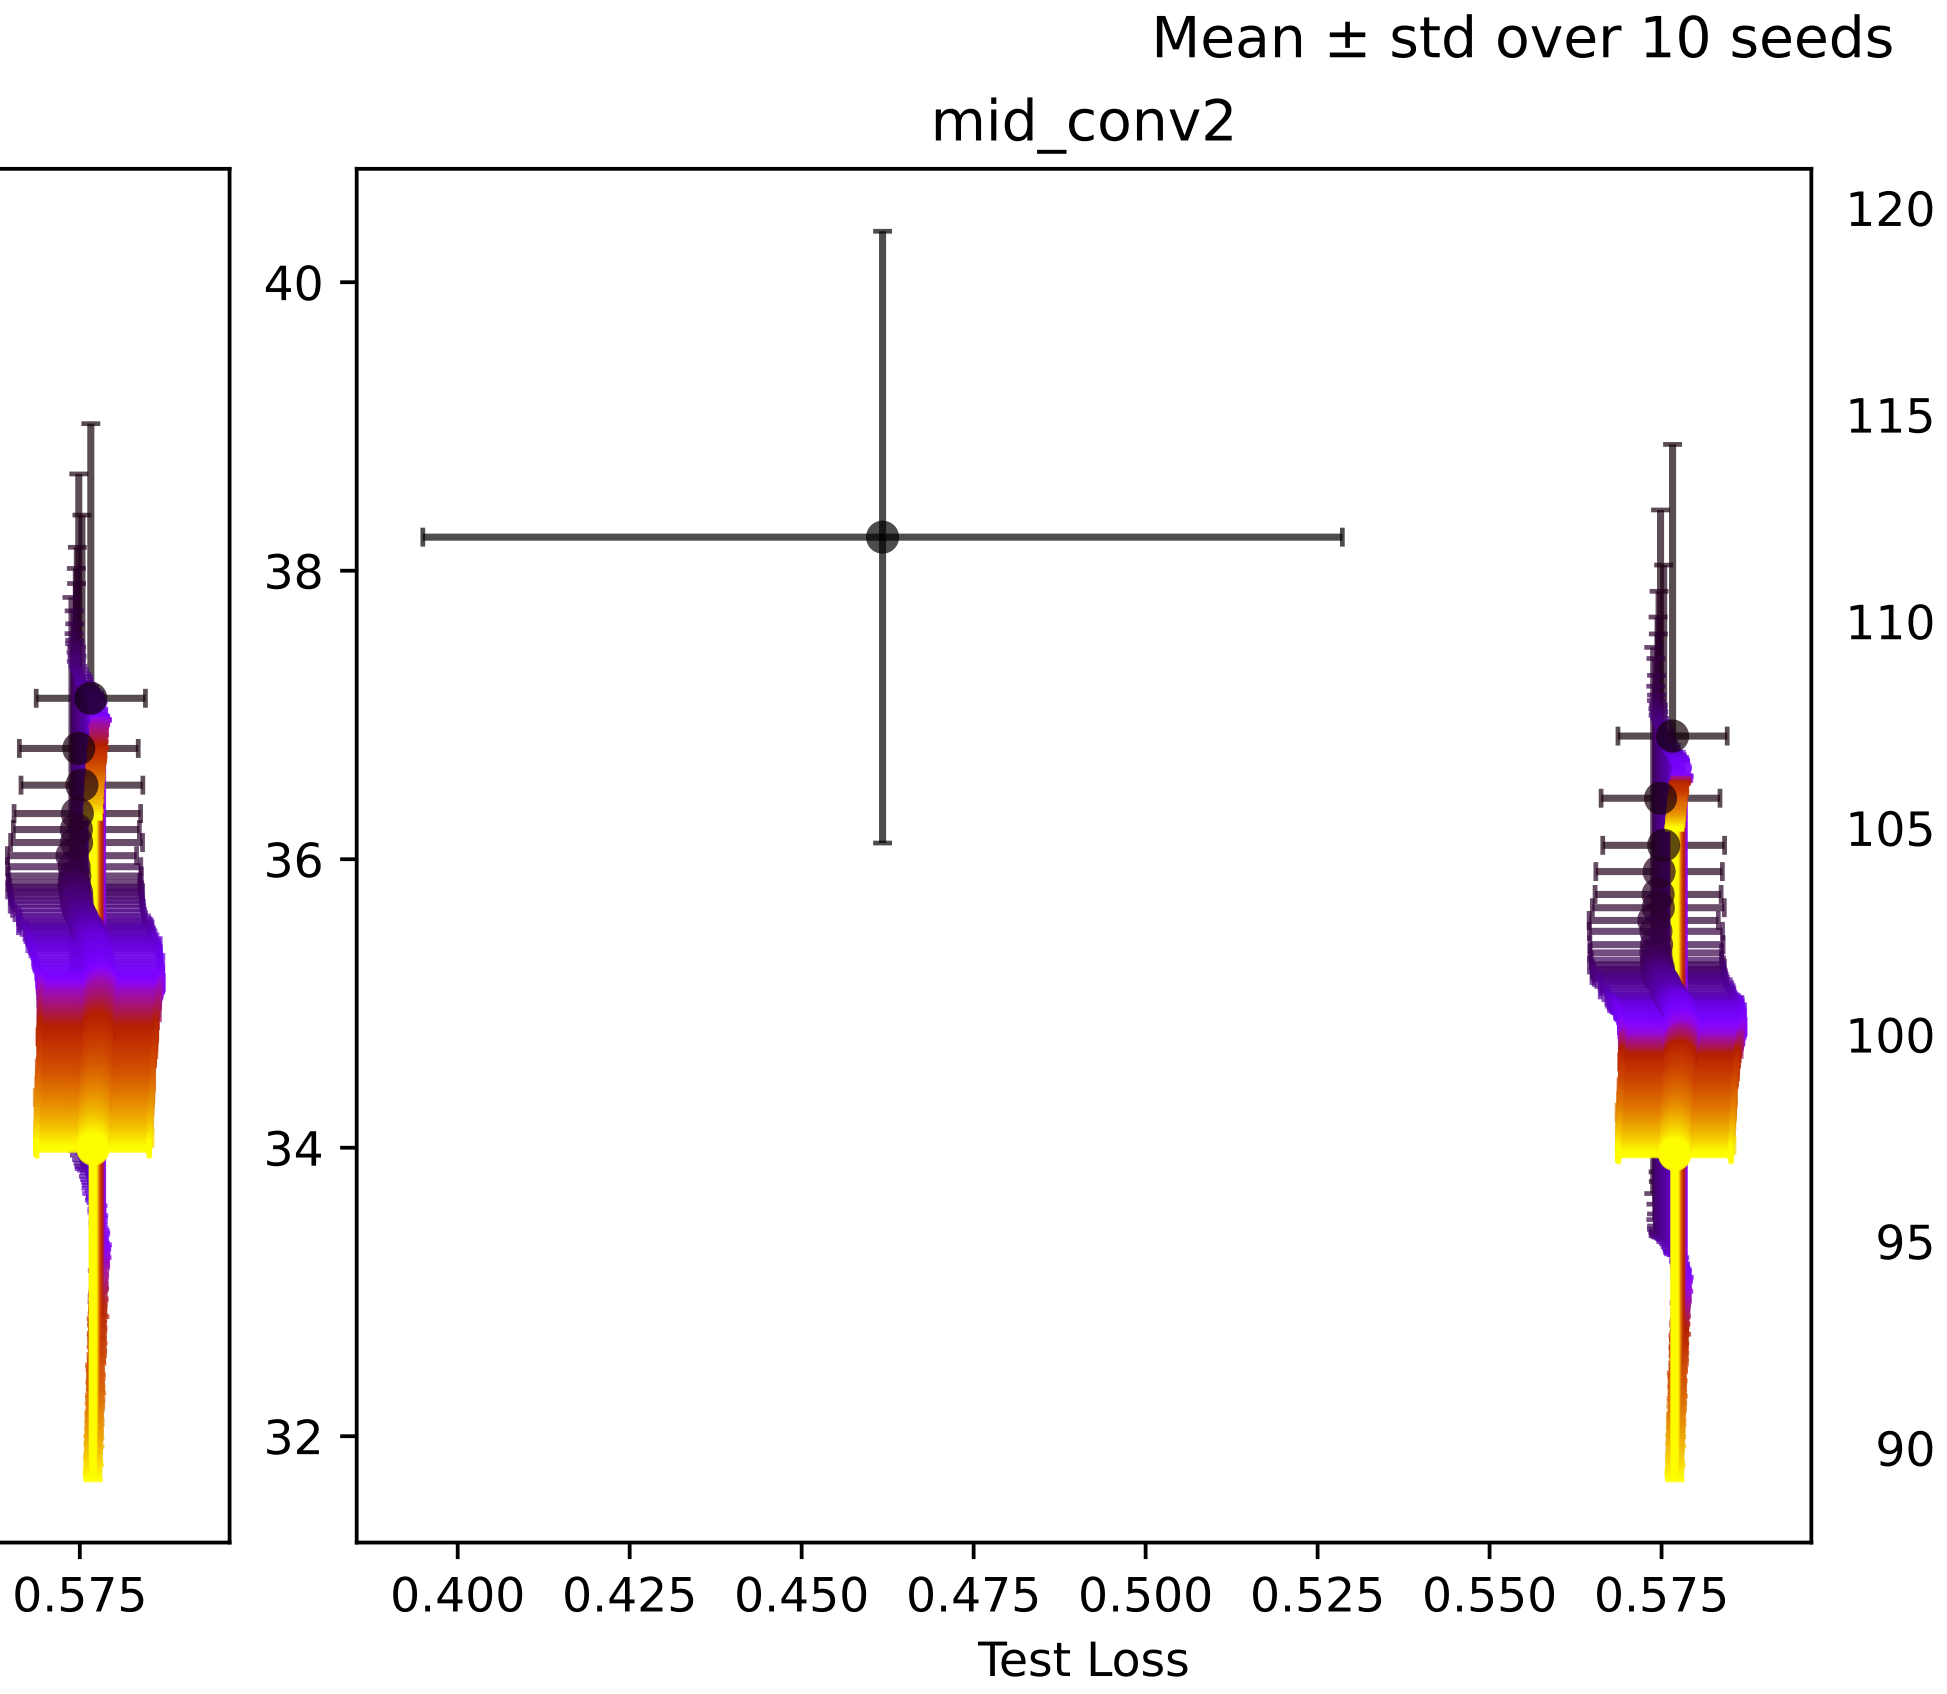
Mean ± std over 10 seeds
mid_conv2
0.575
40
38
36
34
32
120
115
110
105
100
95
90
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss

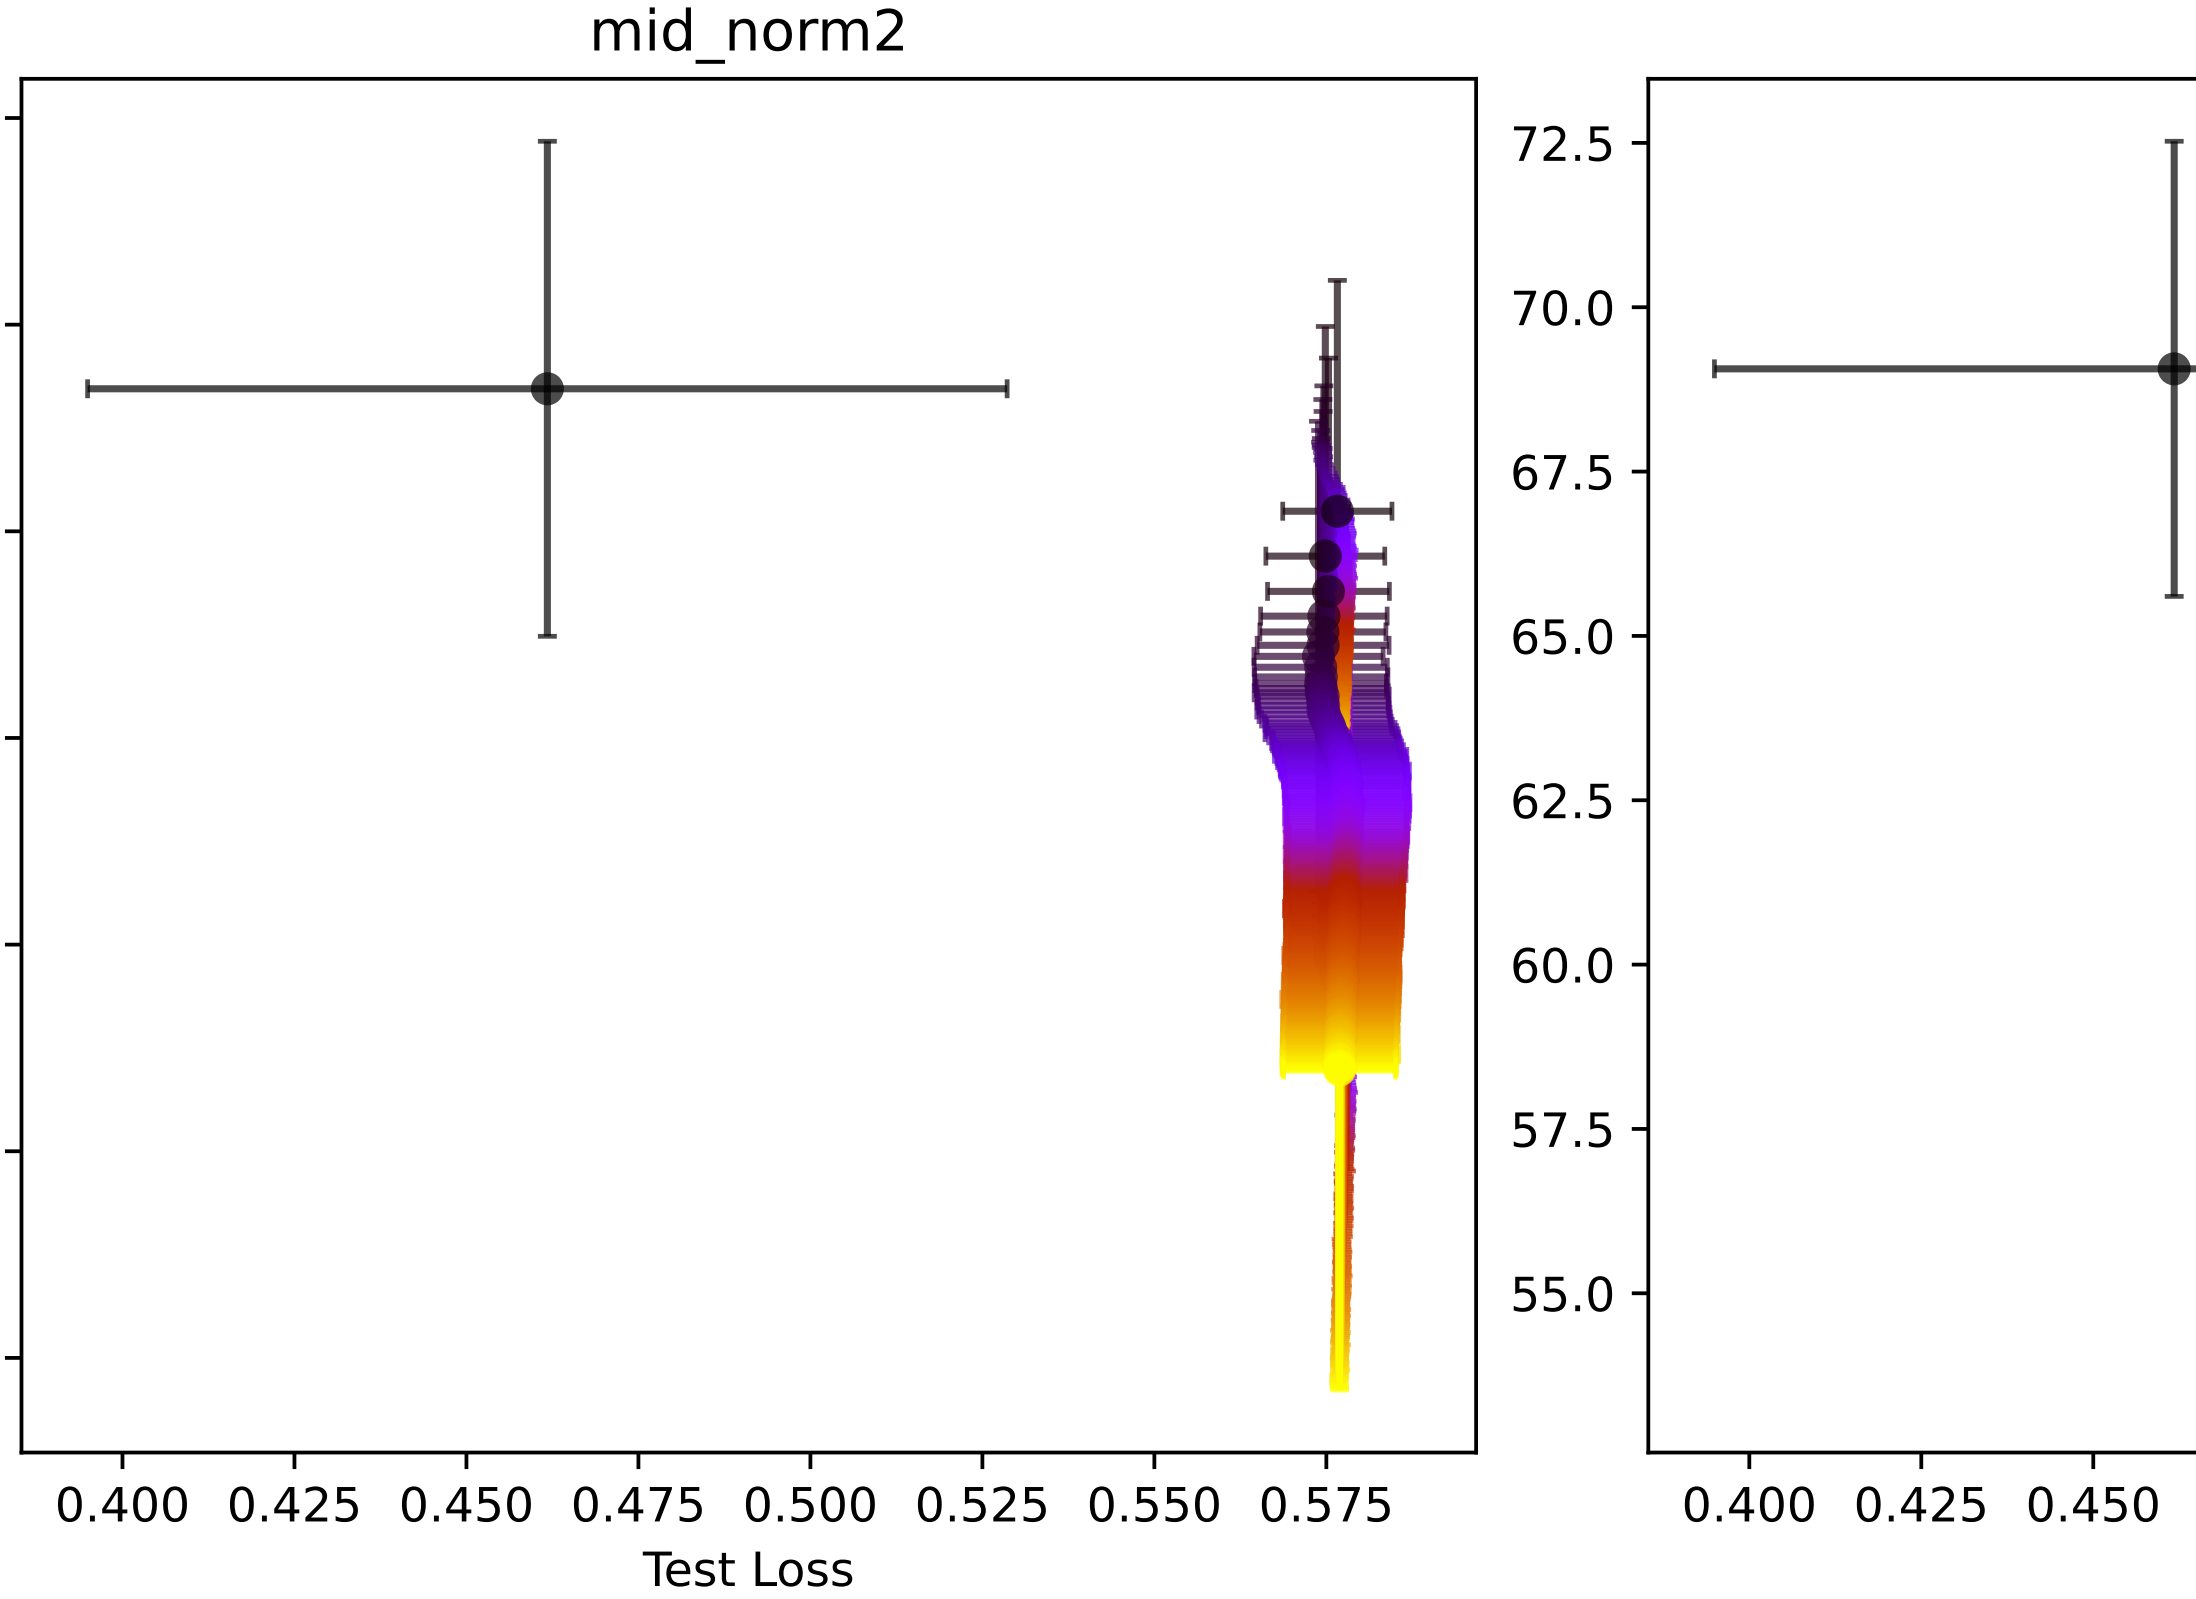
mid_norm2
Test Loss
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
72.5
70.0
67.5
65.0
62.5
60.0
57.5
55.0
0.400
0.425
0.450

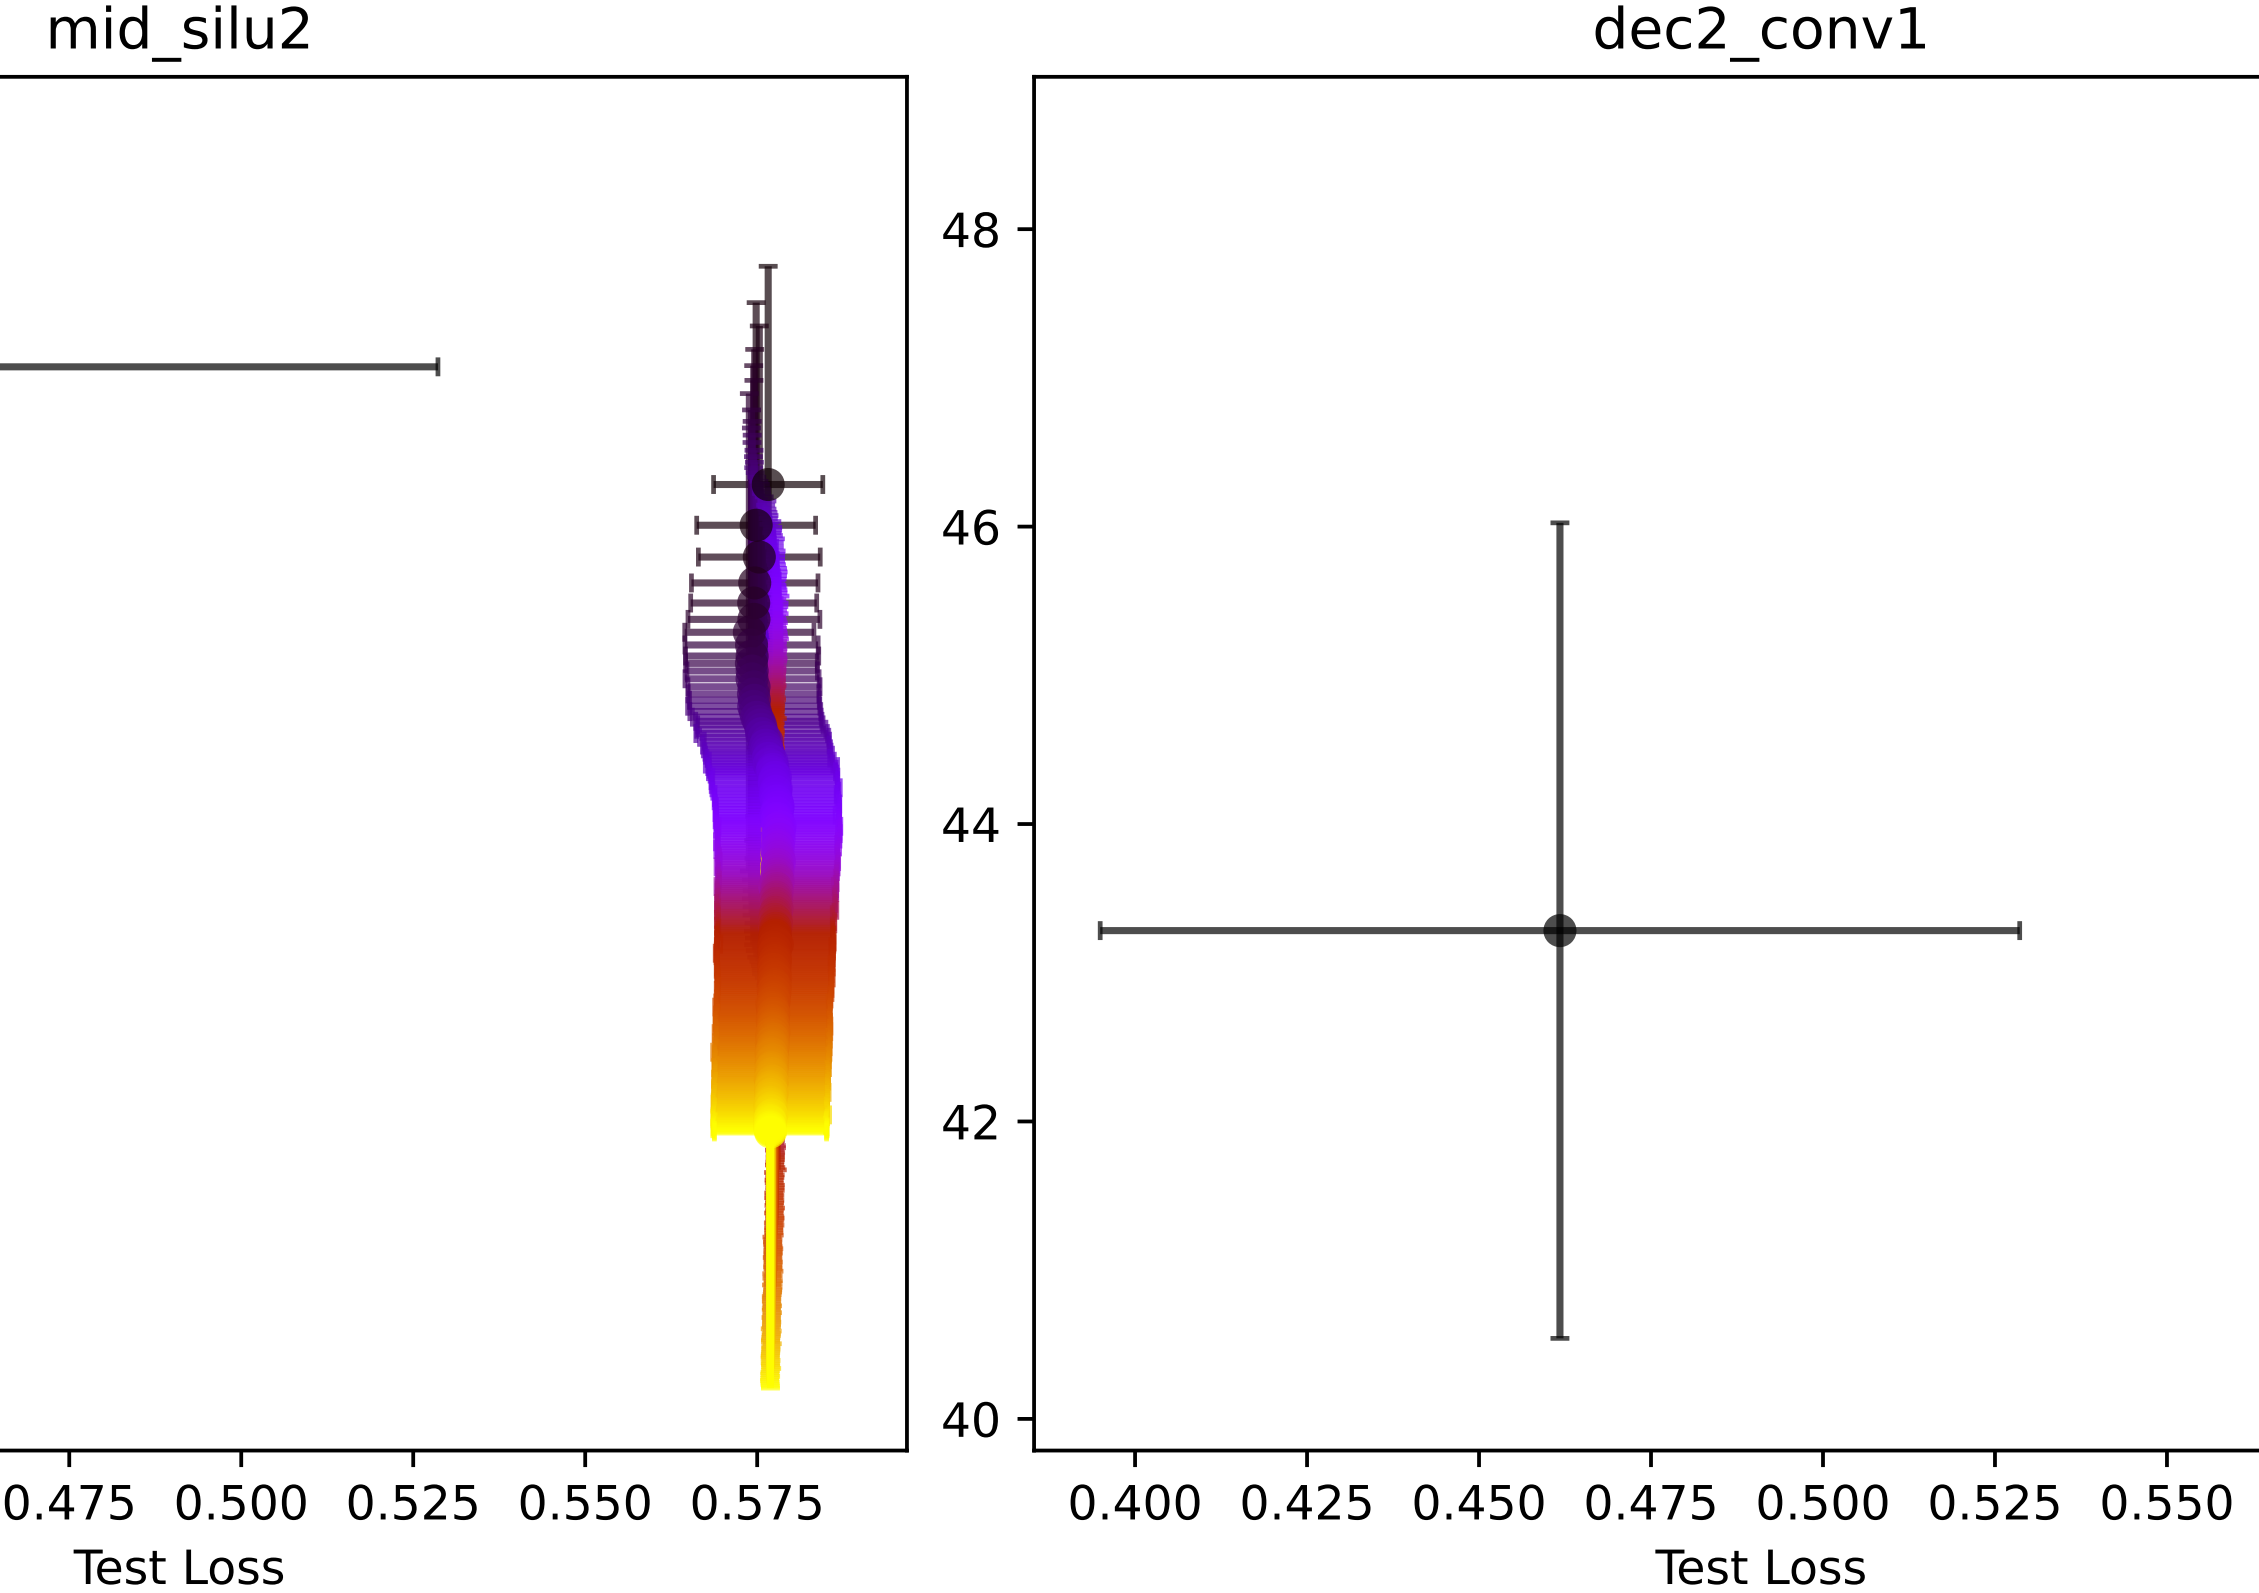
mid_silu2
dec2_conv1
48
46
44
42
40
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

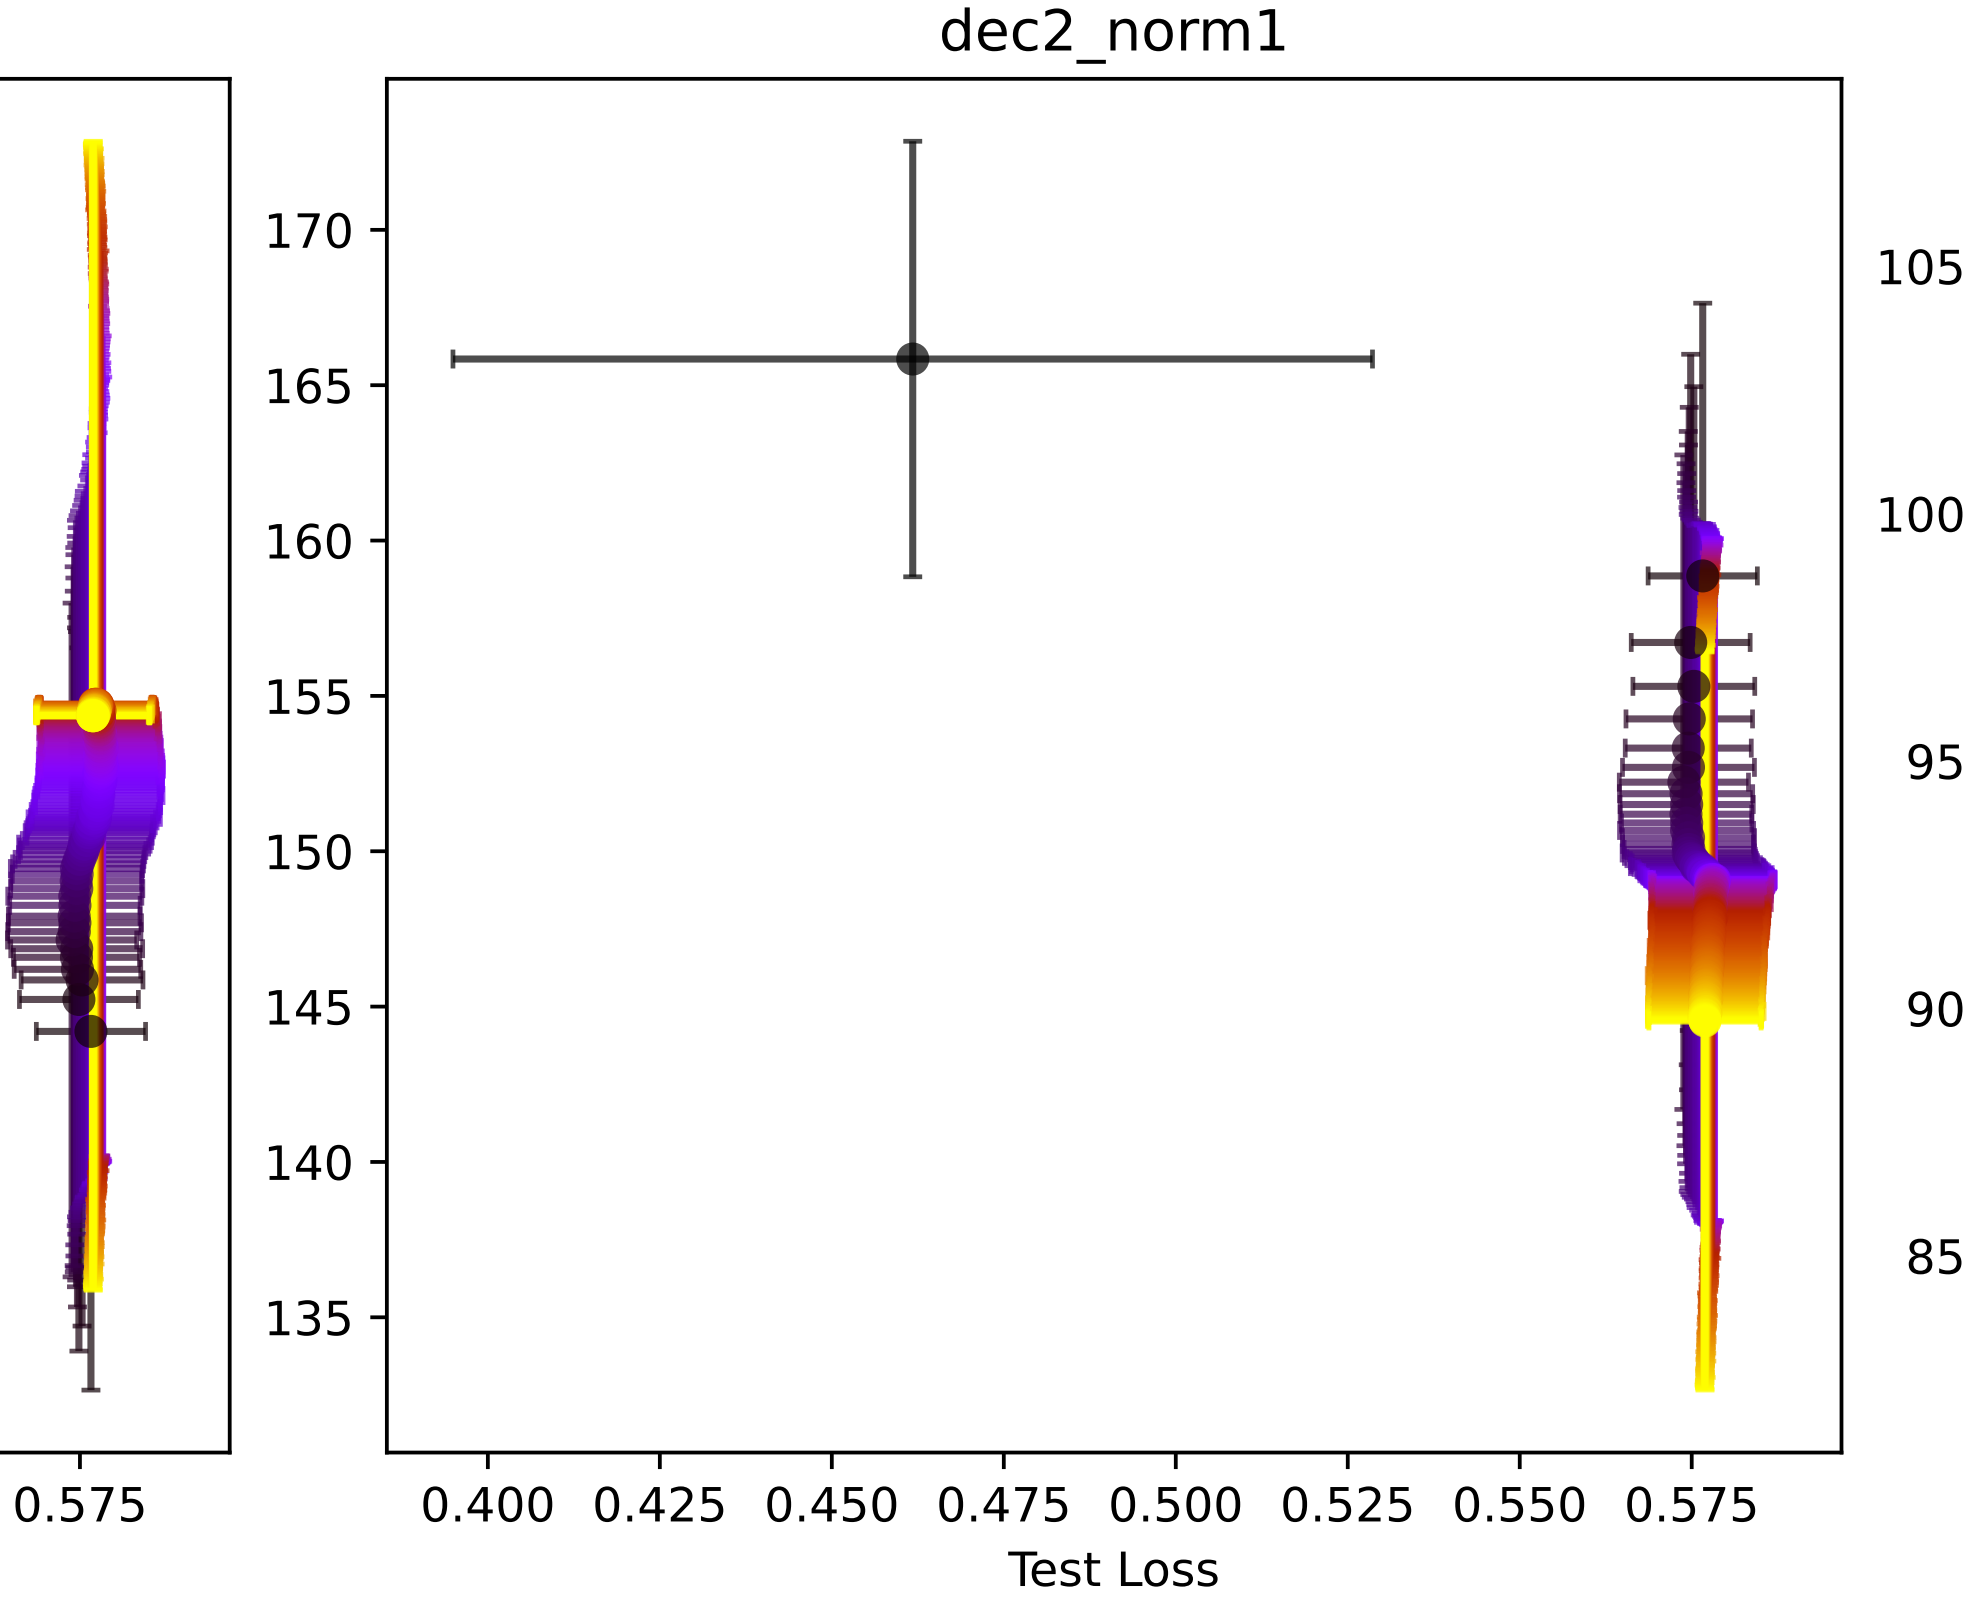
dec2_norm1
170
165
160
155
150
145
140
135
105
100
95
90
85
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss

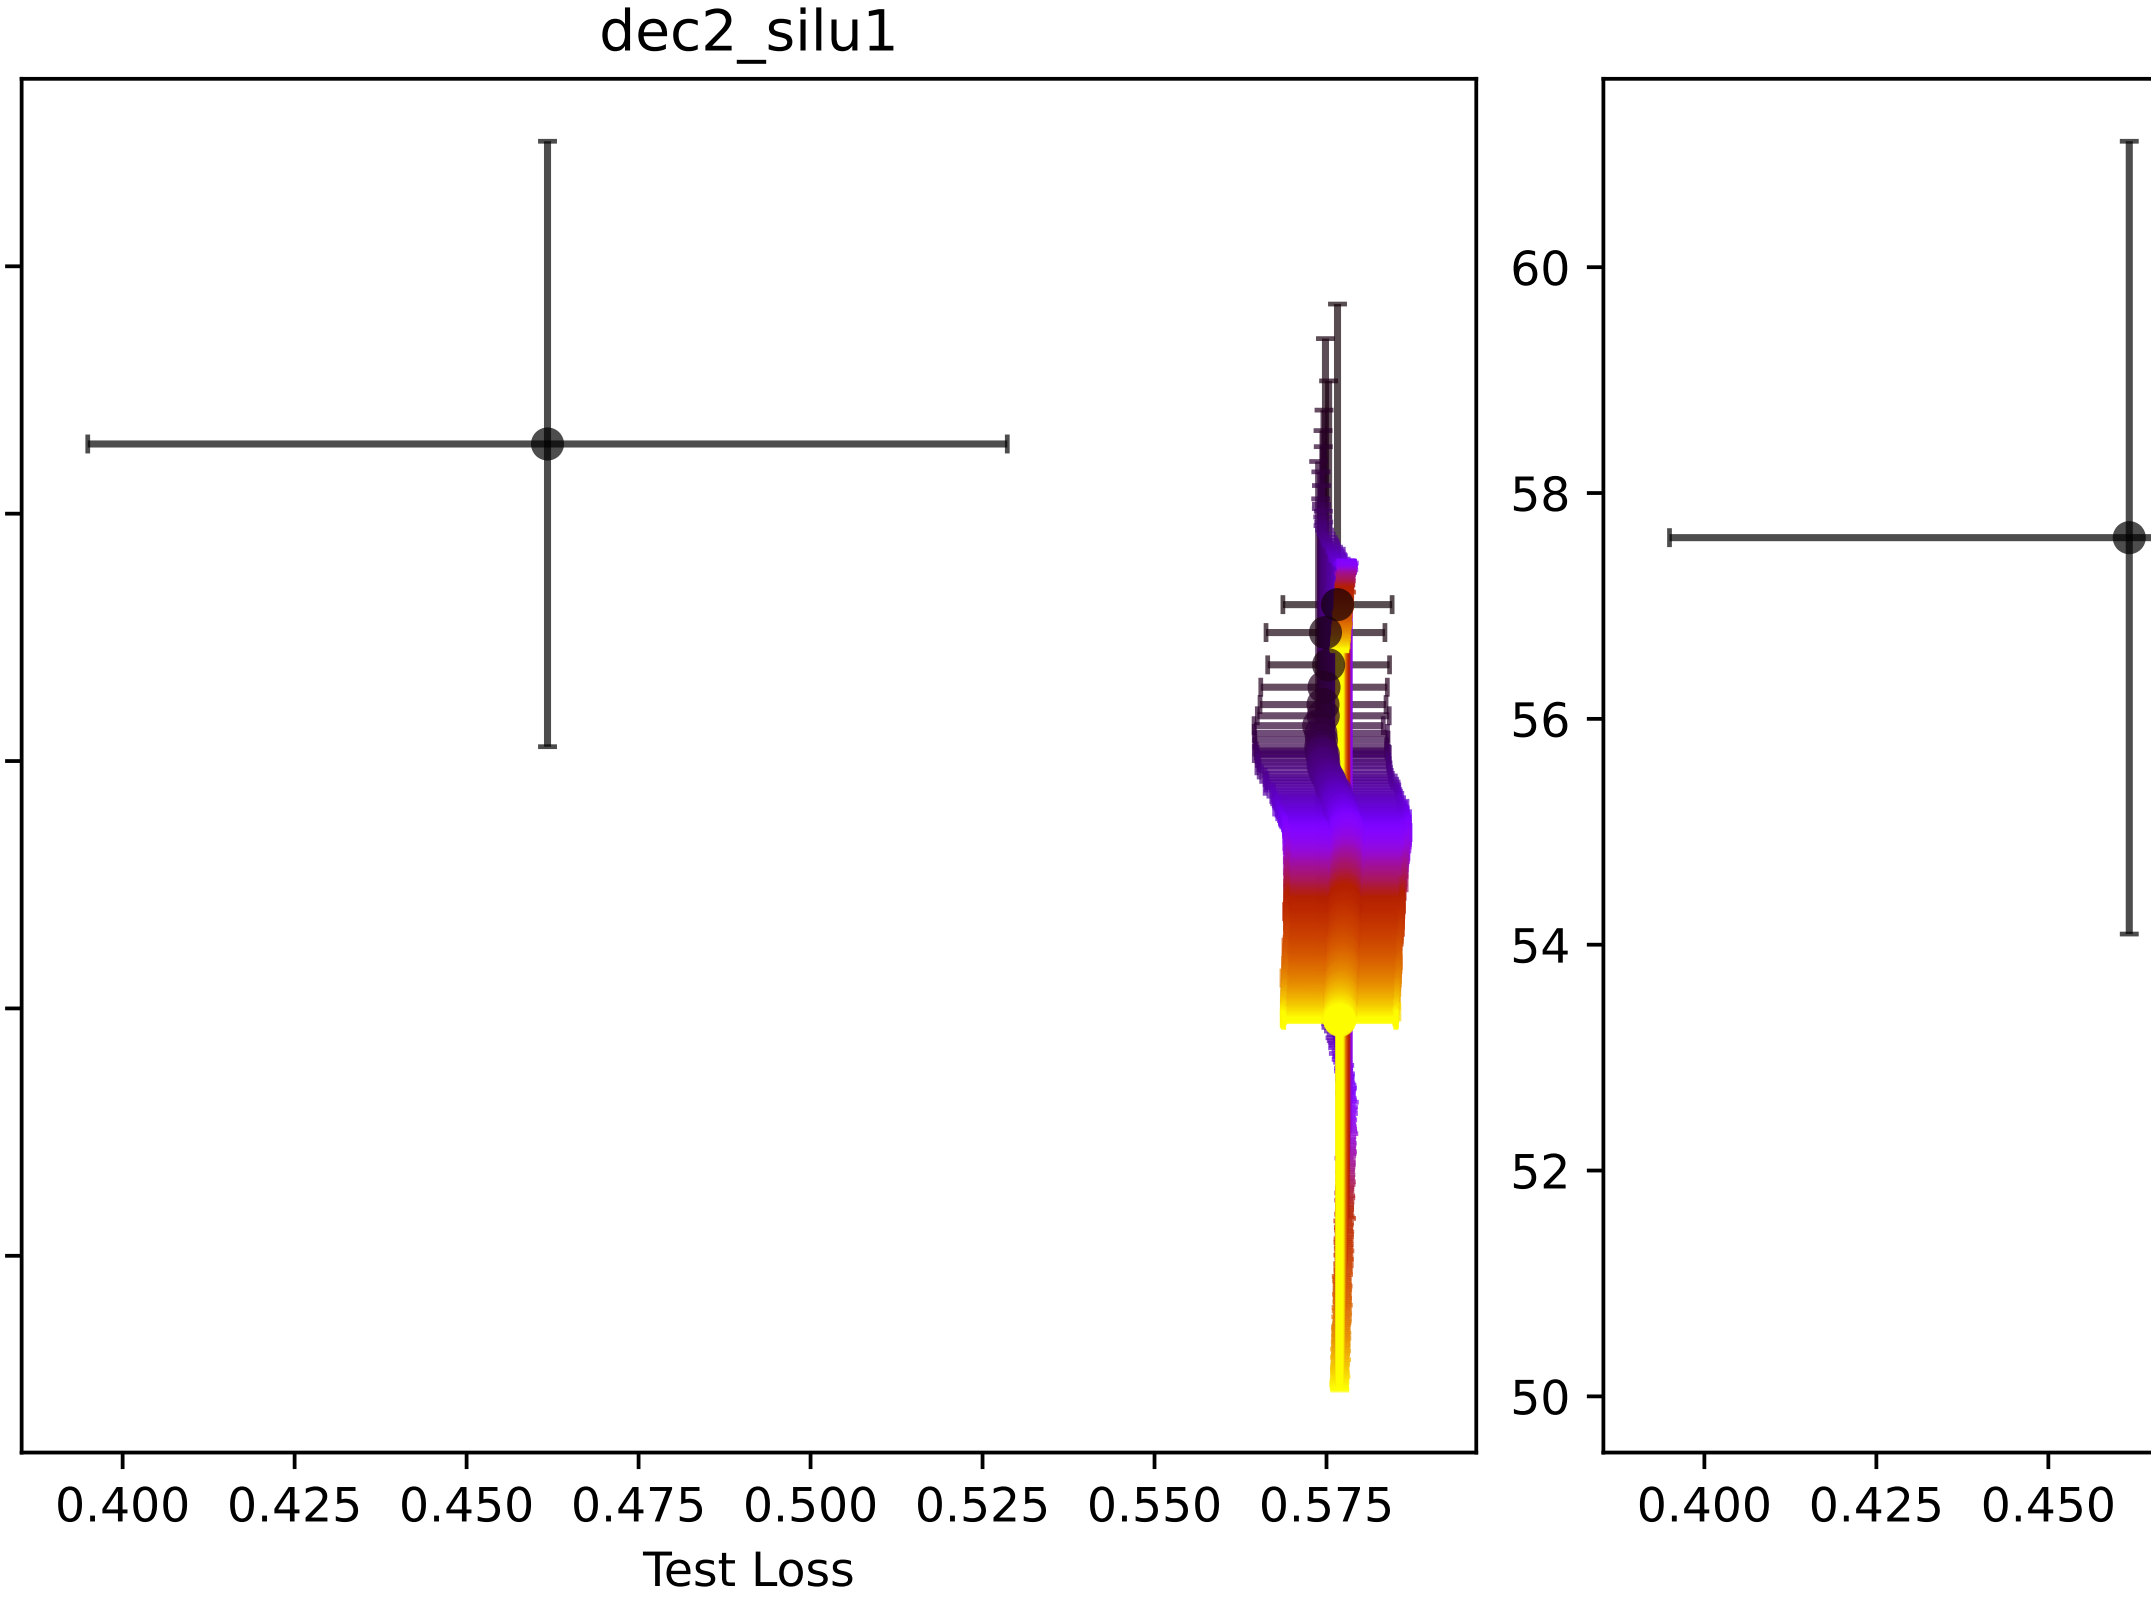
dec2_silu1
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
60
58
56
54
52
50
0.400
0.425
0.450

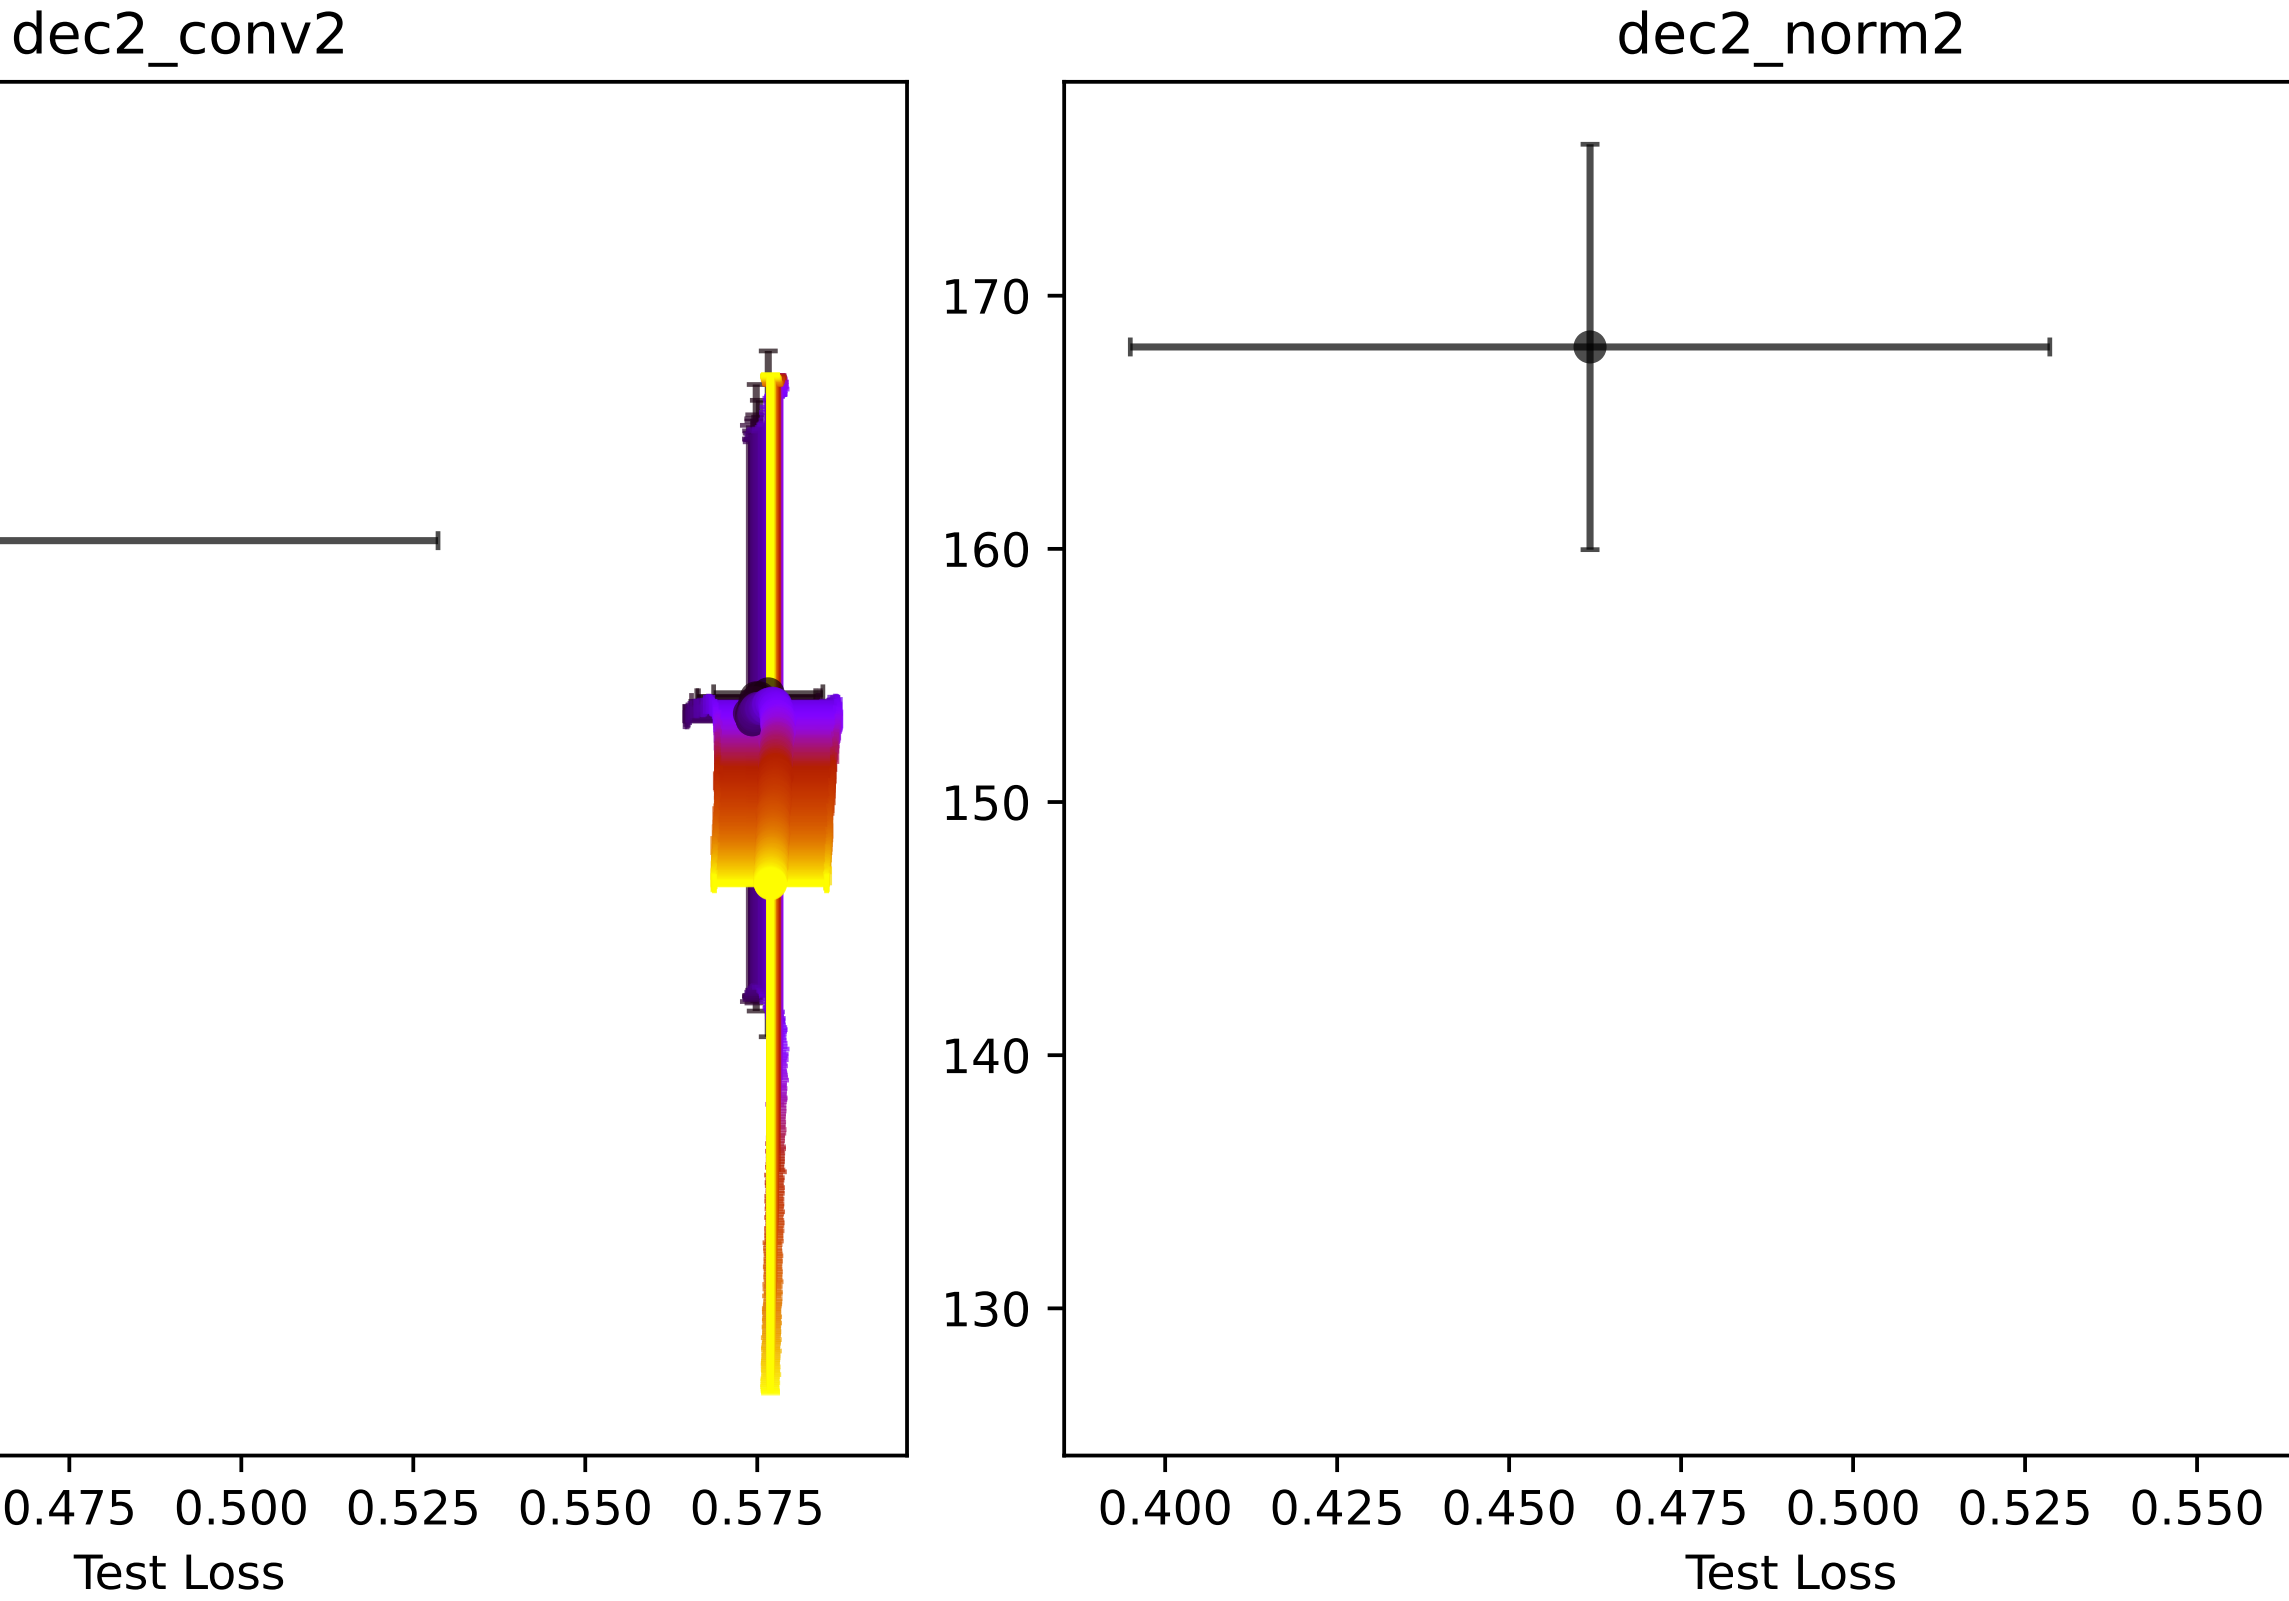
dec2_conv2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
dec2_norm2
170
160
150
140
130
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

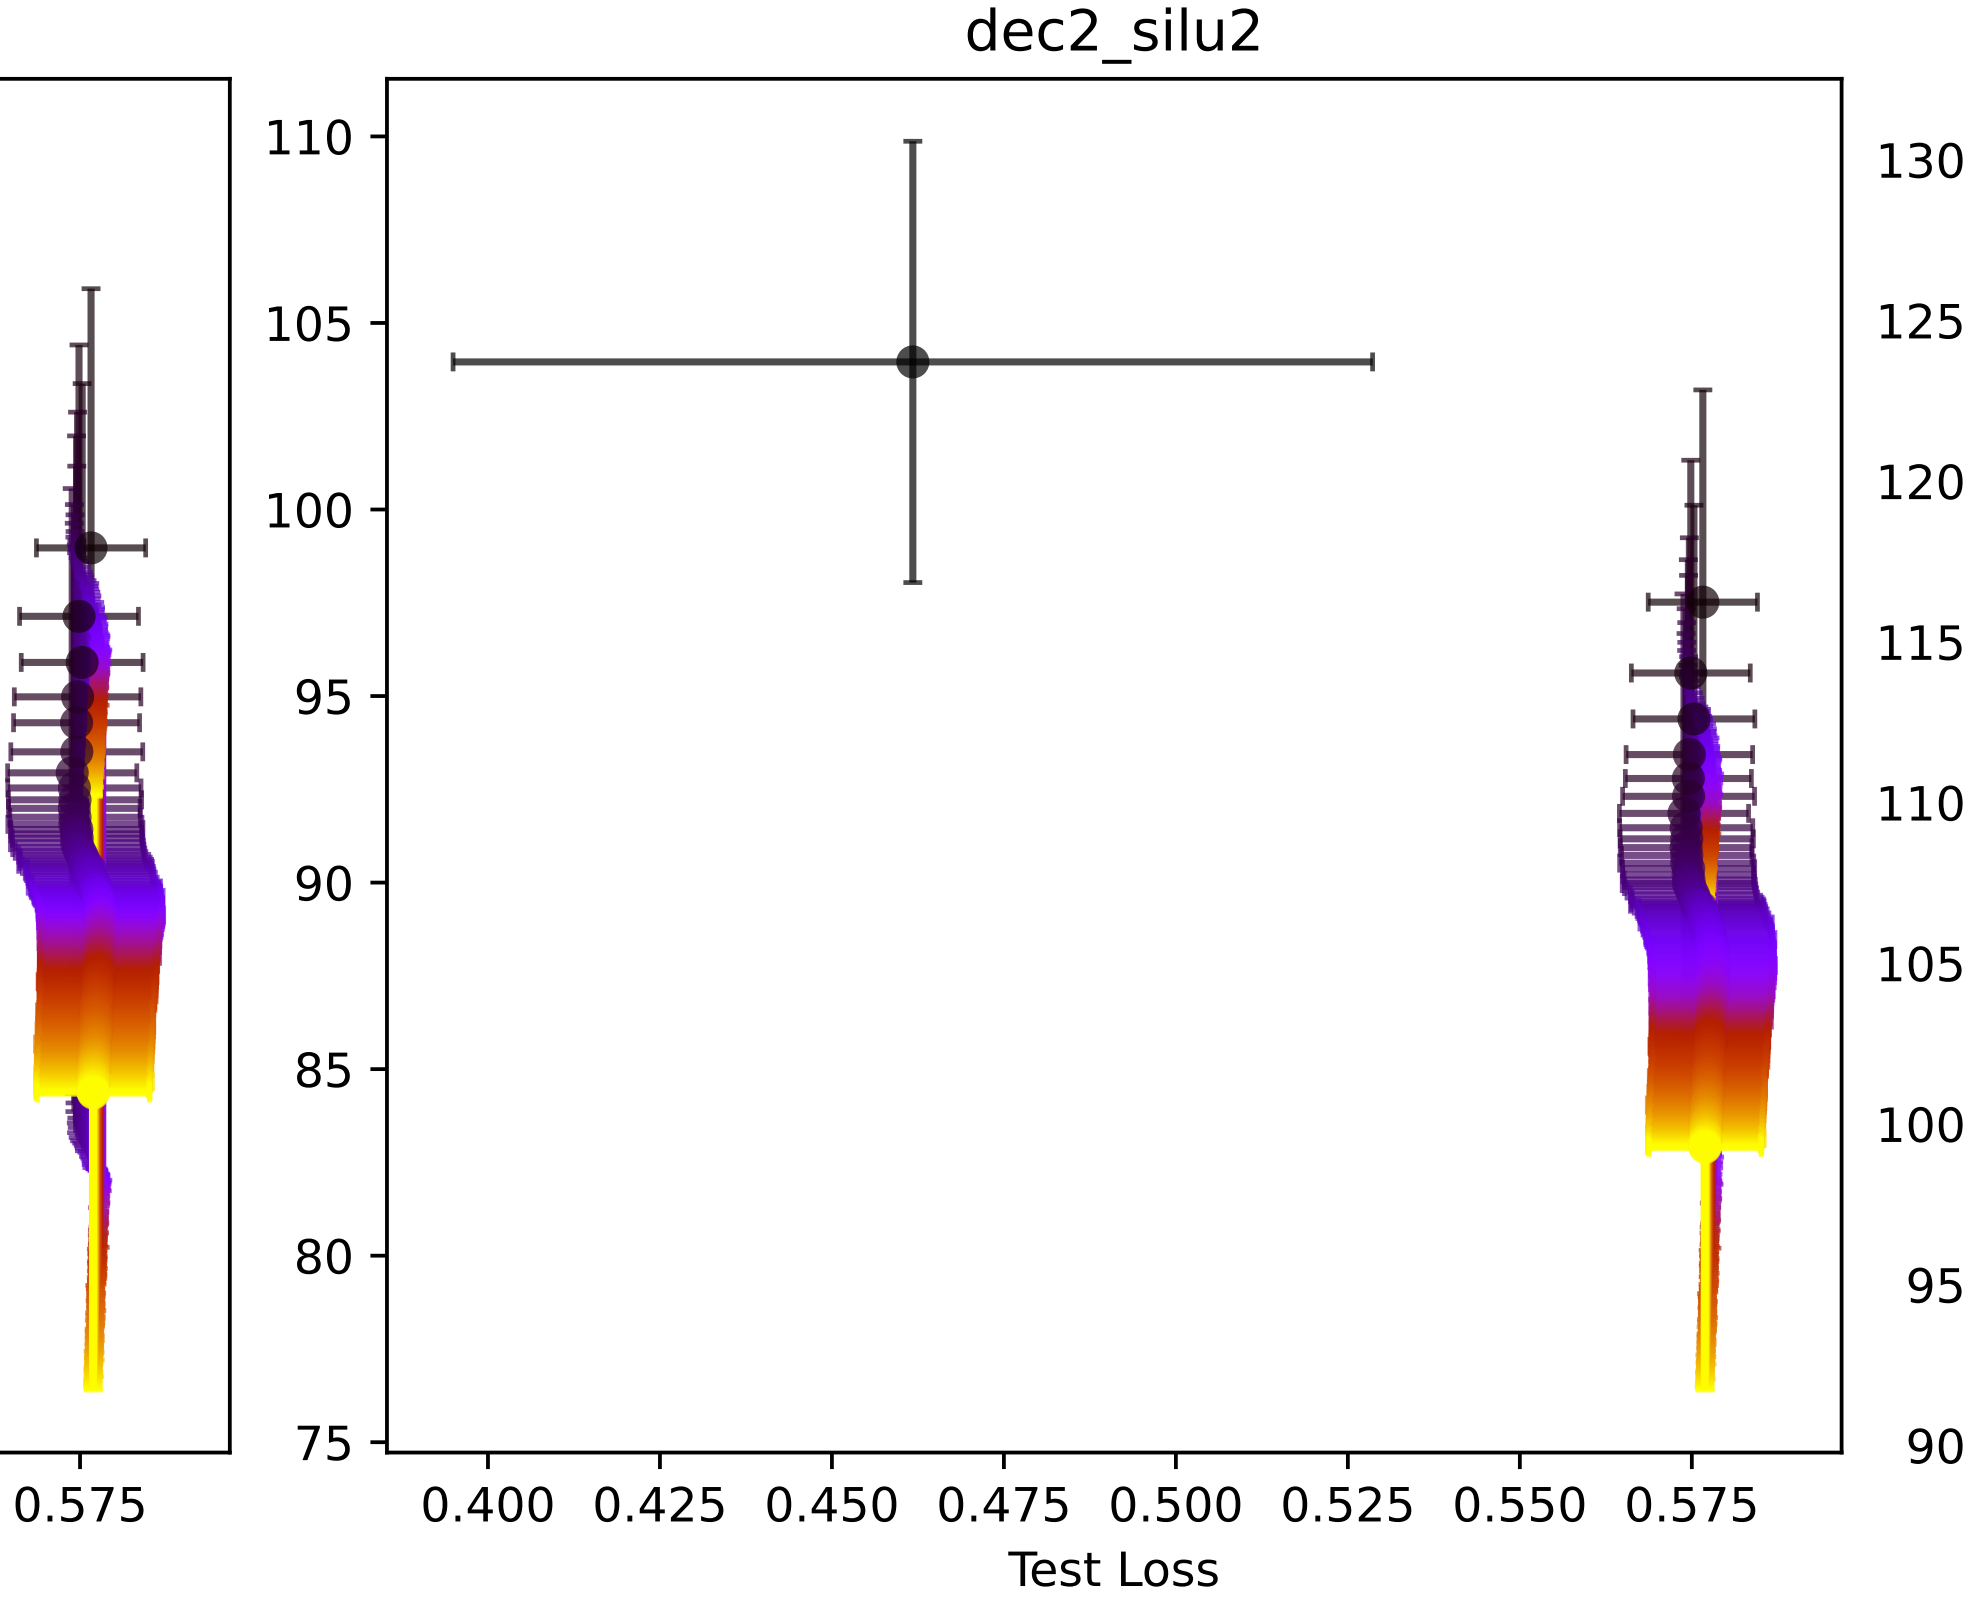
dec2_silu2
110
105
100
95
90
85
80
75
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.575
130
125
120
115
110
105
100
95
90

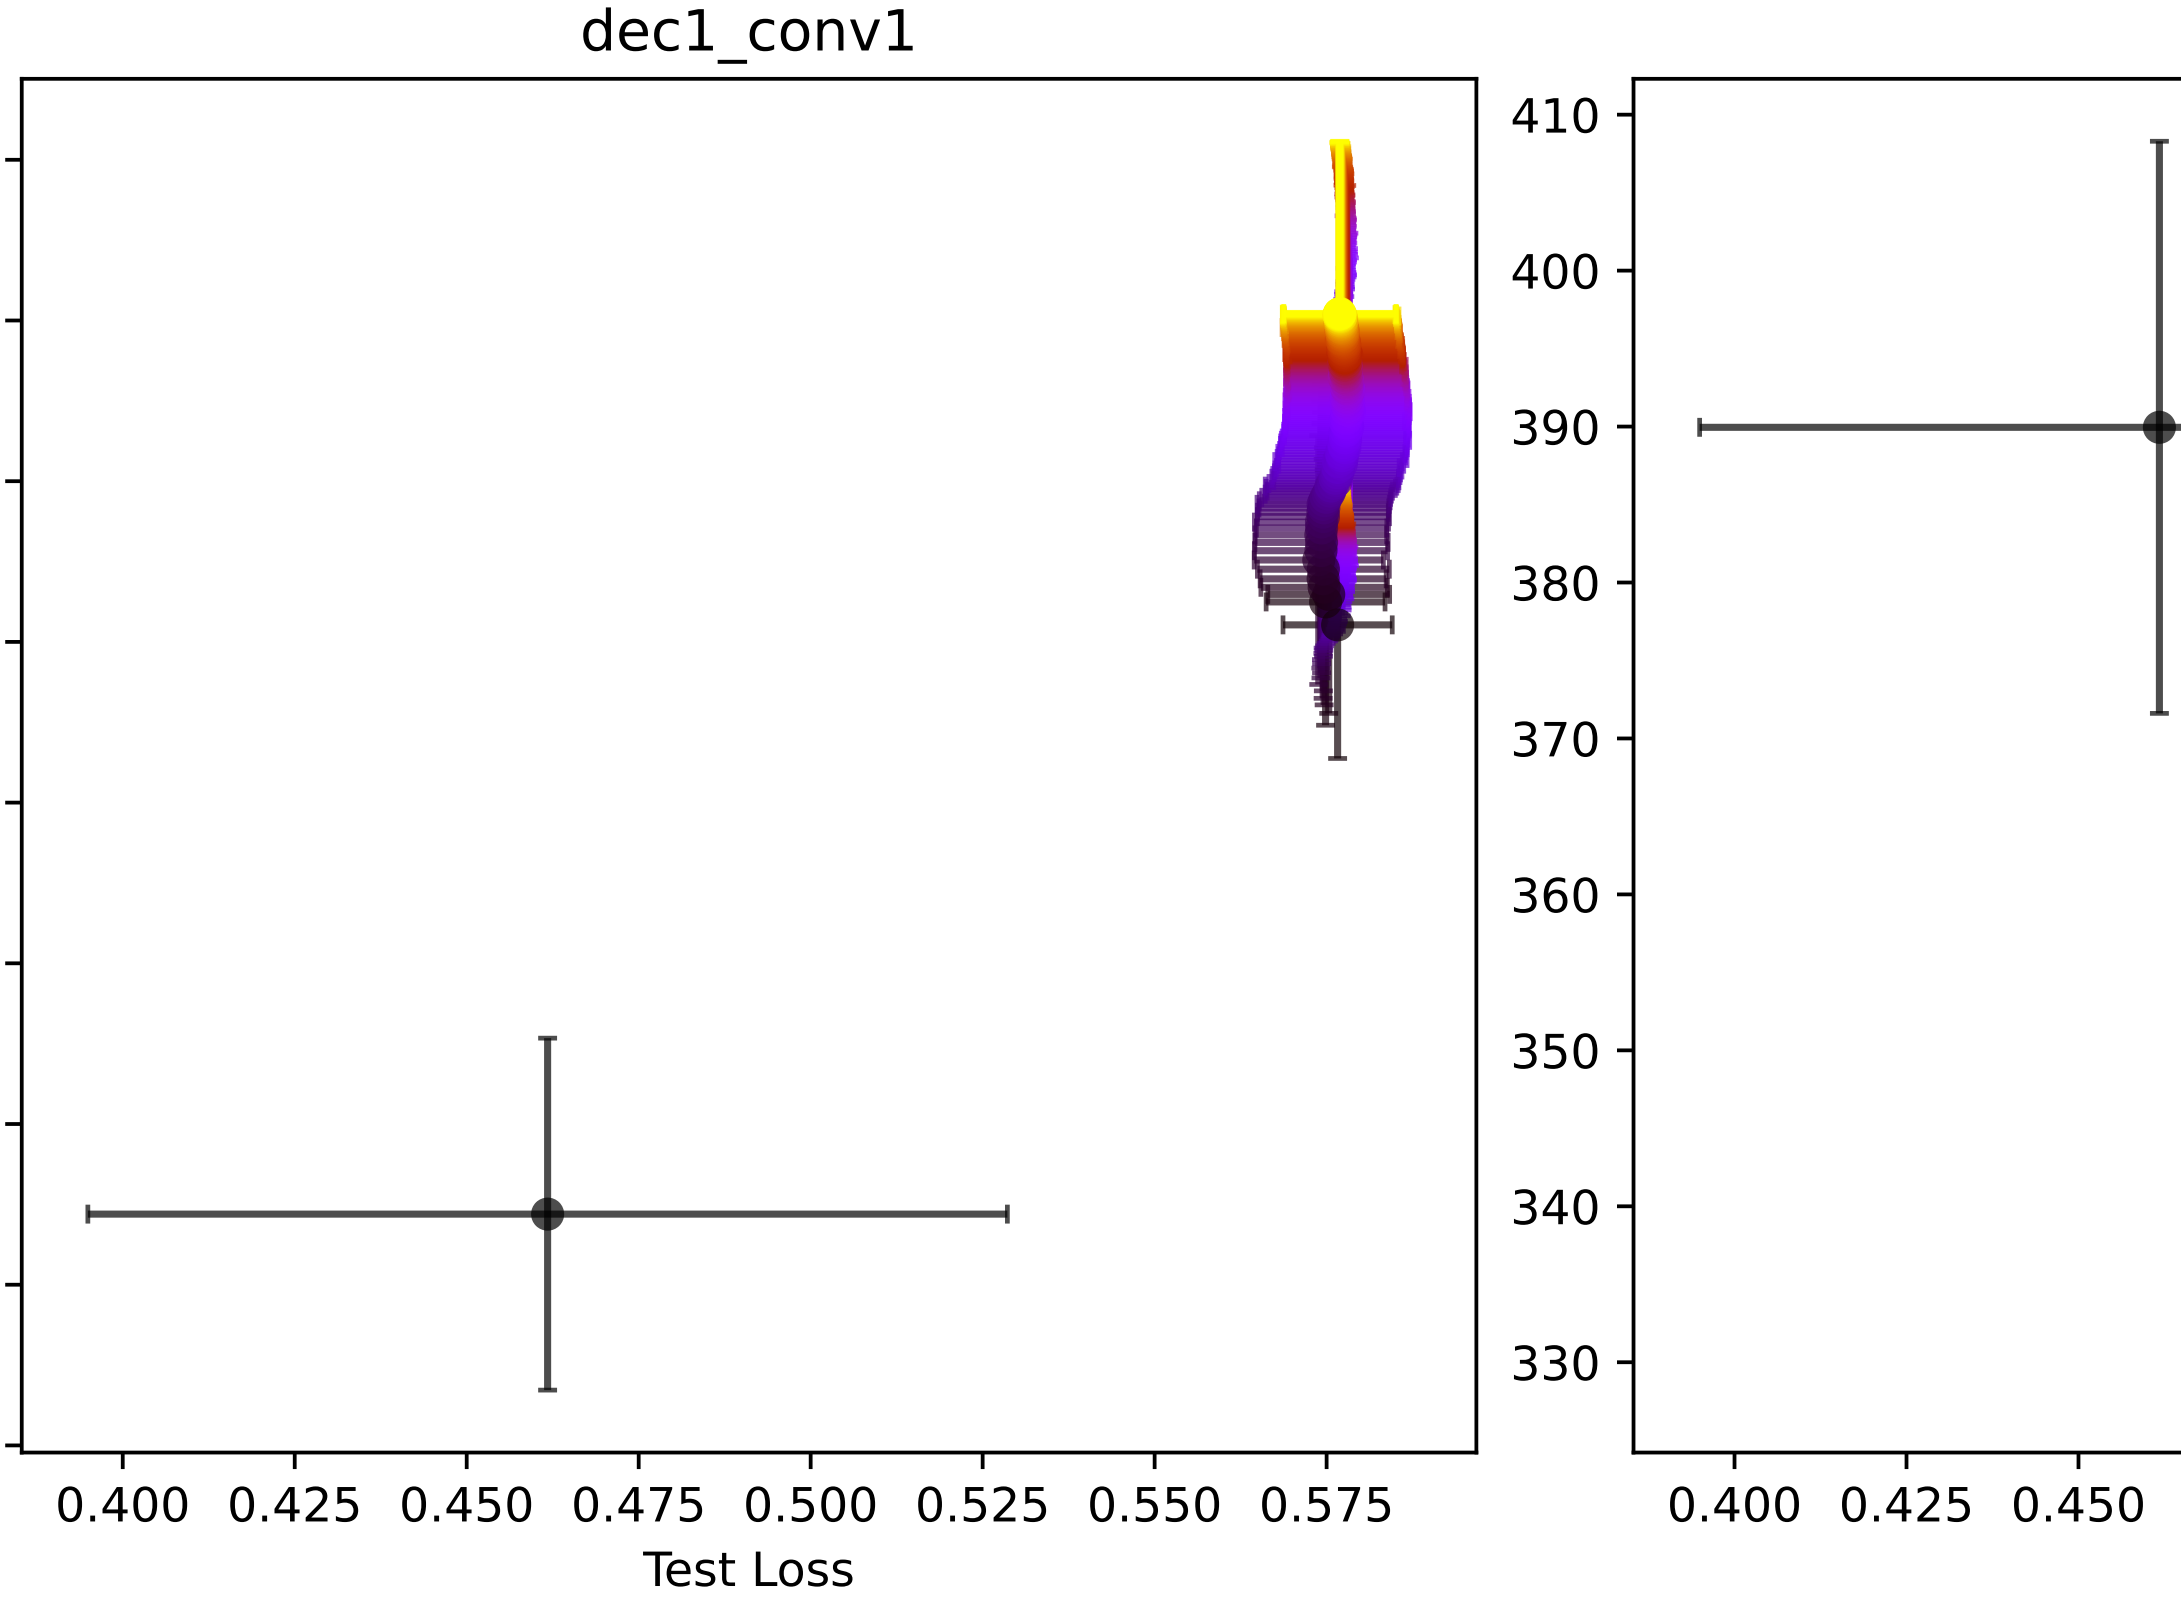
dec1_conv1
Test Loss
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
410
400
390
380
370
360
350
340
330
0.400
0.425
0.450

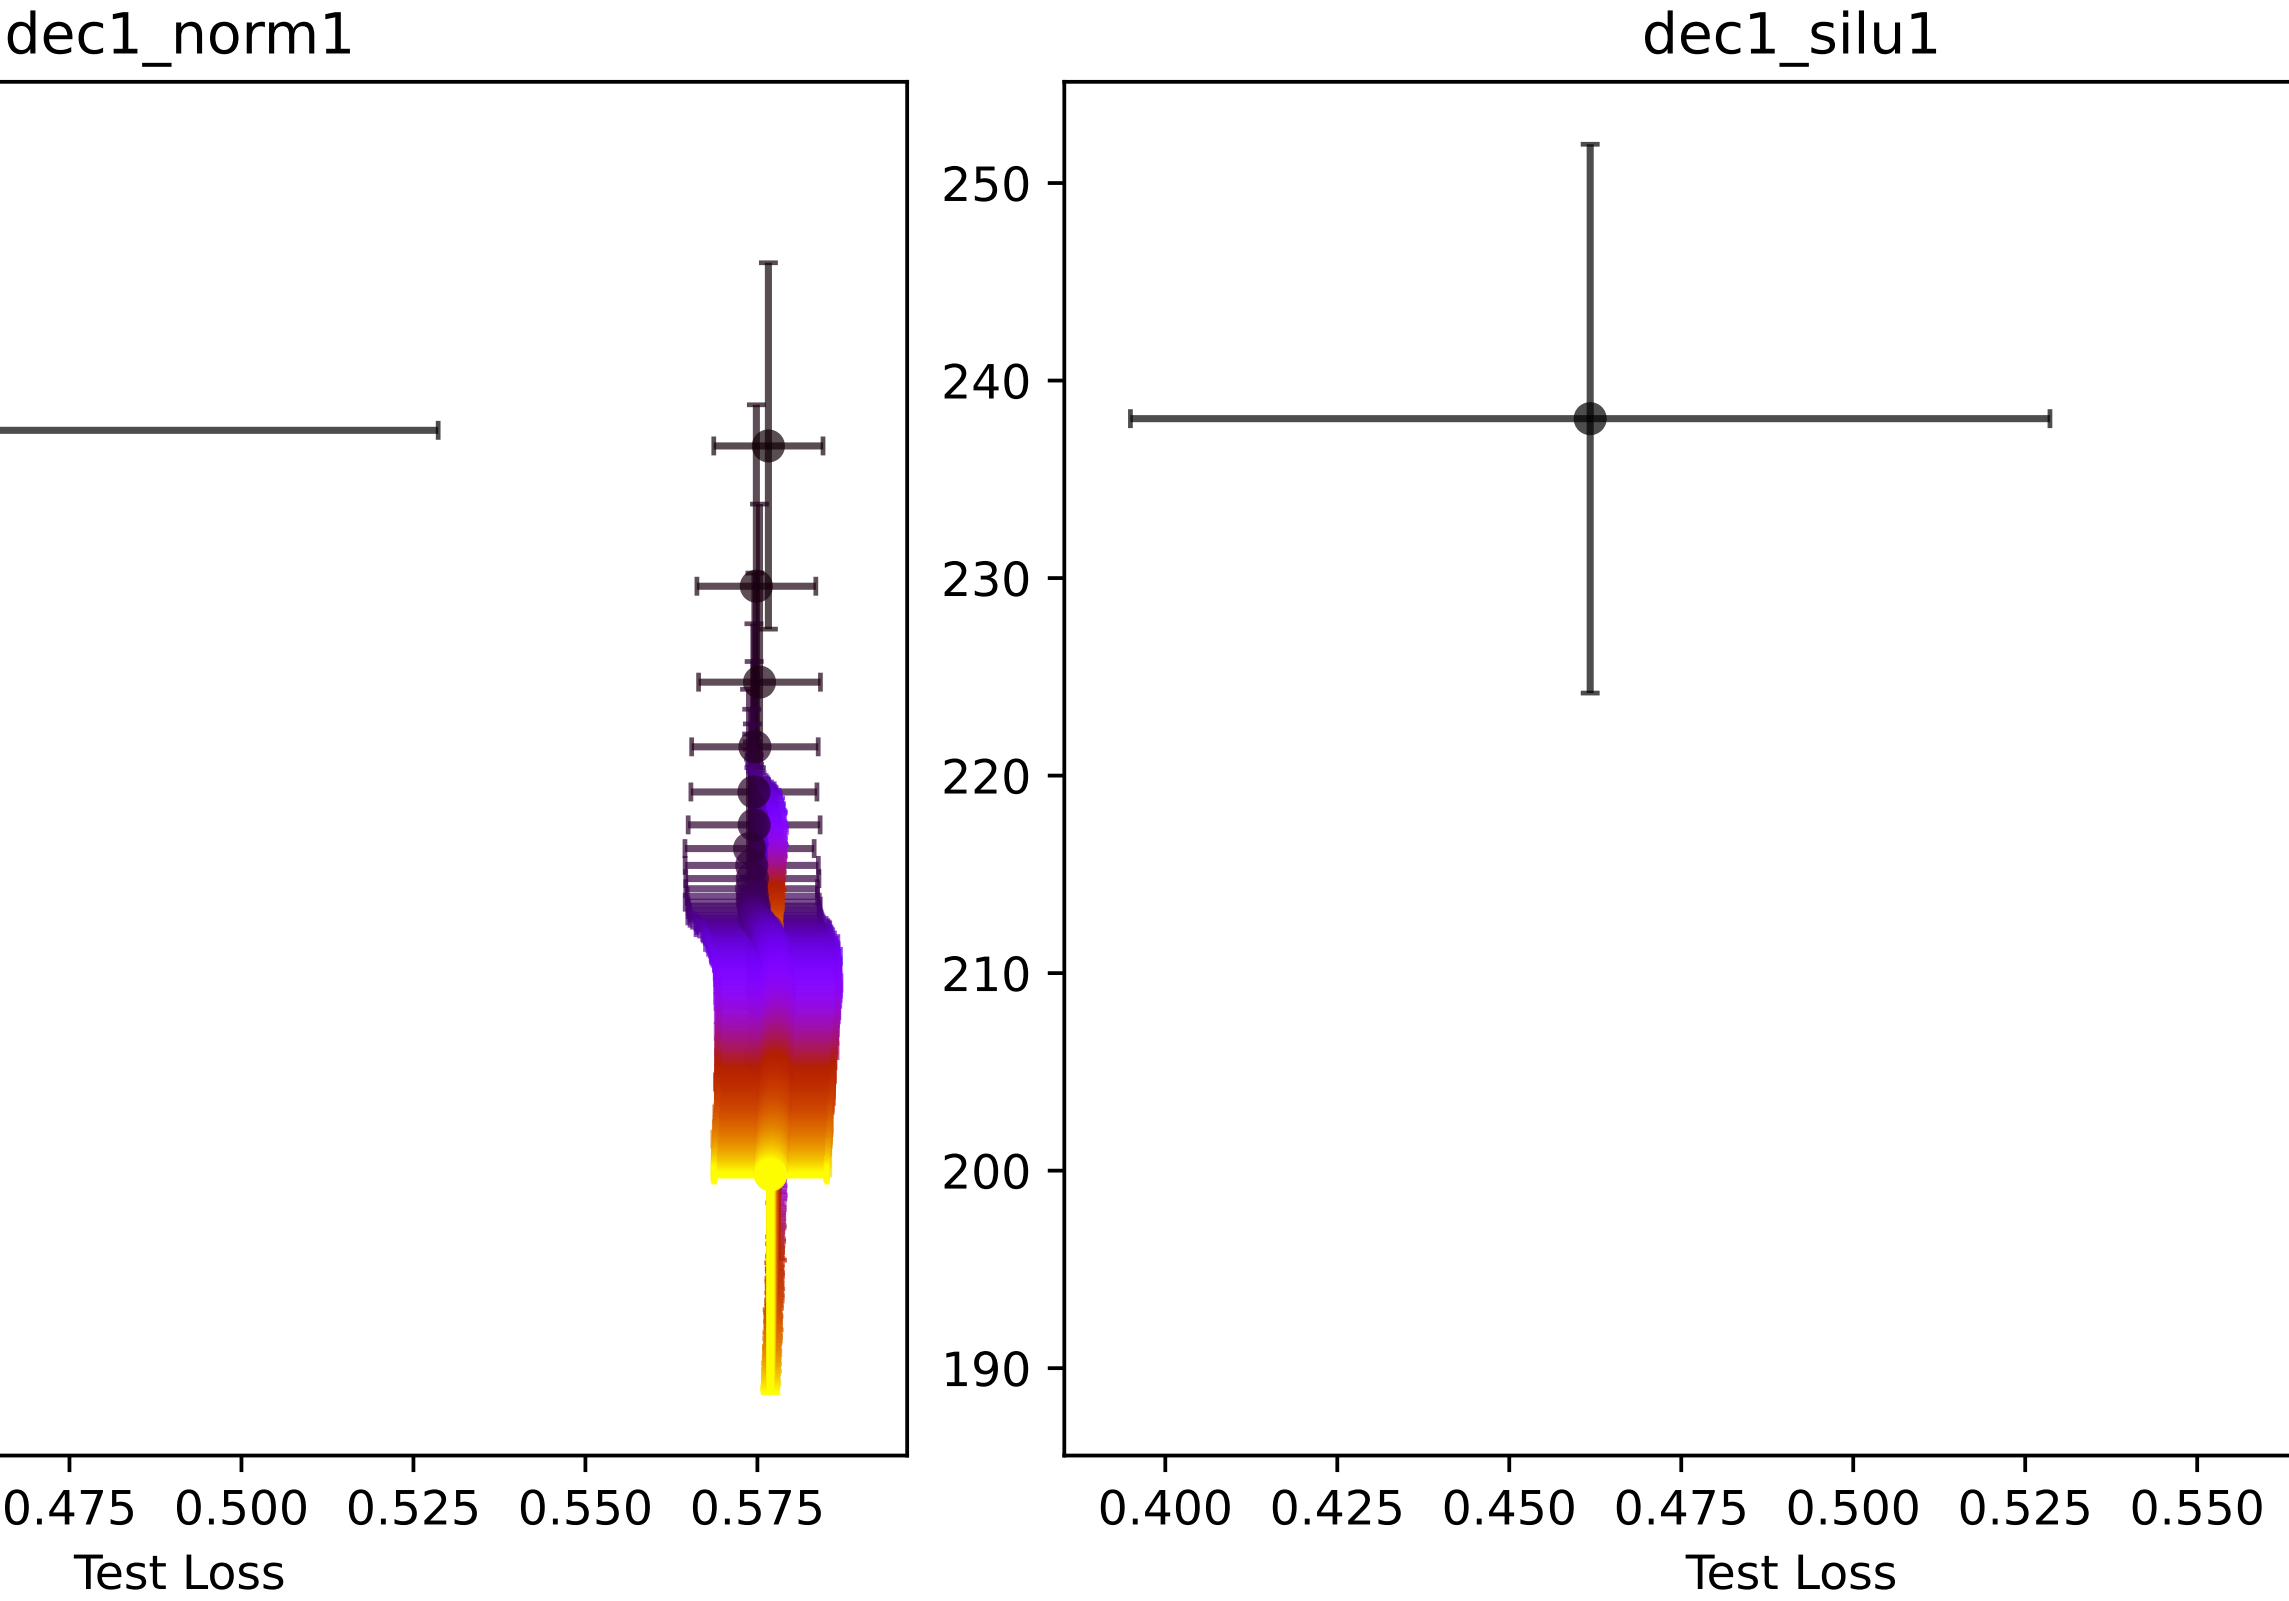
dec1_norm1
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
dec1_silu1
250
240
230
220
210
200
190
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

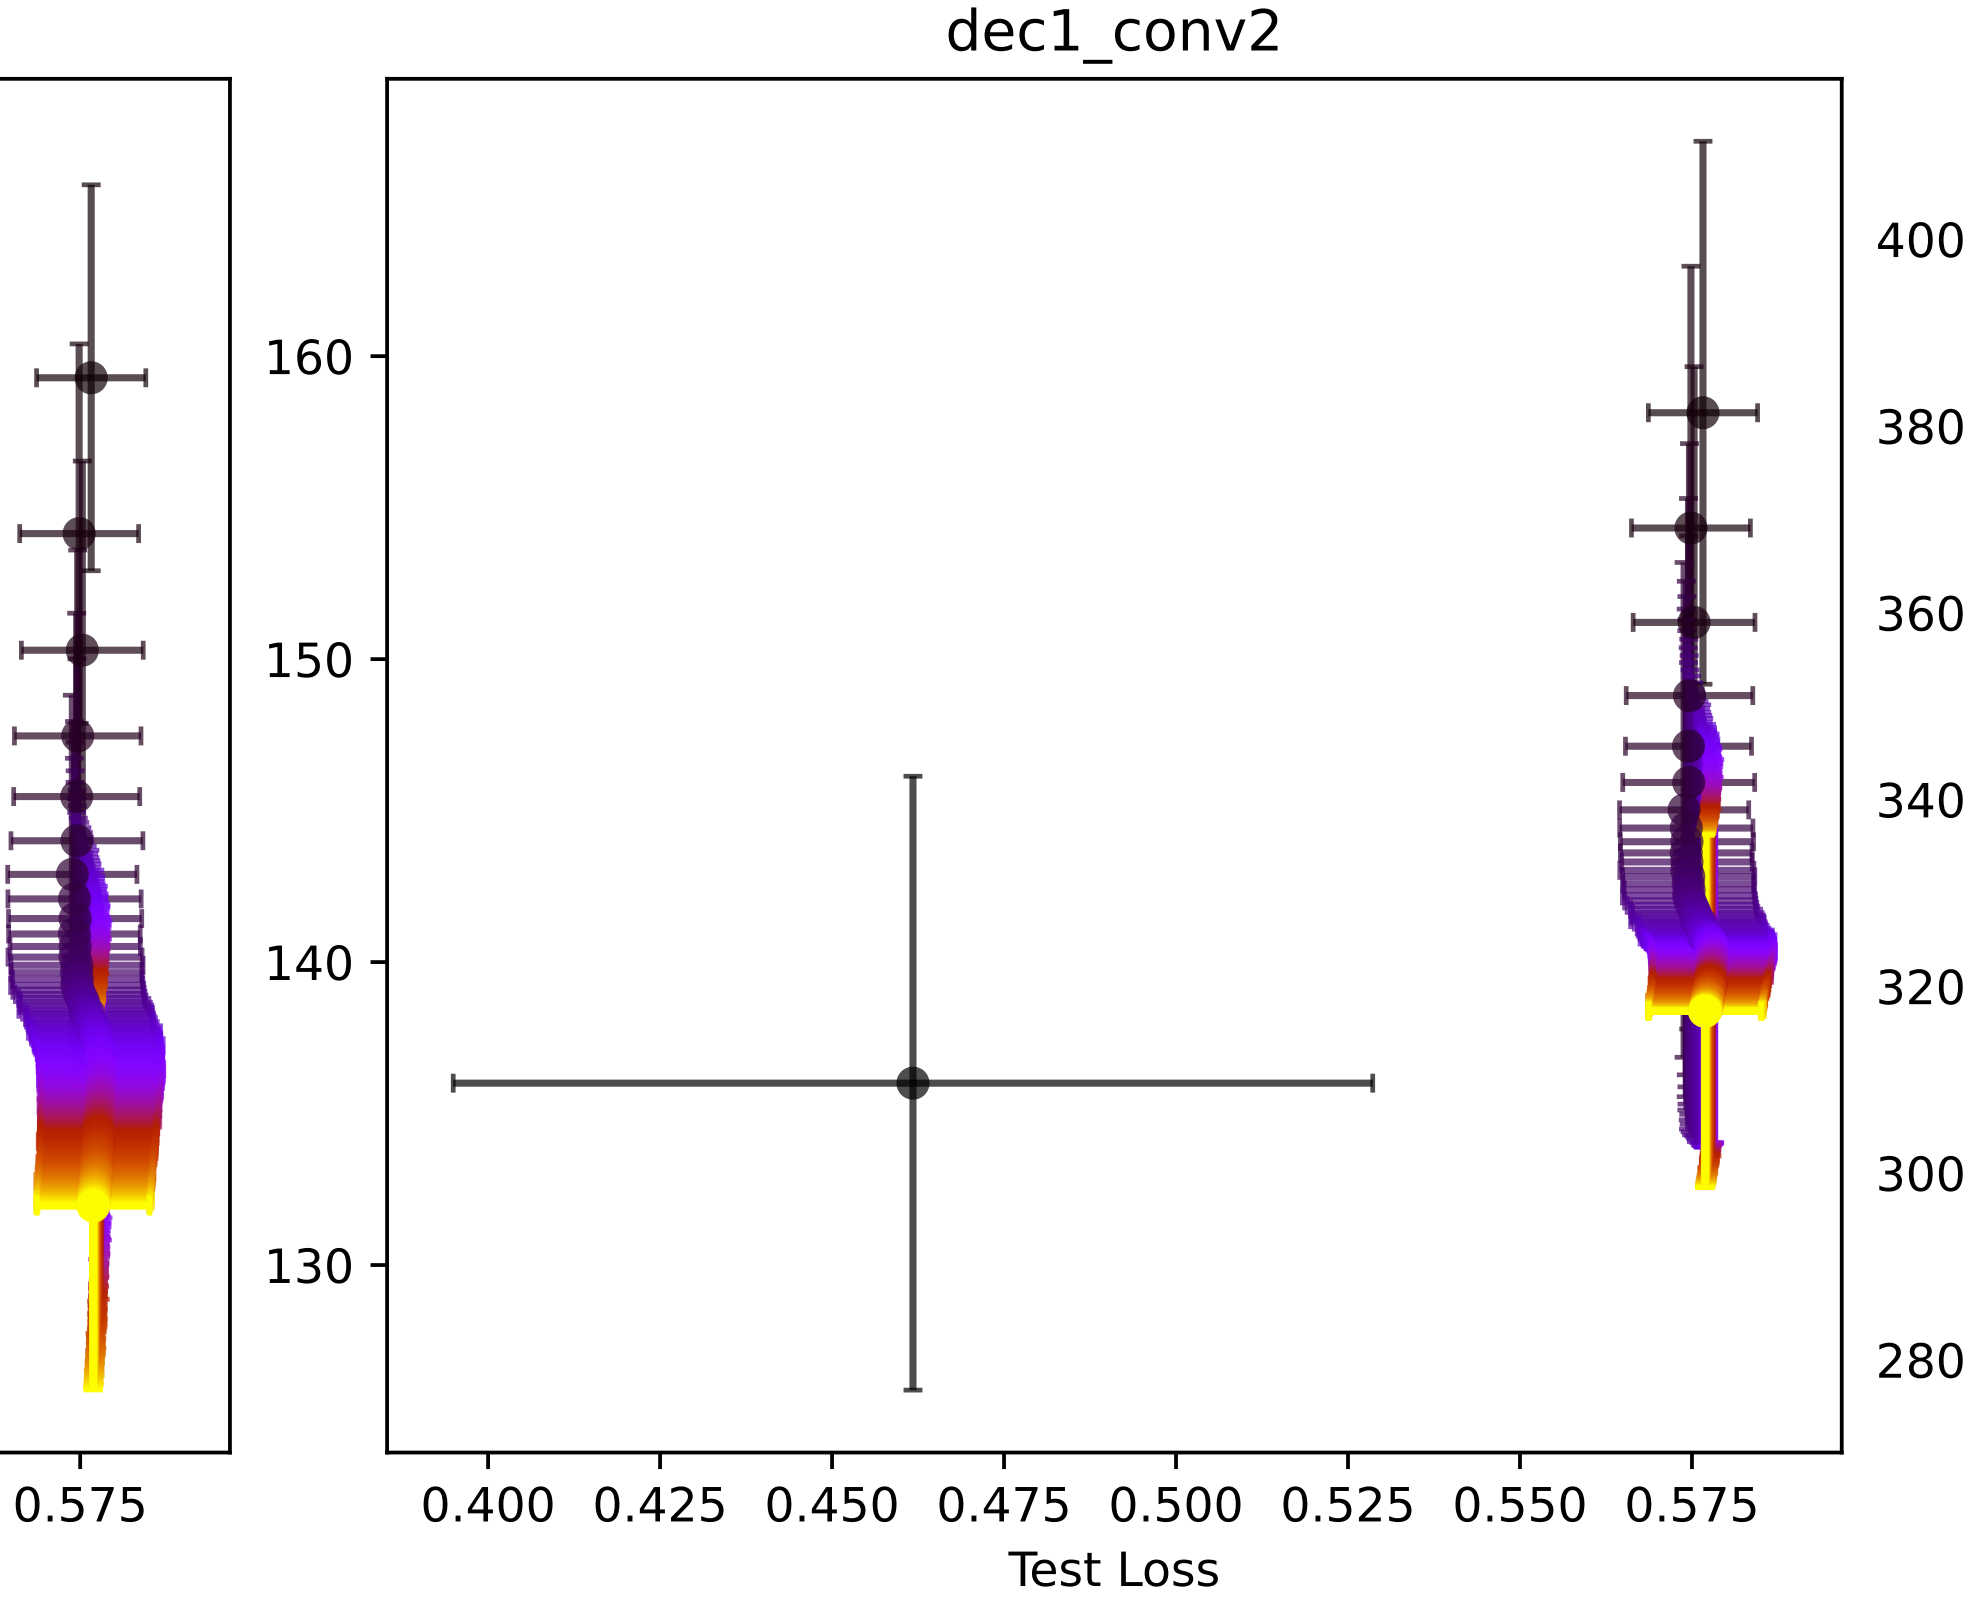
dec1_conv2
160
150
140
130
400
380
360
340
320
300
280
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss

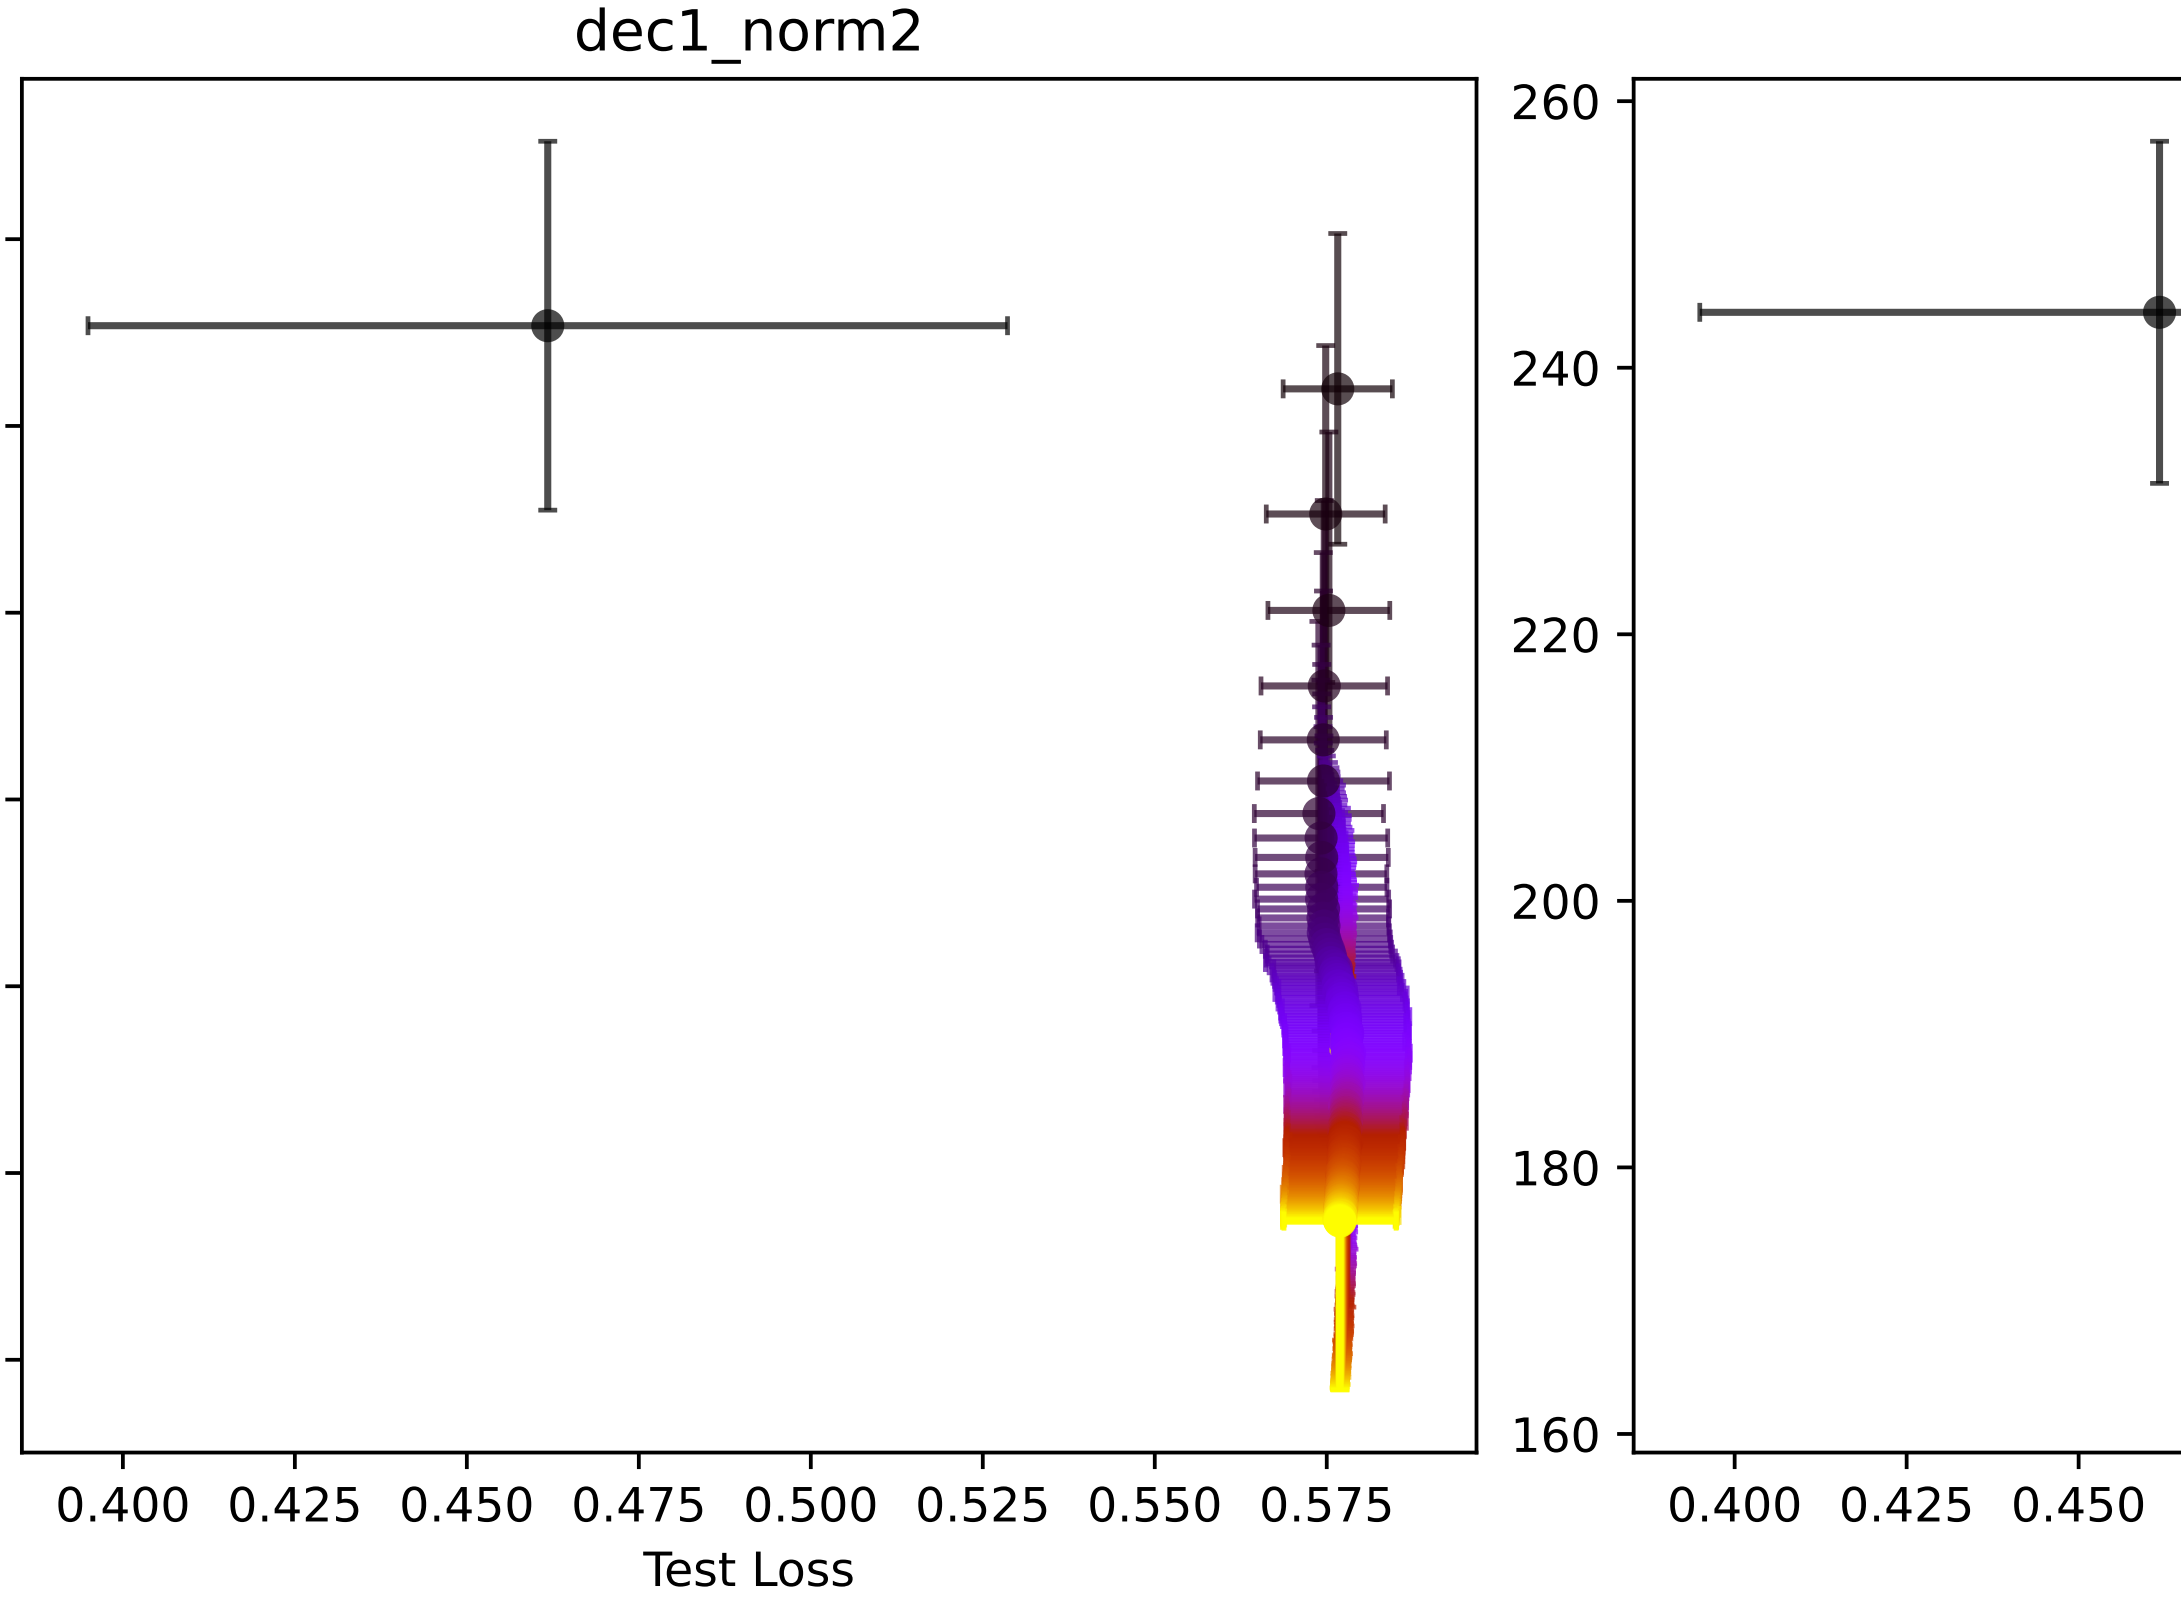
dec1_norm2
260
240
220
200
180
160
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450

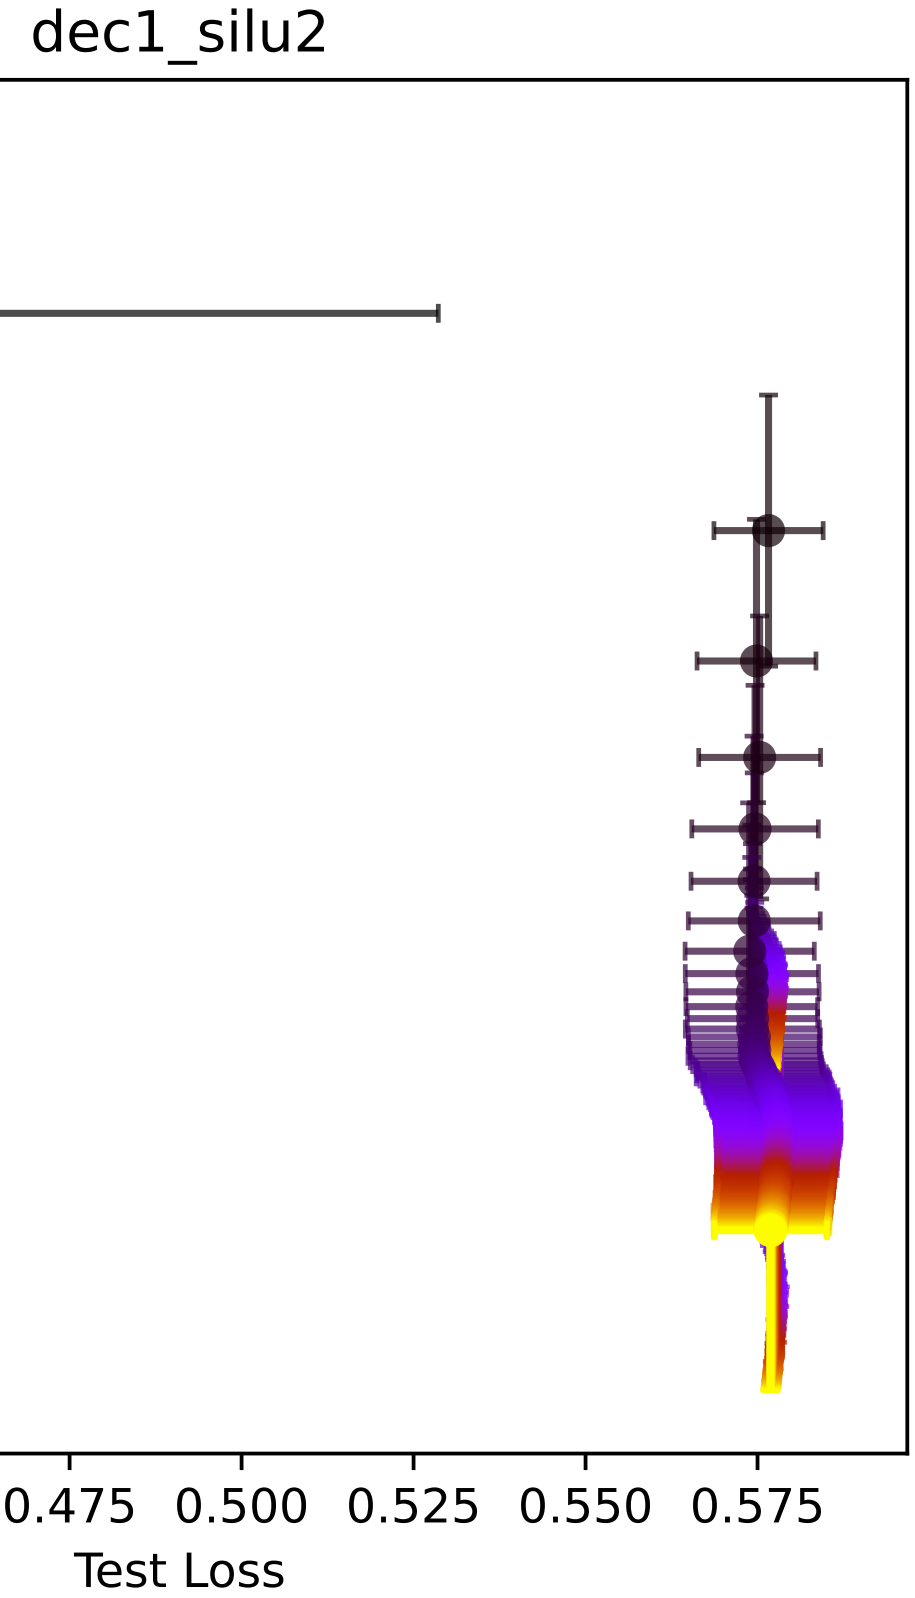
dec1_silu2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss


200
Number Training Epochs
0