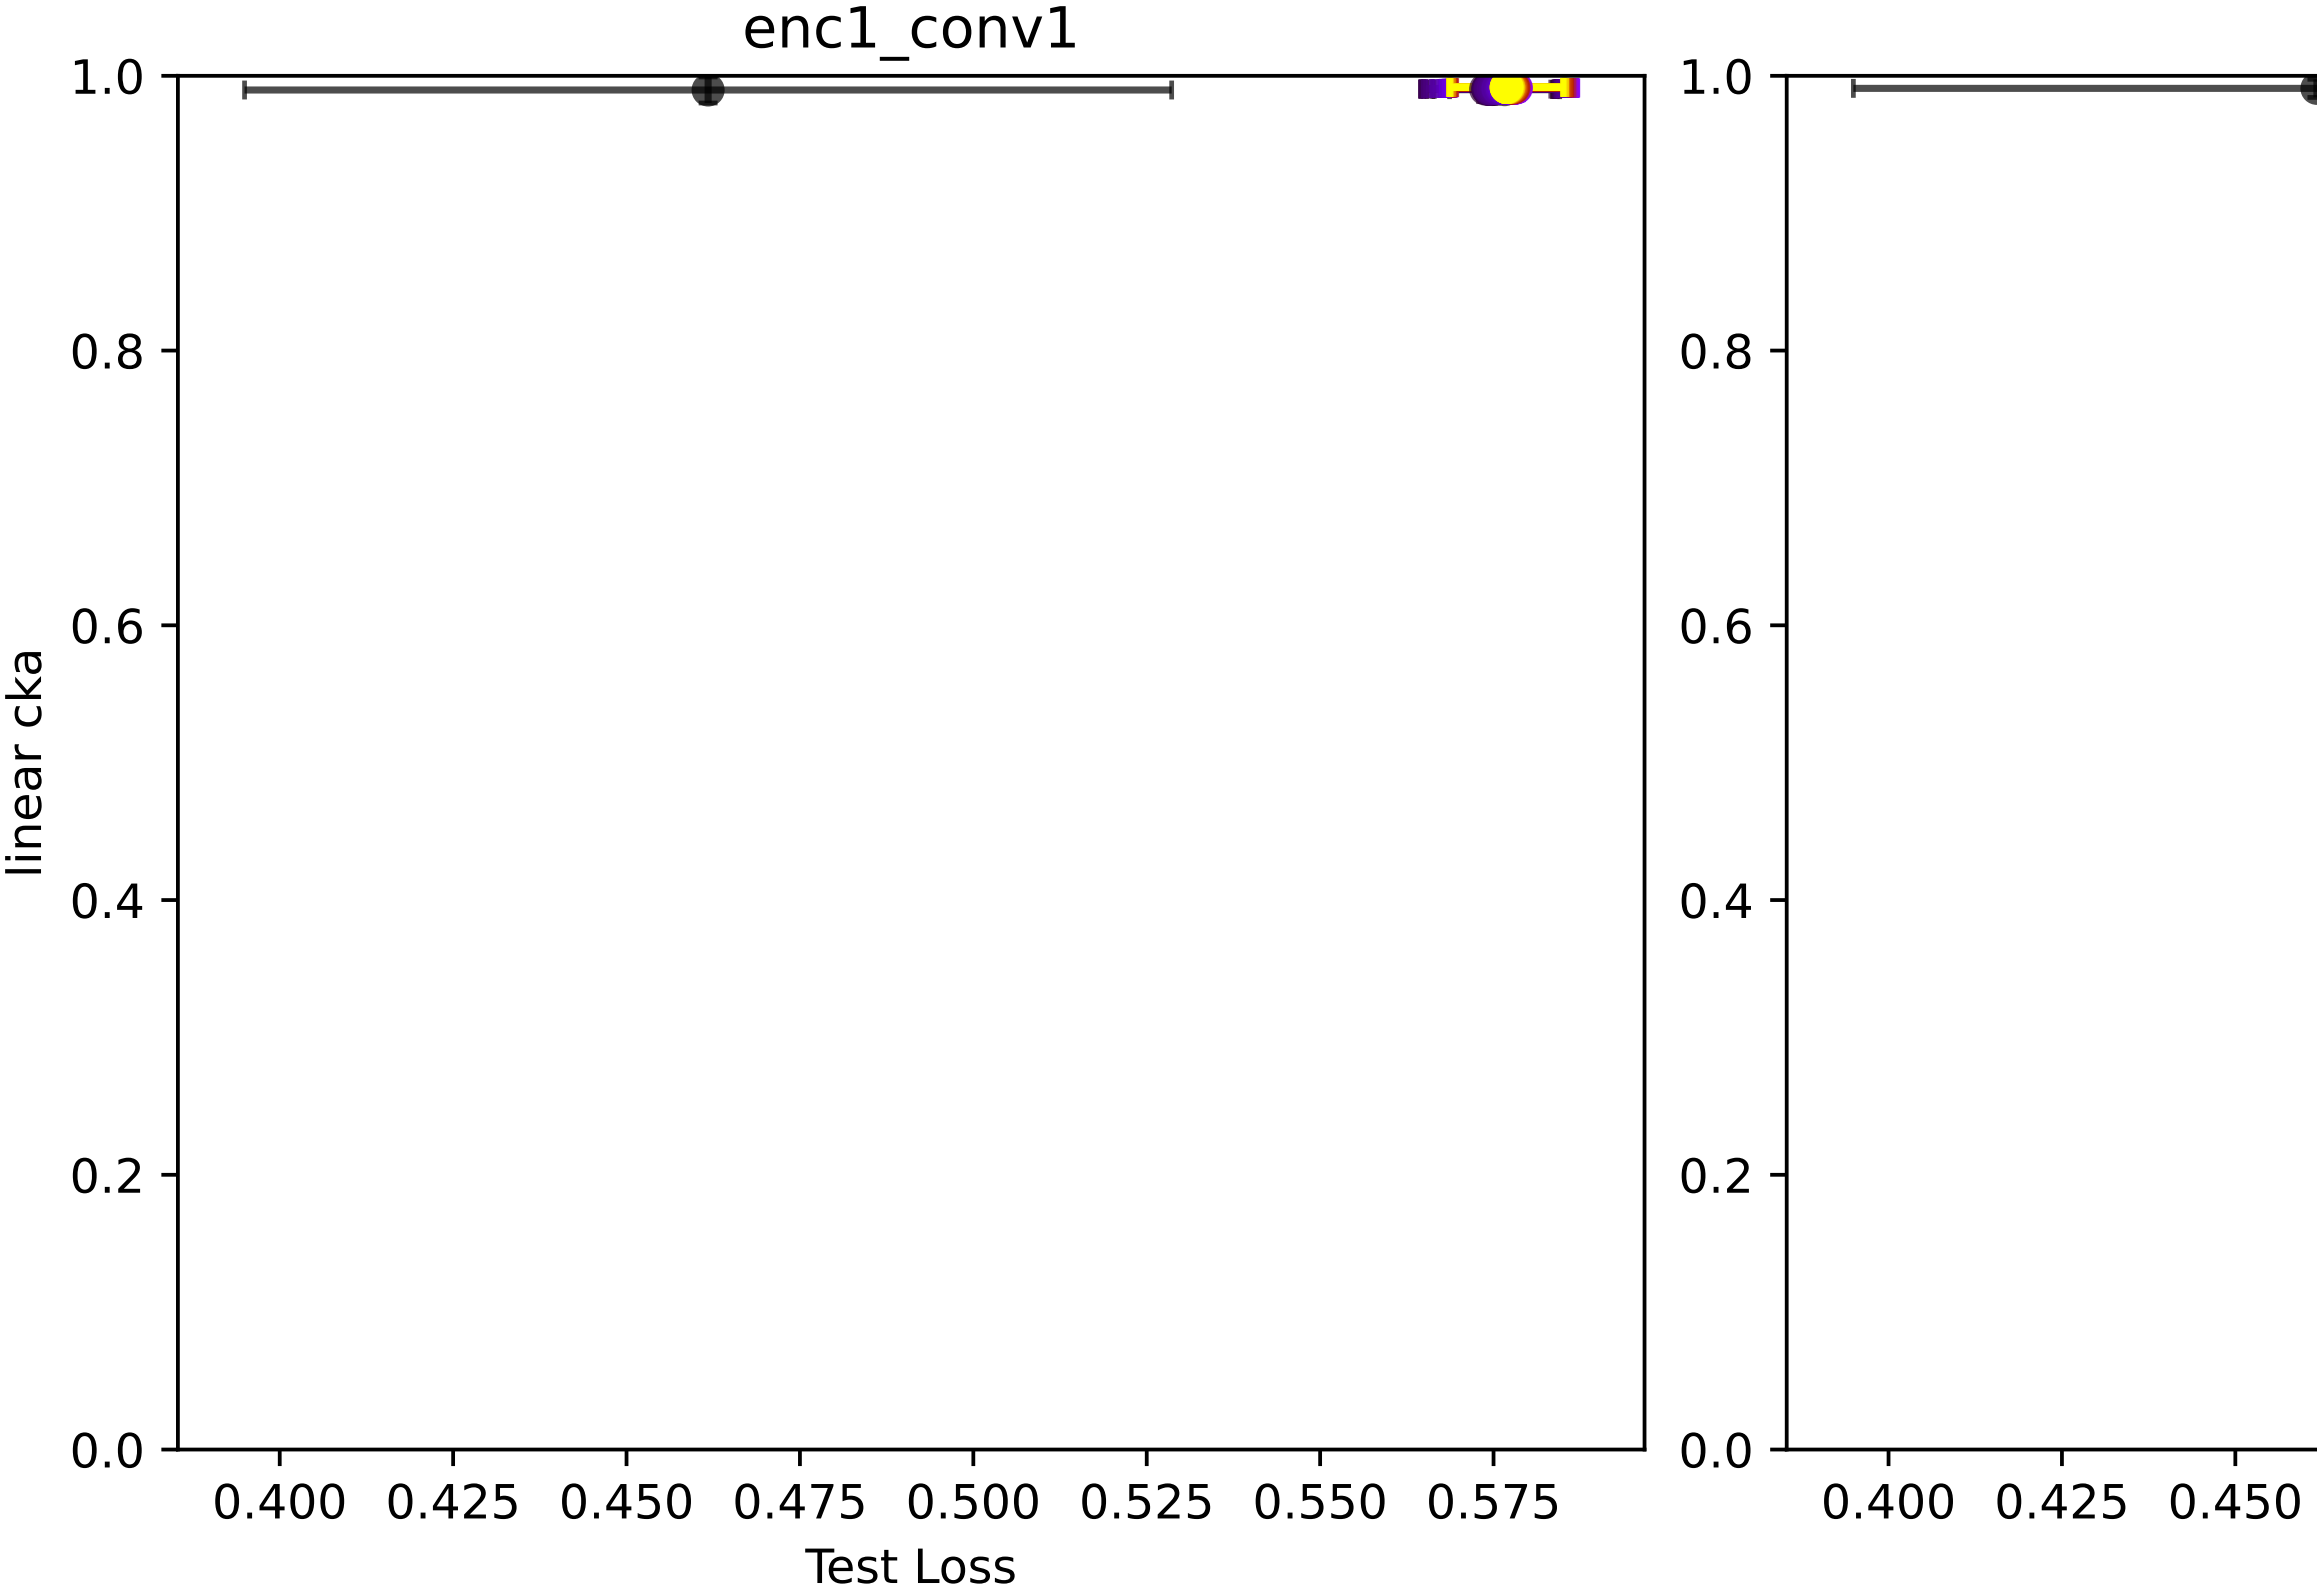
enc1_conv1
linear cka
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450

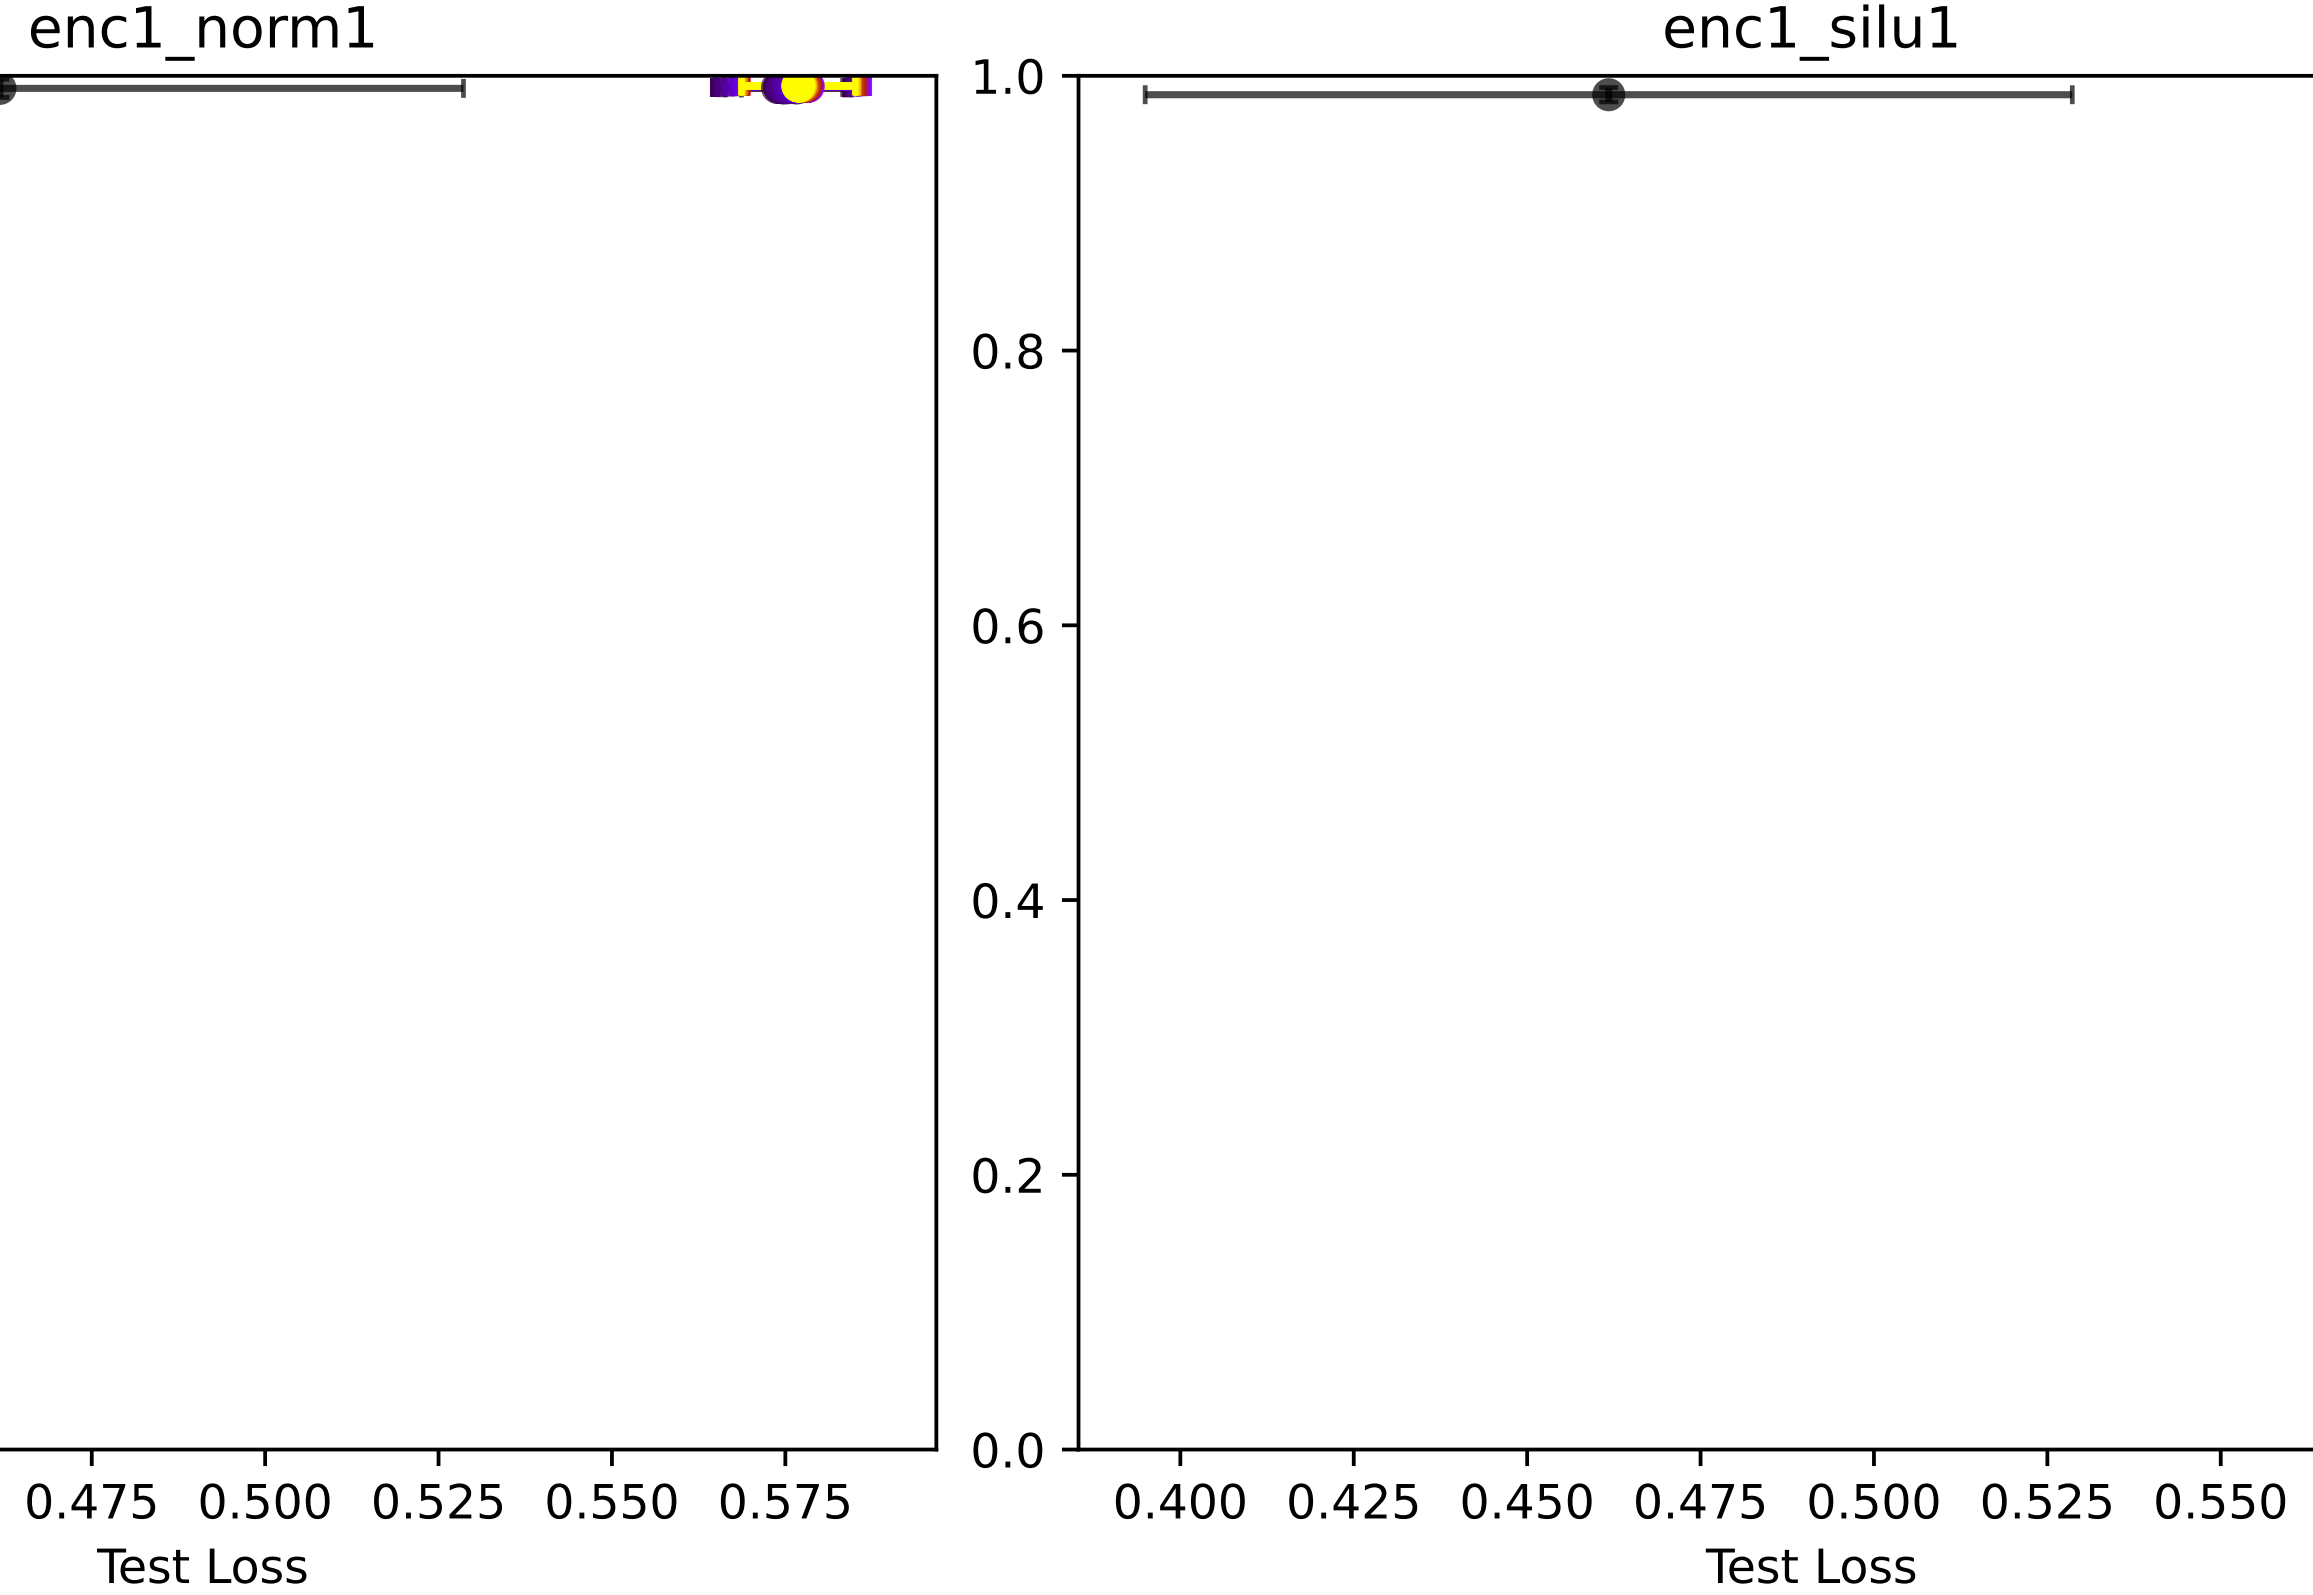

enc1_norm1
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
enc1_silu1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

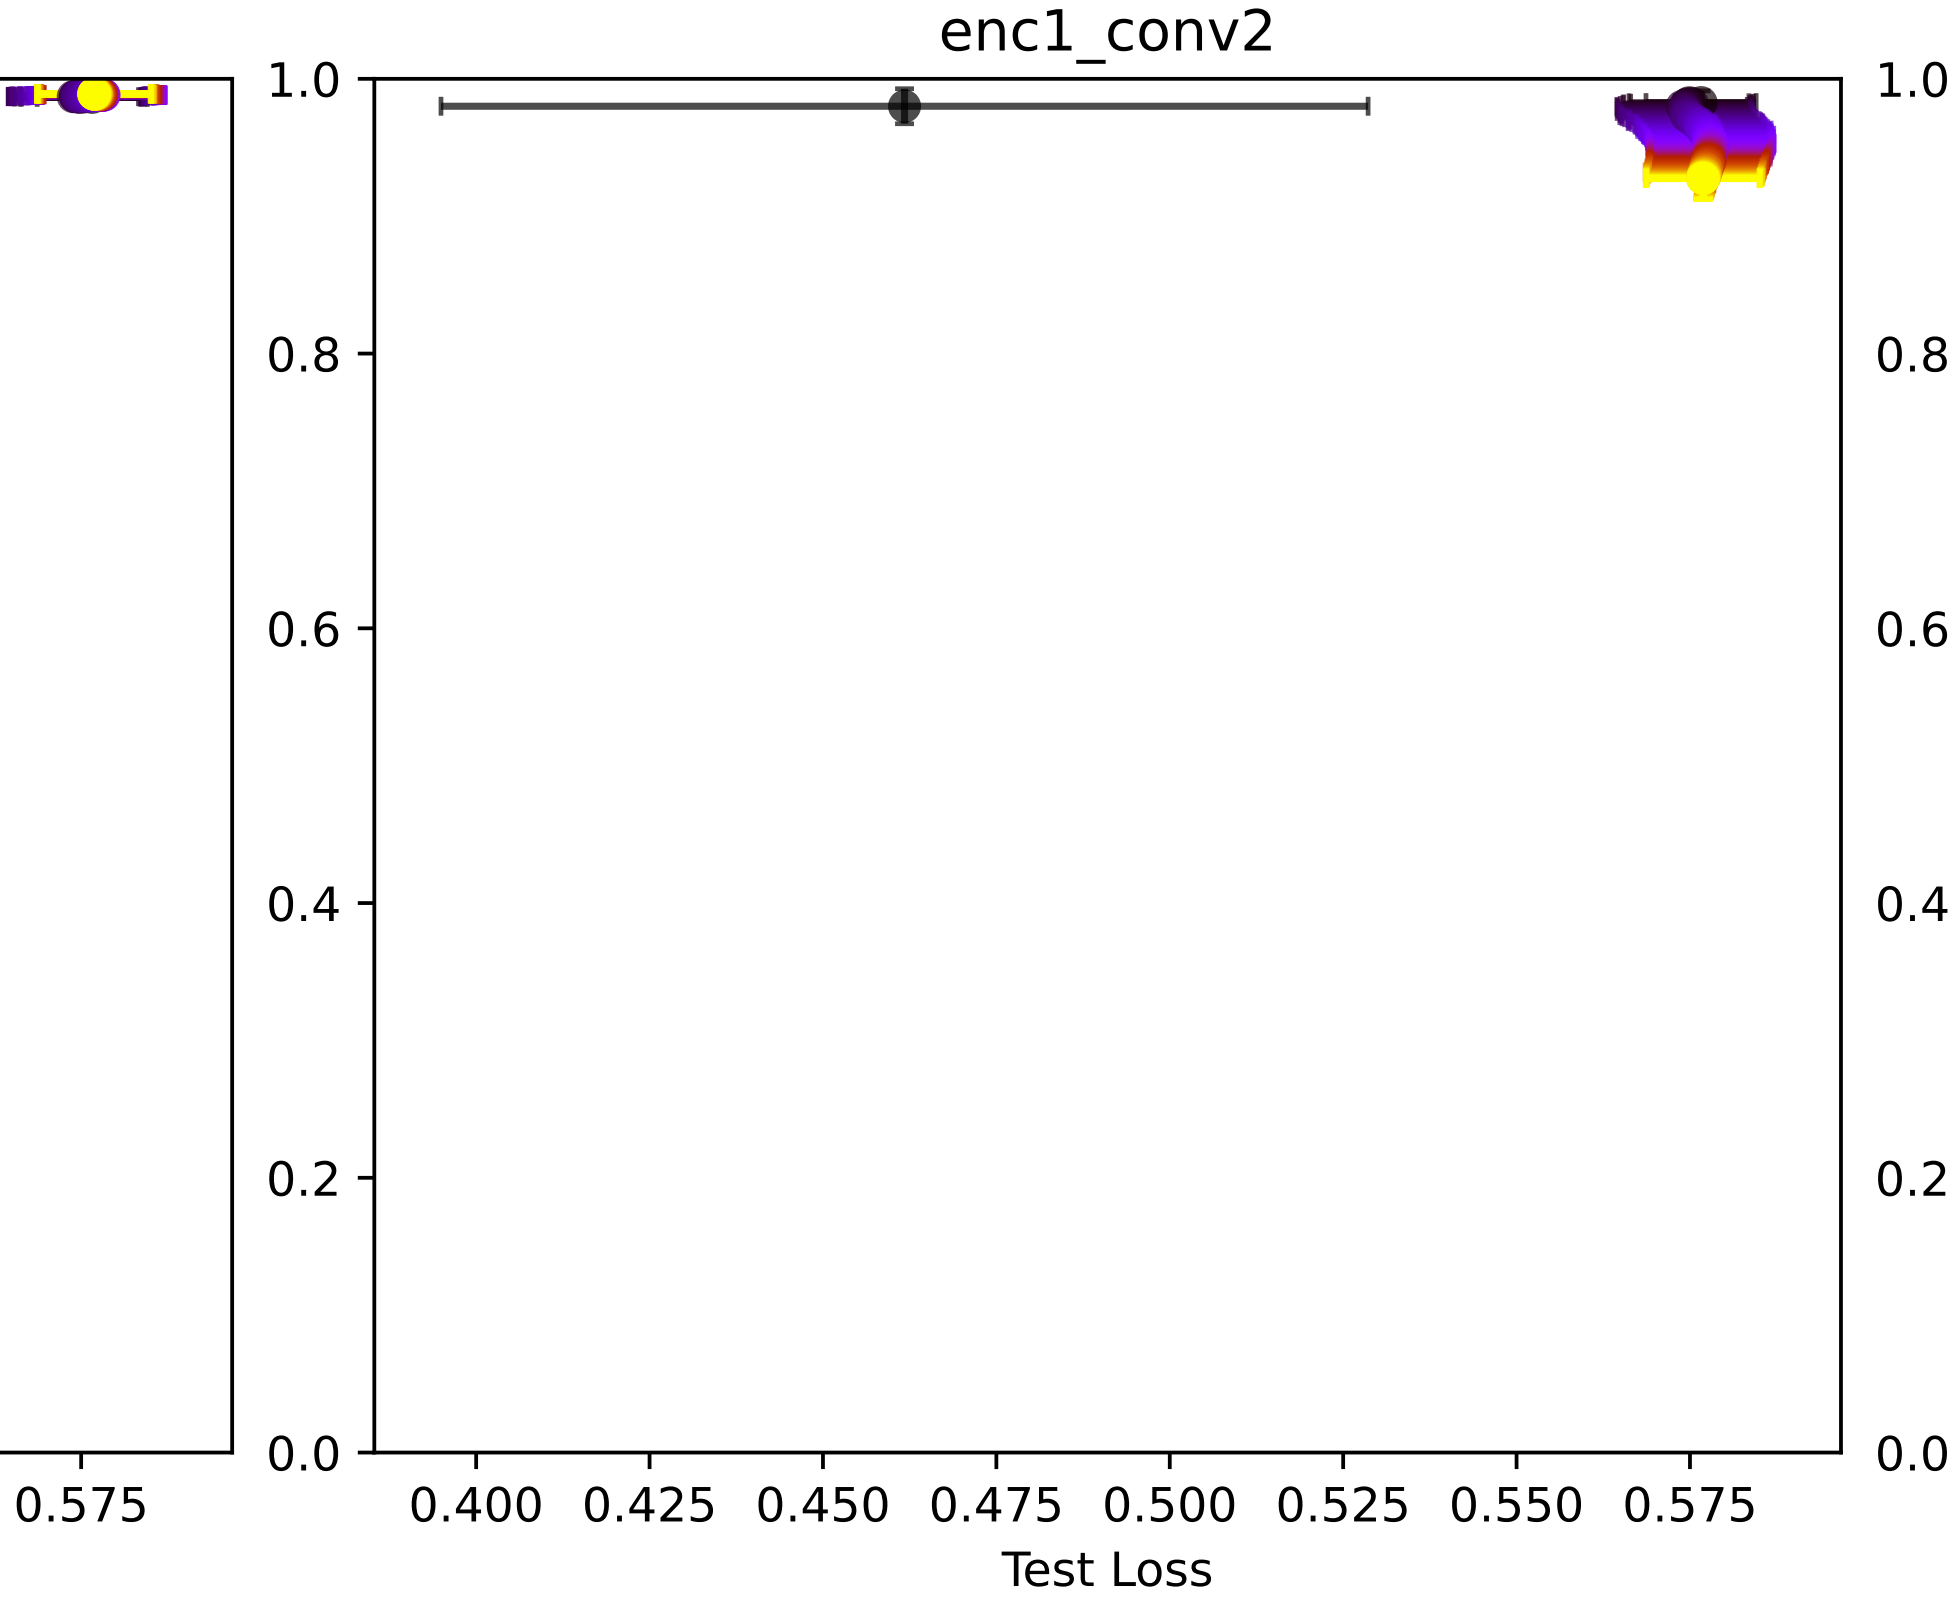
enc1_conv2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

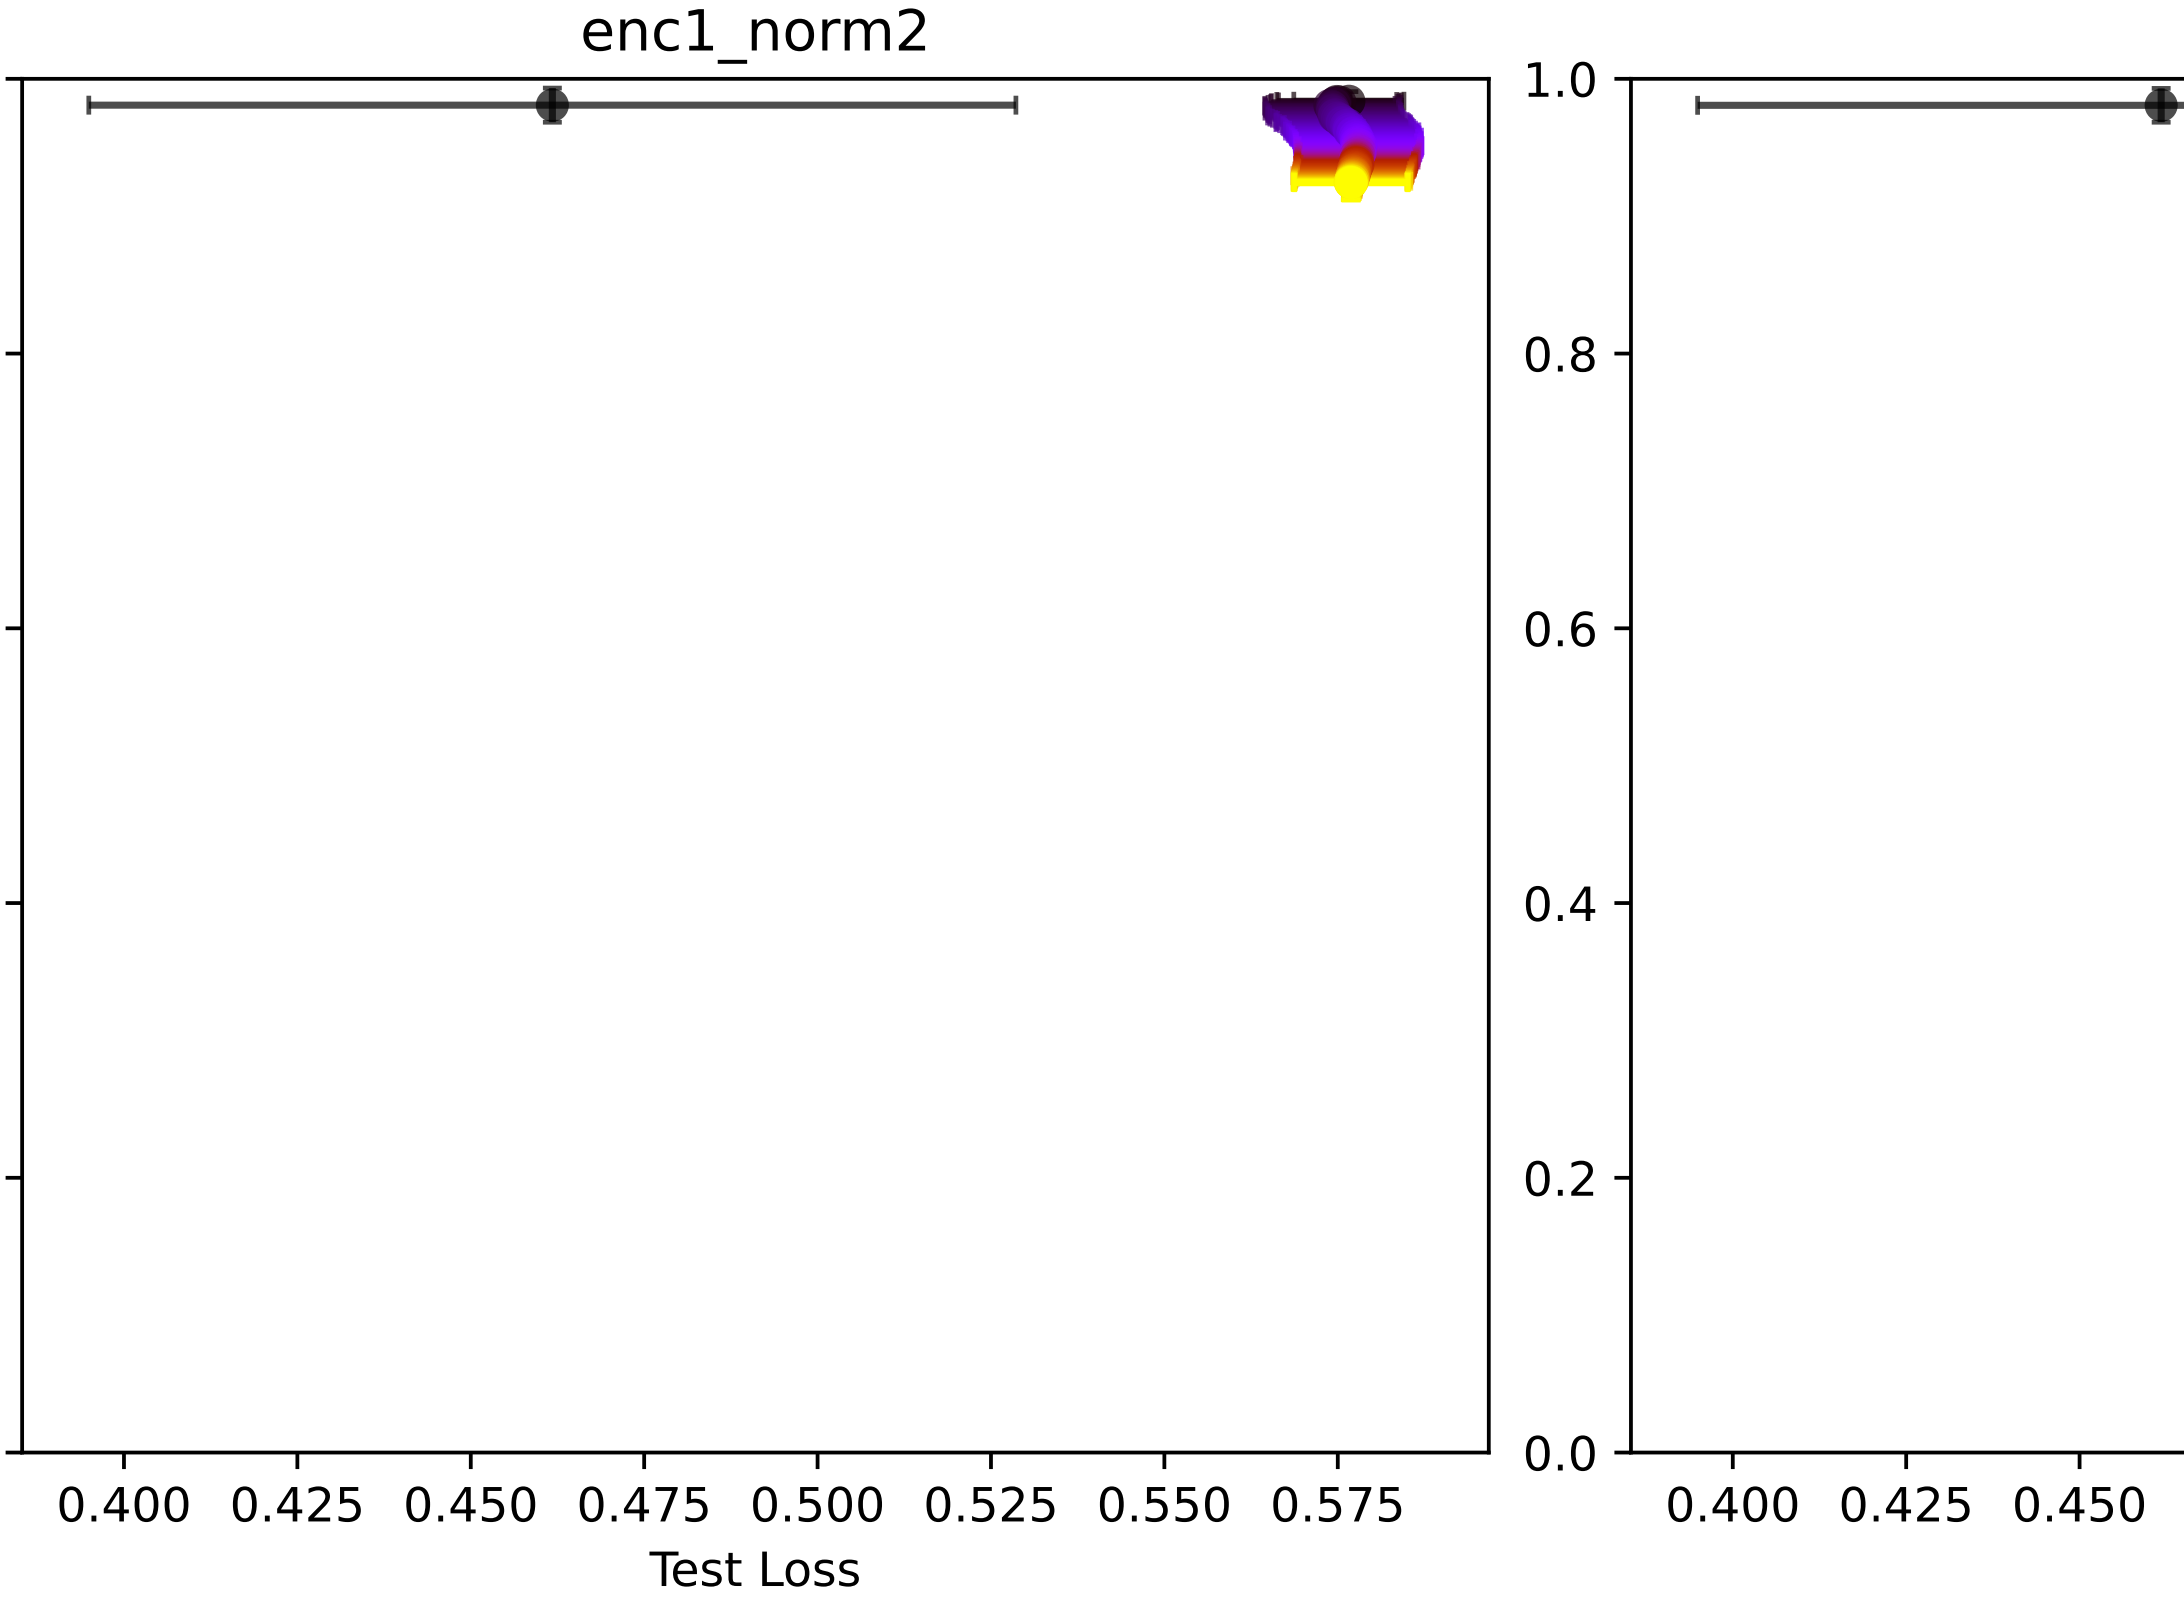
enc1_norm2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450

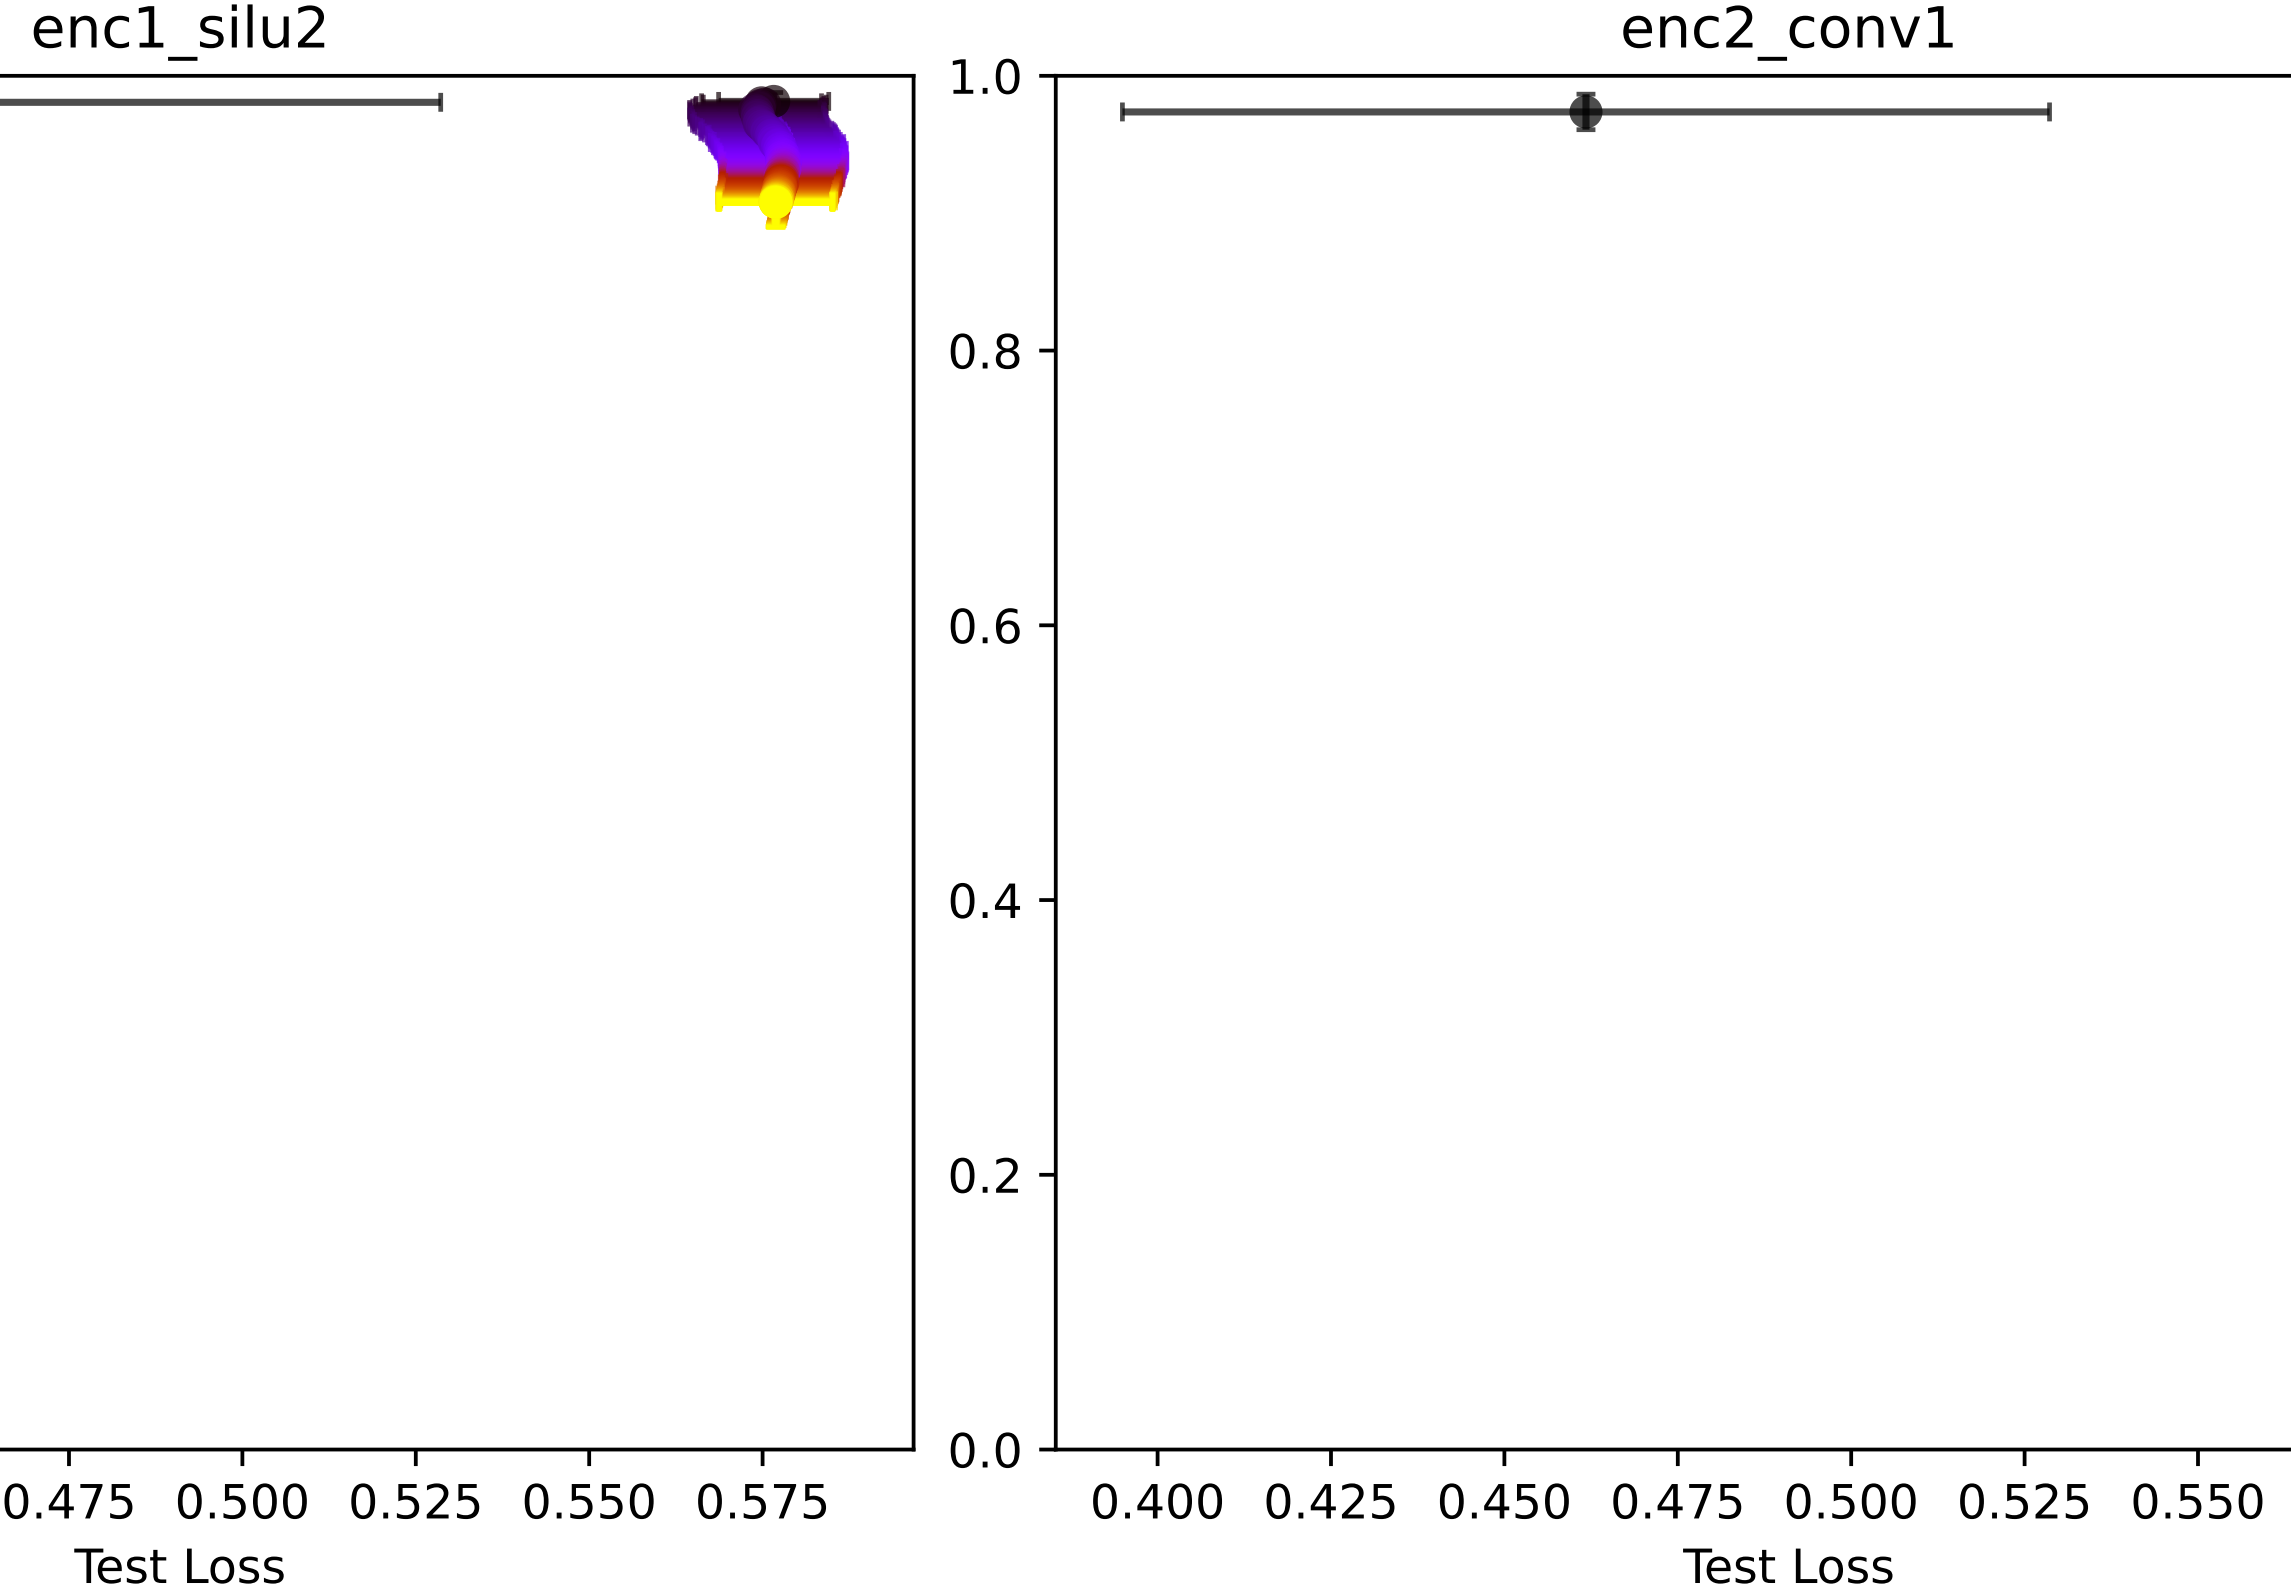
enc1_silu2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
enc2_conv1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

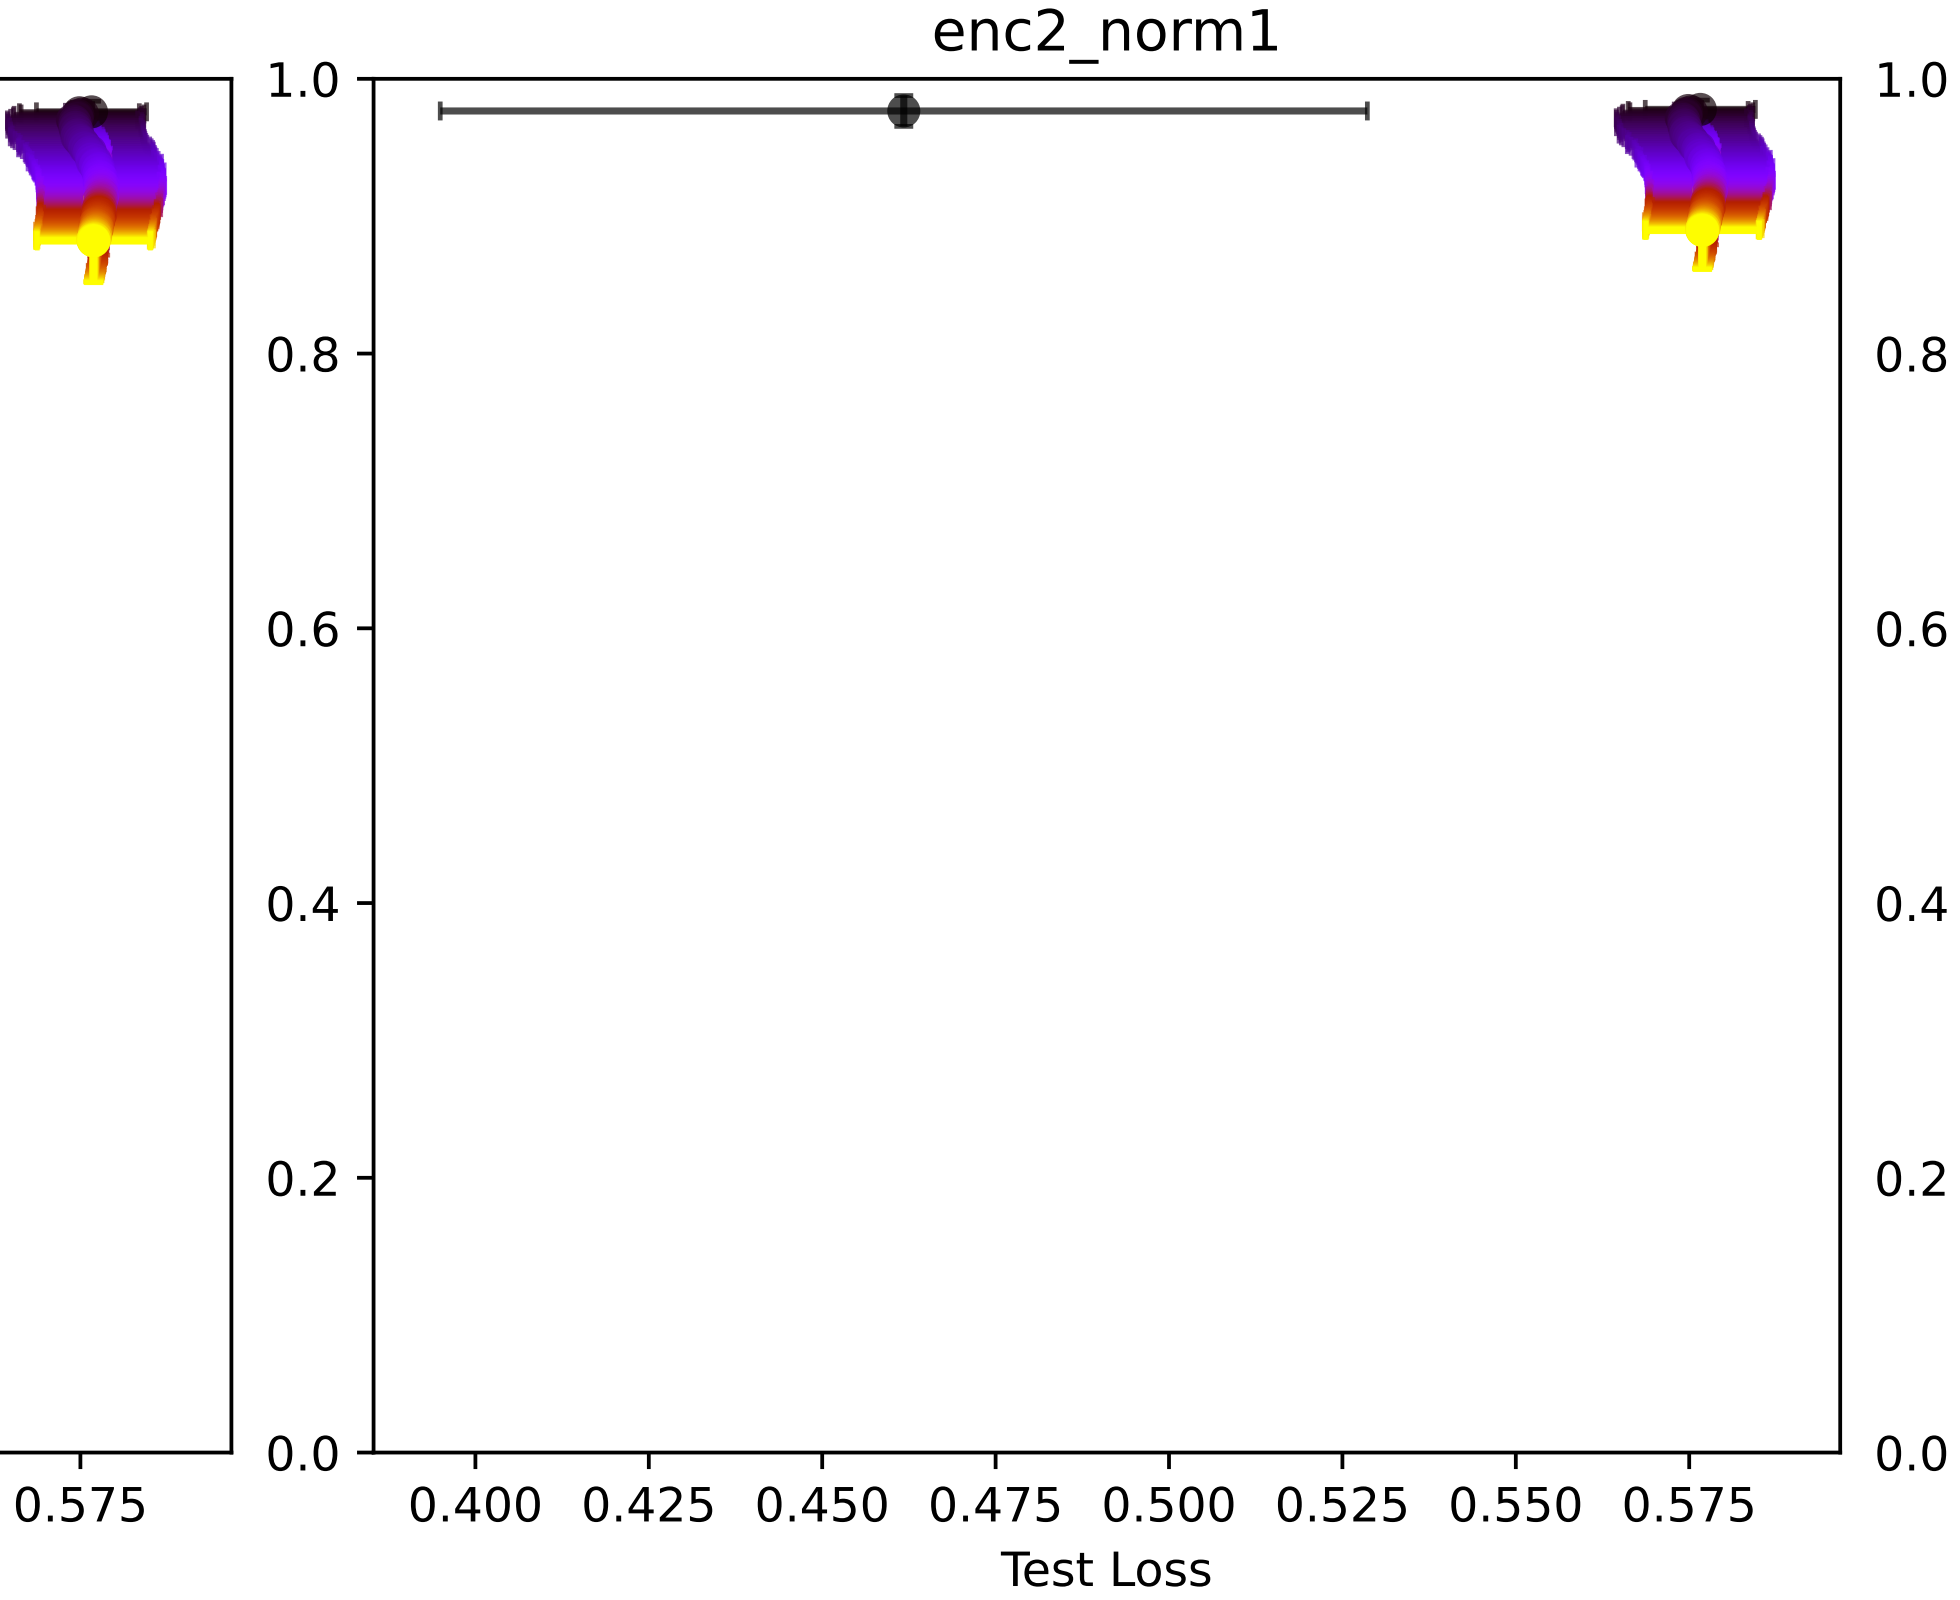
enc2_norm1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

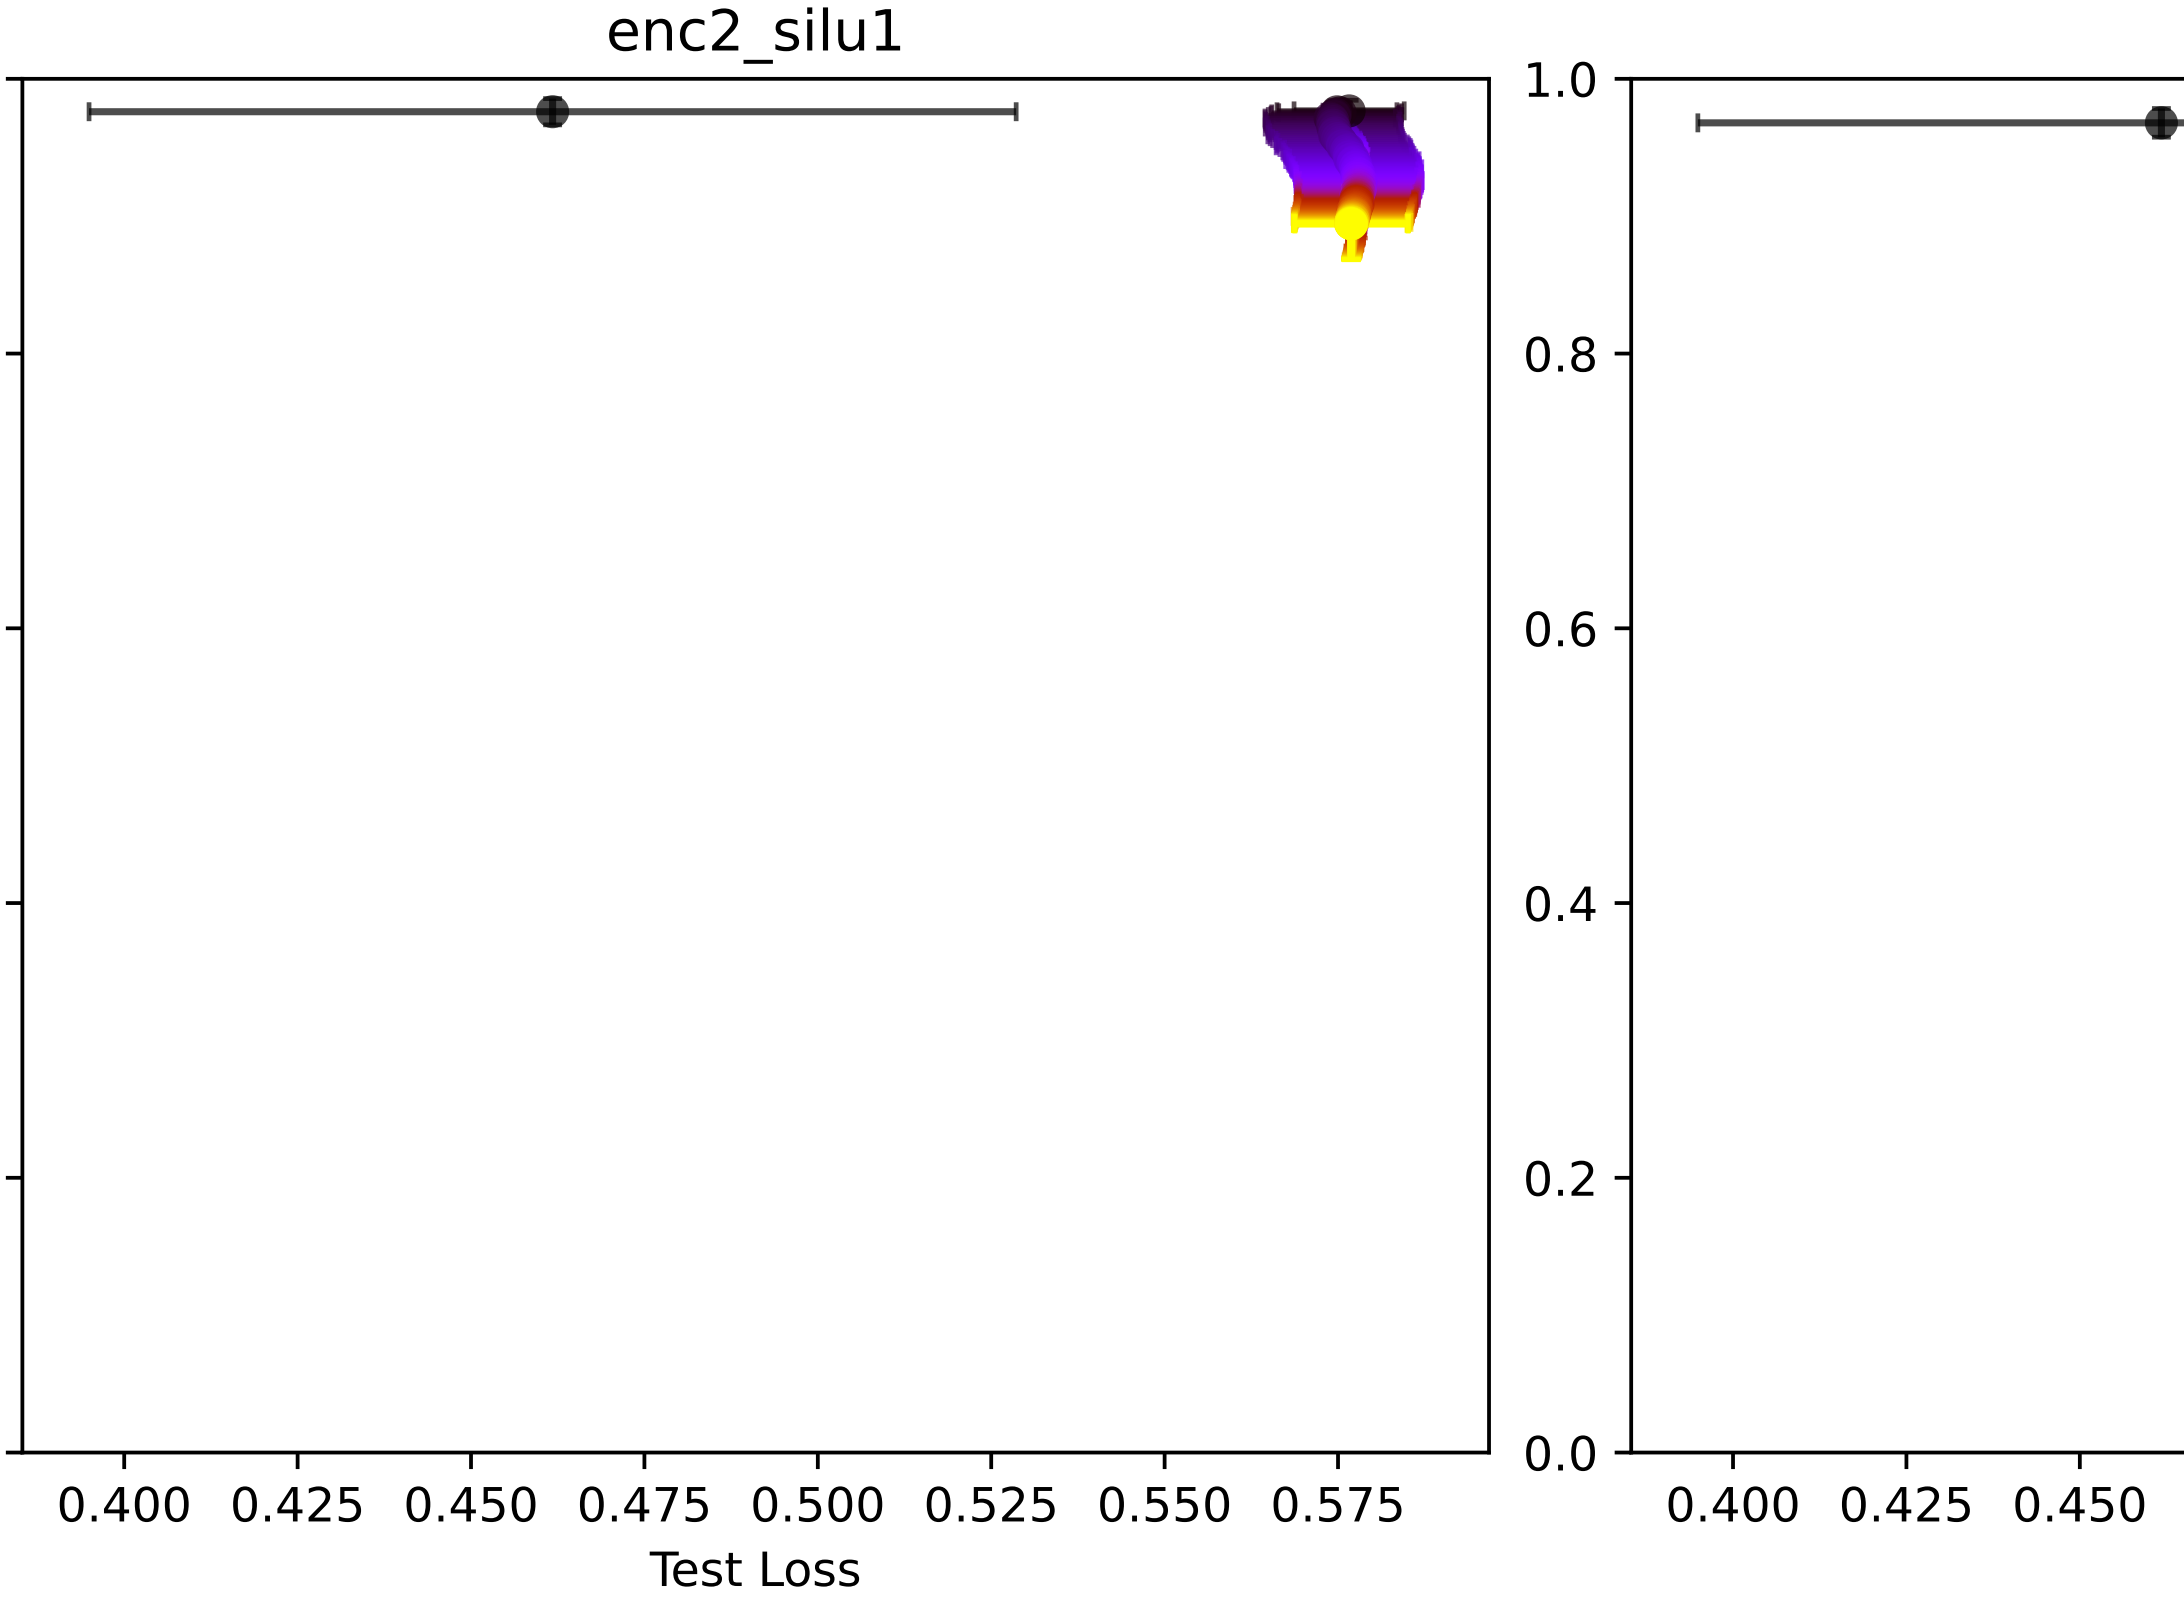
enc2_silu1
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450

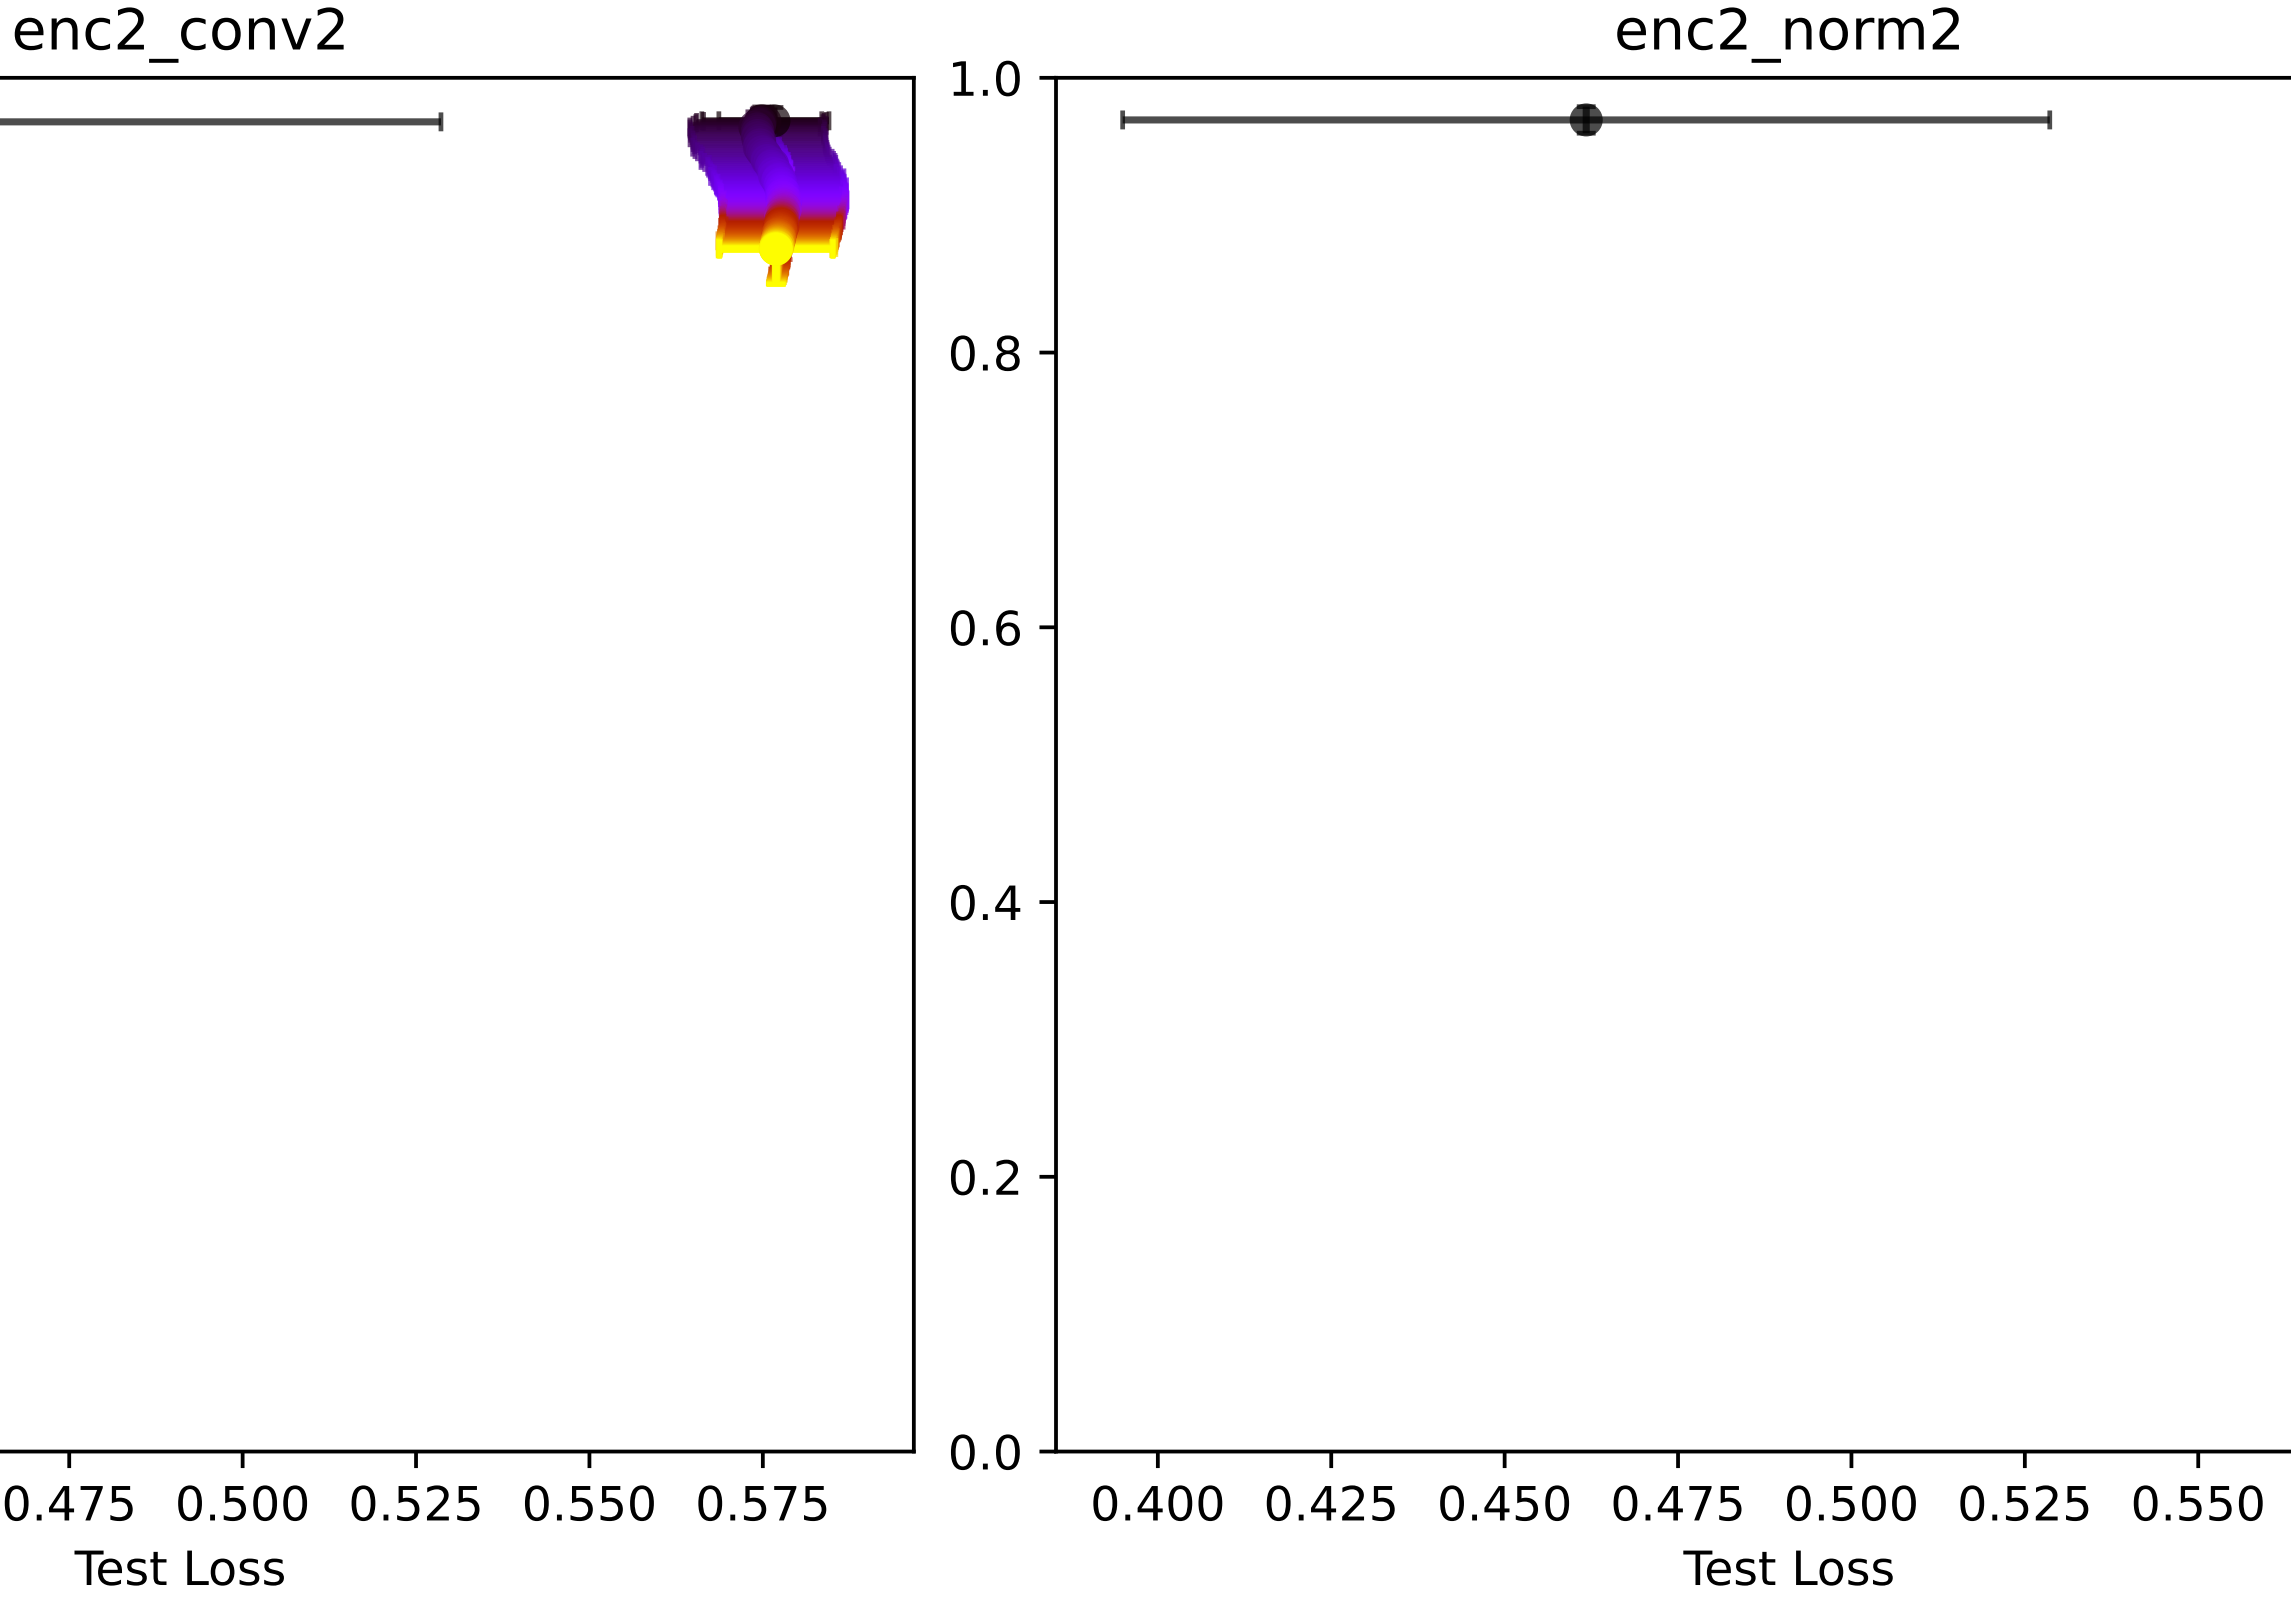
enc2_conv2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
enc2_norm2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

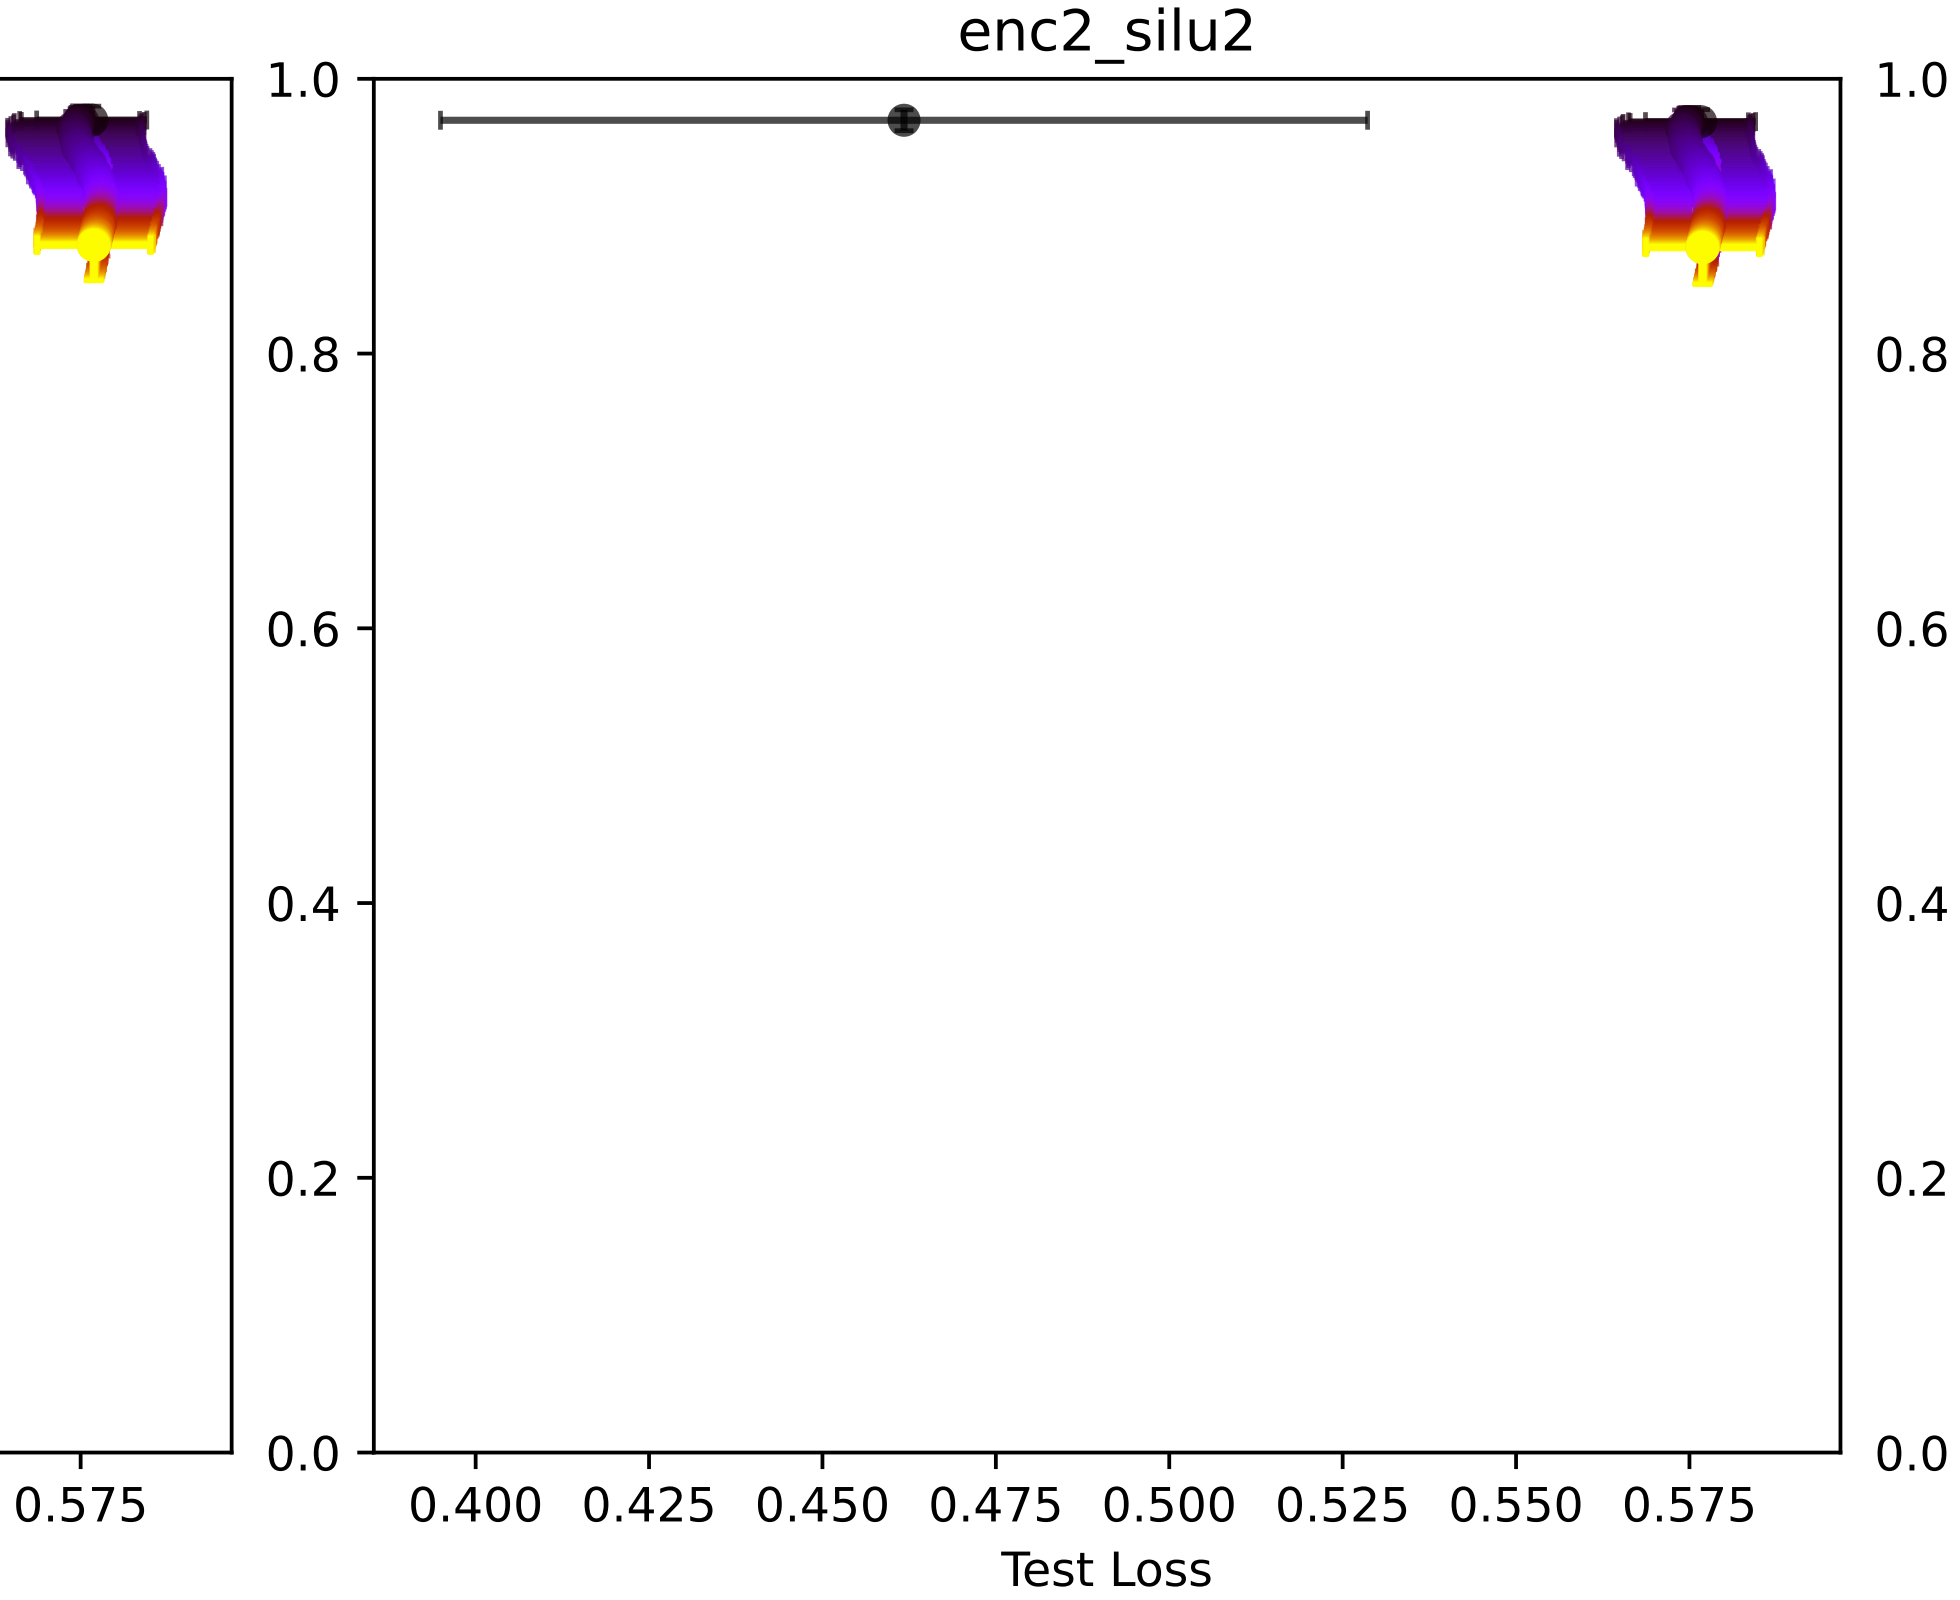
enc2_silu2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575

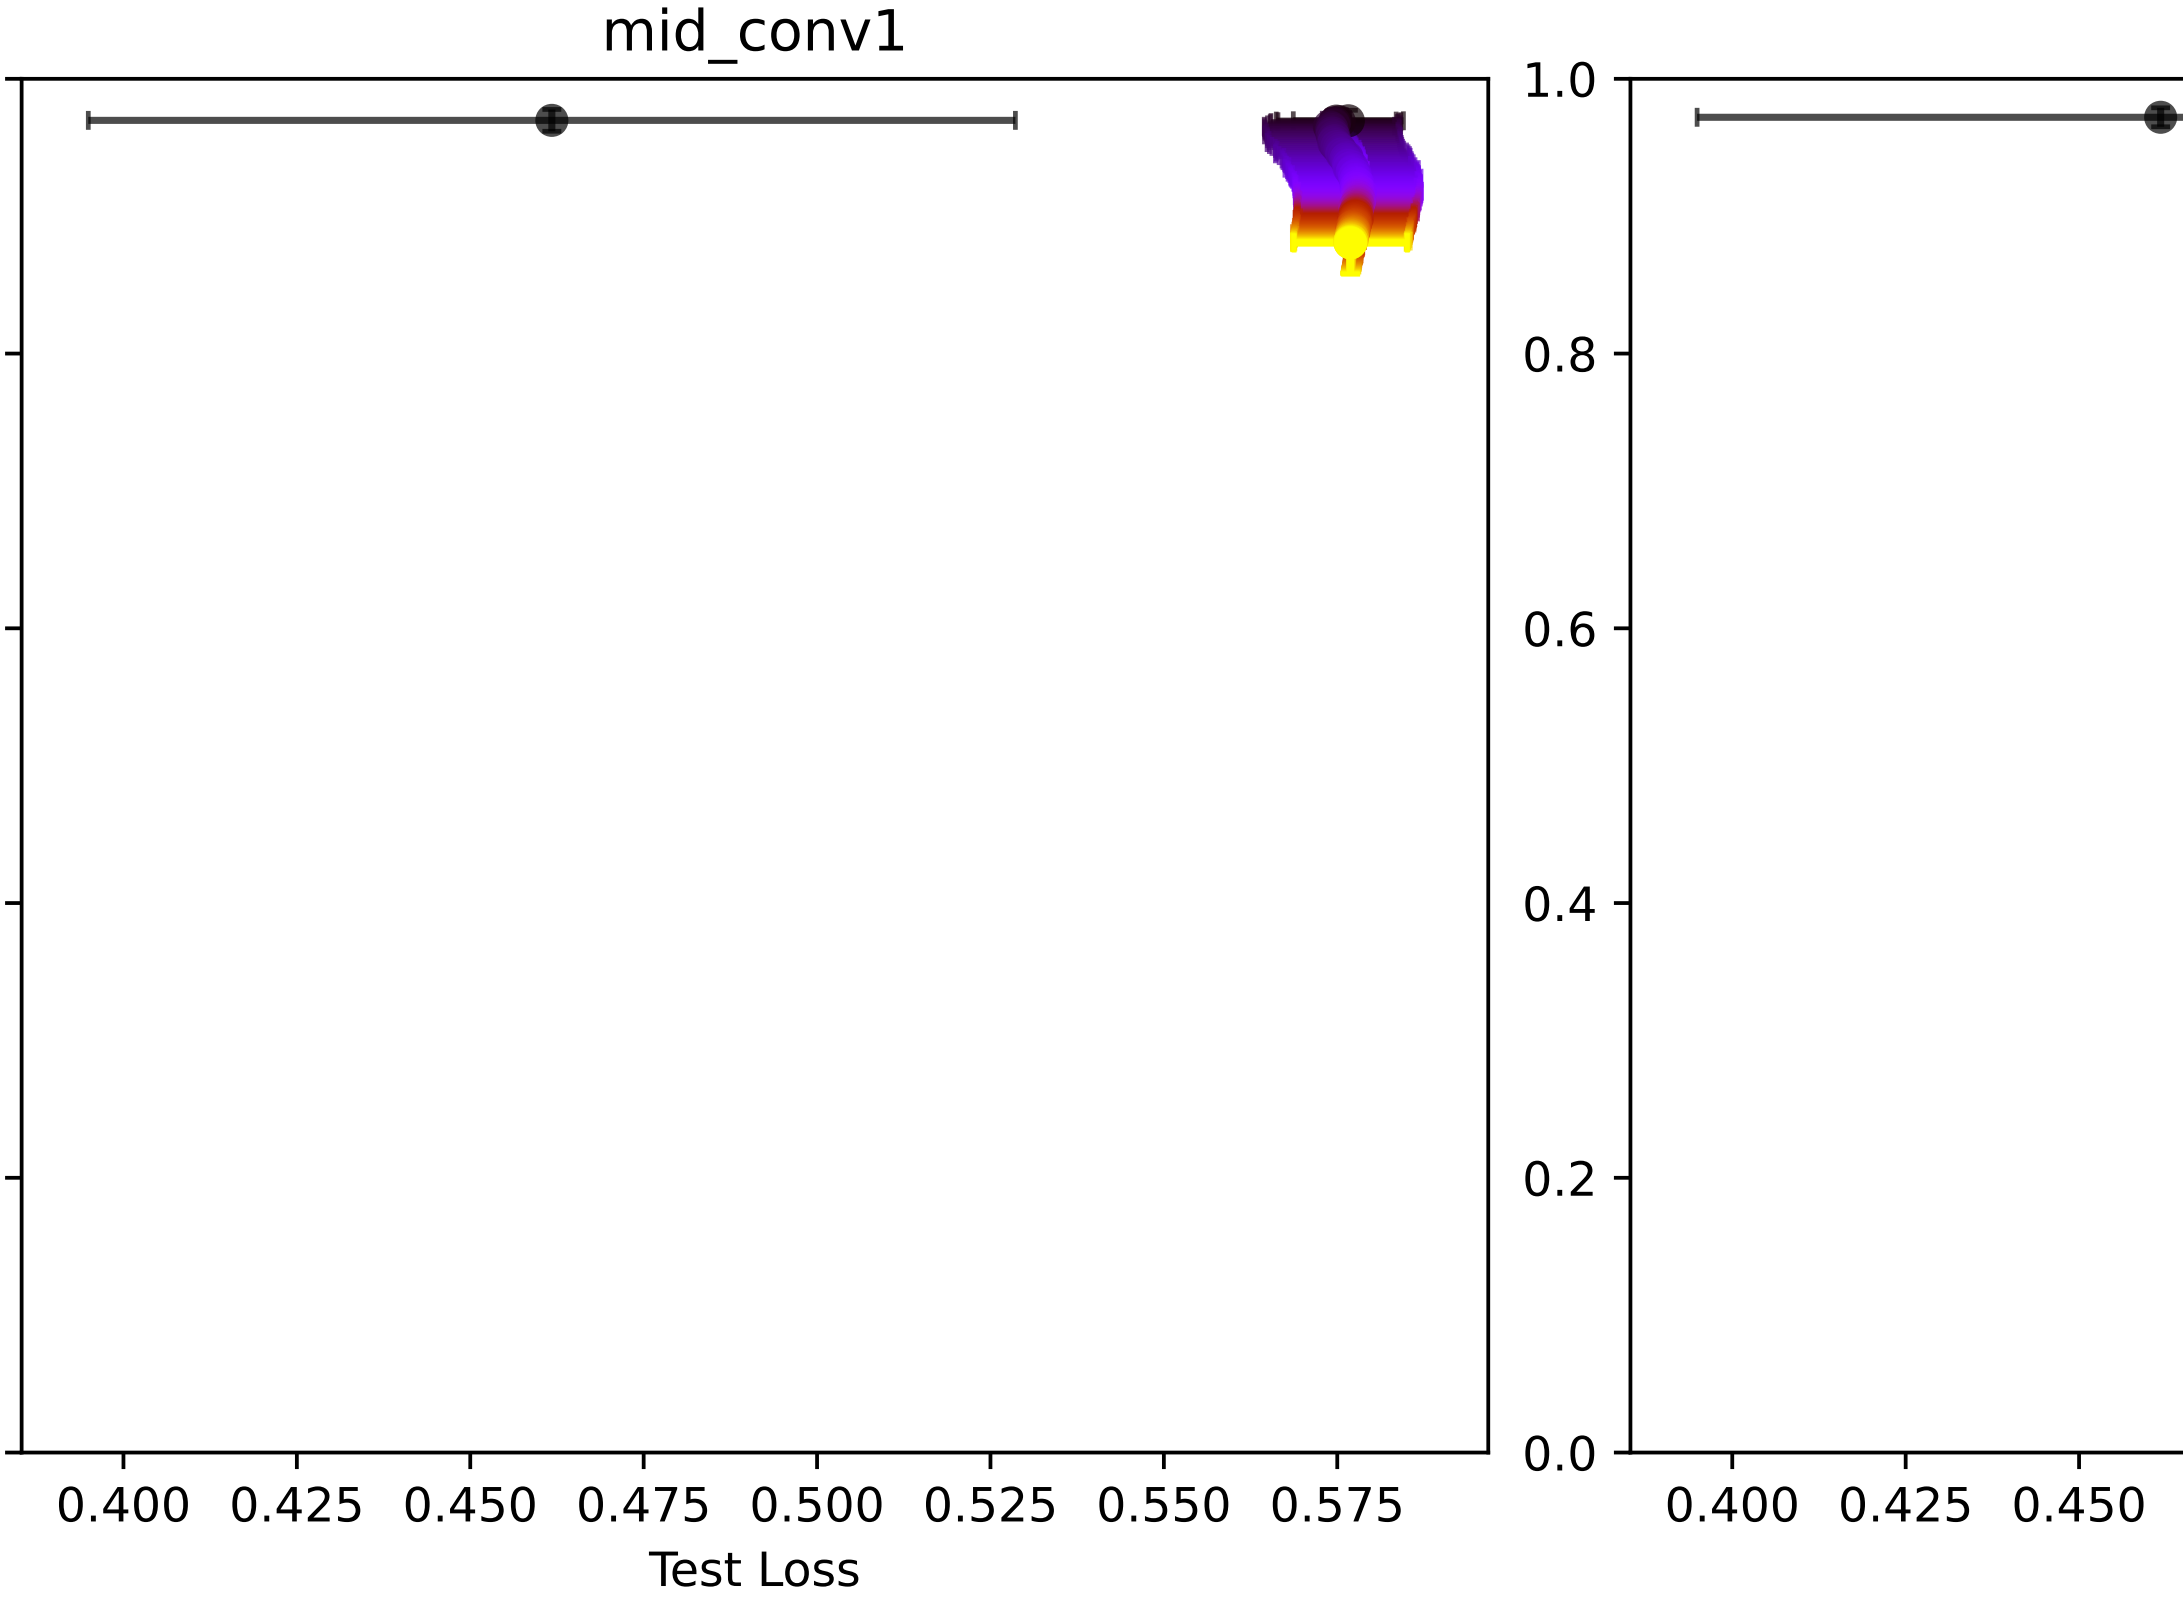
mid_conv1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450

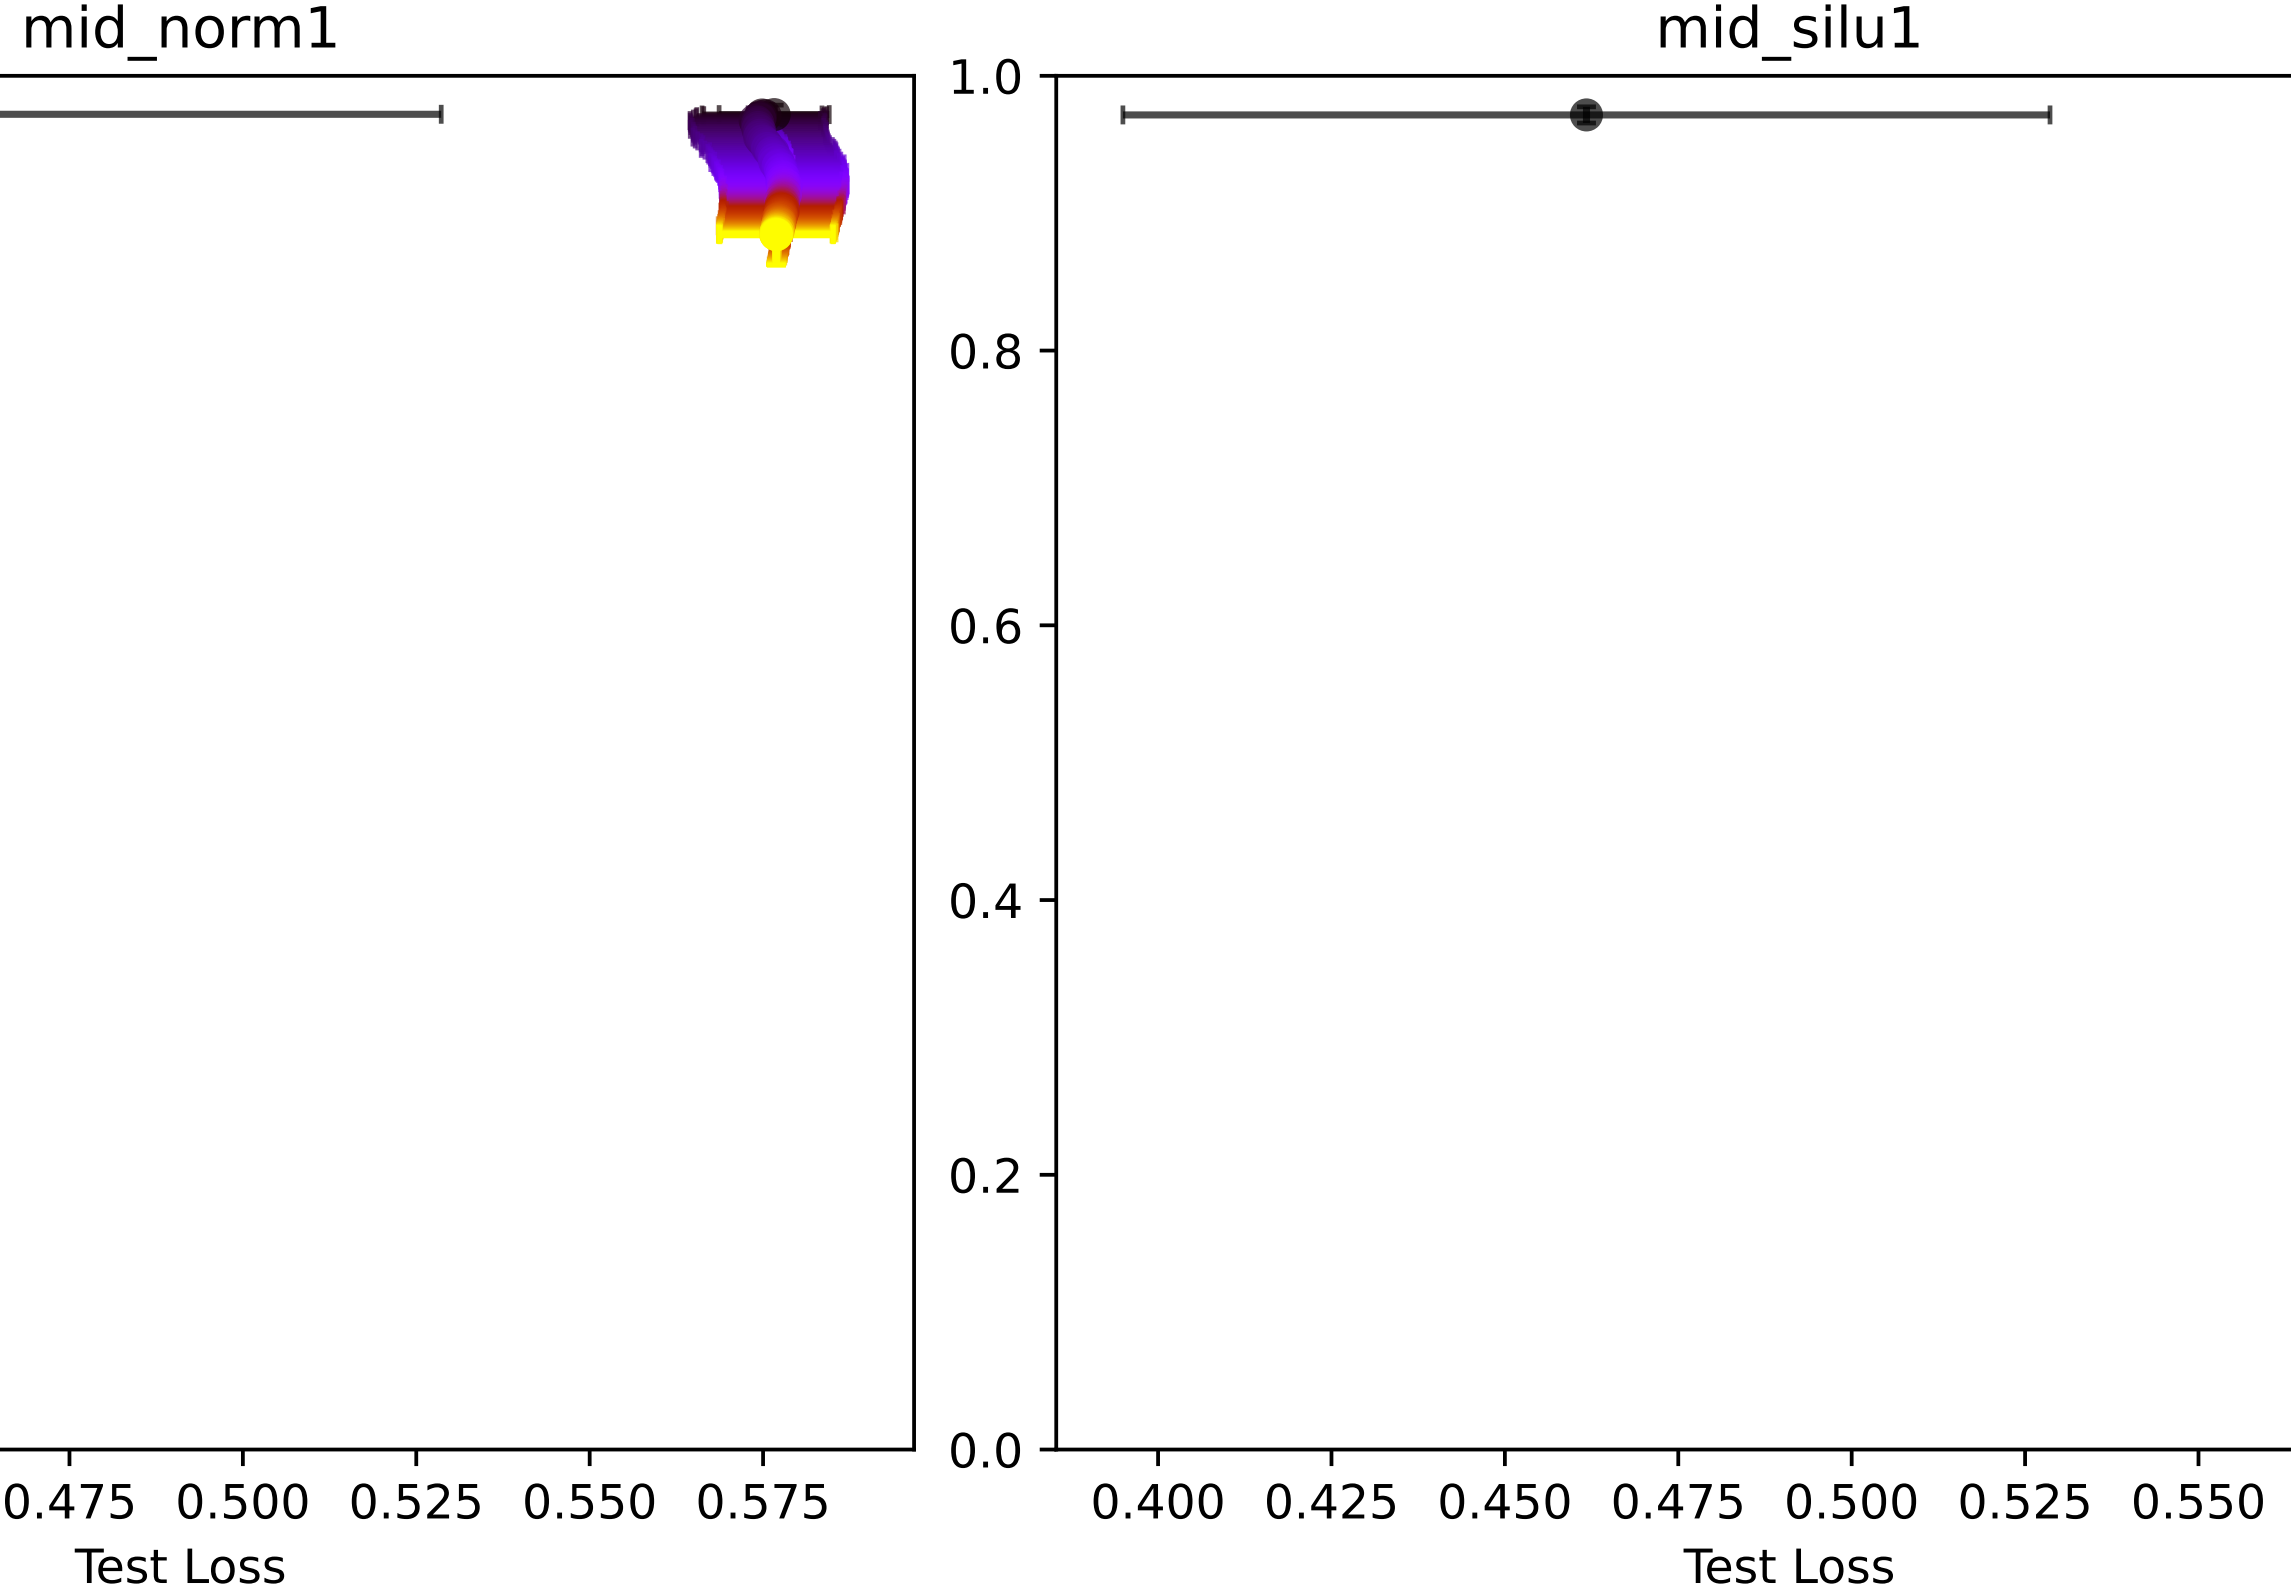
mid_norm1
mid_silu1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

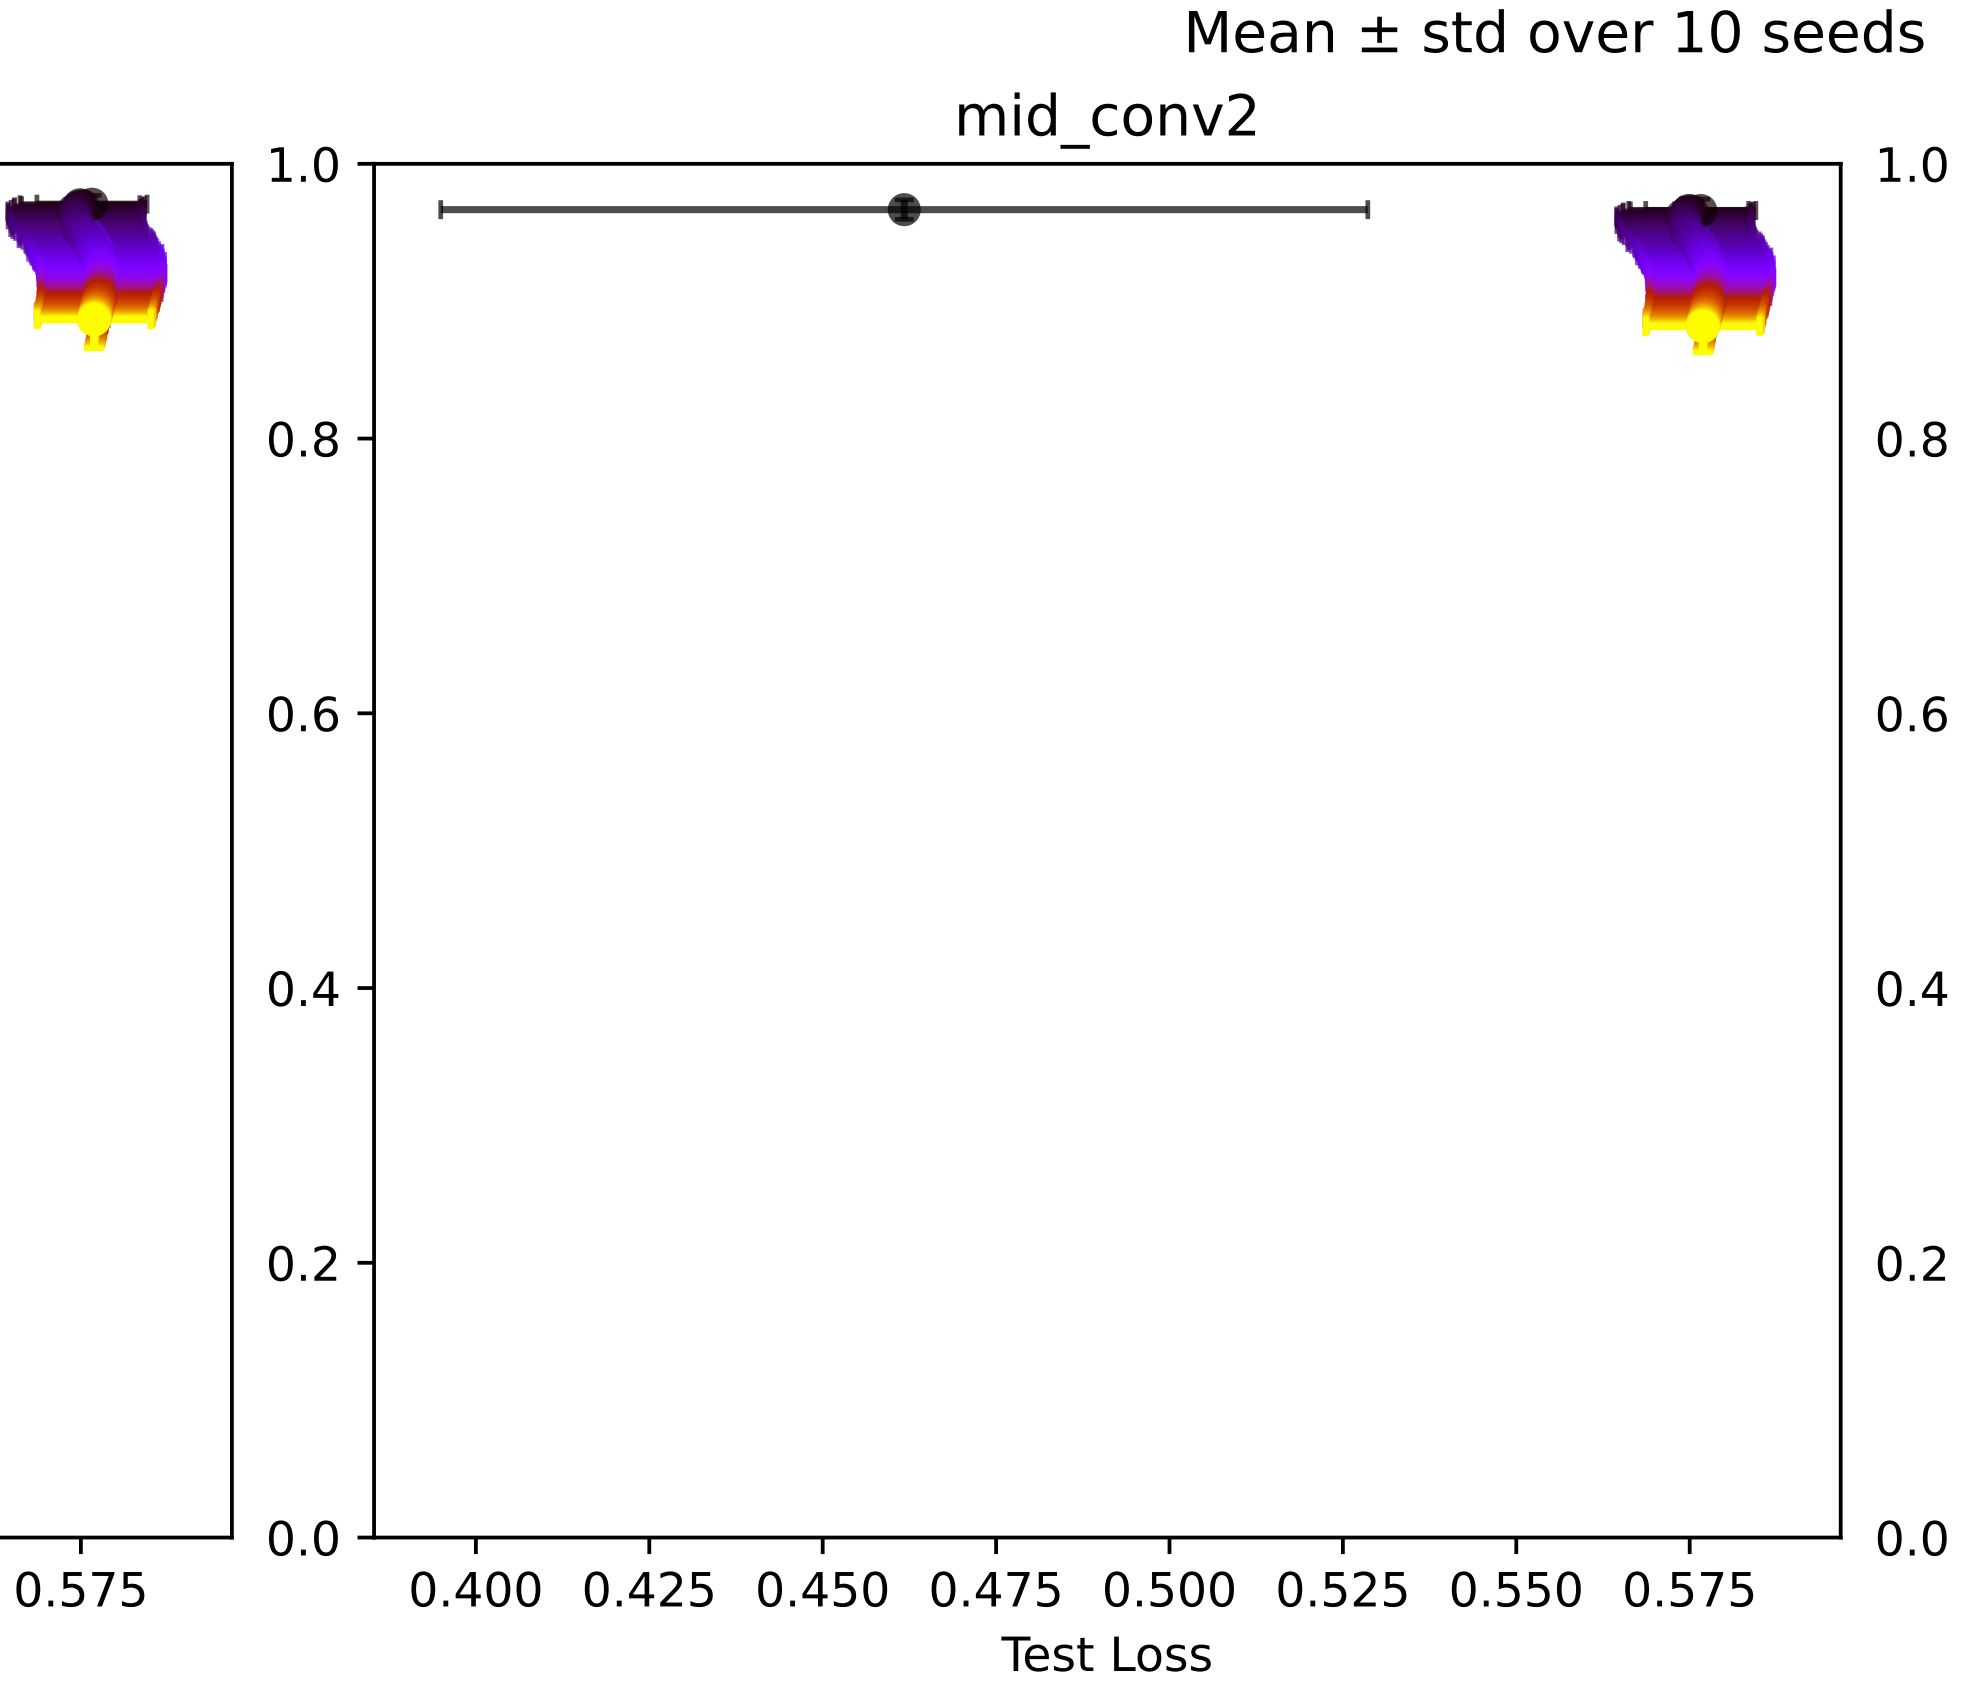
Mean ± std over 10 seeds
mid_conv2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

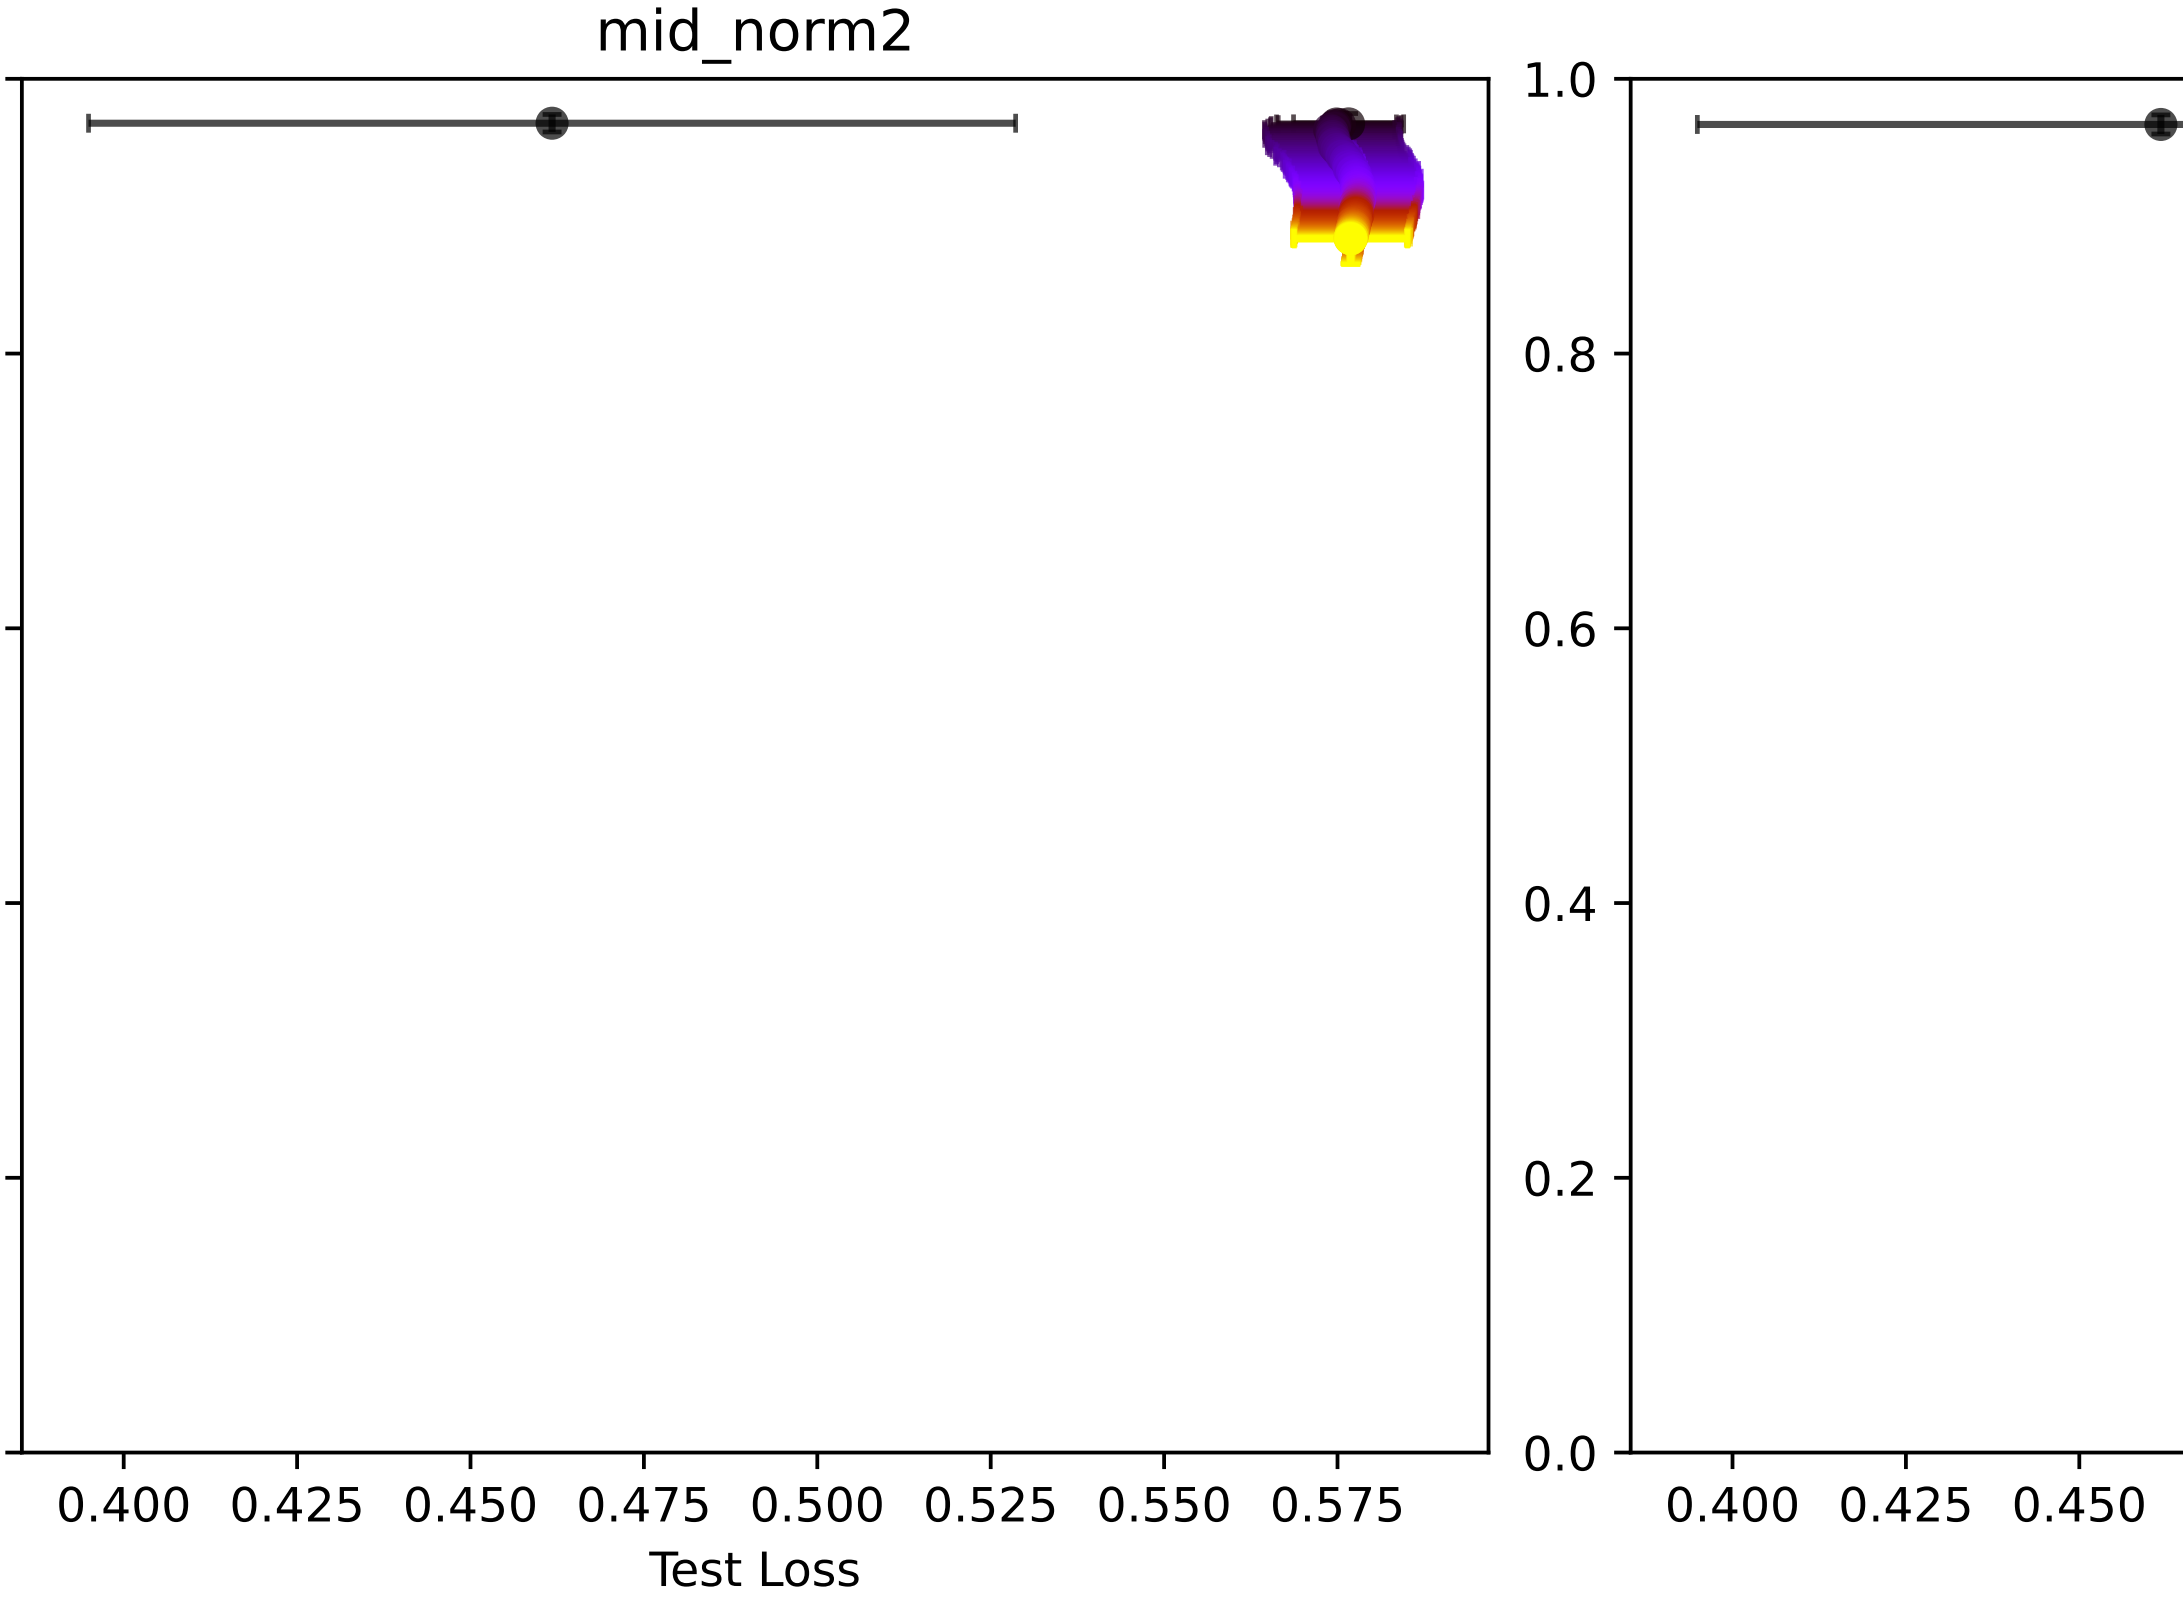
mid_norm2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450

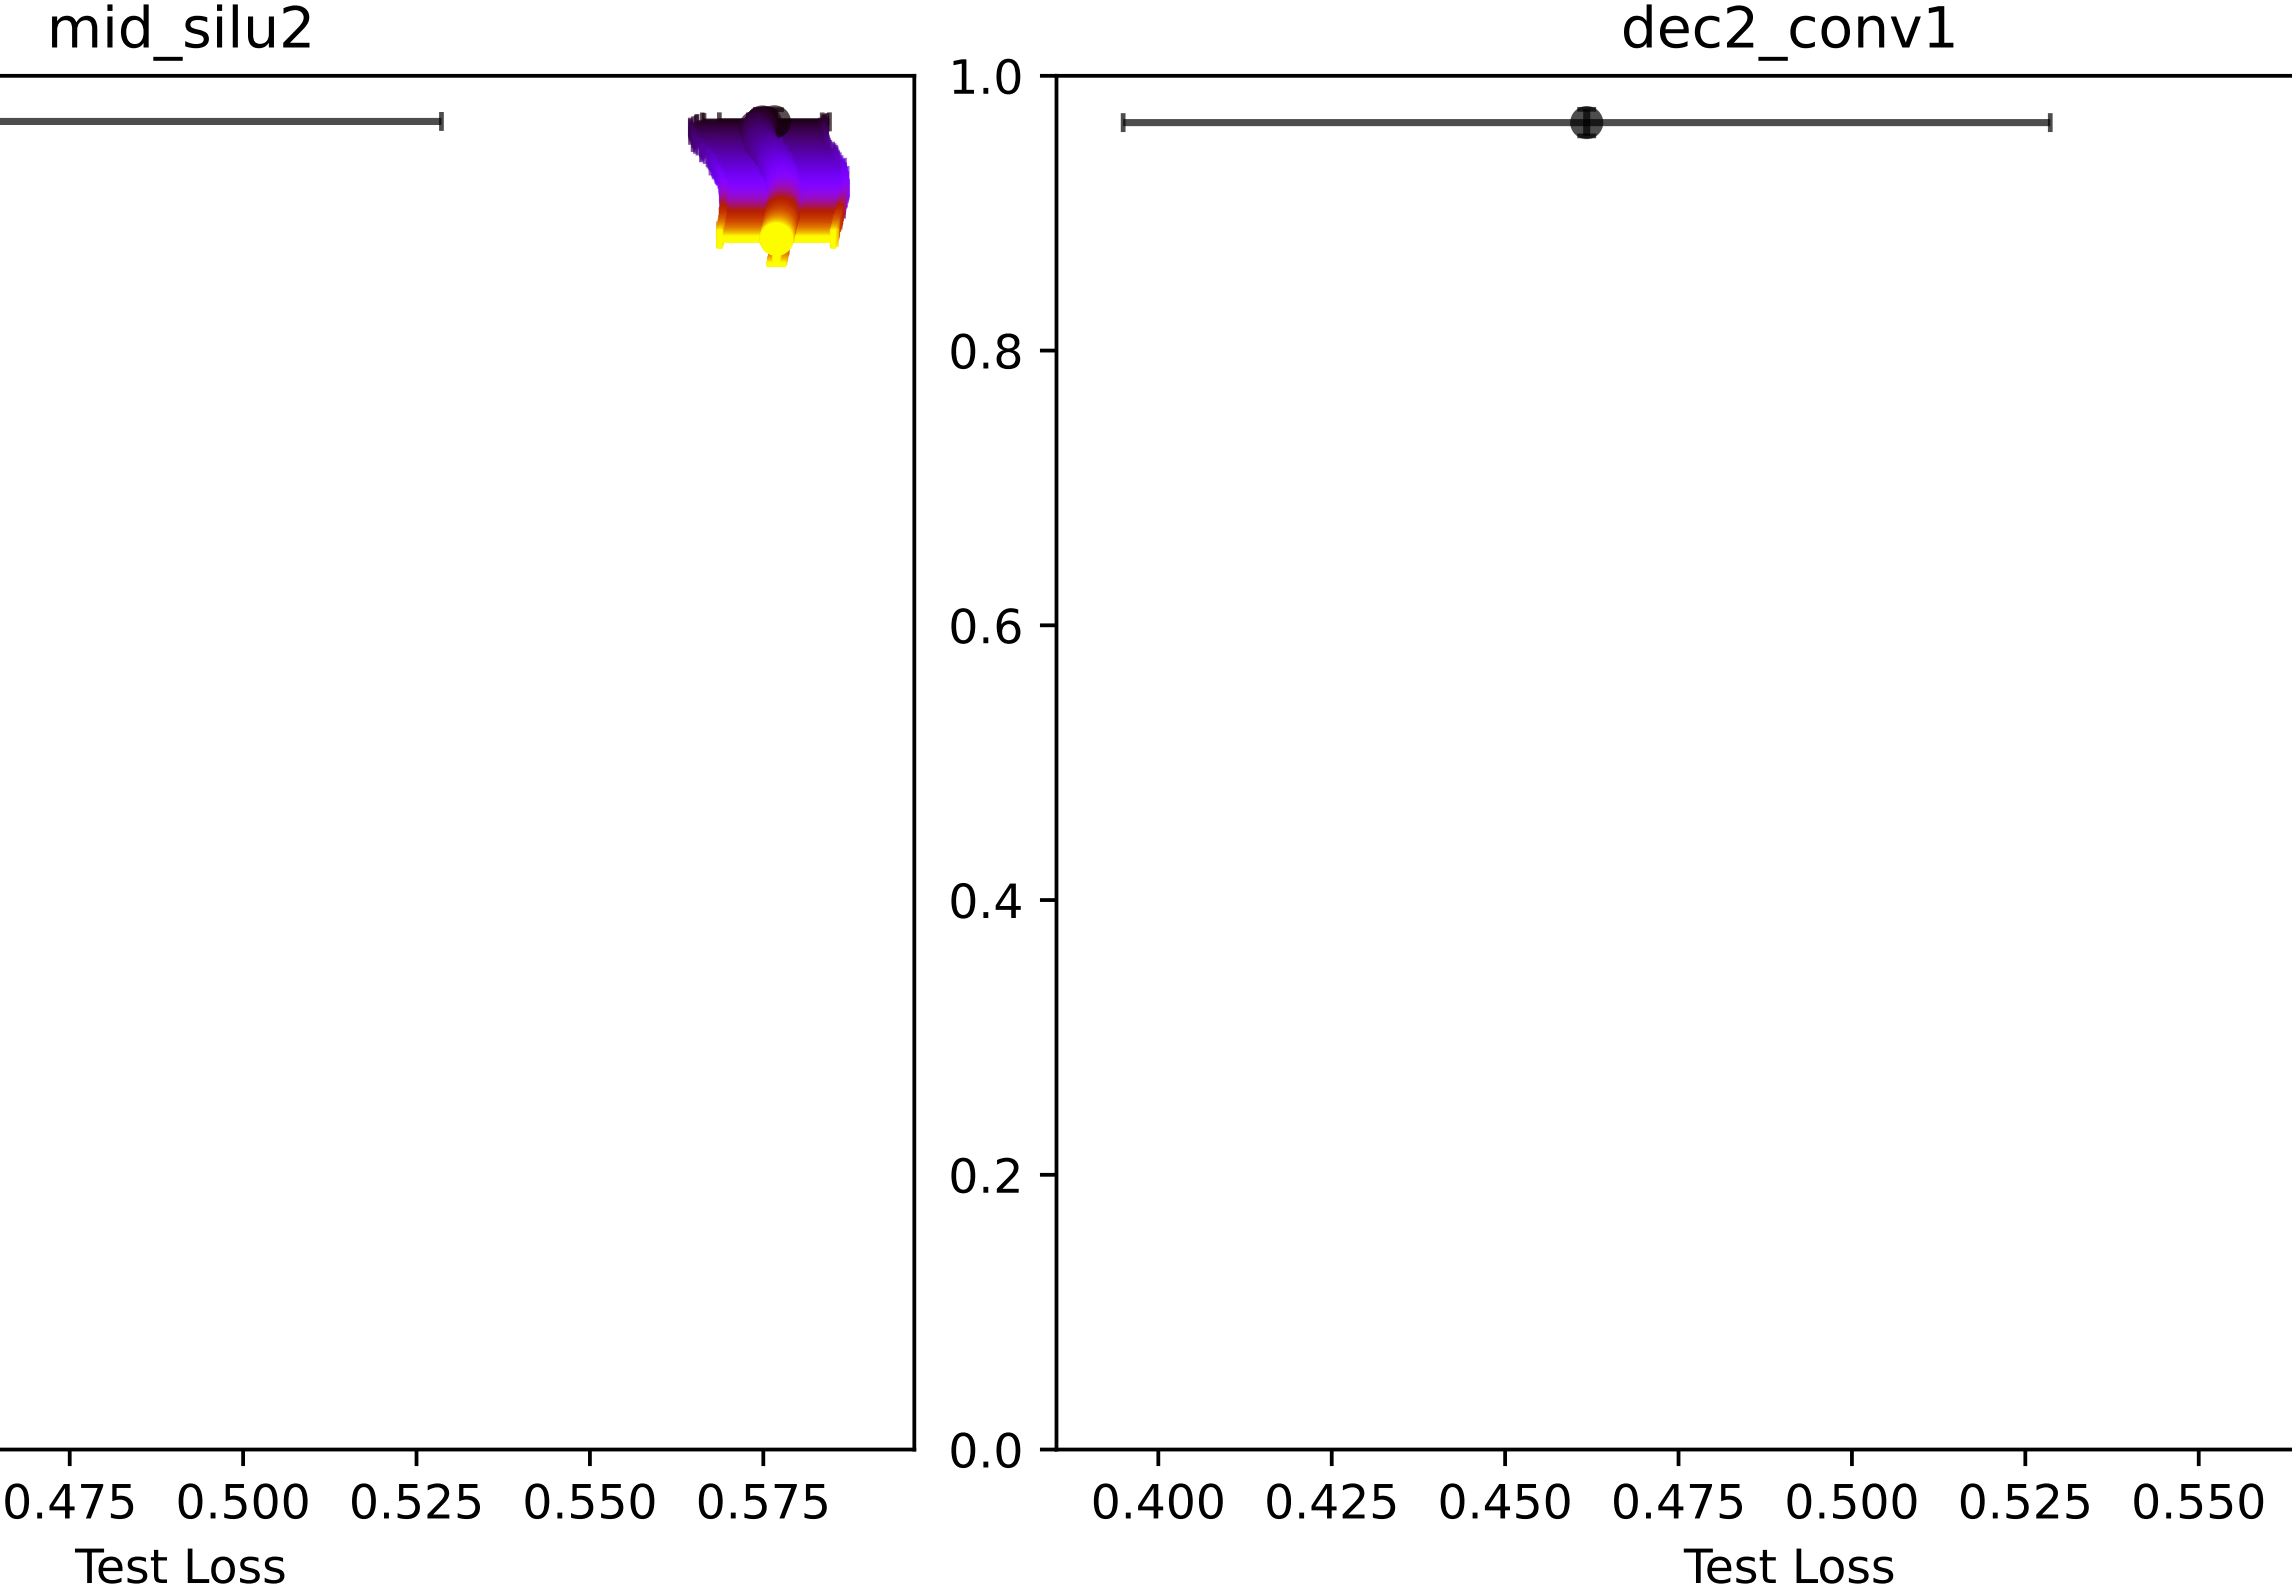
mid_silu2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
dec2_conv1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

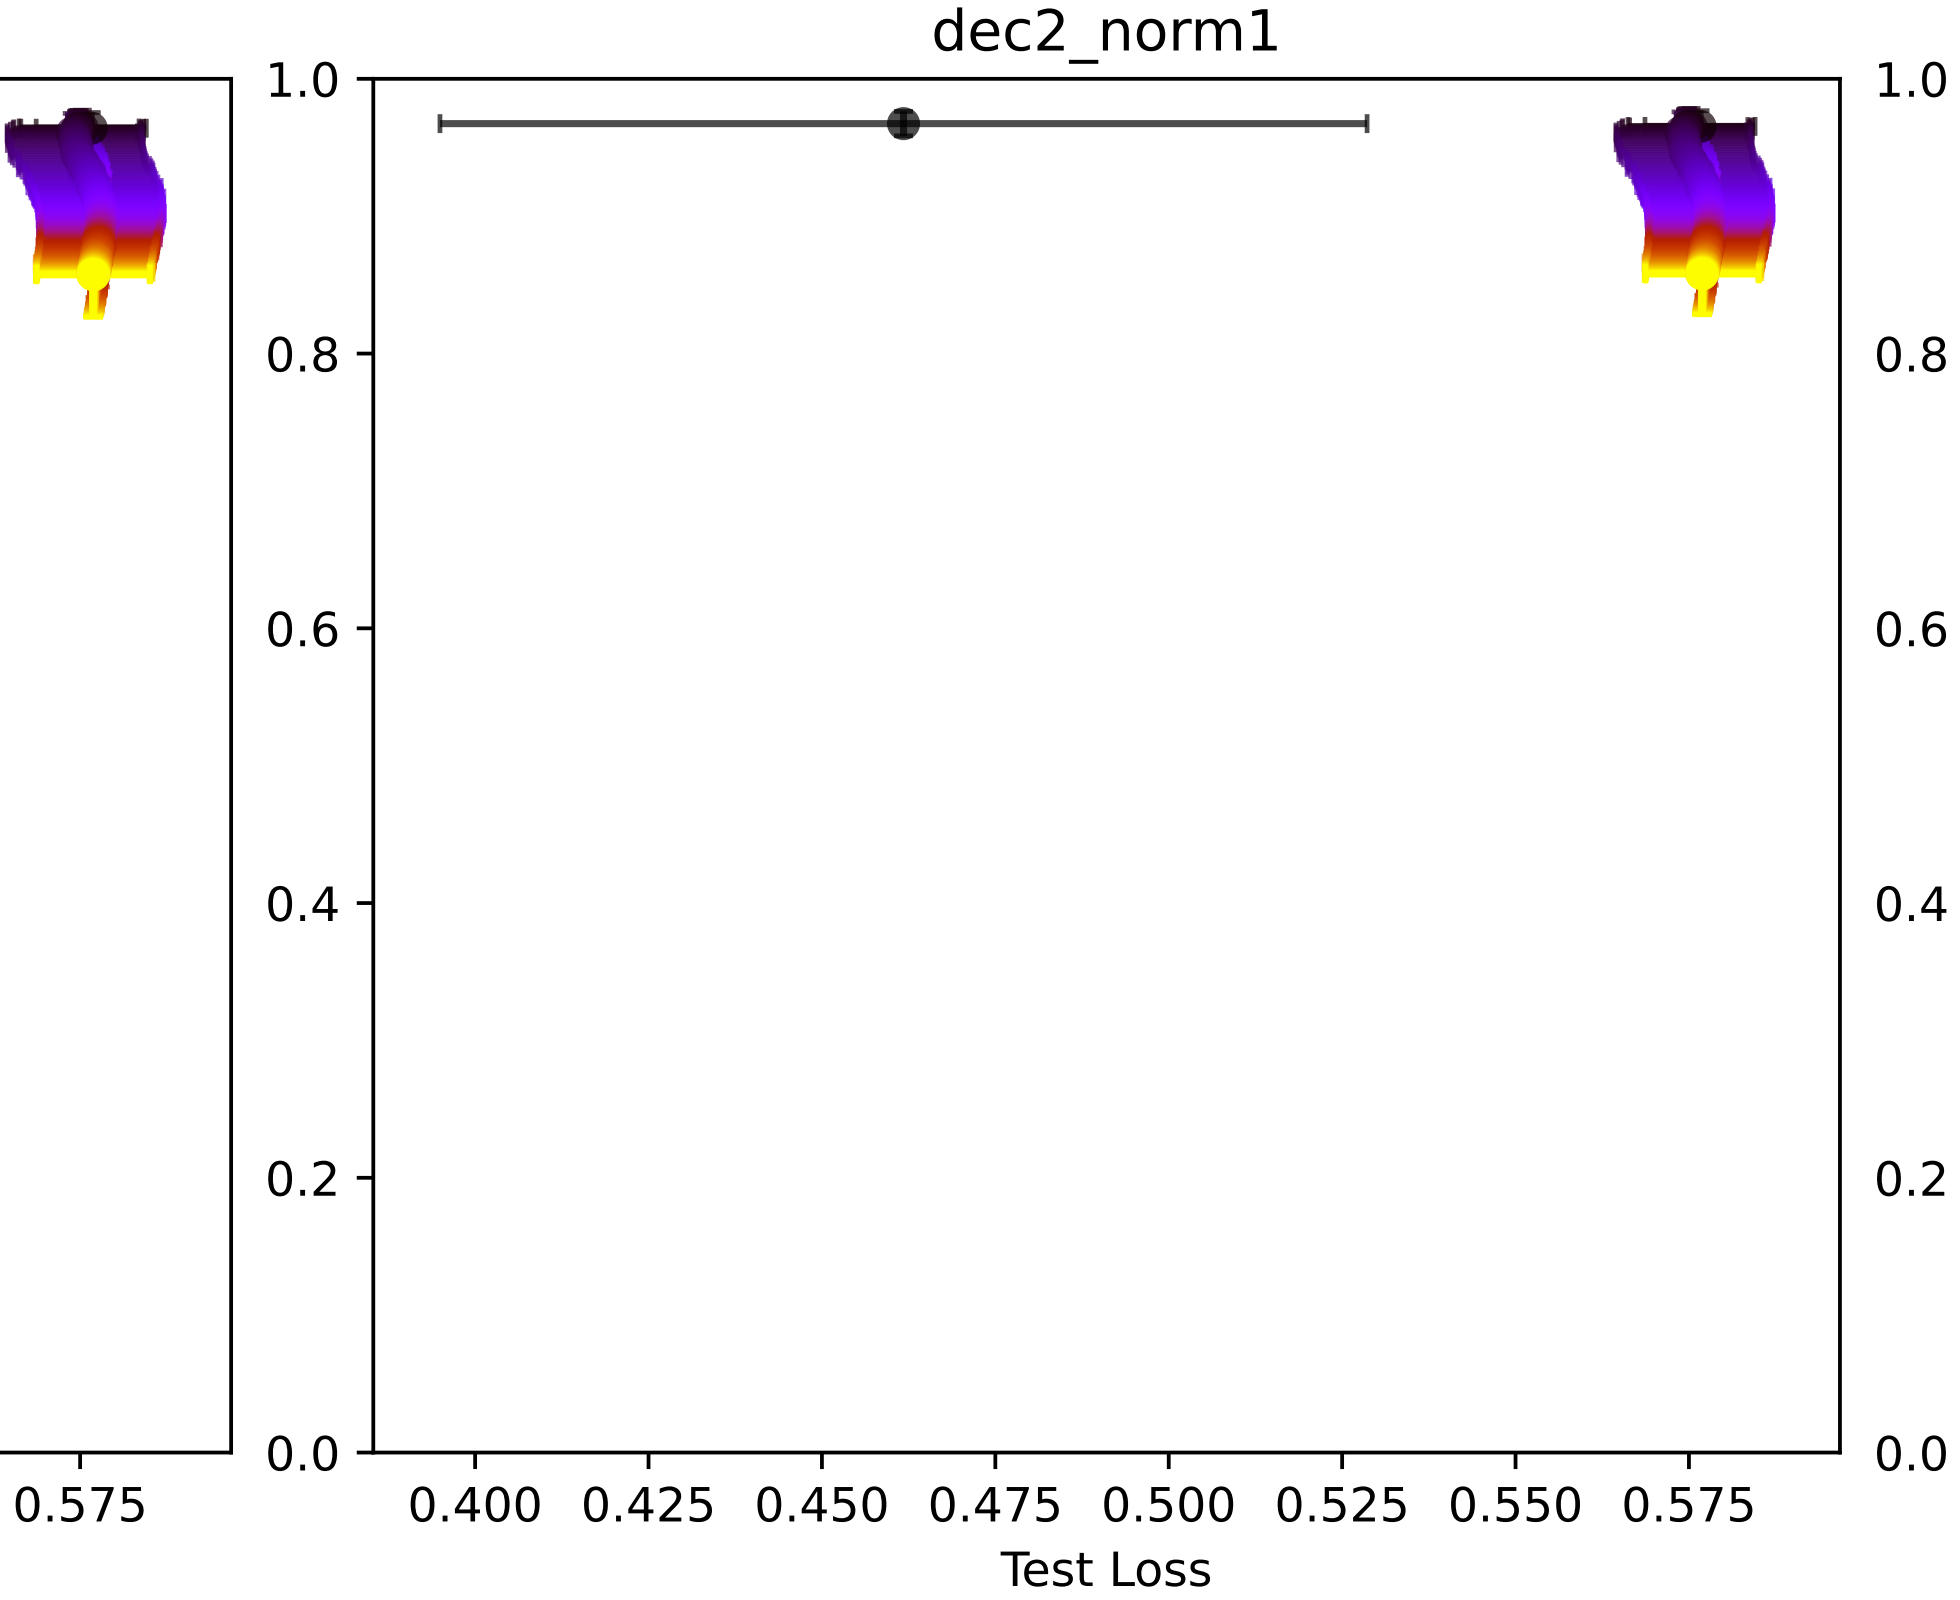
dec2_norm1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.575
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

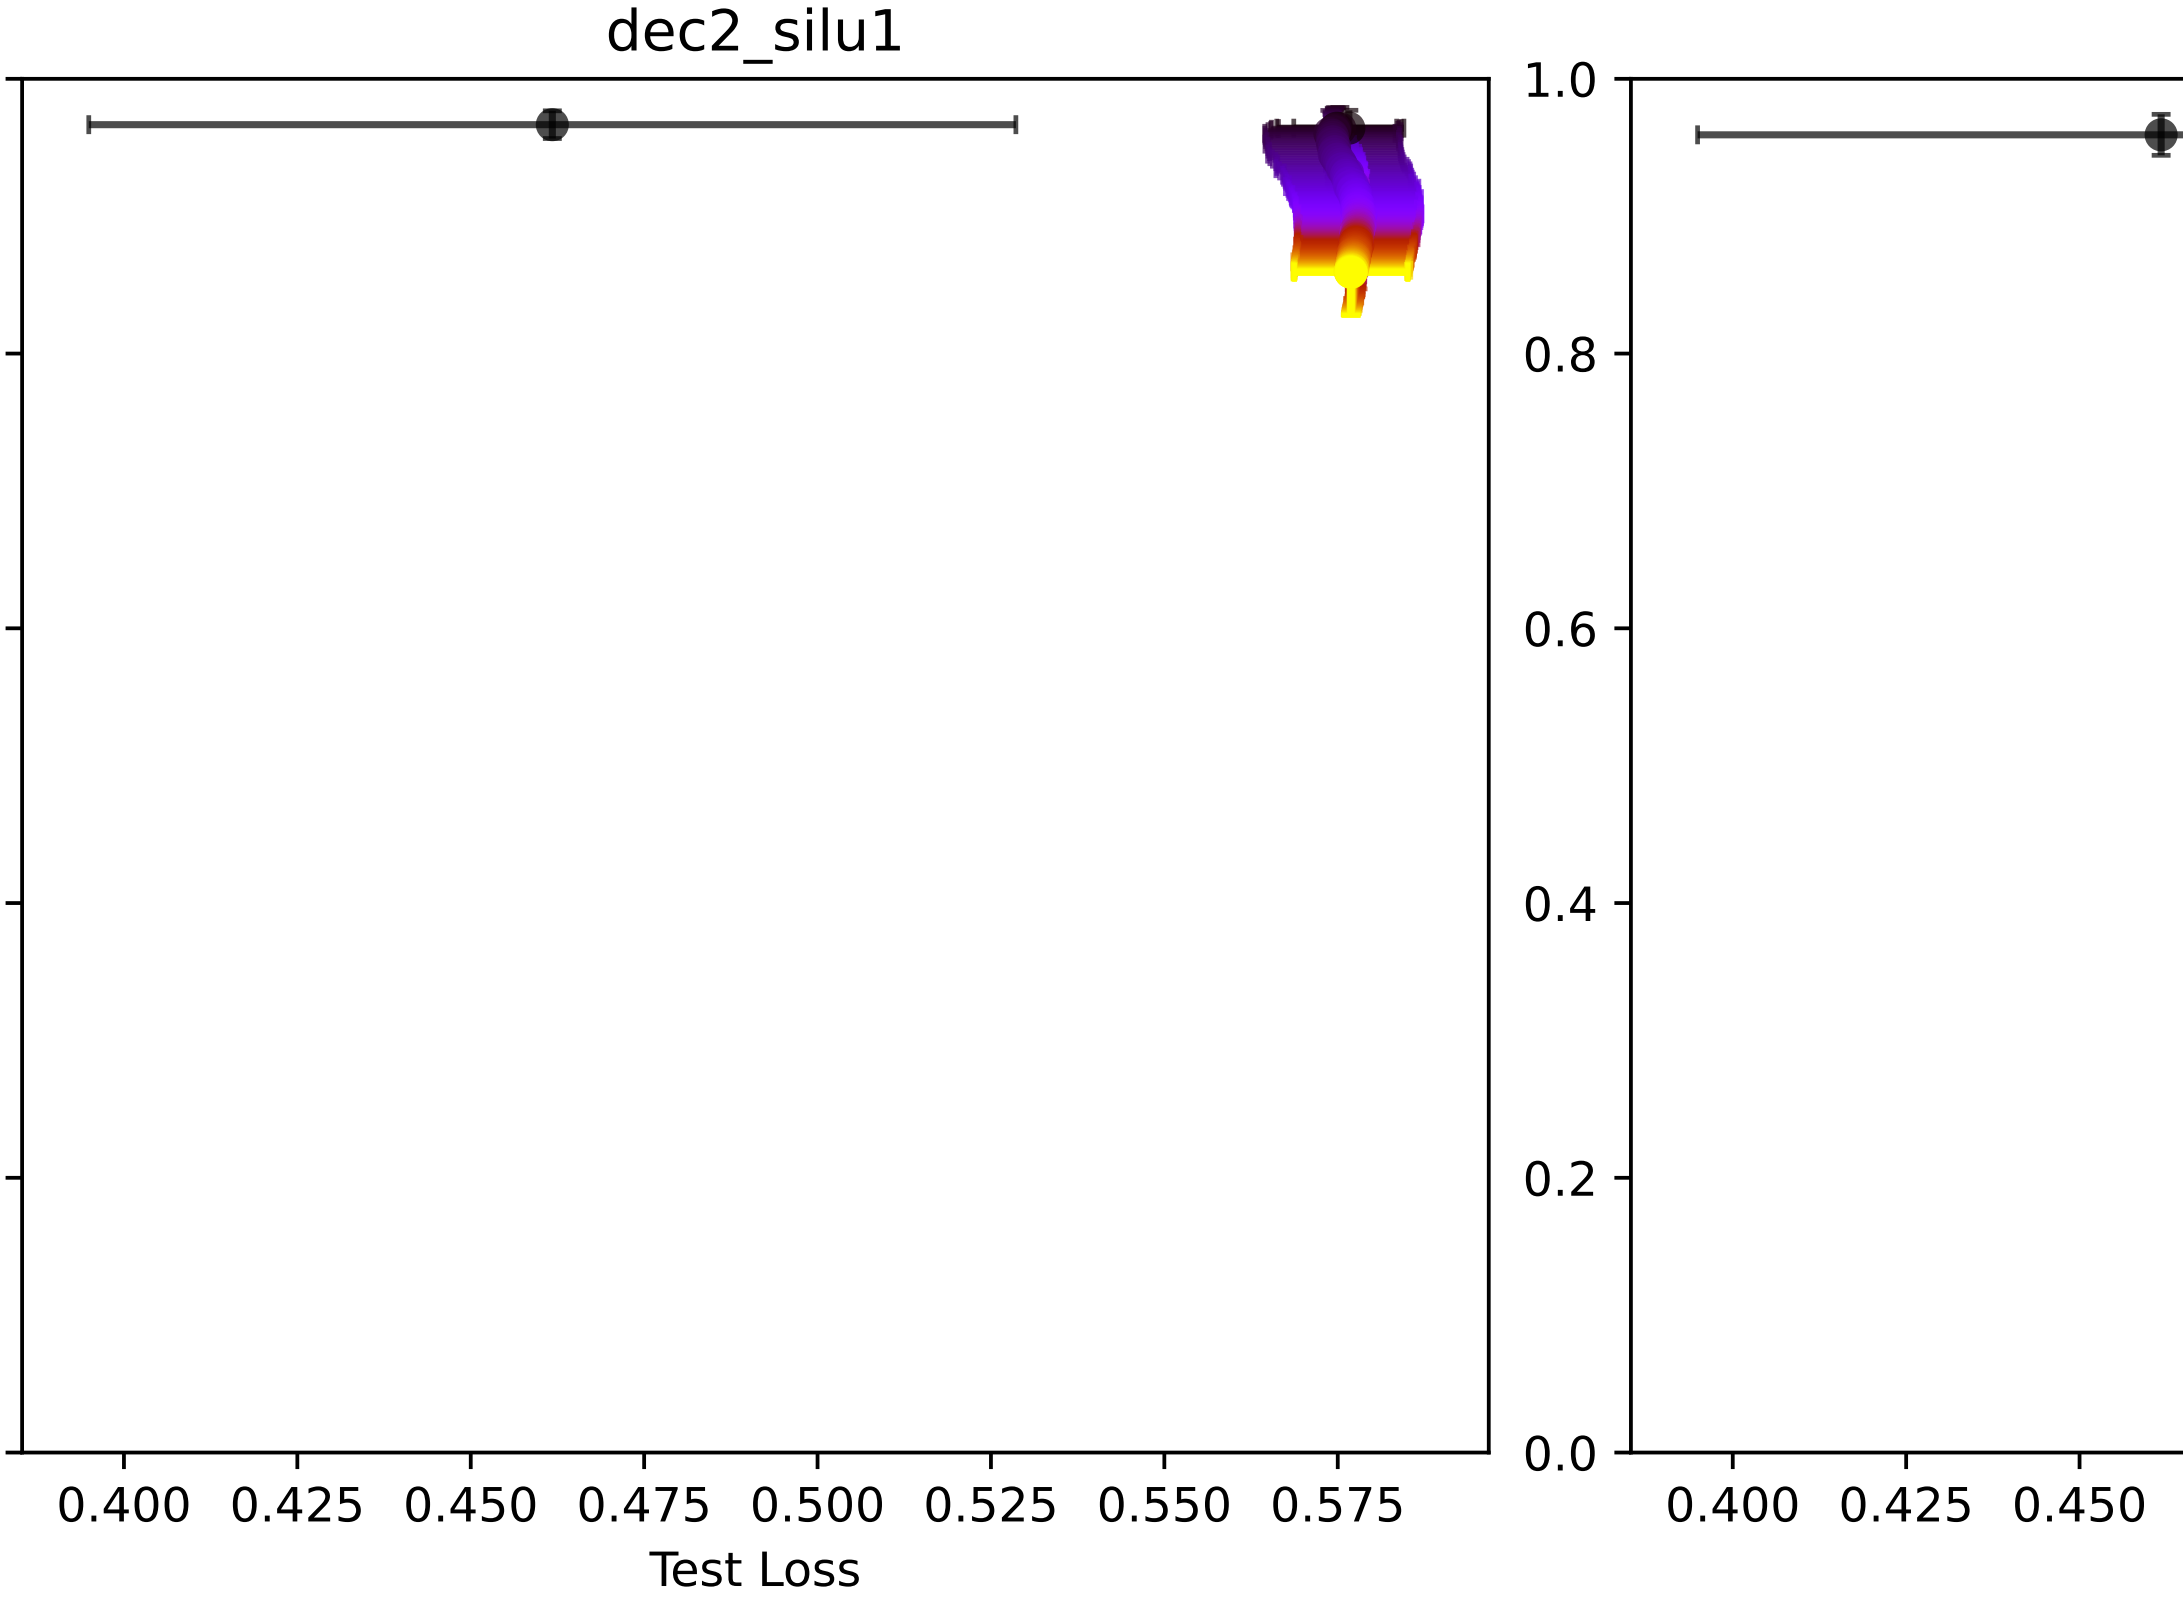
dec2_silu1
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450

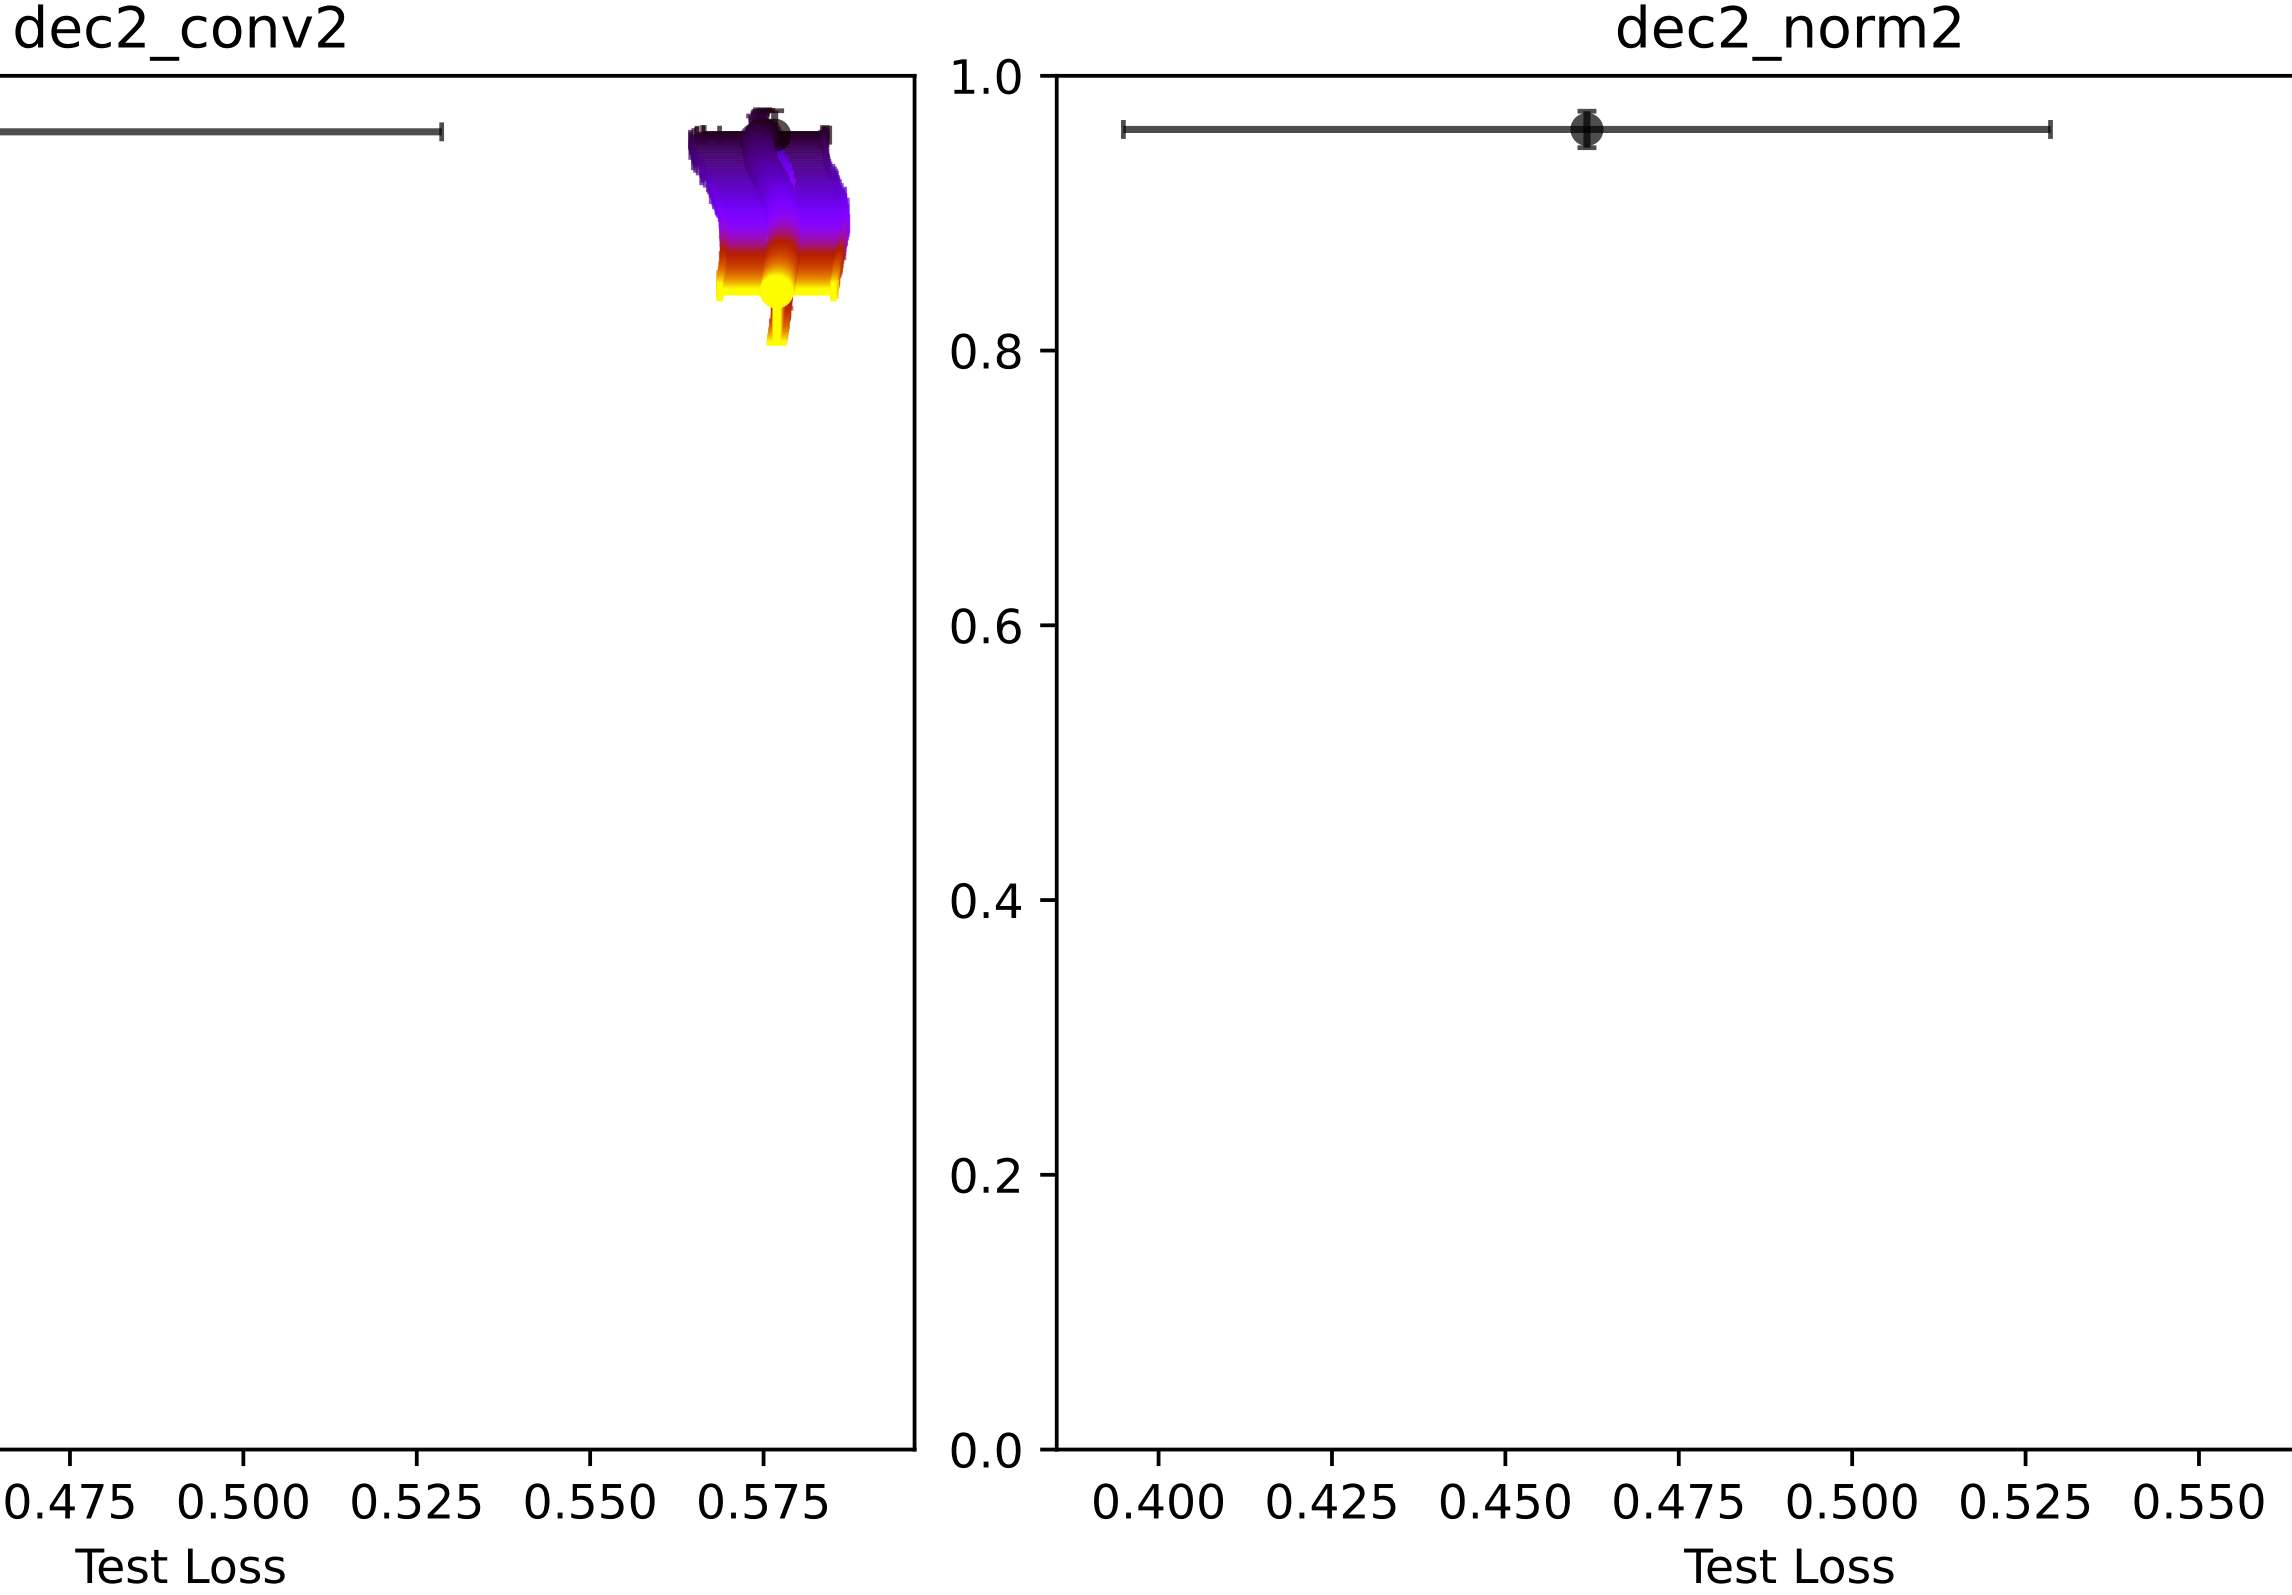
dec2_conv2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
dec2_norm2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

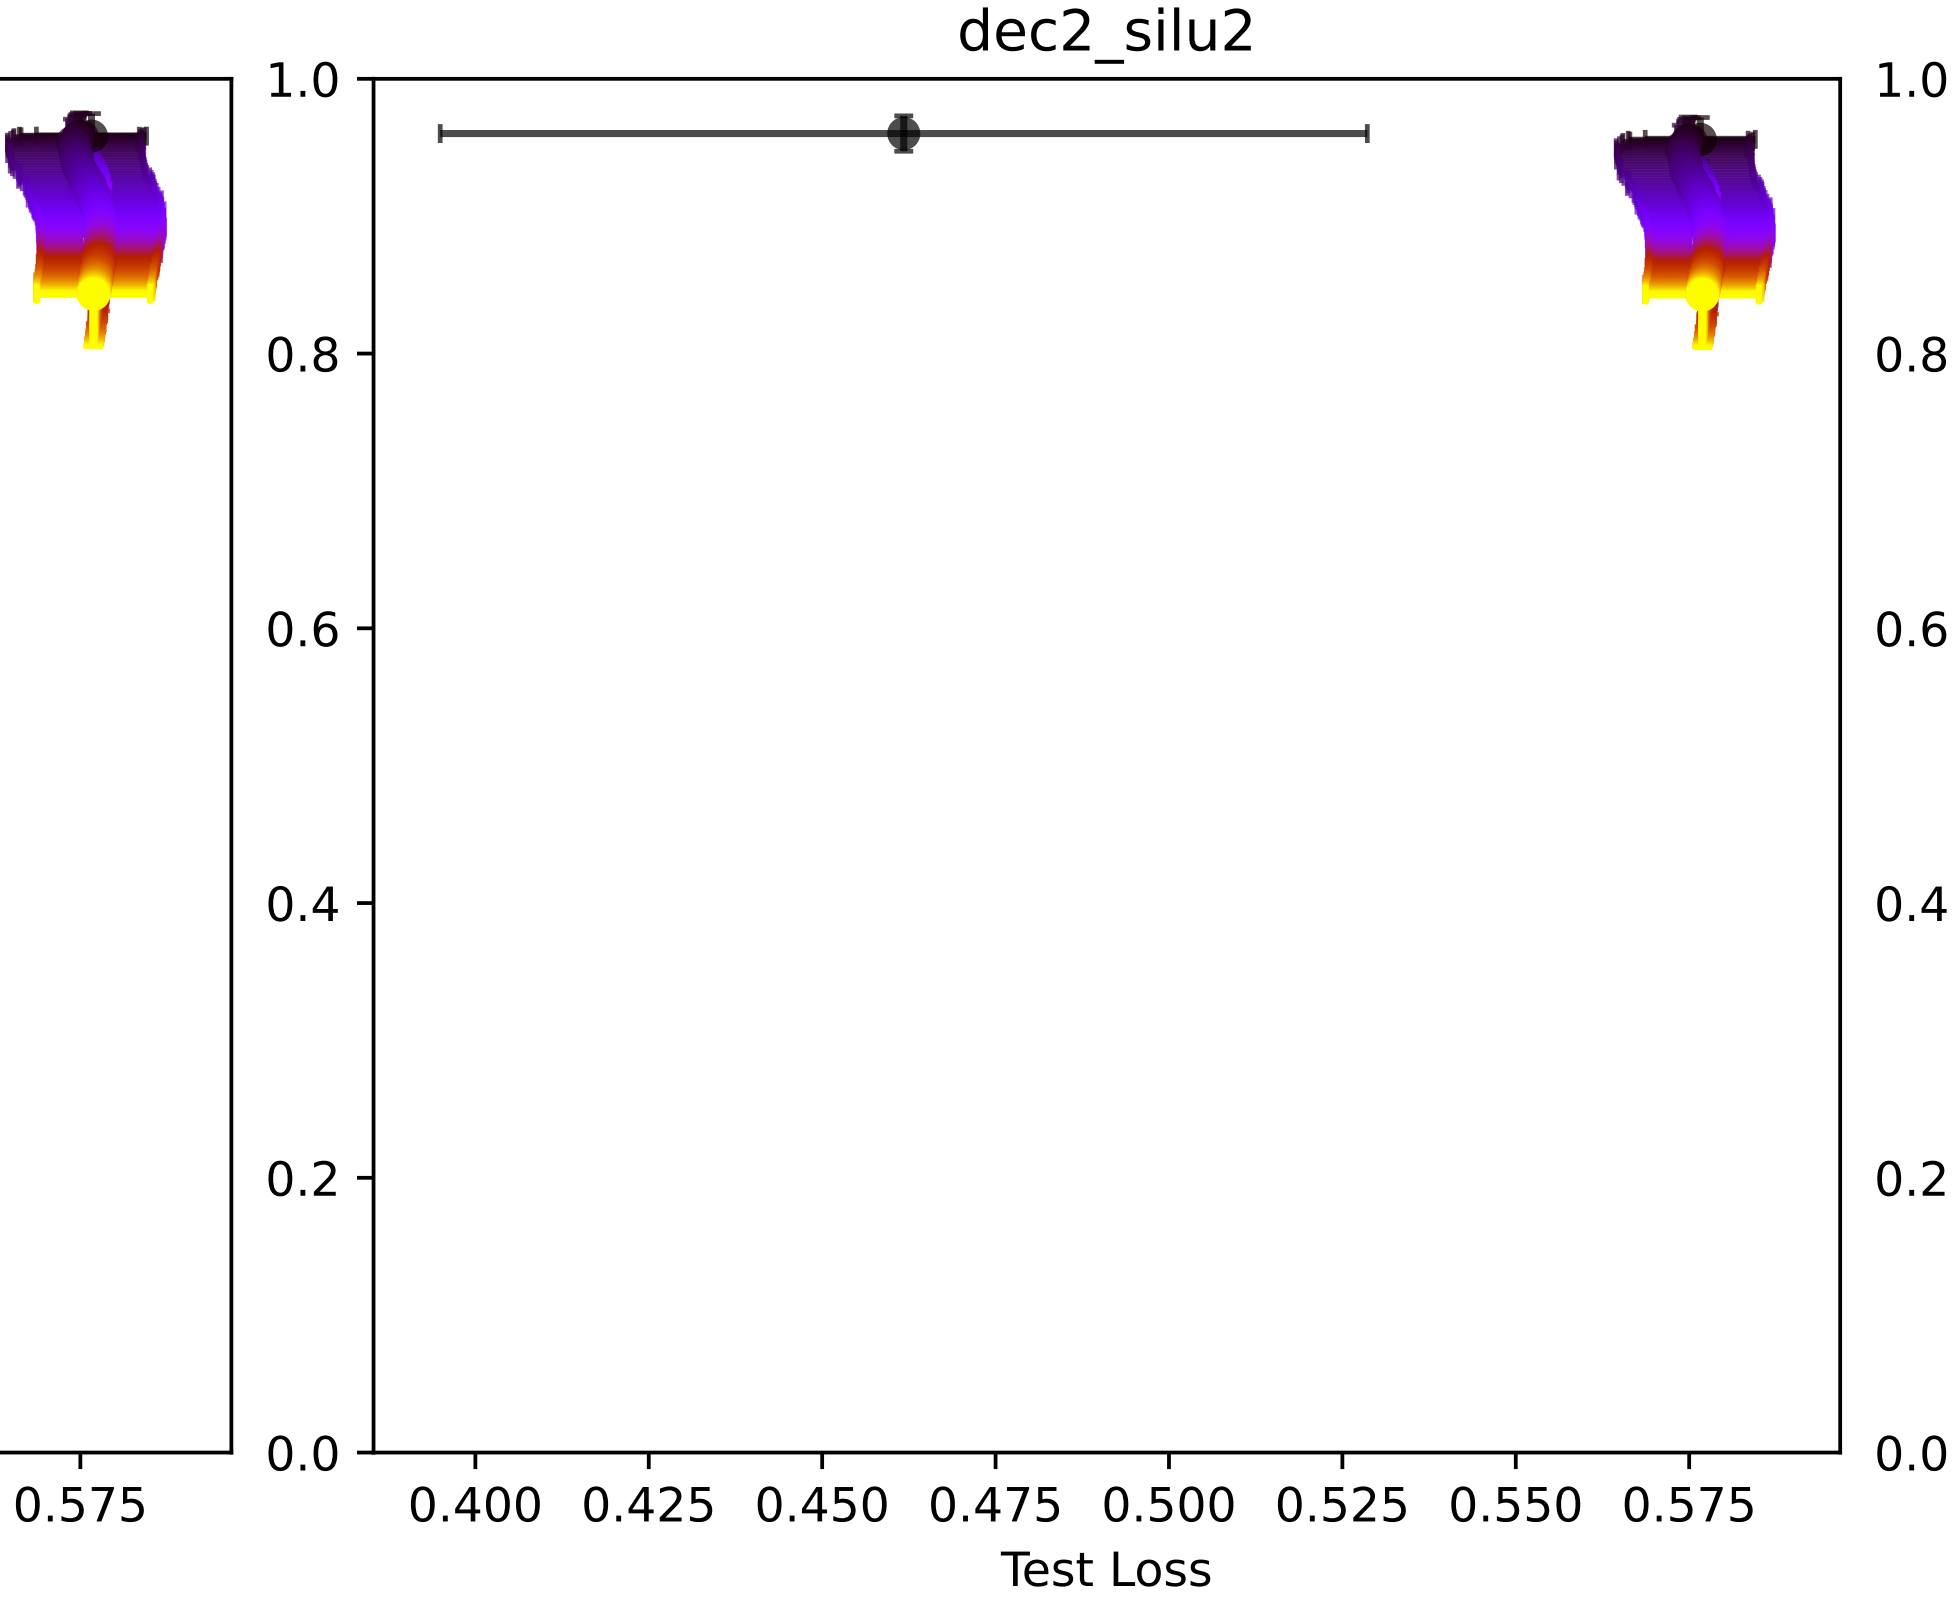
dec2_silu2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

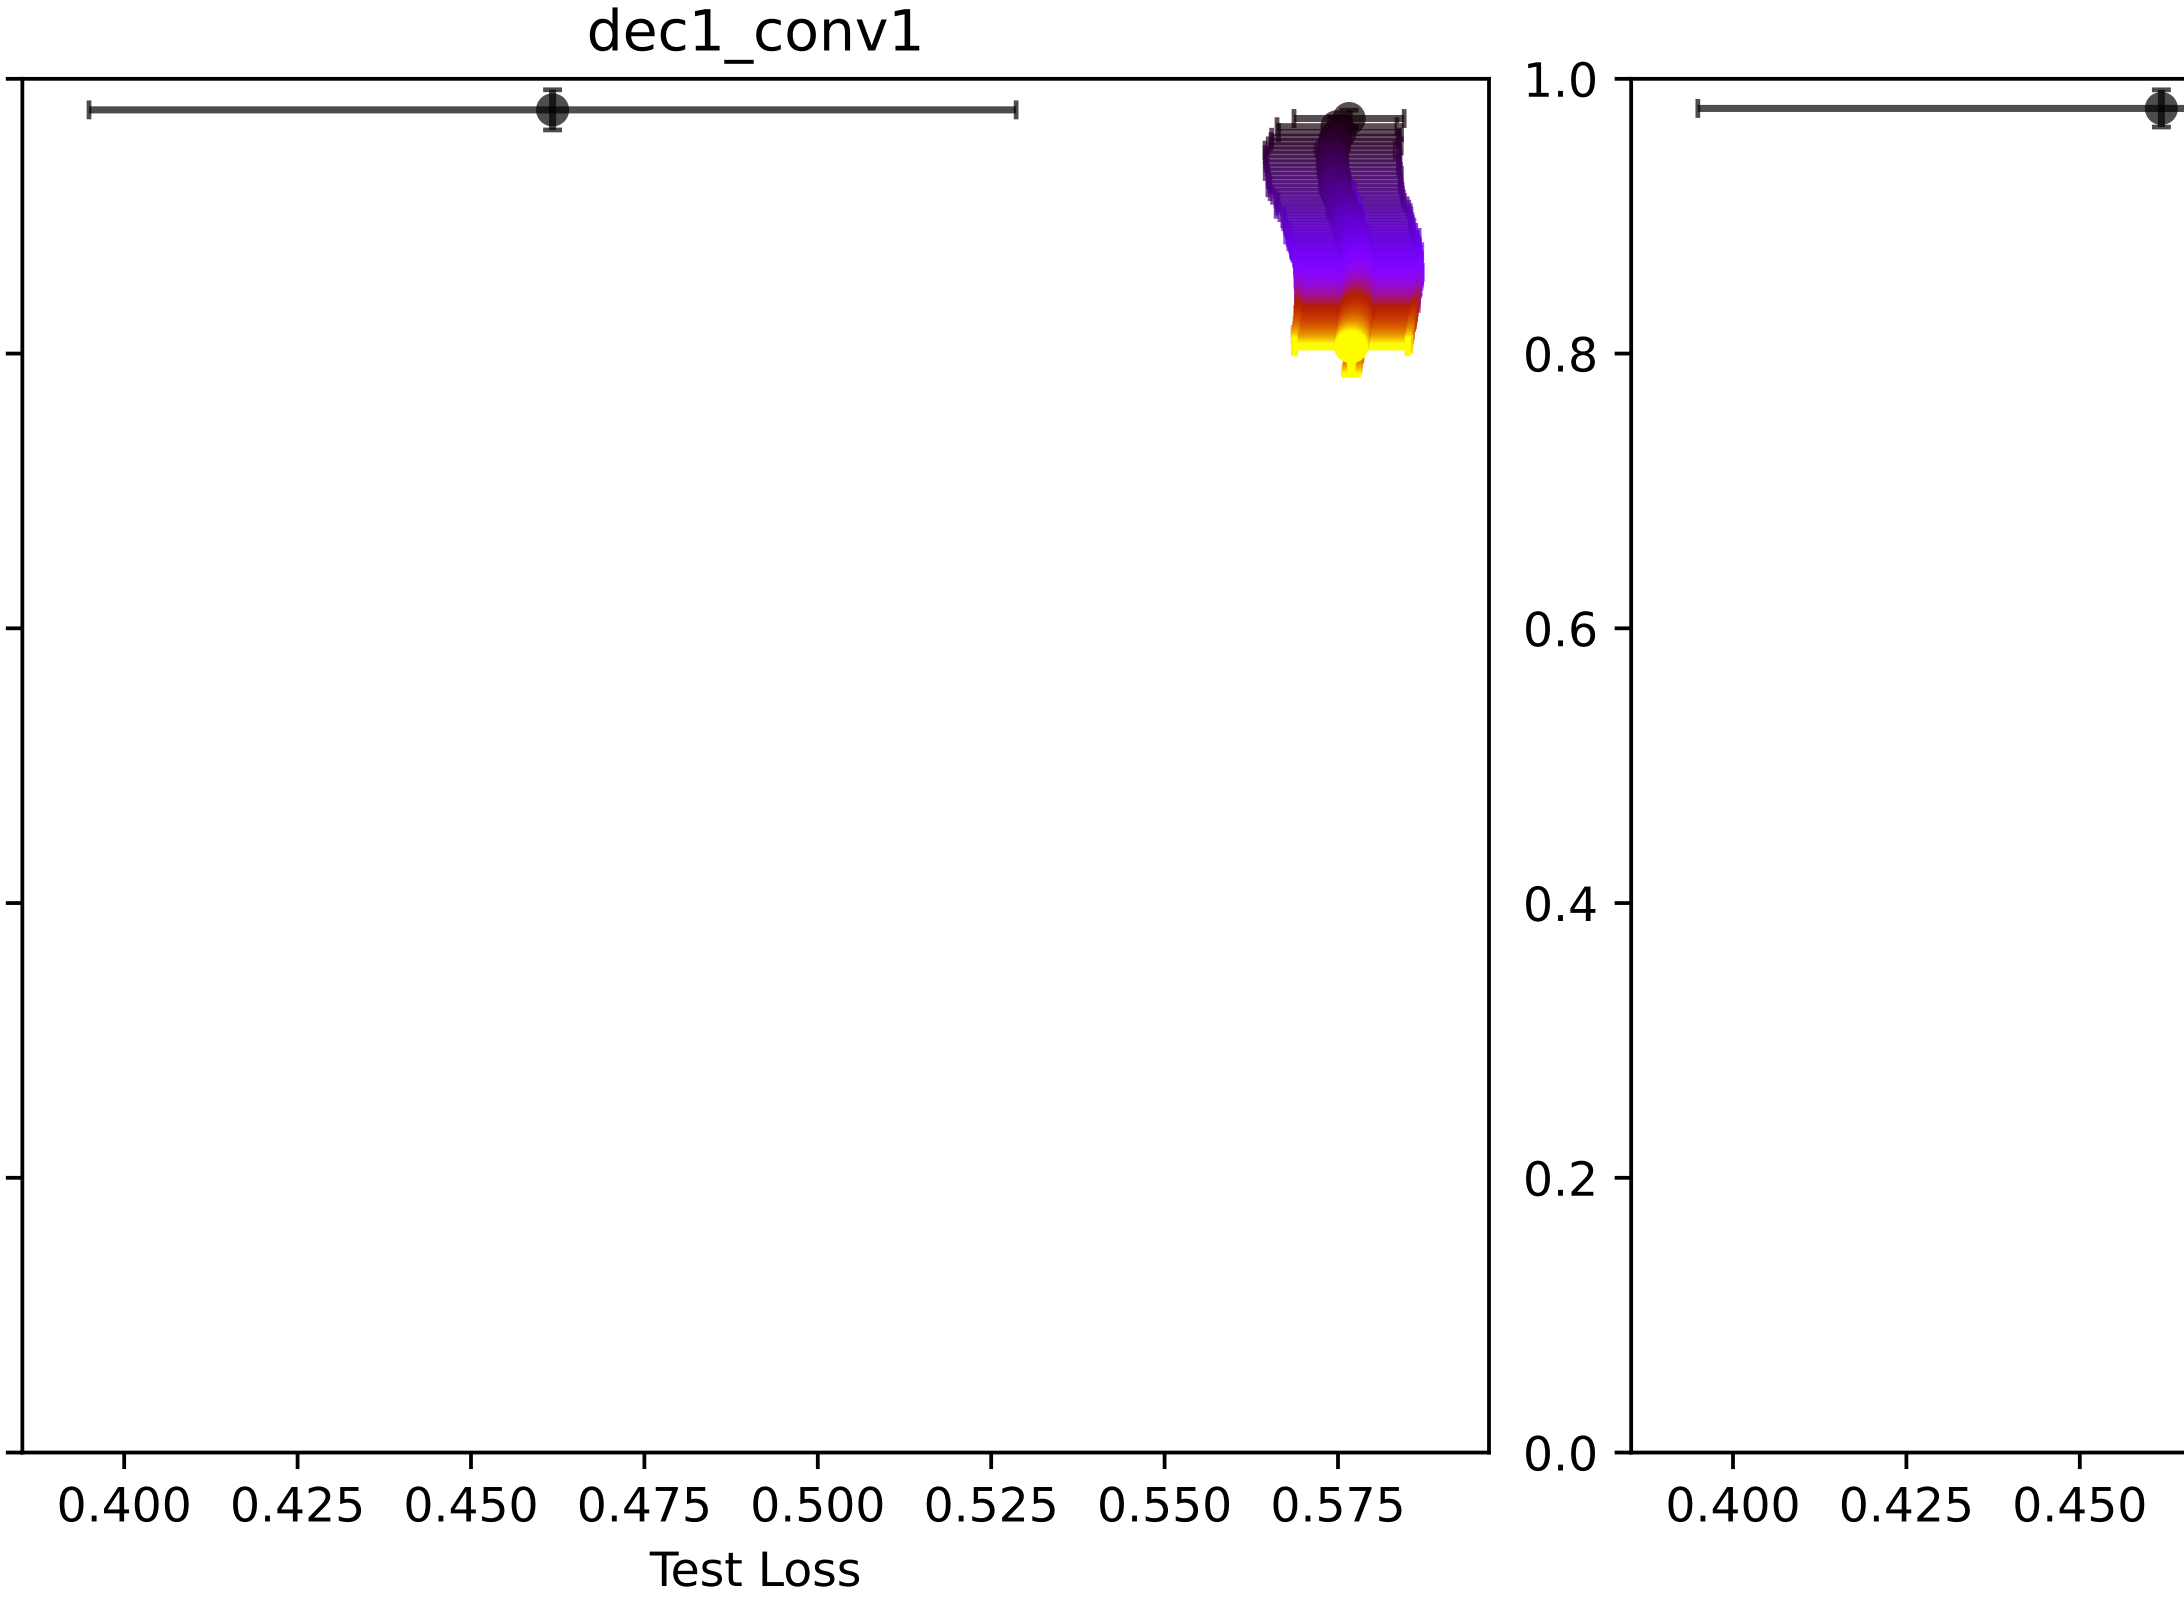
dec1_conv1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
0.400
0.425
0.450

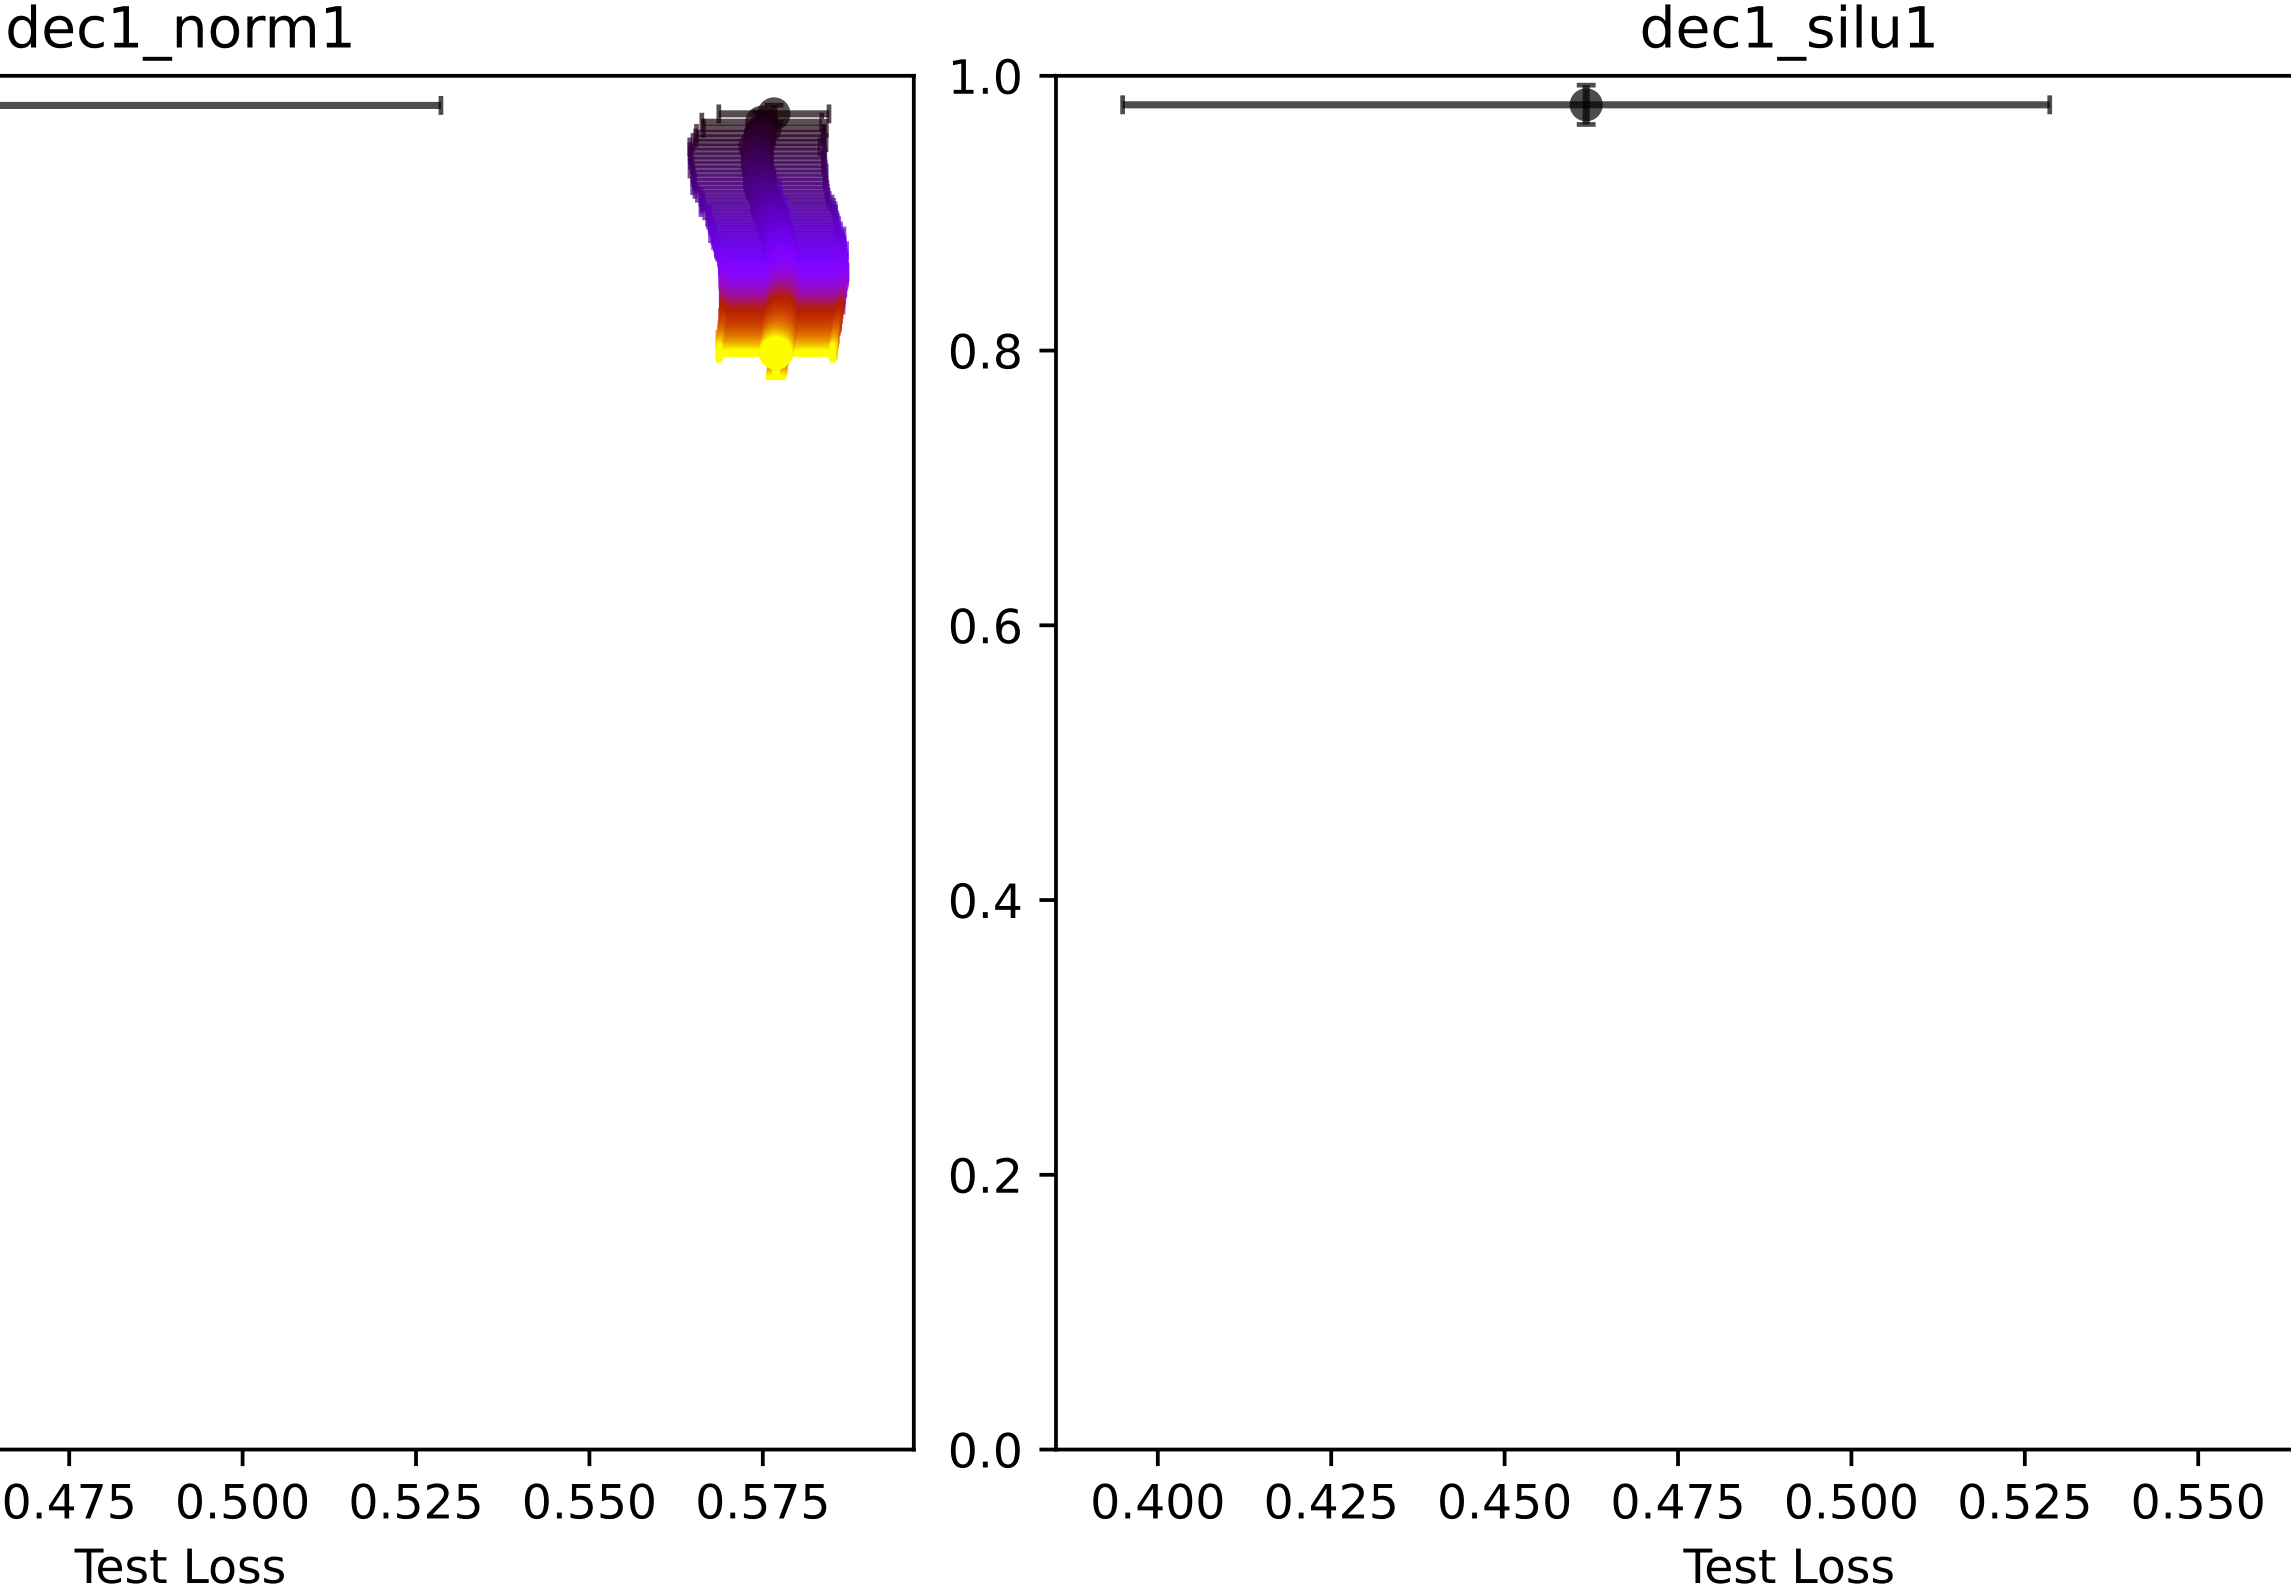
dec1_norm1
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
dec1_silu1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
Test Loss

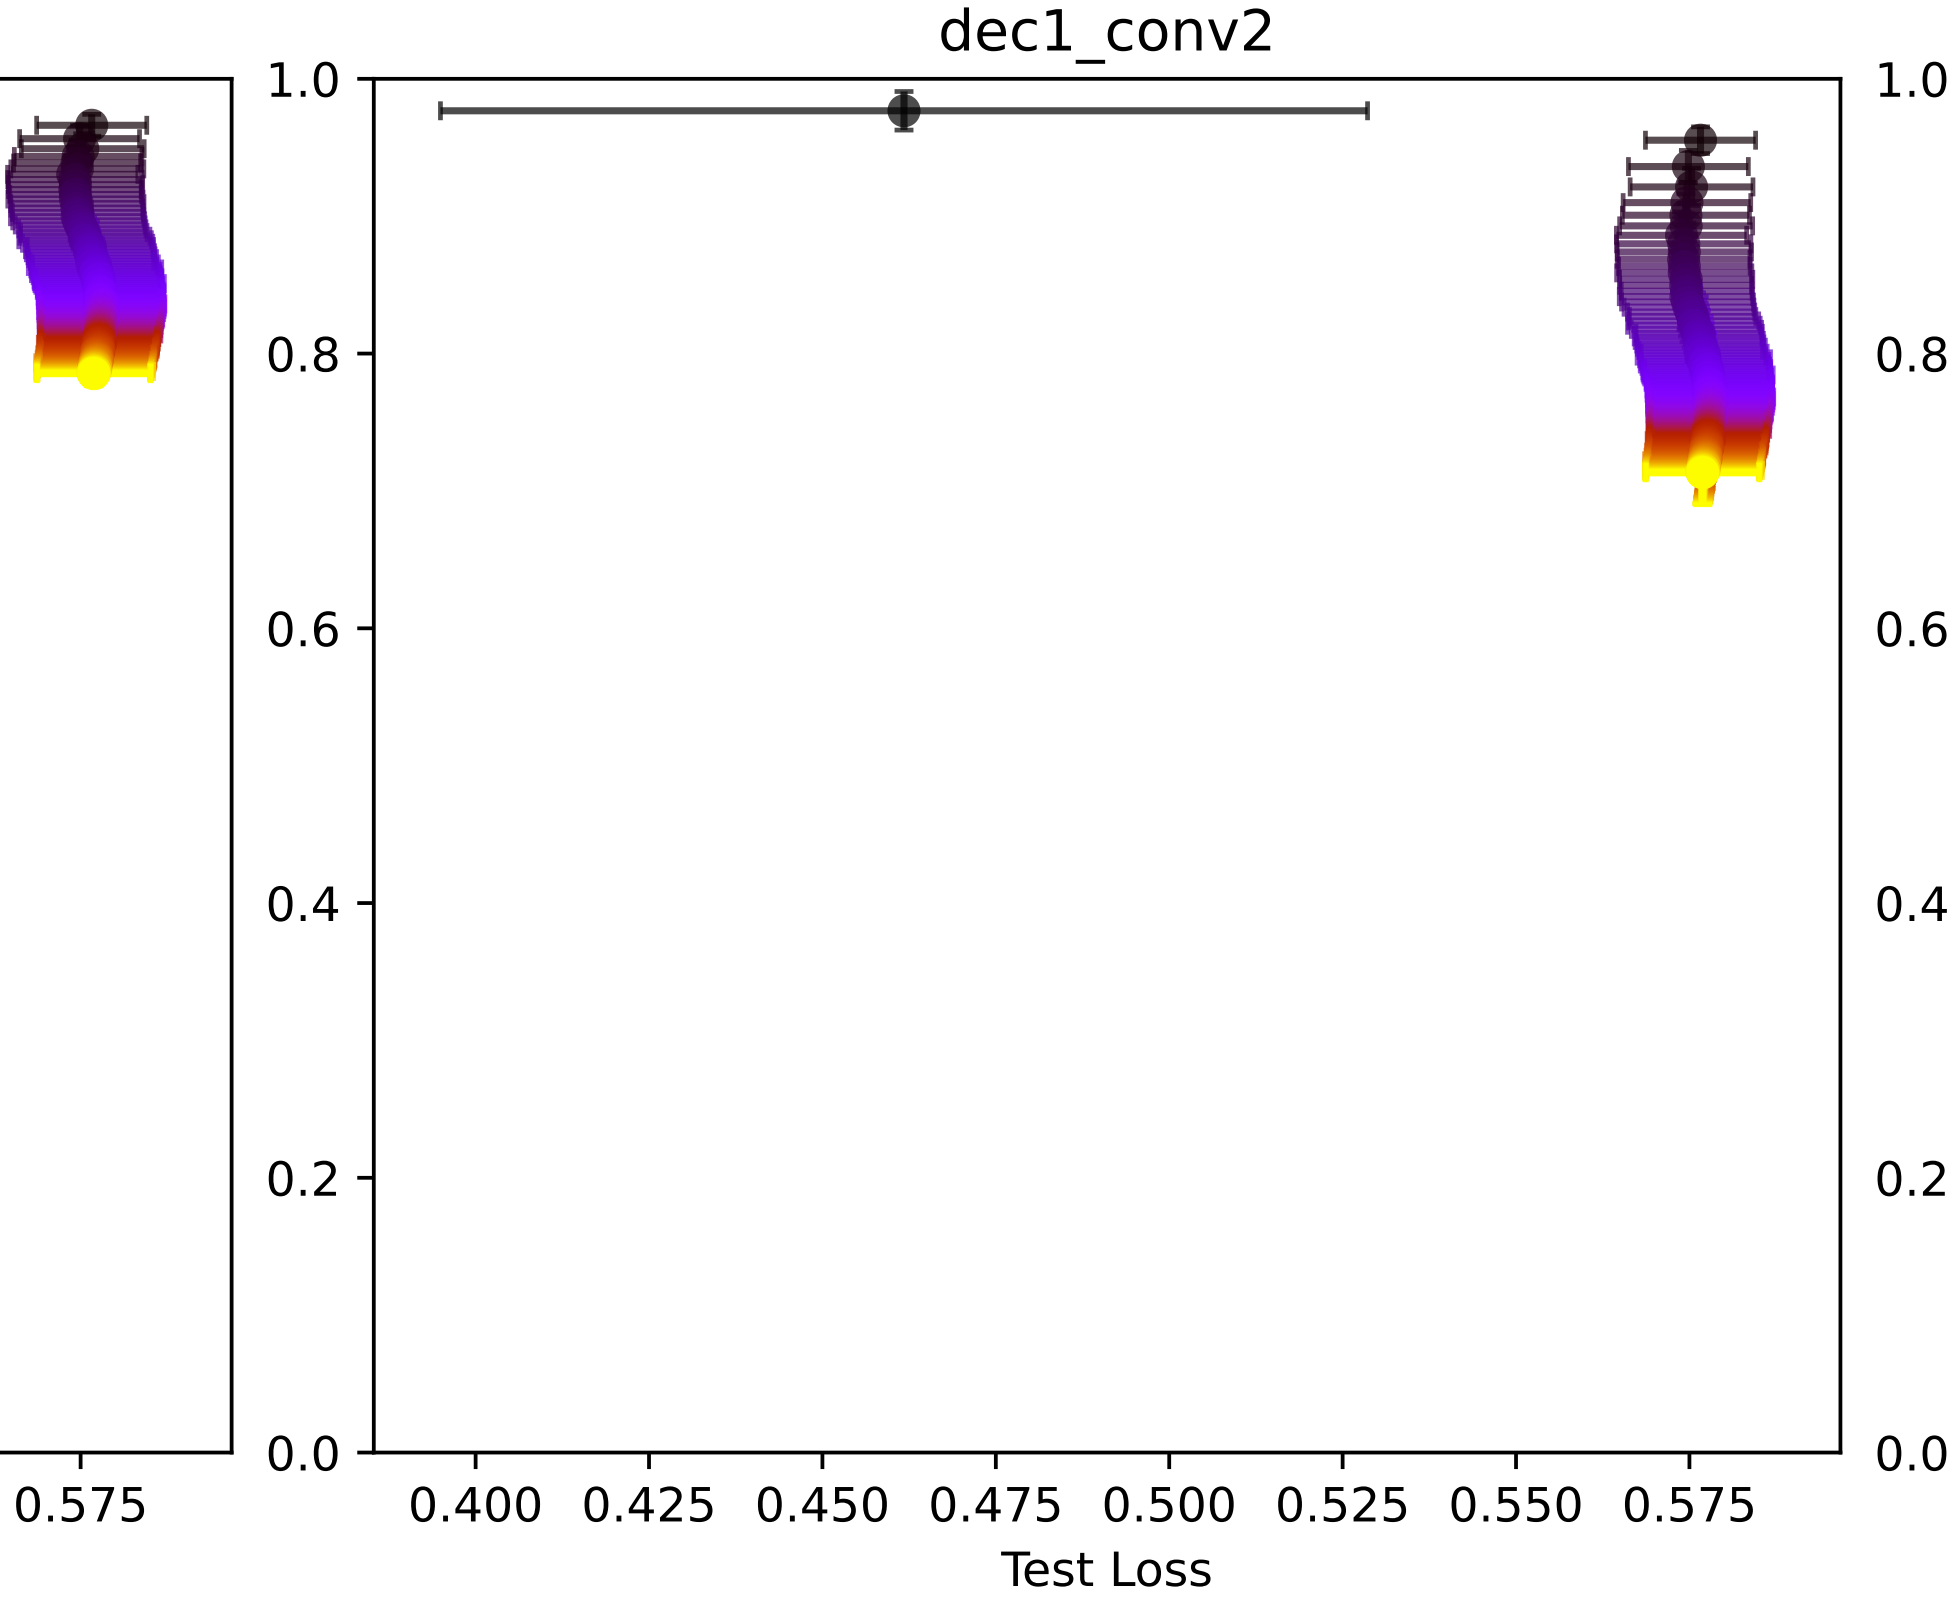
dec1_conv2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.575
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

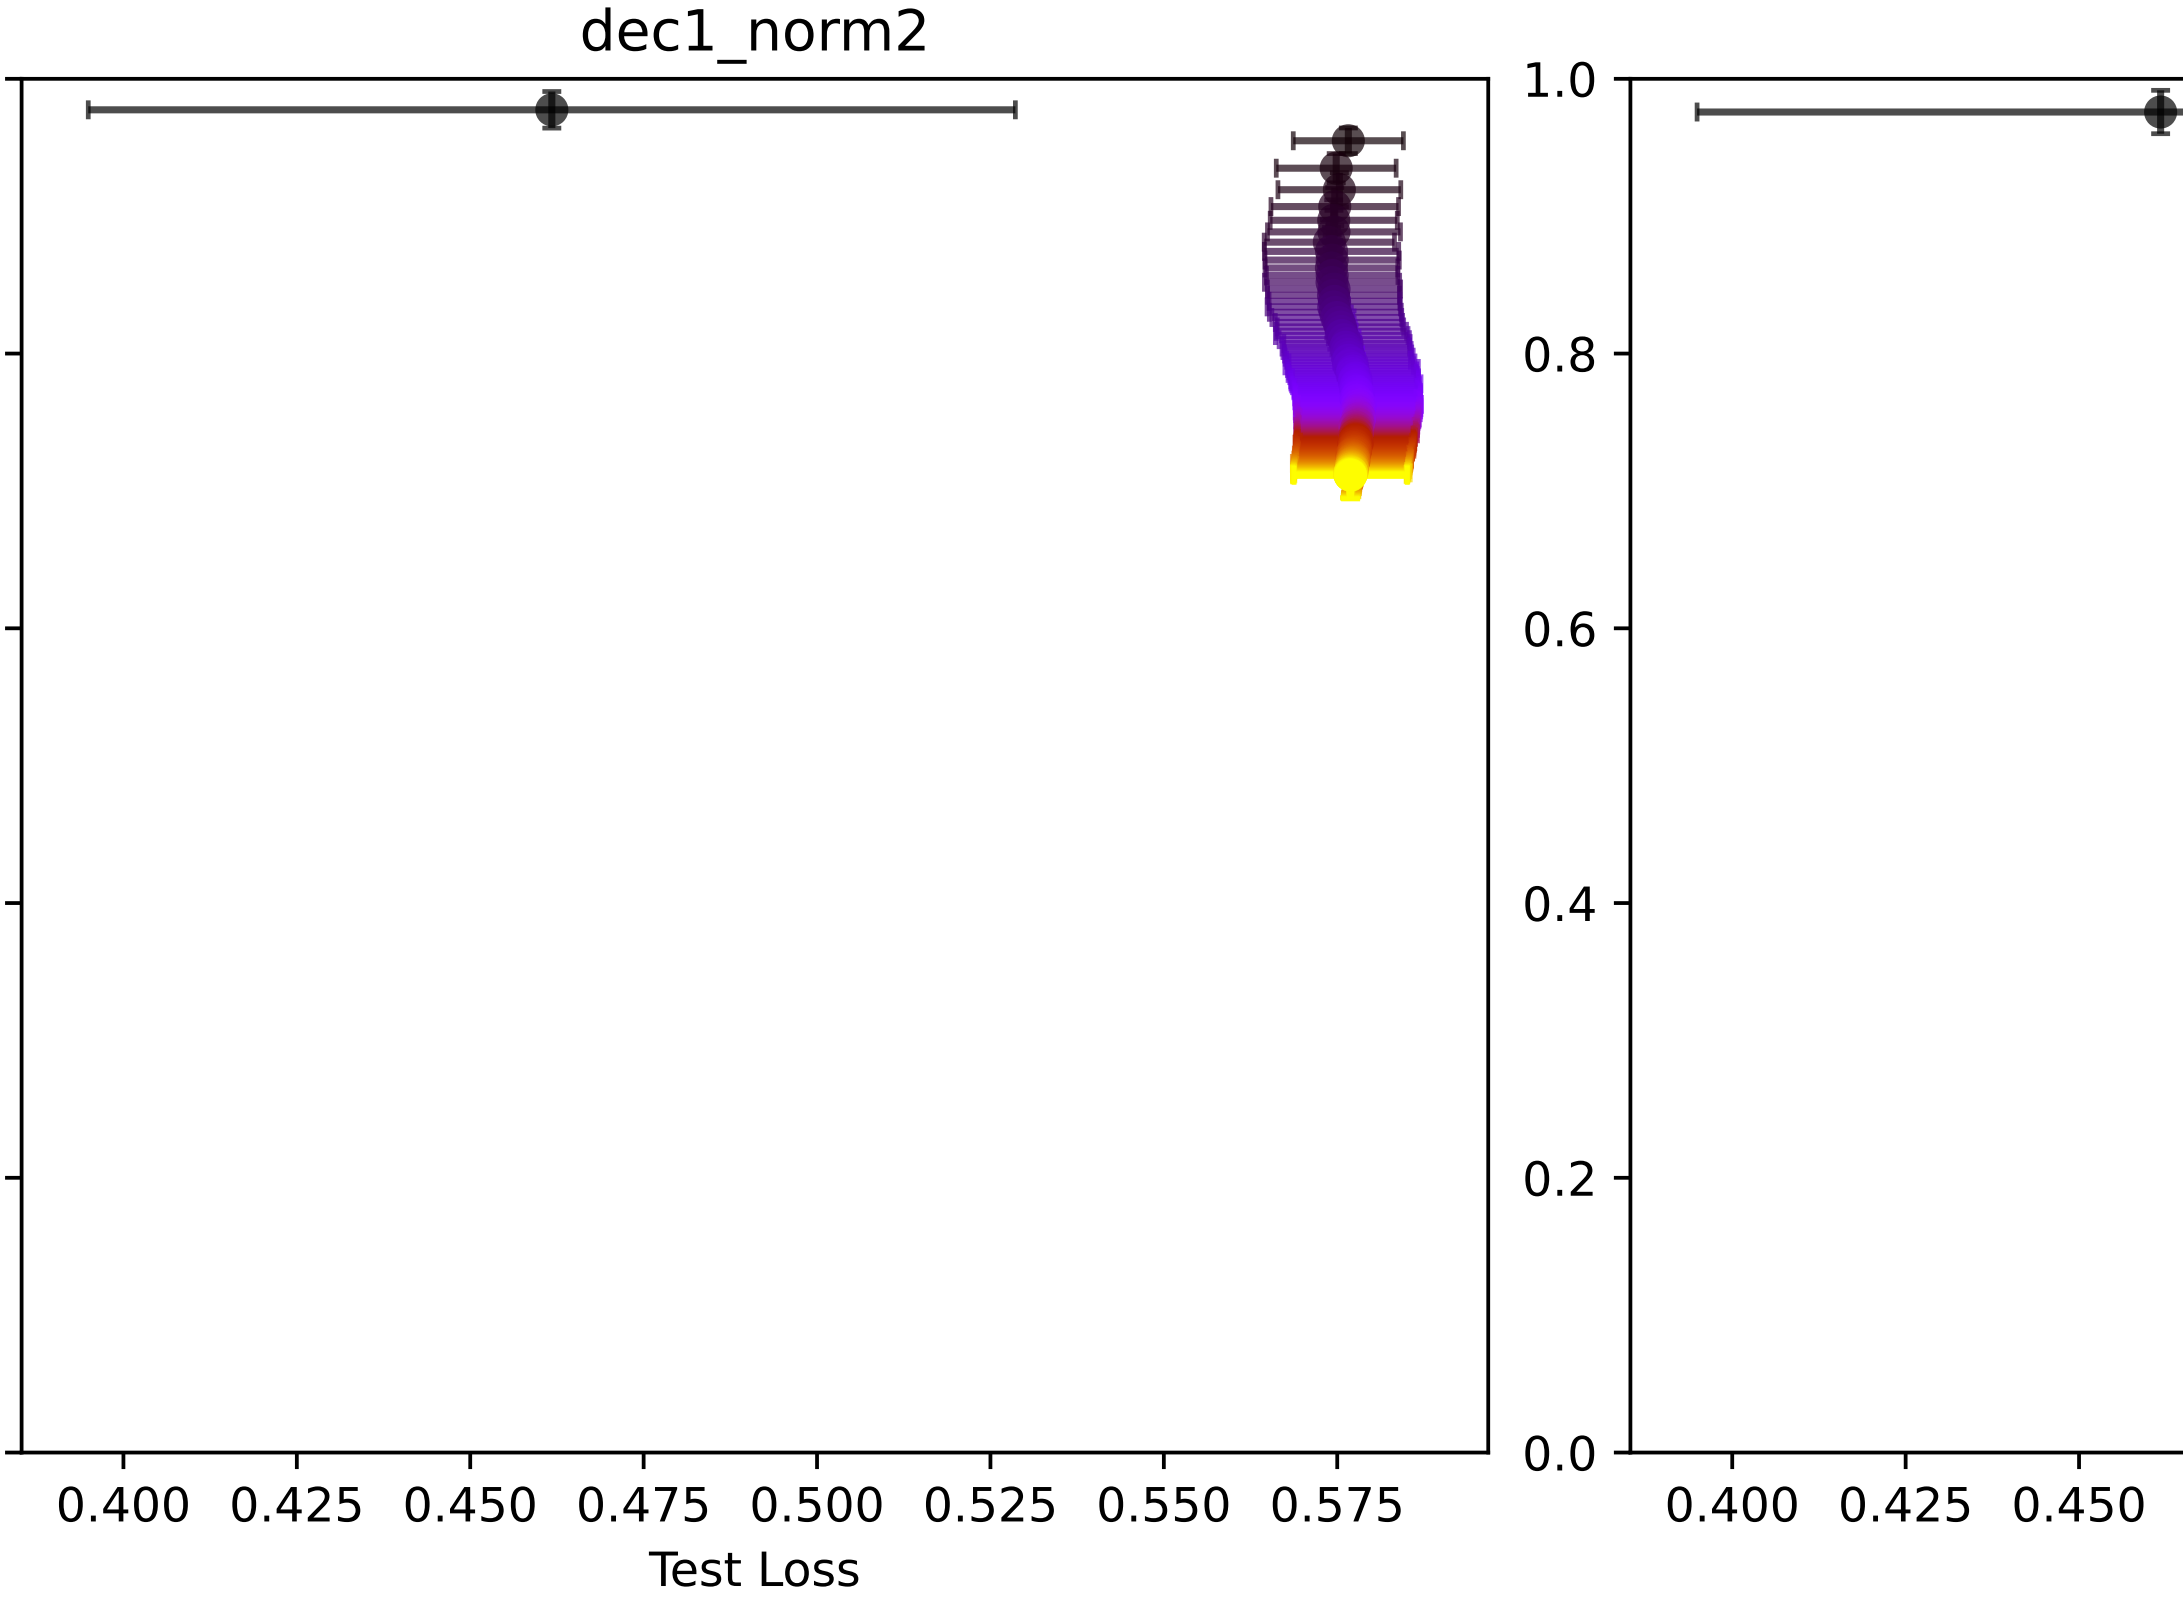
dec1_norm2
0.400
0.425
0.450
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.400
0.425
0.450

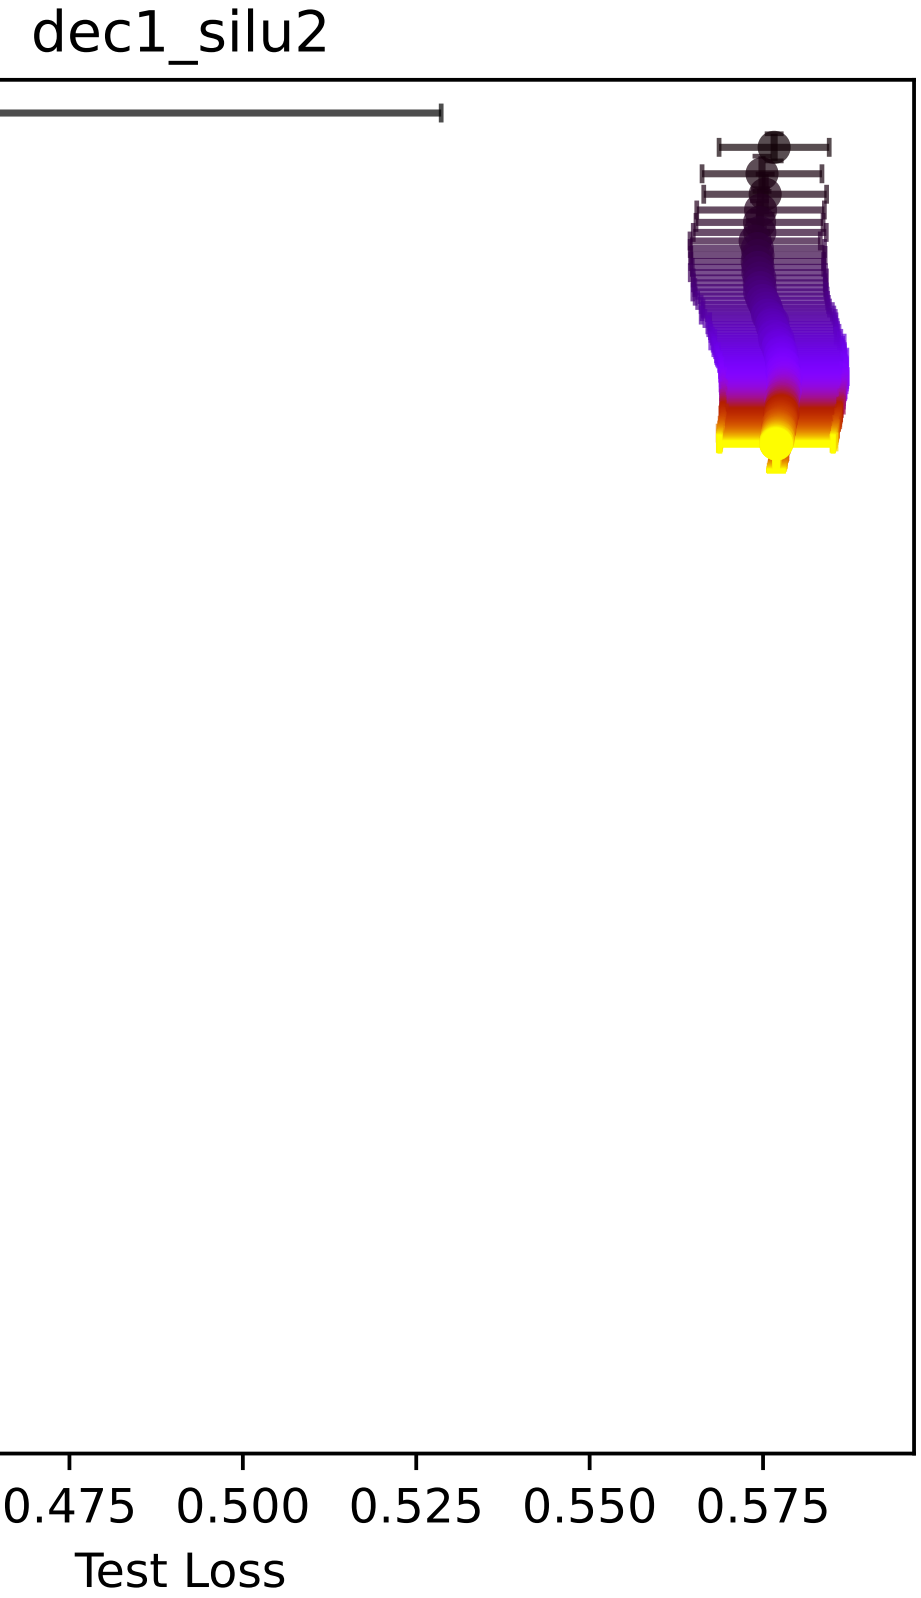
dec1_silu2
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
Test Loss


200
Number Training Epochs
0