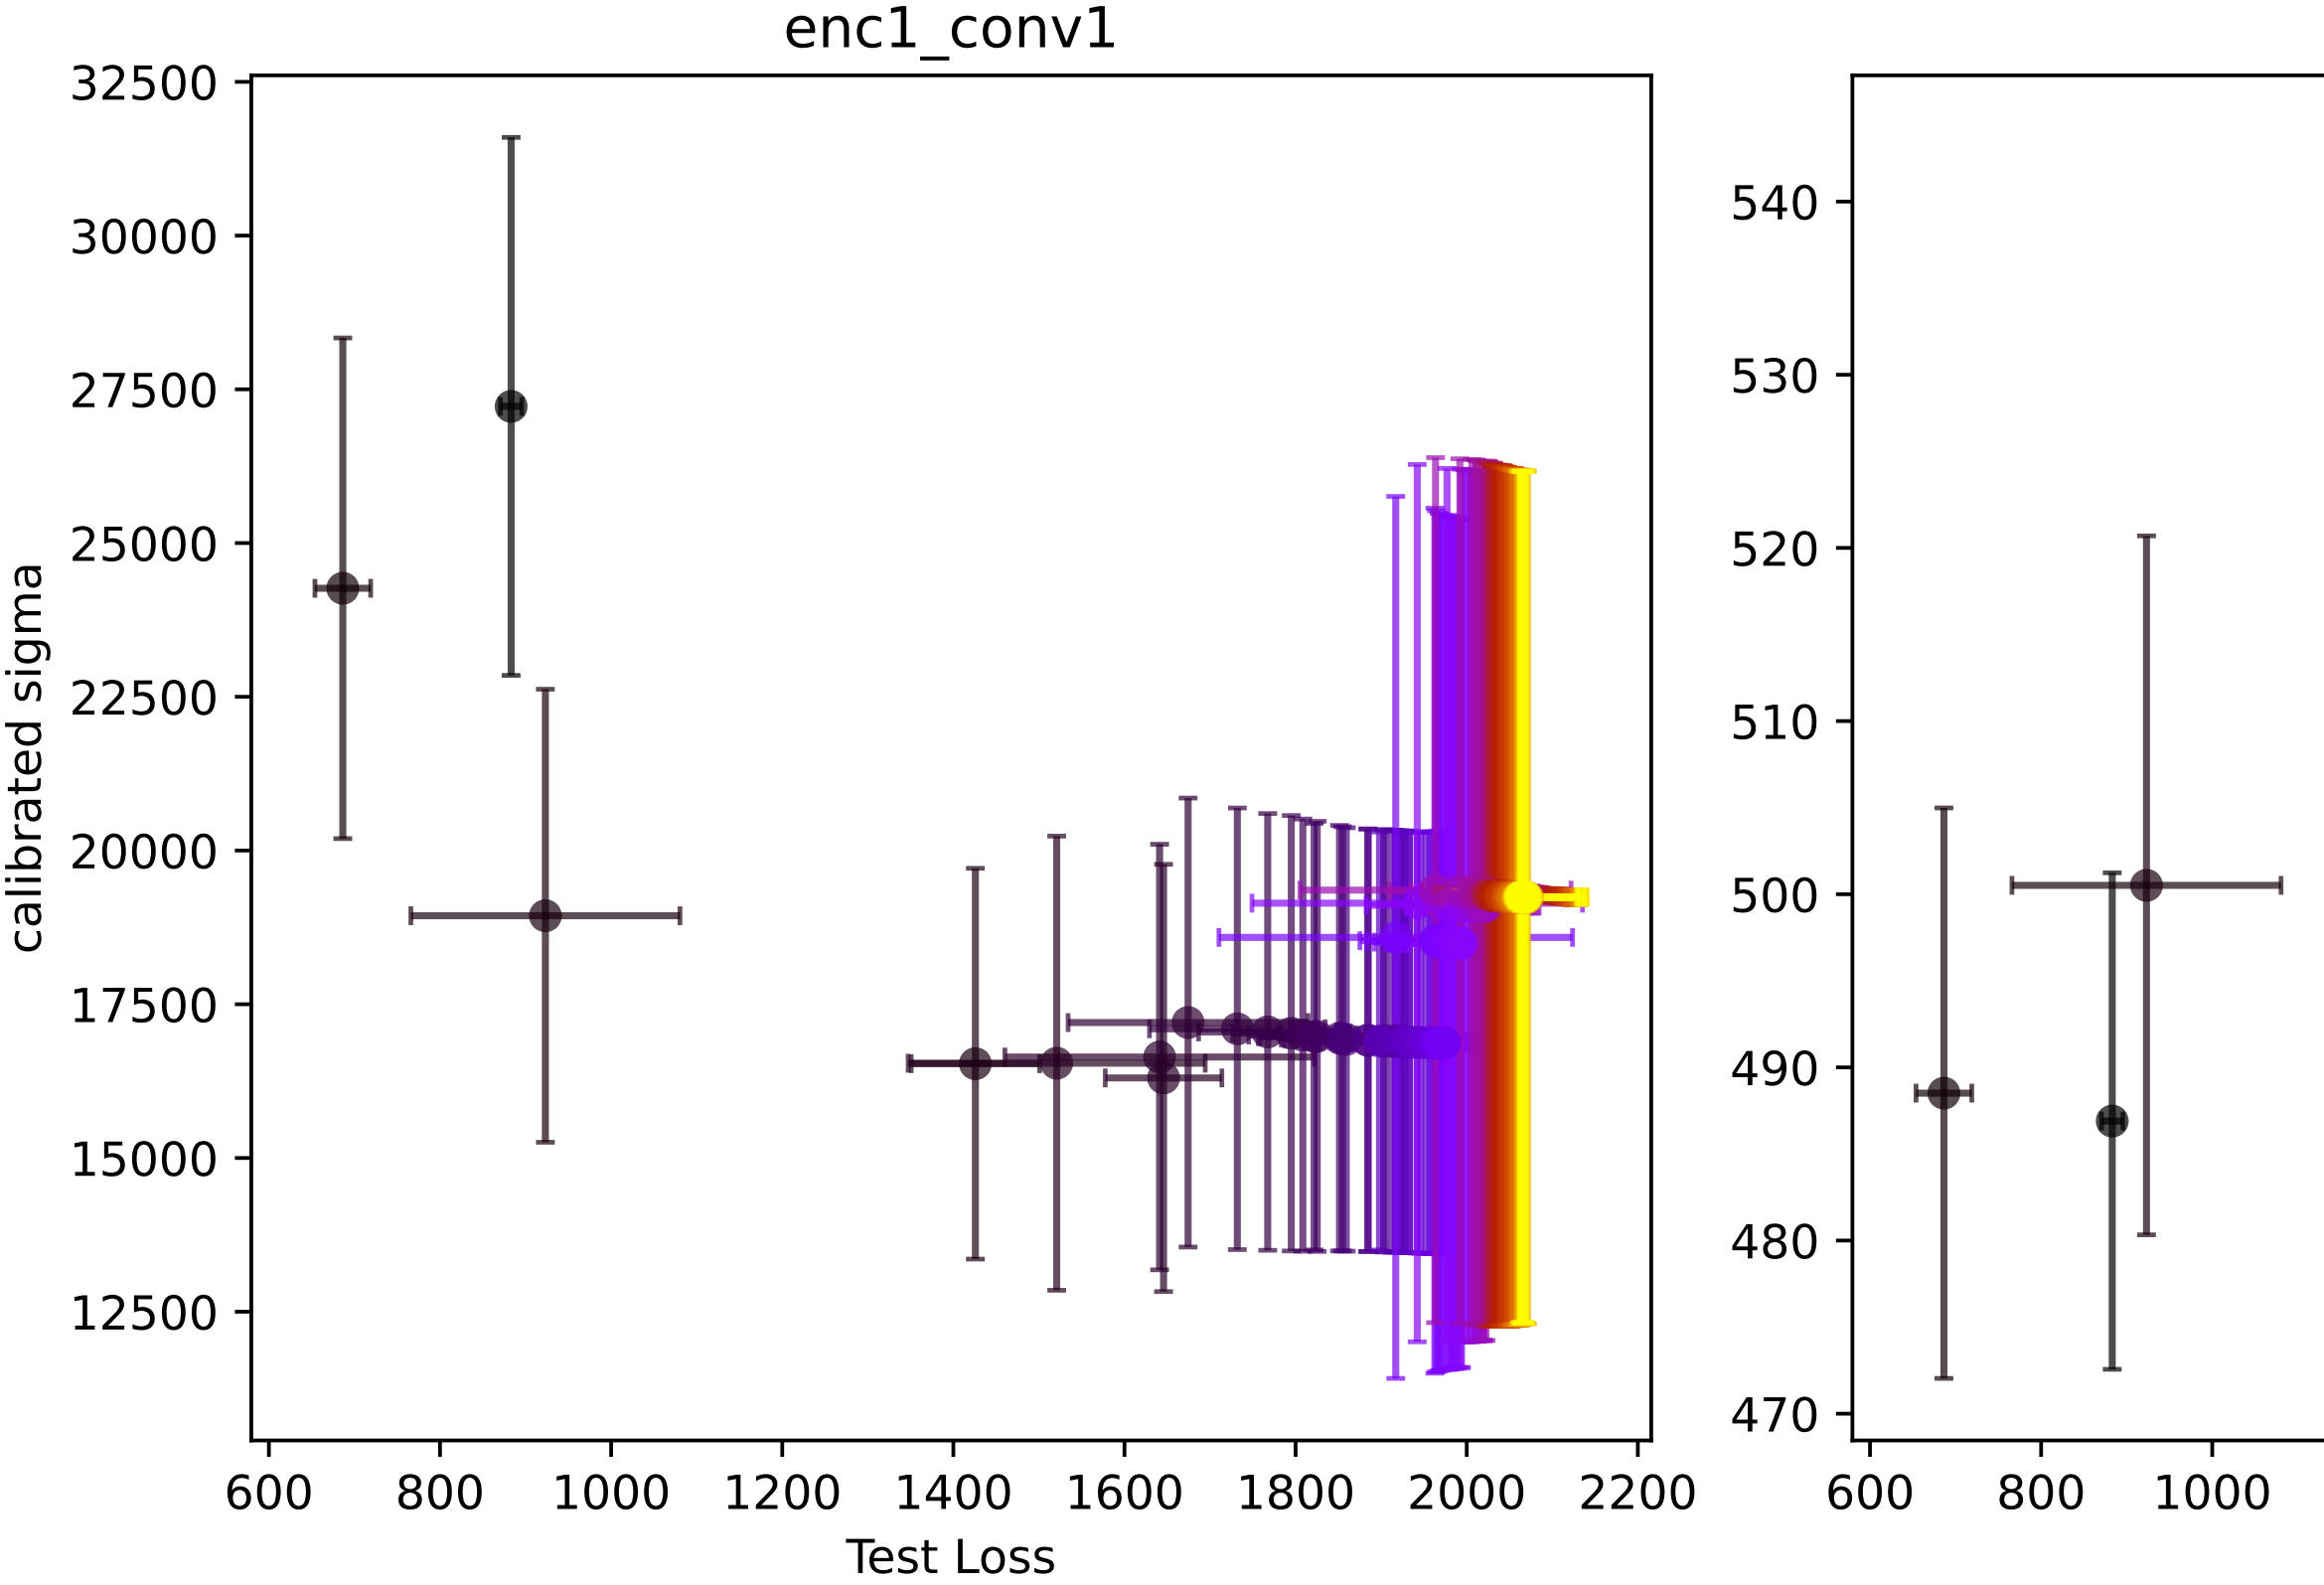
enc1_conv1
32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500
15000
12500
calibrated sigma
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
540
530
520
510
500
490
480
470
600
800
1000

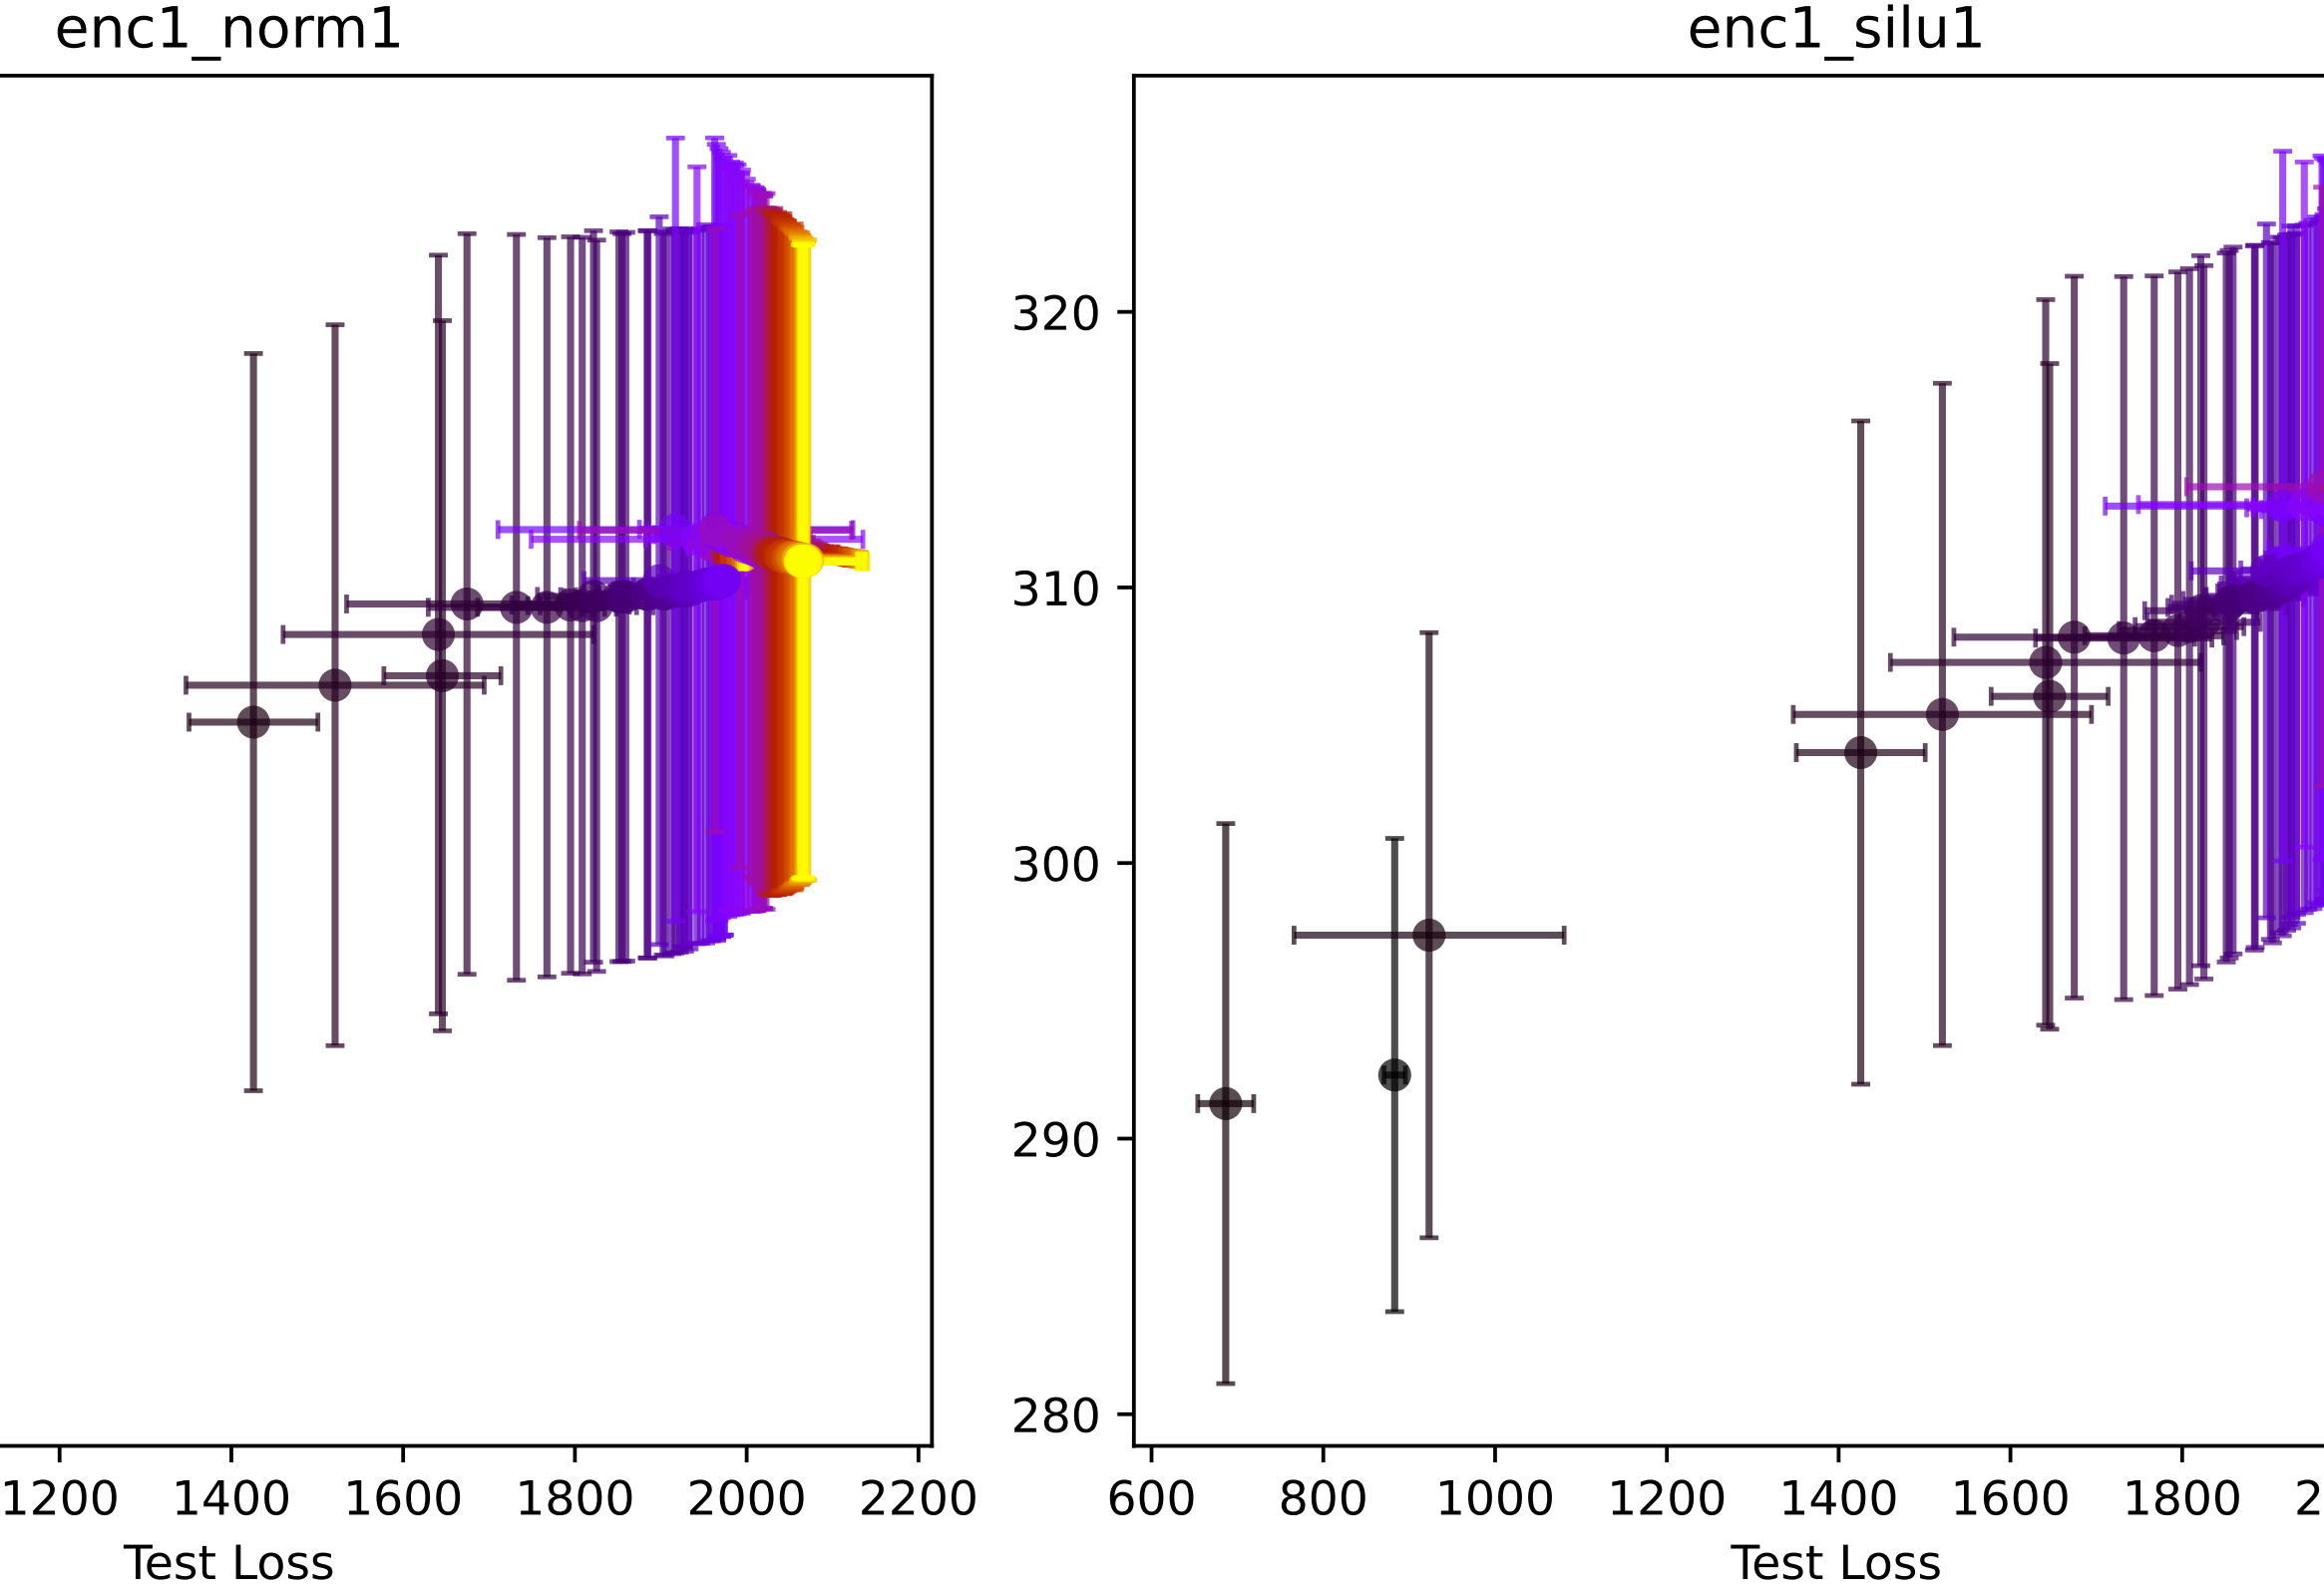
enc1_norm1
enc1_silu1
320
310
300
290
280
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2
Test Loss

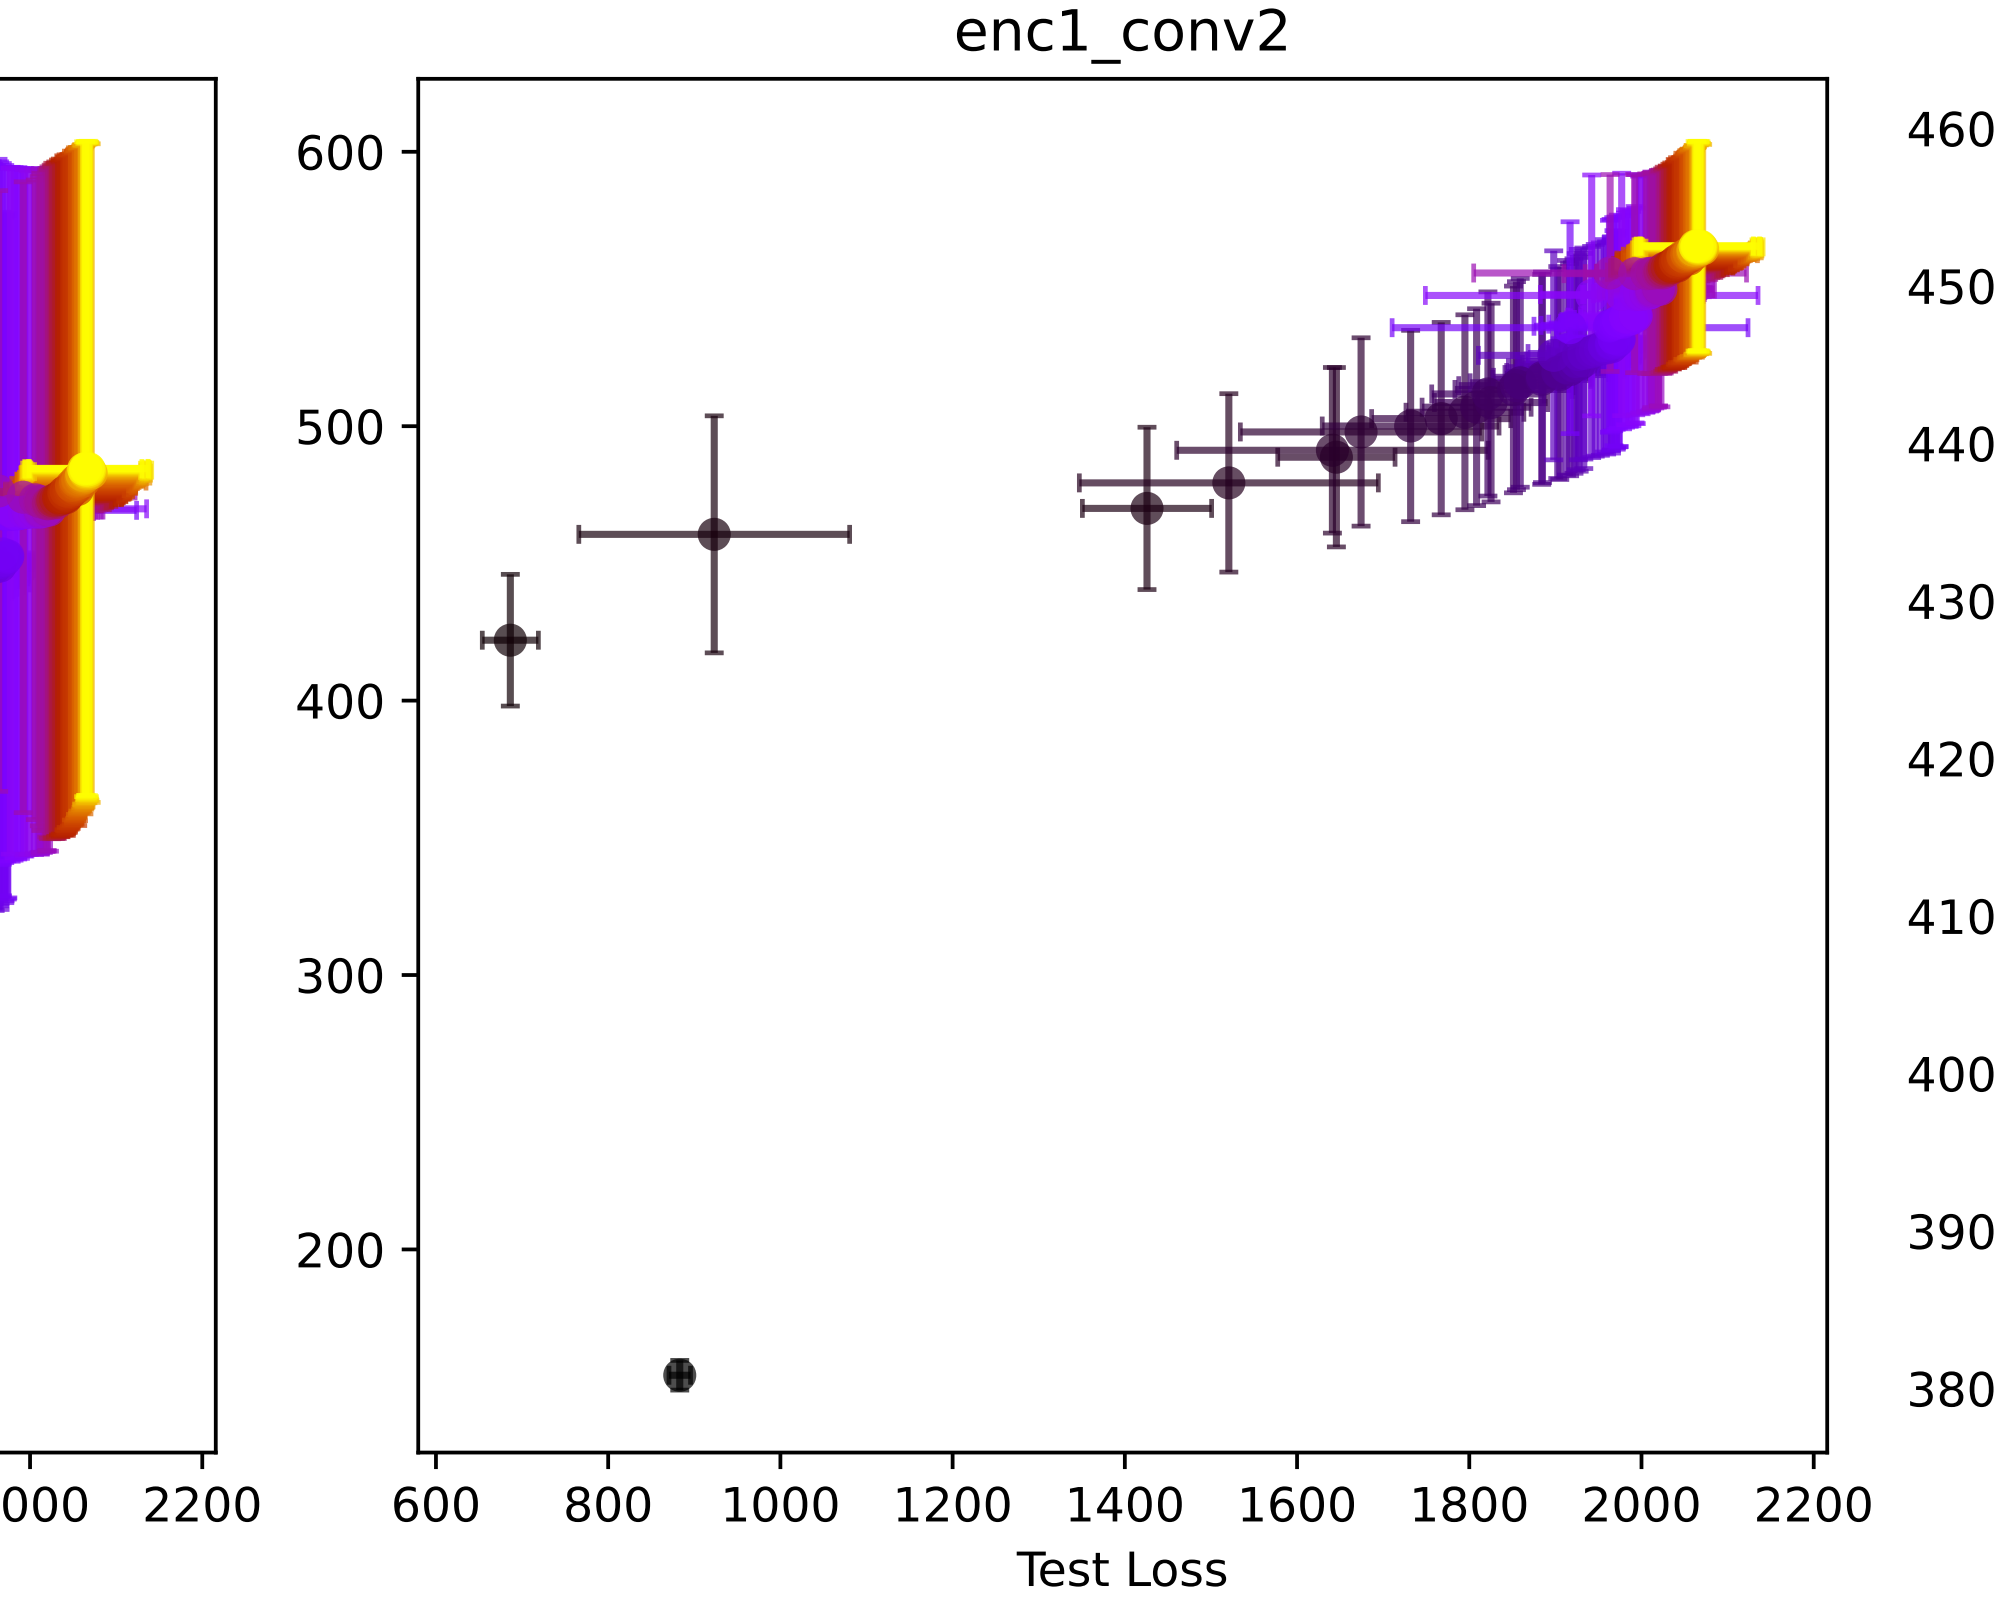
enc1_conv2
600
500
400
300
200
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
000
2200
460
450
440
430
420
410
400
390
380

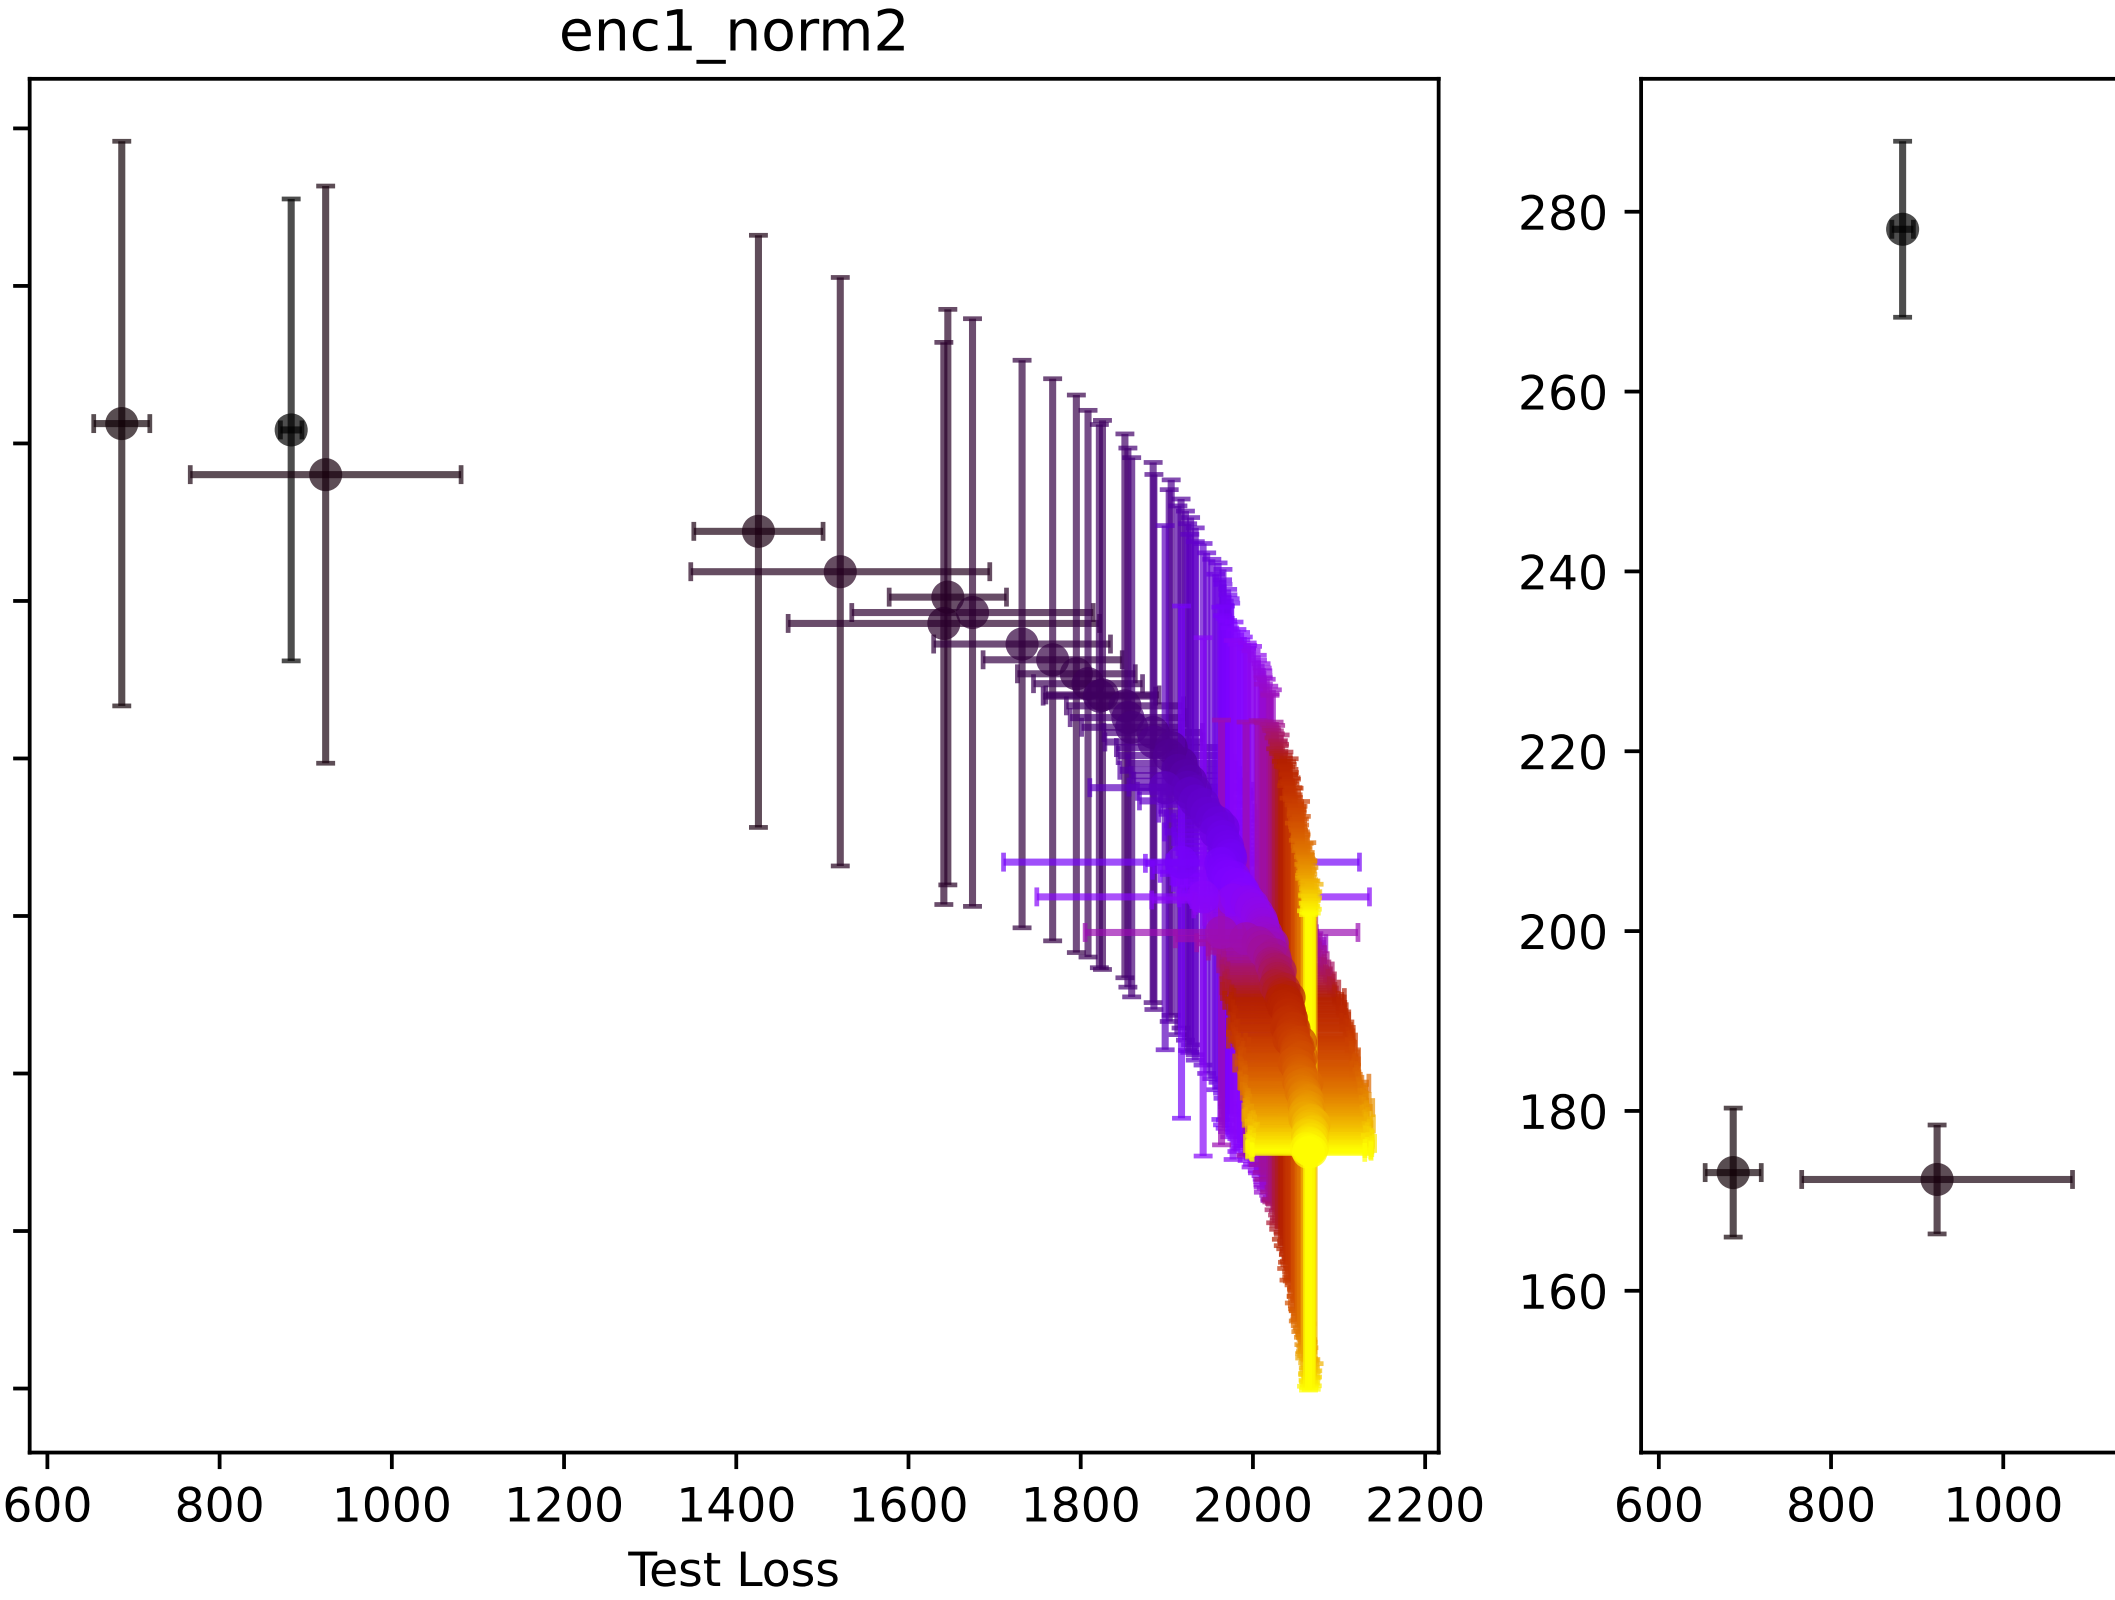
enc1_norm2
Test Loss
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
280
260
240
220
200
180
160
600
800
1000

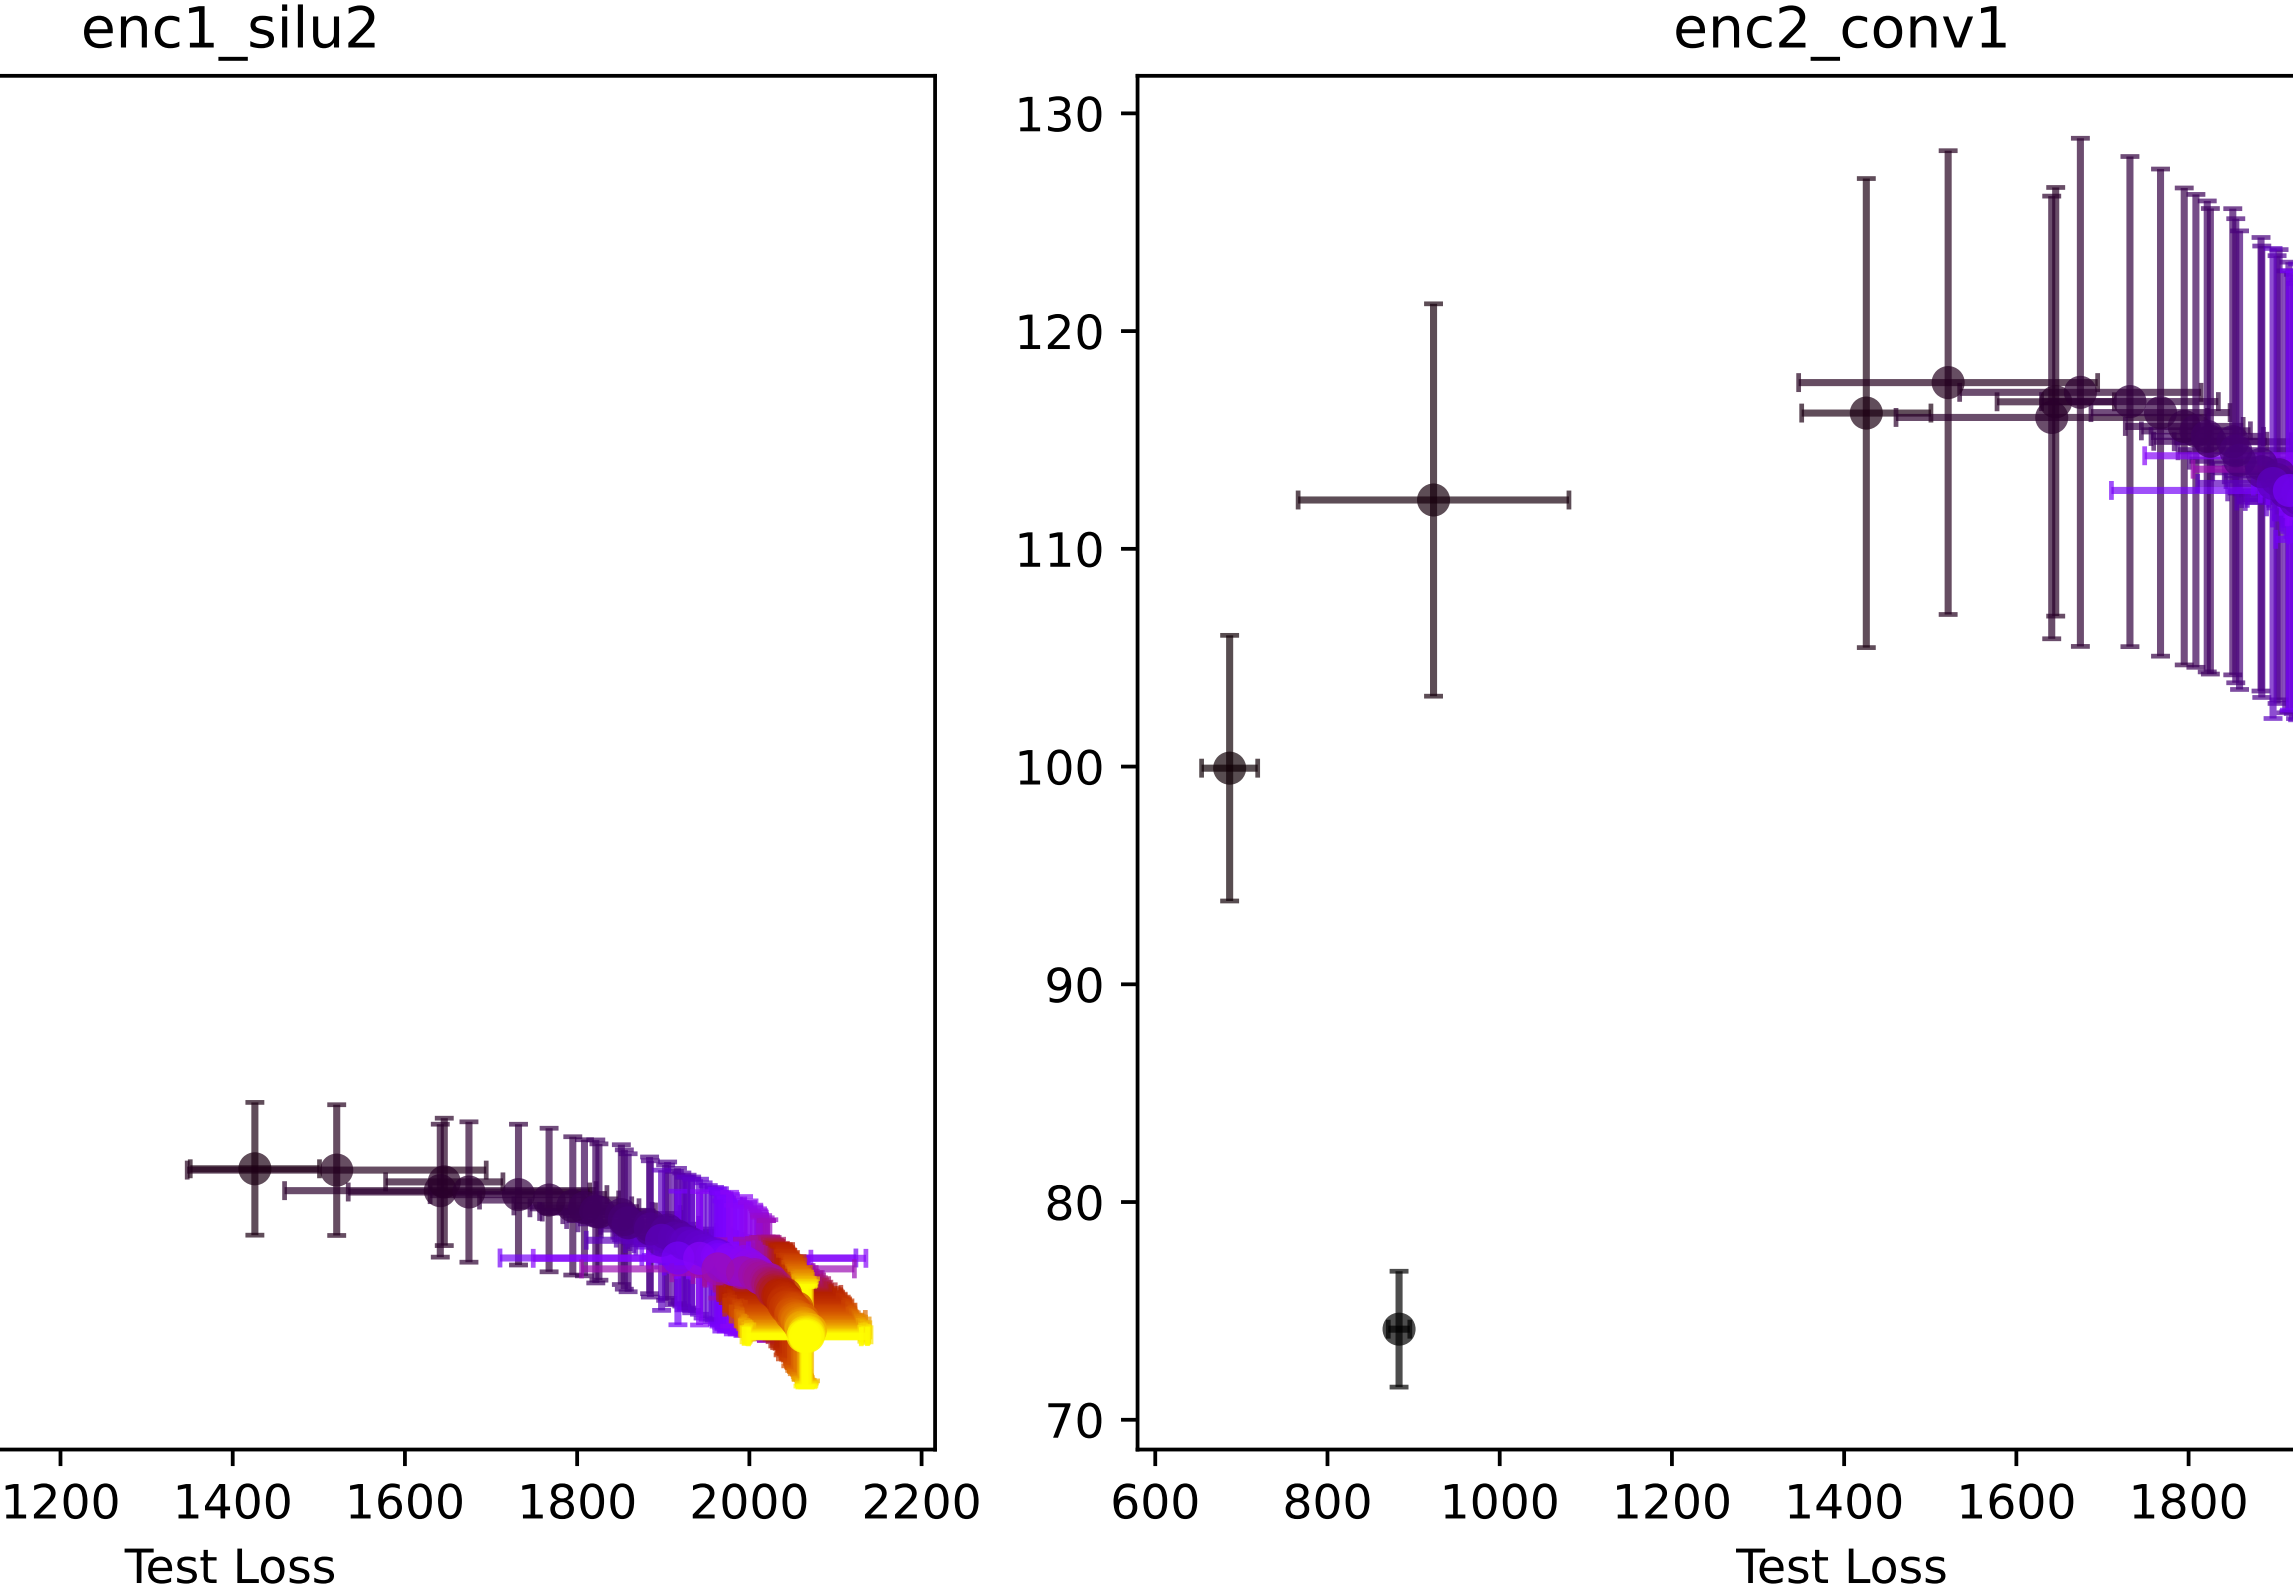
enc1_silu2
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
enc2_conv1
130
120
110
100
90
80
70
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Test Loss

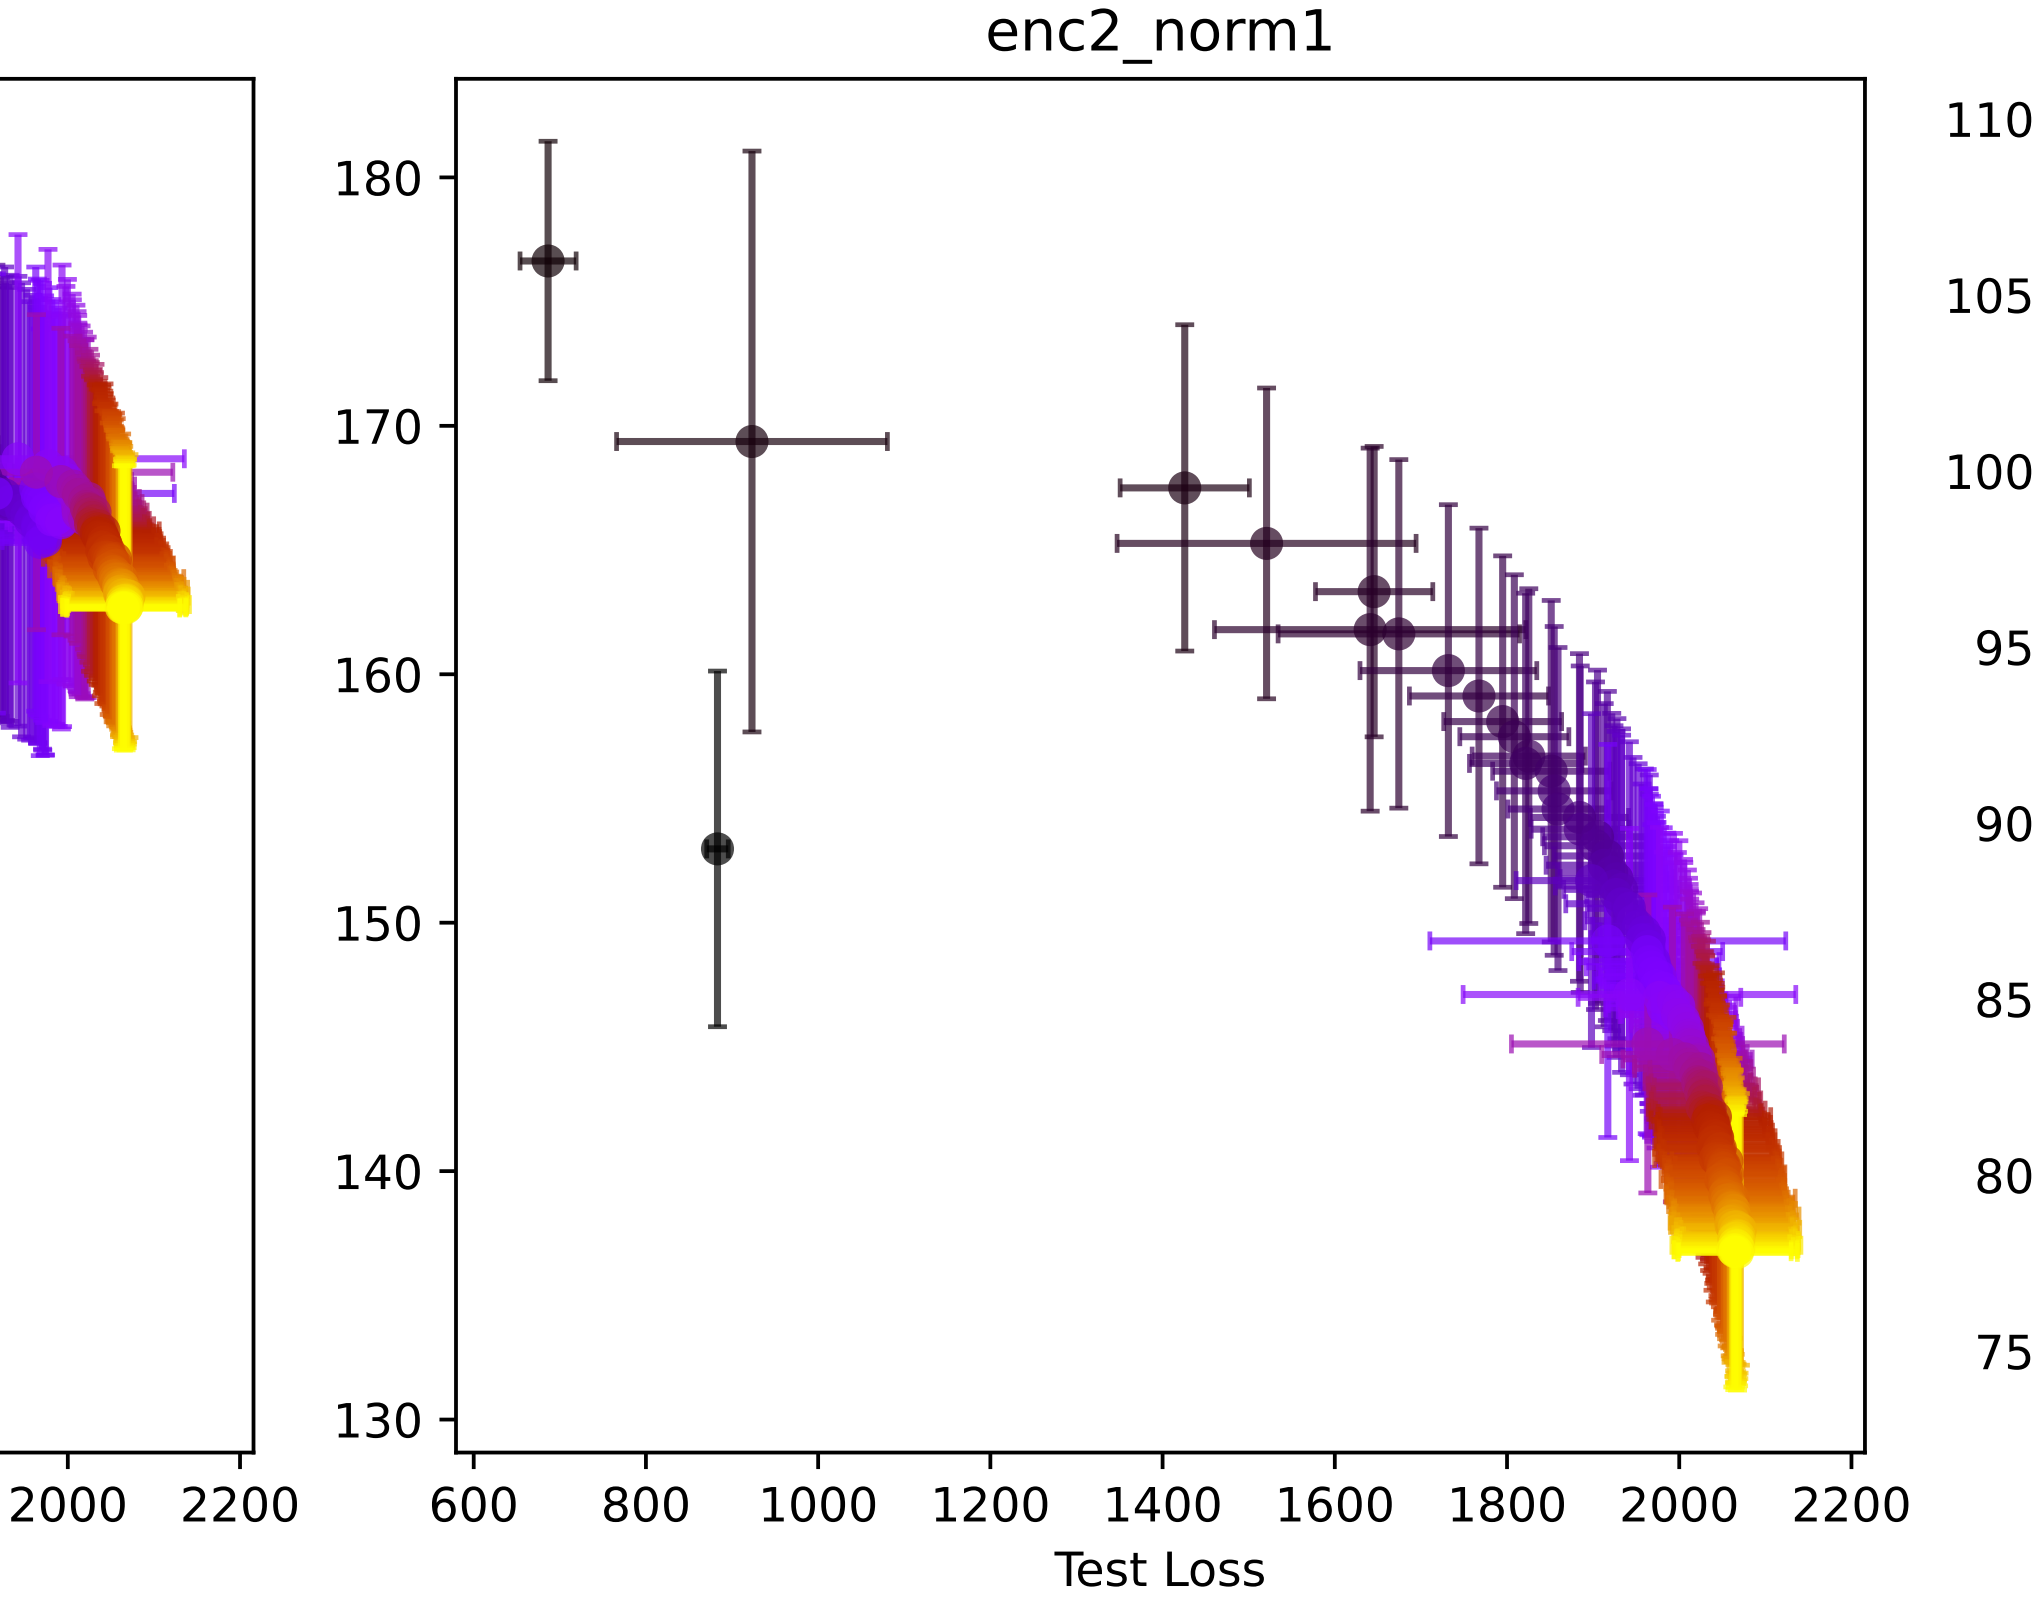
enc2_norm1
180
170
160
150
140
130
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
2000
2200
110
105
100
95
90
85
80
75

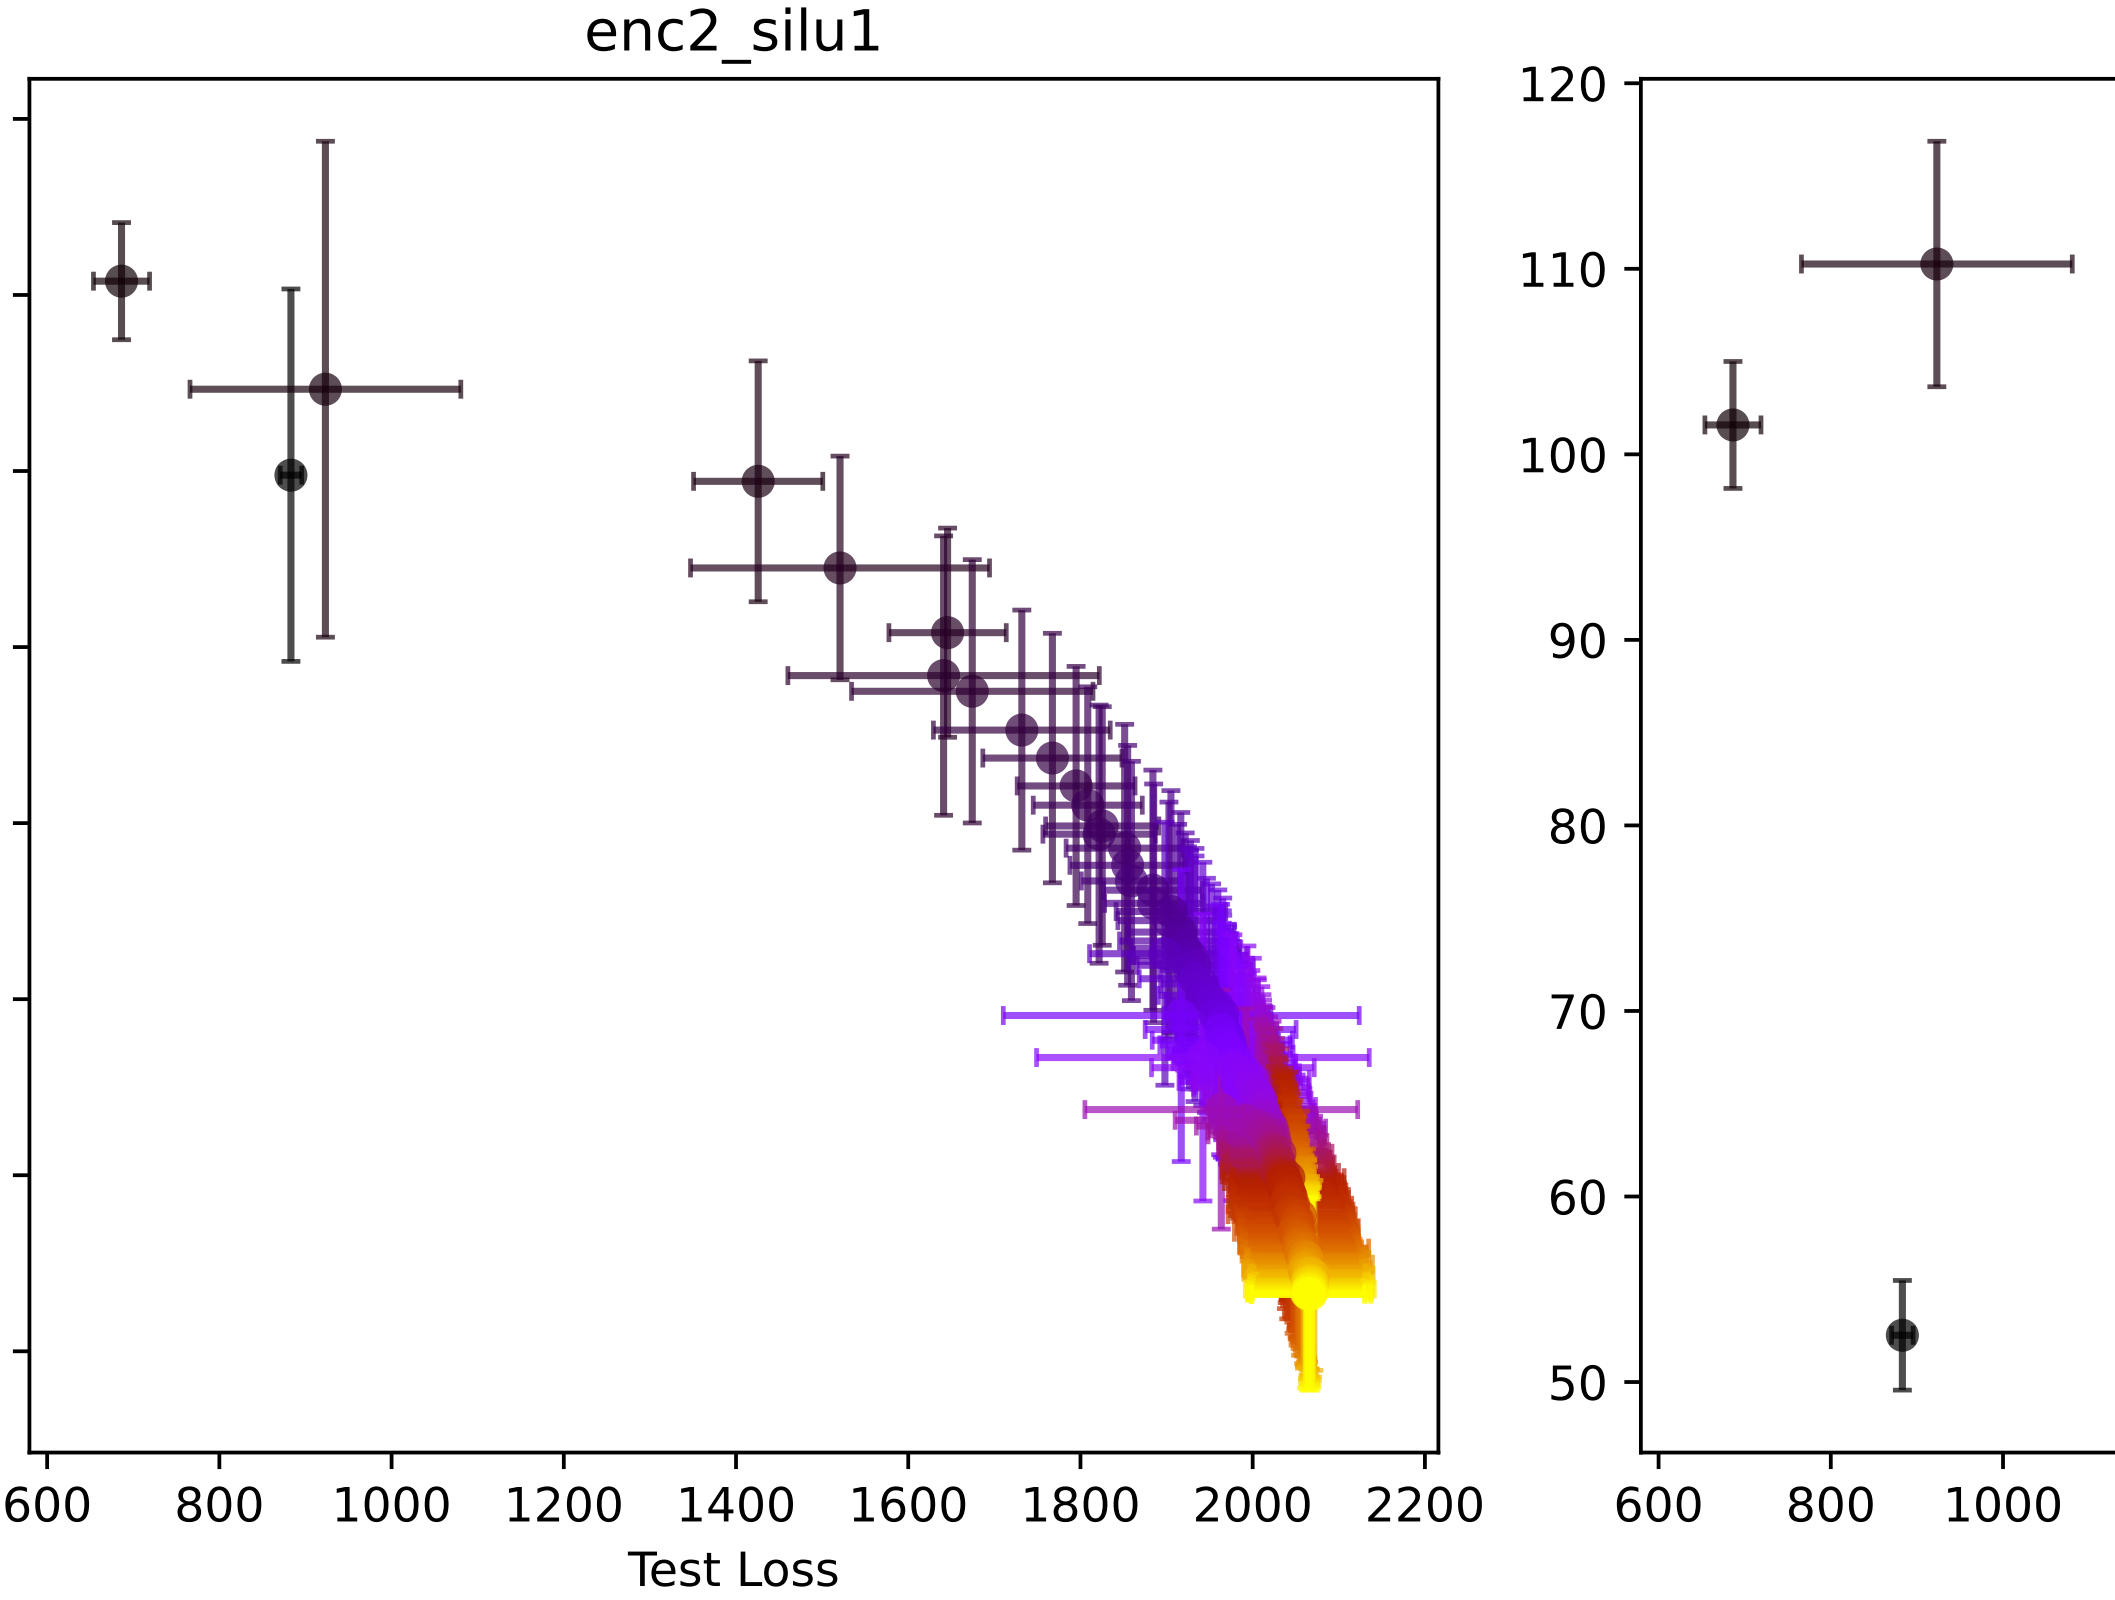
enc2_silu1
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
120
110
100
90
80
70
60
50
600
800
1000

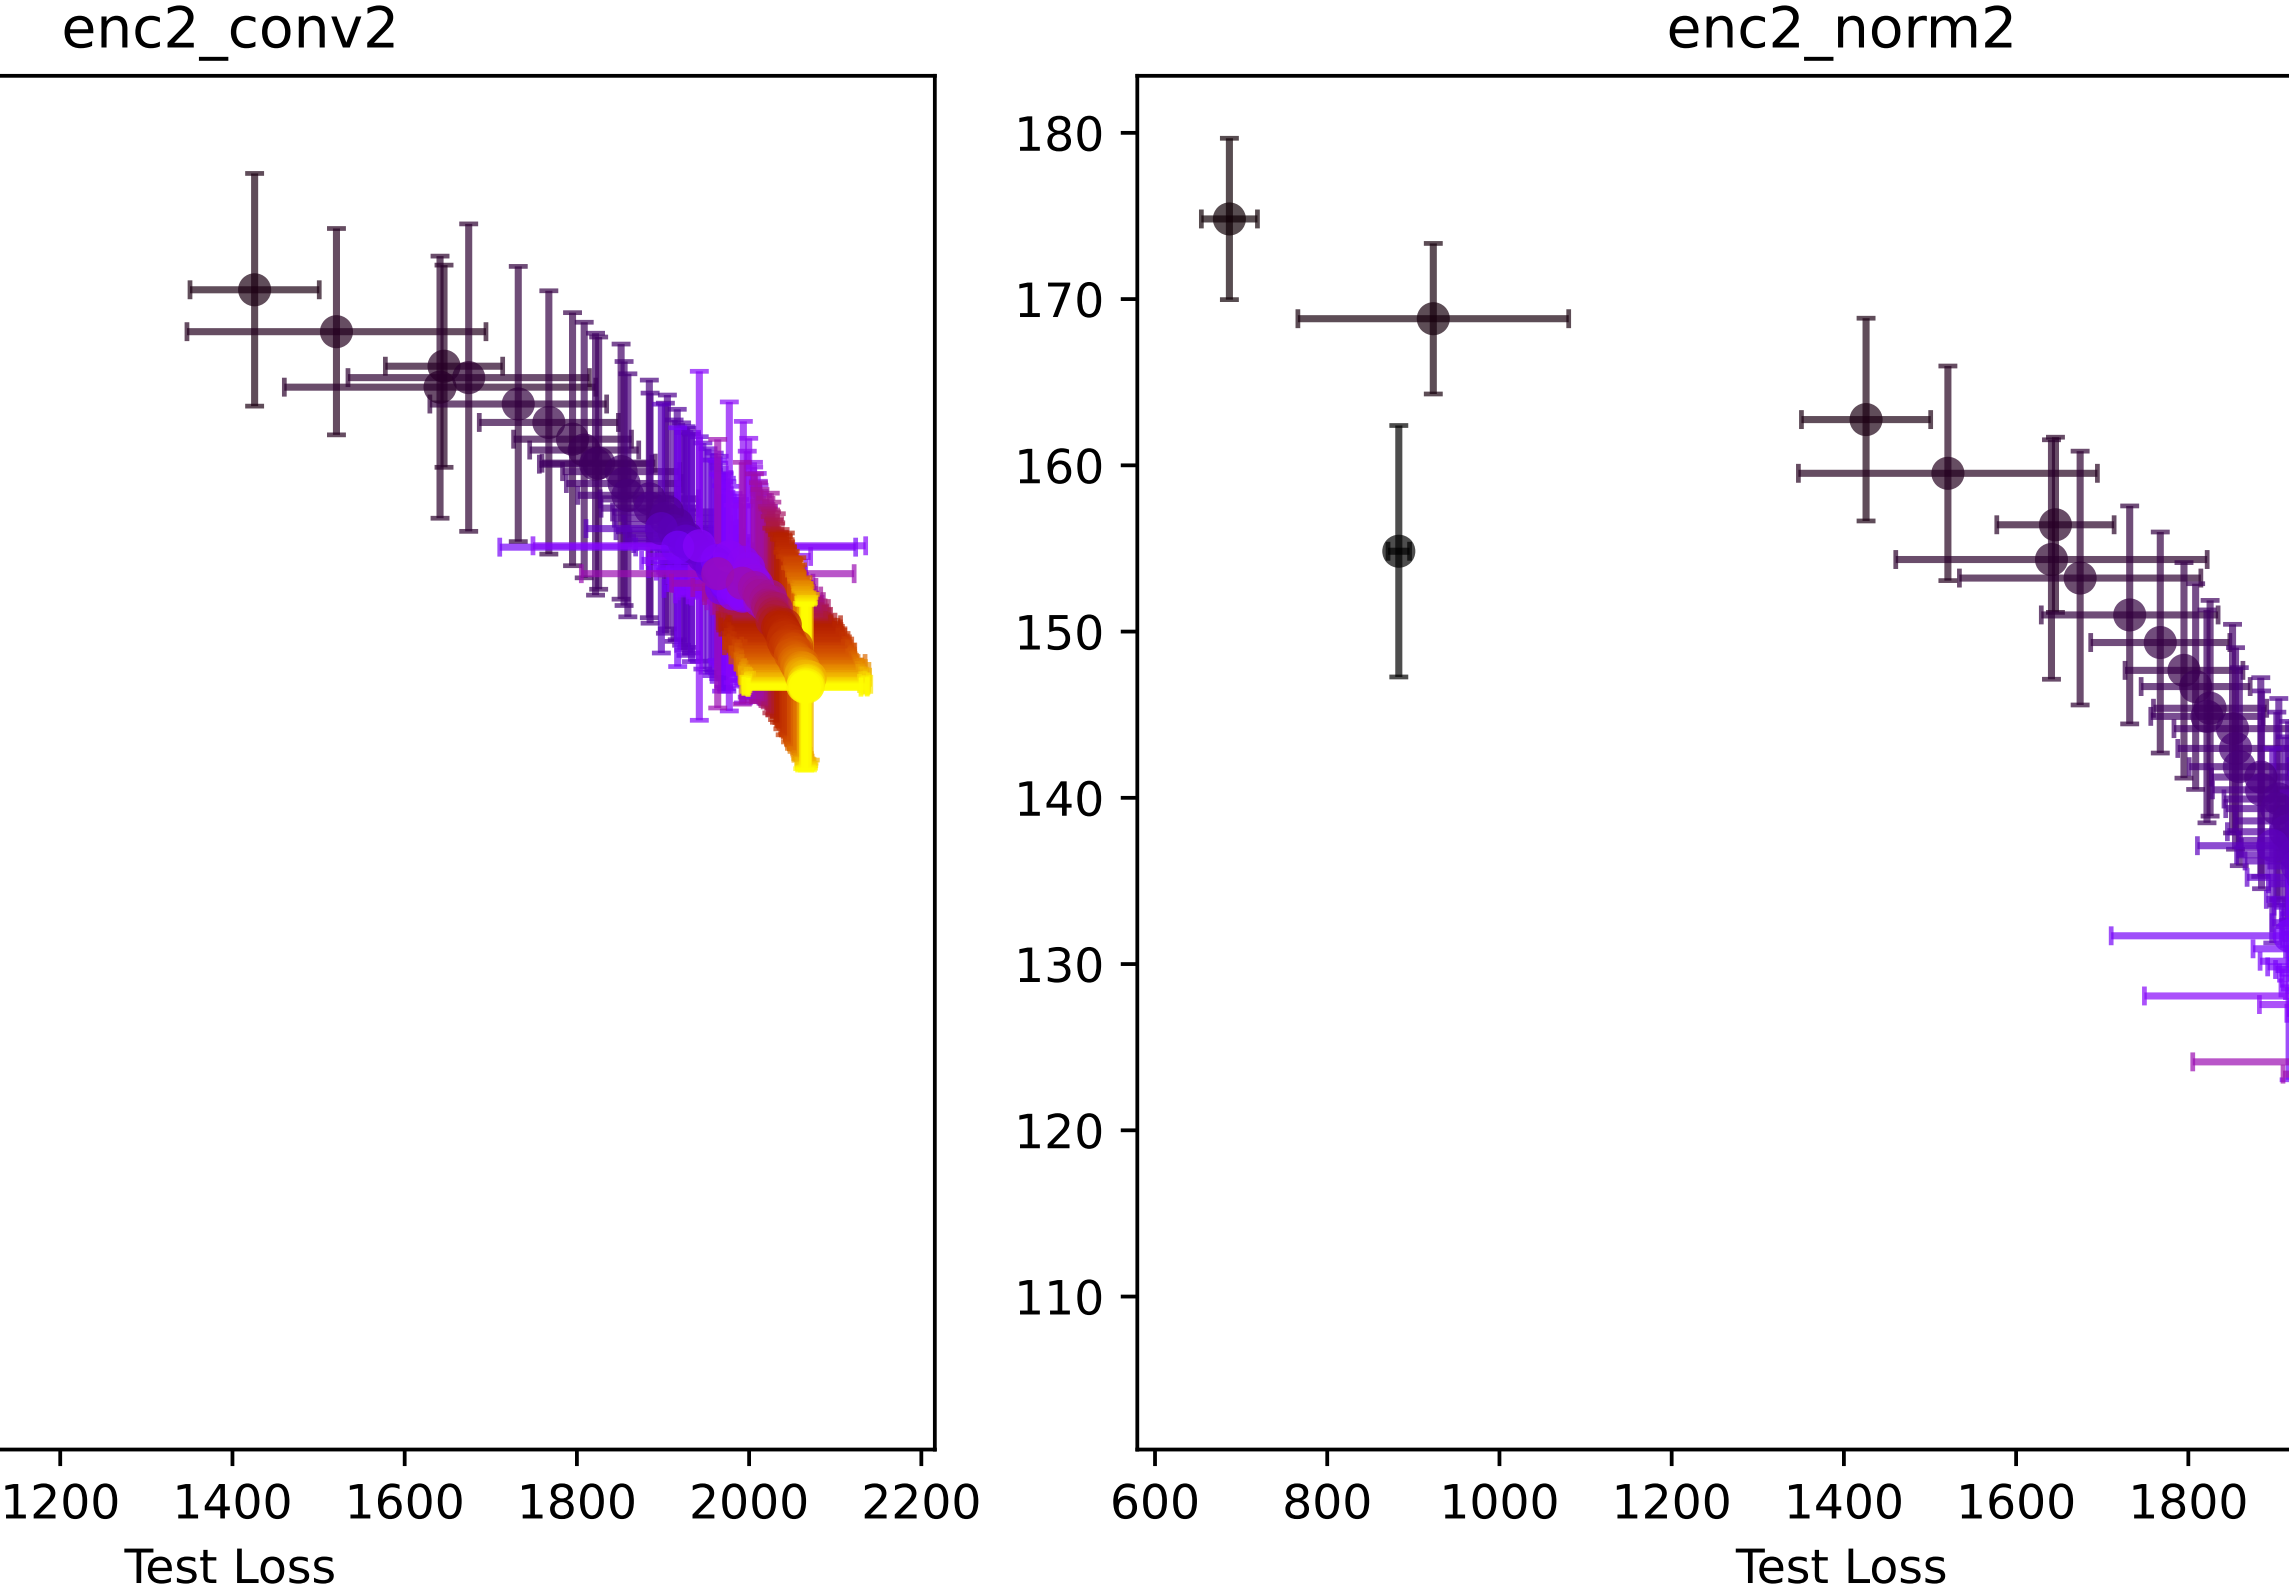
enc2_conv2
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
enc2_norm2
180
170
160
150
140
130
120
110
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Test Loss

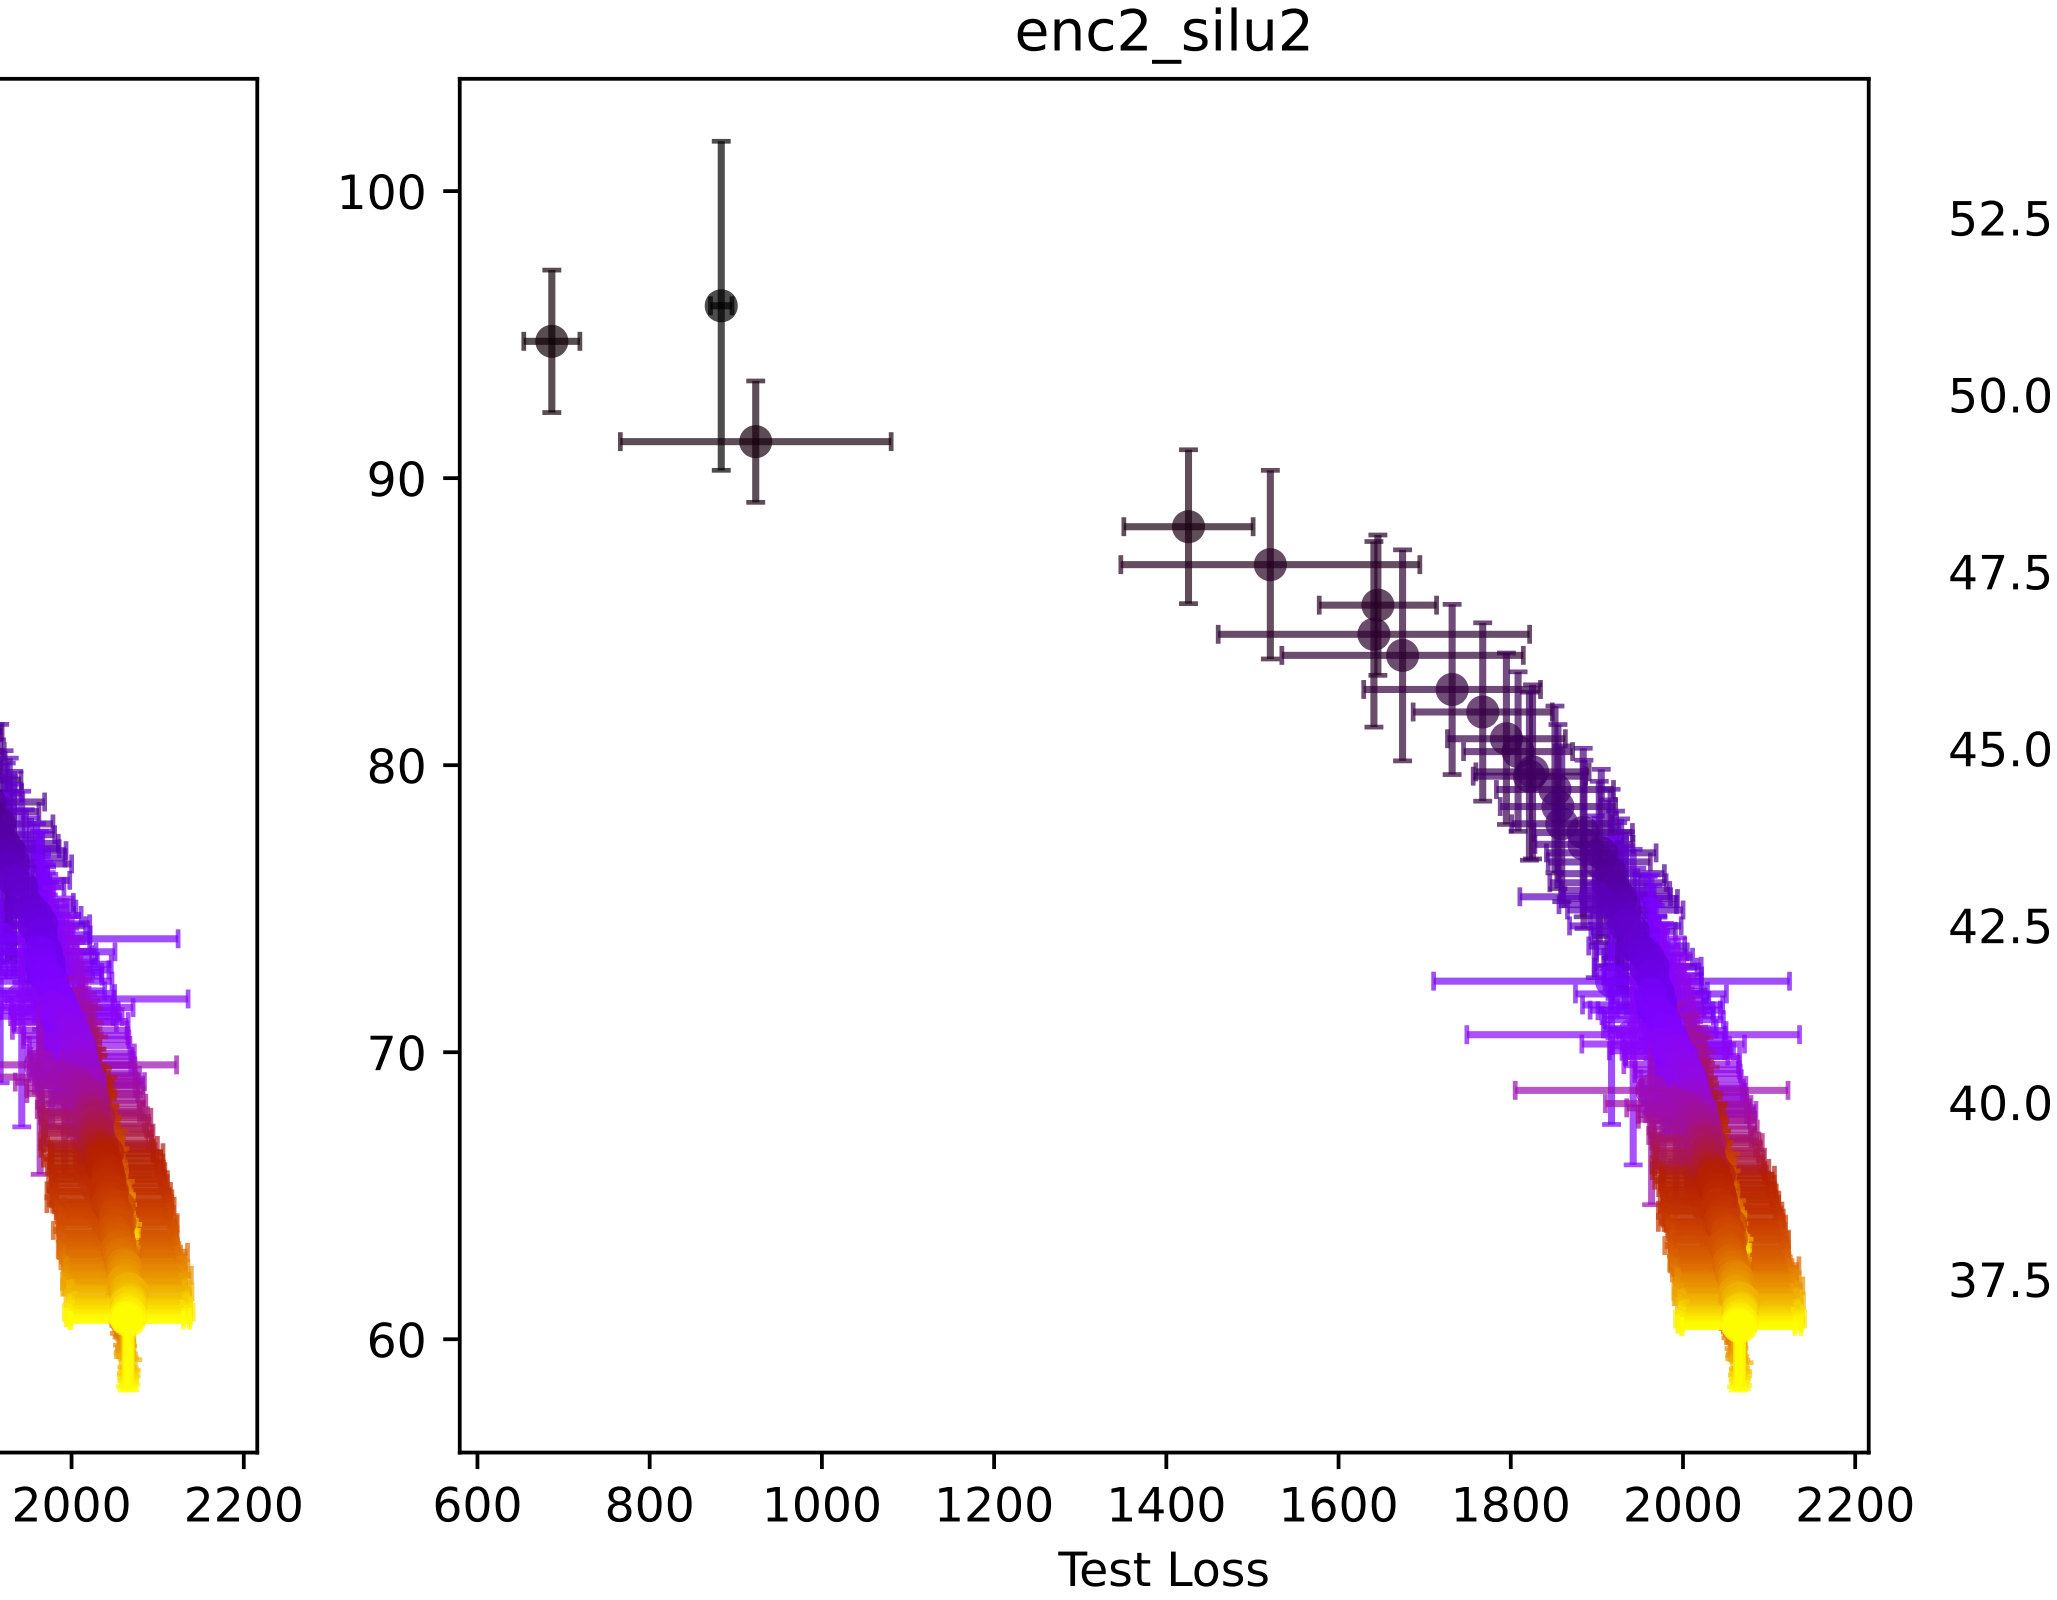
enc2_silu2
100
90
80
70
60
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
2000
2200
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5

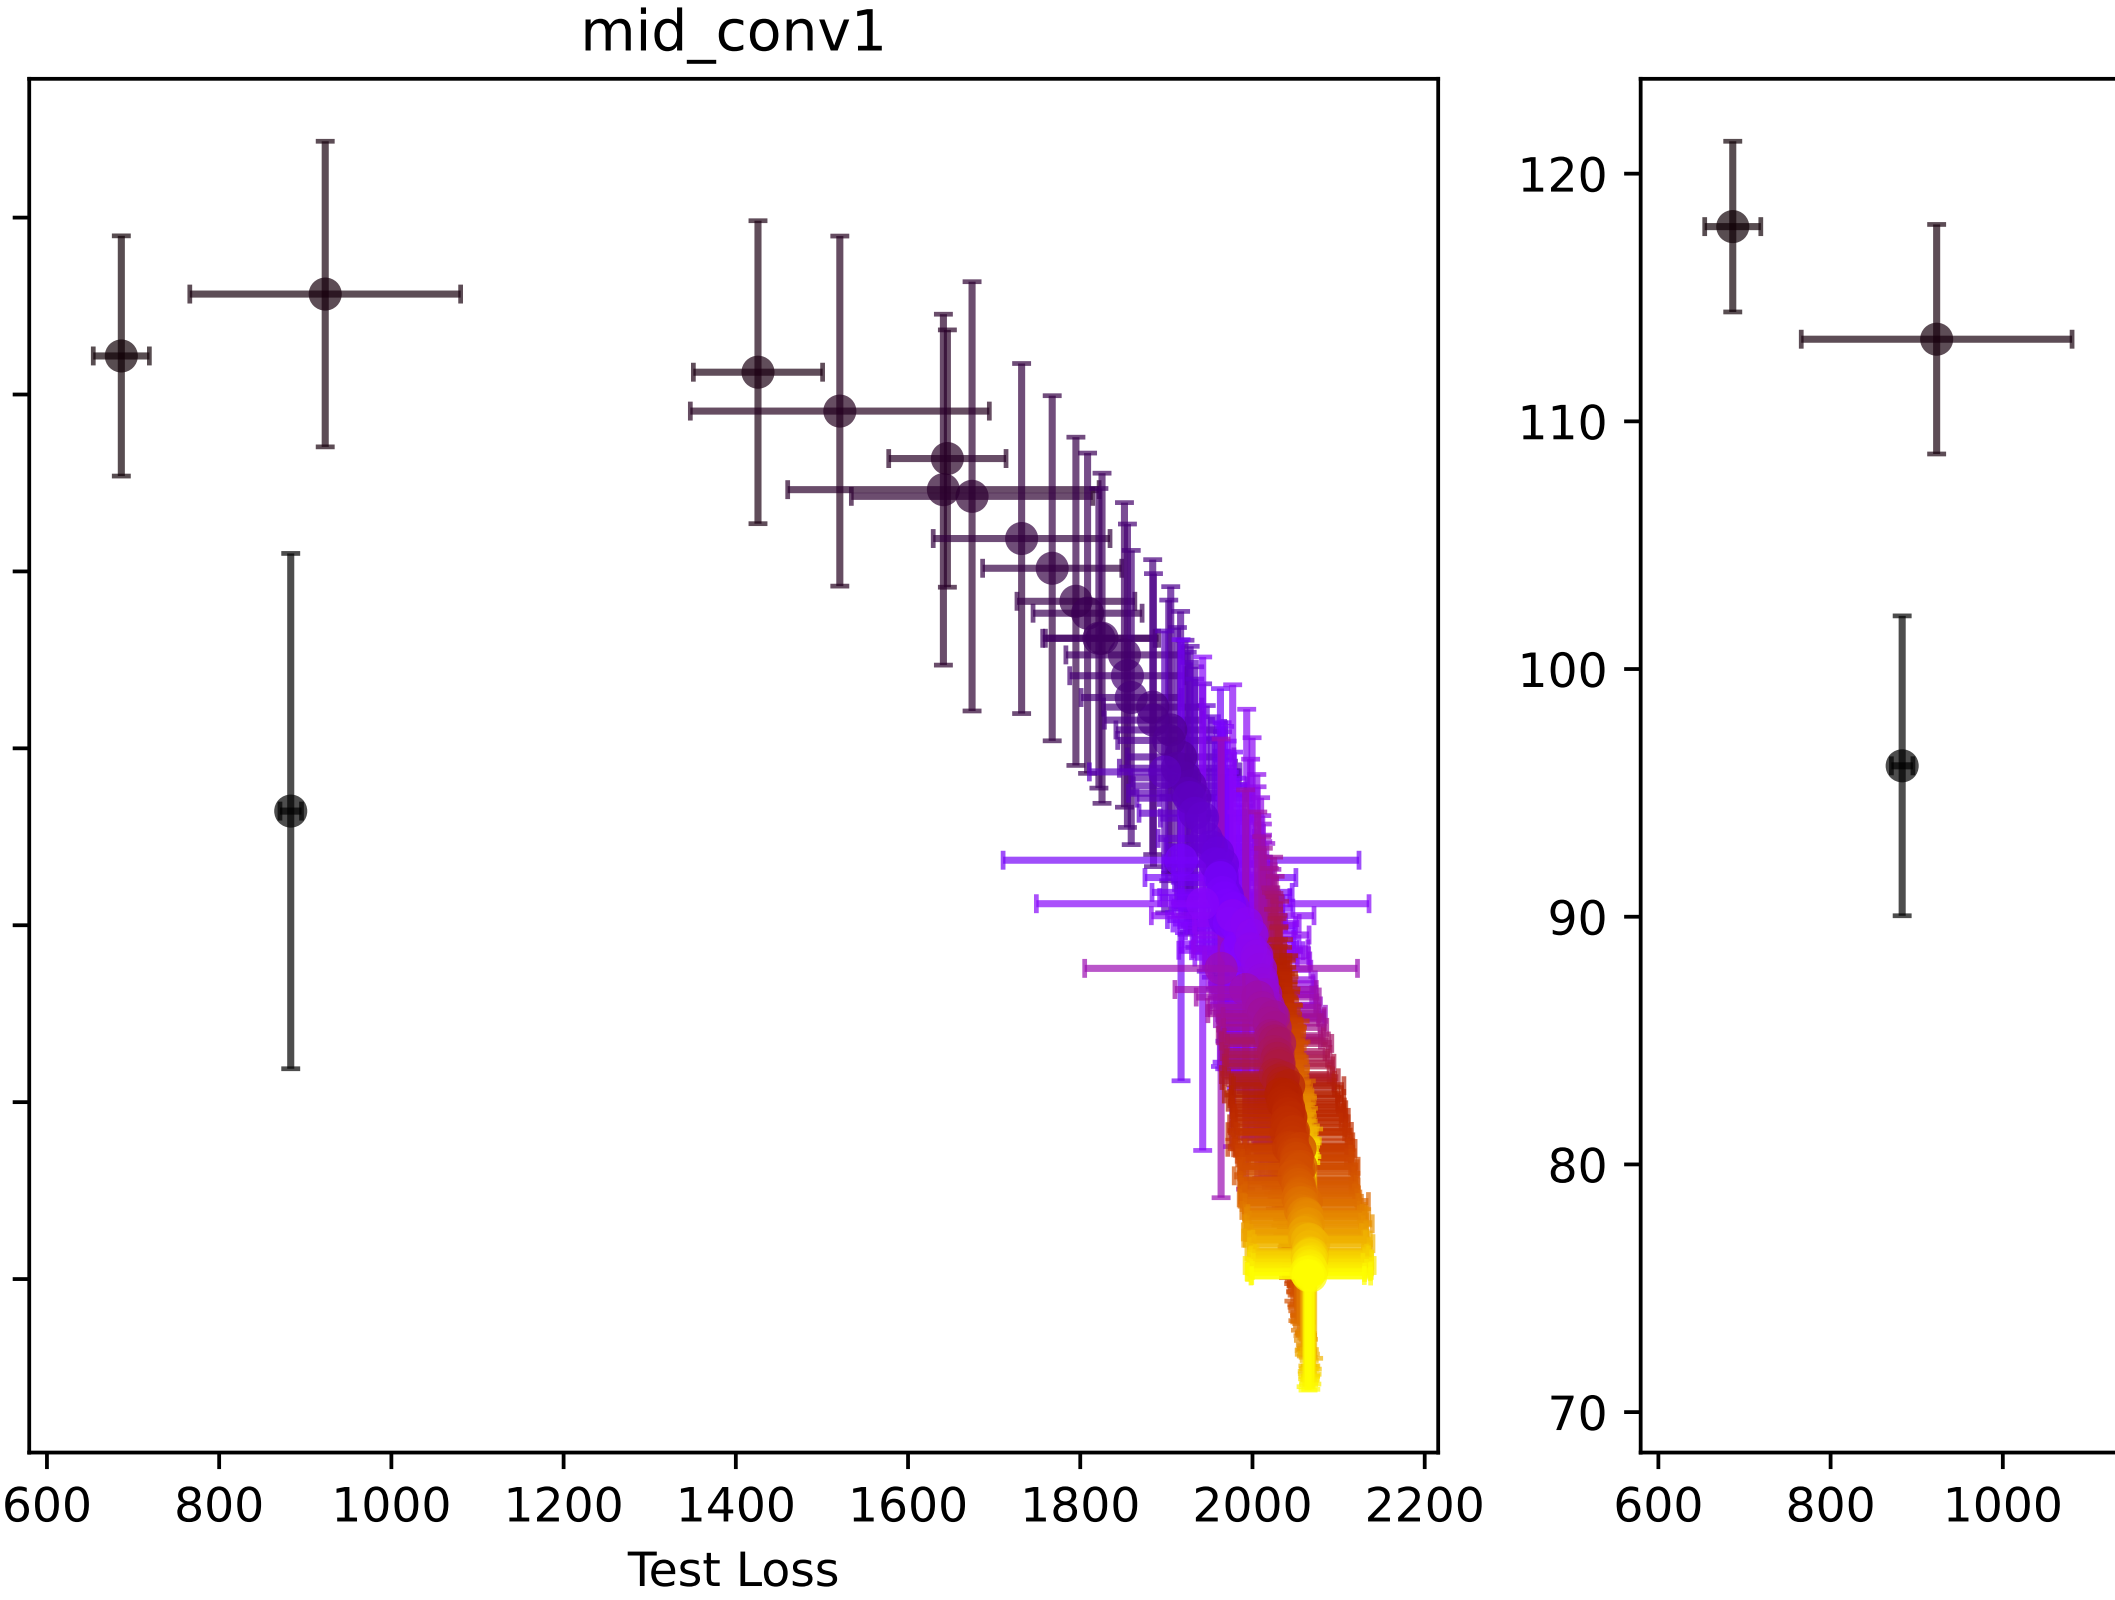
mid_conv1
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
120
110
100
90
80
70
600
800
1000

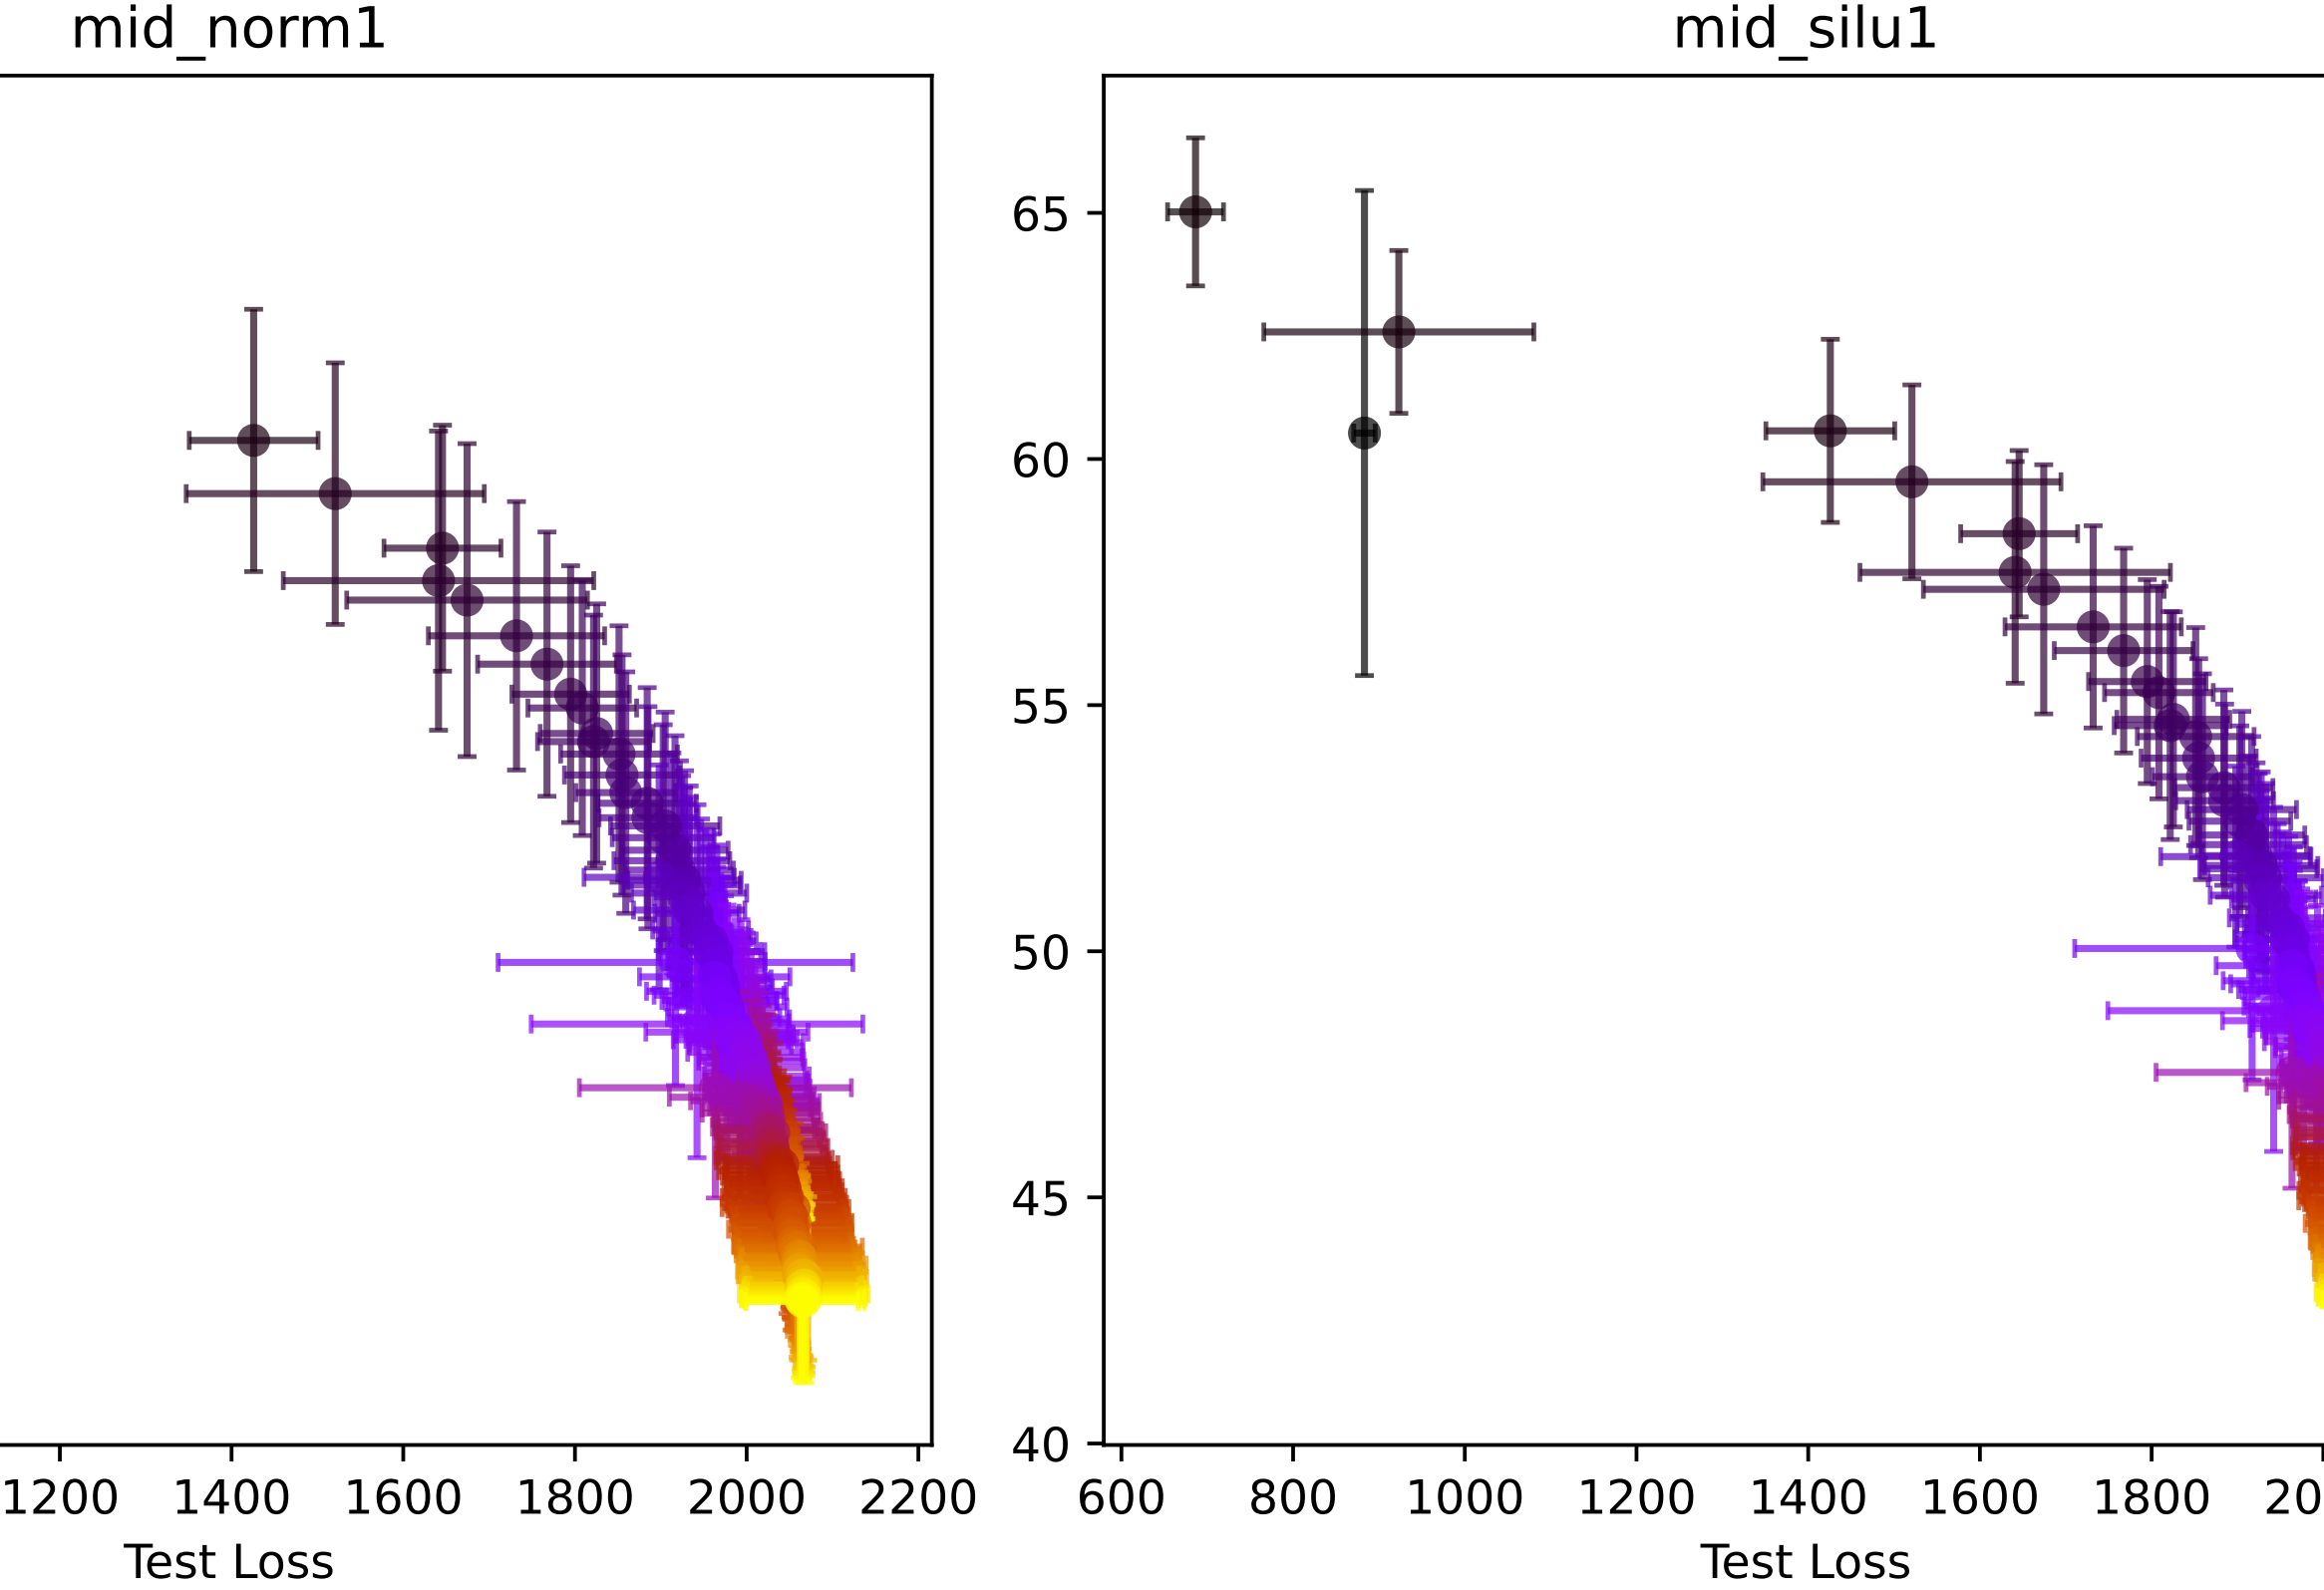
mid_norm1
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
mid_silu1
65
60
55
50
45
40
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
20
Test Loss

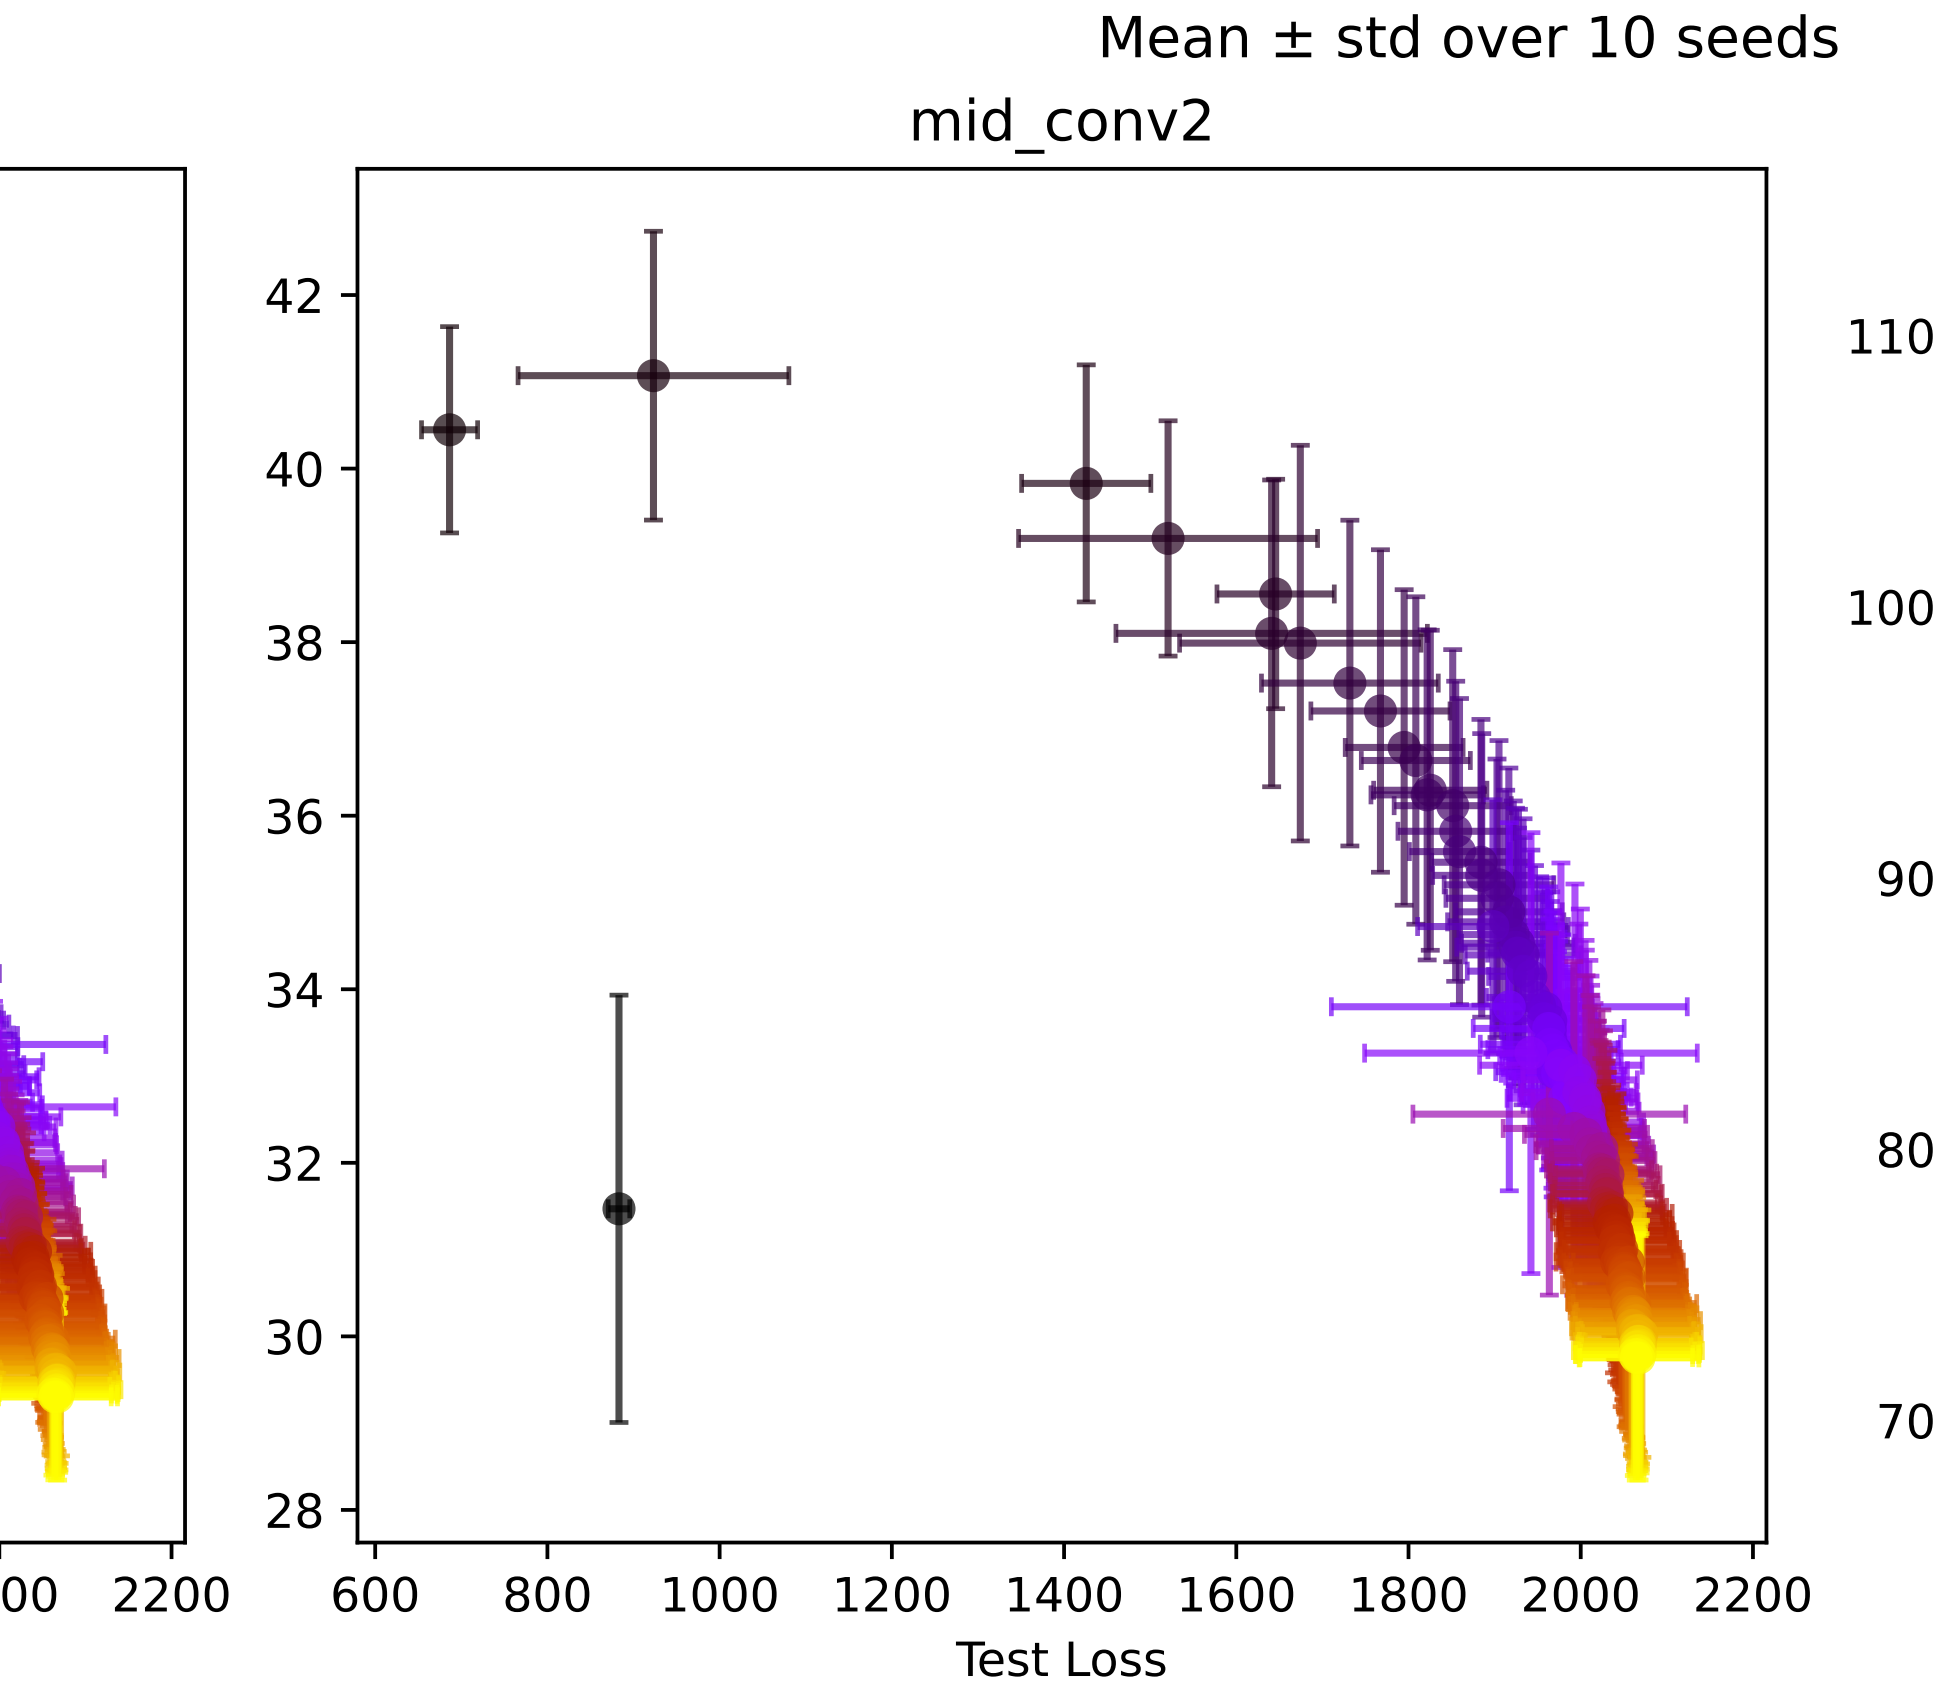
Mean ± std over 10 seeds
mid_conv2
42
40
38
36
34
32
30
28
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
00
2200
110
100
90
80
70

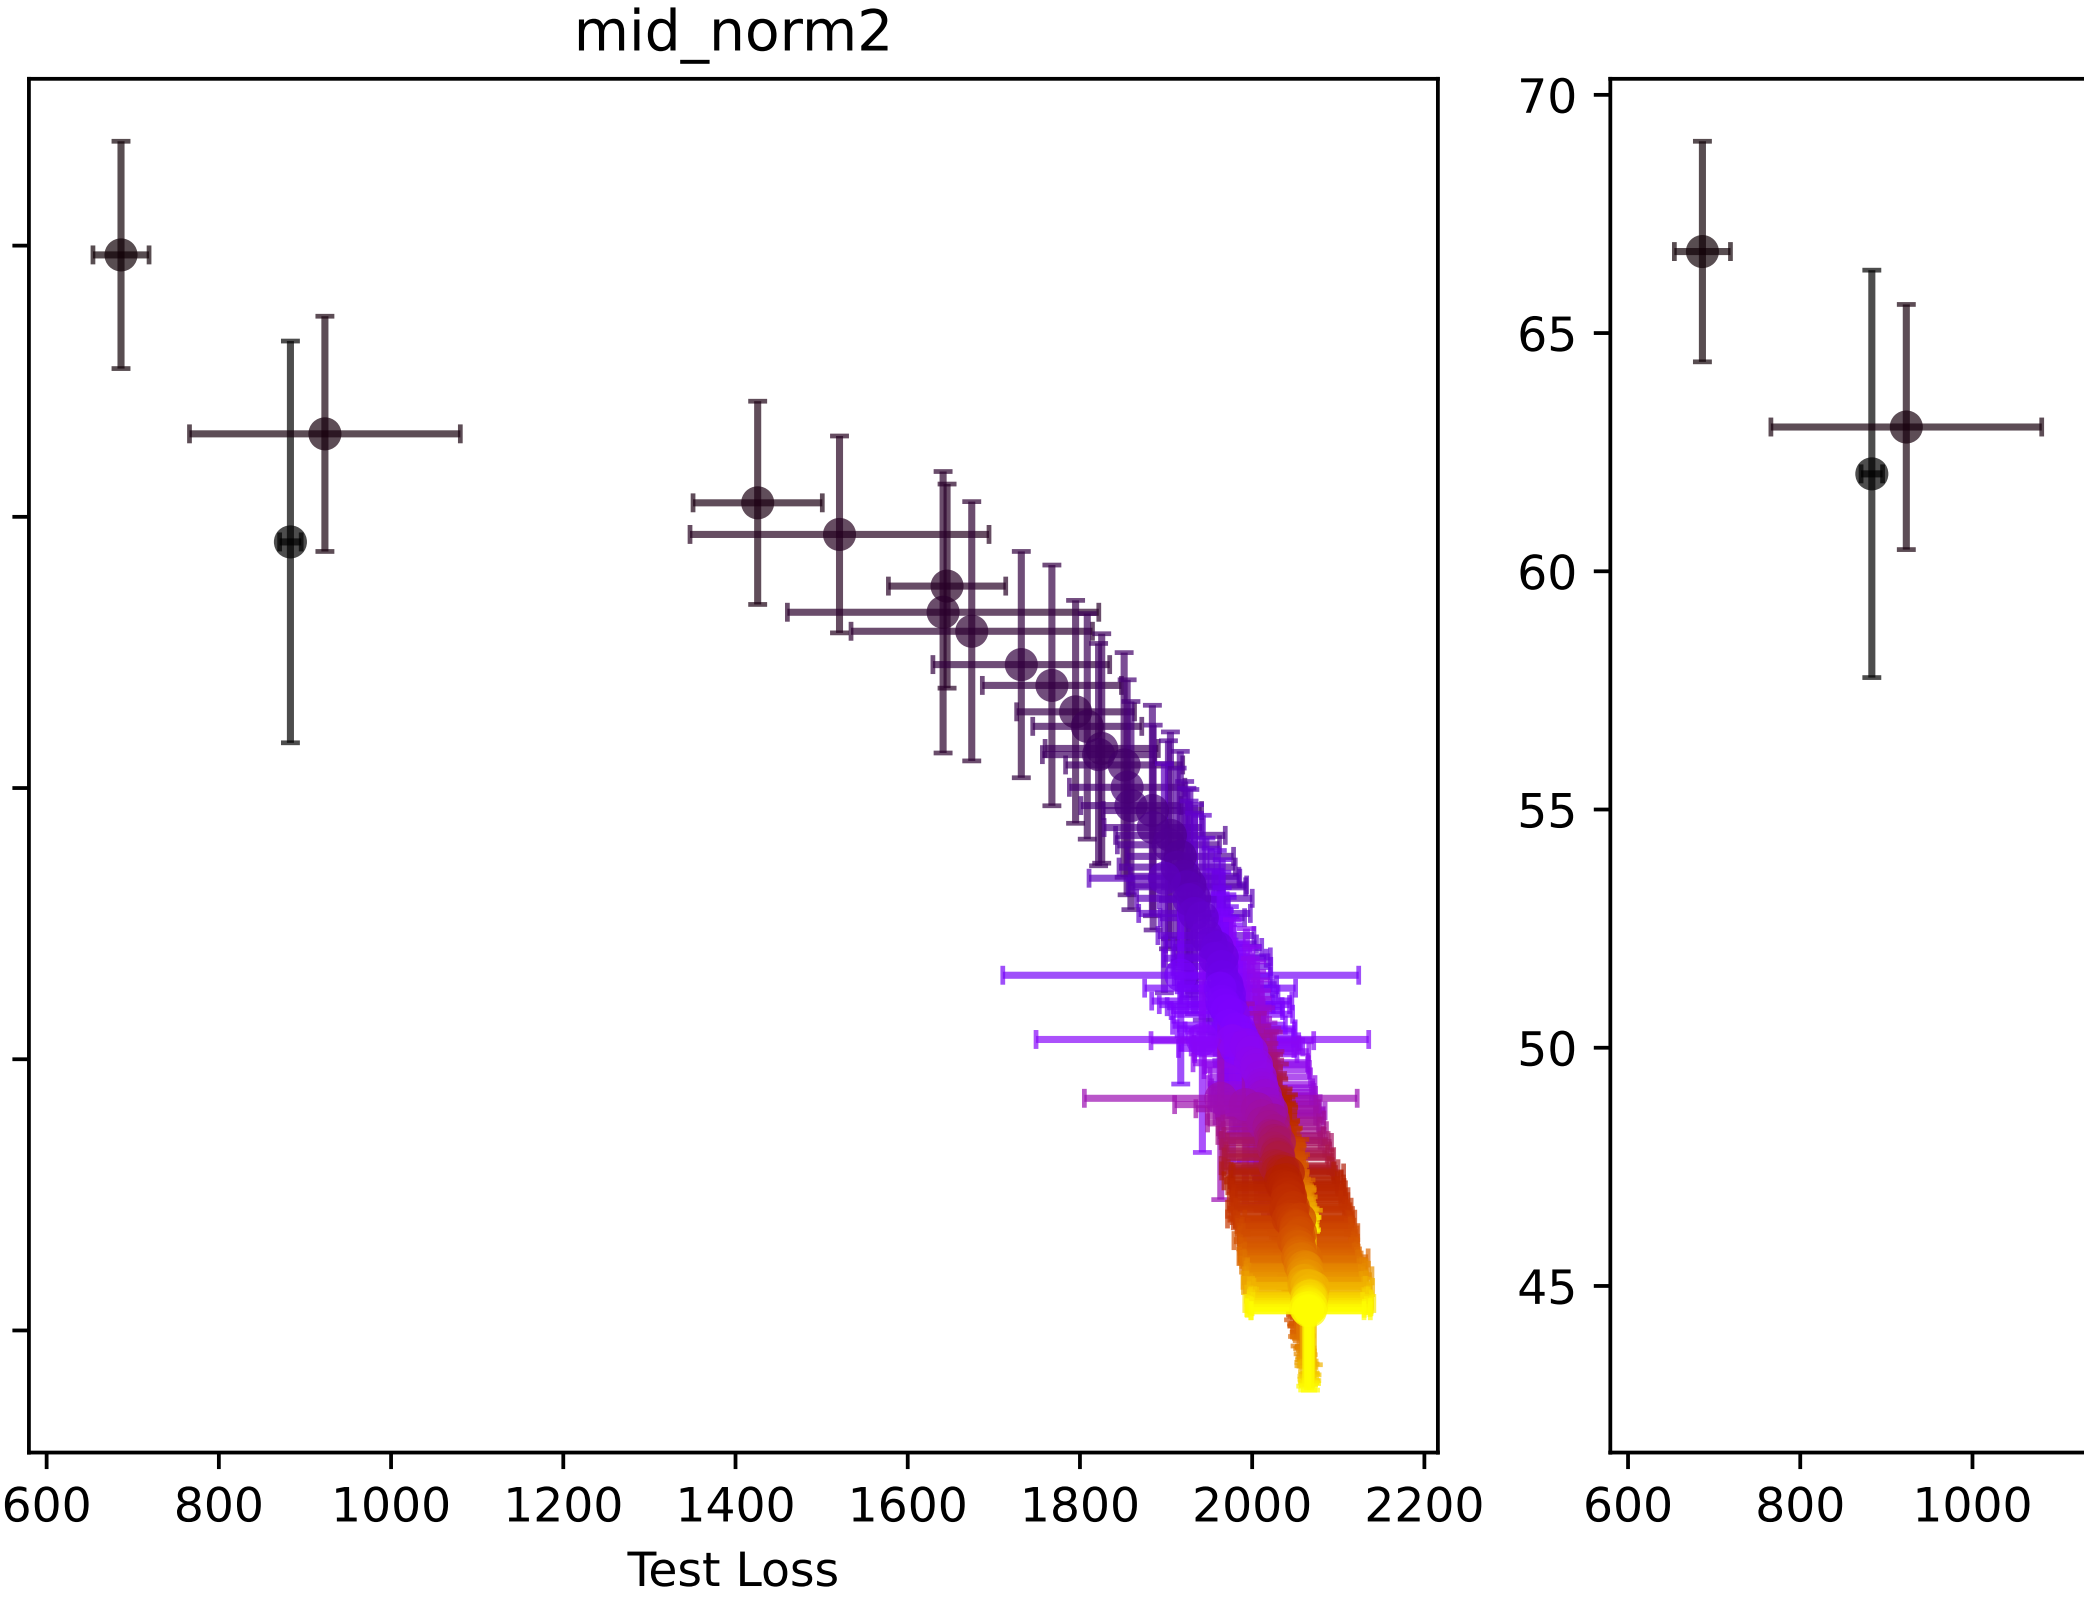
mid_norm2
Test Loss
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
70
65
60
55
50
45
600
800
1000

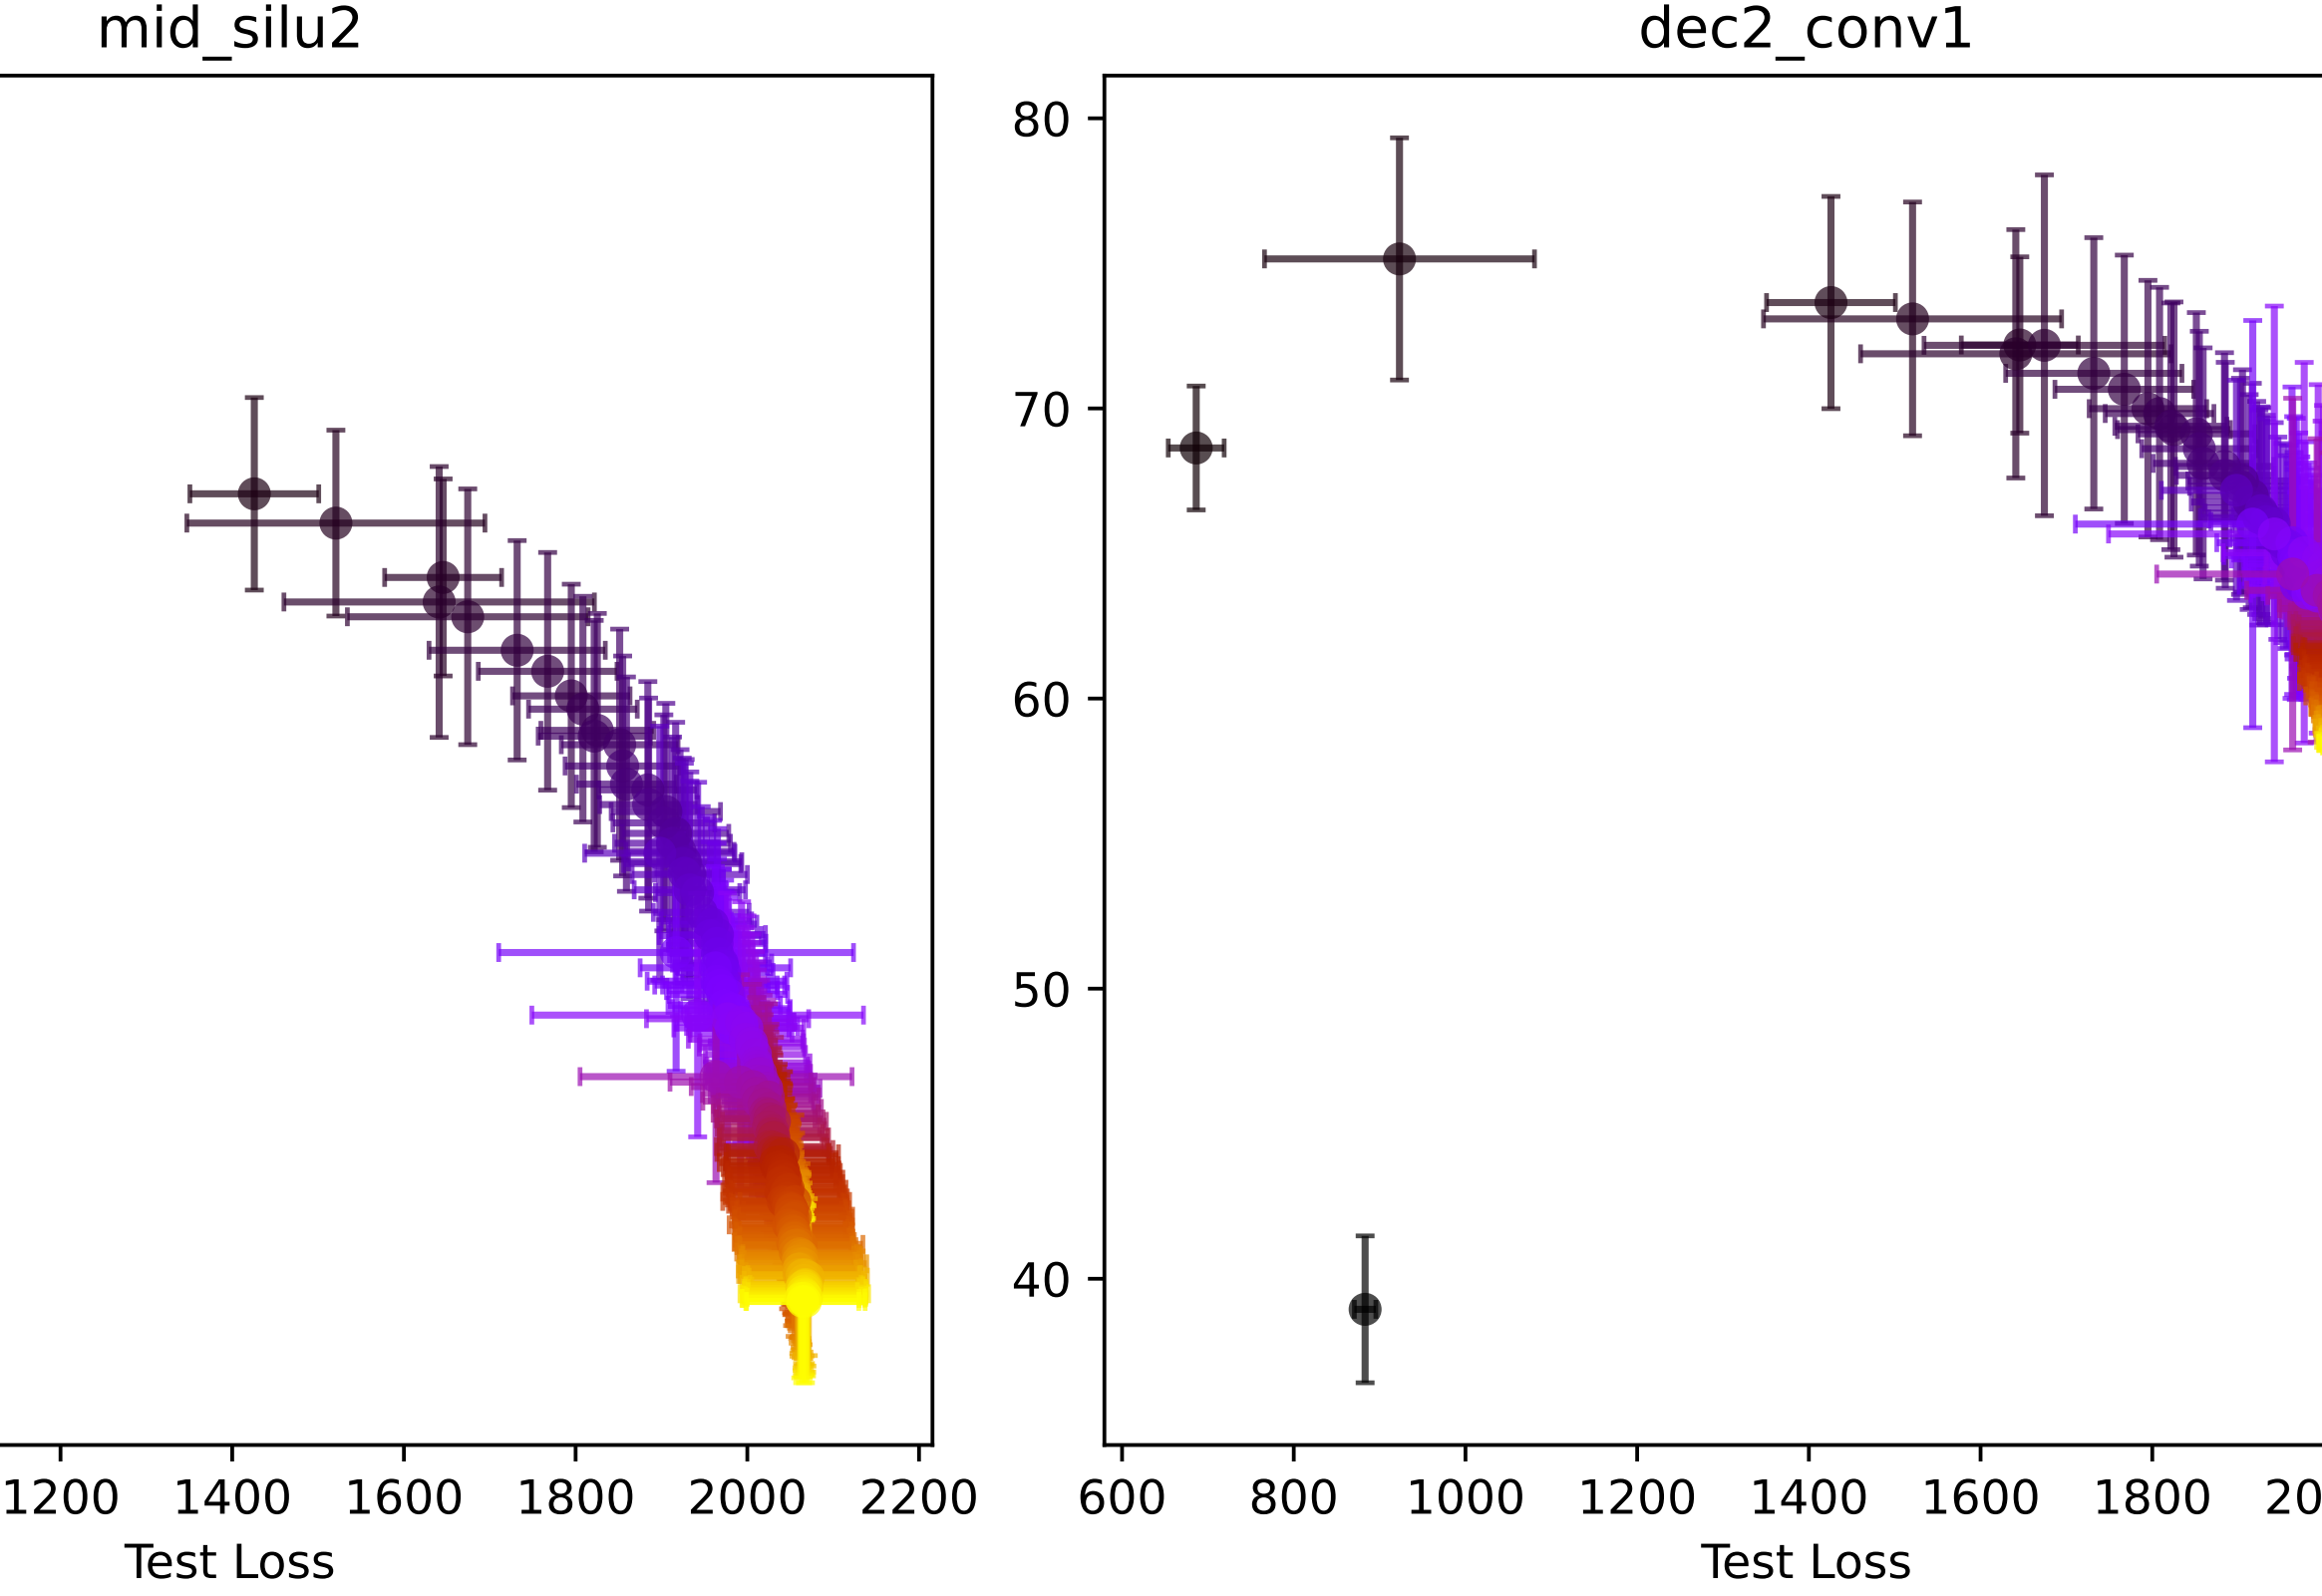
mid_silu2
dec2_conv1
80
70
60
50
40
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
20
Test Loss

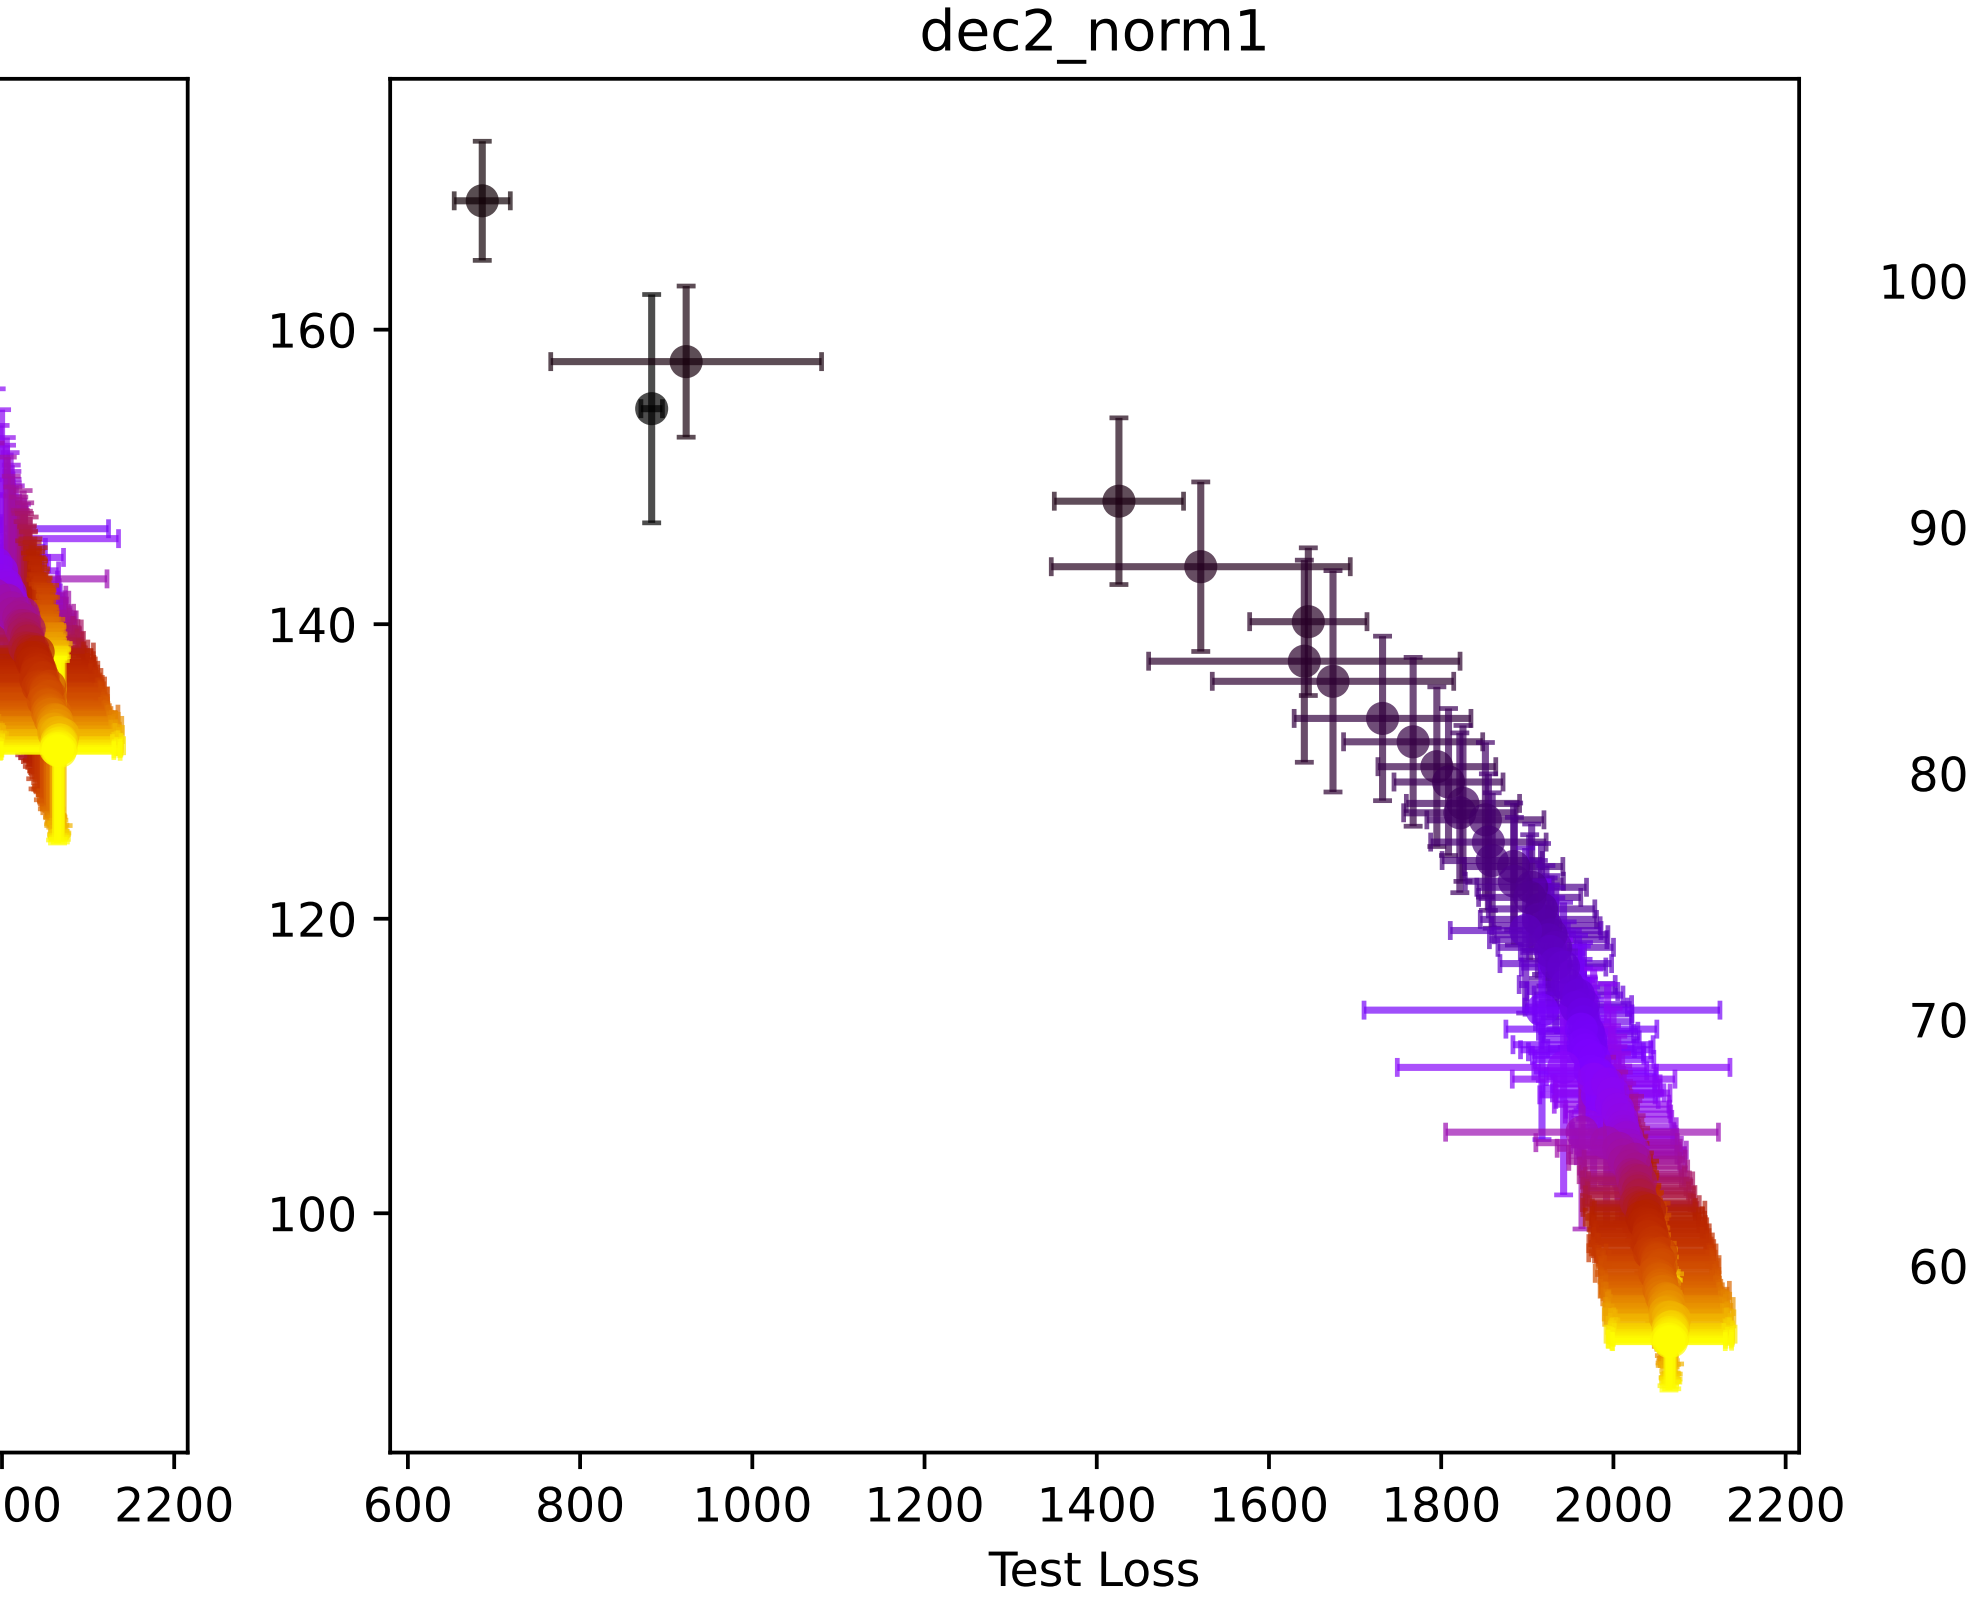
dec2_norm1
160
140
120
100
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
00
2200
100
90
80
70
60

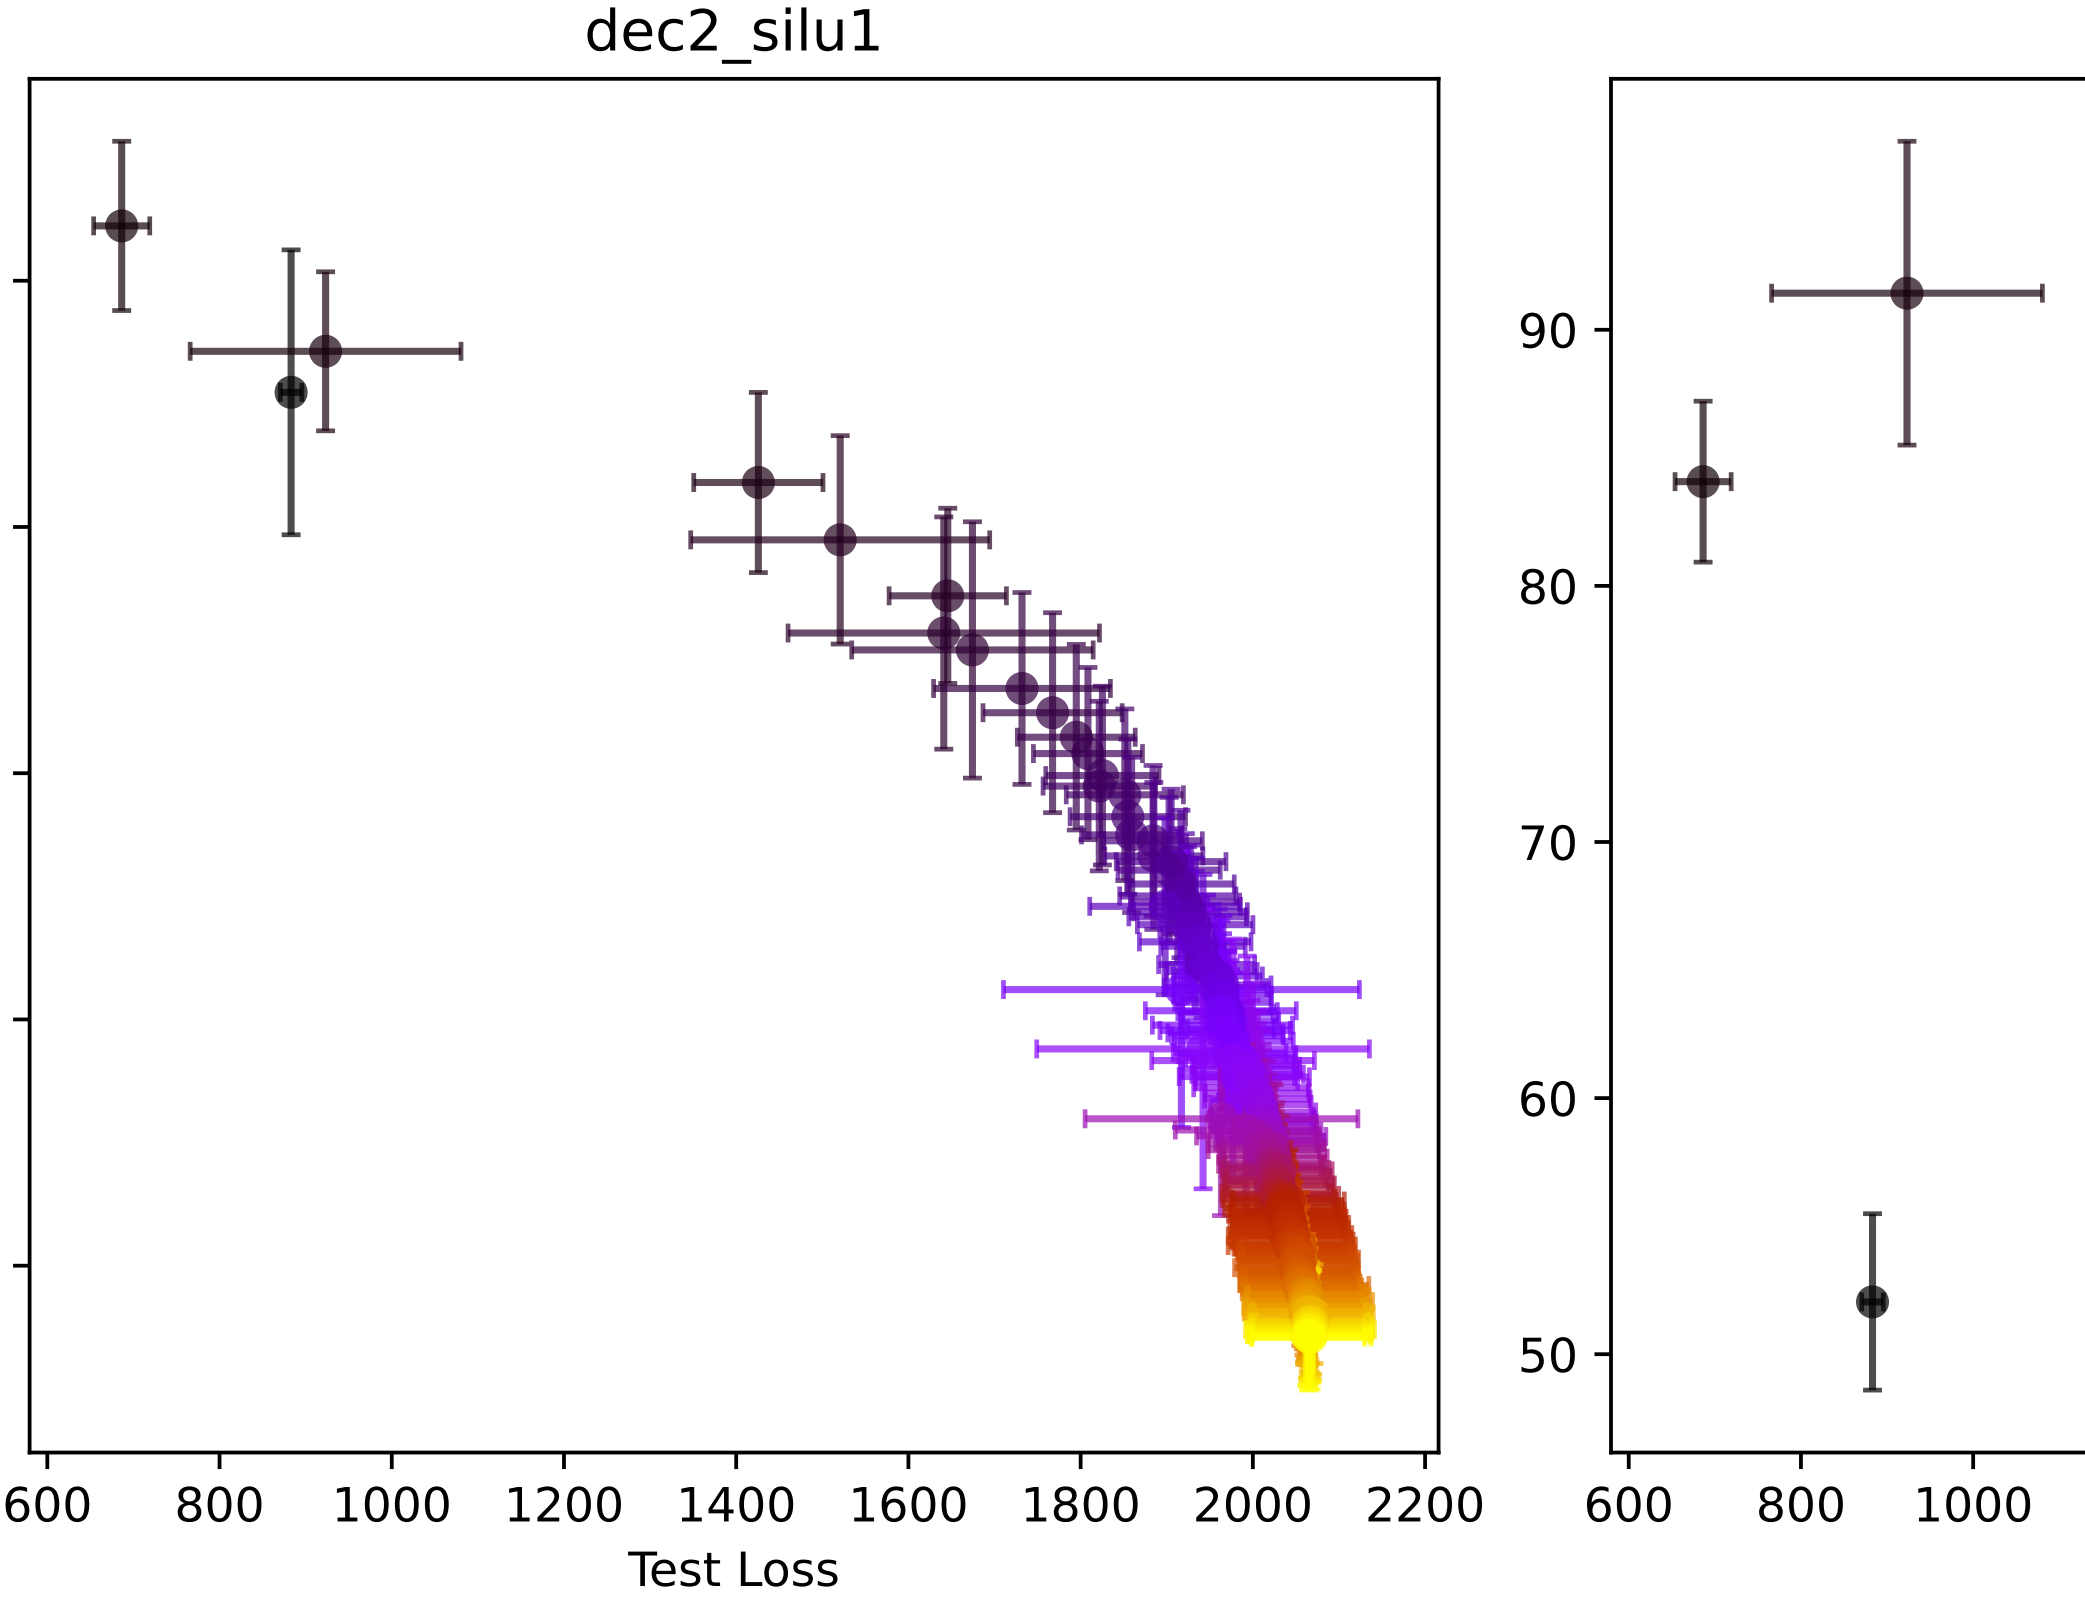
dec2_silu1
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
90
80
70
60
50
600
800
1000

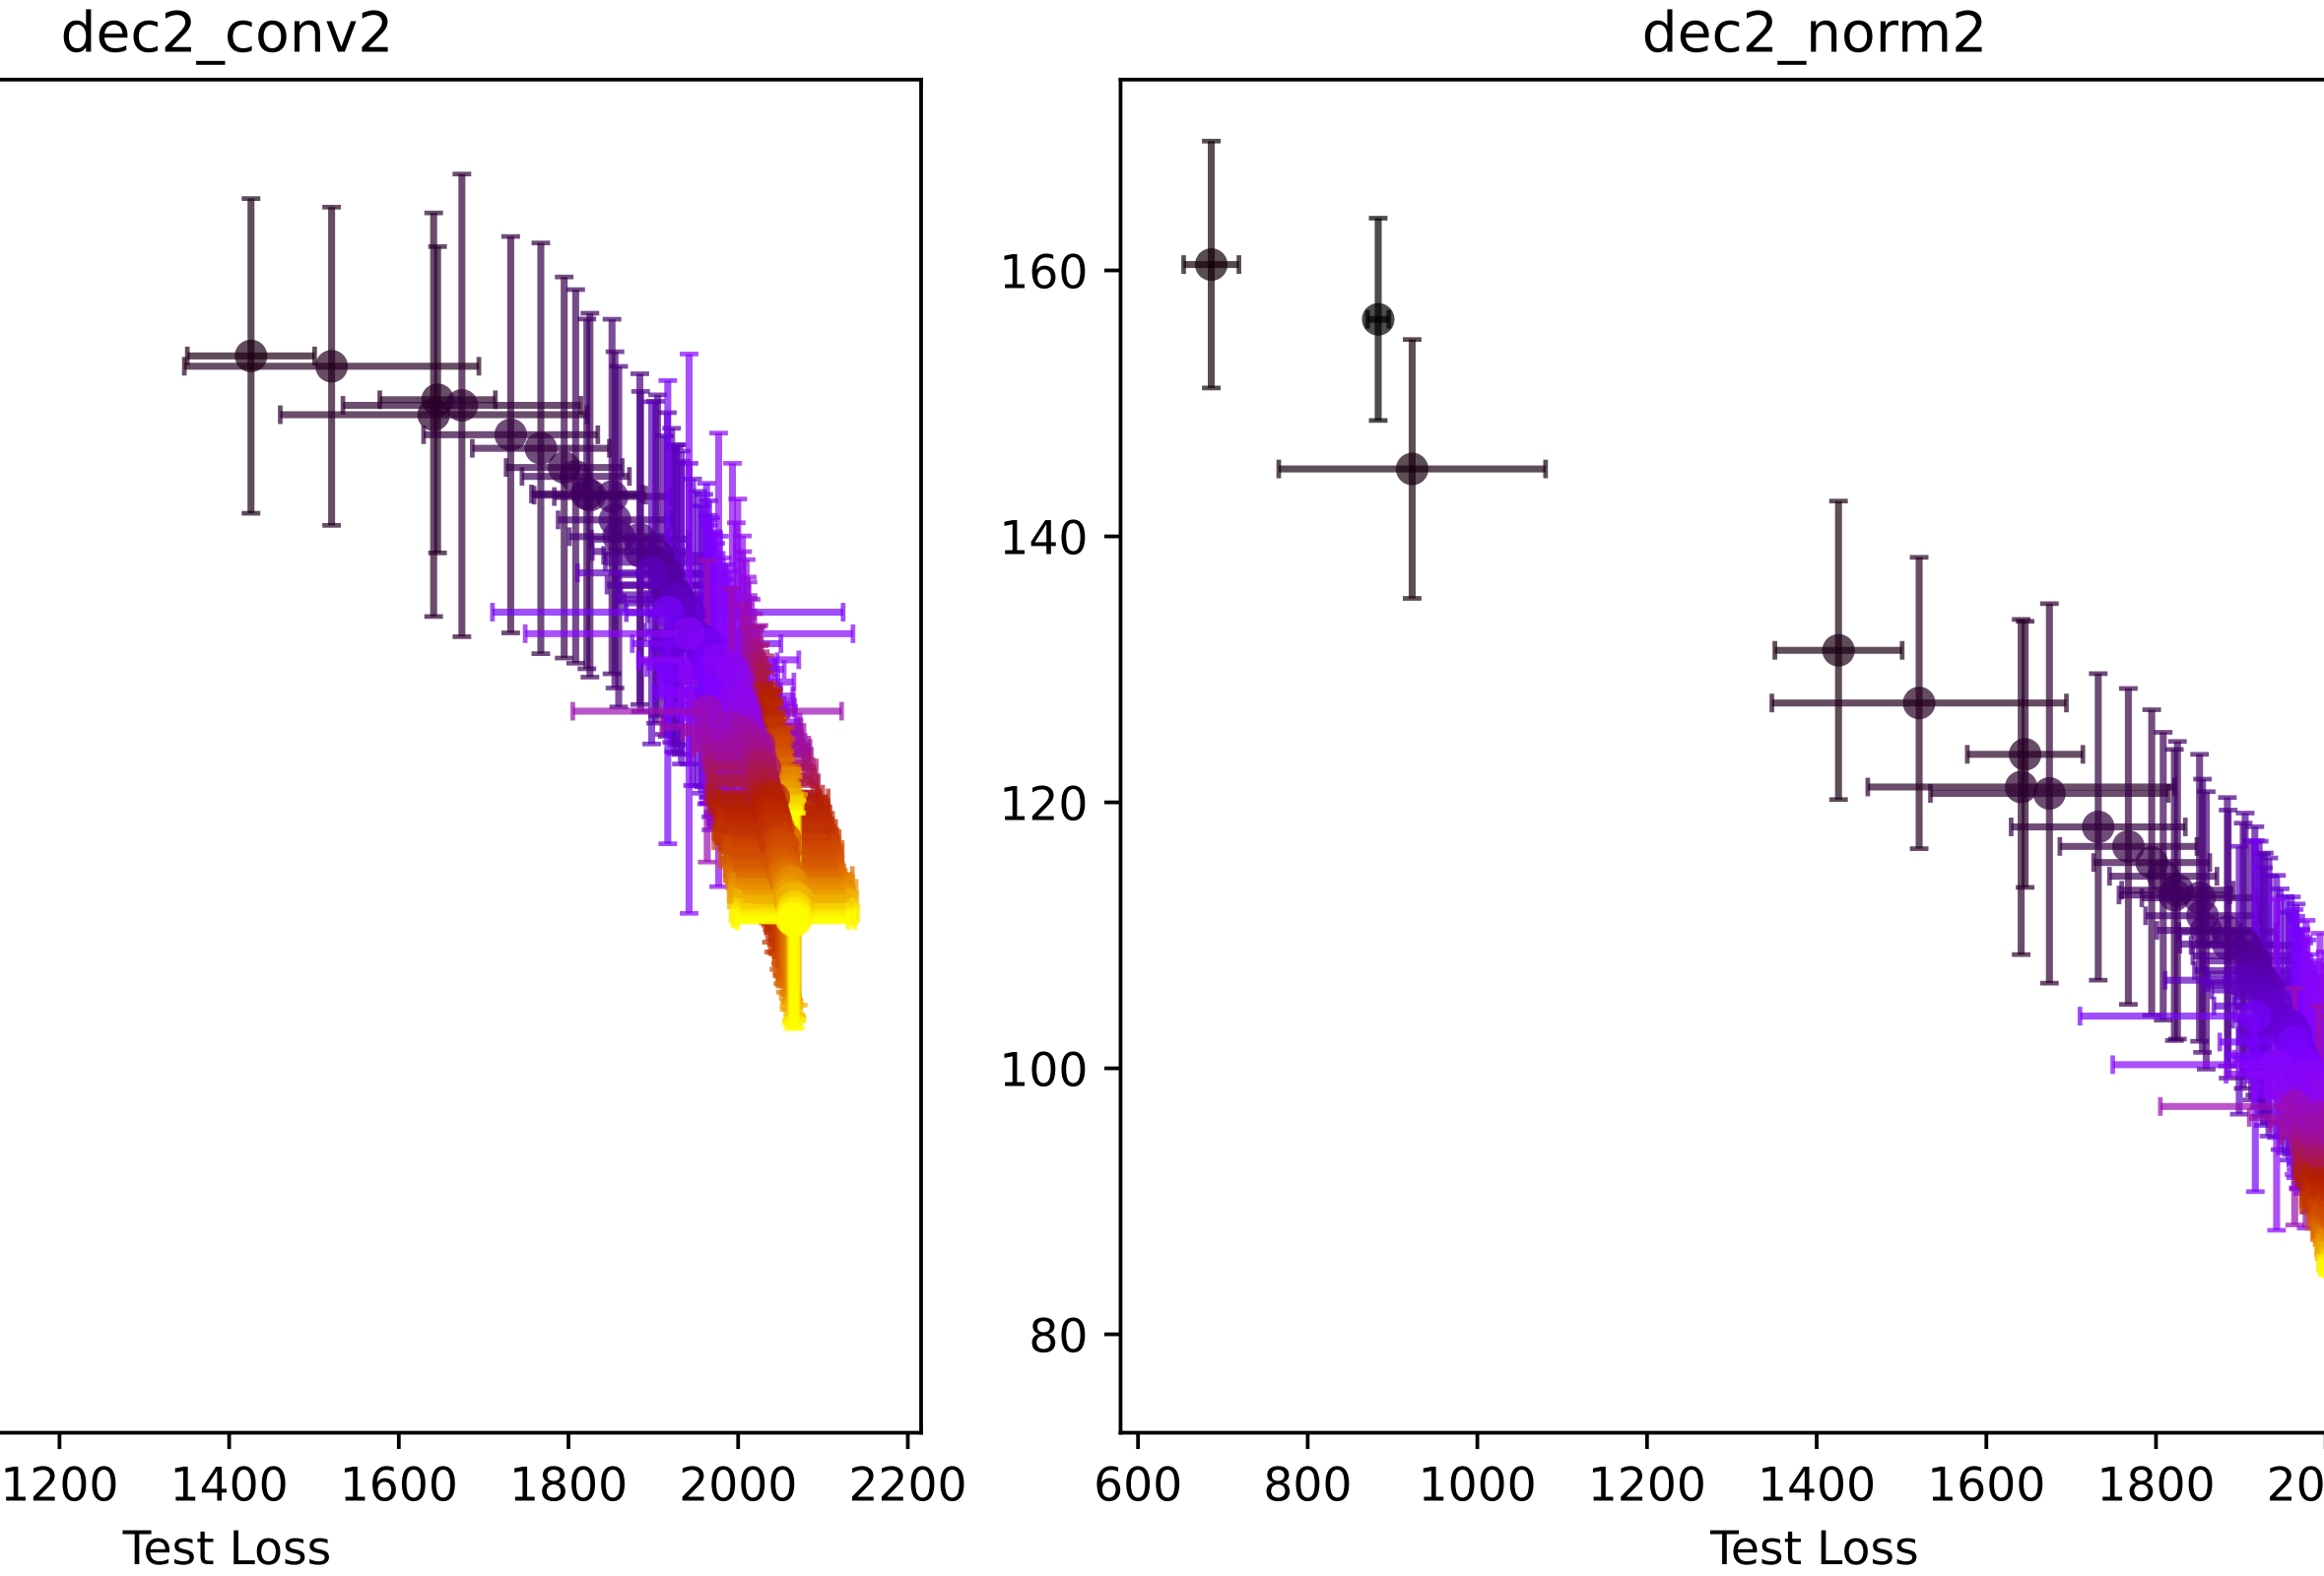
dec2_conv2
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
dec2_norm2
160
140
120
100
80
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
20
Test Loss

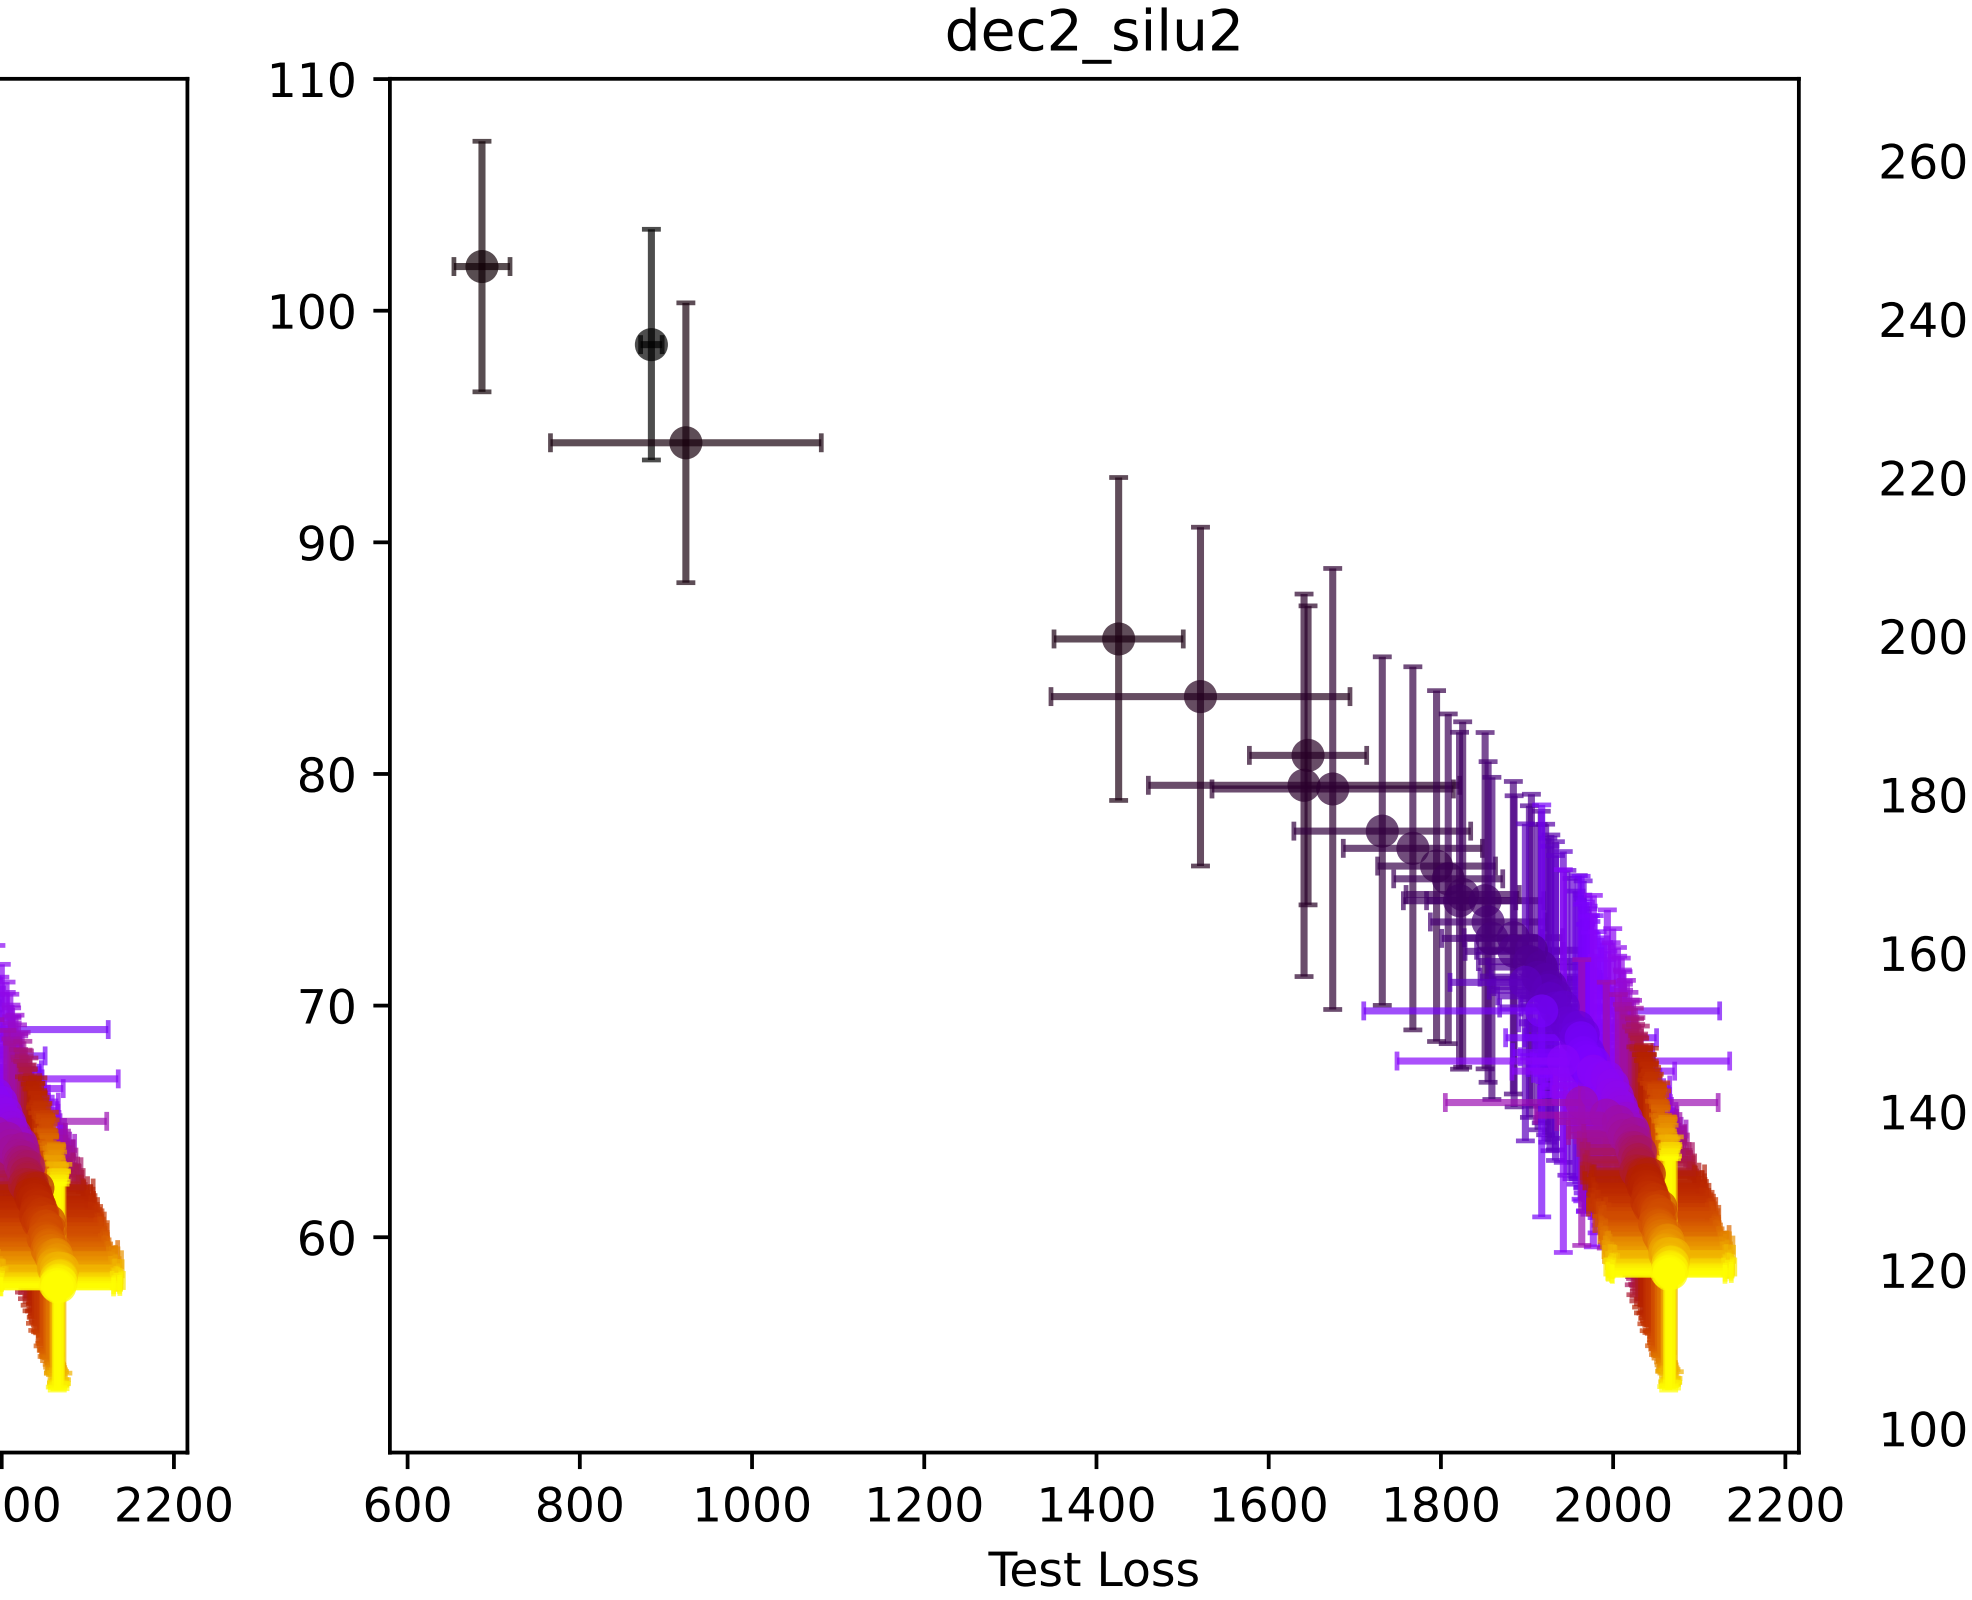
dec2_silu2
110
100
90
80
70
60
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
00
2200
260
240
220
200
180
160
140
120
100

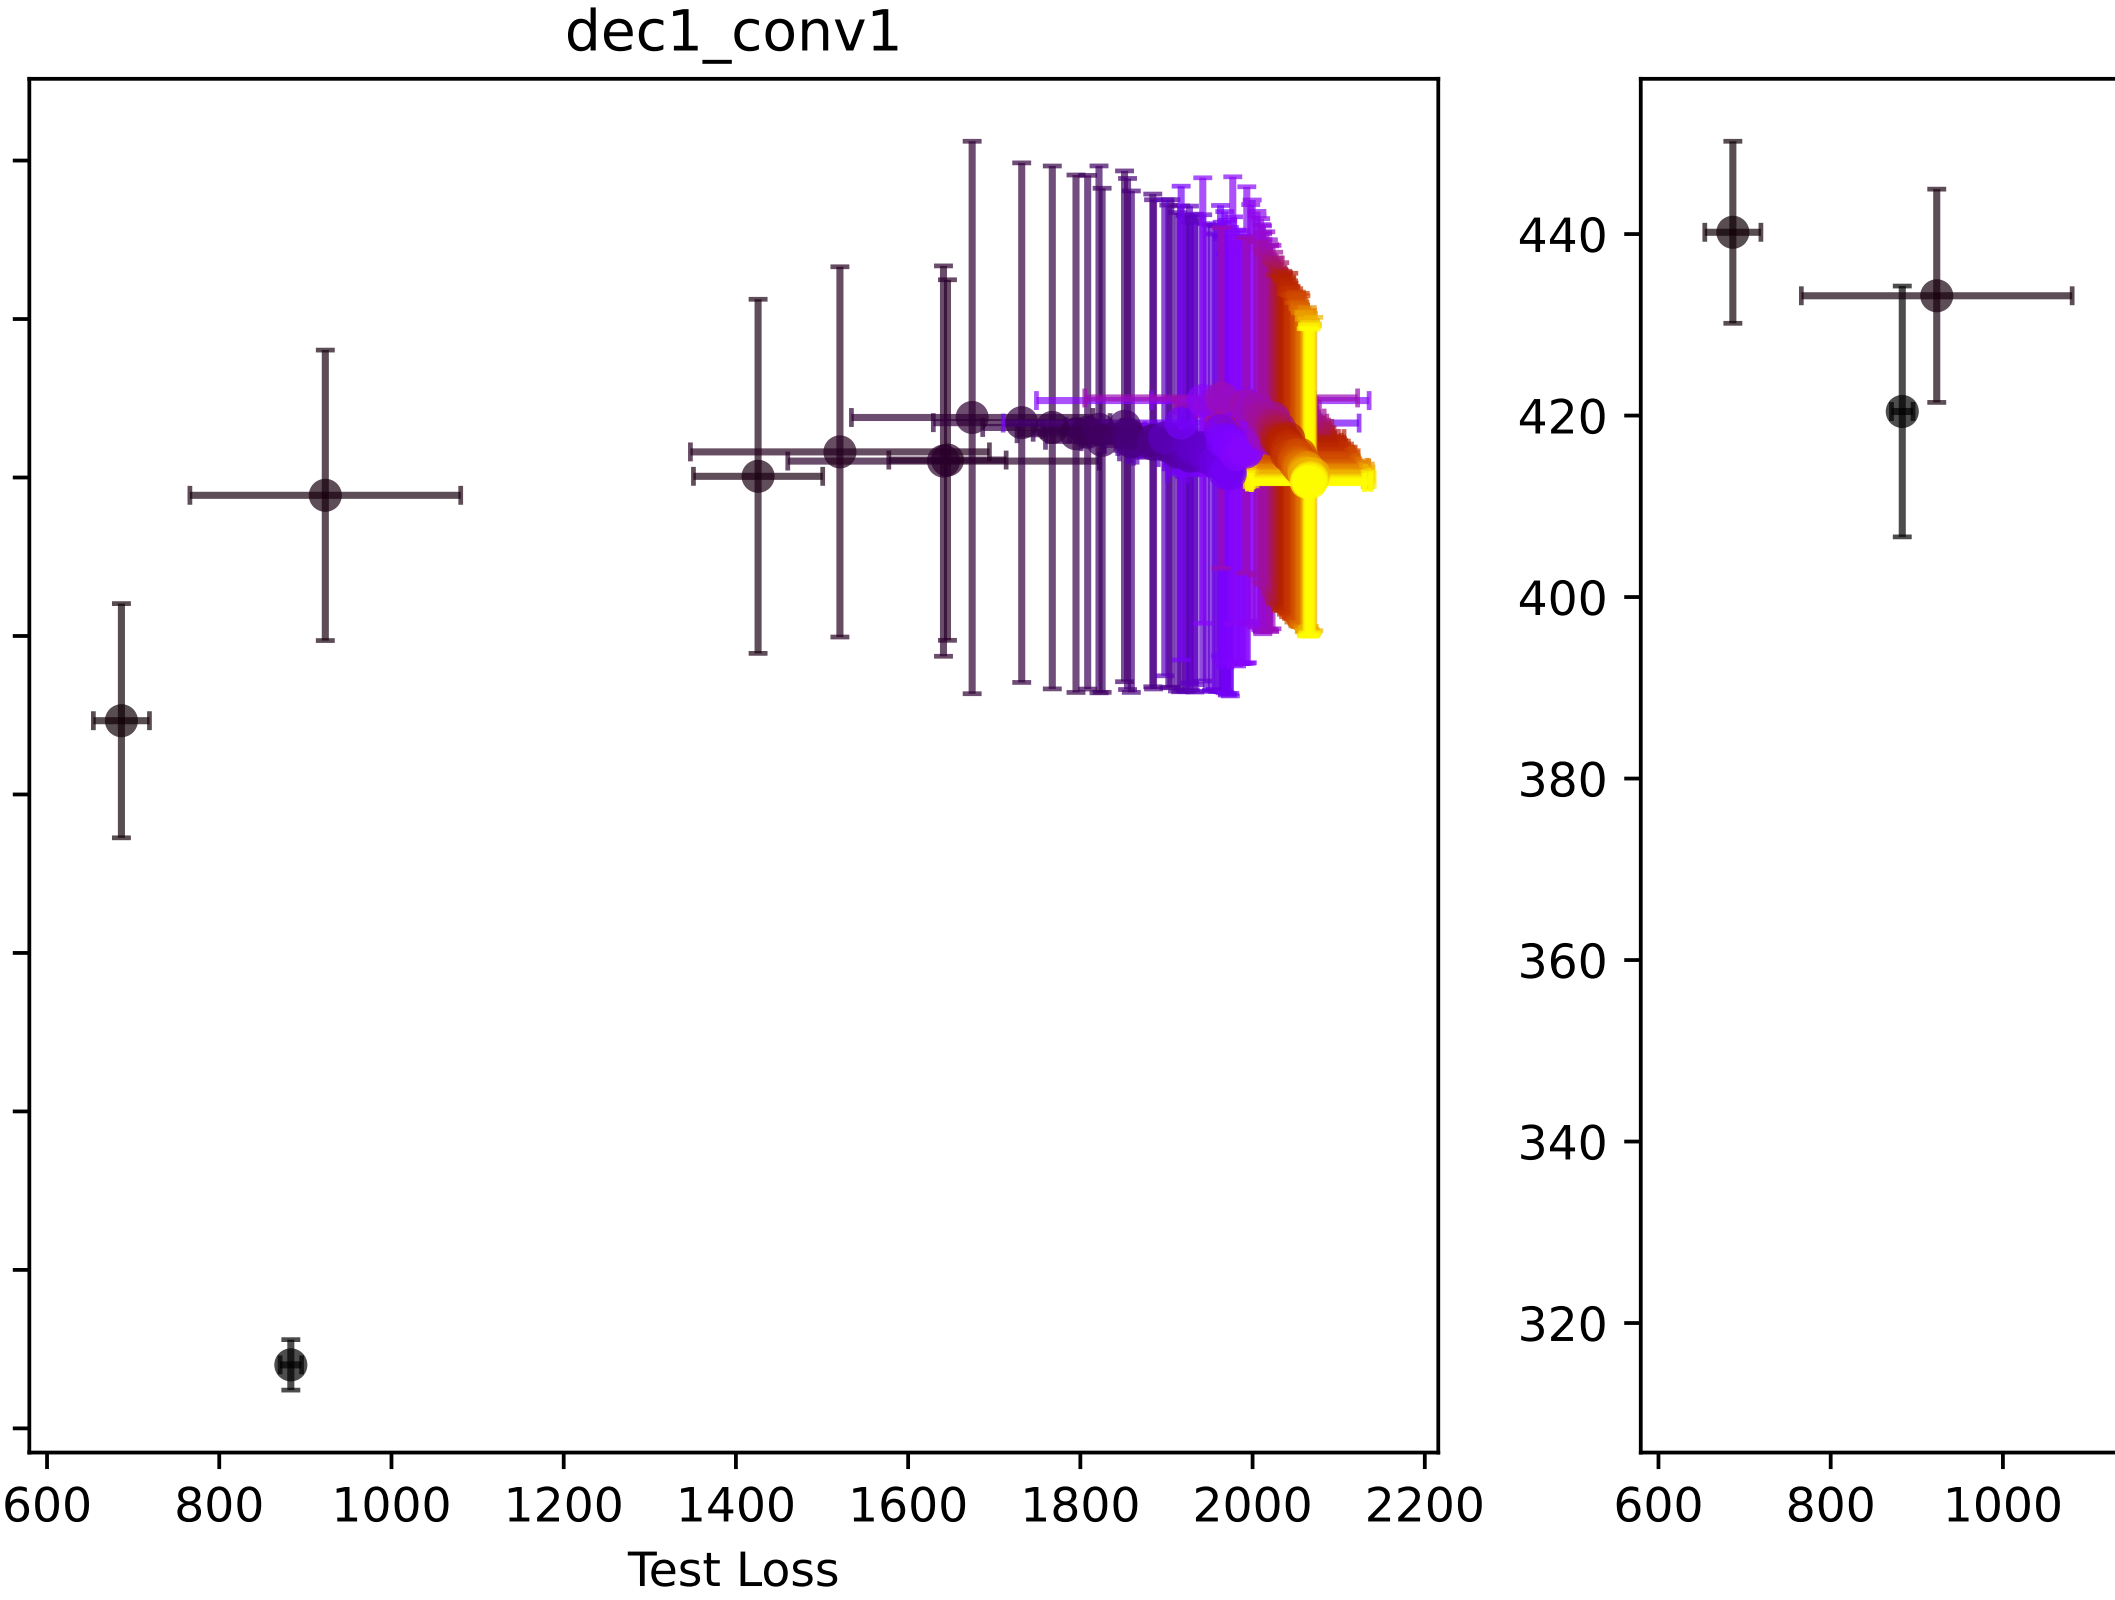
dec1_conv1
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
440
420
400
380
360
340
320
600
800
1000

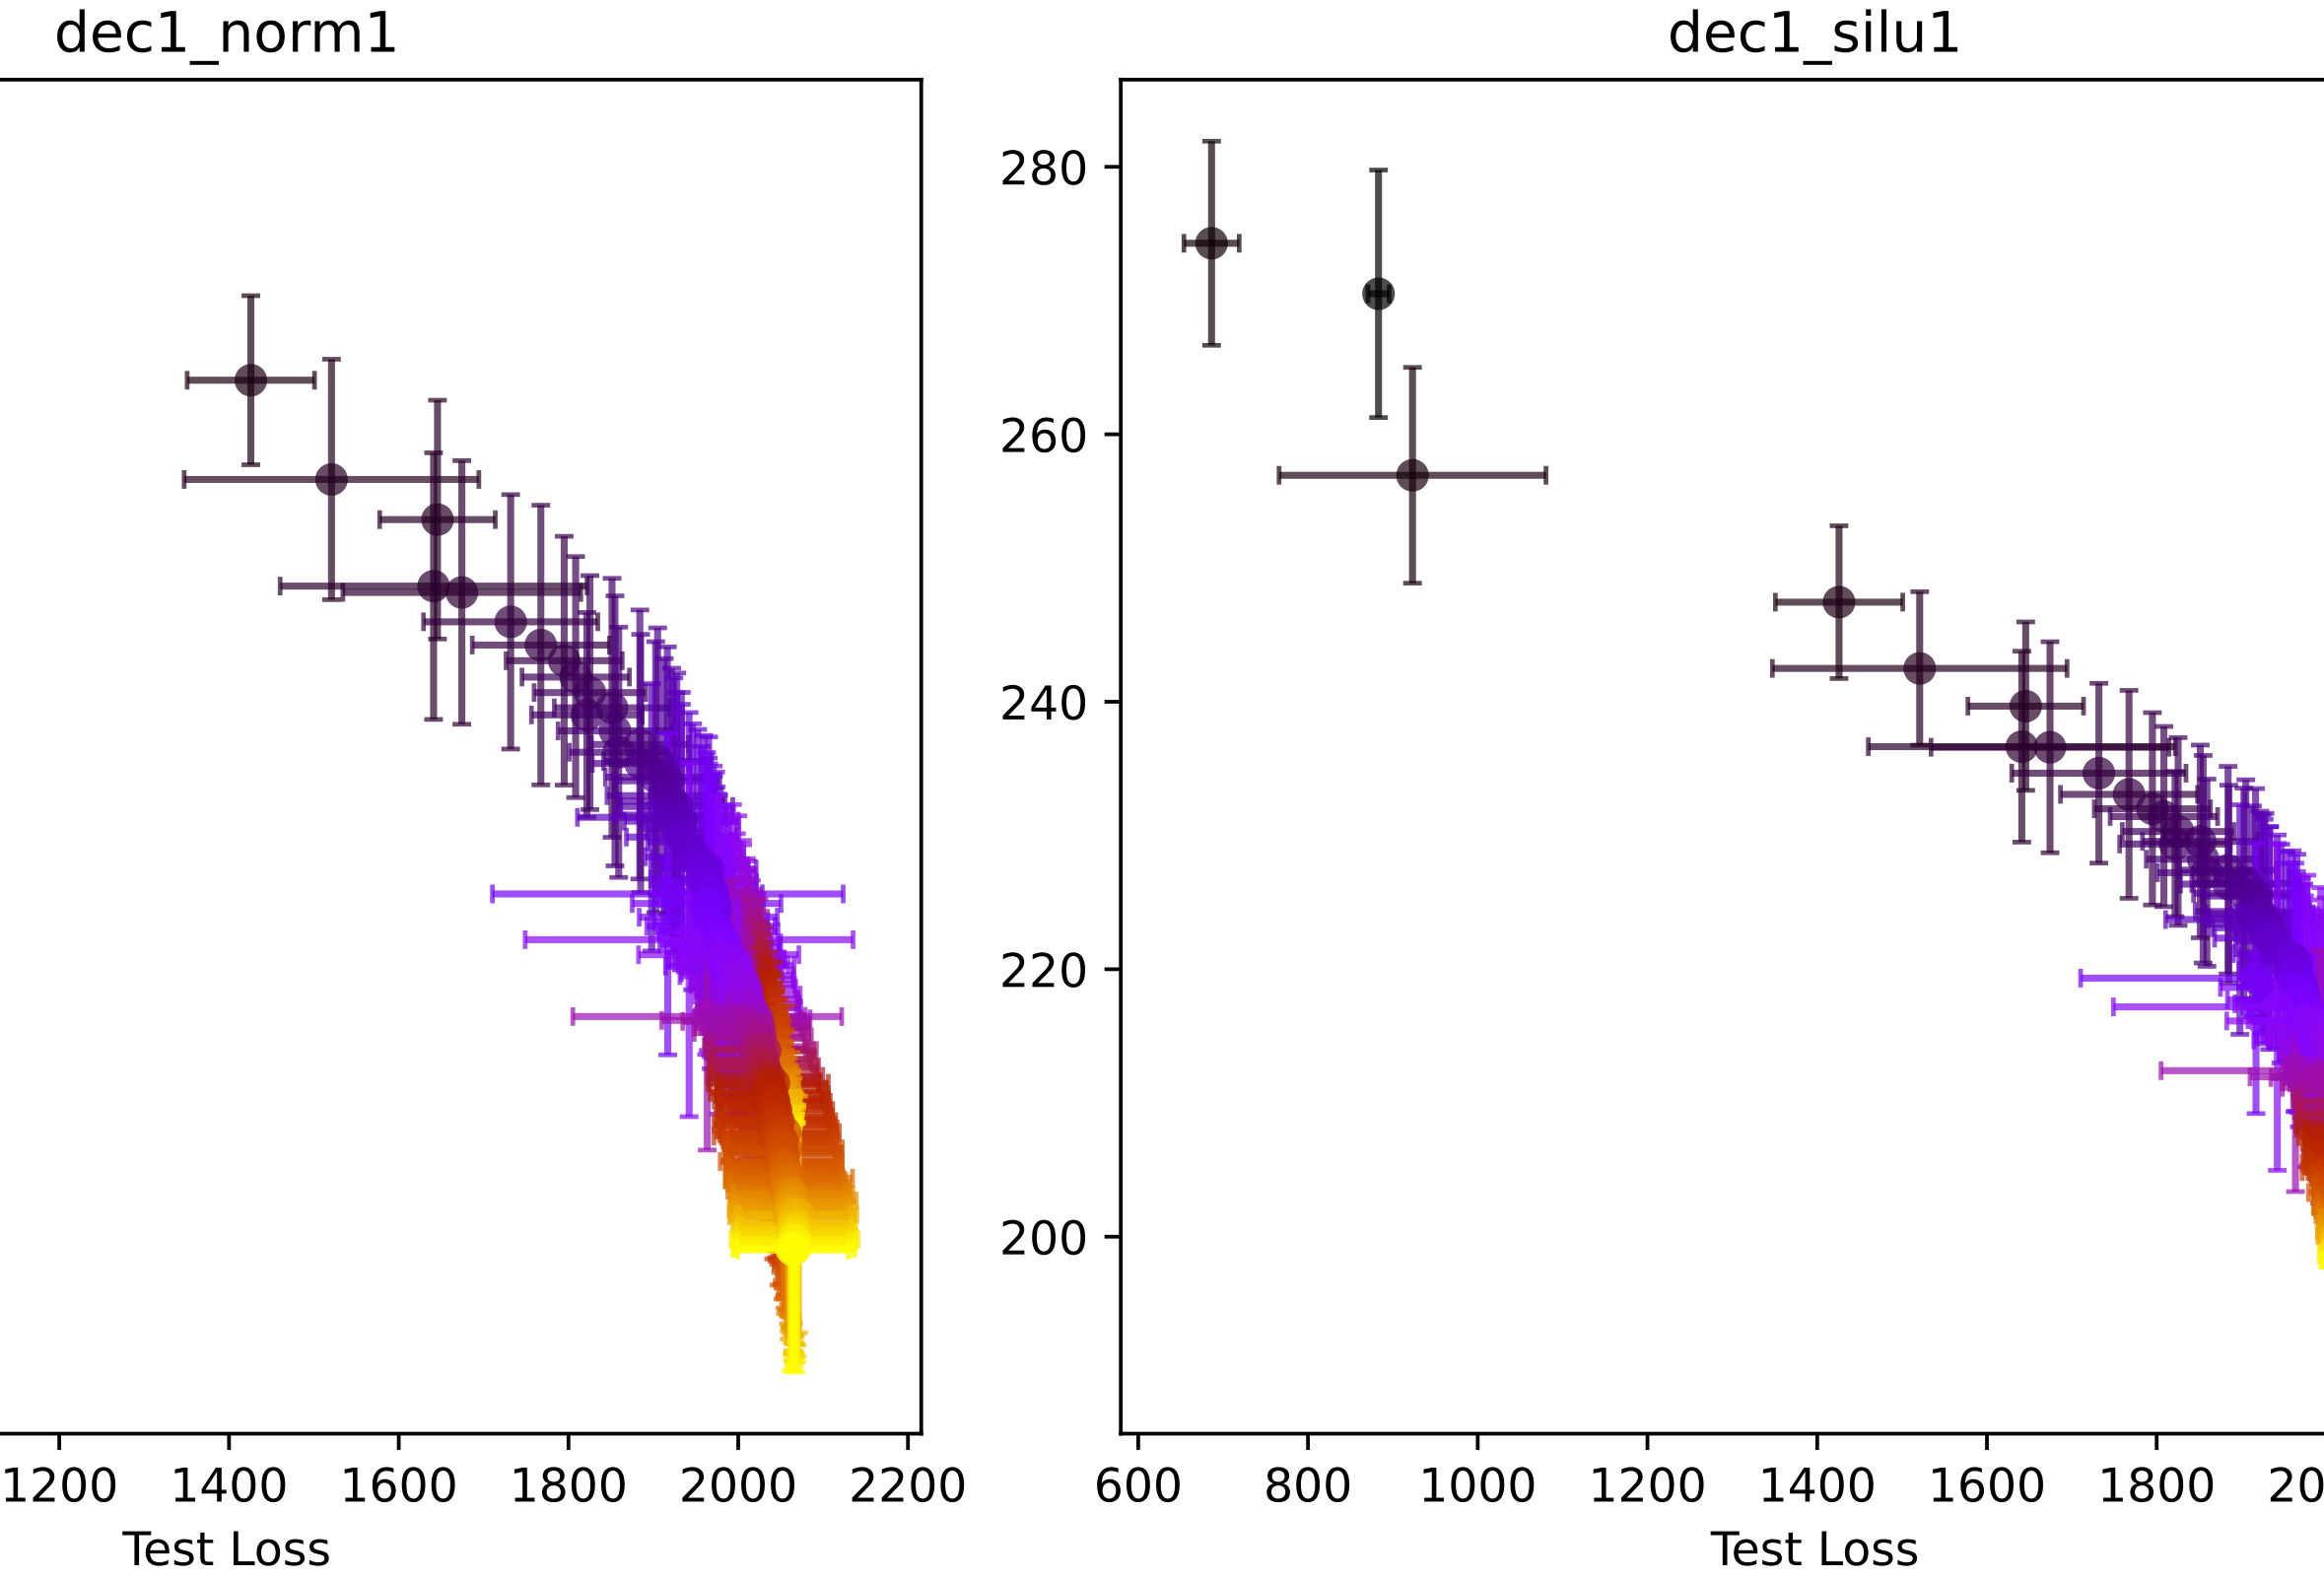
dec1_norm1
dec1_silu1
280
260
240
220
200
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Test Loss

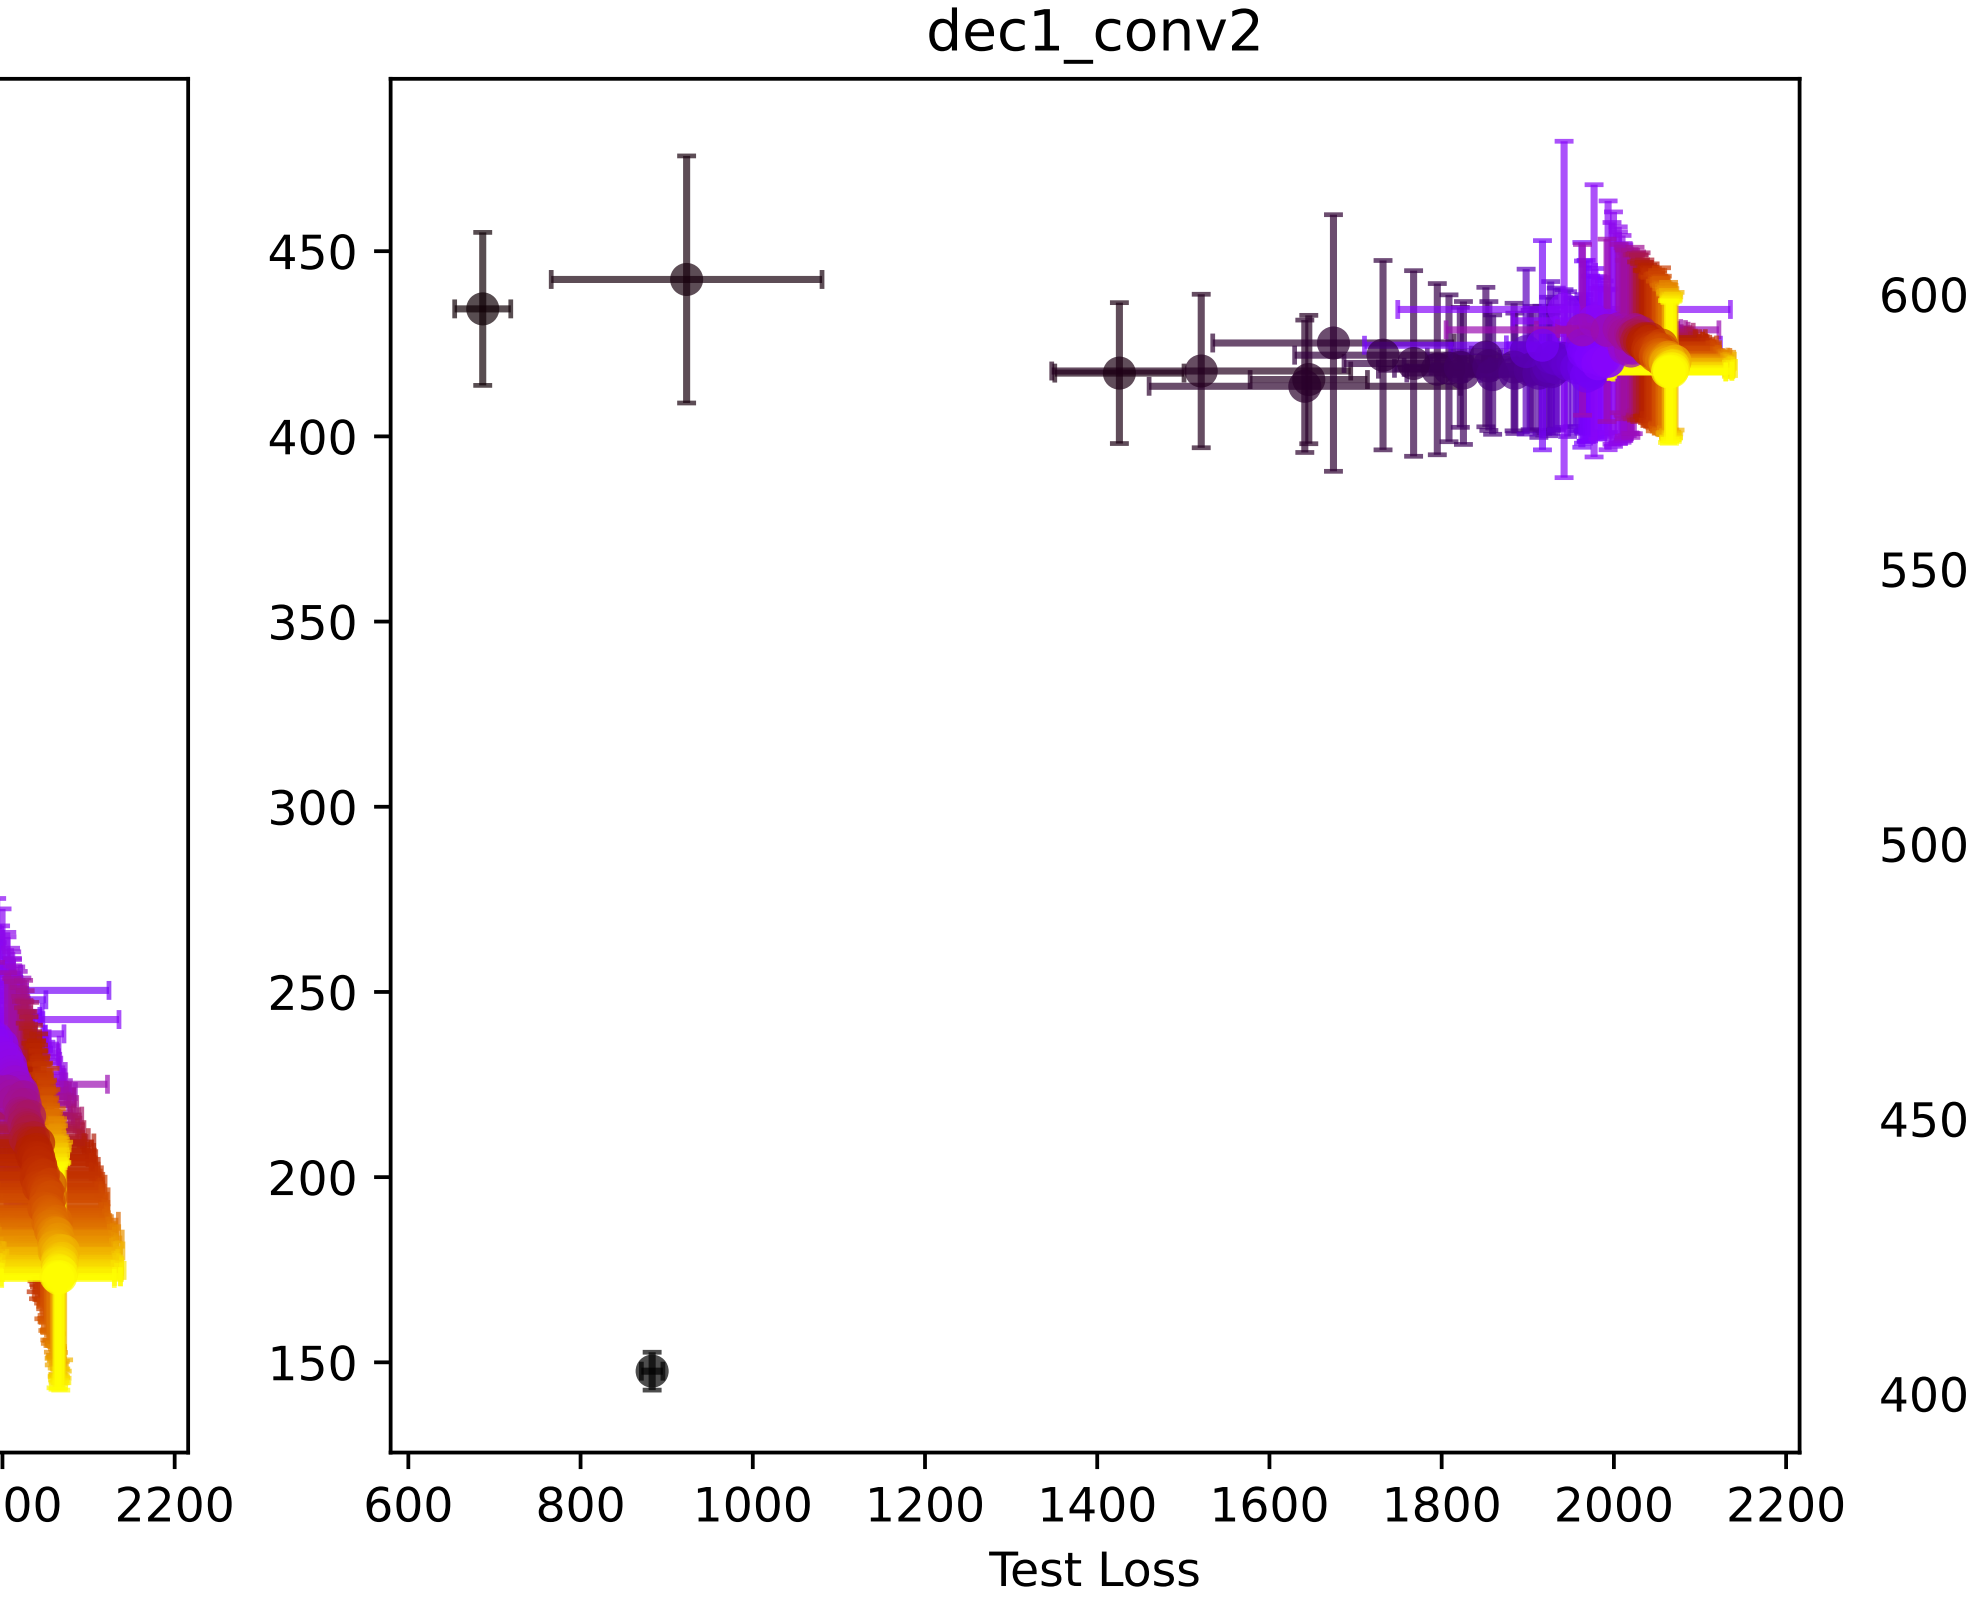
dec1_conv2
450
400
350
300
250
200
150
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
00
2200
600
550
500
450
400

dec1_norm2

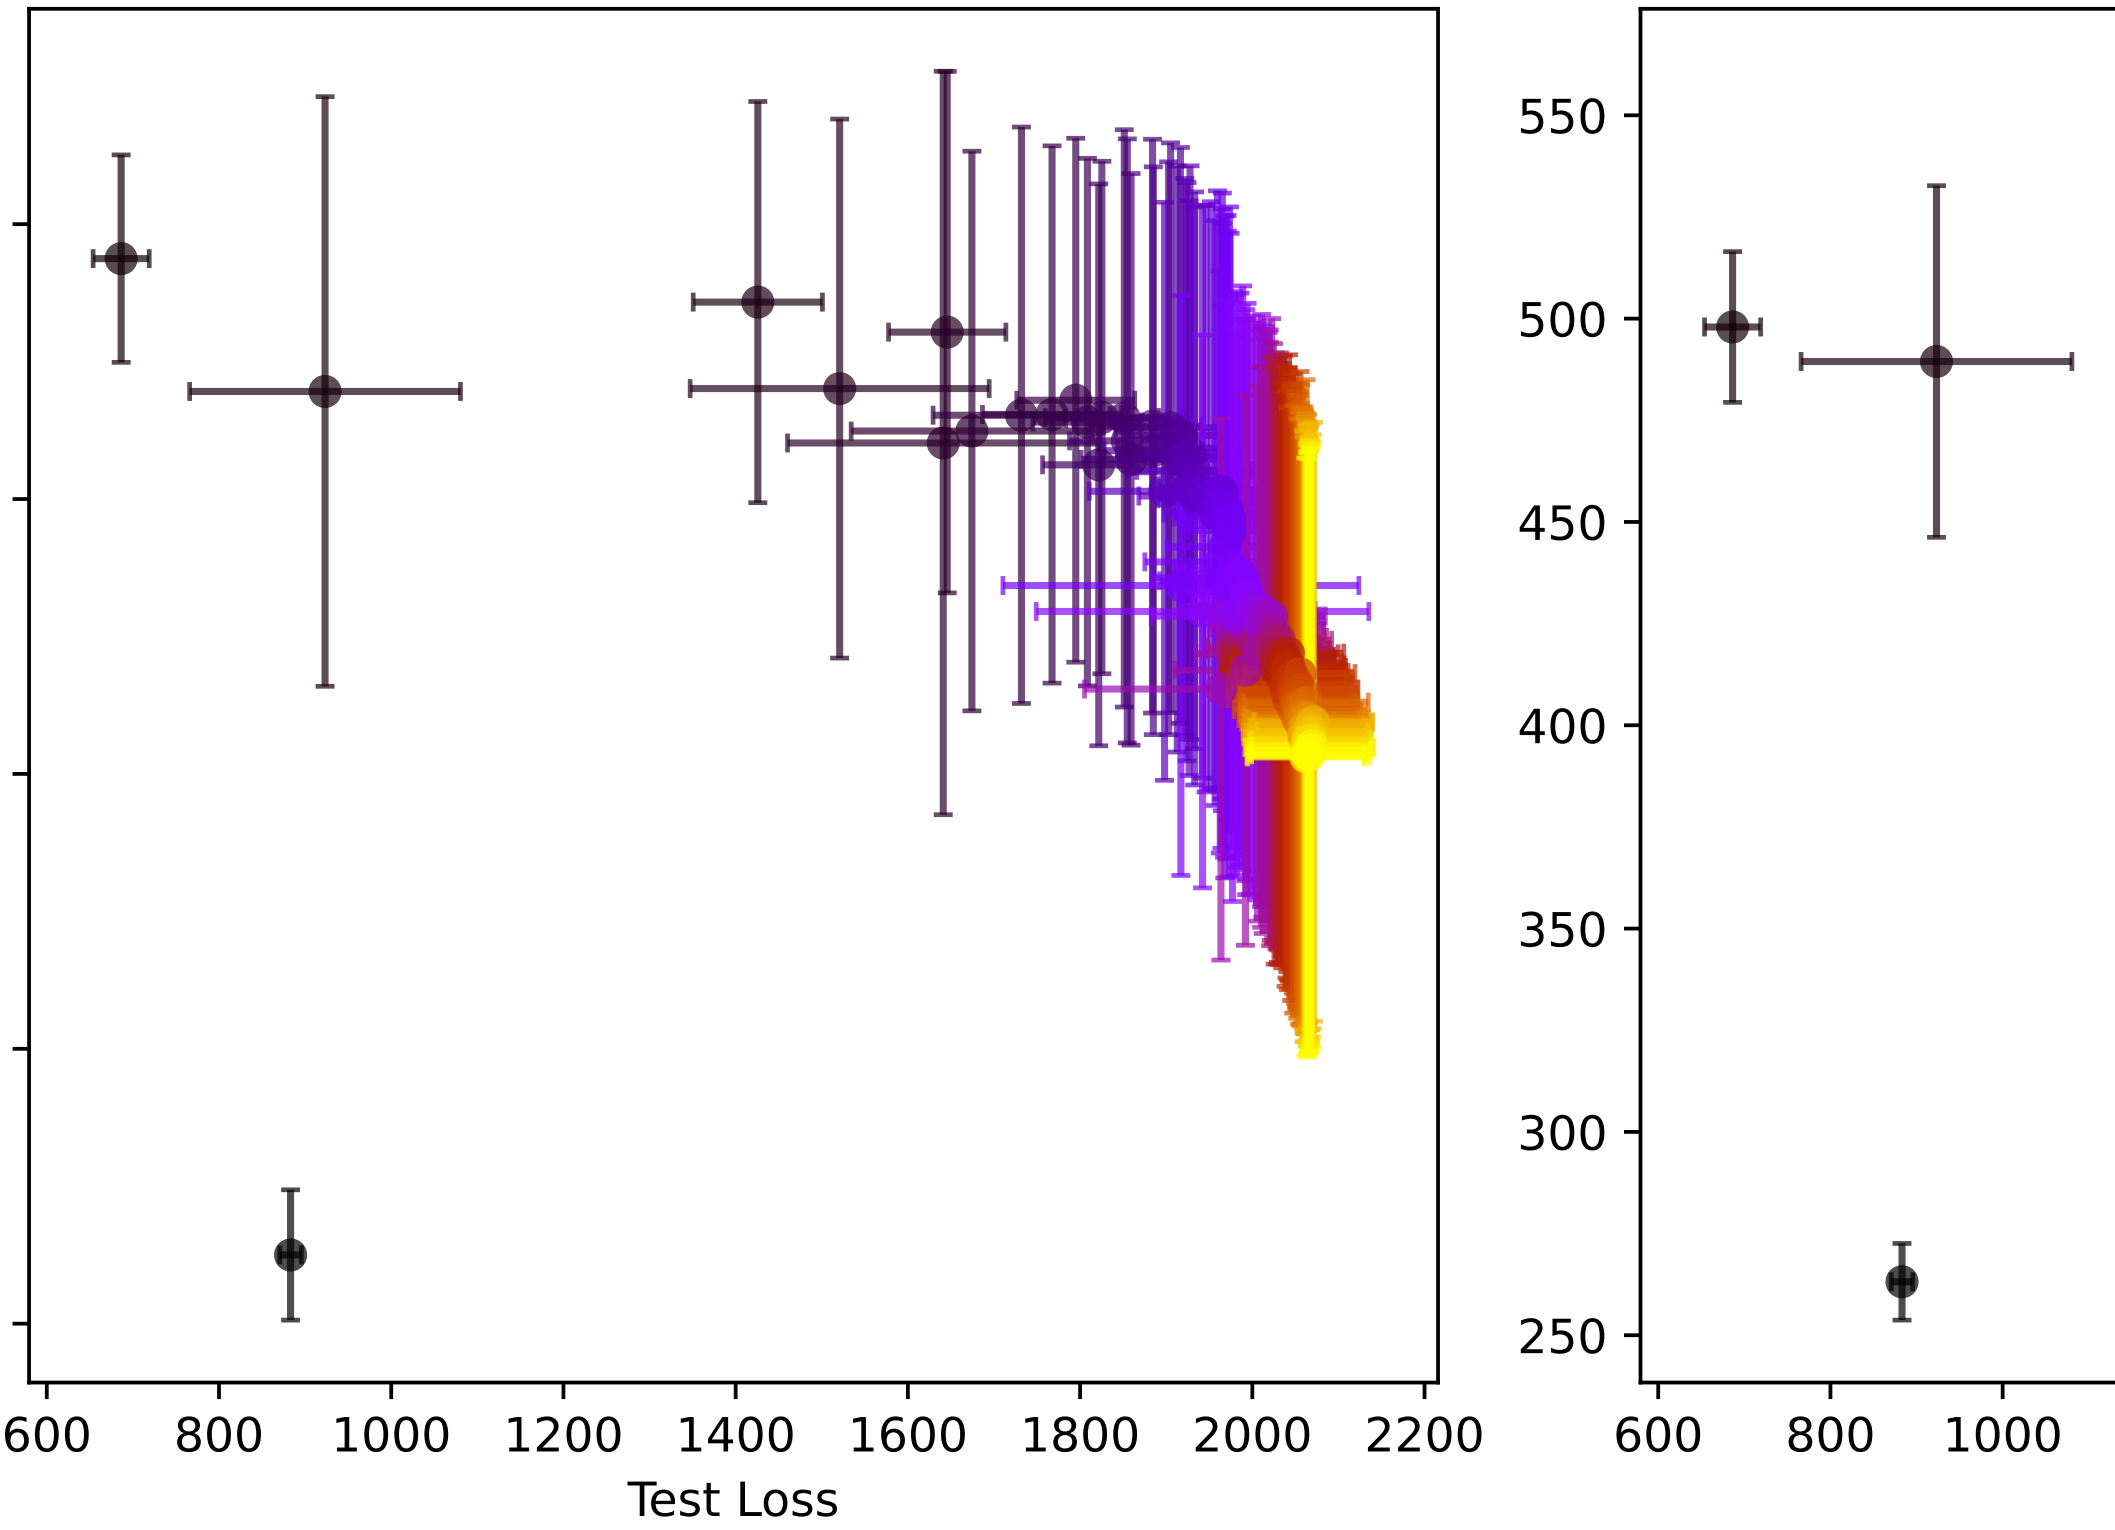
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss
550
500
450
400
350
300
250
600
800
1000

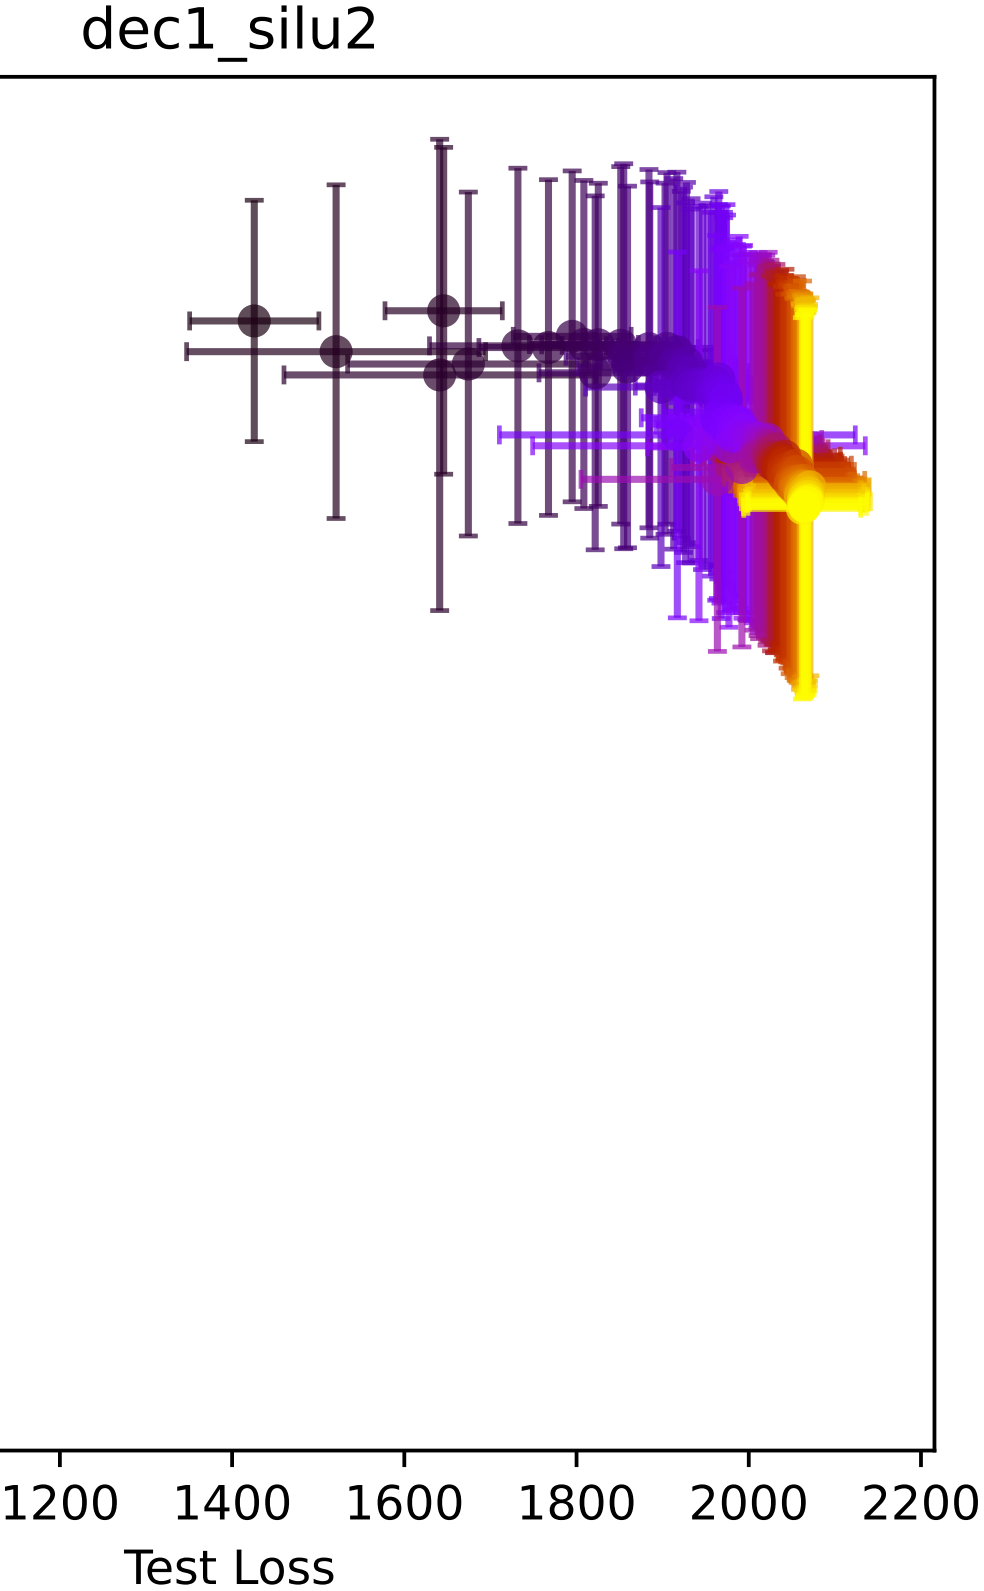
dec1_silu2
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Test Loss


200
Number Training Epochs
0