	Sigla símbolo	Descripción
Armonización	H	Cable de tipo armonizado
	ES o ES-N	Cable de tipo nacional
	A	Cable de tipo nacional autorizado por CENELEC
Tensión asignada	01	$U_0/U = 100/100$ V
	03	$U_0/U = 300/300$ V
	05	$U_0/U = 300/500$ V
	07	$U_0/U = 450/750$ V
Aislamiento	V	Policloruro de vinilo (PVC)
	V2	Mezcla de PVC (servicio a 90 °C)
	V3	Mezcla de PVC (servicio a bajas temperaturas)
	V4	PVC reticulado
	B	Goma etileno propileno
	G	Etileno-acetato de vinilo
	N2	Mezcla de policloropreno
	R	Goma de estireno-butadieno
	S	Goma de silicona
	Z	Mezcla reticulada a base de poliolefina de baja emisión de humos y gases corrosivos
	Z1	Mezcla termoplástica a base de poliolefina de baja emisión de humos y gases corrosivos
Cubierta	V	Policloruro de vinilo (PVC)
	V2	Mezcla de PVC (servicio a 90 °C)
	V4	PVC reticulado
	B	Goma de etileno propileno
	G	Etileno-acetato de vinilo
	N	Goma de policloropreno
	N4	Polietileno clorosulfatado
	N8	Policloropreno resistente al agua
	Q	Poliuretano
	J	Trenza de fibra de vidrio
	R	Goma de estireno-butadieno
	S	Goma de silicona
	Z	Mezcla reticulada a base de poliolefina de baja emisión de humos y gases corrosivos.
Forma del conductor	-U	Rígido circular de un solo alambre (clase 1)
	-R	Rígido circular de varios alambres (clase 2)
	-F	Flexible para servicios móviles (clase 5)
	-H	Extraflexible (clase 6)
	-K	Flexible para instalaciones fijas (clase 5)
	-D	Flexible para utilizar en máquinas de soldar
	-E	Muy flexible para utilizar en máquinas de soldar
Número de conductores y sección	N	Número de conductores (1, 2, 3...)
	x	En mangueras **sin** conductor de protección
	G	Cuando en una manguera hay conductor de protección
	1.5, 2.5, 4, 6...	Sección de los conductores en mm^2
Resistencia al fuego	AS	Libre de halógenos, baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de llama.
	AS+	Además de cumplir AS, debe ser resistente al fuego

Tabla 5.3. Designación de conductores de hasta 450/750 V.

Para conductores de 0,6/1 kV

Estos conductores no están armonizados; es decir, no se ajustan a la designación del apartado anterior, sino que poseen su propio código, según las diferentes normas y fabricantes.

La designación utilizada para estos conductores, según las normas UNE 21123 / IEC 60502 / UNE 21150, es la siguiente:

Aislamiento	R	Polietileno reticulado (XLPE)
	Z1	Poliolefina termoplástica libre de halógenos(1)
	Z	Elastómero termoestable libre de halógenos(2)
	V	Policloruro de vinilo (PVC)
	S	Compuesto termoestable de silicona libre de halógenos(2)
	D	Elastómero de etileno-propileno (EPR)
		(1) Equivalente a PVC (2) Equivalente a EPR
Pantalla, revestimiento interior, asiento de armadura	C3	Pantalla de hilos de cobre dispuestos helicoidalmente
	C4	Pantalla de cobre en forma de trenza
	V	Policloruro de vinilo (PVC)
	Z1	Poliolefina termoplástica libre de halógenos
		Si no lleva pantalla ni revestimiento interior, ni asiento de armadura, no se utiliza ninguna letra.
Tipo de armadura	F	Fleje de acero dispuesto helicoidalmente
	FA	Fleje de aluminio dispuesto helicoidalmente
	FA3	Fleje de aluminio corrugado longitudinalmente
	M	Corona de hilos de acero
	MA	Corona de hilos de aluminio
Cubierta exterior	V	Policloruro de vinilo (PVC)
	Z1	Poliolefina termoplástica libre de halógenos
	Z	Elastómero termoestable libre de halógenos
	N	Polímero clorado vulcanizado (policloropreno)
Conductor	-K	Flexible de cobre (clase 5) para instalaciones fijas
	-F	Flexible de cobre (clase 5) para servicios móviles
	-D	Flexible para cables de máquinas de soldar
		Será de cobre rígido clase 1 o 2 si **no** existe letra
	(Al)	Si el conductor es de aluminio
Tensión nominal	U_0/U	Tensión asignada de 0,6 /1 kV
N° de conductores y sección nominal	N	Número de conductores
	x	En mangueras **sin** conductor de protección
	G	Cuando exista en una manguera conductor de protección
Resistencia al fuego	AS	Libre de halógenos, baja emisión de humos, opacidad reducida y no propagador de llama
	AS+	Además de cumplir AS, debe ser resistente al fuego

Tabla 5.4. Designación de cables de 0,6/1 kV.

Saber más

Para líneas de distribución aéreas tensadas (sobre postes, por ejemplo), se puede emplear conductores con neutro fiador o cables de acero galvanizado fiadores. El neutro fiador es un conductor de aleación de aluminio-magnesio-silicio denominado ALMELEC, que hace que este conductor ofrezca mayor resistencia mecánica.

El conductor neutro ALMELEC (Alm) es de mayor sección que los de fase. Ahora bien, en caso de utilizar cables fiadores de acero, el neutro en líneas de distribución es de menor sección que los de fase a partir de 95 mm^2.

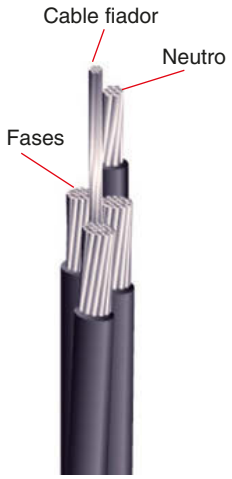


Figura 5.8. Cuatro conductores trenzados para redes aéreas tipo RZ 06/1 kV Al con cable fiador.