


הערות

- 1. מפלסים במטרים ביחס ל-0.00±.
- 2. עומק קורה 60 ס"מ כולל התקרה.
- 3. תעלת המיזוג עוברת מעל התקרה האקוסטית לאורך כל החתך.

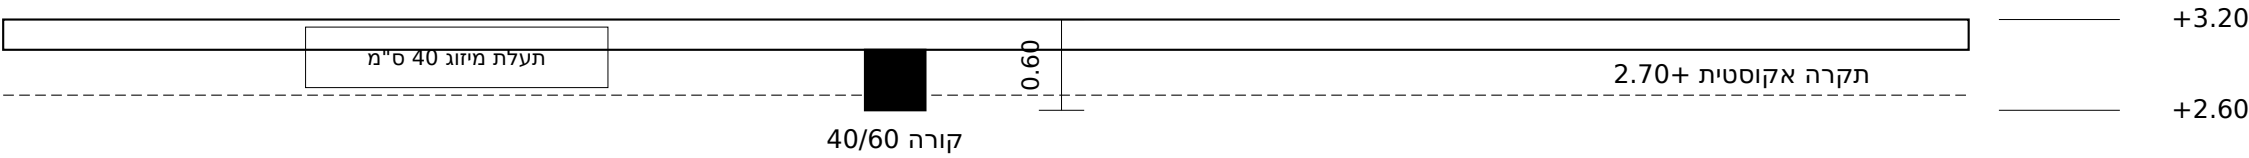

פרויקט	בניין משרדים, רח' התעשייה 12
שם גיליון	חתך 1-1
מספר גיליון	A-301
מהדורה	B
סטטוס	לביצוע
קנה מידה	1:50
תאריך	18.08.2026
שרטט	א.ל.
חתימת מהנדס	מ.לוי, אדריכל