

**АКТ № 716 -10/08-24-УУТЭ от 08.07 2025 г.**  
**проверки учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**(периодическая / внеплановая)**

Произведена проверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее - УУТЭ)

Наименование потребителя: ООО "РЕМЭНЕРГО"

ИТП № 20-10-1012/047

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: г. Москва, Ватутина улица дом 18 корпус 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**СООТВЕТСТВИЕ**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

☐ Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, без выхода на объект

☒ Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ допускается (не допускается) в дальнейшую эксплуатацию

с «08» июля 2025 года, по «21» мая 2028 года в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной проверки
1	2	3	4	5	6
<b>ИТП(ЦО+ОВ+ГВС)</b>					
SA-94/2M	20563	Q= 3599 Гкал	Местный щит	23064681	22.06.2029г.
ПРН-80	20563-1	G1= 243684 т	Подающий трубопровод	23064682	22.06.2029г.
ПРН-80	20563-2	G2= 247521 т	Обратный трубопровод	23064683	22.06.2029г.
КТПТР-01	8703	Траб= 40554 ч	Подающий трубопровод	23064684	22.06.2029г.
КТПТР-01	8703A		Обратный трубопровод	23064685	22.06.2029г.
<b>Подпитка</b>					
ВСГ-25	10716361	Gп= т	Трубопровод подпитки	09134880	21.05.2028г.
Клемная коробка		Vп= 113 м.куб.			

Архив показаний за предыдущий период: снят


☒ , не снят ☐

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да

☐ , нет ☐

Период неисправности согласно снятому архиву с "\_\_\_" по "\_\_\_"

Схема учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя.

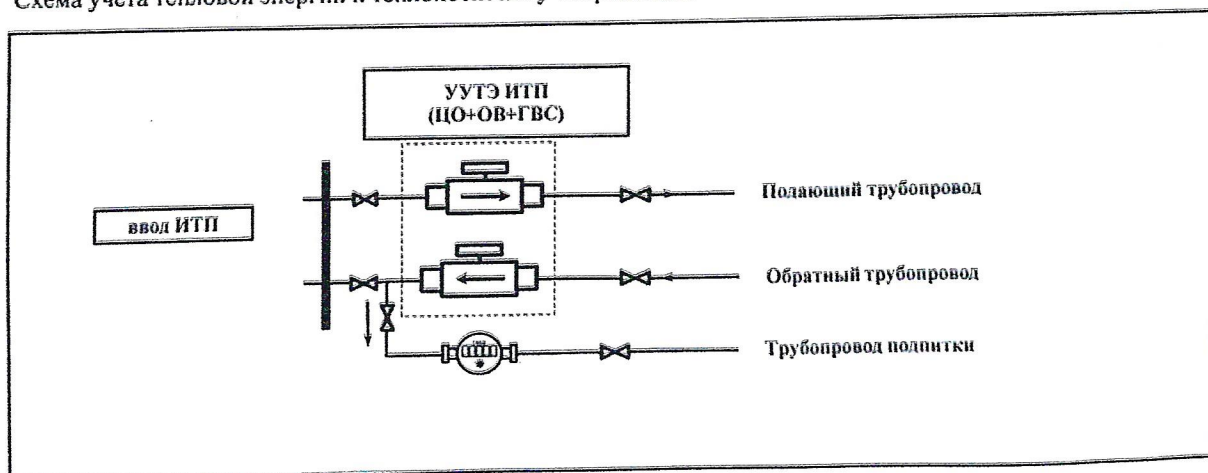

Замечания:

Рекомендации:

Примечание: ИТП на балансе потребителя. *произведены замеры КТТПР-01 Ю 7017/А на указанные в акте*

ПАО «МОЭК»  
Филиал №11 «Горэнергосбыт»

Отдел контроля и учета  
энергопотребления по ЗАО

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор Отдела КиУЭ по ЗАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю за энергопотреблением  
Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Тукаев М.И.

тел. 8-(495)-587-97-11 (71-42)

(контактные данные: должность, ФИО, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель потребителя:

*кон. ул. Спешневская 16*  
*89031017260*

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

