


## Условные обозначения

	Интерфейсная линия связи RS-485
	Интерфейсная линия связи Ethernet (оптоволоконная)
	Питательная линия 220В-50Гц
	Автоматический ввод резерва
	Распределенная система управления

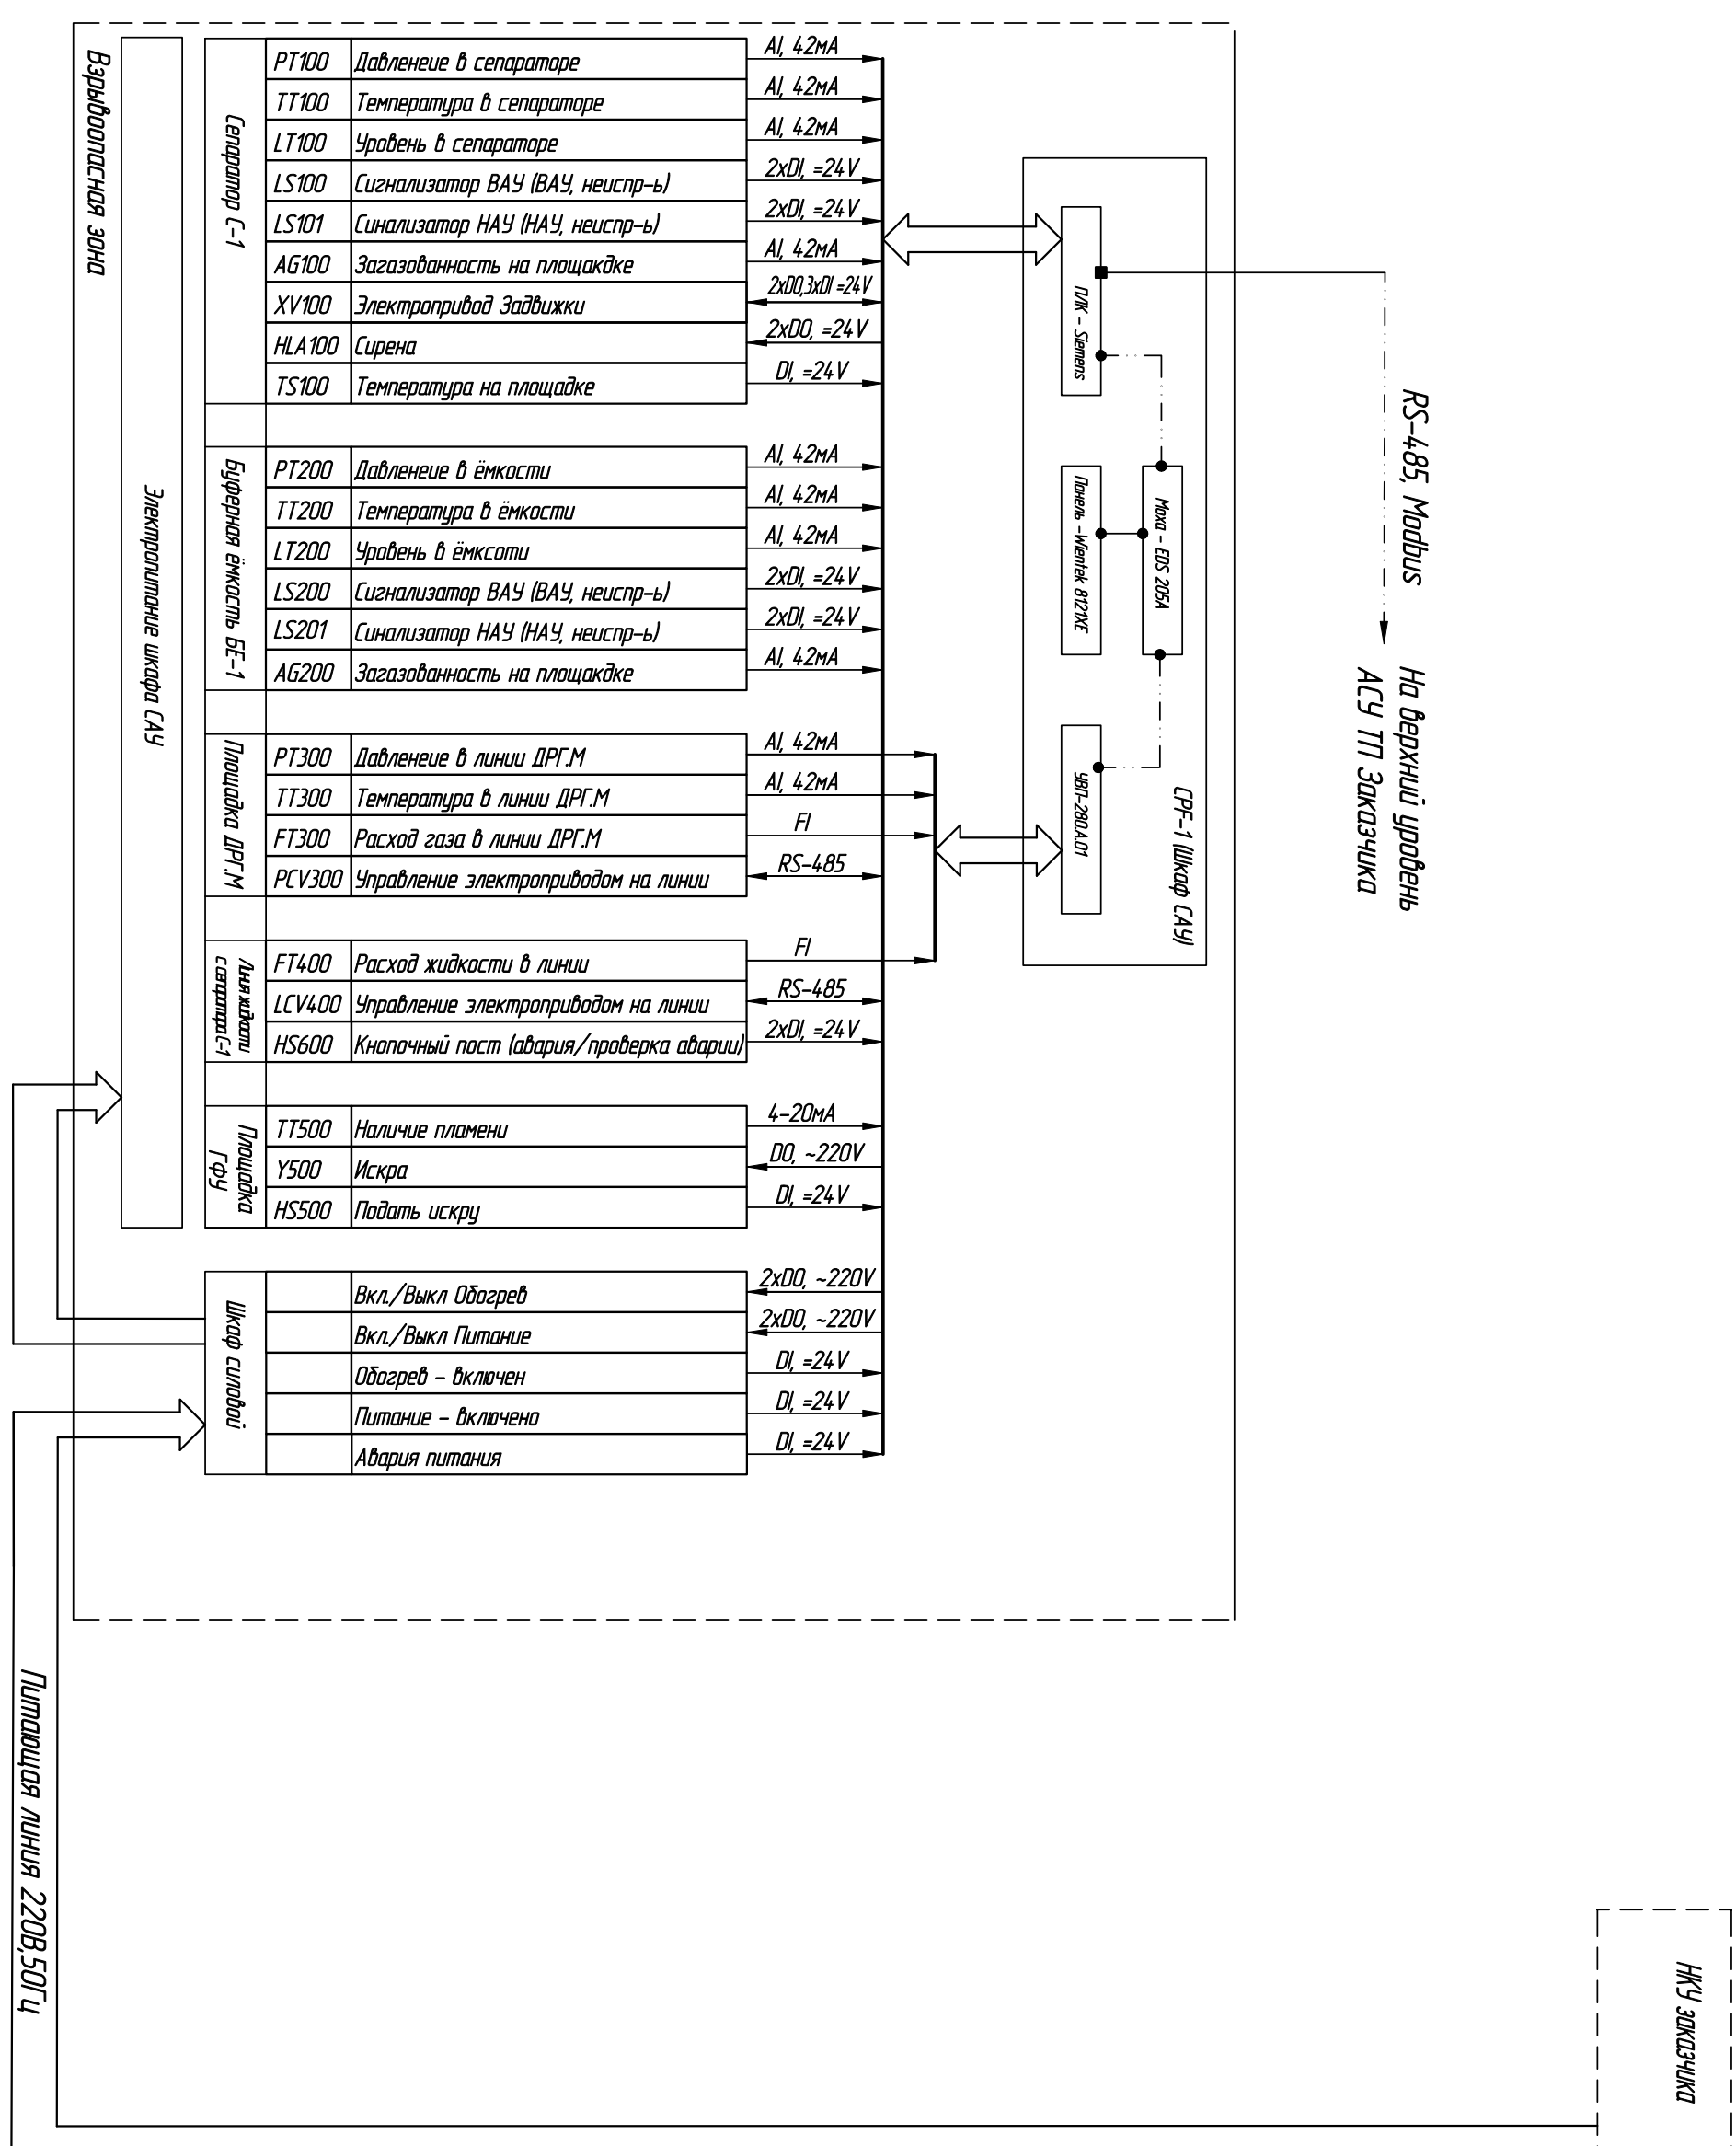

**Примечание:**

Схема разработана на основании 4.55.00.00.00.00.00 ТХ

## 2. Принятые обозначения сигналов:


DI - входной дискретный;

ДО - выходной дискретный;

AI – входной аналогизовы;

АО – выходной аналог;.

RS485 – интерфейс RS485, протокол Modbus RTU;

ПЯИОС для ООО "ИНК"									
ОИ 455.00.00.00.000 АТЭ1									
Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема электрическая структурная					
Разраб.	Вызоров								
Проб.	Голимов								
Н. контр.	Самкова			Лист	Масса	Масштаб	 ООО «НТПП ОЗНА- Инжиниринг»		
Упрд	Харстонова			Листов	1				