



		初始电压 (kV)	稳态电压 (kV)	电压变化量 (kV)	电压变化百分比(%)
夏低方式	投入一组滤波器	509.65	515.29	5.64	1.07
	切除一组滤波器	509.65	504.17	-5.48	-1.04
冬低方式	投入一组滤波器	509.82	516.18	6.33	1.25
	切除一组滤波器	509.82	504.29	-5.53	-1.08

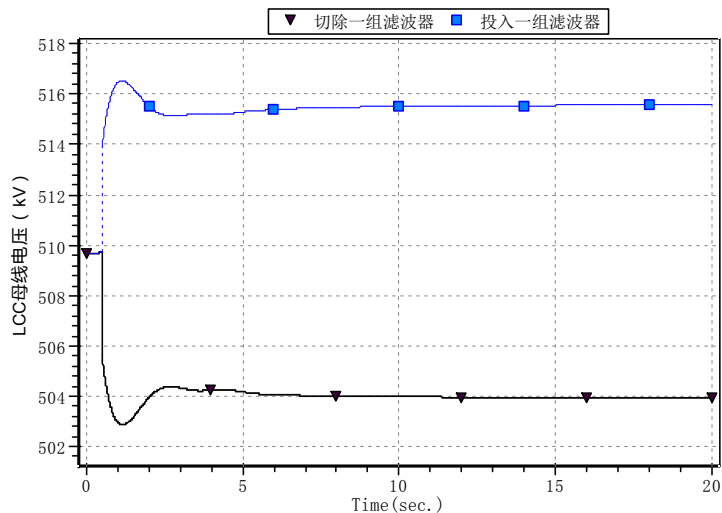

夏低方式投切滤波器的电压波动

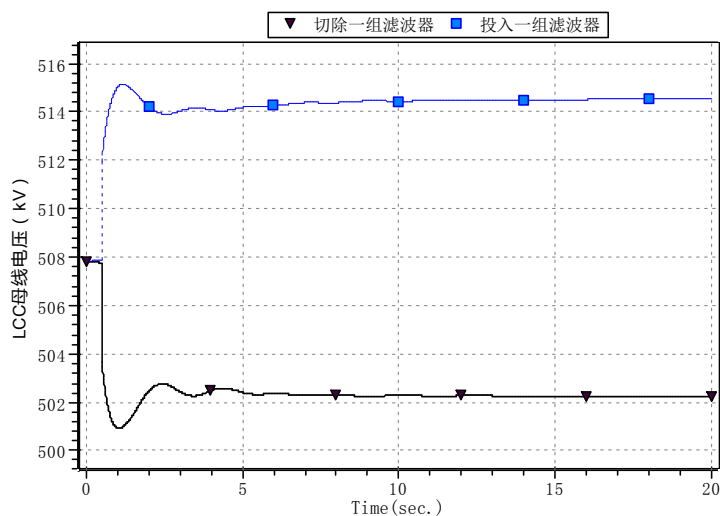

冬低方式投切滤波器的电压波动