

Состав проекта вентиляции

Расчёты, чертежи и спецификация для жилых и коммерческих помещений

01 Расчёт воздухообмена

Потребность в воздухе по помещениям и параметры работы системы.

02 Подбор оборудования

Основные компоненты и характеристики с учётом задачи и условий объекта.

03 Планы размещения

Оборудование, воздуховоды и решётки с размерами и привязками.

04 Разрезы и монтажные узлы

Высоты и сложные пересечения; доступ для обслуживания.

05 Спецификация

Наименования, марки и количество оборудования и материалов.


06 Пояснения к решениям

Исходные данные и описание принятых проектных решений.

Точный состав разделов согласуется по заданию на проектирование.

План размещения системы

Фрагмент чертежа: трассы, решётки и проектные обозначения

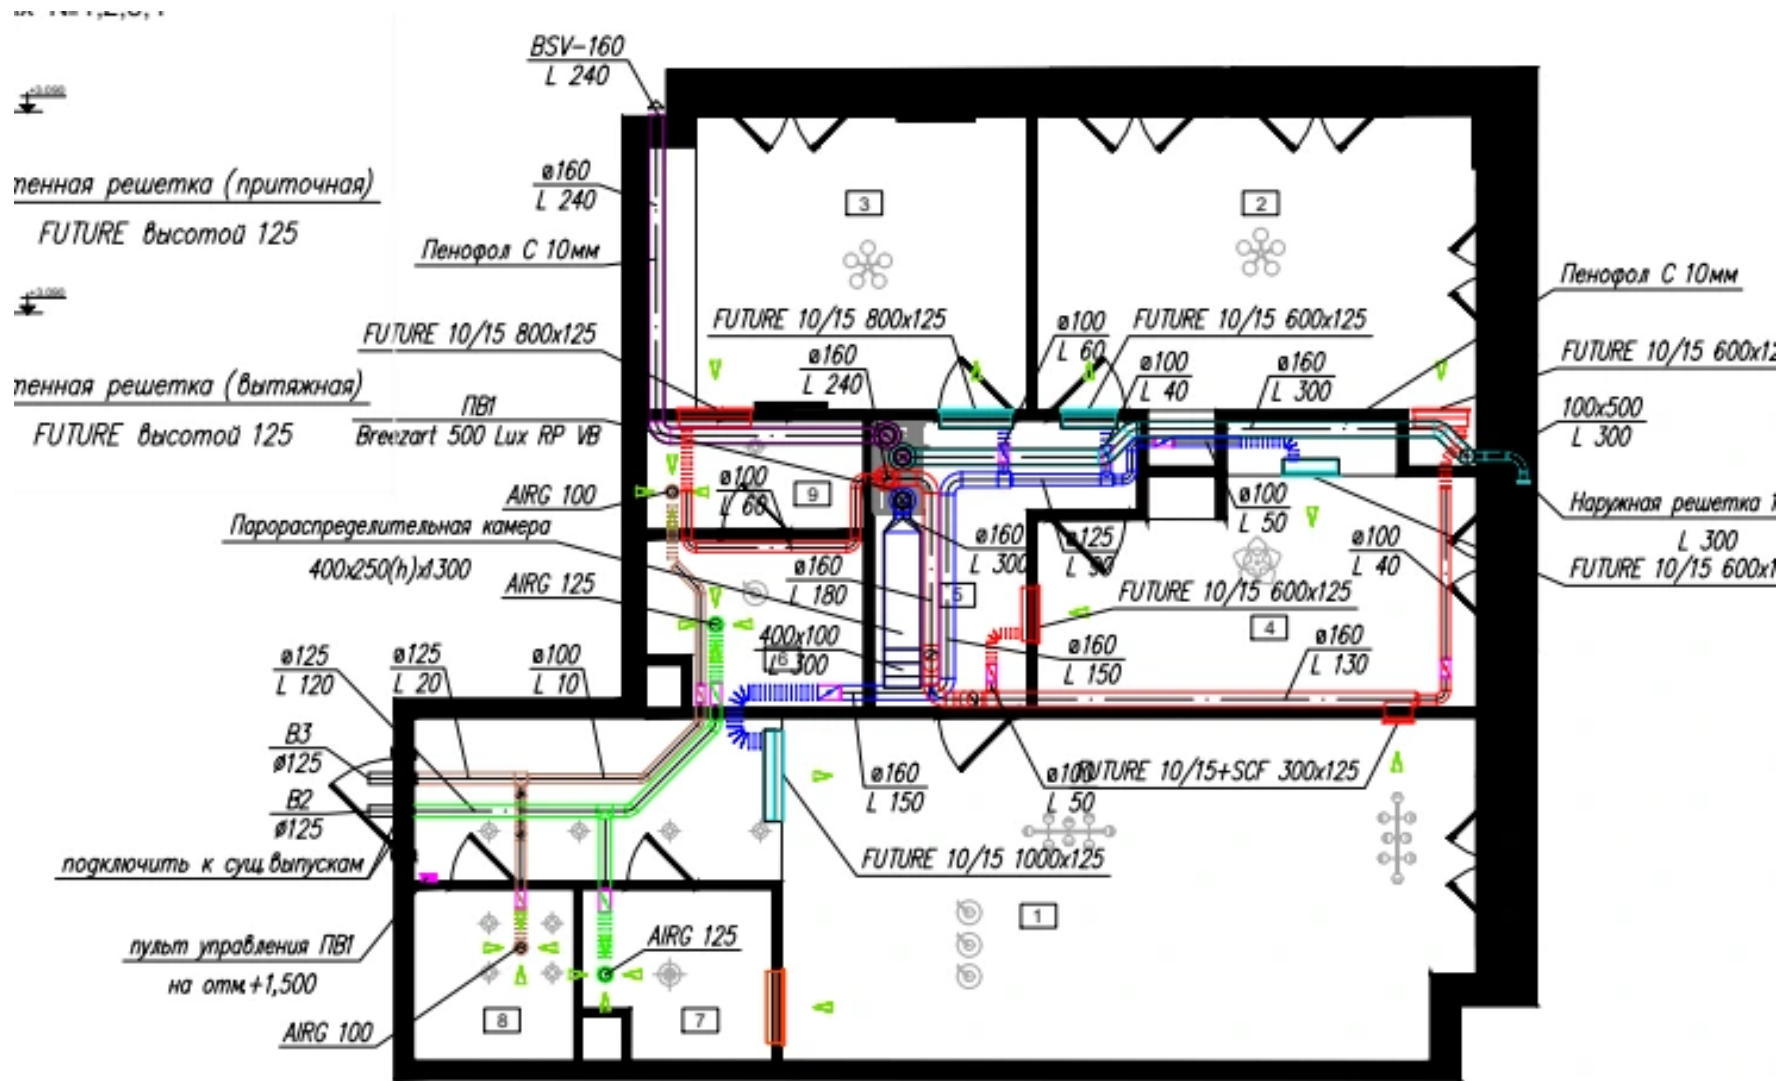

Спецификация оборудования

Фрагмент ведомости: наименования, характеристики и количество

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единиц а изме-рения	Коли-чество	Масса единицы/общая, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	б) Круглый диффузор							
	Ø100	AIRG-100			шт.	1		
	Ø125	AIRG-125			шт.	1		
	в) Наружная решетка							
	Ø160	BSV-160		«Арктос»	шт.	1		
	100x500	AMH-K 100x500		«Арктос»	шт.	1		Решетку уточнить!
7	Воздуховод круглого сечения спирально-навивной из оцинкованной стали, класс герметичности В	ГОСТ 14198-2020						
	Ø100			«Гипервент»	пм	15		
	Ø125			«Гипервент»	пм	9		
	Ø160			«Гипервент»	пм	27		
8	Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали, L=1250 мм, толщ. 0,5-0,7мм:	ГОСТ 14198-2020						
	500x100			«ВентСнаб»	пм	0,8		
9	Отвод круглого сечения сегментный (45°)							
	Ø100			«Гипервент»	шт.	7		
	Ø125			«Гипервент»	шт.	2		
	Ø160			«Гипервент»	шт.	7		
10	Отвод круглого сечения сегментный (90°)							
	Ø100			«Гипервент»	шт.	6		
	Ø160			«Гипервент»	шт.	9		
11	Отвод прямоугольного сечения (90°)							
	100x500			«Гипервент»	шт.	1		