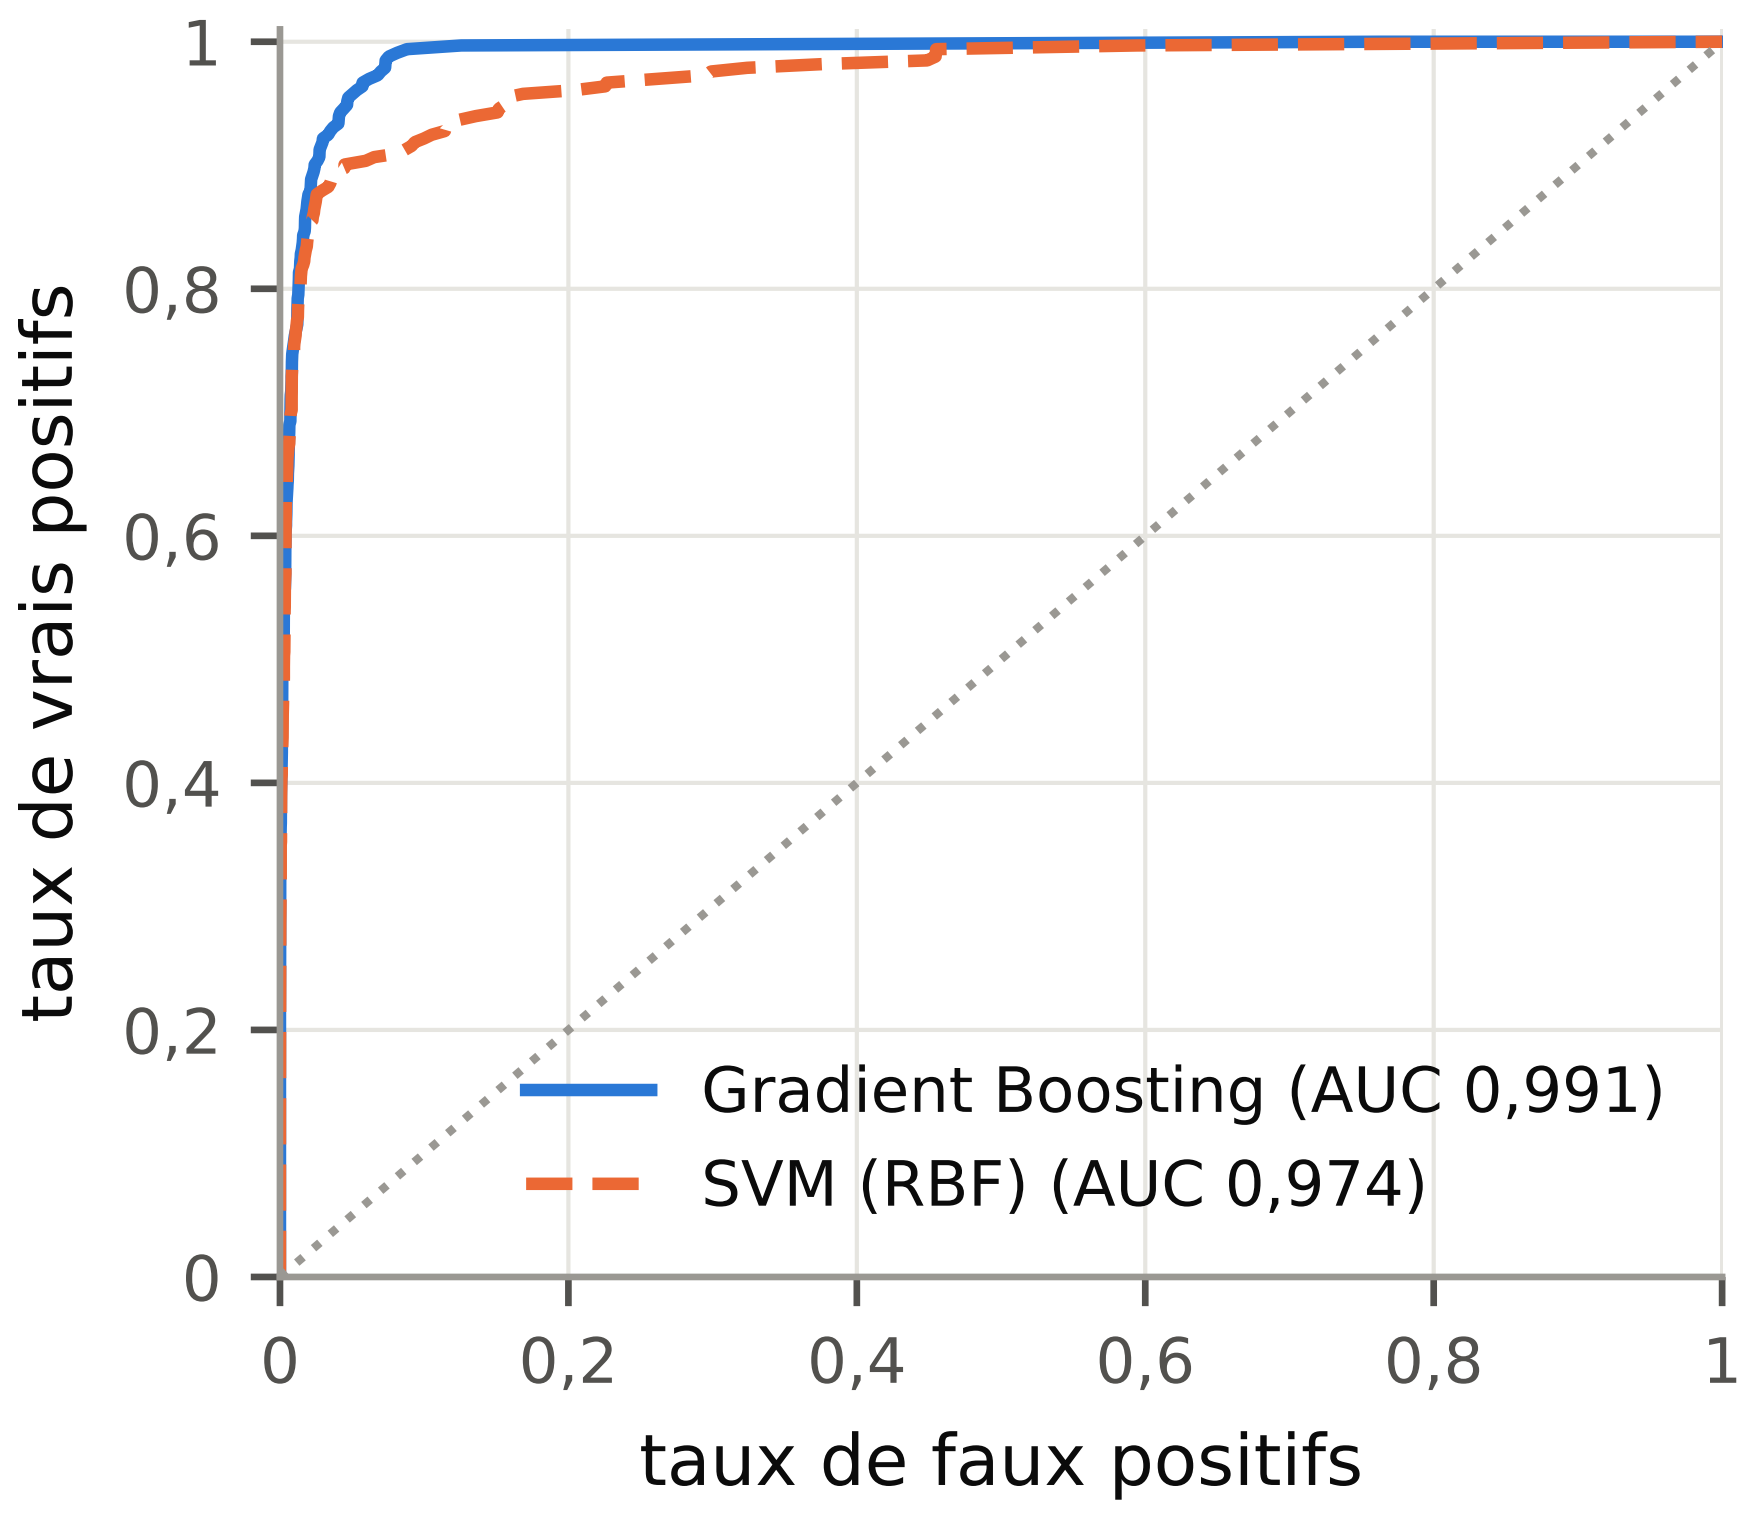
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
taux de vrais positifs
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
taux de faux positifs
Gradient Boosting (AUC 0,991)
SVM (RBF) (AUC 0,974)