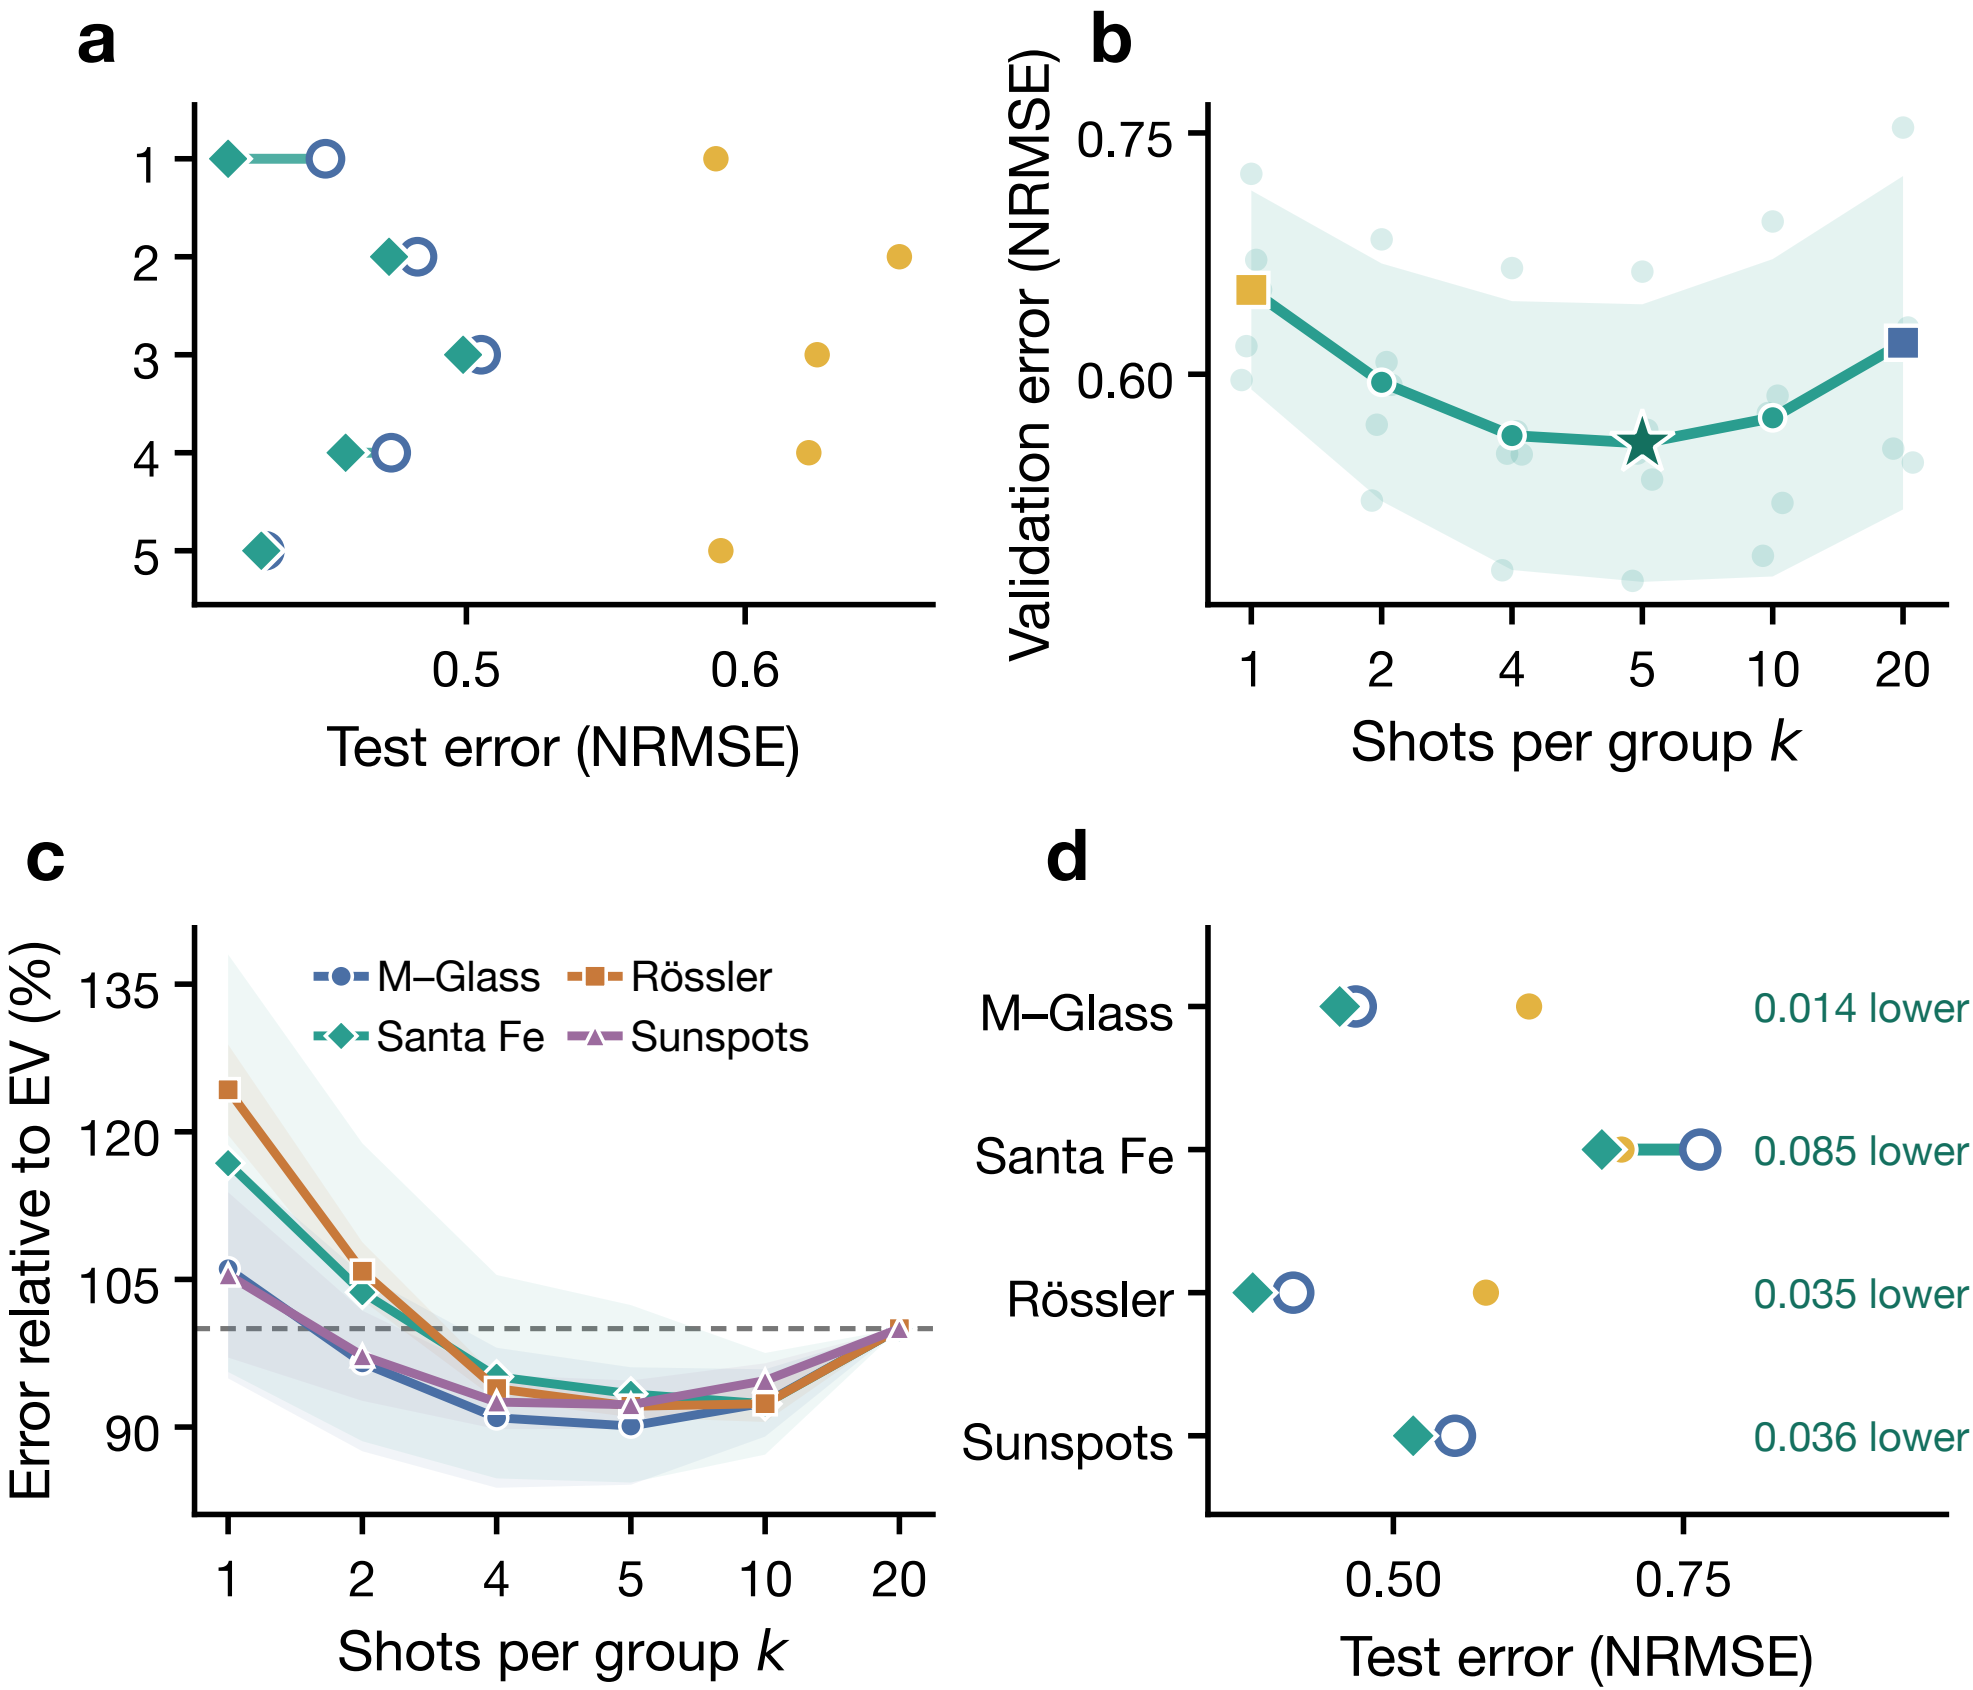
a
1
2
3
4
5
0.5
0.6
Test error (NRMSE)
b
Validation error (NRMSE)
0.75
0.60
1
2
4
5
10
20
Shots per group k
c
Error relative to EV (%)
135
120
105
90
M–Glass
Rössler
Santa Fe
Sunspots
1
2
4
5
10
20
Shots per group k
d
M–Glass
Santa Fe
Rössler
Sunspots
0.014 lower
0.085 lower
0.035 lower
0.036 lower
0.50
0.75
Test error (NRMSE)