

# TS-PUESTOS-P13

## PISO 13

### DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO

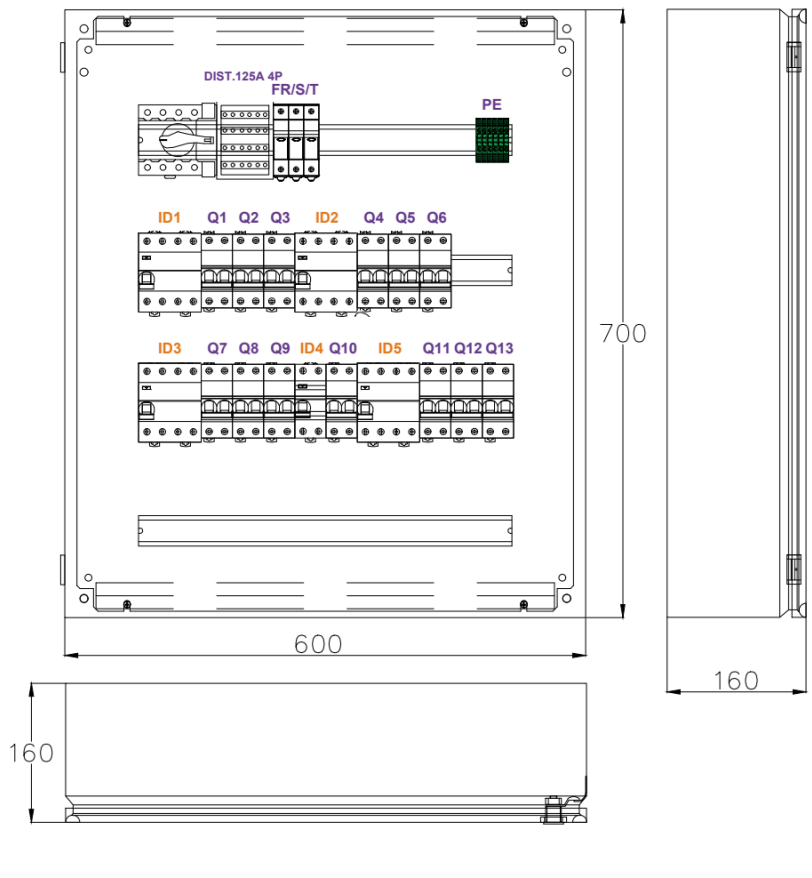


### ESQUEMA FUNCIONAL

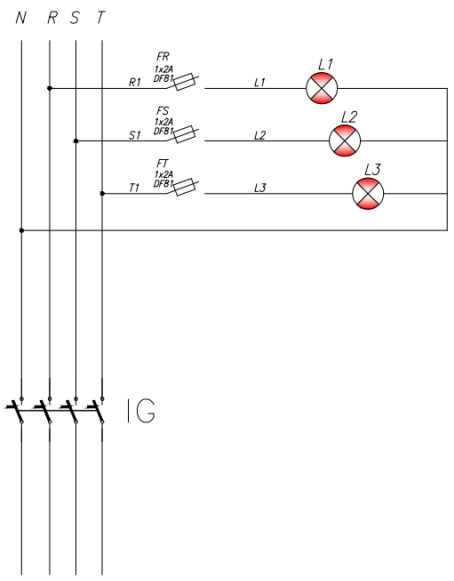


## REFERENCIAS, DESTINO DE CIRCUITOS Y SIMBOLOGÍA

TS-PUESTOS-P13

### NOMENCLATURA

| | |
|---|---|
| **IG** | Interruptor general |
| **ID1 - ID5** | Interruptores diferenciales |
| **Q1 - Q13** | Interruptores termomagnéticos |
| **FR/S/T** | Portafusibles |
| **L1/L2/L3** | Pilotos luminosos |
| **PE** | Tierra de protección |


### DESTINO DE CIRCUITOS

| | |
|---|---|
| **CTN01** | Tomacorrientes isla A |
| **CTN02** | Tomacorrientes isla B |
| **CTN03** | Tomacorrientes isla C |
| **CTN04** | Tomacorrientes isla D |
| **CTN05** | Tomacorrientes escritorios oficinas A-B-C-D |
| **CTN06** | Tomacorrientes escritorios oficinas D-E-F |
| **CTN07** | Tomacorrientes para TV |
| **CTN08** | Tomacorrientes TV wall |
| **CTN09** | Tomacorrientes access point |
| **CTN10** | Alimentación rack datos |
| **CTN11** | Alimentación para portero visor |
| **CTN12 - 13** | Reserva equipada |

### SIMBOLOGÍA DEL UNIFILAR

- Interruptor seccionador manual. Calibre, capacidad de ruptura y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor automático termomagnético. Calibre y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor diferencial. Cantidad de polos, clase y sensibilidad indicados en esquema unifilar.
- Portafusible. Tamaño de fusible 8.3x31.5mm tipo gG o aM hasta 25A. Capacidad conforme IEC60947-3 de 20kA.
- Piloto luminoso LED Ø22mm. Tensión 230Vca.

### ESQUEMA UNIFILAR

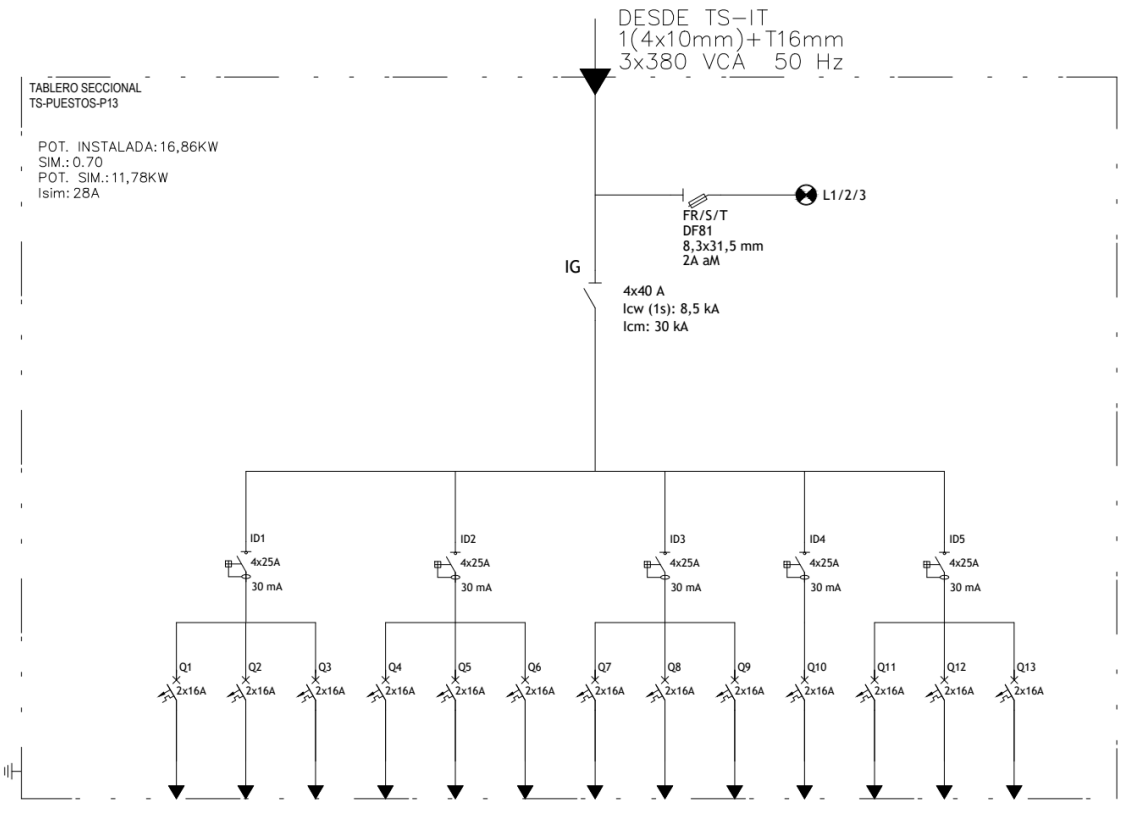


| SALIDA N° | CTN01 | CTN02 | CTN03 | CTN04 | CTN05 | CTN06 | CTN07 | CTN08 | CTN09 | CTN10 | CTN11 | CTN12 | CTN13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITO TIPO | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | TOMAS | – | – |
| POTENCIA [Pot] | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1.87 | 1,87 | – | – – |
| CORRIENTE (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – |
| FASE | RN | SN | TN | RN | SN | SN | TN | RN | SN | RN | TN | – | – |
| BOCAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| CABLES | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | - | - |
| DESTINO | TOMACORRIENTES ISLA A | TOMACORRIENTES ISLA B | TOMACORRIENTES ISLA C | TOMACORRIENTES ISLA D | TOMACORRIENTES ESCRITORIOS OFICINAS A–B–C–D | TOMACORRIENTES ESCRITORIOS OFICINAS D–E–F | TOMACORRIENTES PARA TV | TOMACORRIENTES TV WALL | TOMACORRIENTES ACCESS POINT | ALIMENTACION RACK DATOS | ALIMENTACION PARA PORTERO VISOR | RESERVA EQUIPADA | RESERVA EQUIPADA |