ADER STUDIO / CASA ANGEL

Sanitaria / primer cruce verificable

R01 - 21 de octubre de 2026. Lectura real del documento abierto en Revit y del PDF suministrado. Alcance piloto: baño principal, lámina IS.0002, página 5 de 16.

1.300 mm entre las dos bachas

Los puntos de inserción de las bachas **1007006** y **1257325** comparten X y Z. Su separación en Y y su distancia 3D son **1,300000 m**. Coinciden con el total de las cotas **0,65 + 0,65 m** del PDF. La hoja siguiente identifica los dos aparatos y añade una cota de control.

Alcance del relevamiento

Grupo	Caños	Longitud completa / m
AF	28	17.6898
AC	31	24.2532
CL secundario	19	8.0576
CL primario	6	3.9100
Calefacción	21	17.9340
Por clasificar	2	0.0622

Estas longitudes no son un cómputo final del baño. El colector de la vista devuelve también alimentaciones que cruzan sus límites; se suma la longitud completa de cada elemento. No se agregaron desperdicios, uniones, mano de obra ni precios.

Qué sigue pendiente

- Las cotas parciales de 0,65 m requieren confirmar las referencias exactas. Desde las inserciones de bachas al eje del caño 2096711 resultan 0,652396 m y 0,647604 m proyectados.

- No clasificar por System Name solamente: existen caños AF registrados en sistemas Sanitary.


- Calefacción y Default quedan separados del conjunto sanitario. No se modificaron geometrías ni parámetros del RVT.

- La lámina de control incorpora una cota de revisión. No reemplaza el plano ejecutivo completamente acotado.


Fuente RVT: CASA ANGEL BRUSCA.rvt / vista 1469031, escala 1:20. Fuente PDF: Documentación Sanitarias.pdf / IS.0002. Unidades: Length interno (ft) x 0,3048 = m; Diameter interno (ft) x 304,8 = mm. Revisión independiente: 107 IDs únicos y conversiones compatibles con el redondeo mostrado.

COTA DE CONTROL R01 / 21 OCT 2026 / NO EMITIR A OBRA


A: bacha 1257325 | B: bacha 1007006 | Distancia 3D de inserciones: 1.300000 m

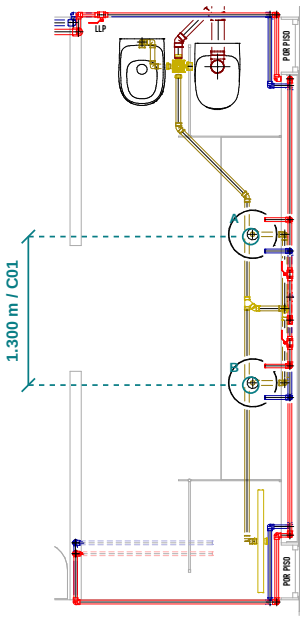


1 P.DET - 00 - BAÑO PPAL
1 : 20

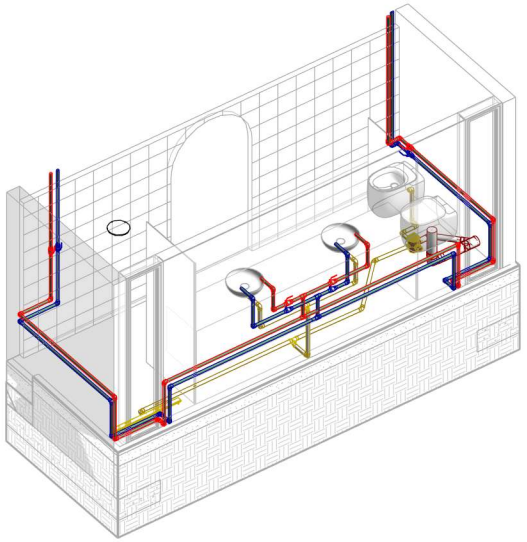


2 AXO - 00. BAÑO PPAL

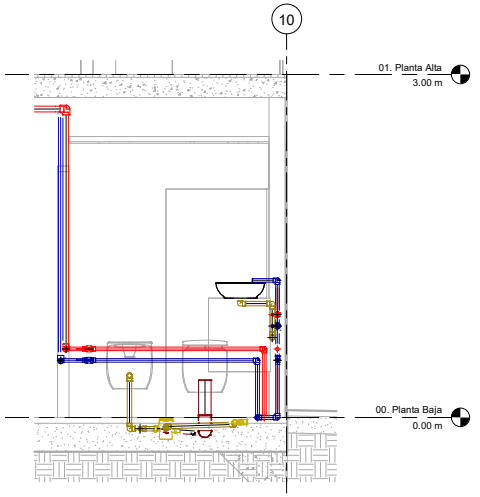

3 00 - BAÑO PPAL - BB
1 : 20

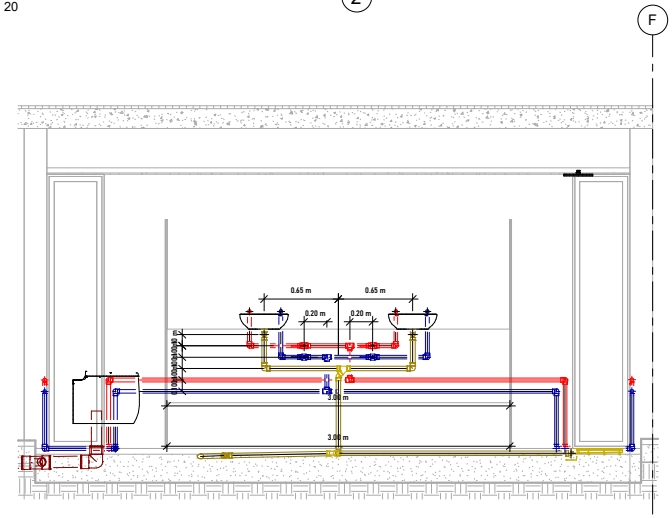

4 00 - BAÑO PPAL - AA
1 : 20

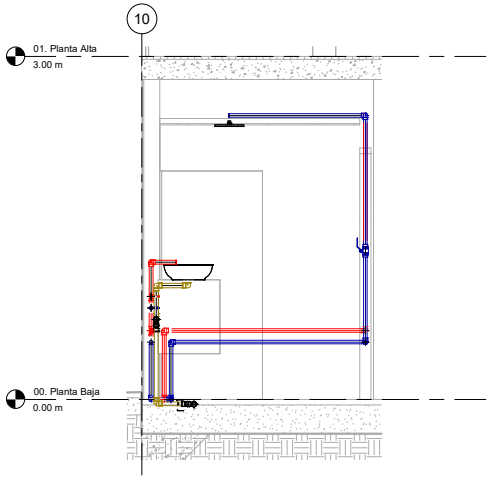

5 00 - BAÑO PPAL - CC
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Baño principal

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

IS.0002

Scale 1 : 20

10/9/2025 12:14:49 PM

ADER STUDIO / CASA ANGEL

Trazabilidad / elementos del piloto

Los 107 registros quedan identificados. AF/AC y desagües se separan de calefacción y de los elementos sin clasificación. La longitud corresponde al eje del elemento del RVT, no a una medición de píxeles del PDF.

ID Revit	Grupo	Diám. mm	Long. m	X / Y / Z del punto medio (mm)
1384376	AC	32	0.2640	5758/-832/750
1384433	AC	32	0.0800	5700/-2716/-150
1384634	AC	32	2.0846	5758/218/600
1384704	AC	32	1.8481	5758/-1774/600
1384722	AC	32	0.4247	5758/-184/900
1384876	AC	32	0.1487	3999/1838/600
1384887	AC	32	0.5250	5643/1558/-150
1384903	AC	32	0.7150	5643/1838/225
1385521	AC	32	0.5501	5643/-3008/-150
1386649	AC	32	1.7213	4763/-3301/601
1386681	AC	32	0.7164	5643/-3301/226
1387066	AC	32	0.3636	3884/-2882/801
1387263	AC	32	1.4803	4885/1838/600
1423464	AC	32	0.1150	3908/1763/600
1423574	AC	40	2.0442	3908/1688/1650
1471296	AC	32	0.7150	5758/-2716/225
1980208	AC	32	0.2650	5758/46/1050
1980324	AC	32	0.2025	5639/46/1200
1980497	AC	32	0.1441	5758/-925/900
1980499	AC	32	0.2650	5758/-1235/1050
1980505	AC	32	0.2025	5639/-1235/1200
1980970	AC	32	0.3468	5758/-641/900

ID Revit	Grupo	Diám. mm	Long. m	X / Y / Z del punto medio (mm)
1981014	AC	32	0.1499	5758/-1143/900
1990676	AC	32	0.3838	3884/-3092/601
1991594	AC	32	0.7150	5758/1278/225
2348036	AC	50	4.4945	1728/2073/2700
2350464	AC	50	0.3314	4003/1880/2700
2350476	AC	50	0.0505	3950/1688/2700
2358218	AC	32	1.6645	3883/-2781/1850
2358461	AC	32	1.1593	4480/-2781/2700
2358532	AC	32	0.0825	5077/-2781/2641
1251739	AF	40	2.1630	3861/1601/1596
1251776	AF	32	0.6150	5583/1838/175
1251781	AF	32	0.5850	5583/1528/-150
1251791	AF	32	0.1400	5670/1218/-150
1251974	AF	32	0.6253	5583/-2971/-150
1251978	AF	32	0.1400	5670/-2641/-150
1364896	AF	32	1.6655	4732/-3301/501
1365497	AF	32	0.2820	5758/-632/659
1365997	AF	32	0.1500	5758/-322/800
1366506	AF	32	0.1952	3976/1838/500
1367366	AF	32	1.4025	4864/1838/500
1470979	AF	32	0.6150	5758/1218/175
1471411	AF	32	0.6150	5758/-2641/175
1471493	AF	32	0.6157	5583/-3301/175
1980035	AF	32	1.9145	5758/243/500
1980061	AF	32	1.9730	5758/-1637/500

ID Revit	Grupo	Diám. mm	Long. m	X / Y / Z del punto medio (mm)
1980397	AF	32	0.3650	5758/-229/1000
1980429	AF	32	0.2025	5639/-229/1200
1980495	AF	32	0.4255	5758/-1281/800
1980511	AF	32	0.3650	5758/-1511/1000
1980517	AF	32	0.2025	5639/-1511/1200
1980646	AF	32	0.1463	5758/-541/800
1980812	AF	32	0.3631	5758/-815/800
1990183	AF	32	0.5838	3882/-2992/501
1991963	AF	32	0.1930	3861/1724/500
2350277	AF	50	0.5222	4061/1890/2700
2350975	AF	40	0.1600	3963/1601/2700
2357997	AF	32	0.4643	3882/-2682/750
2097961	CL primario	110	2.5000	5121/2091/1348
2098779	CL primario	110	0.3789	5123/1385/139
2099670	CL primario	63	0.1386	4785/1529/-100
2099817	CL primario	63	0.3390	4921/1757/-110
2377148	CL primario	110	0.1390	5121/2036/-124
2377316	CL primario	110	0.4146	5123/1658/-120
1982383	CL secundario	40	0.0395	5416/-88/1026
1983137	CL secundario	40	0.2375	5715/-1388/842
1983188	CL secundario	40	0.0395	5419/-1388/1026
1987064	CL secundario	40	0.4214	4463/1599/133
1993671	CL secundario	40	0.1668	4556/1493/-99
1993772	CL secundario	40	0.1299	4644/1387/-99
2033441	CL secundario	40	0.0582	5435/-2769/-42

ID Revit	Grupo	Diám. mm	Long. m	X / Y / Z del punto medio (mm)
2065733	CL secundario	40	0.2375	5715/-88/842
2065751	CL secundario	40	0.5588	5715/-1086/700
2066142	CL secundario	40	0.6350	5715/-428/700
2067121	CL secundario	40	0.2503	5567/-1388/983
2067248	CL secundario	40	0.2534	5565/-88/983
2096709	CL secundario	40	0.1869	5598/-730/-42
2096711	CL secundario	40	0.6373	5715/-730/301
2096811	CL secundario	40	1.1685	5425/-69/-64
2097330	CL secundario	40	2.0551	5425/-1741/-45
2097503	CL secundario	40	0.8729	5103/855/-90
2097532	CL secundario	40	0.0868	4782/1239/-99
2130903	CL secundario	40	0.0222	4497/1599/-100
2256893	Calefacción	20	0.2040	3860/-1169/-40
2256901	Calefacción	20	0.8180	4033/-1649/-40
2256931	Calefacción	20	0.8580	4533/-2129/-40
2256943	Calefacción	20	2.6580	5033/-729/-40
2256953	Calefacción	20	0.8580	4533/671/-40
2256961	Calefacción	20	0.7980	4033/201/-40
2256971	Calefacción	20	0.2030	3860/-269/-40
2257097	Calefacción	20	0.9980	3858/-772/-40
2257145	Calefacción	20	0.6030	3858/-974/-40
2257153	Calefacción	20	0.8180	4230/-1454/-40
2257163	Calefacción	20	0.4580	4530/-1934/-40
2257171	Calefacción	20	2.2580	4830/-734/-40
2257181	Calefacción	20	0.4580	4530/466/-40

ID Revit	Grupo	Diám. mm	Long. m	X / Y / Z del punto medio (mm)
2257189	Calefacción	20	0.7980	4230/-4/-40
2257199	Calefacción	20	0.5980	3860/-474/-40
2257322	Calefacción	20	0.8180	4428/-1252/-40
2257332	Calefacción	20	0.0580	4528/-1732/-40
2257340	Calefacción	20	1.8580	4628/-732/-40
2257350	Calefacción	20	0.0580	4528/268/-40
2257358	Calefacción	20	0.7580	4428/-182/-40
2257368	Calefacción	20	0.9980	3858/-632/-40
2358293	Por clasificar	25	0.0320	3883/-2838/1000
2358411	Por clasificar	25	0.0302	3882/-2725/1000