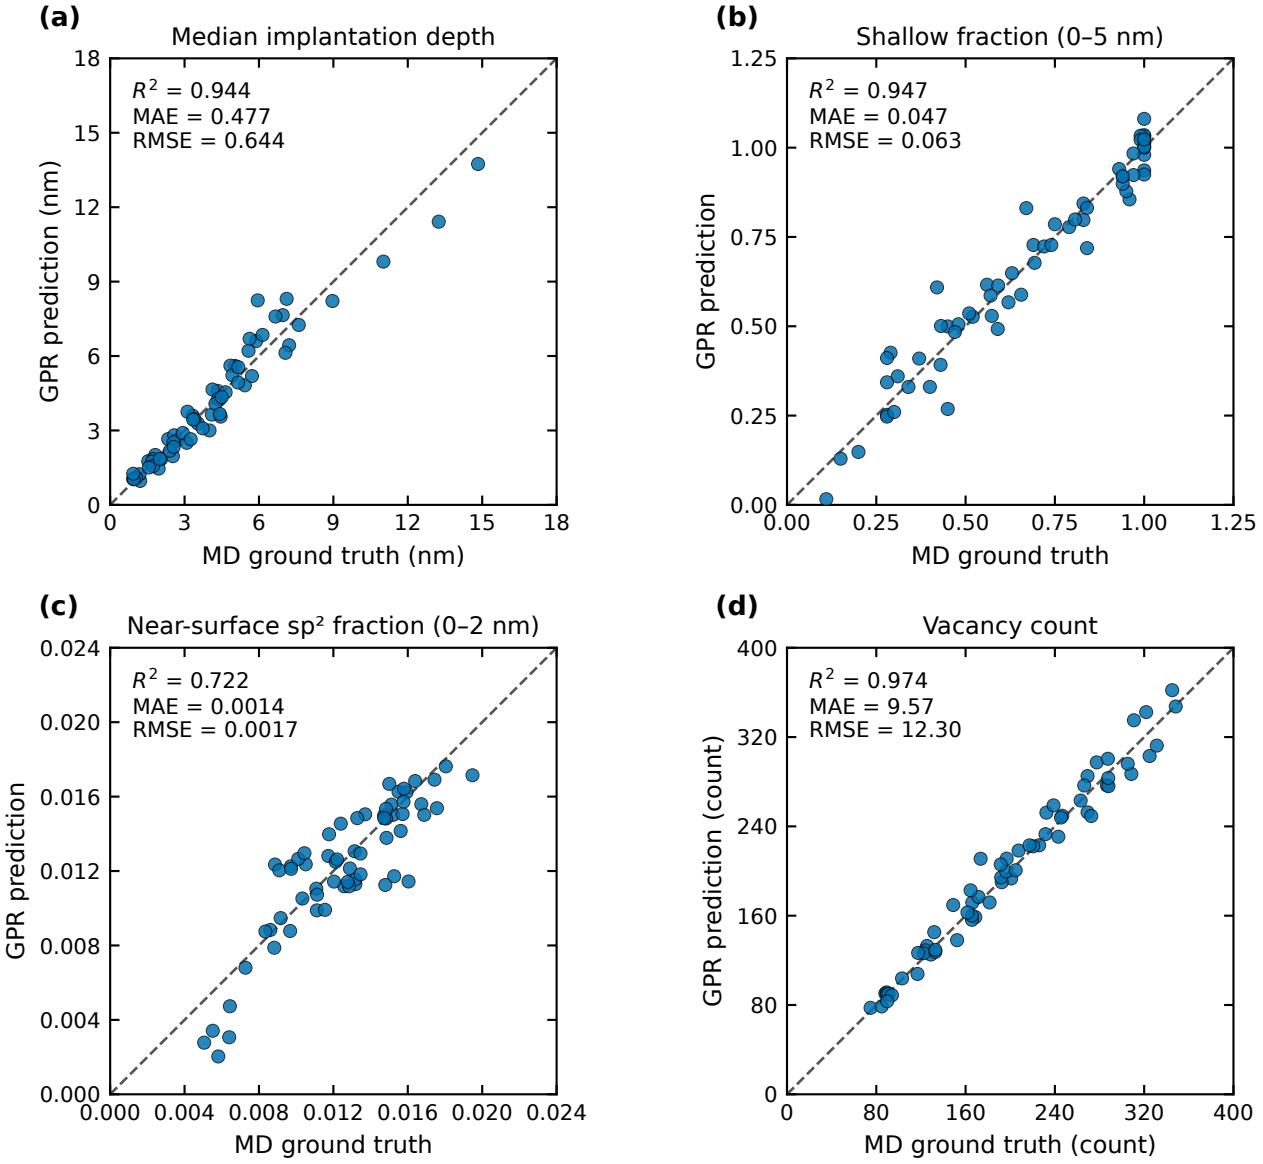
(a)
Median implantation depth
R^2 = 0.944
MAE = 0.477
RMSE = 0.644
GPR prediction (nm)
MD ground truth (nm)
0
3
6
9
12
15
18
(b)
Shallow fraction (0–5 nm)
R^2 = 0.947
MAE = 0.047
RMSE = 0.063
GPR prediction
MD ground truth
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
(c)
Near-surface sp² fraction (0–2 nm)
R^2 = 0.722
MAE = 0.0014
RMSE = 0.0017
GPR prediction
MD ground truth
0.000
0.004
0.008
0.012
0.016
0.020
0.024
(d)
Vacancy count
R^2 = 0.974
MAE = 9.57
RMSE = 12.30
GPR prediction (count)
MD ground truth (count)
0
80
160
240
320
400