
















ЗУПИНКА ВУЗЛОВОЇ ПАХОВОЇ КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТИСКУ (ПСТ)

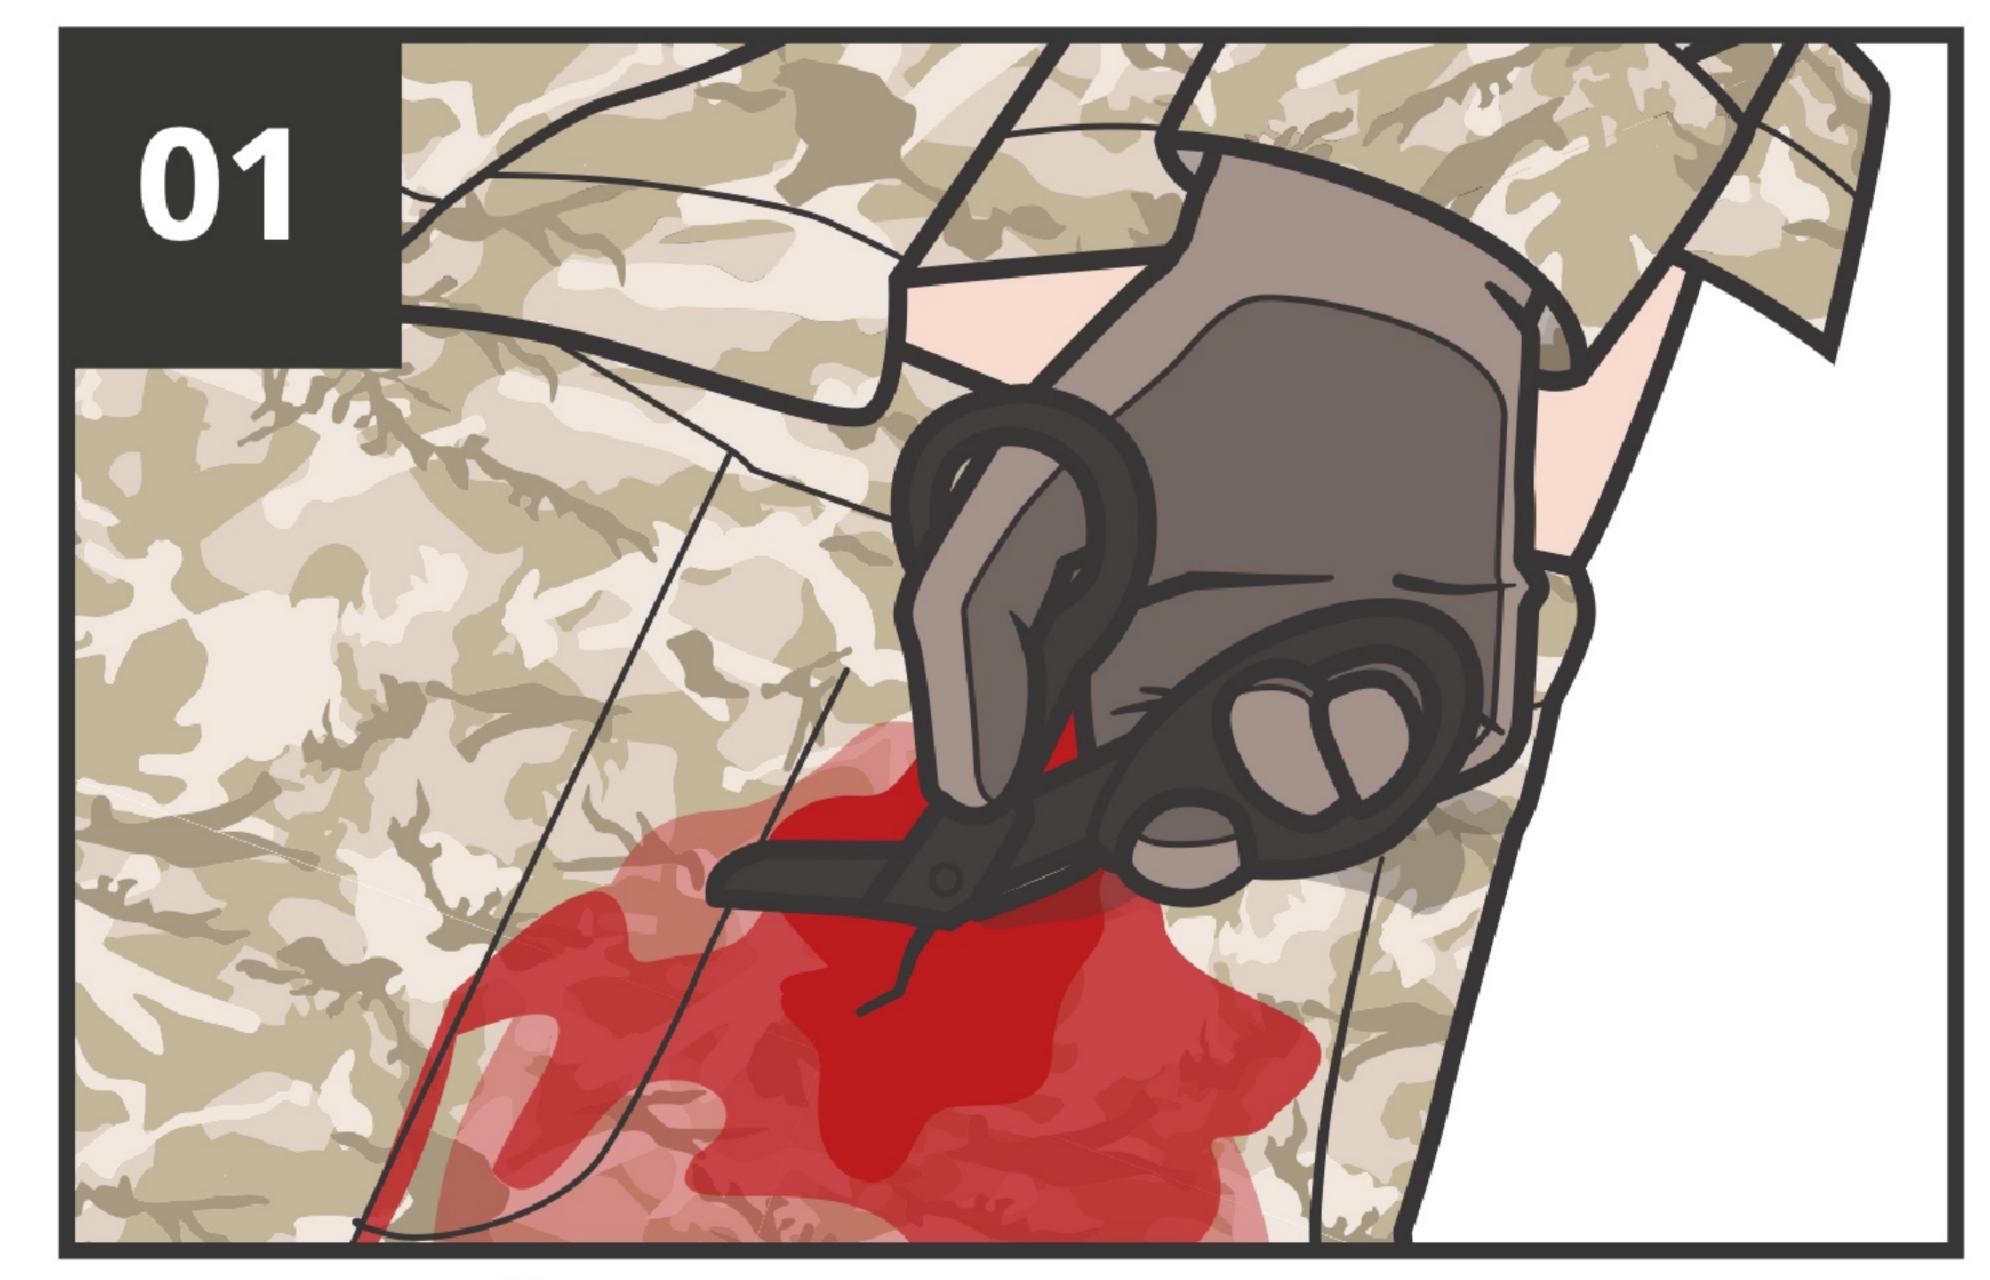

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

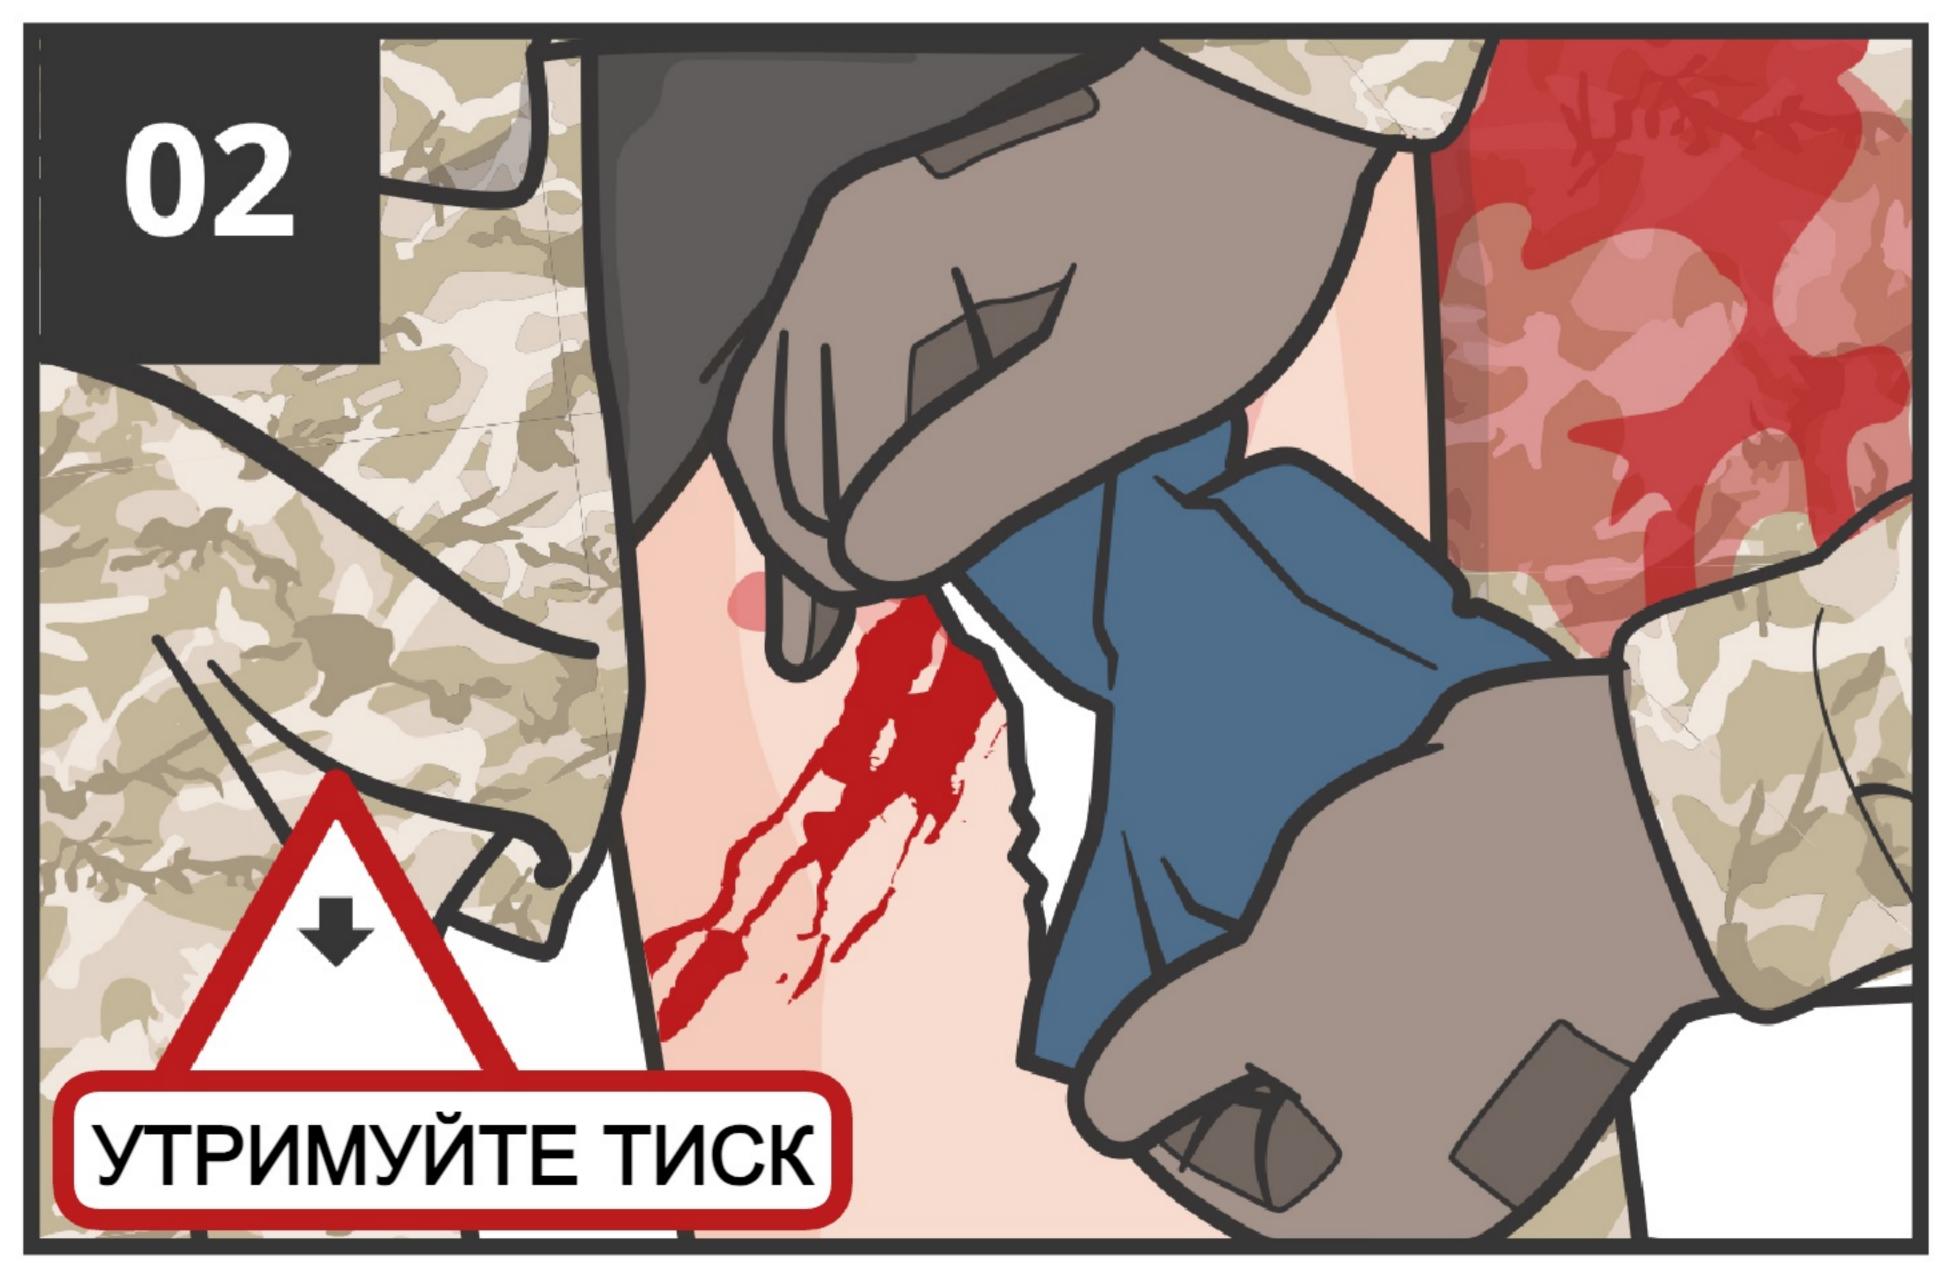


ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на рану, використовуючи свою долоню, кулак або лікоть, та відкрийте упакування з гемостатичним бинтом.

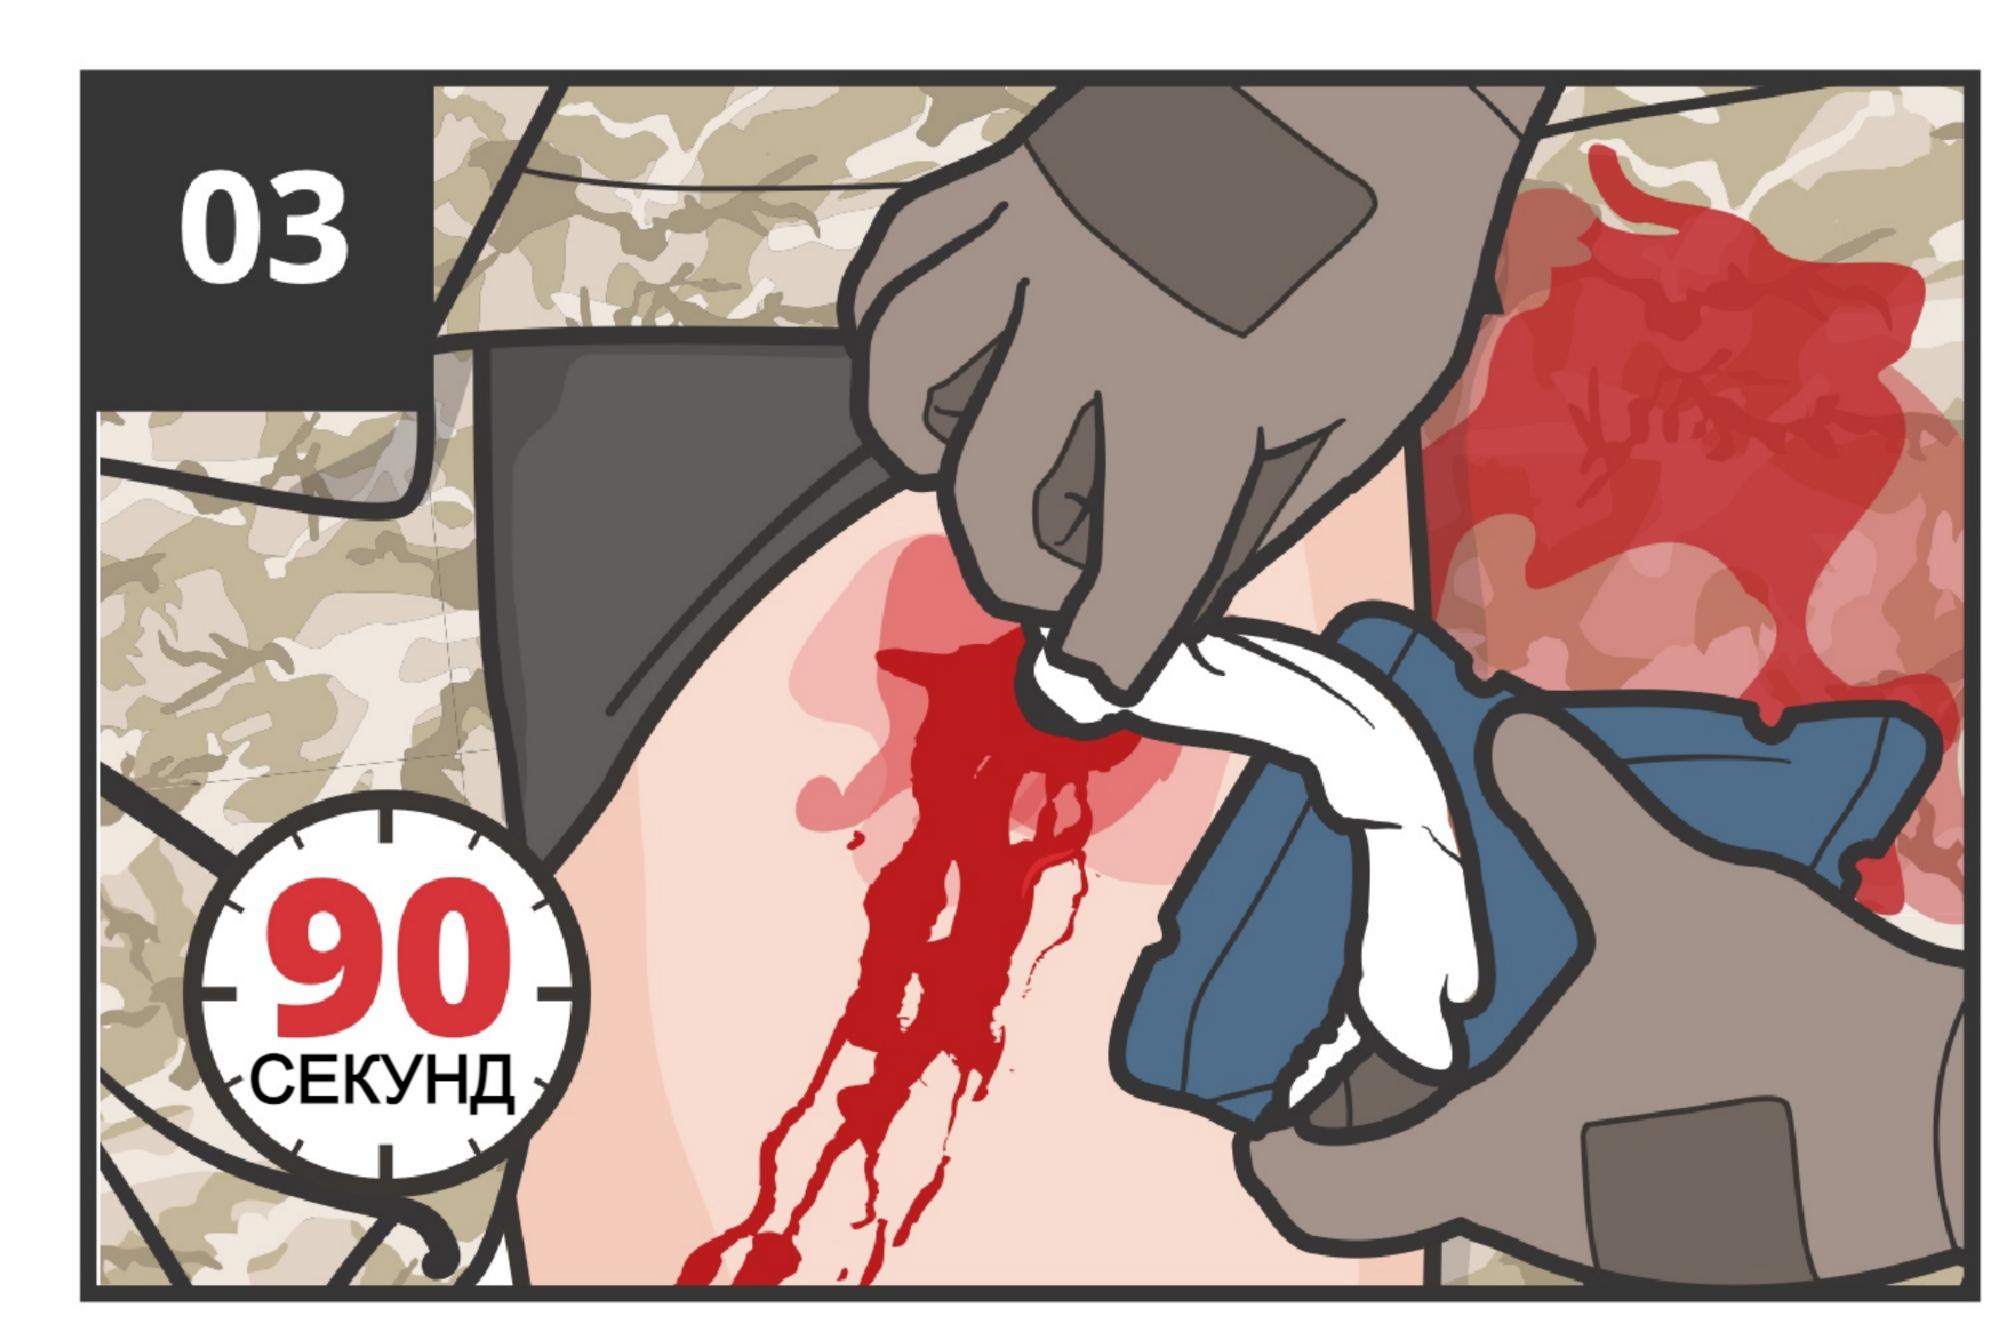

Виконайте ЩІЛЬНЕ ТАМПОНУВАННЯ рани гемостатичним бинтом до заповнення всієї порожнини рани (завершуючи тампонування в межах 90 сек).



УТРИМУЙТЕ тиск впродовж мінімум 3 хв.

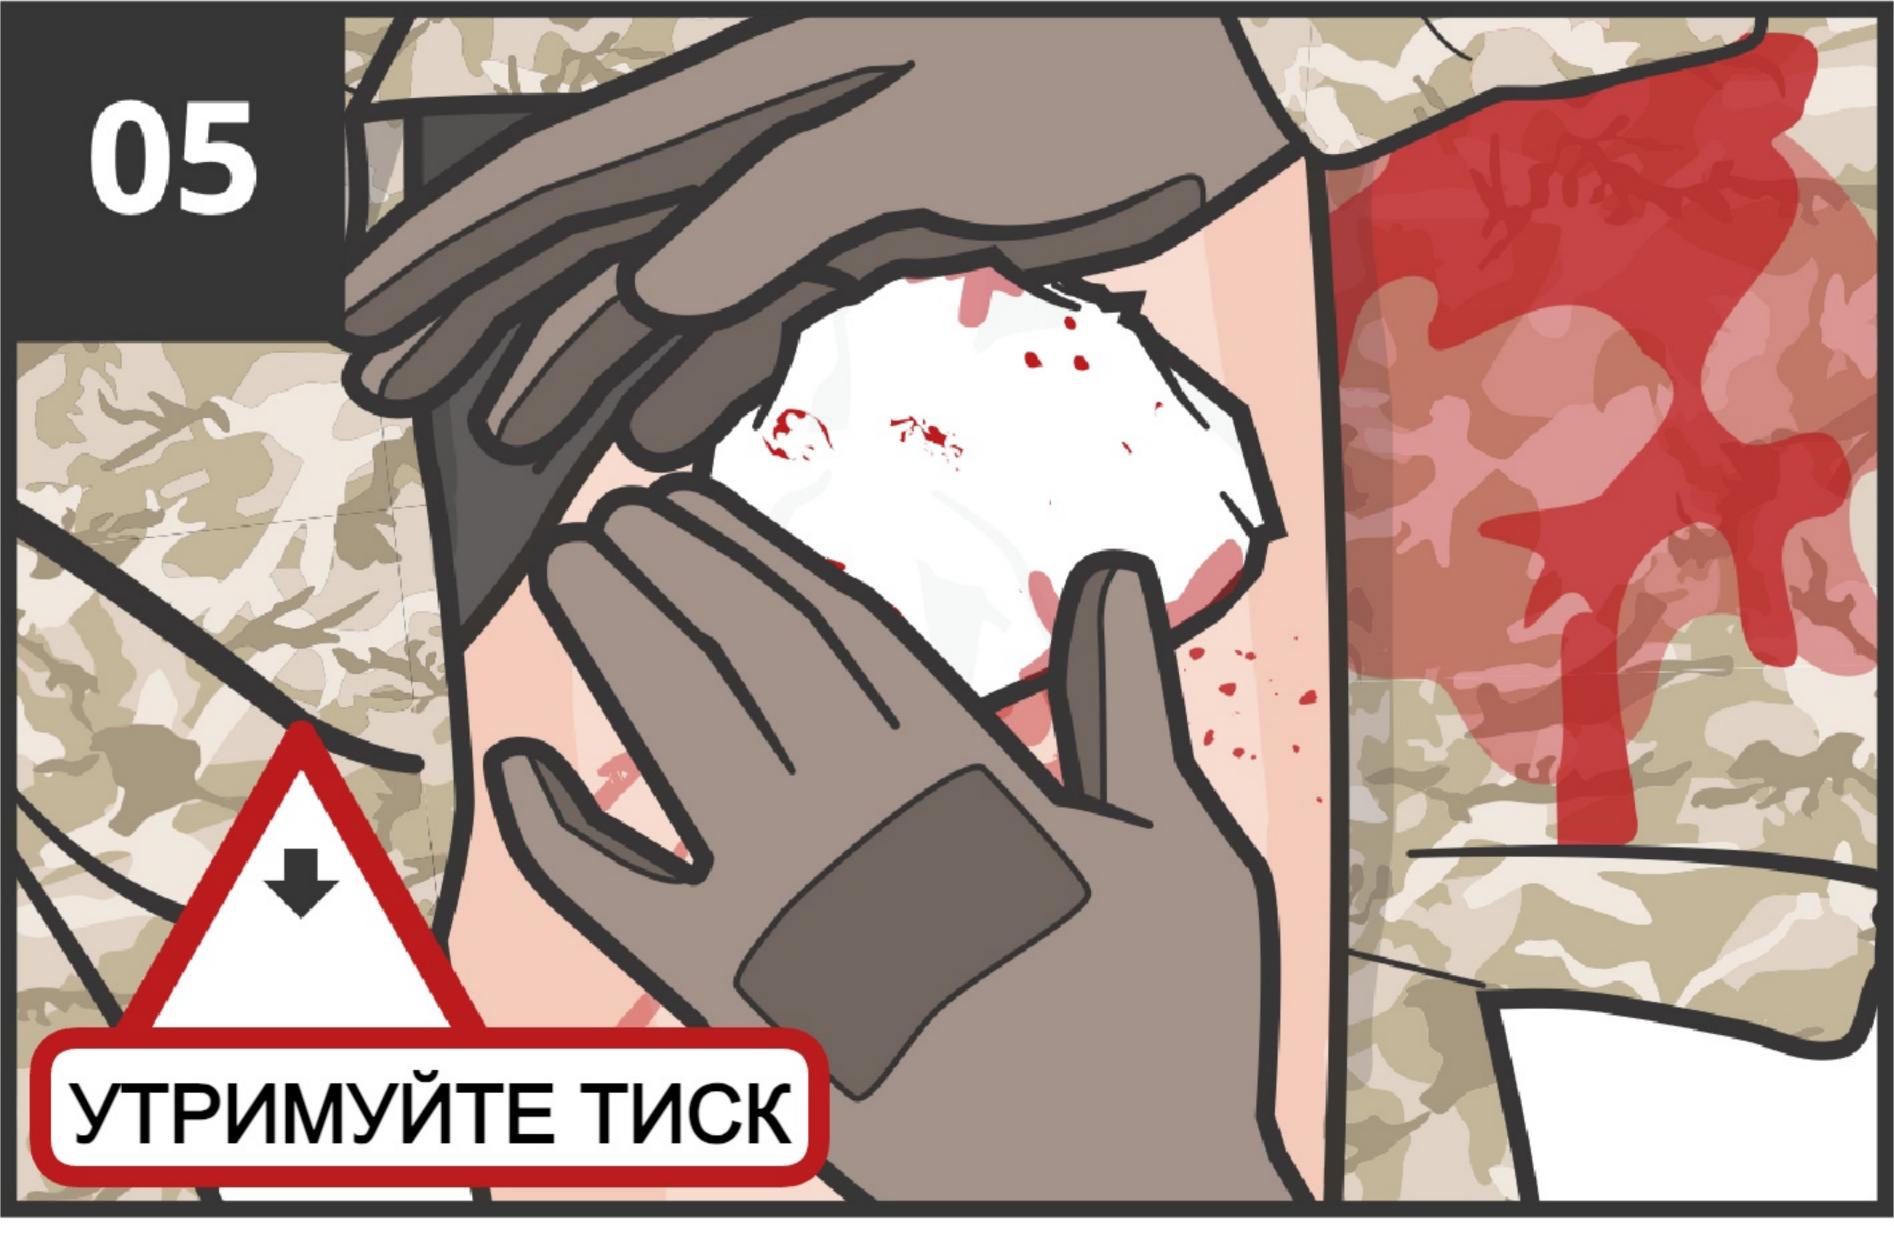

ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи зупинено кровотечу, одночасно утримуючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ БУЛА ЗУПИНЕНА:


06.1

Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.





Якщо використано звичайний бинт - додайте ще один бинт і утримуйте тиск на рану (впродовж ще 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.

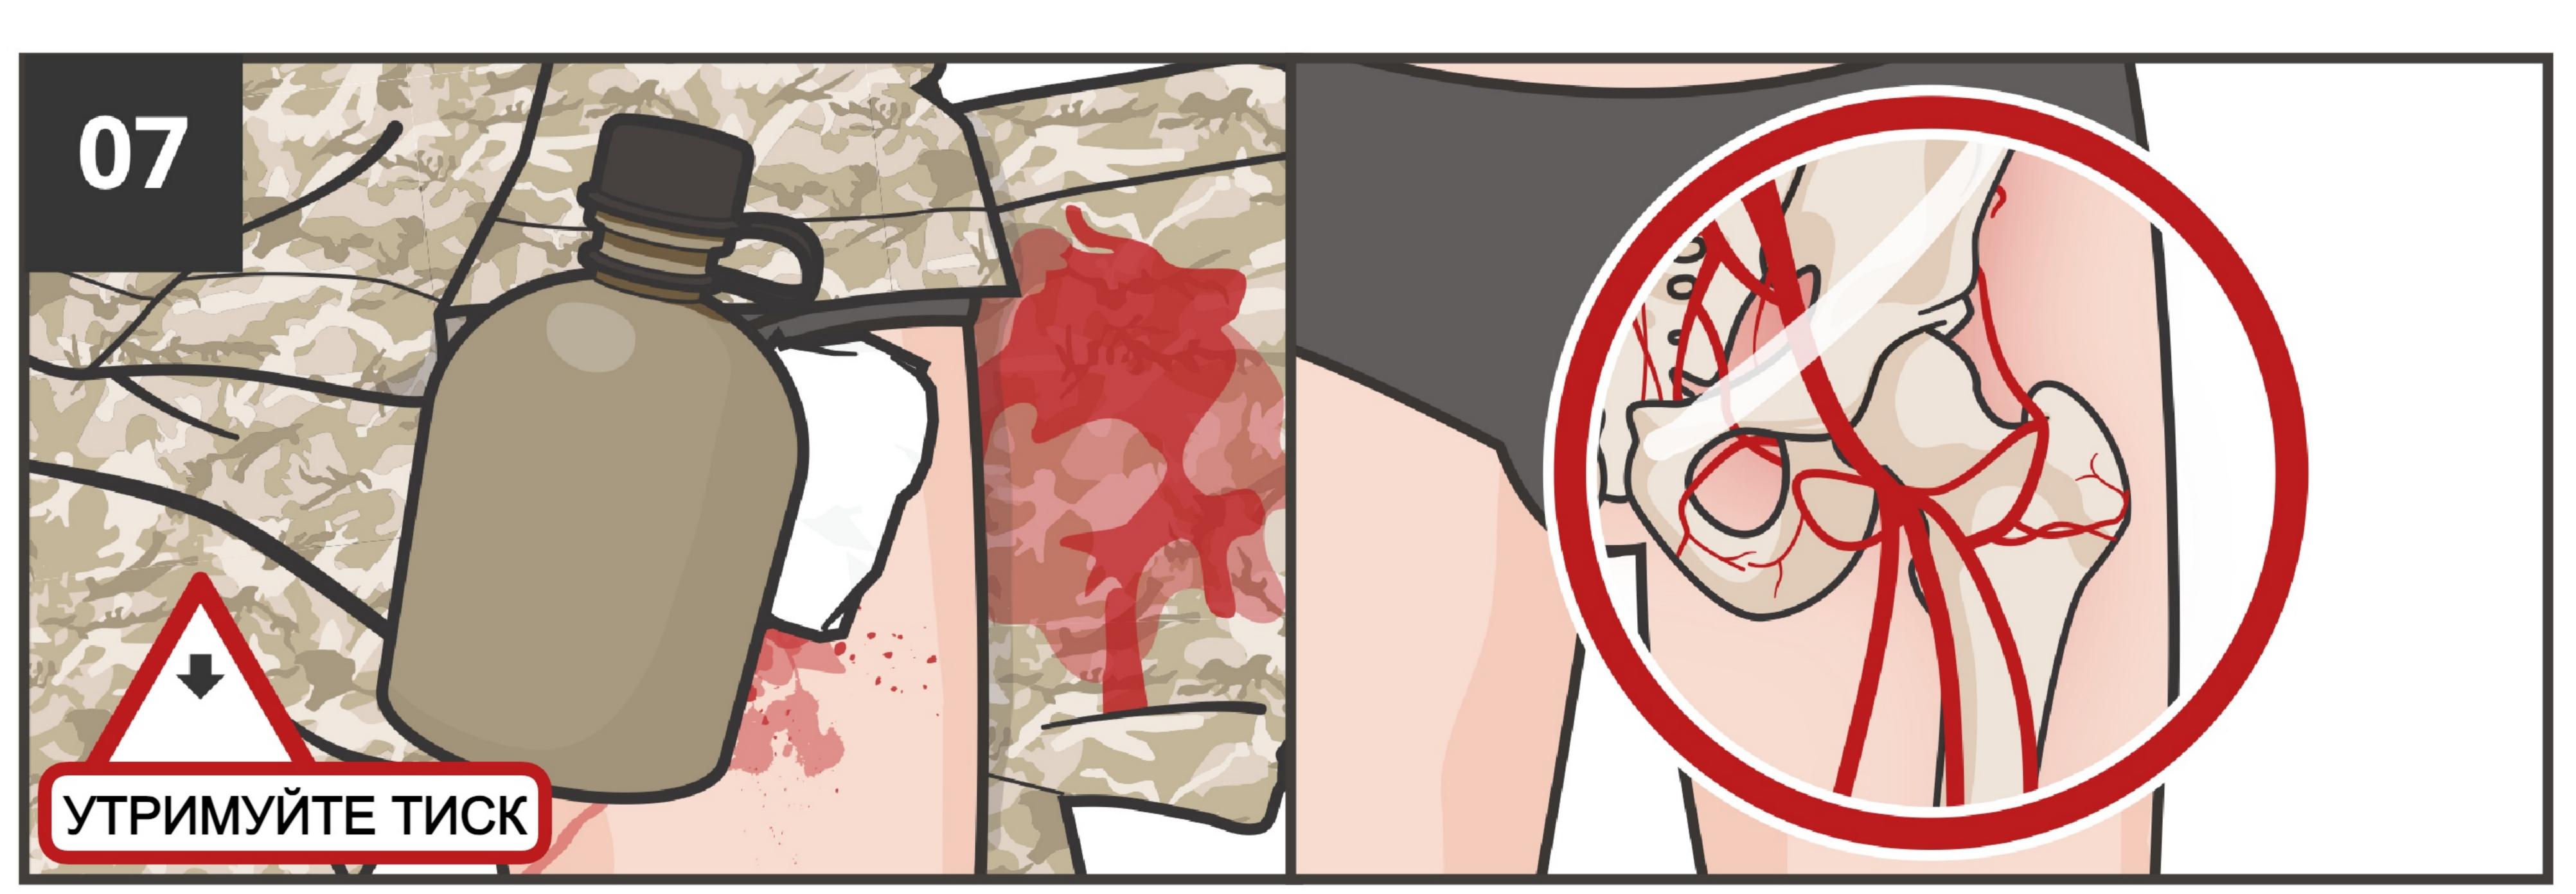

ВИБЕРІТЬ пристрій для створення тиску (ПСТ) та розташуйте його в ділянці пахової складки, одночасно підтримуючи тиск.



ОБЕРІТЬ турнікет, який можна буде обернути навколо талії/стегна пораненого, або з'єднайте разом два турнікети.

Продовження на наступній сторінці...