CLS TCCC РІВЕНЬ 2

Переклад tccc.org.ua

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

MARCH

КОНВЕРСІЯ ТУРНІКЕТА

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

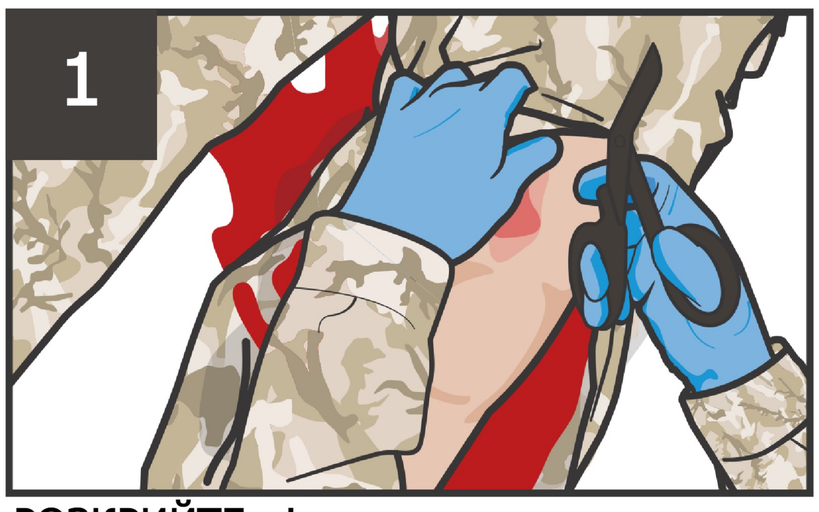

РОЗКРИЙТЕ місце поранення, якщо цього не було зроблено раніше.

ПРИМІТКА: За потреби зніміть одяг та спорядження.

Вийміть кровоспинний перев'язувальний матеріал або бинт зі стерильної упаковки.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатична пов'язка або бинт недоступні, використовуйте чисту суху тканину.

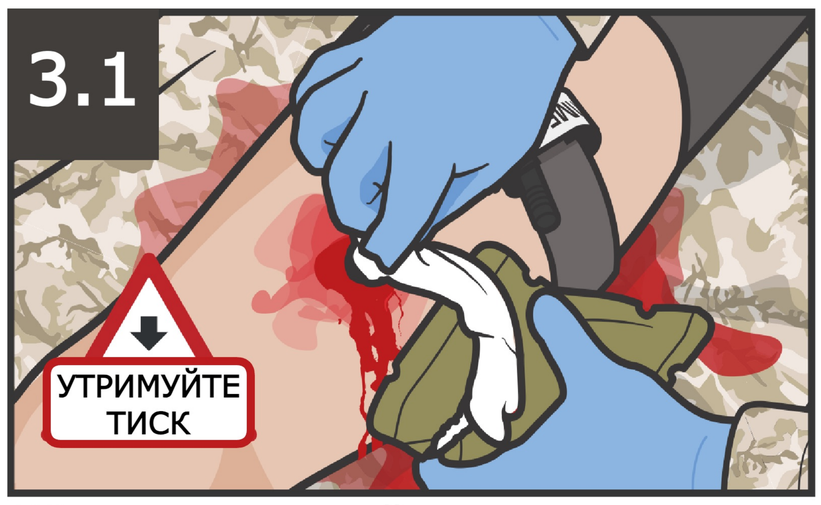

Щільно затампонуйте рану гемостатичним матеріалом.

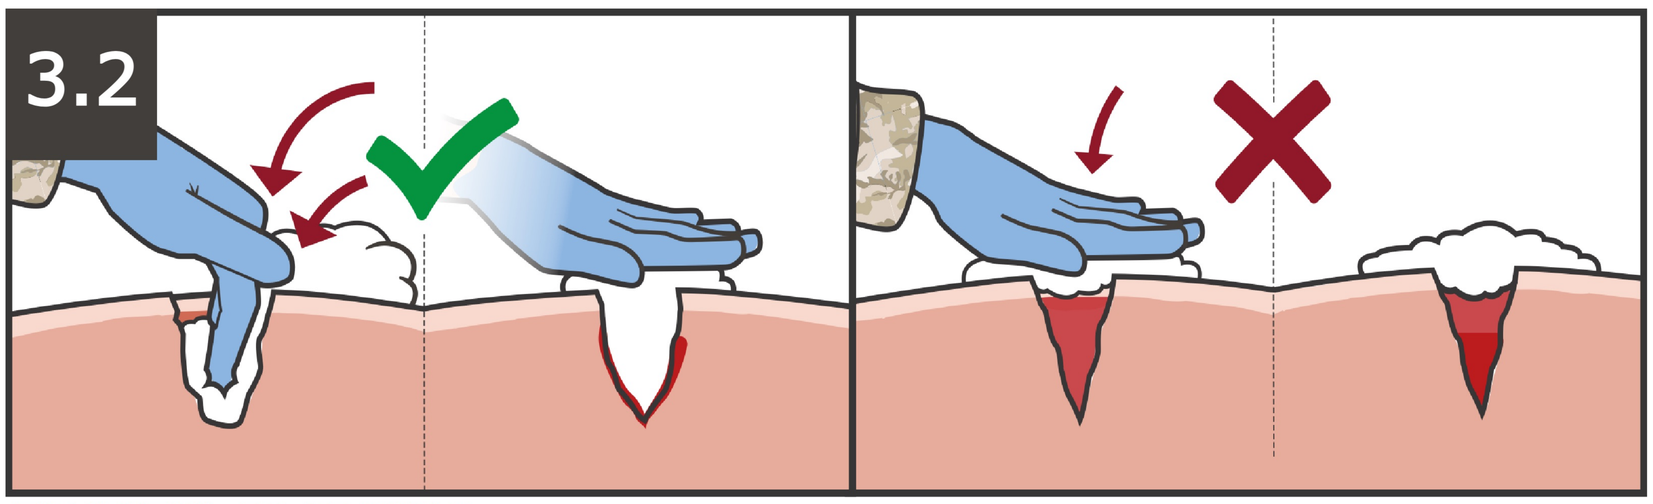

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 3: Заповніть та туго затампонуйте всю порожнину рани, підтримуючи сильний тиск на рану. Може знадобитися більш, ніж одна гемостатична пов'язка або бинт.

Переконайтеся, що гемостатична пов'язка або бинт виступають на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступають на 3-5 см над шкірою, накладіть додаткову кровоспинну пов'язку або бинт.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Якщо у рані є стороннє тіло, зафіксуйте його бинтом. Не виймайте стороннє тіло з рани.

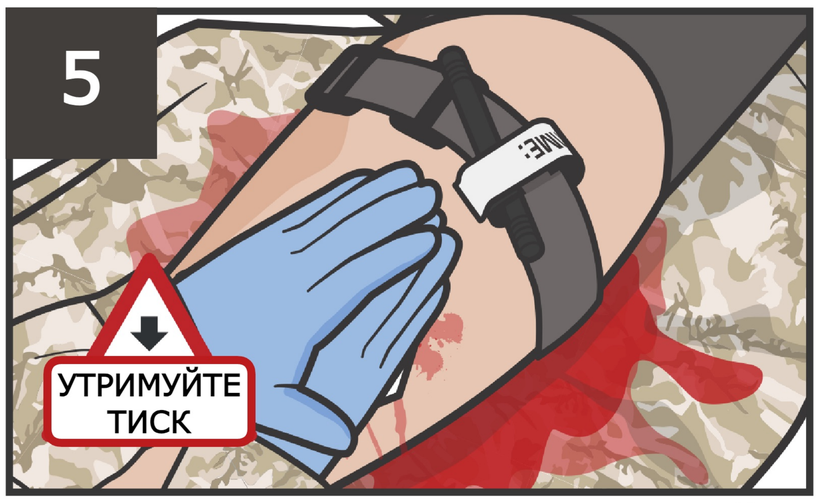

Після тампонування рани продовжуйте з силою тиснути на рану руками протягом щонайменше 3 хвилин.

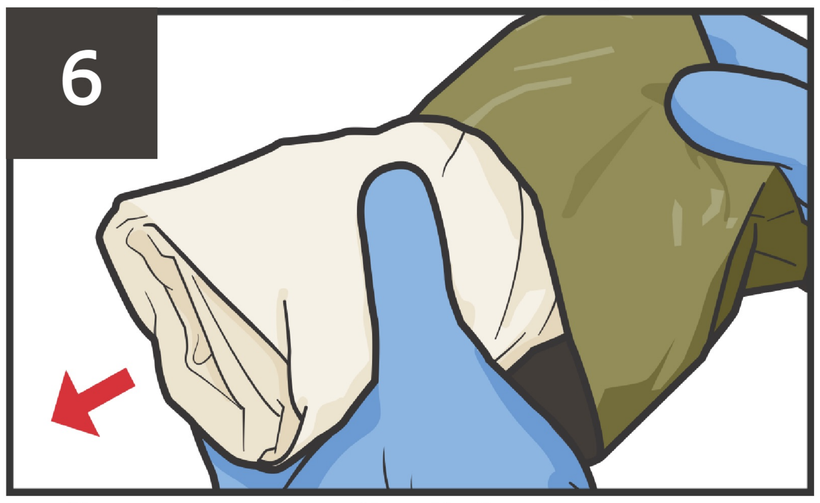

Вийміть компресійний бандаж з упаковки.

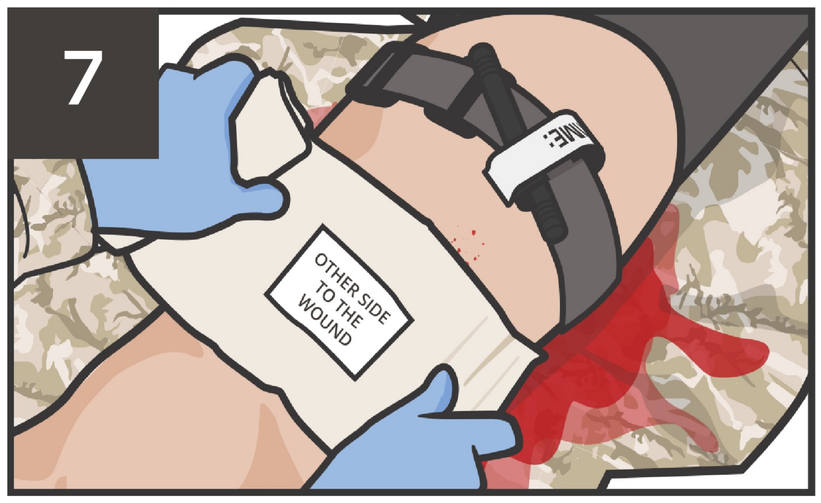

Помістіть подушечку компресійного бандажа безпосередньо на рану або на попередньо накладену гемостатичну пов'язку, продовжуючи здійснювати прямий тиск на рану.

Продовження на наступній сторінці…

КОНВЕРСІЯ ТУРНІКЕТА

...продовження

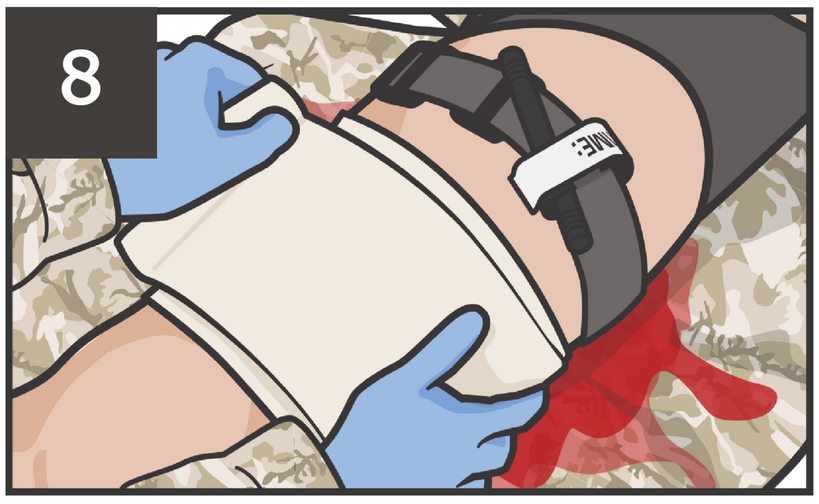

Щільно обмотайте компресійний/еластичний бандаж навколо кінцівки, зосередивши тиск на рані та переконавшись, що краї подушечки покриті.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 8: Якщо бандаж має пластиковий елемент для тиску, просуньте еластичну стрічку крізь нього, туго затягніть і оберніть стрічку в зворотному напрямку через верхню частину пластикового елемента, притискаючи його до подушечки.

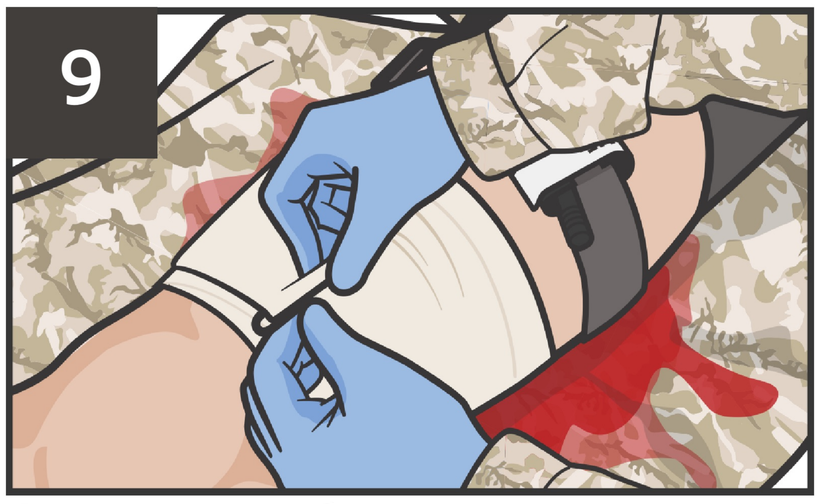

Закріпіть кінці бандажа за велкро липучки або зафіксуйте гачком на останньому оберті бандажа.

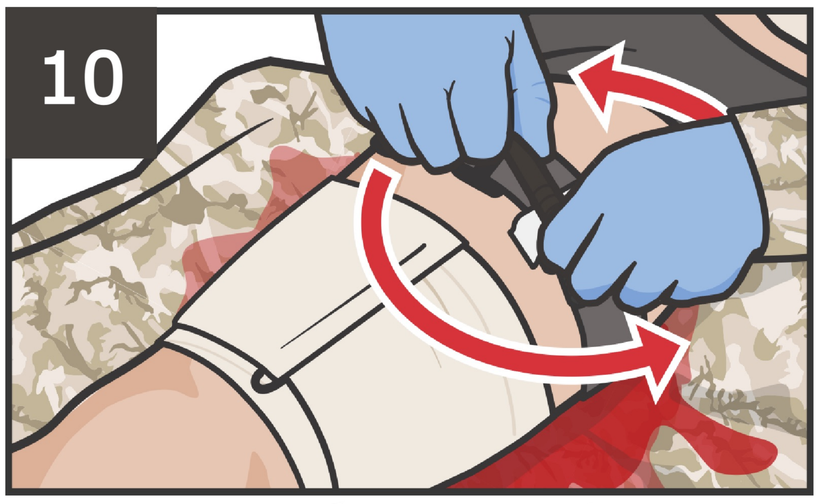

Повільно послабте турнікет (не швидше, ніж за одну хвилину); спостерігайте за бандажем на предмет відновлення кровотечі.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Виконайте конверсію турнікета в межах 2 годин після його накладання, якщо це можливо, але не знімайте турнікет, який був накладений понад 6 годин тому.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Якщо кровотеча відновилася, затягніть початковий турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинена, а дистальний пульс відсутній.

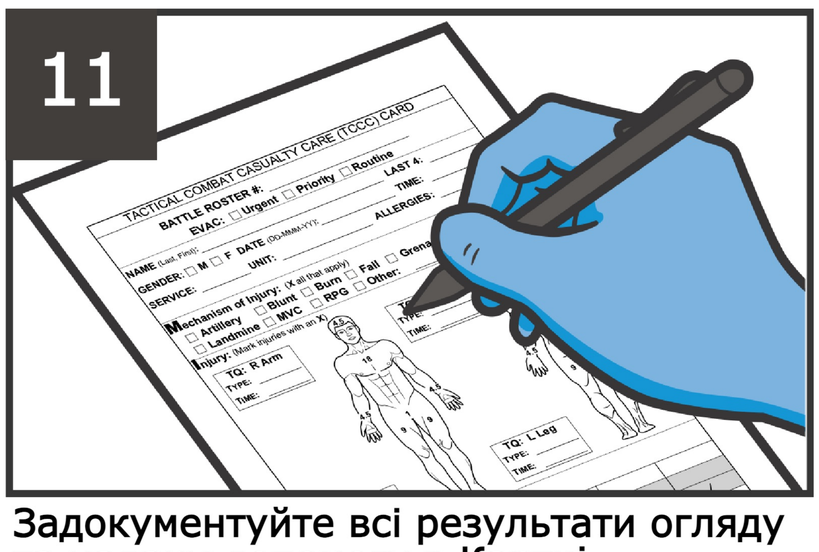

Задокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.