CLS
TCCC
TASE 2

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ŽGUTI VAHETAMINE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

PALJASTA vigastuse piirkond ja hinda verejooksu kohta

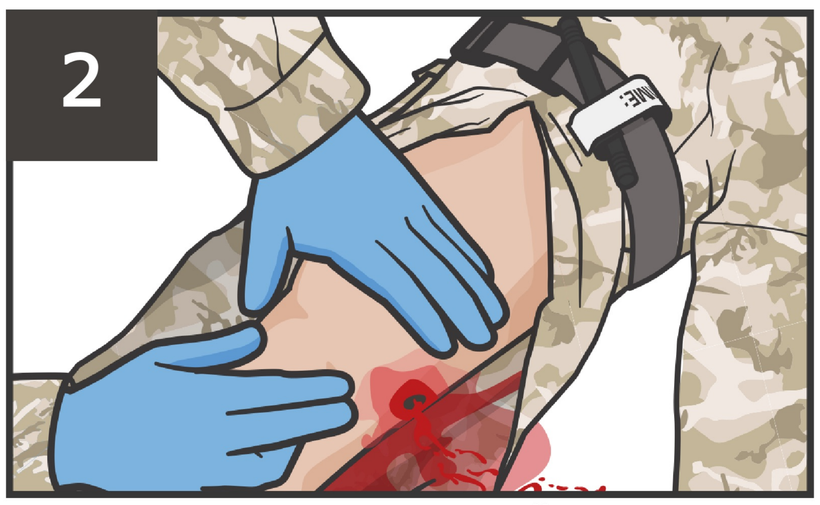

HINDA varem paigaldatud žgutti(de) verejooksu peatamise tulemuslikkust ja žgutti(de) kaugust verejooksu kohast

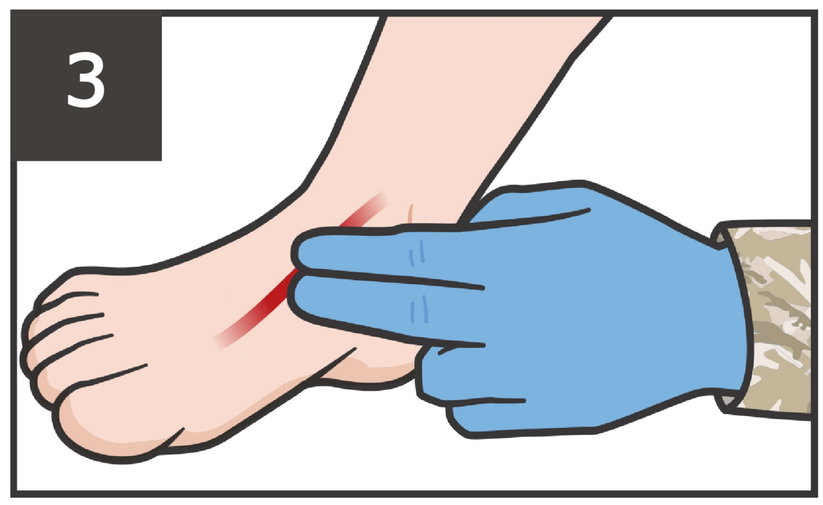

Kontrolli distaalset pulssi

MÄRKUS: Kui distaalne pulss on olemas, proovige žgutti täiendavalt pingutada. Kui distaalne pulss on endiselt olemas - jätkake kohe 4. SAMMuga

PAIGALDA, kui võimalik, žgutt otse nahale 5–8 cm veritsuskohast kõrgemale, (vt žguti paigaldamise juhiseid)

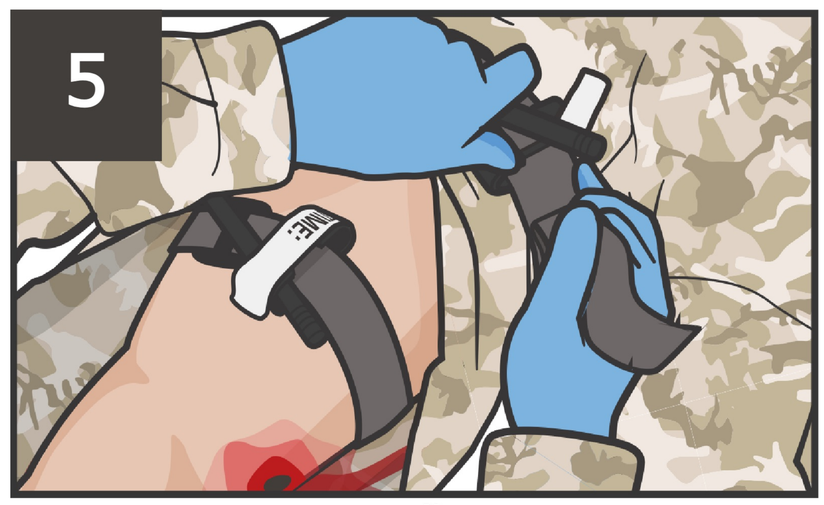

Vabasta algne(-sed) žgutt(id) AEGLASELT ühe minuti jooksul

HINDA algset verejooksu piirkonda piirkonda, veendudes, et verejooks ei korduks

HINDA verejooksu piirkonda, et veenduda distaalse pulsi puudumises ja verejooksu seiskumises

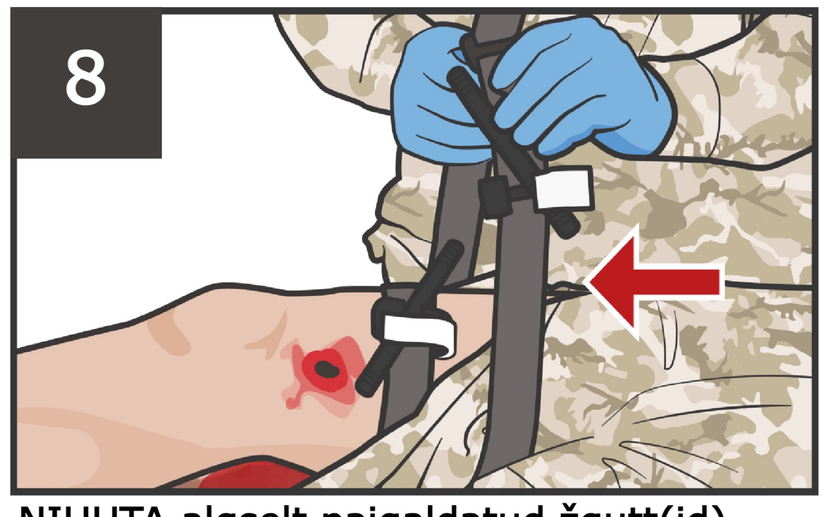

NIHUTA algselt paigaldatud žgutt(id) allapoole, aga jäta paigale äsja paigaldatud proksimaalne žgutt

MÄRKUS: Kui verejooks kordub, pinguta kohe algset(-seid) žgutti(-e), veendudes, et verejooks on uuesti kontrolli all, ja pingutage veelgi äsja paigaldatud žgutti. Korrake samme 5 ja 6, kuni uus žgutt on verejooksu peatamise saavutanud

MÄRKUS: välja vahetatud žgutid ei tohiks nihutamisel olla täielikult pingutatud, kuid liigne lõtk tuleks eemaldada

MÄRGI uuele žgutile selle paigaldamise aeg

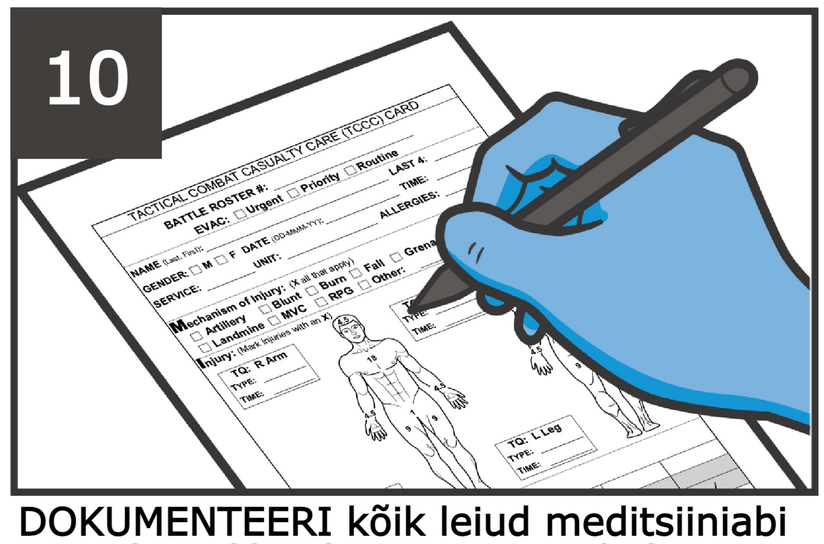

DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge