CPP
TCCC
TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

HAAVA PAKKIMINE JA RÕHKSIDE

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist

MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

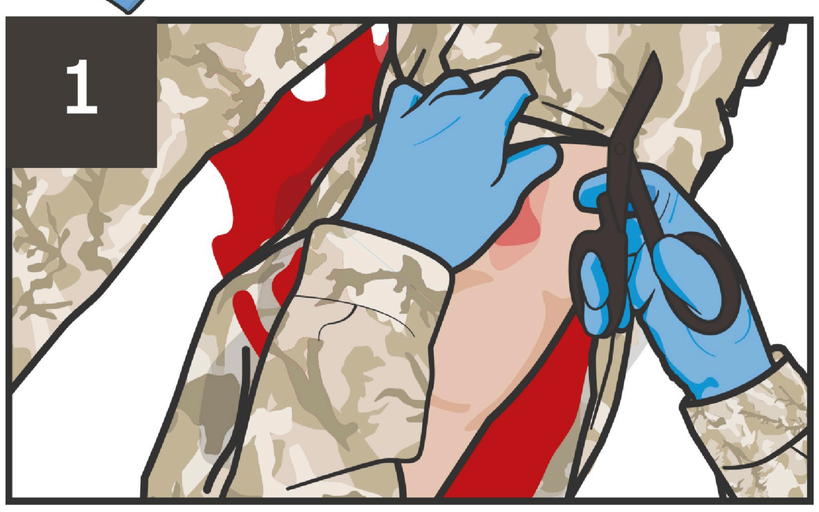

PALJASTA haav, kui seda pole eelnevalt tehtud

MÄRKUS: Vajadusel eemalda riided ja varustus

LEIA kõige aktiivsema verejooksu koht ja hoia otsest survet sellele

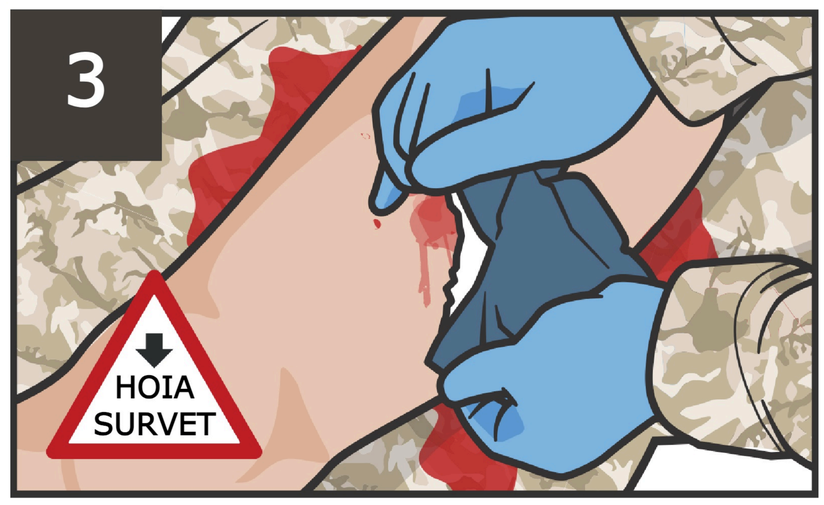

EEMALDA hemostaatiline side steriilsest pakendist

MÄRKUS: Kui hemostaatilist sidet pole saadaval, kasuta marlit või puhast ja kuiva riidetükki

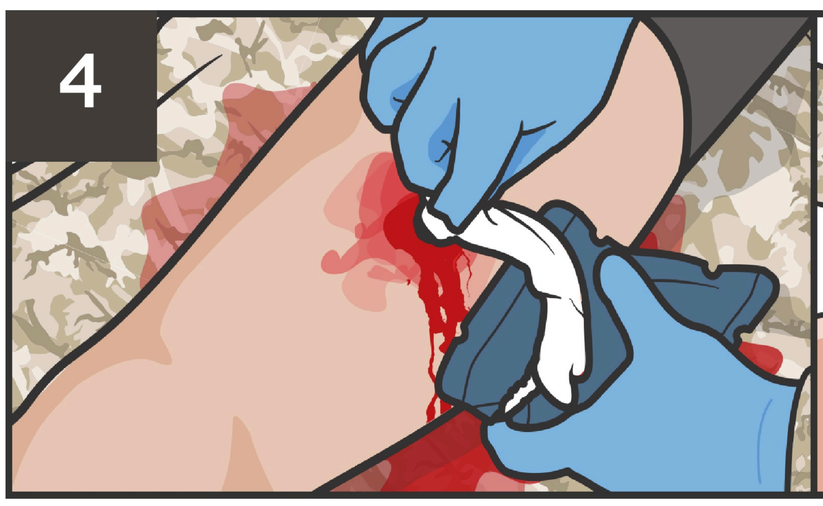

PAKI hemostaatiline side tihedalt haavale otse kõige aktiivsema verejooksu kohale

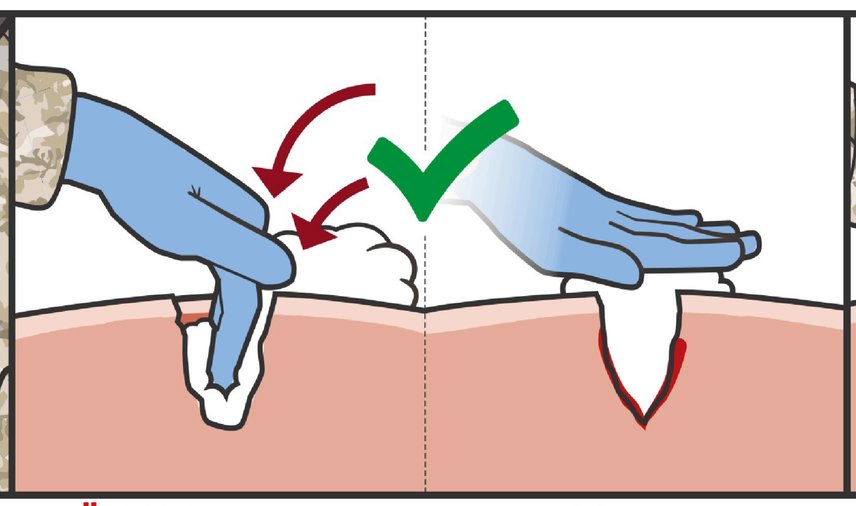

MÄRKUS: Suru kogu haavaõõnsus tihedalt sidet täis, hoides samal ajal haavale tugevat survet

MÄRKUS: Verevoolu peatamiseks võib vaja minna rohkem kui ühte hemostaatilist sidet või marlit

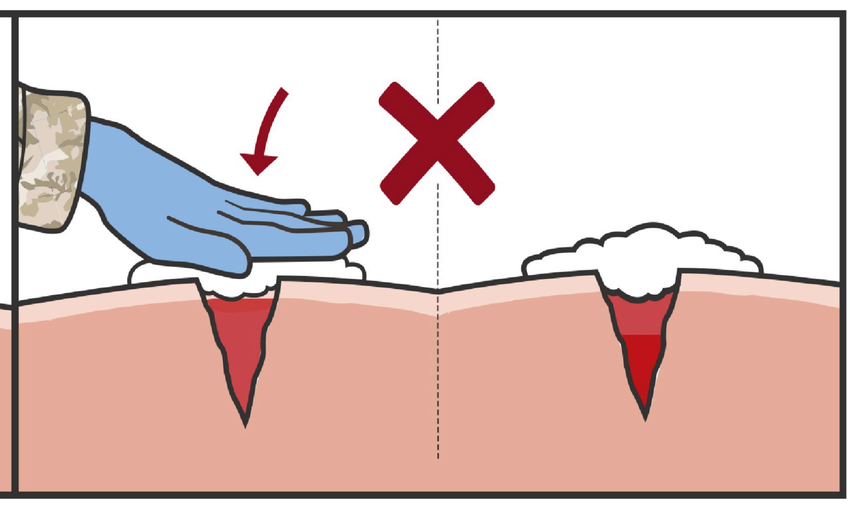

HOIATUS: Kui kannatanu kehasse on kinni jäänud läbistav ese, seo see kinni. Ära eset eemalda!

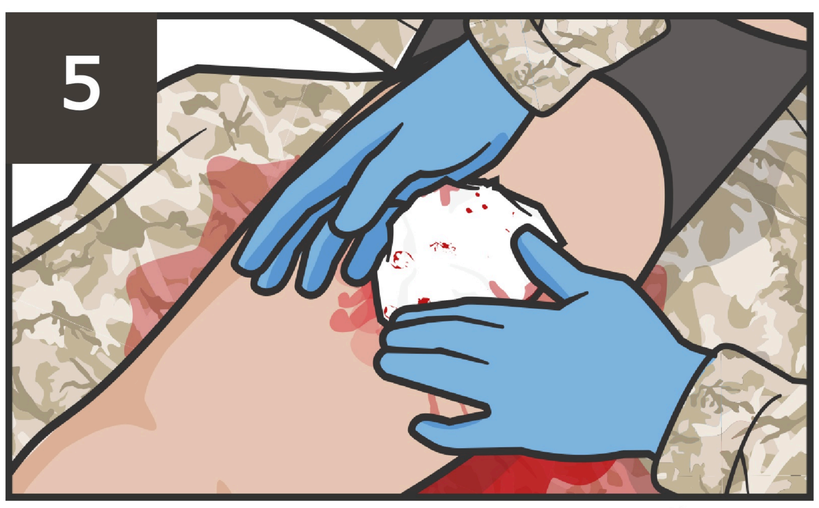

VEENDU, et hemostaatiline side või marli ulatuks nahapinnast 3–5 cm kõrgemale

MÄRKUS: Kui hemostaatiline side või marli ei ulatu nahapinnast 3–5 cm kõrgemale, aseta peale täiendav hemostaatiline side või marli

Pärast pakkimist jätka käsitsi surve avaldamist kuni verejooks peatub. Hoia otsest survet haavale vähemalt 3 minutit

HINDA UUESTI, et veenduda verejooksu kontrolli all hoidmises, säilitades samal ajal survet haavale

MÄRKUS: Veendu, et verd ei imbuks läbi hemostaatilise sideme ega selle ümbert. Kui verejooks on peatunud, jäta hemostaatiline side paigale, hoides samal ajal survet haavale

Jätkub järgmisel lehel...

CPP TCCC TASE 4

COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

HAAVAPAKEND JA RÕHKSIDE

Jätkub...

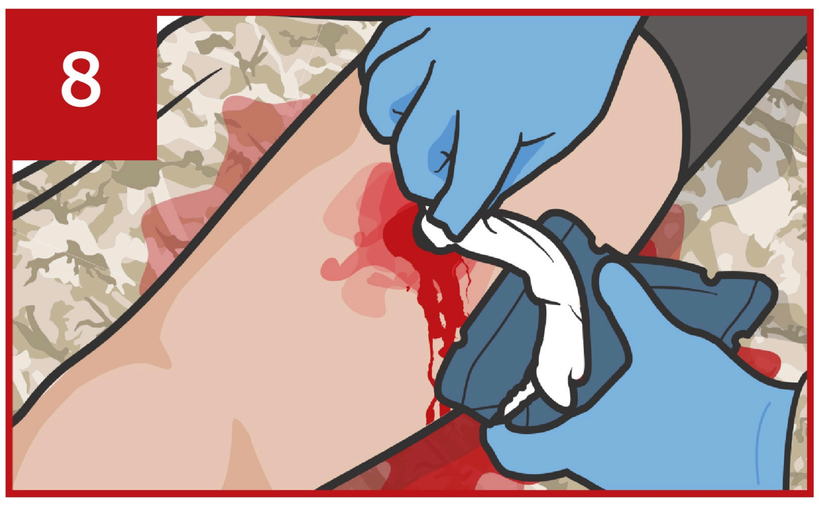

Kui verejooks jätkub:

(a) Kui haav on pakendatud hemostaatilise sidemega - eemalda eelnev pakkematerjal ja paki uuesti, alustades 3. sammust

VÕI

(b) Kui pakitud on marli või muud materjaliga - aseta selle peale täiendav marli/materjal ja suru (veel 3 minutit), kuni verejooks on peatunud

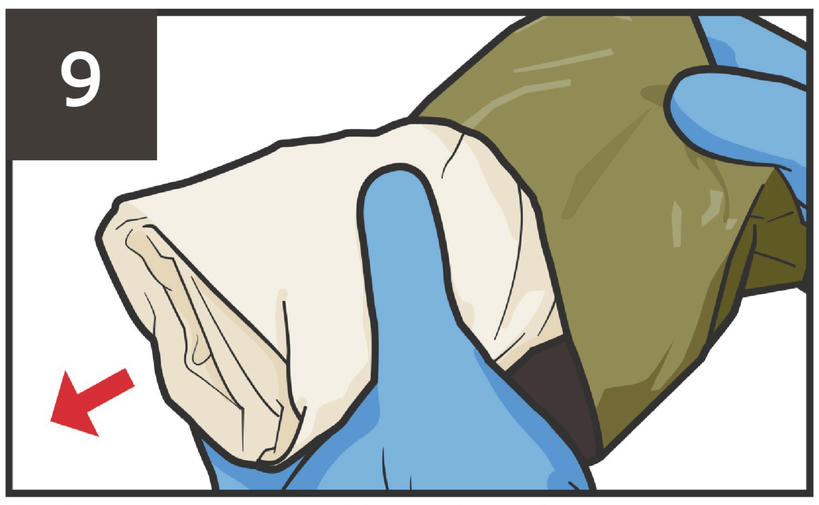

EEMALDA surveside pakendist

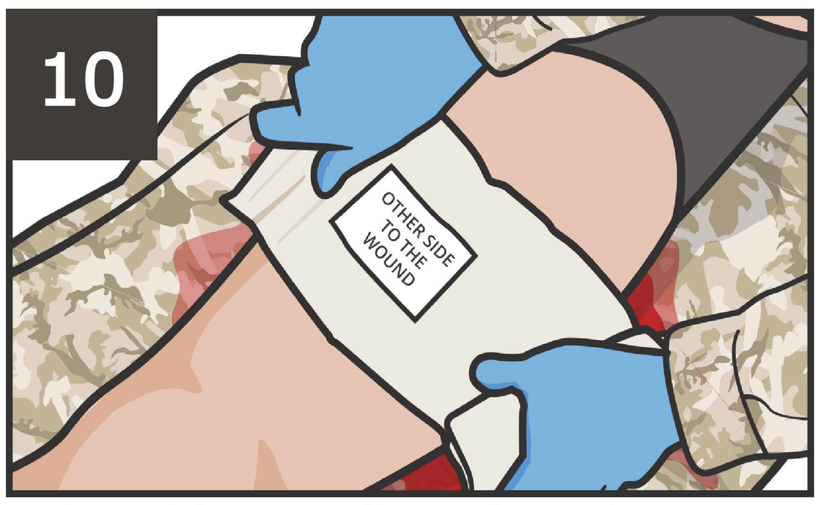

ASETA sideme padi otse haavale eelnevalt paigaldatud hemostaatilisele sidemele, jätkates samal ajal otsest survet

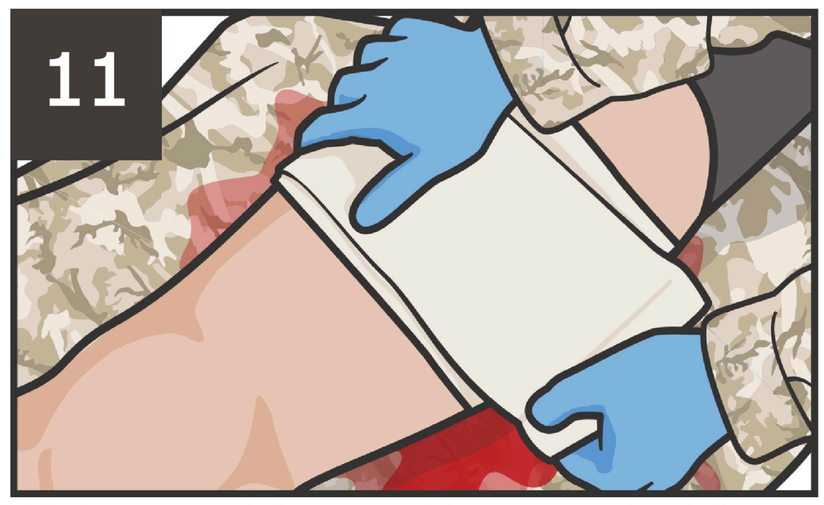

SEO surve-/elastse sidemega tihedalt ümber jäseme, koondades surve haavale ja veendudes, et padja servad oleksid kaetud

11. SAMMU MÄRKUS: Kui sidemel on surveklamber, pane elastne side täielikult selle aasast läbi, tõmba side tugevalt üle selle tagasi, avaldades sellega sideme padjale ja selle all olevale haavale täiendavat survet

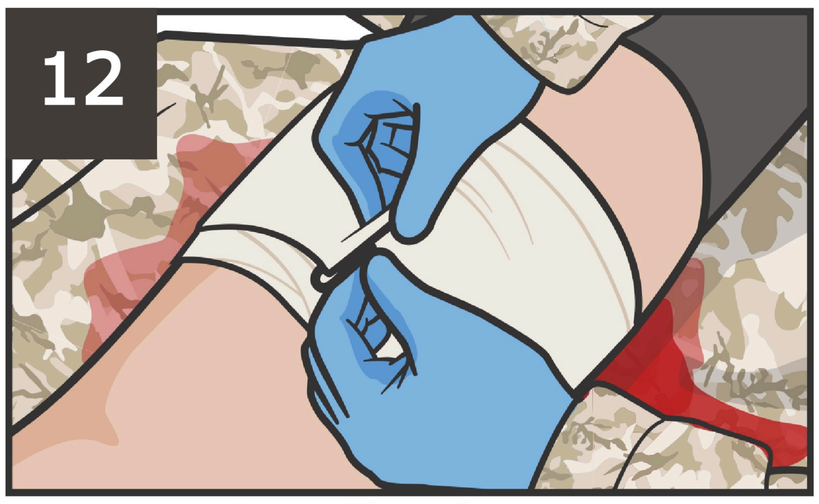

KINNITA sideme lõpp lõpuklambri haakidega sideme viimase mähise külge

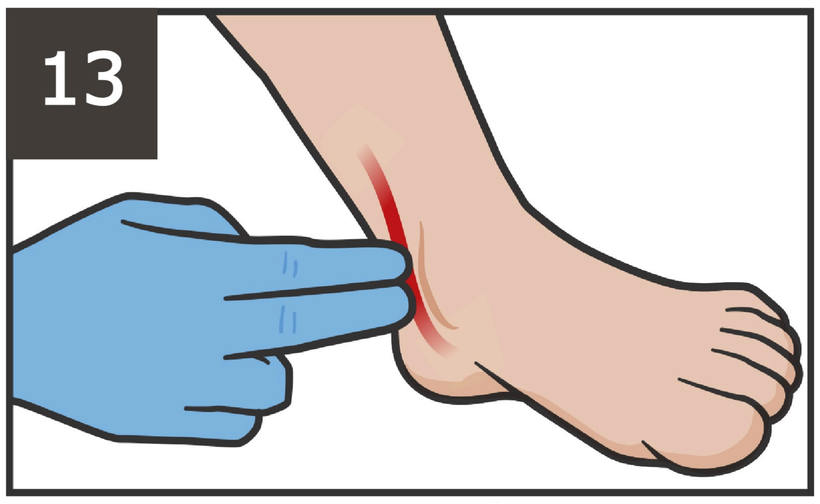

KONTROLLI vereringet rõhksideme all, kompides distaalset pulssi

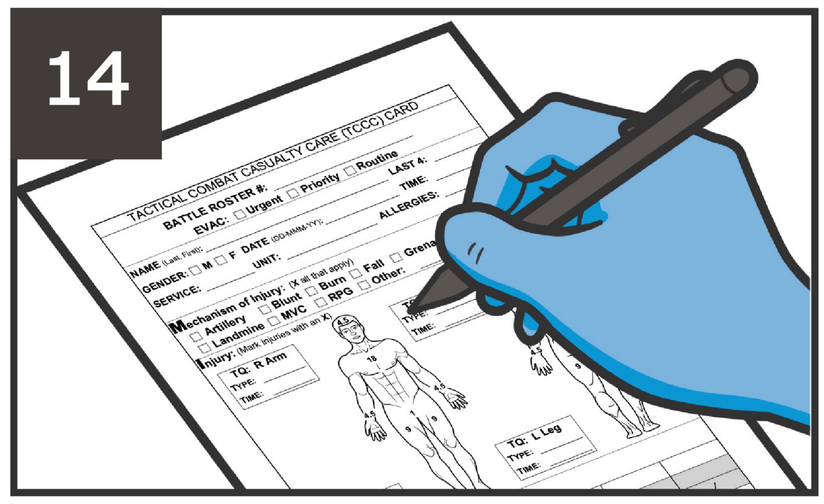

DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge

MÄRKUS: Kui nahk survesideme all muutub jahedaks, sinakaks või tuimaks või kui distaalset pulssi ei ole enam tunda, võib surveside olla liiga pingul ning see tuleks lõdvendada ja uuesti panna; kui verejooks kordub, võib olla vaja paigaldada jäsemele žgutt

MÄRKUS: Edasta oma leiud ja osutatud meditsiiniline abi meditsiinipersonalile; vajadusel abista kannatanu evakueerimisel