




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ремонту

 В. А. Иваненко

« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку отвода крутоизогнутого 325х32
для нужд филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» в 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
6. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
8. ОБЪЕМ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ	4
9. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ (ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ)	5
10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ, ПОГРУЗКЕ/РАЗГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ	5
11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ	6
12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАБОТЕ ПОСТАВЩИКА/СУБПОСТАВЩИКА НА ТЕРРИТОРИИ НГРЭС	6
13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ, ИСПЫТАНИЯМ, УСЛОВИЯМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕКЛАМАЦИИ	6
14. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	7
15. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	7
16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСТАВКАХ	8
17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ	10
18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА	10
19. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	10

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1.1. Предметом закупки является поставка отвода крутоизогнутого (далее – Продукция) в целях восстановления трубопровода энергоблока ст. № 9, непригодного к дальнейшей эксплуатации по причине коррозионного и теплового износа. Работы по восстановлению запланированы во время проведения планового капитального ремонта в 2026 году в целях обеспечения надежности оборудования и его плановой готовности к пускам.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

2.1. Описание объекта Заказчика

2.1.1. Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – НГРЭС или Заказчик) – тепловая электрическая станция, расположенная в Ставропольском крае Российской Федерации.

2.1.2. НГРЭС расположена в промышленной зоне на северо-восточной окраине г. Невинномысска, на правобережной части р. Кубань. Ближайший крупный населенный пункт – г. Ставрополь, краевой центр Ставропольского края, находится в 50 км к северо-востоку от г. Невинномысска. В непосредственной близости от НГРЭС расположено АО «Невинномысский Азот», один из основных потребителей тепловой энергии от НГРЭС.

2.1.3. НГРЭС предназначена для выдачи электрической мощности в объединенную энергосистему Северного Кавказа и снабжения потребителей горячей водой и паром 3-х ступеней давления.

2.1.4. Установленная электрическая мощность НГРЭС составляет 1551,44 МВт, тепловая мощность – 585 Гкал/час.

2.5. Выдача электрической мощности осуществляется через ОРУ – 330 кВ, ЗРУ – 110 и 35 кВ, ГРУ – 6 кВ.

2.1.6. НГРЭС вводилась в эксплуатацию поэтапно, начиная с 1959 по 2011 год.

2.1.7. В качестве основного топлива для сжигания в топке котлов используется газ (доля 97 %), а в качестве резервного - мазут марки М-100 (доля 3 %).

2.2. Термины и определения

2.2.1. В техническом задании применены следующие определения:

- Участник закупки – организация, подавшая заявку на участие в процедуре закупки.
- Разработчик – организация, создавшая конструкторскую (проектную и рабочую) документацию в целях изготовления конечной Продукции.
- Изготовитель – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), владеющее производственными мощностями (здания и сооружения, оборудование, персонал), производящего конечную Продукцию.
- Поставщик – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), поставляющее Продукцию Заказчику.

2.2.2. В случае привлечения Поставщиком третьих юридических или физических лиц для выполнения договорных обязательств по поставке Продукции в техническом задании применены следующие определения:

- Субпоставщик - юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), привлекаемое Поставщиком к поставке части или всего объема Продукции или услуг в рамках выполнения договорных обязательств Поставщиком.



3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

3.1. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с чертежами Разработчика и действующей в Российской Федерации нормативно - технической документации ГОСТ, ОСТ, ТУ, ЕСПД., соответствовать спецификации раздела 4 технического задания.

3.2. Техническая документация на Продукцию должна быть разработана согласно действующей в Российской Федерации нормативно - техническим документам.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

4.1. Требования к техническим параметрам

4.1.1. Требования к техническим параметрам поставляемой Продукции приведены в Таблице 1 и в чертеже БК-877 (Приложение № 1 к техническому заданию). Допускается подача технико-коммерческих предложений на поставку эквивалентов закупаемой продукции, которые по техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам соответствуют указанным в разделах 4 – 7 технического задания.

Таблица 1

№ п/п	Номенклатурный № в базе данных (SAP) Заказчика	Наименование и обозначение	Метод изготовления	Размерность, мм	ГОСТ или ТУ (сортамент)	Материал	ГОСТ или ТУ (технические условия)
1	2001171180	Отвод круто-изогнутый 90°, чертеж БК-877	Гиб трубы согласно ОСТ 108.321.22-82 или СТО ЦКТИ 321.06-2009	325х32 1100Х800Х2607 R450	ОСТ 108.321.22-82 или СТО ЦКТИ 321.06-2009	Сталь 12Х1МФ	ТУ 14-ЗР-55-2001

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

5.1. Закупаемая Продукция по функциональному назначению предназначена для трубопровода ширмового пароперегревателя котлоагрегата энергоблока НГРЭС.

6. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

6.1. Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2026 г.

6.2. Продукция должна иметь маркировку - табличка для поставляемой партии с указанием:

- завод-изготовитель;
- дата изготовления;
- размеры в мм;
- марка стали;
- номер партии.

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

7.1. Эксплуатационные характеристики Продукции соответствуют ГОСТ и ТУ, указанным в Таблице 1.

8. ОБЪЕМ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

8.1. Объемы поставок Продукции указаны в Таблице 2 (Спецификация). Продукция должна поставляться цельными изделиями и размерами (длина, ширина, толщина, диаметр) согласно ГОСТ или ТУ. В связи с этим в технико-коммерческом предложении для Продукции, измеряемой в тоннах, должен быть указан вес, соответствующий требуемой размерности изделия в

Таблице 1 согласно ГОСТ или ТУ, по значению наиболее близкий к требуемому количеству в Таблице 2.

8.2. Допустимое отклонение веса фактически отгруженной продукции (толеранс) составляет $\pm 12\%$ от заявленного веса продукции в настоящем техническом задании и в договоре поставки (спецификациях к договору). В случае невозможности соблюдения отклонения $\pm 12\%$ от заявленного веса, допустима отгрузка кратно весу цельных изделий с обязательным согласованием с Грузополучателем.

8.3. Отгрузки должны производиться партиями: по наименованию, количеству и срокам согласно Таблице 2 (Спецификация). При отгрузке для каждого номера партии должен быть оформлен отдельный пакет оригиналов первичных учётных документов:

- товарная накладная и счет-фактура или универсальный передаточный документ;
- счет на оплату.

В товарной накладной или универсальном передаточном документе должен быть указан номер партии согласно Таблице 2 (Спецификация). Включение Продукции из разных партий в единый первичный учётный документ не допускается.

Таблица 2

Спецификация					
№ п/п	Номенклатурный № в базе данных (SAP) Заказчика	Наименование и обозначение, размерность, ГОСТ или ТУ (сортамент), материал, ГОСТ или ТУ (технически условия) в базе данных (SAP) Заказчика	Кол-во	Ед. изм.	Сроки поставки
1	2001171180	Отвод крутоизогнутый 90°, чертеж БК-877, 325х32 1100Х800Х2607 R450, ОСТ 108.321.22-82 или СТО ЦКТИ 321.06-2009, сталь 12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001	1	шт.	Не позднее 31.10.2026 г.

9. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ (ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ)

9.1. Сроки выполнения поставок указаны в Таблице 2 (Спецификация) раздела 8 технического задания.

10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ, ПОГРУЗКЕ/РАЗГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

10.1. Доставка поставляемой Продукции осуществляется автотранспортом до склада Заказчика на территории филиала «Невинномысская ГРЭС» по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2. Организацию доставки осуществляет Поставщик. В связи с тем, что тепловая электрическая станция является объектом критической инфраструктуры ТЭК, въезд автомашины на территорию Заказчика осуществляется по разовому пропуску на водителя. Тара, упаковка груза для Заказчика подлежит вскрытию и тщательному досмотру на КПП проходной. Завоз стороннего груза на территорию Заказчика ЗАПРЕЩЕН при наступлении одного из следующих обстоятельств:

- сторонний груз находится в закрытой таре, упаковке и не подлежит вскрытию;
- сторонний груз находится в открытой таре, упаковке, но его невозможно досмотреть;
- на сторонний груз отсутствуют оригиналы подписанных (с печатью) товарных или транспортных накладных с наименованием товарно-материальных ценностей.

10.2. Место складирования определяет Заказчик. Плановые расходы на услуги доставки Продукции должны быть учтены в стоимости Продукции Участника закупки.

10.3. Поставляемая Продукция должна быть размещена в упаковке для перевозки автомобильным транспортом. Упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции от механических и климатических воздействий. На наружной стороне каждого места упаковки должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 «Маркировка грузов».

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

11.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации - отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.2. У Участника закупки не должна быть приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

11.3. По участнику закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11.4. Участник закупки должен подтвердить свой опыт поставок аналогичной Продукции. Подтверждение опыта производится путем представления в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах в виде справки об опыте Участника закупки за последние 3 года с представлением следующих сведений о договорах:

- наименование и ИНН Заказчика;
- наименование поставленной Продукции, выполненных работ, оказанных услуг;
- сумма договора;
- контактное лицо представителя Заказчика с e-mail и номером его телефона для подтверждения сведений о выполненных договорах.

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАБОТЕ ПОСТАВЩИКА/СУБПОСТАВЩИКА НА ТЕРРИТОРИИ НГРЭС

Раздел не применяется.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ, ИСПЫТАНИЯМ, УСЛОВИЯМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕКЛАМАЦИИ

13.1. Общие положения о приемке Продукции

13.1.1. Окончательная приемка Продукции осуществляется на складе Заказчика:

- обязательный входной контроль Заказчиком - в течение 20 календарных дней с момента поступления Продукции на склад Заказчика;
- окончательная приемка Продукции производится на основании ГОСТ 24297-2013 в соответствии с условиями договора после проведения входного контроля и проверки сертификатов качества и сопровождающих документов;
- продукция не соответствующего качества возвращается Поставщику за счет Поставщика.

13.2. Требования к приемке Продукции по комплектности и внешнему виду

13.2.1. Приемка Продукции производится Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной Продукции. Организация проведения и методы контроля».

13.2.2. Для приемки Продукции Поставщик передает Заказчику следующий комплект документации на поставляемую Продукцию:

- паспорта;
- руководства/инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;
- сертификаты соответствия (качества);

- декларации завода-изготовителя на поставленную Продукцию;
- оригиналы первичных учётных документов:
 - ✓ товарная накладная – 2 экземпляра;
 - ✓ счет-фактура – 1 экземпляр;
 - ✓ или универсальный передаточный документ – 2 экземпляра;
 - ✓ счет на оплату – 1 экземпляр.

13.2.3. Вся документация, передаваемая Заказчику Поставщиком, должна быть на русском языке на бумажном носителе. При поставке импортной Продукции документация должна предоставляться на языке производителя и русском языке.

13.2.4. При поставке Продукции не соответствующей требованиям раздела 4 и п.6.1-6.4 технического задания и отсутствию полного комплекта документов Поставщика (в т. ч. документов Изготовителя, включенных в документы Поставщика), предусмотренных требованиями настоящего технического задания, Продукция возвращается Поставщику, за счет Поставщика.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

14.1. Поставщик гарантирует, что все поставленная Продукция, входящая в объем поставки, полностью соответствуют требованиям чертежей завода, техническим и качественным требованиям, указанным в настоящем техническом задании, применимой нормативно-технической документации, а также указанной в разделе 15 технического задания документам. Поставщик гарантирует, что вся Продукция, входящая в объем поставки, ранее не использовалась и не имеет скрытых дефектов изготовления и производственного брака.

14.2. Поставщик несет ответственность за дефекты изготовления и производственного брака поставляемой Продукции, несоответствие Продукции техническим и качественным требованиям, указанных в разделах 4, 6 настоящего технического задания.

14.3. Гарантийные обязательства Поставщика на Продукцию, работы, услуги составляют не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты начала эксплуатации Продукции, выполненных работ, оказанных услуг. В случае выявления дефектов в период гарантийного срока, срок гарантии продлевается на период устранения этих дефектов Поставщиком.

14.4. Учитывая специфику и высокие технические параметры трубопроводов, на которое необходимо монтировать закупаемую Продукцию, Заказчику требуется производить разборку некоторых узлов поставленной Продукции. При этом Заказчик гарантирует, что не будет вносить изменения в конструкцию Продукции, заложенную заводом-изготовителем, а Поставщик в свою очередь сохраняет гарантийные обязательства - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты начала эксплуатации Продукции.

15. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.1. При поставке, транспортировке или приемке Продукции на территории Заказчика, Поставщик обязан соблюдать требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов РФ:

- Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда»;
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
- ГОСТ 14192 «Маркировка грузов»;
- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной Продукции. Организация проведения и методы контроля»;
- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСТАВКАХ

16.1. Общие положения

16.1.1. Все требования данного раздела имеют равную силу как в отношении российских, так и иностранных организаций, которые ведут деятельность (поставки, работы, услуги) на территории Российской Федерации.

16.1.2. Все требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее - требования ОТ и ППБ), относящиеся к Поставщику, распространяются на третьих лиц, привлекаемых Поставщиком в рамках выполнения договорных обязательств. Ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками третьих лиц, возлагается на Поставщика.

16.1.3. Поставщик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с требованиями Регламента ПАО «ЭЛ5-Энерго» «О пропускном и внутри объектовом режимах» № 539 и Операционной инструкцией ПАО «ЭЛ5-Энерго» «Система алкотестирования» № 1534.

16.1.4. В случае выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений Поставщик обязуется разработать и предоставить технологическую карту (ТК) до начала выполнения работ. В ТК должны быть прописаны требования по применению необходимых СИЗ.

16.1.5. При выявлении поставки Продукции, при изготовлении которой применялись асбестосодержащие материалы, Заказчик вправе отказать в приемке или потребовать замену данной Продукции, на не содержащую асбест.

16.2. Требования к Поставщикам

16.2.1. Поставщик обязуется обеспечить выполнение поставки в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда, промышленной, пожарной безопасности (далее – «требования ОТиПБ»), санитарными нормами и правилами.

16.2.2. Поставщик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения субподрядных организаций и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников субподрядных организаций, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.

16.2.3. Поставщик осуществляет контроль над соблюдением водителями, лицами, допущенными Поставщиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Поставщиком для выполнения работ, Правил дорожного движе-

ния Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

16.2.4. При организации и ведении работ по доставке, применять только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией, и оборудованные в установленном законодательством порядке.

16.2.5. Поставщик обязан по требованию сотрудника ОТиПБ Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт и иные машины, и оборудование Поставщика, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Поставщиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Поставщиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы (предрейсовый осмотр, путевой лист, водительское удостоверение и т.д.) к осмотру.

16.2.6. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

16.2.7. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

16.2.8. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.

16.2.9. Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

16.2.10. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.

16.2.11. Работники Поставщика (транспортной компании), впервые прибывшие на территорию филиала, следуют в сопровождении ответственного исполнителя по договору в кабинет Охраны труда для проведения для них вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Во время инструктажа работники поставщика должны быть ознакомлены с локальными нормативными актами Общества в области охраны труда и экологии, основными рисками соответствующего филиала. При проведении инструктажа работники поставщика должны предъявить удостоверения о проверке знаний нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности, а также удостоверения на право выполнения специальных работ.

16.2.12. Работники Подрядчика для допуска на территорию филиала автотранспорта должны предоставить ответственному лицу от филиала документацию в соответствии с российским законодательством:

- свидетельство о регистрации ТС;
- удостоверение на право управления ТС соответствующей категории;
- свидетельство о прохождении технического осмотра;
- путевой лист, с отметкой «контроль технического состояния транспортного средства пройден» и подписью контролера, проводившего контроль, даты и времени его проведения;
- полис ОСАГО;
- отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра;
- наличие у водителя СИЗ (каска, сигнальный жилет, спецобувь).

16.2.13. Водитель подрядной (субподрядной) организации должен находиться в необходимых СИЗ (спецобуви, спецодежде, защитной каске, застегнутой на подбородный ремень) в случае заезда на территорию действующих производственных цехов (КТЦ-1, КТЦ-2, ПГУ-1, ЭЦ,

ЦОО) и на открытую площадку складского хозяйства, а также при необходимости осуществления разгрузки с помощью подъёмных сооружений.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

17.1. При поставках на территорию Заказчика Поставщик обязан:

- обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления;
- информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям, обнаруженных в процессе его трудовой деятельности на территории Заказчика и принимать неотложные меры по их ликвидации.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (СУБПОСТАВЩИКУ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

18.1. Общие положения

18.1.1. В ПАО «ЭЛ5-Энерго» действует Интегрированная политика в области охраны труда, экологии, качества и энергоэффективности.

18.1.2. Поставщик должен ознакомиться и ознакомить своих работников с Интегрированной политикой в области охраны труда, экологии, качества и энергоэффективности, пройдя по ссылке:

https://www.el5-ener-go.ru/upload/iblock/cfb/6xqgvpi01gj83cjyu8x1m15ei9osz5db/Policy_integrated_system_management_in_the_protection_of_work_ecology_quality_and_energy_efficiency.pdf

18.1.3. Поставщик должен осуществлять выполнение обязательств и/или поставки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД), указанными в Договоре и приложениях к Договору, а также требованиями Системы менеджмента качества Поставщика.

18.1.4 Поставщик должен обеспечить наличие во всех договорах с привлекаемыми Субпоставщиками требований к обеспечению качества в объеме настоящего Приложения.

18.1.5 Все требования в области контроля качества, предъявляемые Покупателем к Поставщику, применяются в полном объеме требований к привлекаемым Субпоставщикам в рамках их объемов работ.


18.1.6. В случае привлечения Субпоставщиков Поставщик обязан обеспечить качество выполняемых ими обязательств, в том числе путем проверок функционирования системы менеджмента качества Субпоставщика.

19. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ


19.1. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам энергоэффективности и, тем самым, ожидает от Поставщика и третьих юридических и физических лиц, привлекаемых Поставщиком для выполнения договорных обязательств, обеспечения самых высоких стандартов в области энергоэффективности.

19.2. Заказчик оценивает данную поставку в том числе с учетом уровня энергоэффективности поставляемой Продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Начальник службы сопровождения эксплуатации	М. Н. Артюхов	
Главный специалист по эксплуатации тепломеханического оборудования	В. В. Смагин	
Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества	Д. В. Быстров	
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности	Н. Д. Рихмаер	
Менеджер по экологии	Г. А. Говорова	
Руководитель группы технического обслуживания и ремонта	С. С. Ведлер	

✓ Ra 12,5 (✓)

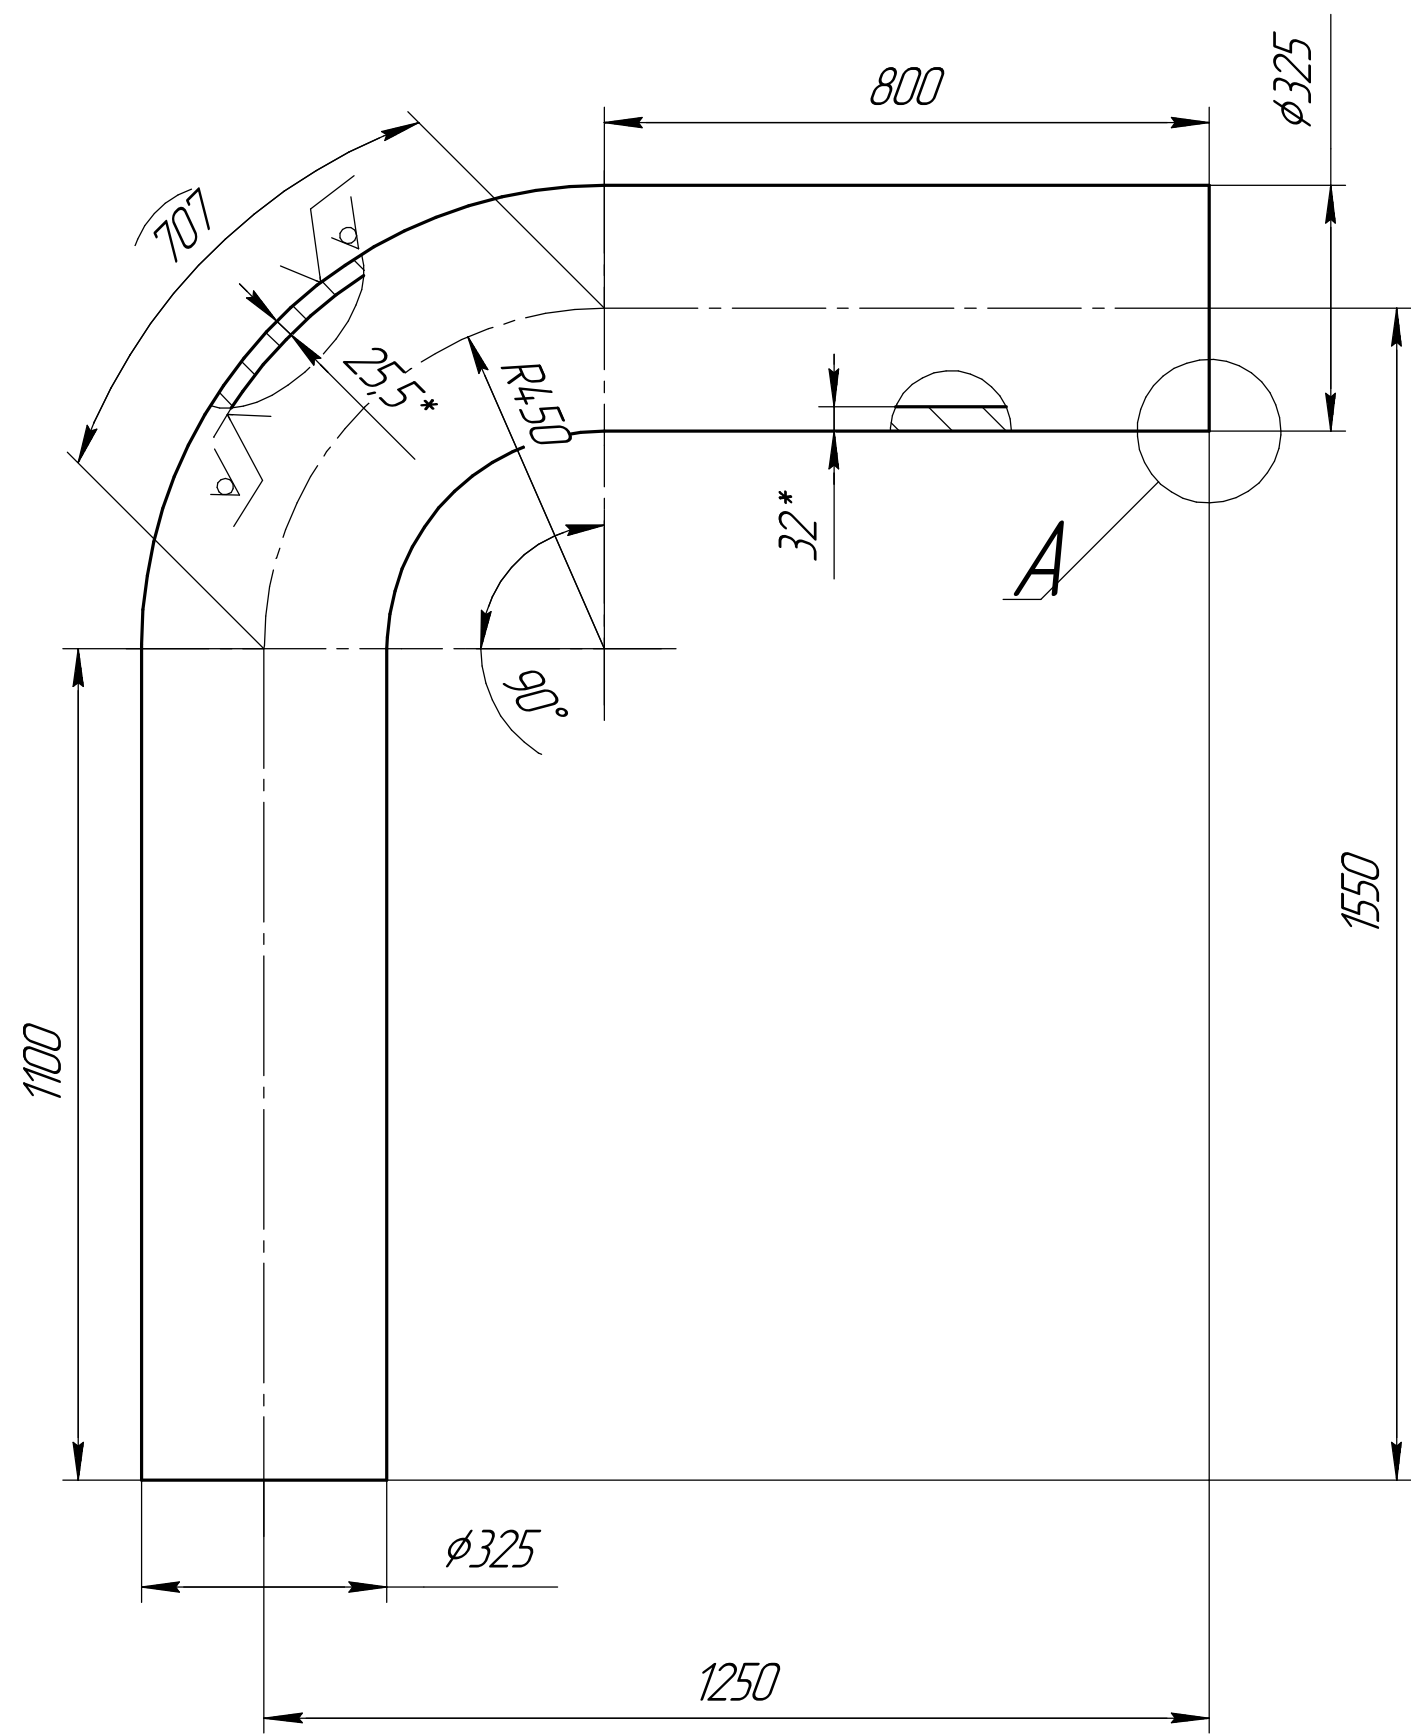

Вид А (1:1)
форма кромок

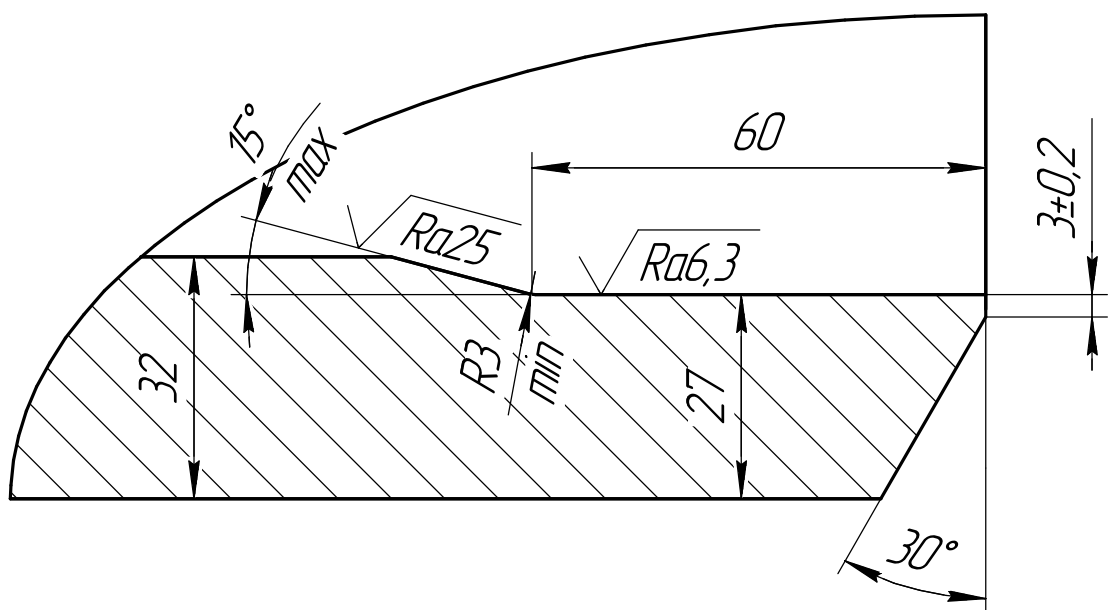

Техническая характеристика
1. Параметры среды Рра=13,73 (140 кгс/см²), tраб=515°С.

Технические требования:
1. *Размеры для справок;
2. Радиус гиба – 450 мм.;
3. Длина развернутой трубы 2607 мм

Пример условного обозначения:
Отвод крутоизогнутый 90° – 325х32-1100х800х2607 – R450 16 ОСТ 108.321.22-82

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб	Савин				
Проверил	Морозовский				
И.О. НСРТО	Ткачев				
Утвердил	Ромась				

БК-877					
Отвод крутоизогнутый					
Сталь 12Х1МФ ТУ14-ЗР-55-2001					
ПАО "Энел Россия" филиал "Невинномысская ГРЭС"					