


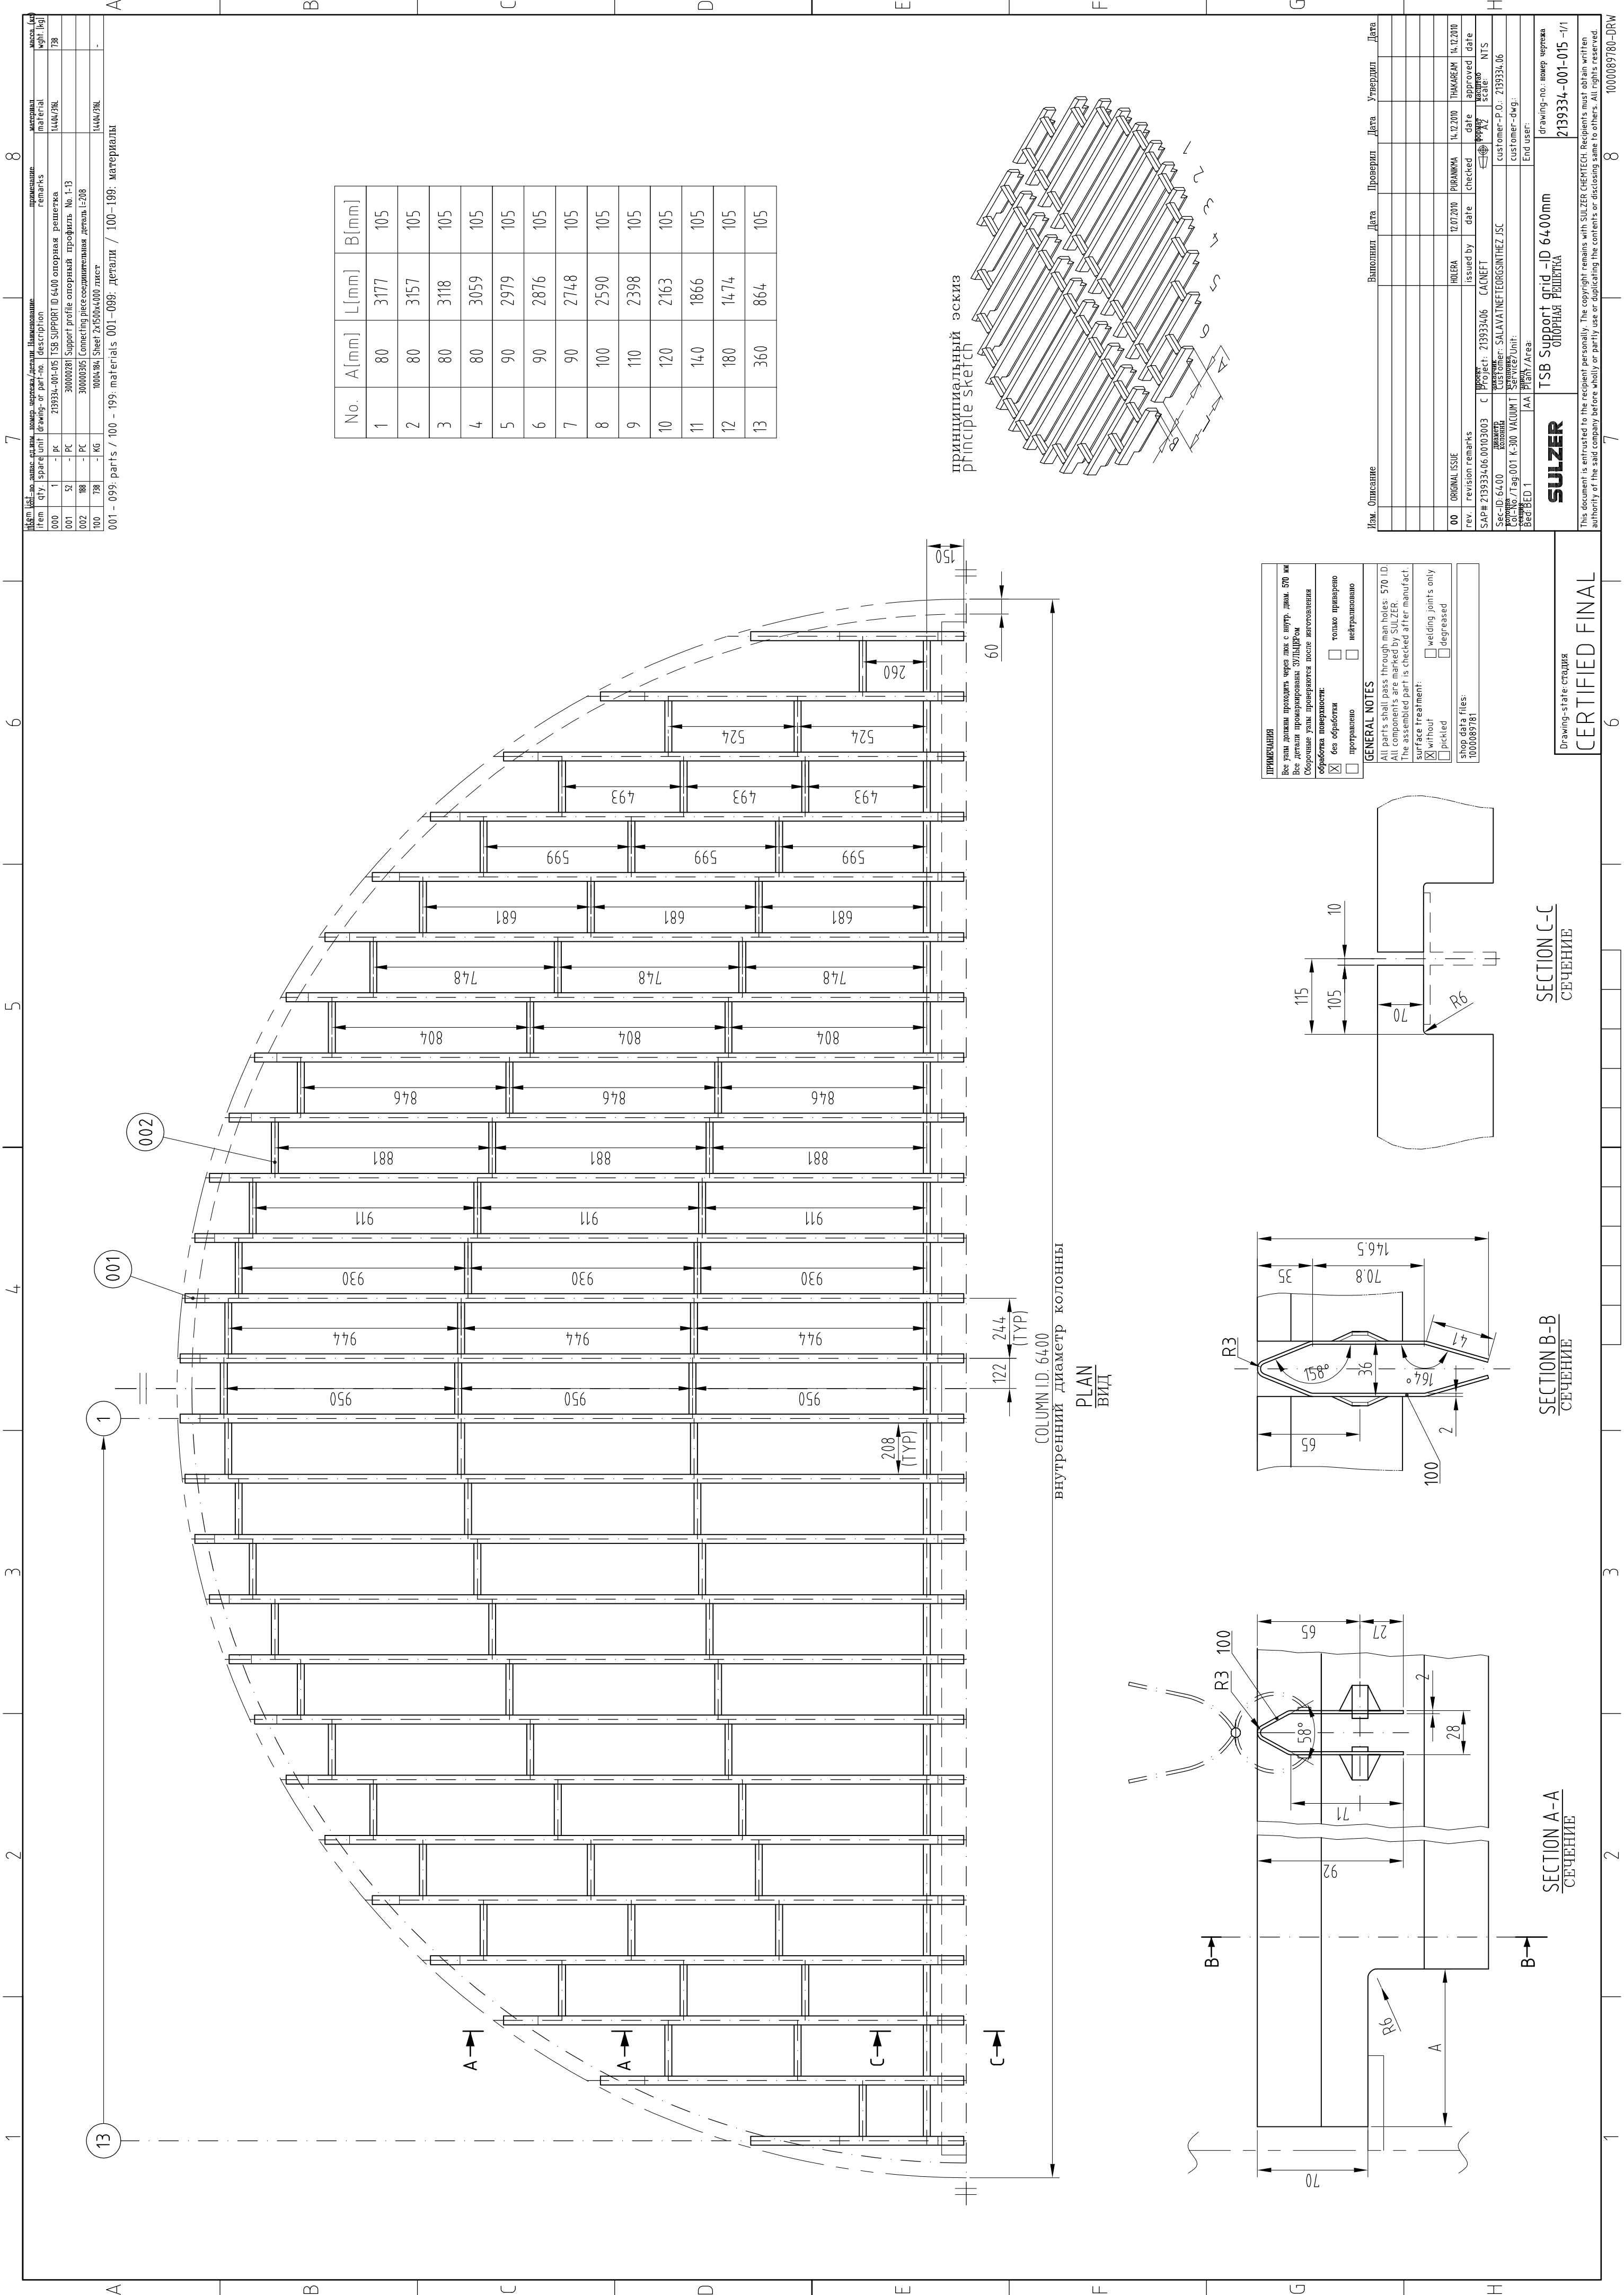
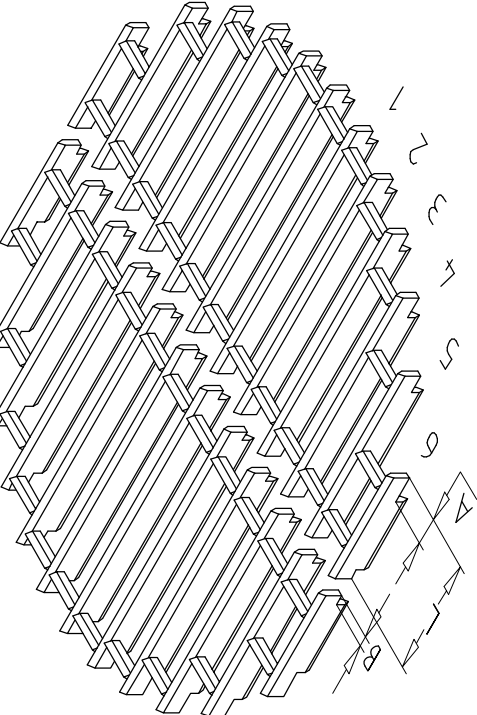


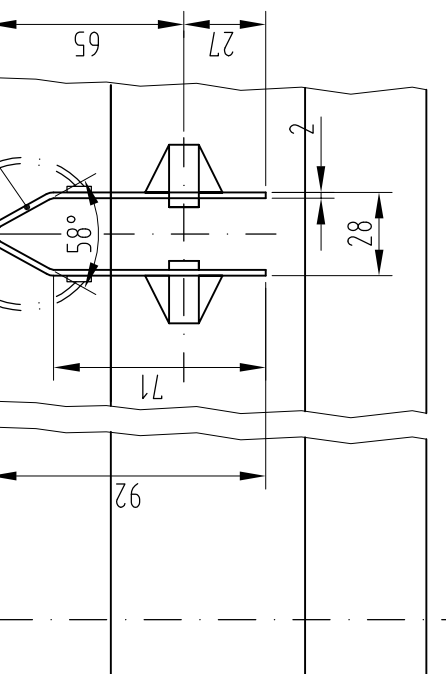

принципиальный эскиз
principle sketch

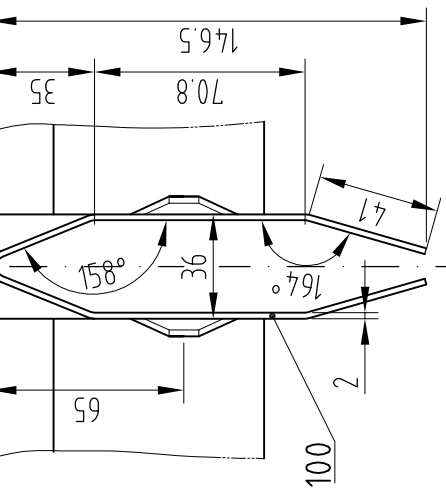

ПРИМЕЧАНИЯ	
Все узлы должны проходить через люк с широтой 570 мм. Люк должен быть установлен в соответствии с требованиями к монтажу. Люк должен быть установлен в соответствии с требованиями к монтажу. Люк должен быть установлен в соответствии с требованиями к монтажу.	
Обработка поверхности:	
☒ без обработки	☐ только окрашено
☐ прогрунтовано	☐ нейтрально
GENERAL NOTES	
All parts shall pass through man holes: 570 ID. All components are marked by SULZER. The assembled part is checked after manufacture.	
The assembled part is checked after manufacture.	
surface treatment:	
☒ without	☐ welding joints only
☐ pickled	☐ degreased
SAP ID 64.00	
SAP ID 64.00	
SAP ID 64.00	
SAP ID 64.00	

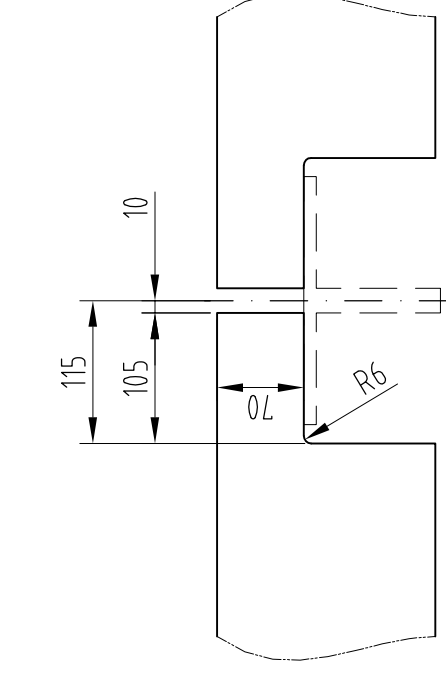

SECTION C-C
СЕЧЕНИЕ

SECTION B-B
СЕЧЕНИЕ

SECTION A-A
СЕЧЕНИЕ

PLAN
Вид

TSB Support grid - ID 64.00mm
ОПОРНАЯ РЕШЕТКА

1000089780-DRW