

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

BAHÇE SULAMA FİSKİYELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



Tek bir rotorda tam dönüş ve açılı çalışma

- Otomatik aç geri dönüşü: Sprinkler ne tarafa döndürülürse döndürülsün ilk açısına geri dönmesi
- Gövdeyle bütün kauçuk gövde kapağı

- FloStop® vana: Suyun sprinklerin başından açılıp kapatılmasını sağlar; hassas debi ayarı yapması

Üç ve tek delikli nozul: Üç seviyede hassas sulama yapma imkânı sağlaması

- Aşınmayan dişli mekanizması: Sipriklerin hasarsız bir şekilde döndürülmesini sağlar.
- Standart 6" (15,2cm) yükseltici: Uzun çimleri aşmanızı sağlar.
- 1/2" ve 3/4" (parmak girişili) olmak üzere

1/2" (parmak girişili) 30 adet

3/4" (parmak girişili) 40 adet

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdoğan ESENİR
teknisyen
Sicil No. MM816


HÜSEYİN...
İdari ve Mali İşler Müdür Yrc

180 derece dönme ayarı yapıla bilir olmalıdır.

Su fıskiye aylanabilir olmalıdır.

½" (parmak girişli)

20 adet

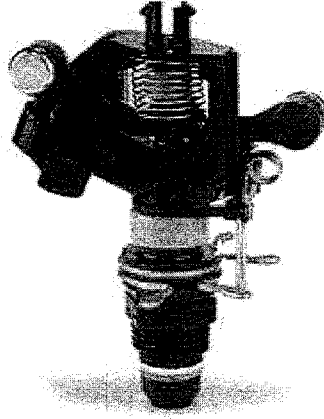


BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdoğan ESENÖR
teknisyen
Sicil No. MM816

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi
BEYPAZARI

GENLEŞME İMSAK TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bağlantı Çapı : 1" (PARMAK) Bağlantılı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı: -10/+100c

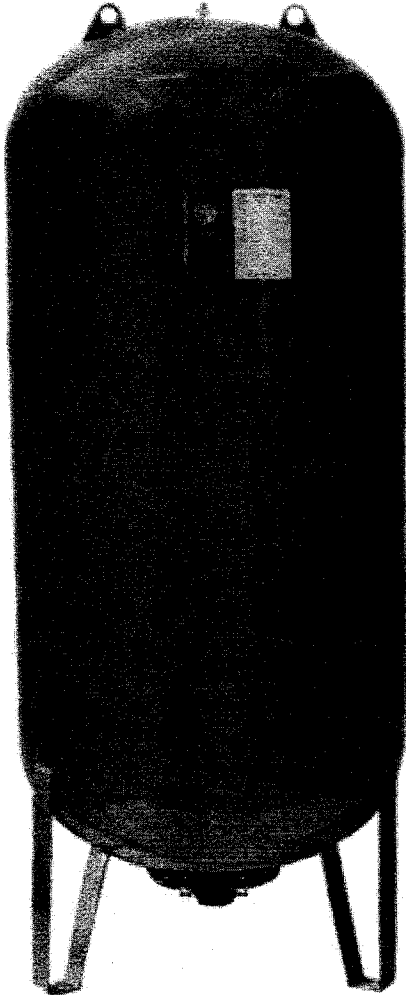

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdogan ESENİR
teknisyen
Staj No: MM816

Huseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdür Yr.