


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi
BEYPAZARI

PENCERE KOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

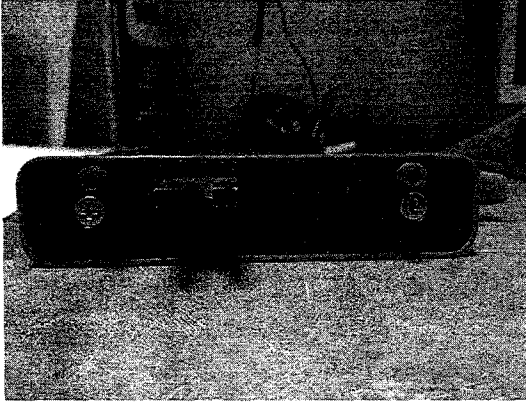

UZUNLUK: 14.3 mm

MONTAJ VİDALARI ARASI: 10.3 mm

EN: 3.3 mm

SAP UZUNLUĞU :12 cm

MEKANİZMA UZUNLUĞU : 2.5 mm

MEKANİZMA ENİ : 2 cm

RENK: KUM BEJİ

KOL ÜÇ YÖNLÜ HAREKET ETMELİDİR.

Mekanizma da (U) şeklinde kanalı olmalıdır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdoğan ESENİR
teknisyen
Sicil No: MM816

Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi
BEYPAZARI

ŞARJLI VİDALAMA BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ



BOSCH MARKA VİDALAMA BATARYASI

BATARYA ÖZELLİĞİ: LİTYUM

VOLT : 10.8 V

AMPER :1.3 VEYA 1.5 Ah

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Erdogan ESENİR
teknisyen
Sicil No. MM816

Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü