

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

KONDENSER FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ


MİDEA MARKA ÇİLLER GRUBU THREE FAZE FANLARI

GÜÇ: 1500 W

VOLT: 380V 50 HZ

AMPER: 4.5A

945 r/min

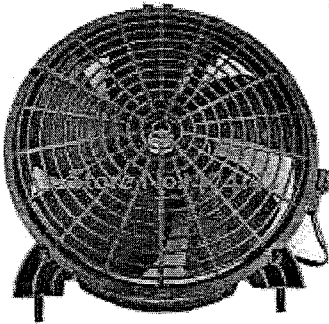

Erdoğan ESENİR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen

Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdür Yrc

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi


BEYPAZARI

GENLEŞME VALFİ(EXPANSİON)VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK OLARAK GAZ AKIŞINI KONTROL ETMELİDİR.

SOĞUTULACAK OLAN BÖLGEYİ SICAKLIĞINI SABİT TUTABİLMELİDİR.

EXPANSION VALF

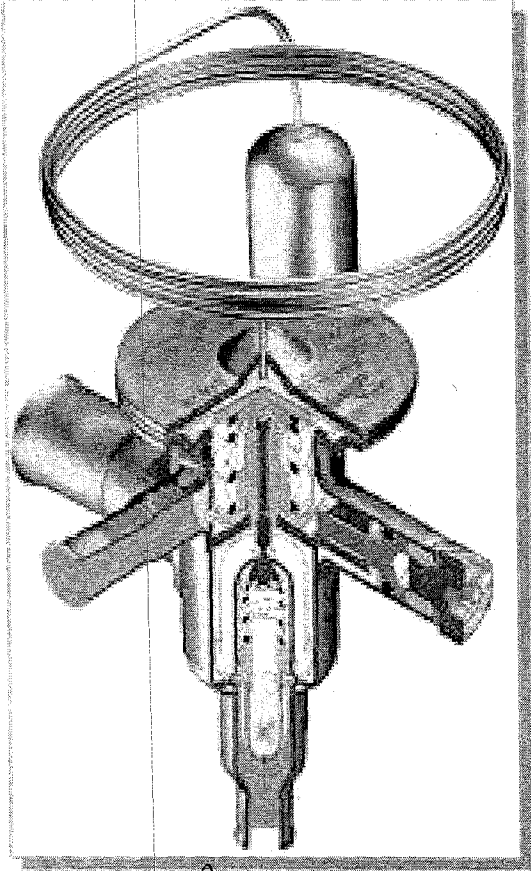

Erdoğan ESENİR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen

Muhammed H. ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü