

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği  
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

**ÇİLLER GRUBU YAĞ VE GAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

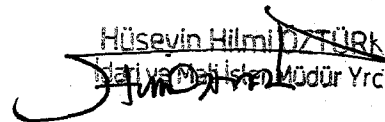
**R407C SOĞUTUCU GAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Gaz Tipi R407c Dupont Olmalıdır.
2. Miktarı 11,35 kg Olmalıdır.
3. R32,R125,R134a dan oluşan ağırlıkça sırasıyla %20/40/40,%10/70/20 ve %23/25/52 oranlarında)ve R502 için alternatif kabul edilen zeotropik karışımlardan olmalıdır.
4. R407C yeni ve mevcut iklimlendirme ve soğutma sistemleri ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olmalıdır.
5. R407C sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfı onaylı zeotropik bir HFC karışımı olmalıdır.

**ESTER YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. R407C Gaza Uyumlu Olacaktır.
2. Vizkozite 170 Olacaktır.
3. Açıkta Olan ve Kapağı Açık Olanlar Uygunsuzdur.
4. Yağlar Teneke Teneke Şeklinde olacak ve Teneke Üzerinde yıpranma olmamalı Bilgileri Eksiksiz Olmalı Kapak Kapalı Olmalıdır.

  
**Erdoğan ESENÖR**  
Beypazarı Devlet Hastanesi  
Teknisyen

  
**Hüseyin Hilmi ÖZTÜRK**  
Bakım ve Onarım Müdürü Yrc