

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

PPRC BORU KAYNAK MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gövde: Metal Gövde


• *Rezistans: Termostatlı ve çift rezistanslı olmalıdır.*

• *Güç (W): En az 1500 watt olmalıdır.*

• *Sıcaklık Aralığı: 50 - 300 °C*

• *Kaynatma Çapı: 16 – 63mm arası olmalıdır.*

• *Voltaj: 220 - 240 V*

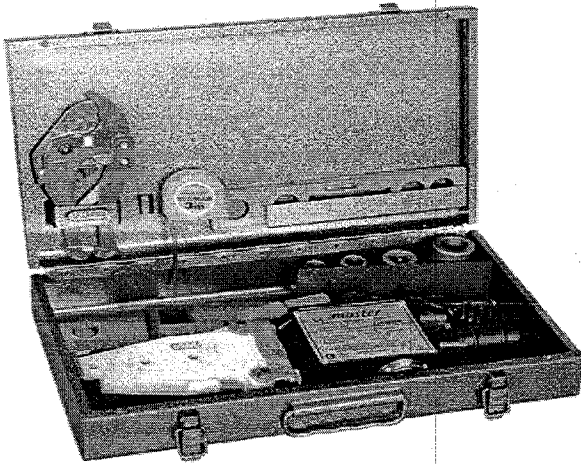

Erdoğan ESENDİR
Beypazarı Devlet Hastanesi
Teknisyen