

SATINALMA BİRİMİ

HEPA FİLTRE

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN ALIMLARDA UYULACAKGENEL HUSUSLAR

A- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Teklif edilecek alım için, listedeki ismine ve miktarına uygun bir şekilde teklif mektubu hazırlanacaktır.
- 2- Mal/malzeme alımlarında marka, model, varsa katalog numarası ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler için Ürün Barkot Numarası mutlaka belirtilmelidir. Özellikle geri ödeme kurumları tarafından ödemesi yapılan tıbbi sarf malzemelerine ait, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasındaki (UBB) Ürün barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması, (KDV Hariç) TL bazında fiyat verilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.
- 4- Numune istenilen alımlar için mutlaka numune getirilmeli bunun için internet sayfamızdaki Numune Değerlendirme Formu doldurularak tekliflerle birlikte verilmelidir. Katalog ve teknik olarak istenen diğer belgeler teklif mektubundan ayrı olarak bir zarf veya dosya içinde verilecektir.
- 5 - Hastane idaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren, en az 30 gün olacaktır.
- 6- Teklif mektubunda, alımın acil ihtiyaçtan yapıldığı göz önünde bulundurularak teklif edilen malzemenin teslimat süresi mutlaka yazılmalıdır. Teslimat konusunda, tarafımızdan özel bir durum belirtilmişse (derhal teslim vb. gibi) bu durum da göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir. Stoklarında yeterli mal ve malzeme bulunmayan firmalar teklif vererek iş akışını geciktirmemeli, teslim süreleri konusunda hastane idâresinden bilgi alarak hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için azami gayreti göstermelidirler.
- 7- Teklif sunulmadan önce firmalar tarafından işin teknik şartnamesi mutlak surette detaylı bir şekilde değerlendirilmeli ve teknik şartnameye uymayan ürün ve hizmetler için teklif sunulmamalıdır. Teknik Şartnamelerin içeriğine itiraz kaliteli ve ekonomik mal ve hizmetin alınabilmesi adına her zaman için mümkündür.

B- DİĞER HUSUSLAR:

- 1- Teklif verilmiş olması ile şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır.
- 2- Sözleşme yapıp yapmamak idarenin takdirindedir.

Muhammed Emin ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.BİLGİ İÇİN
TELEFON: (0312) 336 09 09-2053-2068
FAX: (0312) 3464361-3352625
MAIL : onkoloji@dogrudantemin@gmail.comSON TEKLİF VERME TARİHİ: 09/11/2016
SAATİ: 15:00NOT: SON TEKLİF VERME TARİHİNDEN İTİBAREN GÖNDERİLEN TEKLİFLER
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst

İHTİYAÇ TALEP FORMU

Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU

Sayfa No :

1 / 1

Talep Tarihi / No : 13/10/2016... /

1255

SIRA NO	BRANŞ KODU	MALZEMENİN ADI	SUT KODU	TALEP MİKTAR	BİRİMİ
1		HEPA FİLTRE 457x457x78	YOK	Künye No: 25	ADET
2		HEPA FİLTRE 610x610x78	YOK	Künye No: 15	ADET
3		HEPA FİLTRE 610X610X149 MM	YOK	Künye No: 25	ADET

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER	TARİH	KAŞE / İMZA
HASTANEMİZ ANA BİNA AMELİYATHANE ÜNİTESİNDE PERİYODİK OLARAK YAPILAN HEPA FİLTRE DEĞİŞİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim Sorumlusu Tescim
 / / 20....	Stok Takip Klinik / Birim İnsaat, Tesis, Elektrik Sorumlusu Tescim
 / / 20....	Klinik İdari Sorumlusu Mustafa TEKİN
Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.		Kaşe / İmza
Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz / / 20....	İdari Mali Hizmetler Müdürü
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR. / / 20....	Hastane Yöneticisi

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina Ameliyathanesi Ünitesinde periyodik olarak yapılan hepafiltre değişimlerinde kullanmak üzere hepa filtre alımı teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Hefa Filtre (457x457x78)


- 2.1.1. Filtre EN 1822-1 standartlarında veya muadili standartlarında H13 sınıfında olacaktır.
- 2.1.2. Teslim edilecek filtreler herhangi bir darbe almamış olacaktır.
- 2.1.3. Hepafiltre kasaları ahşap (MDF) malzemeden imal edilmiş, derinliği en az 79mm olacaktır.
- 2.1.4. Conta eksiz sıcak kaplama poliüretan olacaktır.
- 2.1.5. Verimlilik D.O.P : > 99,997 % 0,3 mikron olacaktır.
- 2.1.6. Her filtre üretimden sonra EN1822 ye göre test edilmiş olacak ve raporları filtre ile birlikte verilecektir.
- 2.1.7. Mevcut kullanılan filtreler yerinde kontrol edilerek bunlara uygun olarak teklif verilecektir.
- 2.1.8. Hefa filtre 457x457x78 mm ebatında olacaktır.
- 2.1.9. Hefa filtre kasası tek tarafı sızdırmaz neopren conta olacaktır.
- 2.1.10. Hefa filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır
- 2.1.11. Hefa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olacaktır.
- 2.1.12. Hefa filtrenin sıcaklık dayanımı 80C ve üzeri olmalıdır.
- 2.1.13. Hefa filtrelerin test belgeleri ambalajında olmalıdır.
- 2.1.14. Hefa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır
- 2.1.15. Hefa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olacaktır
- 2.1.16. Hefa filtreler TÜV belgeli ve TÜRKAK AKREDİTE onayı belgesi olacaktır

2.2. Hefa Filtre (610x610x78)

- 2.2.1. Filtre EN 1822-1 standartlarında veya muadili standartlarında H13 sınıfında olacaktır.
- 2.2.2. Teslim edilecek filtreler herhangi bir darbe almamış olacaktır.
- 2.2.3. Hepafiltre kasaları ahşap (MDF) malzemeden imal edilmiş, derinliği en az 79mm olacaktır.
- 2.2.4. Conta eksiz sıcak kaplama poliüretan olacaktır.
- 2.2.5. Verimlilik D.O.P : > 99,997 % 0,3 mikron olacaktır.
- 2.2.6. Her filtre üretimden sonra EN1822 ye göre test edilmiş olacak ve raporları filtre ile birlikte verilecektir.
- 2.2.7. Mevcut kullanılan filtreler yerinde kontrol edilerek bunlara uygun olarak teklif verilecektir.
- 2.2.8. Hefa filtre 610x610x78 mm ebatında olacaktır.
- 2.2.9. Hefa filtre kasası tek tarafı sızdırmaz neopren conta olacaktır.
- 2.2.10. Hefa filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır
- 2.2.11. Hefa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olacaktır.
- 2.2.12. Hefa filtrenin sıcaklık dayanımı 80C ve üzeri olmalıdır.
- 2.2.13. Hefa filtrelerin test belgeleri ambalajında olmalıdır.
- 2.2.14. Hefa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır
- 2.2.15. Hefa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olacaktır
- 2.2.16. Hefa filtreler TÜV belgeli ve TÜRKAK AKREDİTE onayı belgesi olacaktır

2.3. Hepa Filtre (610x610x149)

- 2.3.1. Filtre EN 1822-1 standartlarında veya muadili standartlarında H13 sınıfında olacaktır.
- 2.3.2. Teslim edilecek filtreler herhangi bir darbe almamış olacaktır.
- 2.3.3. Hepa filtre kasaları ahşap (MDF) malzemeden imal edilmiş, derinliği en az 79mm olacaktır.
- 2.3.4. Conta eksiz sıcak kaplama poliüretan olacaktır.
- 2.3.5. Verimlilik D.O.P : > 99,997 % 0,3 mikron olacaktır.
- 2.3.6. Her filtre üretimden sonra EN1822 ye göre test edilmiş olacak ve raporları filtre ile birlikte verilecektir.
- 2.3.7. Mevcut kullanılan filtreler yerinde kontrol edilerek bunlara uygun olarak teklif verilecektir.
- 2.3.8. Hepa filtre 610x610x149 mm ebatında olacaktır.
- 2.3.9. Hepa filtre kasası tek tarafı sızdırmaz neopren conta olacaktır.
- 2.3.10. Hepa filtre kağıdı yüksek verimli glass-fiber kağıt olacaktır.
- 2.3.11. Hepa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olacaktır.
- 2.3.12. Hepa filtrenin sıcaklık dayanımı 80C ve üzeri olmalıdır.
- 2.3.13. Hepa filtrelerin test belgeleri ambalajında olmalıdır.
- 2.3.14. Hepa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır.
- 2.3.15. Hepa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip olacaktır.
- 2.3.16. Hepa filtreler TÜV belgeli ve TÜRKAK AKREDİTE onayı belgesi olacaktır.

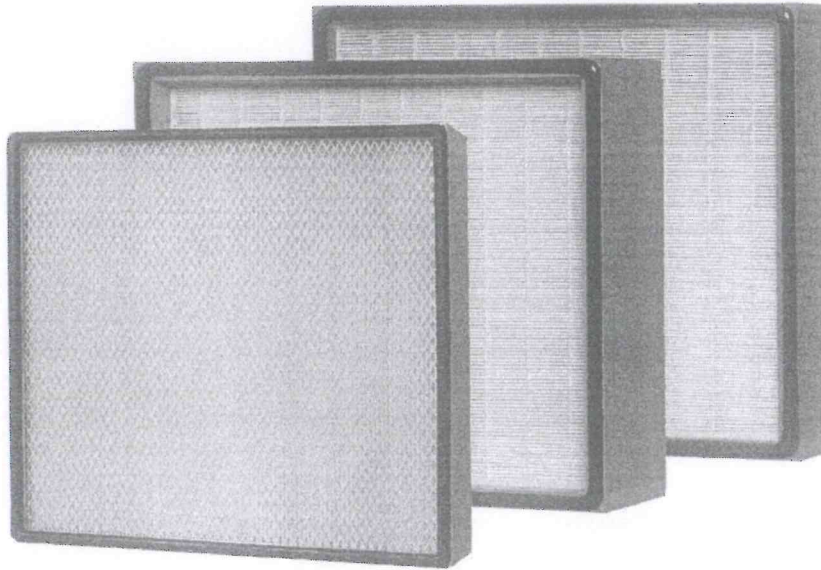

ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM

3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE

- 3.1. Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 3.2. Fabrikasyon arızası tespit edilen veya depoya teslim esnasında hasar gören ve ölçülerin uygun olmadığı fark edilen filtreler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 3.3. Filtreler Hastanemize ambalajlı olarak getirilecek, filtrelerde sınıfı, ölçüsü ve kontrol standardı etiketlenmiş olacaktır.

Birim Yetkilisi

Yalçın TEKİN

Birim Yetkilisi

Tosim ÖZDEMİR
İmza Teknoloji
Sıfır No: 103 843

Birim Yetkilisi

Mustafa TEKİN
Sıfır No: 103 843