
1 · Adição de GW por estado na base da Aterio — 2026-30, por estágio e likelihood

ATERIO

A Aterio tem 352 GW com data de ativação em 2026-30 nos EUA; 208 GW (59%) são likelihood alto. Só 71,5 GW (20%) estão em obra — o resto é anúncio. Texas sozinho tem 97 GW (27%); os cinco maiores estados, 55%.

GW com data de ativação em 2026-30, por estado

14 maiores estados + outros 30 · facility GW · anunciado dividido pelo likelihood da Aterio

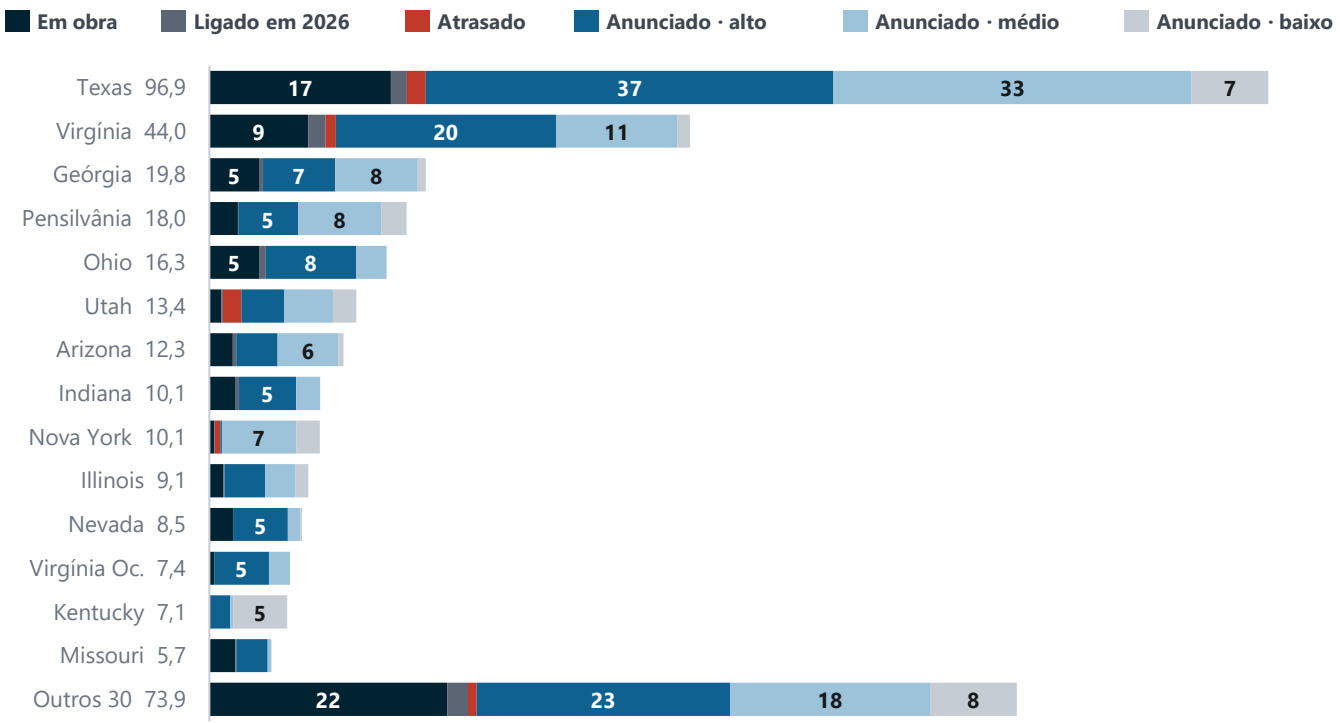

ADIÇÃO 2026-30
352 GW
facility · data de ativação declarada

LIKELIHOOD ALTO
208 GW
59% do total · obra é ~99% alto

EM OBRA
71,5 GW
20% · médio + baixo: 136 GW

TEXAS
97 GW
57% alto · 16,6 GW em obra

Por ano de ativação

GW facility, EUA

Ano	Adição	Em obra	Anúncio	% anúncio
2026	20,2	13,1	0,0	0%
2027	43,5	27,0	15,5	36%
2028	116,1	26,8	87,7	76%
2029	103,6	3,5	97,6	94%
2030	68,9	1,1	67,3	98%
2026-30	**352,5**	**71,5**	**268,3**	**76%**

Leitura: a curva da Aterio é tudo o que tem data, não uma previsão. 2026-27 (63,7 GW) é 76% obra ou já ligado; 2028 (116 GW) e 2029 (104 GW) são 76% e 94% anúncio. Médio + baixo likelihood somam 136 GW — é aí que os cenários do slide 3 cortam.

Fonte: censo de data centers da Aterio (inventário de 31-ago-26; relatório semanal com previsão de 27-ago-26) — base licenciada, uso interno; cálculos Capstone. **GW = potência de facility** (SELECTED_POWER_CAPACITY_MW), nível de prédio — não é IT load (facility/IT ~1,15 na própria base) nem o recorte por campus do deck de referência (139,5 GW). Adição = prédios vivos (fora cancelados/retirados) com data de ativação em 2026-30; 'ligado em 2026' = ativos que entraram em 2026. Likelihood é atribuído por campus pela Aterio; definição dela (call hospedada pelo GS, 20-out-26): alto >80% se materializa, médio ~50-60%, baixo <40%.


2 · Atraso: o que a Aterio já marca — estágio 'atrasado', datas e histórico

ATERIO

A Aterio não publica um 'GW que atrasa'; o atraso aparece em três lugares: 8,8 GW marcados como atrasados, datas próprias 14 meses (mediana) depois da fonte pública em 43% do MW comparável, e um histórico em que 88% da obra de um ano atrás teve a data empurrada (mediana 9 meses).

① Estágio 'atrasado': 8,8 GW

GW facility por estado (todas as datas)

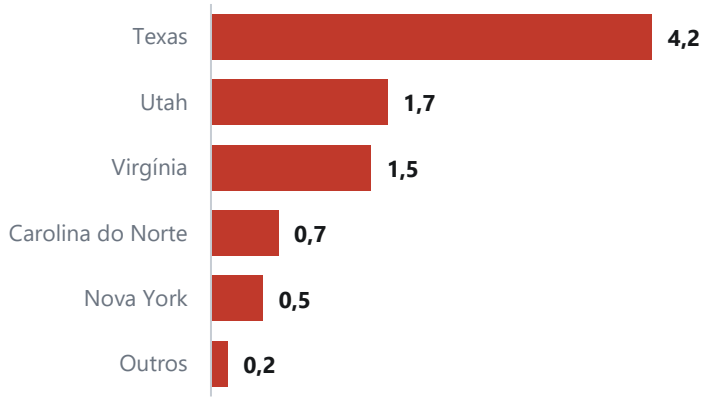

Quem está atrasado

- **Likelihood baixo: 6,0 GW**; alto 2,0; médio 0,8. É sobretudo projeto fraco, não obra grande parada.
- Texas tem 4,2 GW (48%) — antes do congelamento do TCEQ (21-set) entrar nos dados.

② Data da Aterio vs data pública

pipeline com as duas datas: 77,8 GW

ATERIO MAIS TARDE
33,2 GW
43% do comparável · >1 mês


ATRASO MEDIANO
14 meses
ponderado por MW · 8,7 GW mais cedo

Estado	Com 2 datas	Aterio depois	%
Texas	25,4	14,8	58%
Nova York	7,2	2,1	30%
Virgínia Oc.	1,7	1,7	100%
Utah	1,6	1,6	100%
Geórgia	6,2	1,5	24%
Virgínia	5,4	1,4	27%
EUA	**77,8**	**33,2**	**43%**

Em obra: 11,1 de 22,7 GW com a data da Aterio mais tarde.

③ Histórico: obra de ago/25

22,3 GW em obra em 31-ago-25 · quanto a data andou até 31-ago-26

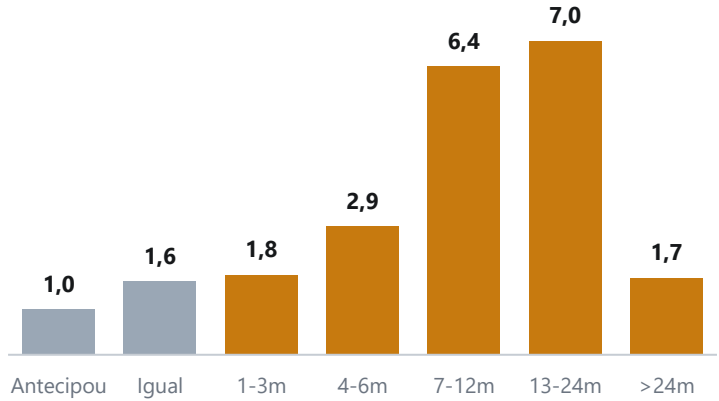

88% empurrado, mediana 9 meses

- Do que devia ligar até 31-ago-26 (15,2 GW), **só 3,9 GW ligou**; 9,8 GW segue em obra.
- Em 6 meses (obra de fev/26): 53% empurrado, mediana 2 meses. Parte é a Aterio refazendo as próprias datas.

Leitura: o que está marcado como atrasado é pequeno e de baixo likelihood; o atraso relevante já está embutido nas datas da Aterio (14 meses depois da fonte pública) e mesmo assim o histórico mostra a obra escorregando ~9 meses por ano. Os dados são de 31-ago: as pausas pós-eleição ainda não estão aqui.

Fonte: censo de data centers da Aterio (inventário de 31-ago-26; relatório semanal com previsão de 27-ago-26) — base licenciada, uso interno; cálculos Capstone. **GW = potência de facility** (SELECTED_POWER_CAPACITY_MW), nível de prédio — não é IT load (facility/IT ~1,15 na própria base) nem o recorte por campus do deck de referência (139,5 GW). Datas: a data de ativação publicada pela Aterio é a estimativa própria dela em 95% dos prédios que têm as duas (só 39% batem com a fonte pública), então o slide 1 já carrega esse atraso. Histórico = prédios em obra no inventário de 31-ago-25 (e 28-fev-26) contra a data deles em 31-ago-26.


3 · Cenários da Aterio — otimista, base e conservador, por estado

ATERIO

Na própria previsão da Aterio, 2026-30 vai de 346 GW (otimista) a 210 GW (conservador); base 283 GW. Os 136 GW de diferença estão quase todos em 2028-30: 2026 é igual nos três e 2027 varia 5,1 GW.

GW adicionado por ano, três cenários

EUA · facility GW · soma 2026-30: 346 / 283 / 210

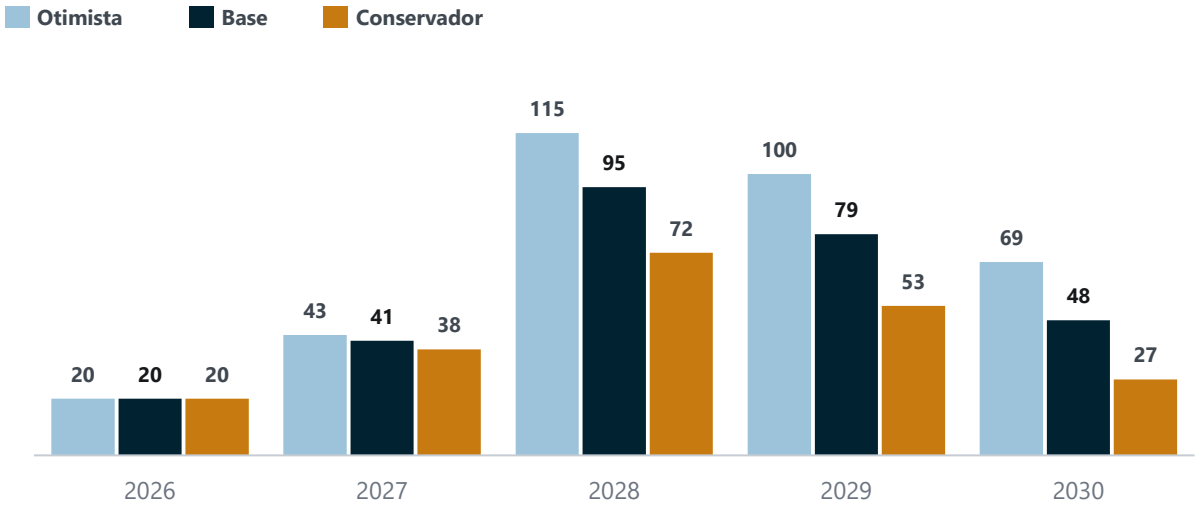

O que cada cenário contém (leitura Capstone)

• **Otimista ≈ todo o pipeline vivo nas datas declaradas** (2030 acumulado: 390 vs 397 GW reconstruído). **Conservador ≈ ligado + em obra + likelihood alto** (254 vs 257). **Base fica no meio**, coerente com médio e baixo pesados perto das probabilidades declaradas.

Adição 2026-30 por estado, por cenário

GW facility · ordenado pelo inventário (slide 1)

Estado	Otimista	Base	Conserv.	Cons./Otim.
Texas	95,6	**77,4**	55,3	58%
Virgínia	42,4	**37,3**	30,4	72%
Geórgia	19,7	**16,2**	11,5	58%
Pensilvânia	17,9	**13,4**	8,4	**47%**
Ohio	16,1	**14,8**	12,9	80%
Utah	11,7	**8,4**	5,1	**44%**
Arizona	12,2	**9,7**	6,2	**51%**
Indiana	10,1	**9,3**	7,9	78%
Nova York	9,6	**5,4**	0,6	**7%**
Illinois	9,1	**7,0**	4,9	**54%**
Nevada	8,4	**7,8**	7,2	85%
Virgínia Oc.	7,4	**6,6**	5,4	74%
Outros 32	86,0	**69,6**	54,0	63%
EUA	**346,3**	**282,9**	**209,9**	**61%**

Leitura: o conservador corta 39% do otimista. Texas vai de 96 a 55 GW; Nova York quase zera (9,6 → 0,6 GW), porque o pipeline de lá é médio/baixo likelihood. Os cenários são de 27-ago: não incorporam as pausas do Texas (TCEQ, 21-set) nem a eleição de 3-nov.

Fonte: censo de data centers da Aterio (inventário de 31-ago-26; relatório semanal com previsão de 27-ago-26) — base licenciada, uso interno; cálculos Capstone. **GW = potência de facility** (SELECTED_POWER_CAPACITY_MW), nível de prédio — não é IT load (facility/IT ~1,15 na própria base) nem o recorte por campus do deck de referência (139,5 GW). Cenários = previsão de ativação acumulada do relatório semanal (aba 'Evo State', 27-ago-26); adição 2026-30 = acumulado 2030 − 2025. A Aterio não documenta o método; a leitura de composição é da Capstone, reconstruindo os cenários com o inventário.