




Ref Lvl 72 dBμV
Marker 1 [T1] 18.26 dBμV
340.280561 ms
RBW 100 kHz RF Att 10 dB
VBW 300 kHz
SWT 1 s Unit dBμV

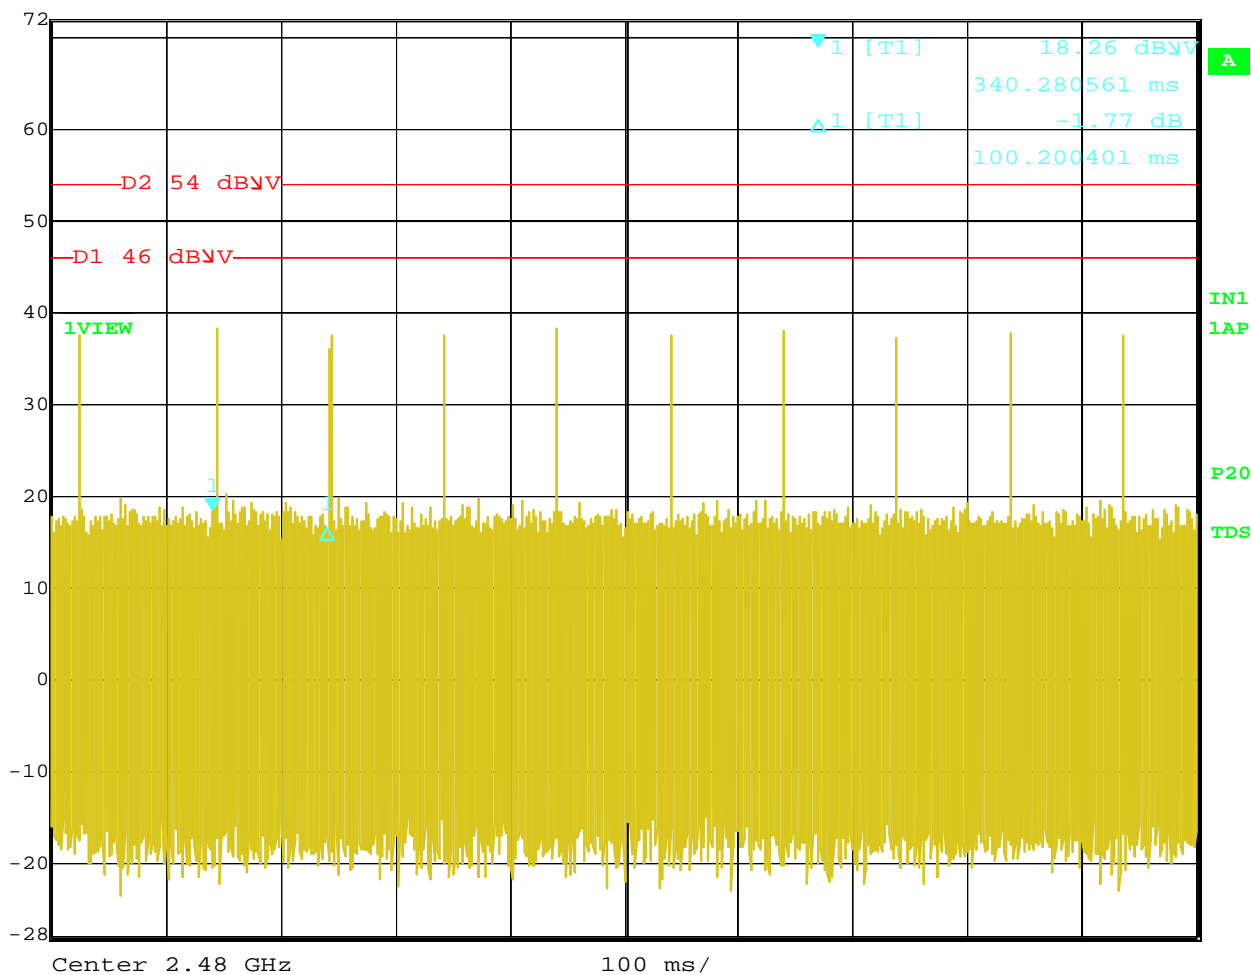


Date: 1.MAR.2011 15:59:40

Time Between Pulse Trains



Delta 1 [T1] RBW 100 kHz RF Att 10 dB
Ref Lvl 2.21 dB VBW 300 kHz
72 dBμV 460.921844 μs SWT 10 ms Unit dBμV

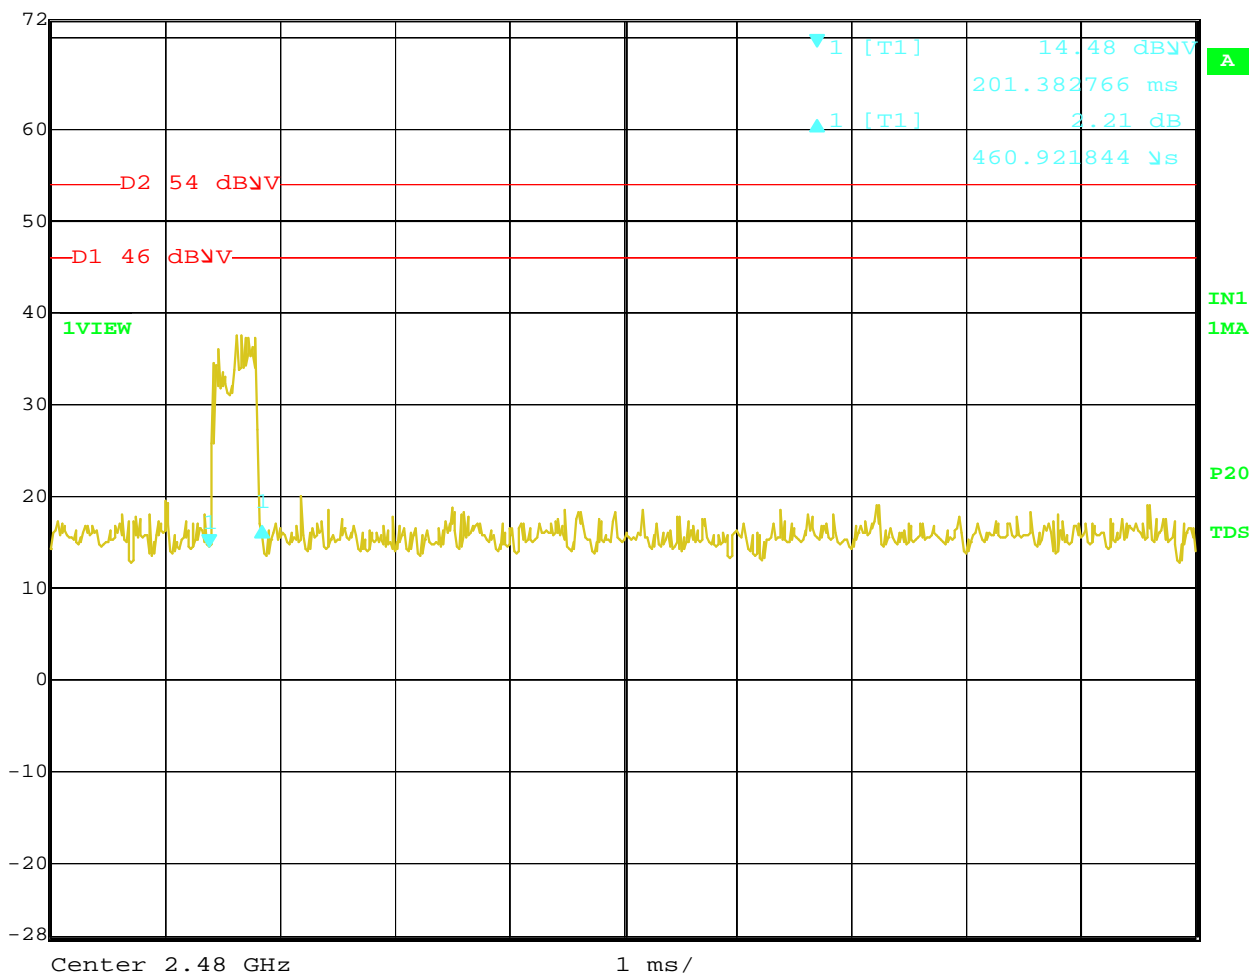


Date: 1.MAR.2011 16:00:35

Time of One Pulse = 460.921844 uS



Delta 1 [T1] RBW 100 kHz RF Att 10 dB
Ref Lvl -0.71 dB VBW 300 kHz
72 dBμV 801.603206 μs SWT 100 ms Unit dBμV

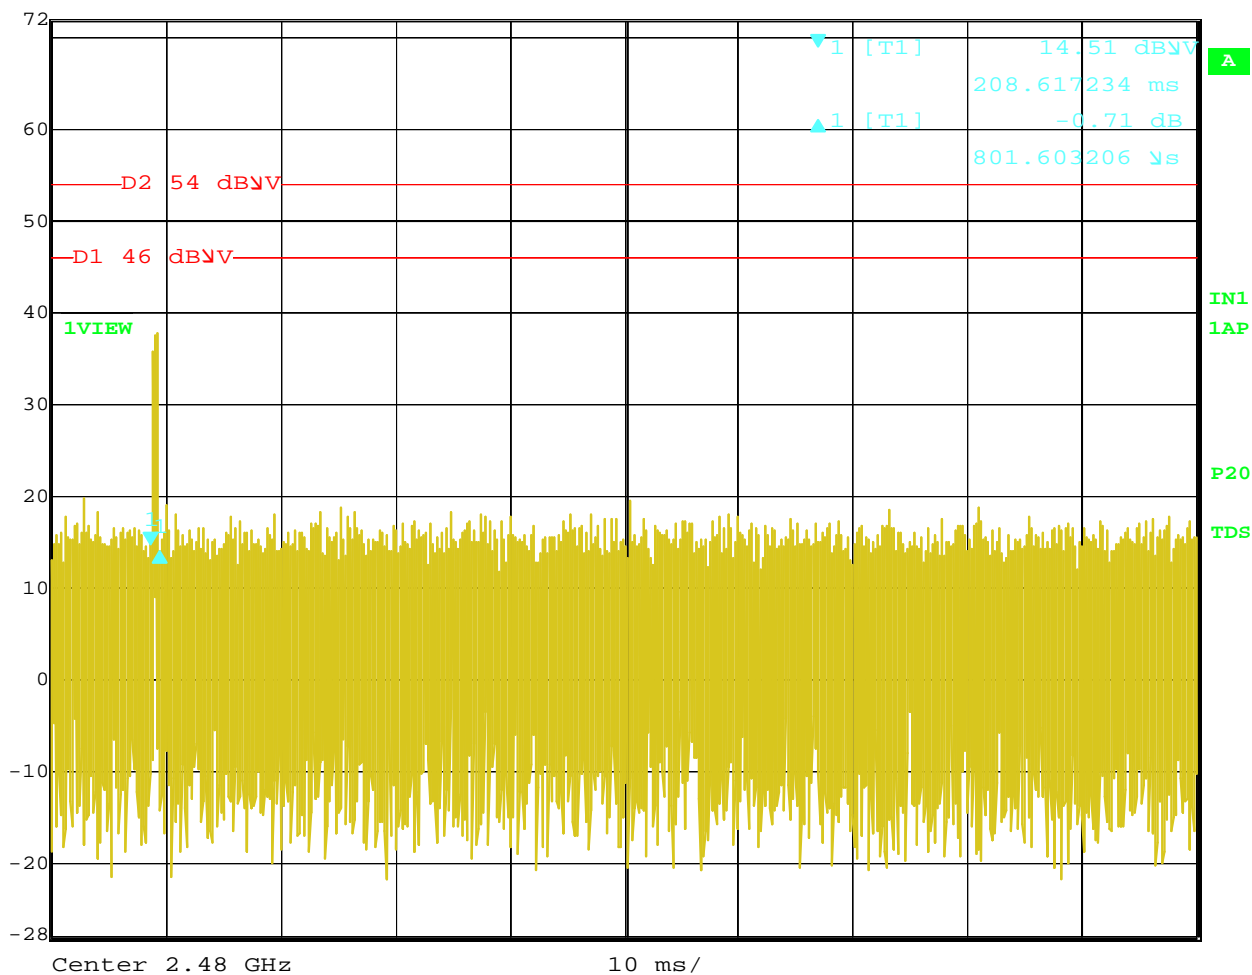

Date: 1.MAR.2011 16:01:47

Number of Pulses over 100 mS

Note that the time on over 100 mS is less than 10 mS so the maximum 20 dB Peak to Average can be taken.