

Diagnóstico Fuentes Renovables Periodo 2007-2025

Elaborado: por la División de Energías
Renovables y EE.

Fecha

Código de presentación



• **Objetivos Específicos de la Ley 57-07**

- Garantizar la prospección y explotación de las fuentes renovables nativas.
- Reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados
- Estimular los proyectos de inversión privada, a partir de fuentes renovables y mitigar los impactos ambientales negativos.
- Aumentar la diversidad energética en cuanto a la capacidad de autoabastecimiento de fuentes propias.

• **Metas propuestas**

- Garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París
- Cubrir el 25% de las necesidades de energía eléctrica por fuentes renovables
- El Protocolo de Kioto a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), vigente hasta el año 2020.

Potencial Renovables en la República Dominicana - 2030



REMAP ANALYSIS – REPÚBLICA DOMINICANA



Source: Renewable Energy Perspectives: Dominican Republic, IRENA 2016

CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS **ENERGÍAS RENOVABLES** EN REPÚBLICA DOMINICANA



EÓLICA
TERRESTRE



SOLAR
FOTOVOLTAICA



BIOENERGÍA



DE ORIGEN
FORESTAL



Situación actual de las concesiones(2007-2025)

 CONCESIONES PROVISIONALES (# 42)  Actualizadas al 31 de marzo de 2026					
PORTADOR E.	CANTIDAD #	EN-ESTUDIO (MW)	ALMACE. #	ALMACE. (GWH)	%
 EÓLICA	8	400	0	0	18.46%
 SOLAR	34	1,764	14	1,459	81.54%
 BIOMASA	0	0	0	0	0.0%
 MINIHIDRO	0	0	0	0	0.0%
 TOTAL	42	2,164	14	1,459	----

 CONCESIONES DEFINITIVAS (# 93), MW (2007-2025)					
PORTADOR E.	EN-OPERACIÓN (MW)	EN-CONSTRUCCIÓN (MW)	PRE-CONSTRUCCIÓN (MW)	TOTAL (MW)	%
 EÓLICA	482.2	0	150.0	632.2	12.7%
 SOLAR	1,614.1	1,080.0	1,518.0	4,212.1	84.7%
 BIOMASA	37.0	80.0	0	117.0	2.4%
 MINIHIDRO	0	0	9.0	9.0	0.2%
TOTAL	2,133.3	1,160.0	1,677.0	4,970.3	---
PORCENTAJE	42.9%	23.4%	33.7%	----	100%

Fuente: Elaboración propia con data CNE

Distribución Regional de los parques en operación



Parques en Operación: Capacidad instala en MW

 Solar 76.1%				 Eólica 22.2%				 Biomasa 1.7%			
	 Sur	 Norte	 Sur-Este		 Sur	 Norte	 Sur-Este		 Sur	 Norte	 Sur-Este
	392.9	362.3	897.2		232.9	249.3	0		7.0	0	30.0
	23.83%	21.9%	54.3%		48.3%	51.7%	0.0%		18.9%	0.0%	81.1%
	SUR 23.83%	NORTE 21.9%	SUR-ESTE 54.3%		SUR 29.1%	NORTE 28.2%	SUR-ESTE 42.7%		SUR 18.9%	NORTE 0.0%	SUR-ESTE 81.1%



Capacidad Instalada (MW)



Participación % dentro
de cada tecnología

TOTAL GENERAL

100%




Fuente: Elaboración propia con data CNE

La capacidad instalada a nivel Provincial

 Provincia	Capacidad Instalada (MW)
 AZUA	17.00
 BARAHONA	80.30
 LA ALTAGRACIA	43.38
 LA ROMANA	274.18
 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	96.00
 MONTE CRISTI	103.10
 MONTE PLATA	60.00
 PEDERNALES	134.95
 PERAVIA	350.50
 PUERTO PLATA	147.30
 SAN CRISTOBAL	100.00
 SAN PEDRO DE MACORIS	190.00
 SANTIAGO	71.40
 SANTO DOMINGO	352.88
 VALVERDE	125.50
 Total	2,146.49

Fuente: Elaboración propia con data CNE


Empresa de Generación Hidroeléctricas Dominicana 2001-2025.

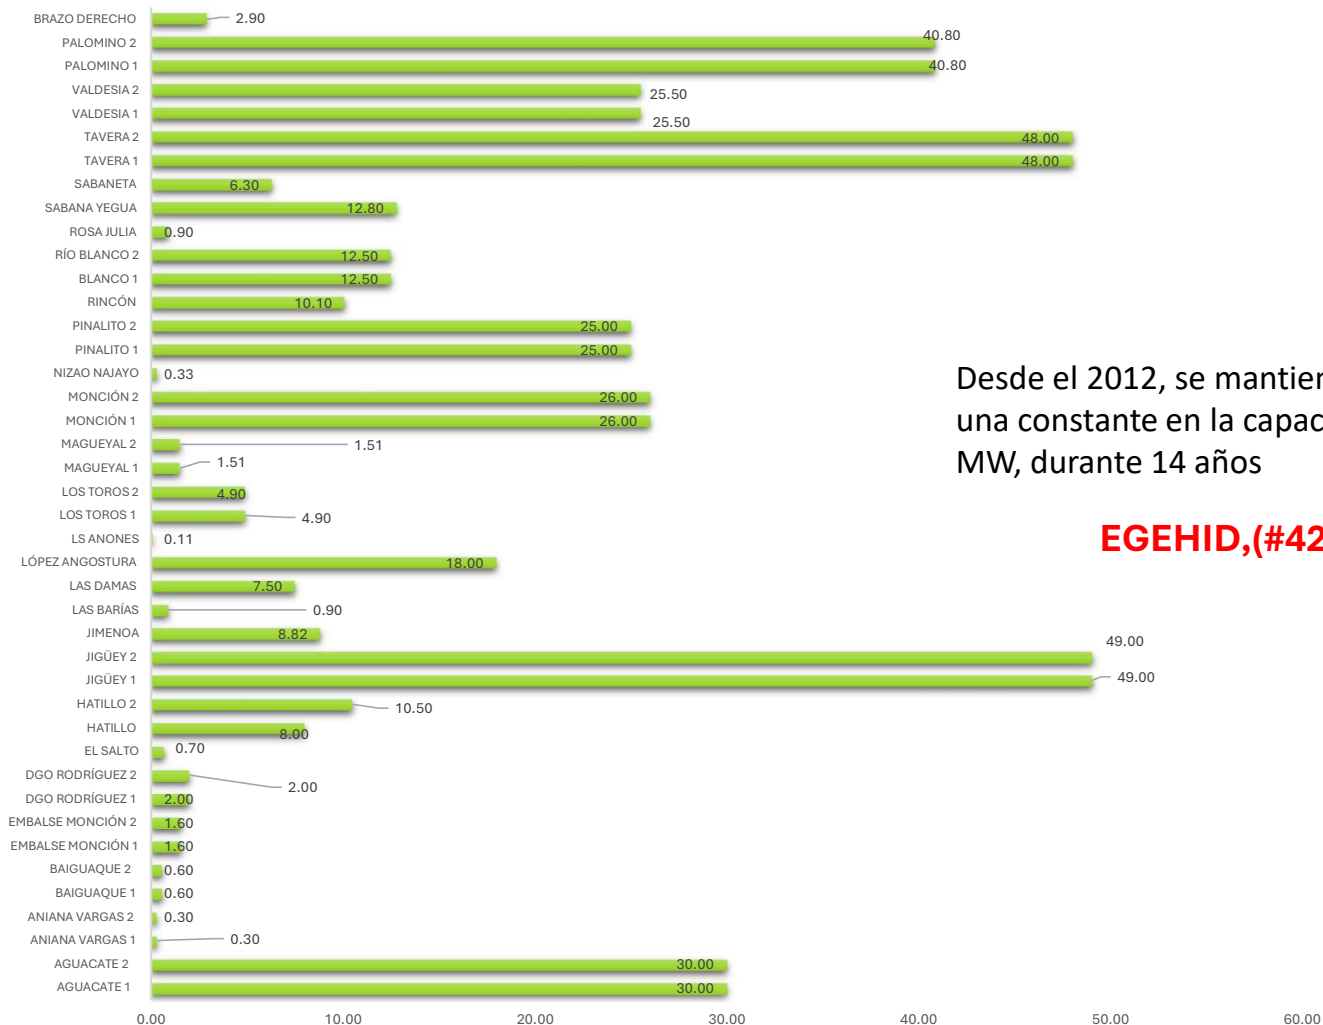

Desde el 2012, se mantiene prácticamente en una constante en la capacidad instada, en 623 MW, durante 14 años



EGEHID, (#42) (623MW)

Crecimiento del Programa de Medición Neta (PMN)

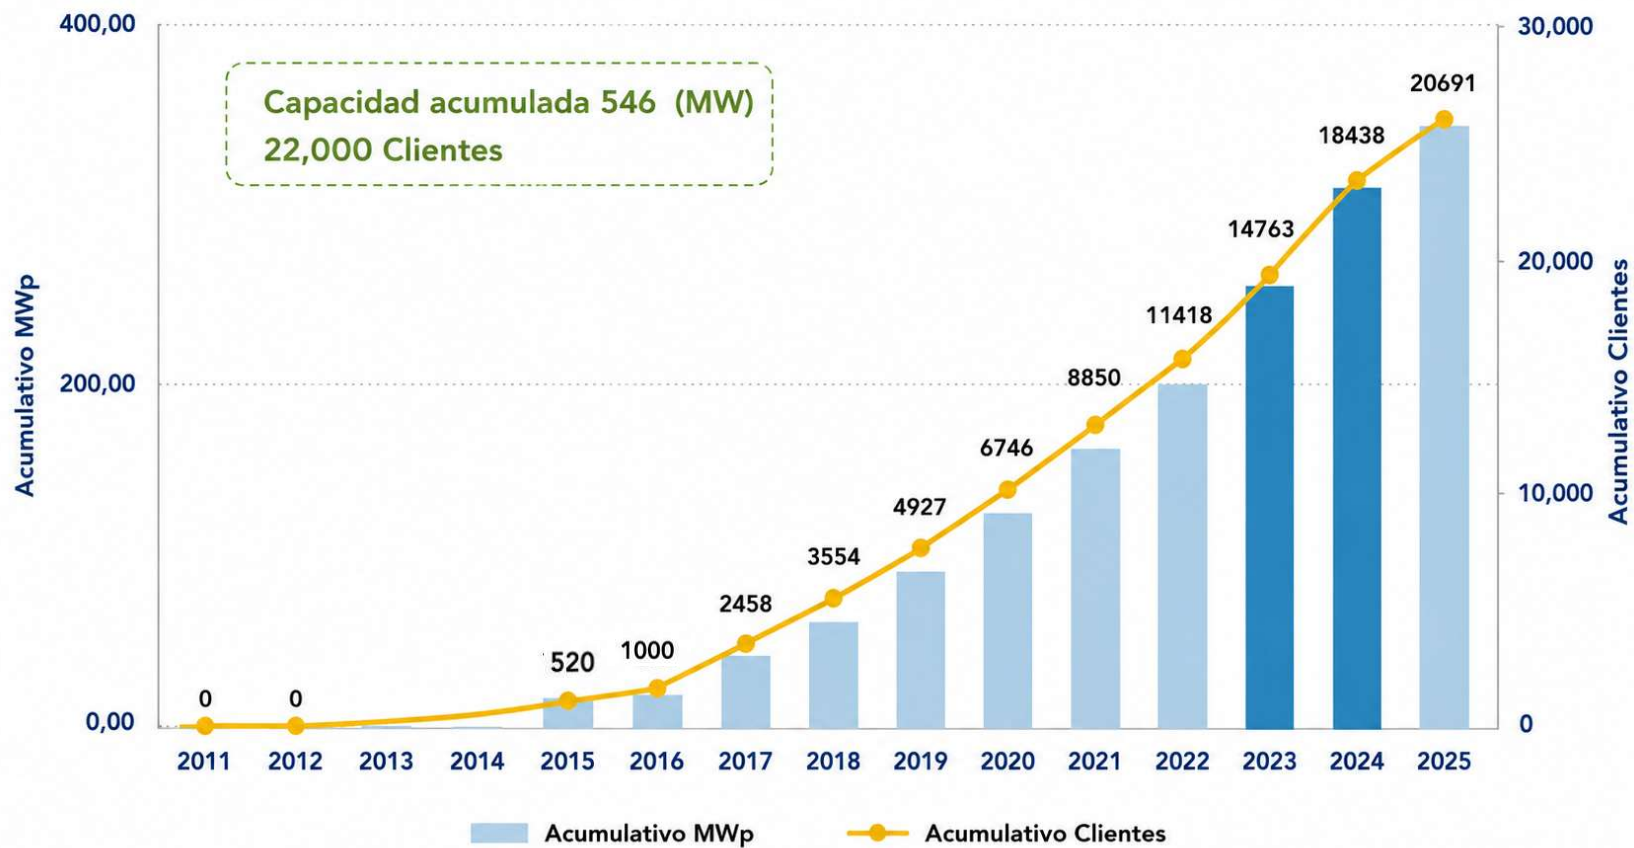

Fuente: Información de la página Web de la CNE (PMN)

Generación Distribuida bajo el programa de Medición Neta

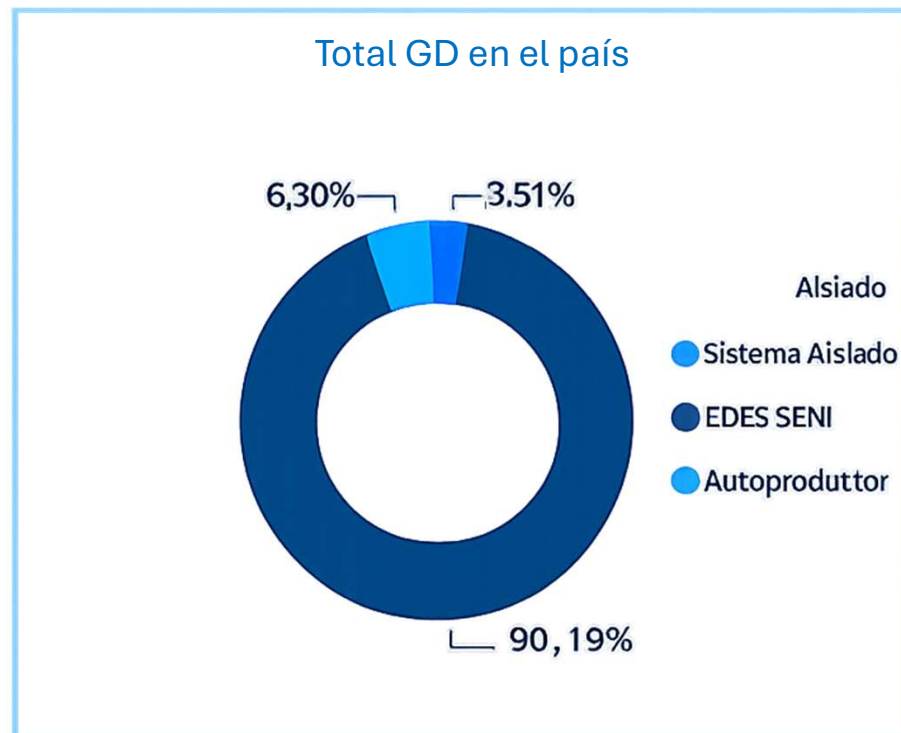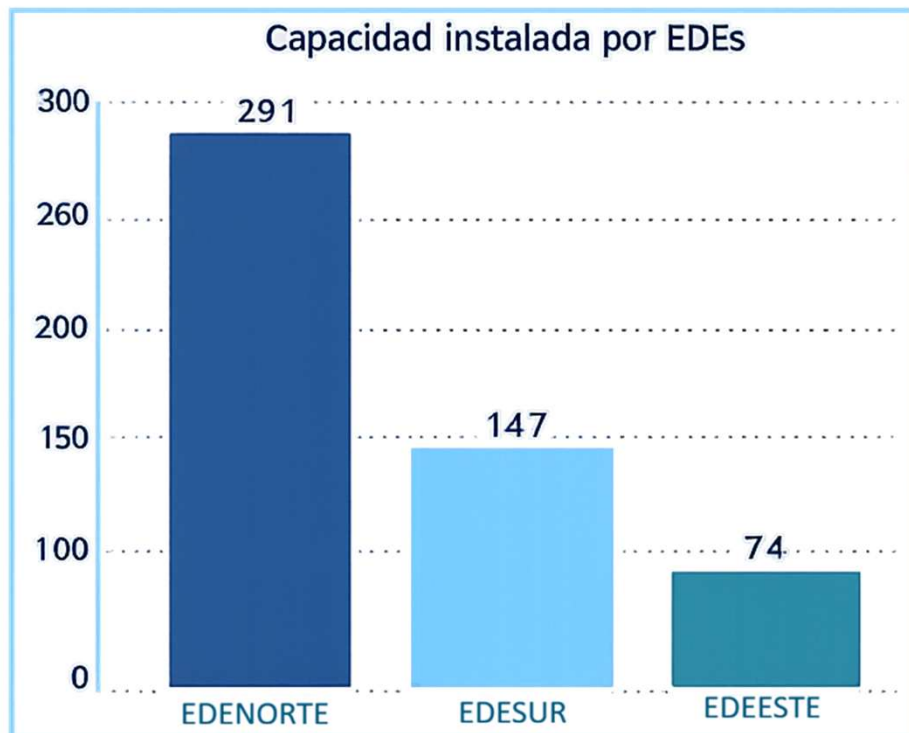


Fuente: Información de la página Web de la CNE (PMN)

Incentivos al Desarrollo de las Fuentes Renovables




Comportamiento de los Incentivos(MMRD\$), Ley 57-07

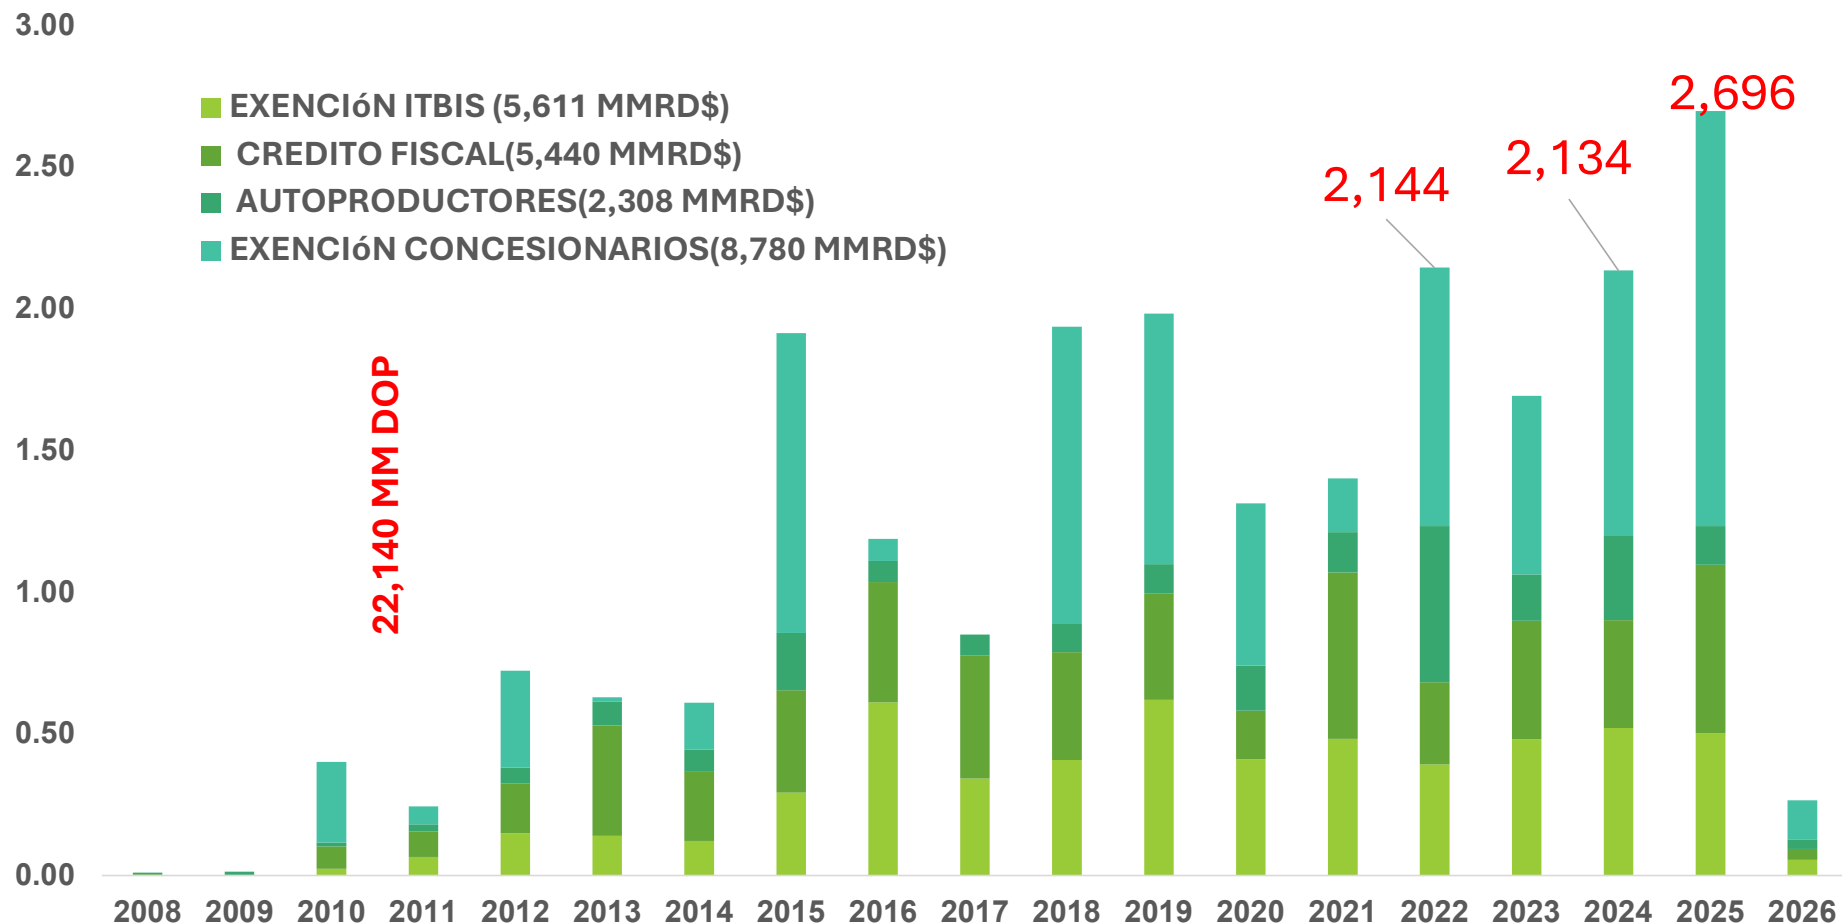

Fuente: Elaboración propia con data CNE

Comportamiento de los Incentivos (US\$), Ley 57-07

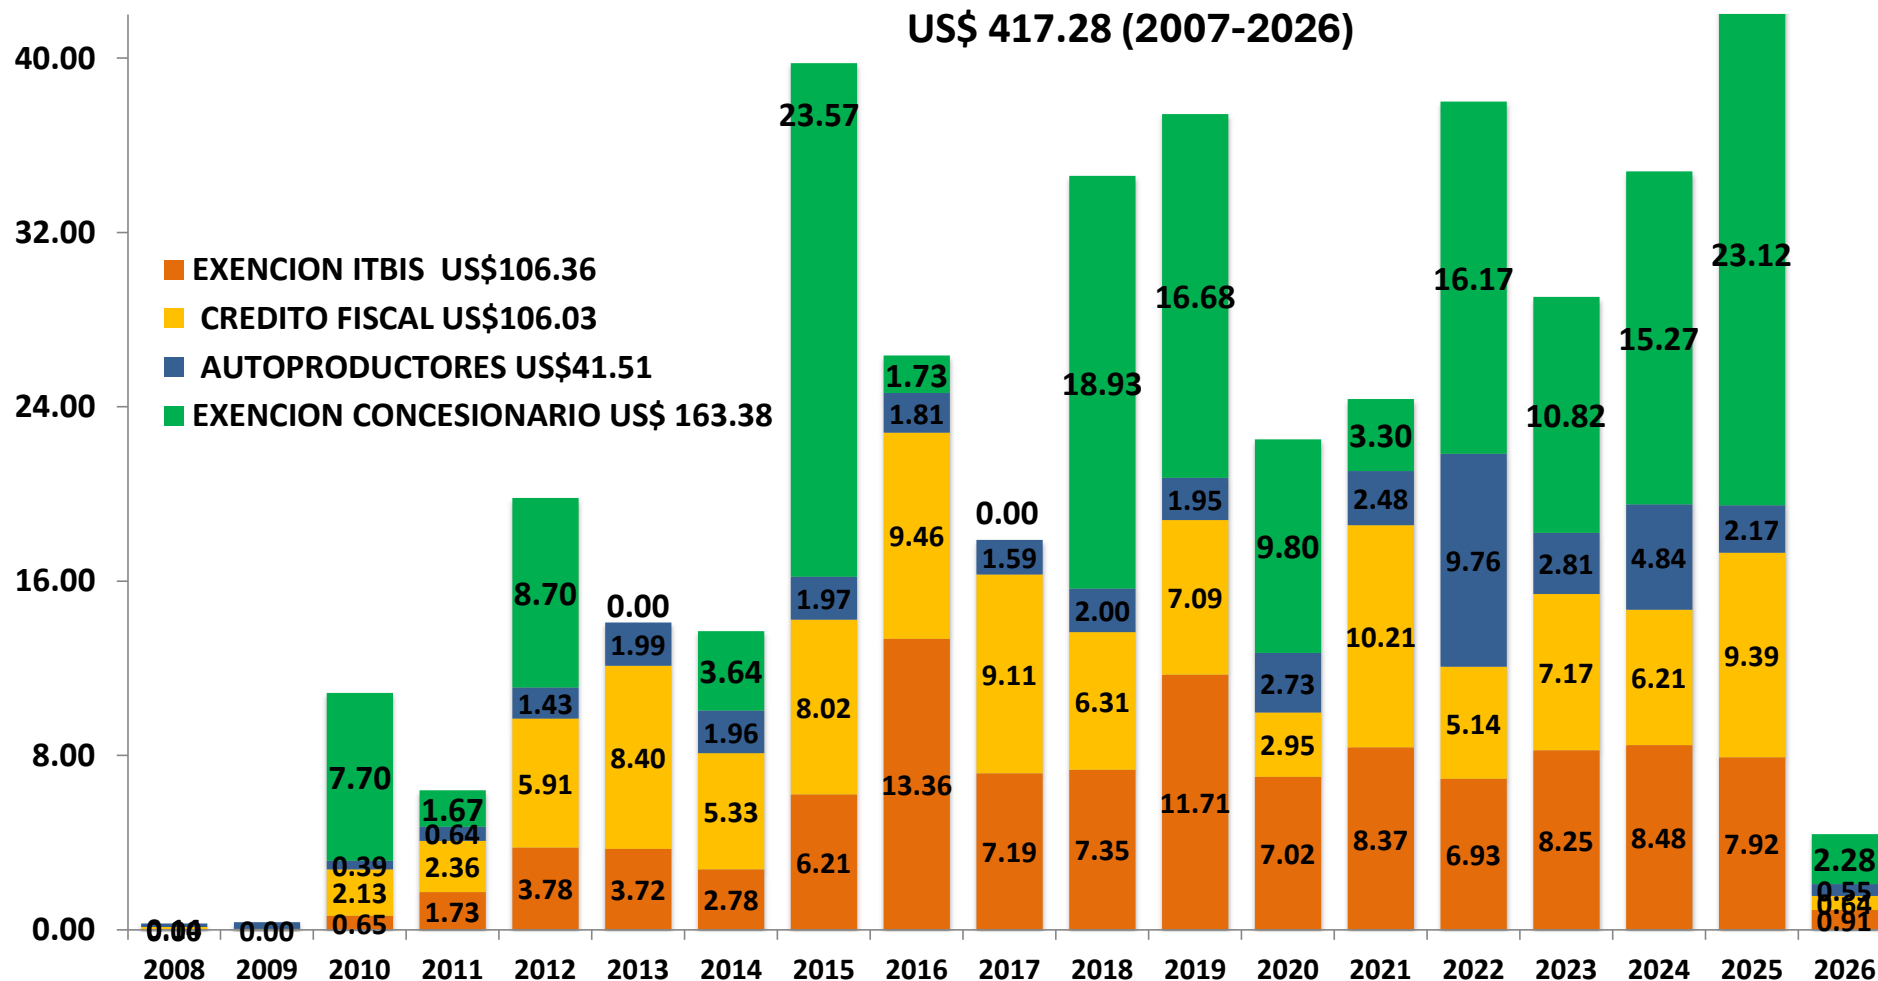

Fuente: Elaboración propia con data CNE

Compromisos Nacionales e internacionales




Meta Acuerdo de París, Contribuciones Nacionales(NDC).




Meta de la Ley 57-07 Subsector Eléctrico.

Para el año 2025, el 25% de las necesidades del servicio sean suplidas a partir de fuentes de energías renovables.

Impactos logrados y seguimiento Meta de París

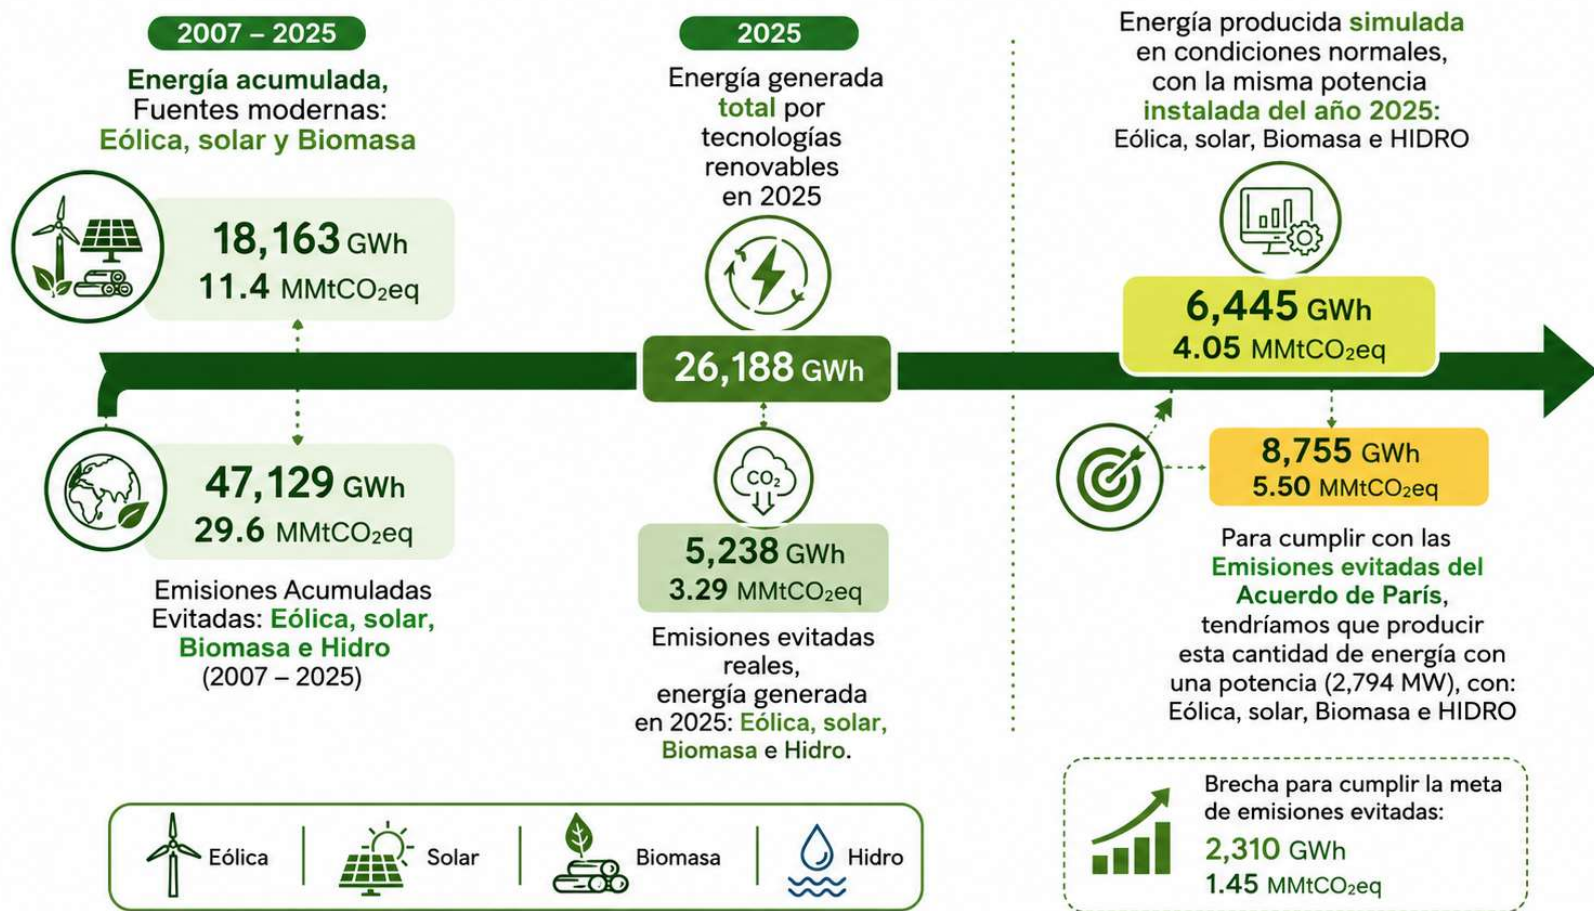

Contribuciones Nacionales Determinadas Actualizadas(MW) al 2025.

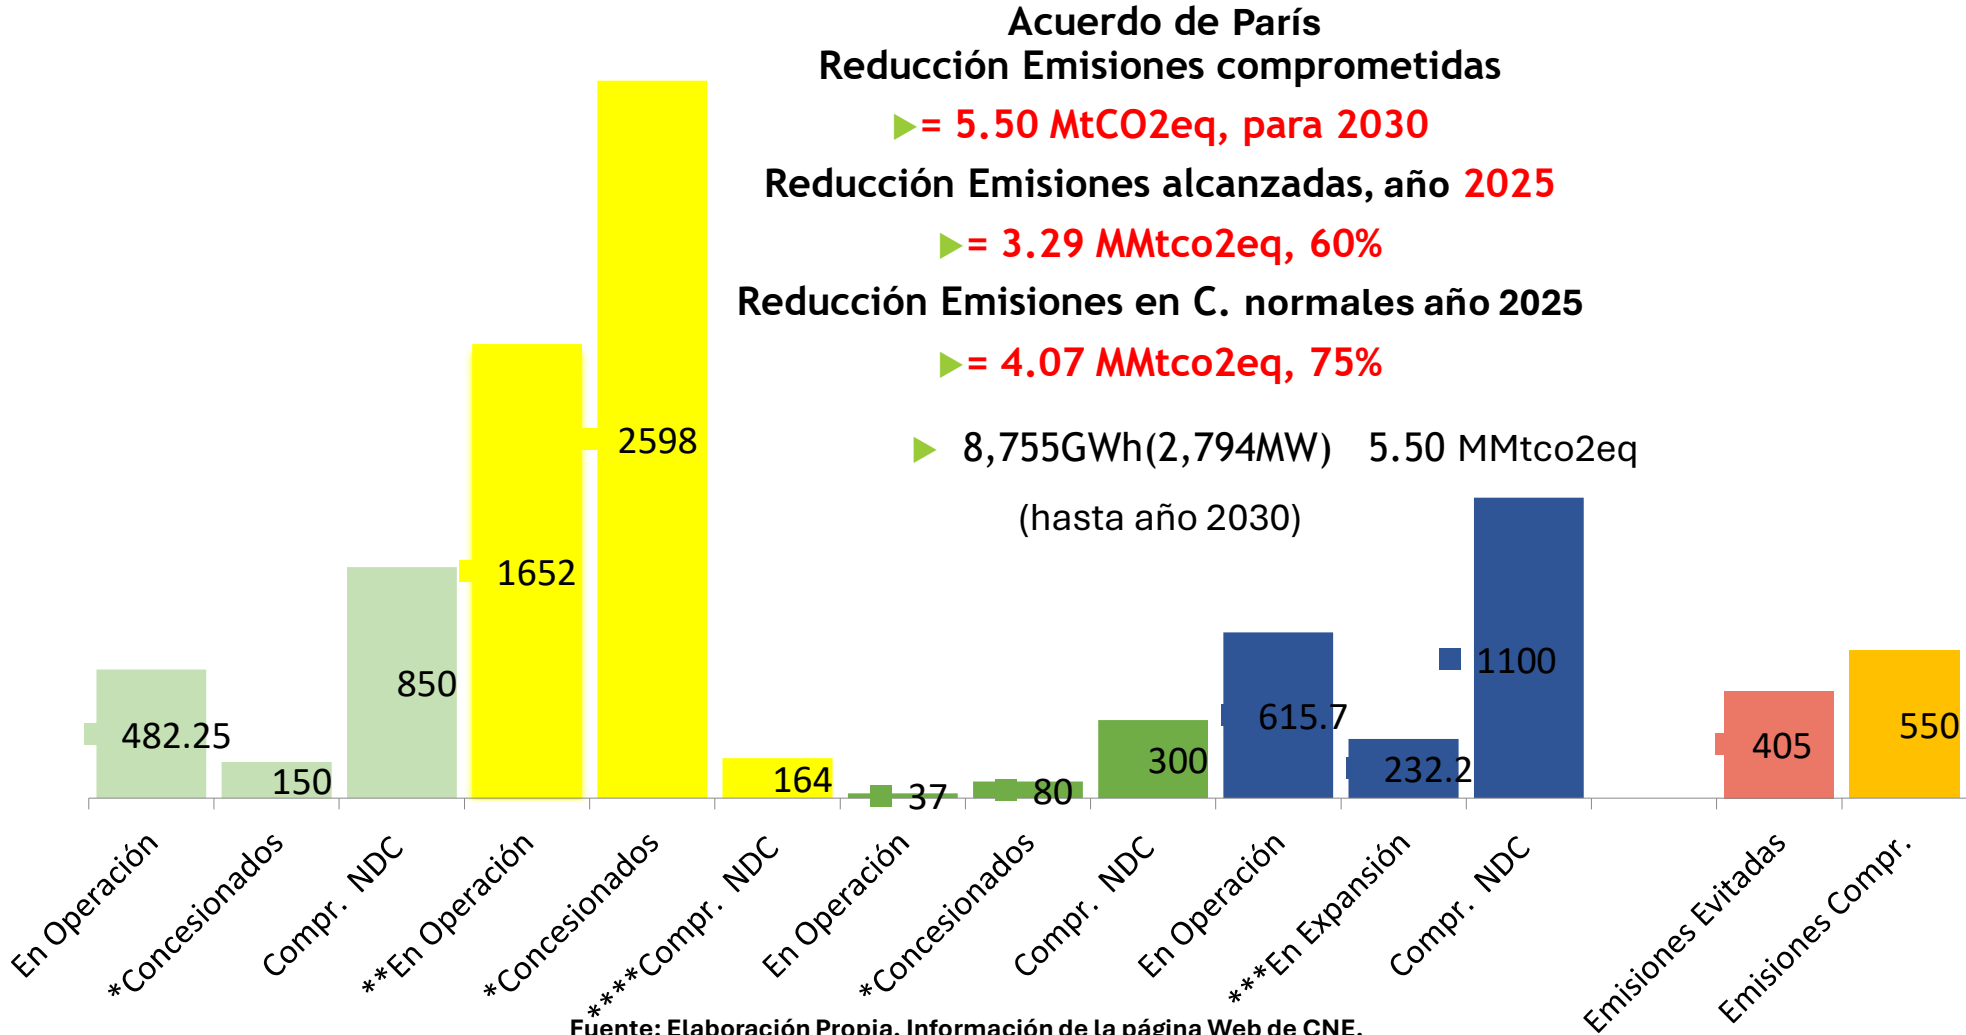

Fuente: Elaboración Propia, Información de la página Web de CNE.

GENERACIÓN REAL 2025 VS PROSPECTIVA 2025

PORTADOR	GENERACIÓN REAL 2025 VS PROSPECTIVA 2025		GENERACIÓN CALCULADA EN CONDICIONES NORMALES VS PROSPECTIVA 2025			FALTANTE CUMPLIR META, AL 2025	
	MW	GWh al 2025	GWh	MW	GW	GWh	MW
 Eólica	482.0	1,181.3	1,815.6	482.0	0.482	218.47	58
 Solar	1,652.0	2,363.8	3,473.2	1,652.0	1.652	359.51	171
 Biomasa	37.0	222.9	259.3	37.0	0.037	140.16	20
 Total	2,171.0	3,768.0	5,548.1	2,171.0	2.171	718.14	249
Prospectiva		6,210.8	6,210.8				
ENERGÍA FALTANTE PARA 2025			662.7			ENERGÍA Y POTENCIA	
	39.3%			10.7%			10.40%

Otros beneficios Obtenidos con la aplicación de la Ley 57-07



Los Bep de **Eólica, solar, Biomasa**
(2007-2025) 29,314,383.47 Bep




Bep evitados: Eólica, solar, Biomasa **e**
Hidro (2007-2025) 75,884,441.6 Bep




63,300 Empleos creados, concesiones
definitivas

Generación Histórica de Energía por tipo de Tecnología, GWh

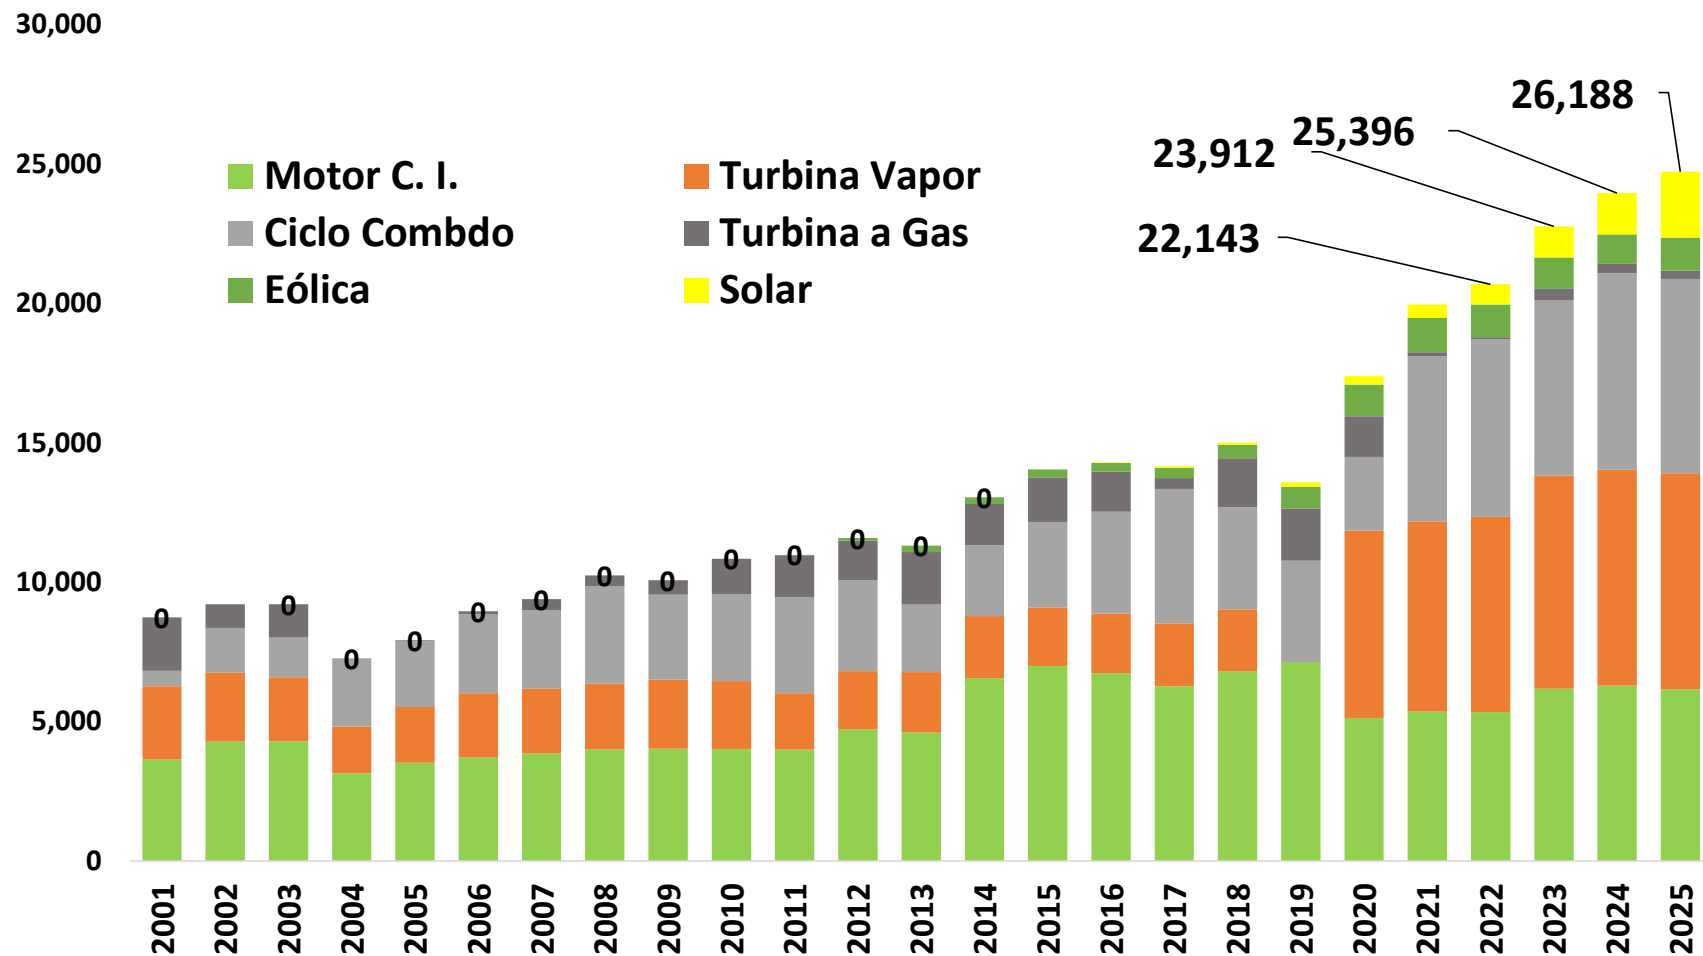


Fuente: Elaboración propia, infamaciones de la OC, GWh,2025

Capacidad instalada según fuente de energía primaria

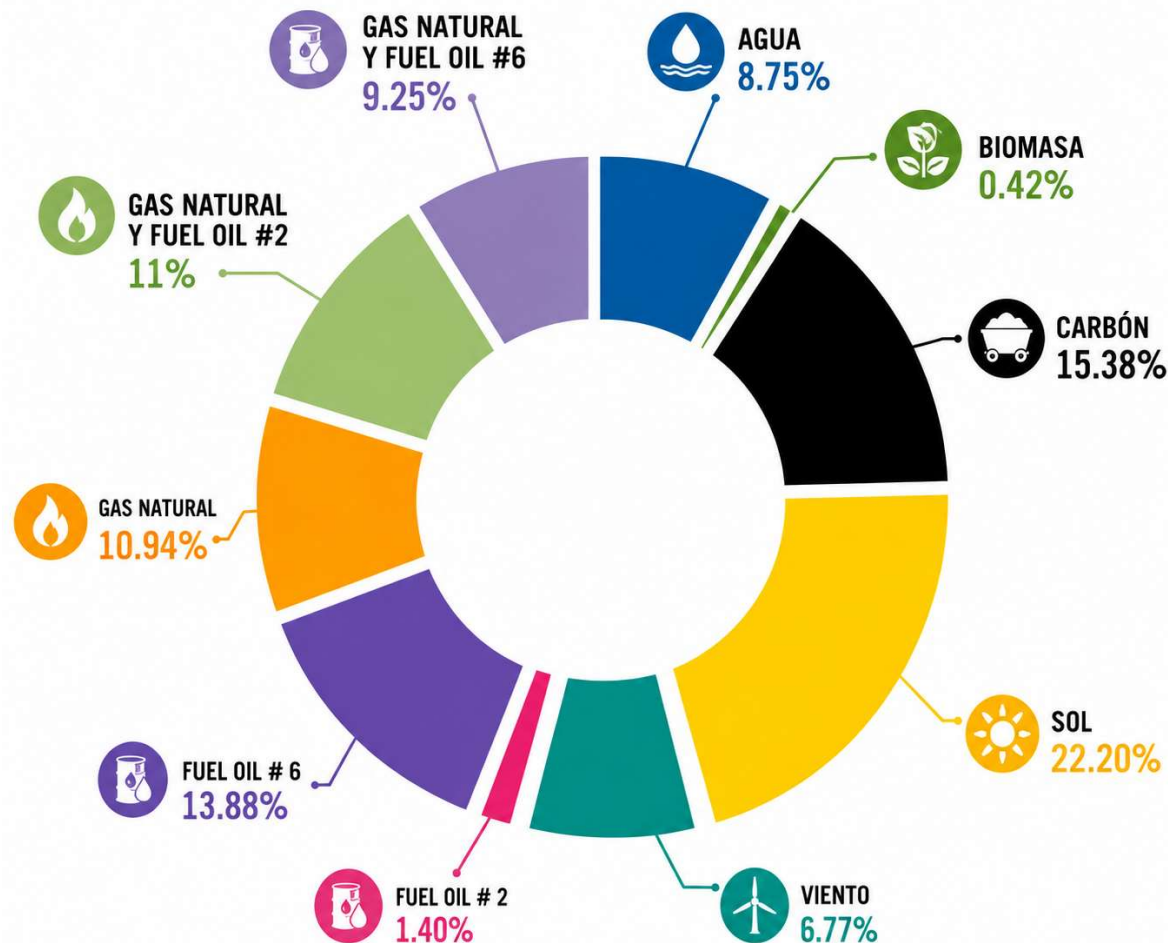

Fuente: Infamaciones de la OC 2025



Matriz, Generación de Electricidad por tipo de Tecnología

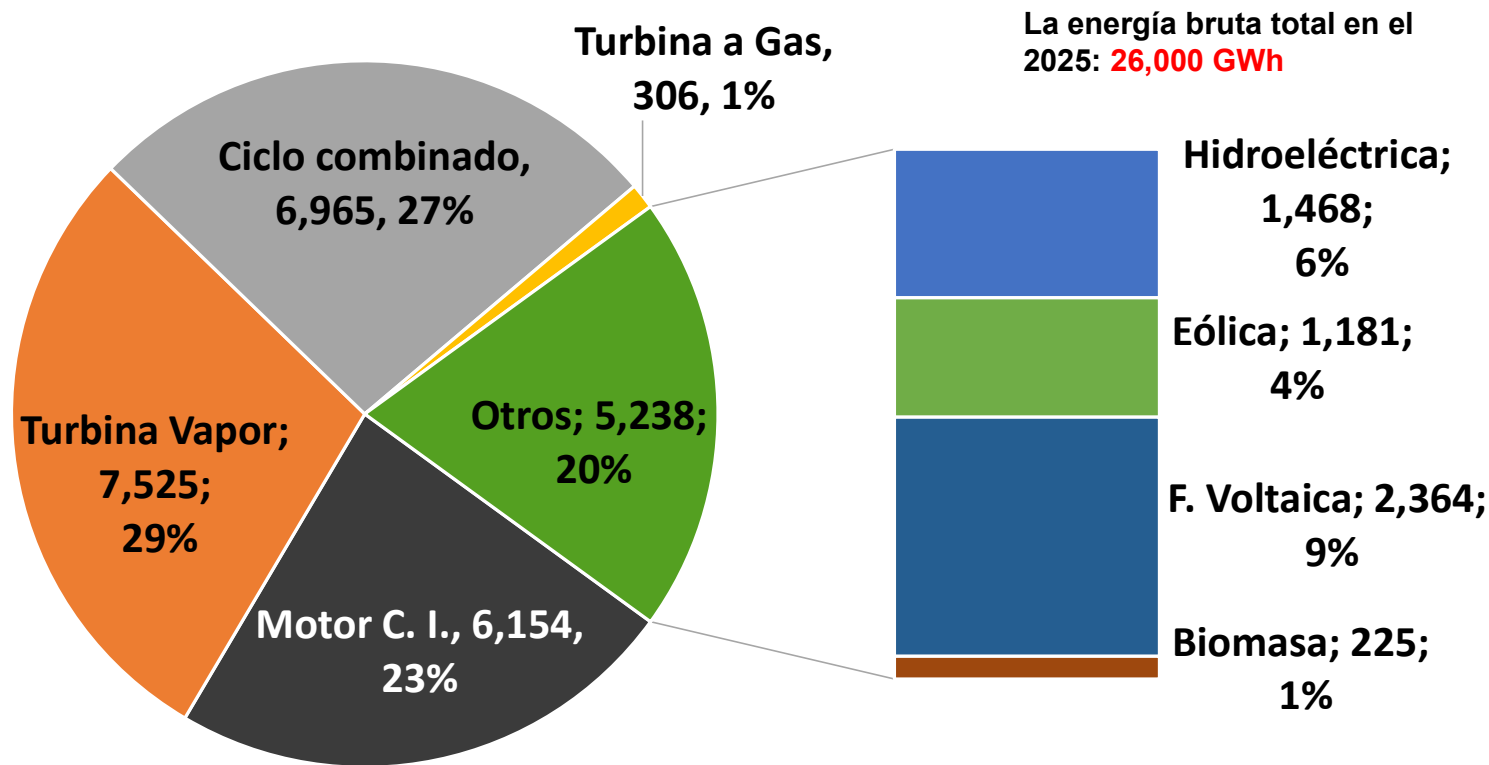


Energía Importada 80%
Energía Nativa 20%

Estudios de estabilidad de la red hecho por IRENA

- Operar sistemas (ERV): 1. Requiere exigir códigos de red (control de tensión/frecuencia).
2. Expandir la coordinación operativa regional para evitar vertidos.
3. Códigos de Red Modernos: Exigir control de potencia activa y capacidad de respuesta en frecuencia (modos $(P-f)$) mediante inversores inteligentes.
4. Obligar a los parques a suministrar o absorber potencia reactiva (control $(Q-V)$), incluso cuando no generan potencia activa.
5. Instalar compensadores síncronos o reactores en puntos críticos para estabilizar la tensión local.
6. Incorporar Compensadores Estáticos de VAR (SVC) y Equipos de Compensación Estática Síncrona (STATCOM) en áreas de baja inercia.

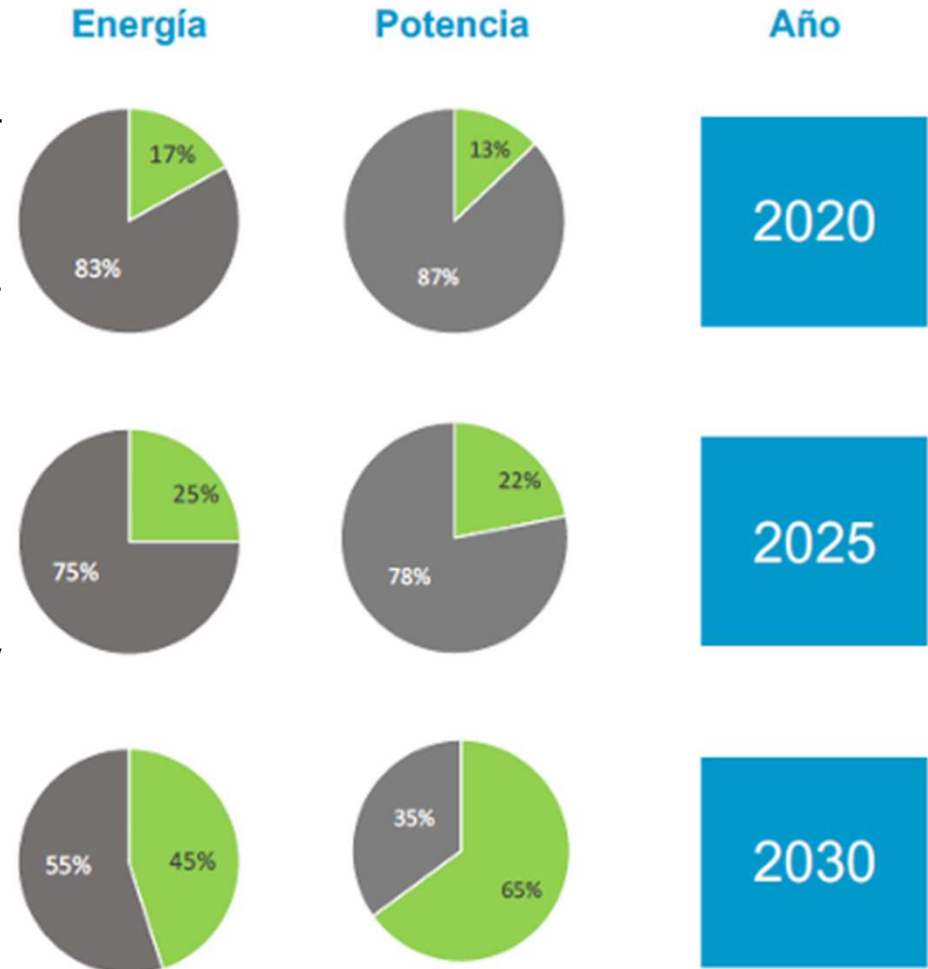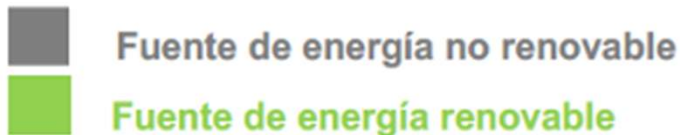


Impacto directo acumulado: penetración Ley 57-07

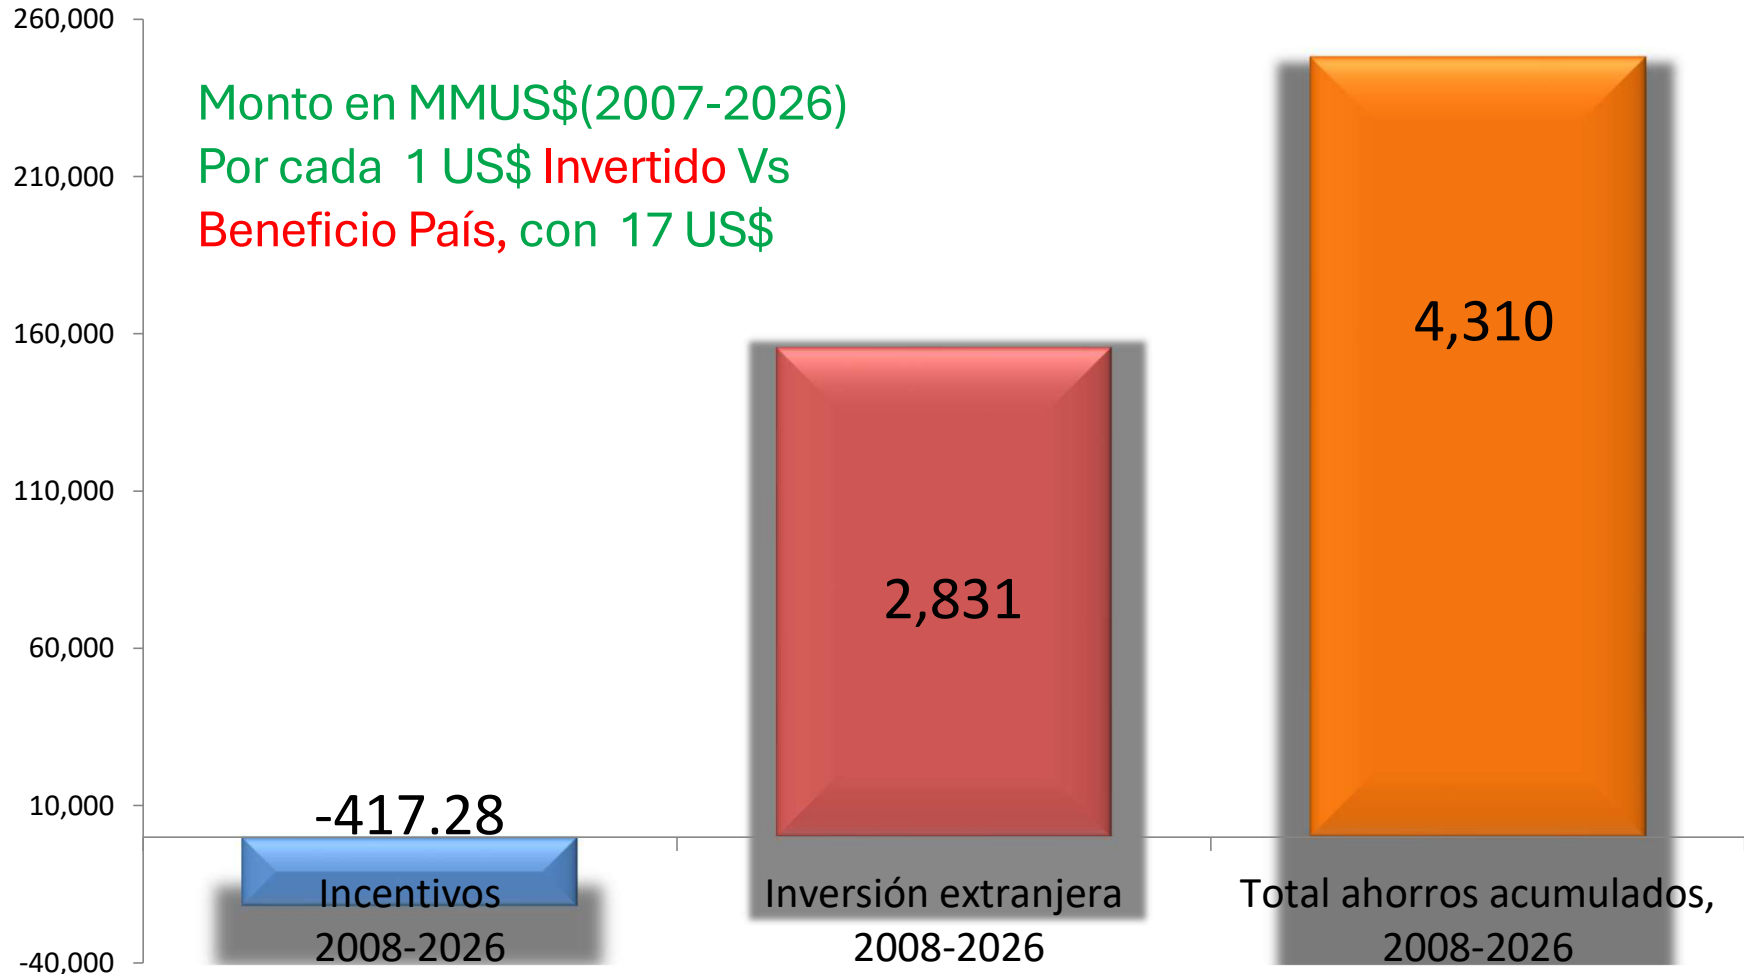

Recomendaciones



Elaborar un Plan Indicativo tendente a establecer una guía estratégica-Sostenible, visualizando la Expansión de Generación del Sector Eléctrico, con una alta tasa de penetración de fuentes renovables.



Elaborar un estudio de penetración para fuentes renovables que, visualicen las debilidades actuales, y establecer las condiciones técnicas necesarias para la penetración agresiva, y cumplir con las metas establecidas.



/Someter una revisión a la Ley 57-07.

El cumplimiento de la Resolución número CNE-AD-0004-2023, que establece incluir almacenamiento BESS) en las nuevas concesiones provisionales.



Establecer cronograma para la inclusión de almacenamiento BESS, para los parques de generación, que están ya en operación en la actualidad.



Impulsar proyectos de innovación energética para la des-carbonización del parque de generación, accediendo a los fondos del Acuerdo de Paris, por el buen desempeño y cumplimiento del Acuerdo.