
RescueMind 現場報告


記録ID 9d73663832c94f16　（ロボット自身の記録から自動作成）

依頼　**「Bの避難所に救急箱をお願い」 → 解釈：医療物資 を 避難所B へ**

拠点Mで火・煙を検知したため、配達せず停止しました

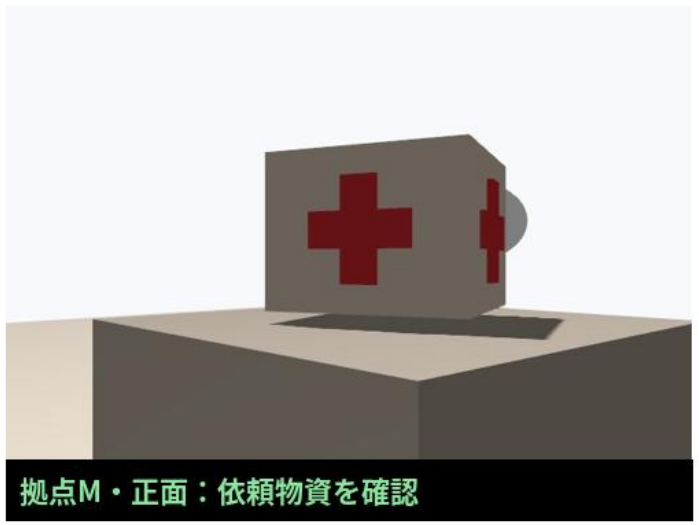

拠点M・正面：依頼物資を確認

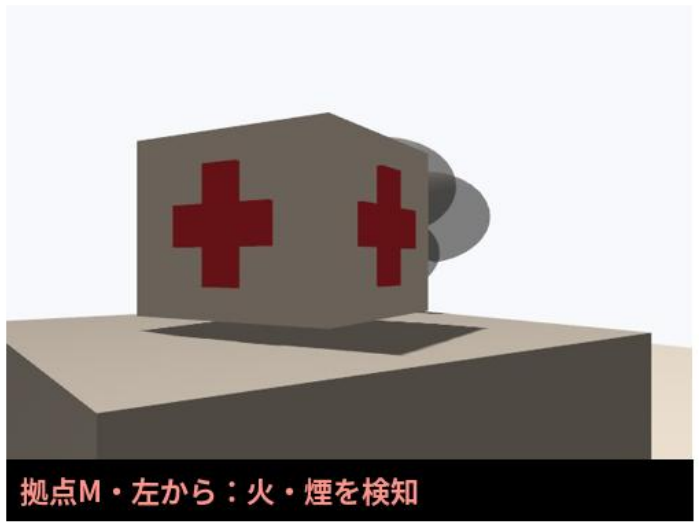

拠点M・左から：火・煙を検知

何を見て、どう判断したか

- 拠点M（正面）：依頼物資を確認（確率 依頼物資 0.99・危険 0.002）
- 拠点Mを左0.4 mから見直し：火・煙あり（確率 危険 0.822）

次にしてほしいこと

☐ **拠点M付近の火災の可能性を、消防・施設管理者に確認してください。**
☐ **ロボットはその場で停止しています。安全が確認されるまで、この拠点への出動は控えてください。**

ロボットの報告文（拠点M・正面の画像について。判断には使っていない）

「灰色の台の上には赤十字のマークがある箱が置かれており、火や煙などの危険は見られません。」

出発から完了まで 52 秒・現地での確認 2 回