


OU ONH & RNFL Análisis

Fecha y hora de tomografía: 16/02/2024 / 10:12Intensidad de señal: 8/10

Fecha y hora de tomografía: 16/02/2024 / 10:13Intensidad de señal: 9/10

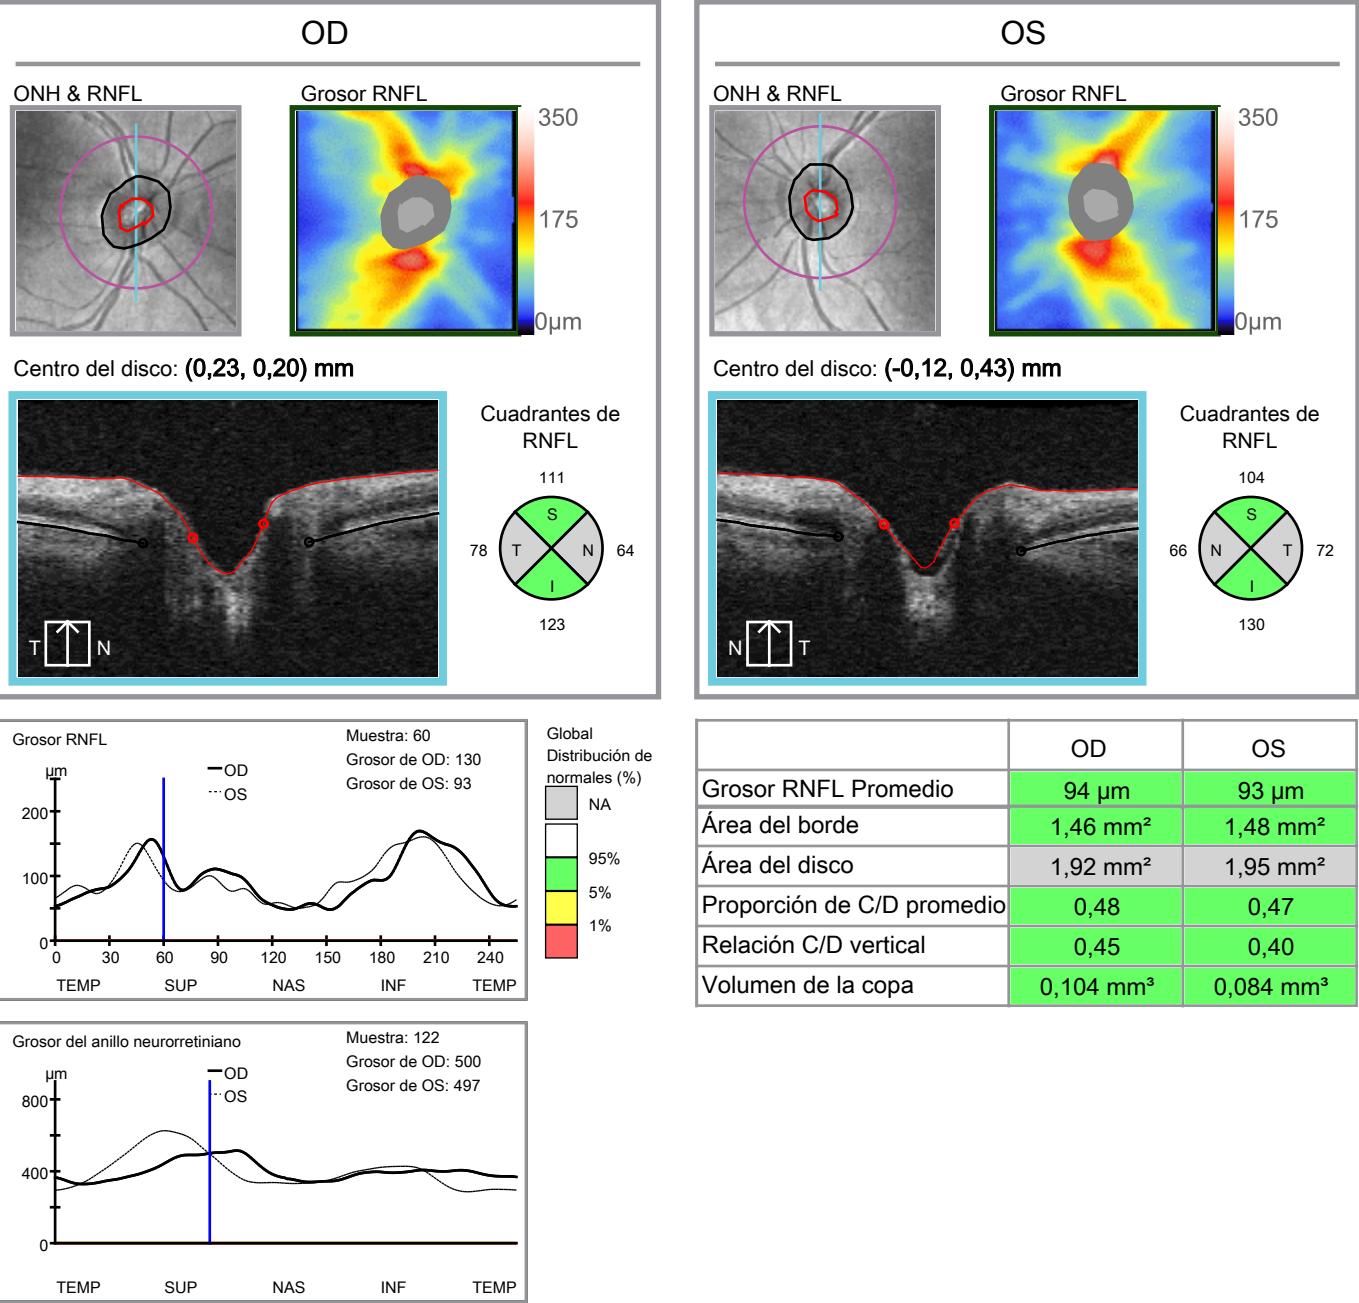

	OD	OS
Grosor RNFL Promedio	94 µm	93 µm
Área del borde	1,46 mm²	1,48 mm²
Área del disco	1,92 mm²	1,95 mm²
Proporción de C/D promedio	0,48	0,47
Relación C/D vertical	0,45	0,40
Volumen de la copa	0,104 mm³	0,084 mm³

Comentarios

Firma

ZEISS