

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 2 binnenring lager 1

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

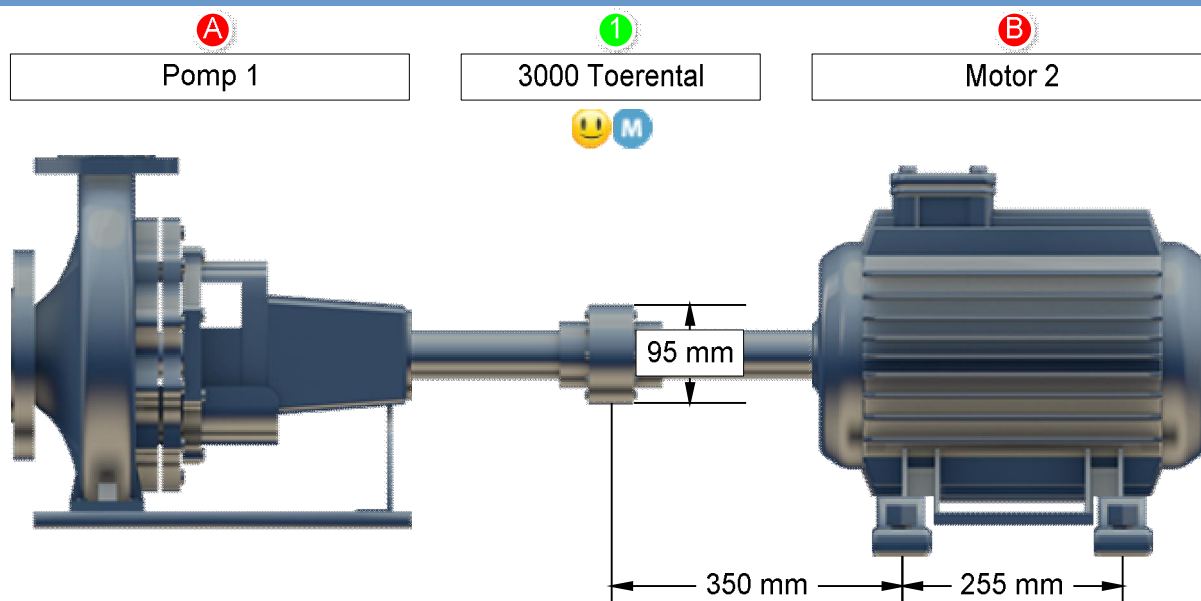


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	255 [mm]

Resultaatgrafiek

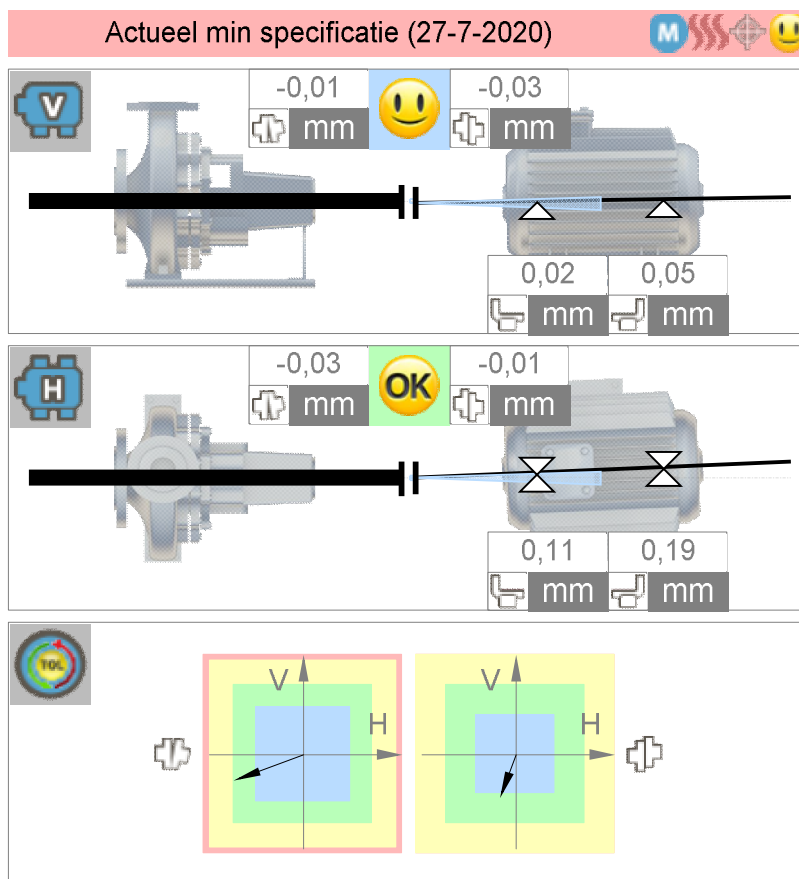

Tekenconventie

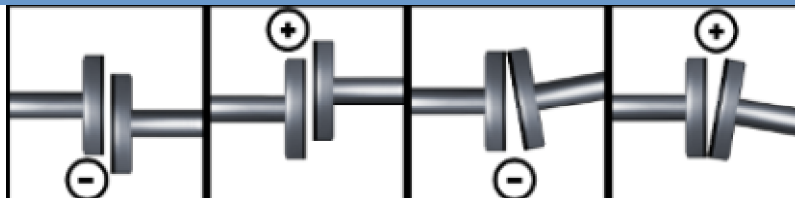

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,02	-0,11 [mm]
Voet 2	-0,05	-0,19 [mm]

Koppelingresultaten

	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,01	-0,03 [mm]
Offset	-0,03	-0,01 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,01	-0,03 [mm]
Offset	-0,03	-0,01 [mm]

Metingen

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,036 mm 27-7-2020 8:30:35
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,07 mm	0,05 mm	
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,008 mm 27-7-2020 8:30:50
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,03 mm	-0,01 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 95 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,03	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]