

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH

Oskar-Messter-Str. 19-21

85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 na koppelings blokjes

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

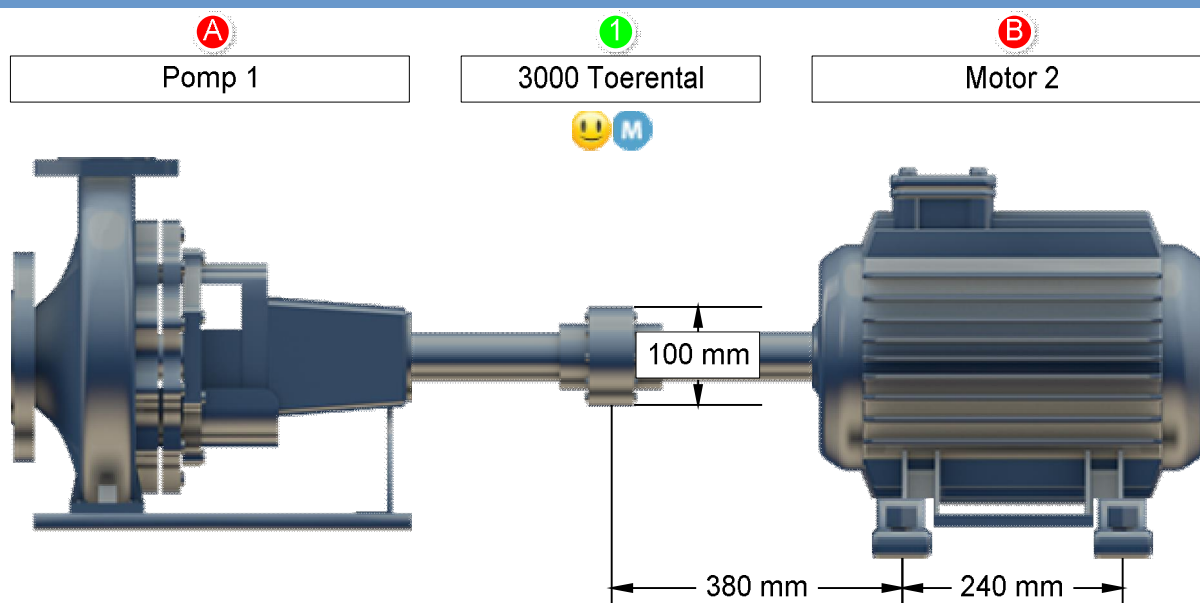


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	380 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

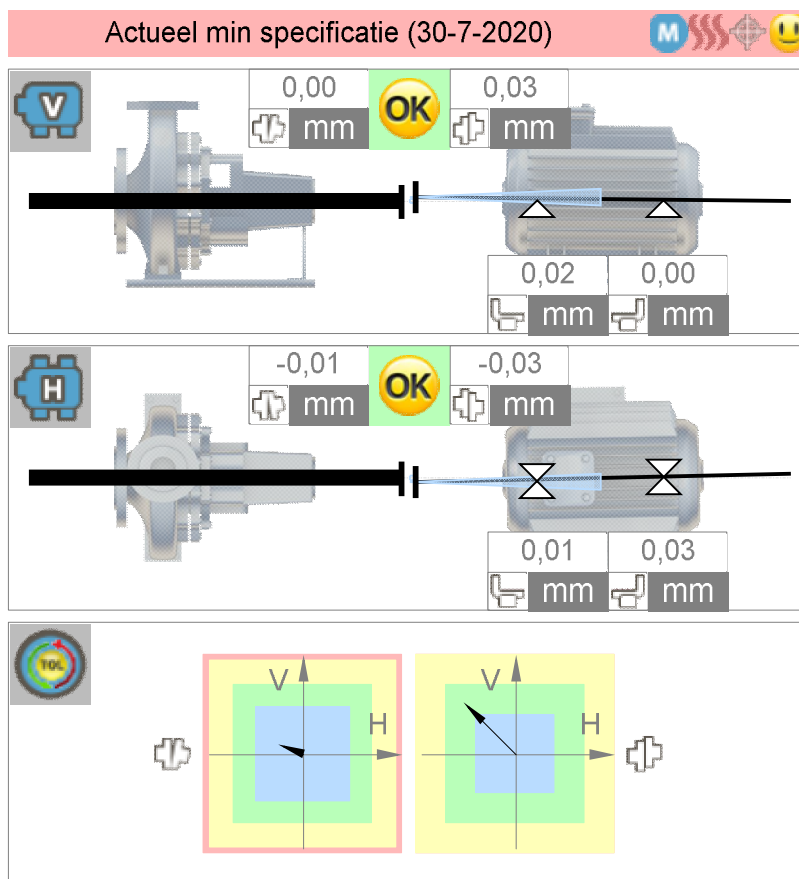

Tekenconventie

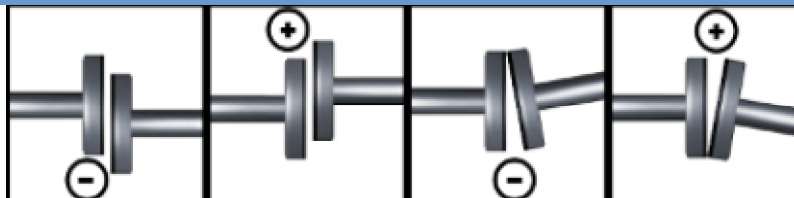

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
Machine A:		
Stationaire machine		
Machine B:		
Voet 1	-0,02	-0,01 [mm]
Voet 2	0,00	-0,03 [mm]

Koppelingresultaten		
	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	0,00	-0,01 [mm]
Offset	0,03	-0,03 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	0,00	-0,01 [mm]
Offset	0,03	-0,03 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,007 mm 30-7-2020 13:27:55
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,02 mm	-0,02 mm	
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,002 mm 30-7-2020 13:28:12
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,03 mm	-0,03 mm	

Softfoot
<i>Machine A: Pomp 1</i>
Geenmetingen
12.3 = "Type"
12.4 = "SD"
12.5 = "Datum/tijd"
12.6
<i>Machine B: Motor 2</i>
Geenmetingen
12.3 = "Type"
12.4 = "SD"
12.5 = "Datum/tijd"
12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]