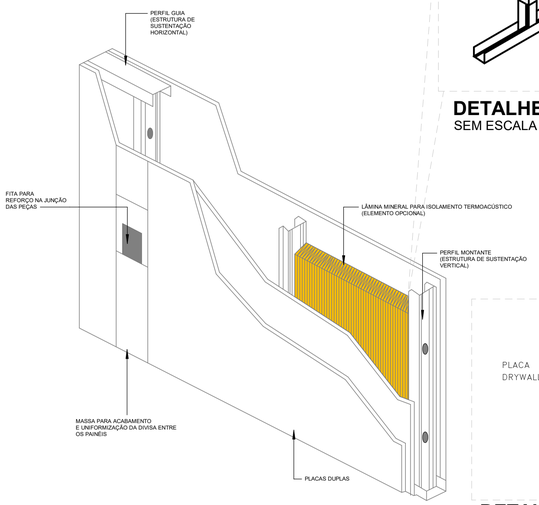

DETALHE DRYWALL ESTRUTURA
SEM ESCALA

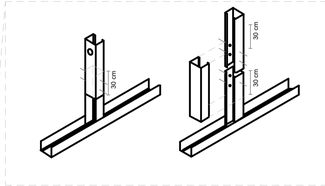

DETALHE MONTANTES SIMPLES DRYWALL
SEM ESCALA



DETALHE DRYWALL REVESTIMENTO TINTA
SEM ESCALA

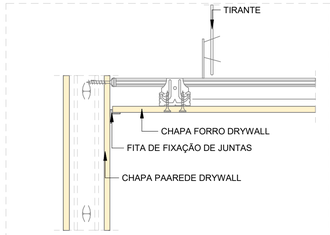

DETALHE DRYWALL/FORRO
SEM ESCALA

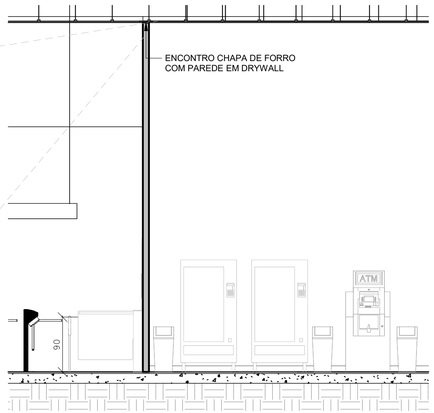

CORTE DRYWALL/FORRO
ESC: 1 : 50

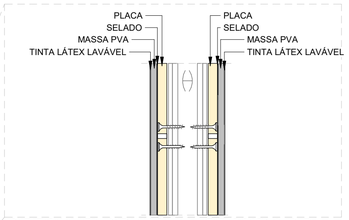

DETALHE DRYWALL STANDART
SEM ESCALA



DETALHE 1-5 DRYWALL/ALVENARIA TINTA/TINTA
SEM ESCALA

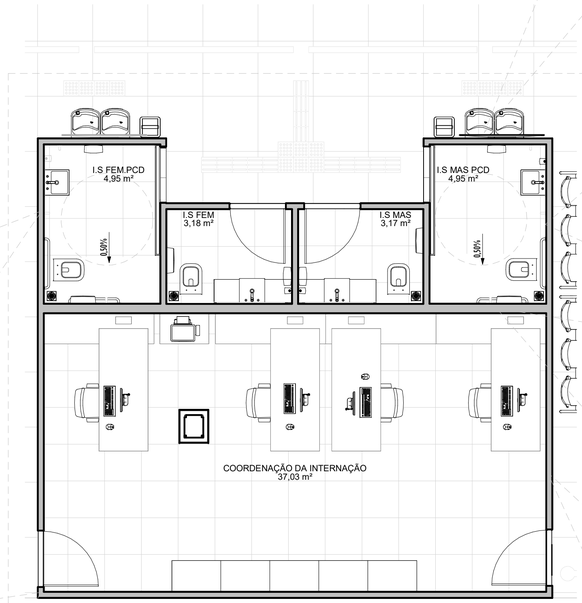

TÉRREO BL1-5 (NA) DRYWALL
ESC: 1 : 50

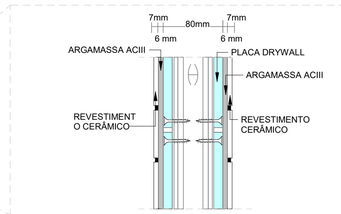

DETALHE DRYWALL RU
SEM ESCALA



DETALHE DRYWALL BARRA DE APOIO
SEM ESCALA

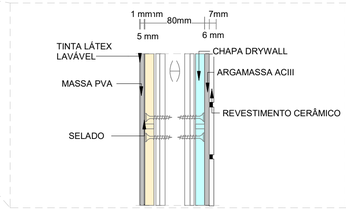

DETALHE DRYWALL STANDART/RU
SEM ESCALA

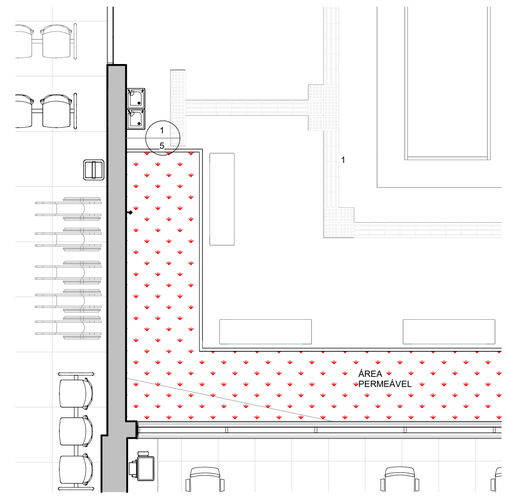

TÉRREO BL1-5 (NA) ALVENARIA/DRYWALL
ESC: 1 : 50

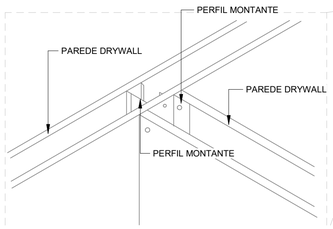

DETALHE TÍPICO ENCONTRO PAREDES
SEM ESCALA

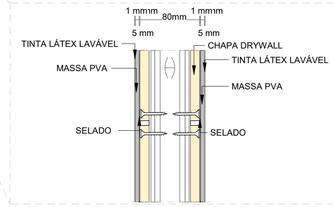

DETALHE DRYWALL STANDART/STANDART
SEM ESCALA

MAPA CHAVE

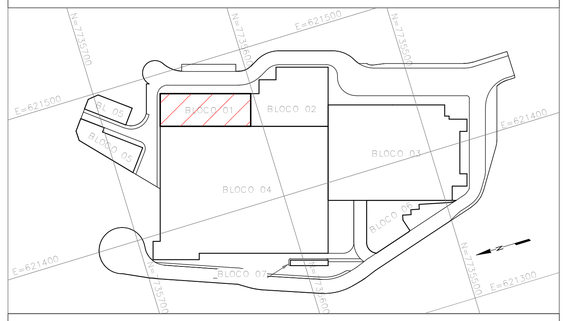

CONFIGURAÇÃO DE PENAS	
ESCALA PRETO	
1	0,1
2	0,2
3	0,3
4	0,4
5	0,5
6	0,6
ESC COLORIDA	
8	0,1
9	0,1
10	0,25
20	0,25
30	0,25
40	0,25
90	0,25
74	0,25
130	0,25
170	0,25
210	0,25

NOTAS

CHAPAS DE DRYWALL
1. AS CHAPAS DE DRYWALL SÃO FABRICADAS INDUSTRIALMENTE MEDIANTE UM PROCESSO DE LAMINAÇÃO CONTÍNUA DE GESSO, ÁGUA ENTRE DUAS LÂMINAS DO CARTÃO. SÃO UTILIZADAS TRÊS CHAPAS PARA DIVISÃO DE AMBIENTES SENDO ELAS A CHAPASTANDART PARA ÁREAS SECAS, A CHAMA DE RESISTÊNCIA A UMIDADE PARA ÁREAS MOLHADAS E A CHAPA DE RESISTÊNCIA A FOGO PARA ESCADAS E ÁREAS DE REFÚGIO
2. TODAS AS CHAPAS POSSUEM RESISTÊNCIA A FOGO SENDO A STANDART E RESISTÊNCIA A UMIDADE DE 60 MINUTOS E A DE RESISTÊNCIA A FOGO DE 90 MINUTOS
3.TODAS AS CHAPAS POSSUEM EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 6 PALLETS E DEVEM SER MANTIDAS EM LOCAL SECO, COBERTO E LIVRE DE INTEMPÉRIES. MANTER SEMPRE EM SUPERFÍCIE PLANA SOBRE PALLETS
4. PERFIS DE MONTANTES, MASSAS FITAS E PARAFUSOS SÃO FORNECIDOS PELA PRÓPRIA KNAUF SEPARADAMENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL UMA COMPRA DE CHAPAS COM OS COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO JÁ INCLUSOS
5. DETALHES E TIPOS DE COMPLEMENTOS ESTÃO PRESENTES NESTE PROJETO, NA PRANCHA XXXXXX COM DETALHAMENTOS
6. SÃO UTILIZADAS DUAS MASSAS PARA AS CHAPAS DE DRYWALL PRESENTE NO BLOCO, SENDO UMA DE FIXAÇÃO E UMA DE ACABAMENTO. DETALHES SOBRE AS MASSAS ESTÃO PRESENTES NESTE PROJETO, NA PRANCHA XXXXXX COM DETALHAMENTOS
7. SÃO UTILIZADAS DUAS FITAS PARA CHAPAS DRYWALL PARA TRATAMENTO DE JUNTAS, SENDO UMA ENTRE MONTANTE E ESTRUTURA E OUTRA PARA JUNTAS, RECEBONO O ACABAMENTO DA MASSA POR CIMA.
DETALHES SOBRE AS MASSAS ESTÃO PRESENTES NESTE PROJETO, NA PRANCHA XXXXXX COM DETALHAMENTOS
8. NO RECEBIMENTO DO PRODUTO, SEMPRE VERIFICAR A INTEGRIDADE DAS PLACAS ANTES DE INICIAR A DESCARGA
9 AS CHAPAS DEVEM SER EMPILHADAS SOBRE APOIOS DE NO MÍNIMO 10cm DE LARGURA, ESPAÇADOS A APROXIMADAMENTE 40cm
10. O COMPRIMENTO DO APOIO DEVE SER IGUAL A LARGURA DAS CHAPAS
11. RECOMENDA-SE MANTER O ALINHAMENTO DO APOIO EM CASOS DE EMPILHAMENTO DE PALLETS. EMPILHAMENTO MÁXIMO DE TRÊS PALLETS
12. AS CHAPAS PODEM SER TRANSPORTADAS MANUALMENTE OU POR EMPILHADEIRAS. NO CASO DE TRANSPORTE MANUAL, AS CHAPAS DEVEM SER LEVADAS NA POSIÇÃO VERTICAL. PARA CHAPAS MUITO PESADAS, O TRANSPORTE MANUAL PODERÁ SER REALIZADO POR DUAS PESSOAS
13. RECOMENDA-SE QUE A FITA LATERAL SEJA RETIRADA SOMENTE NO MOMENTO DA APLICAÇÃO
14. MASSAS EM PÓ DEVEM SER ESTOCADAS EM LOCAL SECO, AFASTAMENTOS DO PISO, PREFERENCIALMENTE SOBRE ESTRADAS E EM PILHAS DE NO MÁXIMO 20 SACOS PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA PILHA. MASSAS PRONTAS DEVEM SER ESTOCADAS EM BALDES EM LOCAL SECO EM PILHAS DE NO MÁXIMO TRÊS BALDES. O TEMPO DE SECAGEM APÓS PREPARO PODE VARIA DE ACORDO COM A UMIDADE DO AR
15. PARA CHAPAS DE ÁREAS MOLHADAS DEVE-SE CONSIDERAR MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, SENDO ESTE SISTEMA FLEXÍVEL, SUBINDO A ALTURA DE PELO MENOS 20 cm ACIMA DO PISO, OBEDECENDO OS PARÂMETROS QUE ATENDEM A ABNT NBR 9575.
OS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO RECOMENDADOS PARA O PROJETO PODEM SER:
a) MEMBRANDAS DO TIPO ELASTOMÉTRICAS, POR EXEMPLO: POLIURETANO, POLIURÉIA, BUTIL, EPDM, NEOPRENE; OU
b) MEMBRANAS PLASTOMÉRICAS E TÉRMOPLÁSTICAS, POR EXEMPLO: PVC E ACRÍLICOS.
16. NUNCA EMPREGAR GESSO COMUM PARA OS TRATAMENTOS DAS JUNTAS. UTILIZAR MASSA PARA TRATAMENTO DAS JUNTAS E FITAS, EXPCIFICADAS EM PROJETO. QUANDO OCORRER O CRUZAMENTO DE JUNTAS, NÃO SOBREPOR AS FITAS, DEVENDO-SE INTERROMPER UM DOS LADOS
17. TODAS AS CHAPAS EM DRYWALL ESTÃO APTAS A RECEBER OS REVESTIMENTOS, APÓS O TRATAMENTO DAS JUNTAS
18. OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE DRYWALL RESISTEM A IMPACTOS NORMAIS DE USO, NÃO DEVENDO PORÉM SER SUBMETIDAS A CHOQUES MECÂNICOS OU OBJETOS PONTIAGUDOS QUE PODEM INTRODUZIR AVARIAS, RISCAR OU PERFURAR AS CHAPAS
19. A LÃ MINERAL DEVE SER POSICIONADA E INSTALADAS ANTES DO FECHAMENTO TOTAL DAS PAREDES, ENTRE OS MONTANTES, ACOMPANHANDO O ESPAÇAMENTO ENTRE ELES DE TAL FORMA A ASSEGURAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME NO INTERIOR DA PAREDE, EVITANDO-SE ESPAÇOS VAZIOS. PODE SER COMPRIMIDA CASO A LARGURA SEJA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À DOS MONTANTES. CASO SEJA FEITA JUNTO COM AS TUBULAÇÕES INTERNAS, SE NECESSÁRIO, PODE RECEBER UM CORTE AFIM DE FACILITAR O ENVOLVIMENTO DA TUBULAÇÃO

NOTAS GERAIS DE DOCUMENTAÇÃO
1. PARA CONSULTA DE COTAS DESTE BLOCO, CONSULTAR PLANTA BAIXA DE COTAS, PRESENTE EM DOCUMENTO REFERENCIADO NESTA PRANCHA
2.PARA PROJETO DE DISCIPLINAS COMPLEMENTARES, CONSULTAR DOCUMENTOS REFERENCIADOS NESTA PRANCHA
3. PARA FACHADAS CONSULTAR NÚMERO DO DOCUMENTO PRESENTE EM DOCUMENTOS REFERENCIADOS NESTA PRANCHA
4. PARA DETALHES GERAIS CONSULTAR NÚMERO DO DOCUMENTO PRESENTE EM DOCUMENTOS REFERENCIADOS NESTA PRANCHA

ABREVIAÇÕES

mm= MILÍMETRO
m= METRO$_{METRO}$
P.D= PÉ DIREITO
RU= RESISTENTE À UMIDADE
AC= ARGAMASSA COLANTE
PCD= PESSOA COM DEFICIÊNCIA
h= ALTURA
i= INCLINAÇÃO
SAN= SANITÁRIOS
FEM= FEMININO
MAS= MASCULINO
I.S= INSTALAÇÃO SANITÁRIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. ABNT NBR 14715:2021 - CHAPAS DE GESSO
2. ABNT NBR 9575 - IMPERMEABILIZAÇÃO
3. ABNT NBR 6492 - REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
4. 006-2024-01-EX-HID-GER-DES-001_R00 - HIDROSSANITÁRIO
5. 006-2024-01-EX-INC-GER-DES-001-R00 A 006-2024-01-EX-INC-SPK-DES-002-R00 - INCÊNDIO
6. 006-2024-01-EX-ARQ-CLIM-PJT-001 - CLIMATIZAÇÃO
7. 006-2024-01-EX-EST-FUN-DES-001_R01 A 006-2024-01-EX-EST-FUN-DES-008_R01 - ESTRUTURAS DE CONCRETO
8. 006-2024-01-EX-EST-MET-DES-026 - ESSTRUTURA METÁLICA
9. 006-2024-01-EX-ARQ-GER-MTD-000_R00 - MEMORIAL DESCRITIVO

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	DES.	PROJ.	VER.	AUT.	DATA
00	B	PARA APROVAÇÃO	FAC	IAS	CAB	CAB	31/07/2024

REVISÕES

T.E. TIPO DE EMISSÃO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO (I) CERTIFICADO

PROJETO ARQUITETÔNICO - BLOCO 01

CONCEITO ENGENHARIA
engenharia@conceitoprojetos.com
(31) 3654-4895 www.conceitoprojetos.com
Av. Raja Gabaglia, N° 1400, 3° andar, bairro Gutierrez
Belo Horizonte-MG / CEP 30.441-194

OBRA: HOSPITAL SOL
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PRÔ-VIDA
N° DO SERVIÇO: 006-2024 OS01
ENDEREÇO: FAZENDA DO CAPÃO, S/N, BAIRRO DAS FLORES
FASE: EXECUTIVO
CIDADE/ESTADO: CONGONHAS -MG
CEP:
LOTE:
QUARTEIRÃO:
FOLHA: 005 / 019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAURÍCIO JOSÉ G. TORRES CREA: 190.475/D-MG
CONTEÚDO: PLANTAS DE DRYWALL
DETALHES DE DRYWALL
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PRÔ-VIDA 01.121.006/0001-66
ESCALA: INDICADA
N° DA CONTRATADA: 006-2024-01-EX-ARQ-GER-DES-005_R00
REVISÃO: R00