




Estágio 1

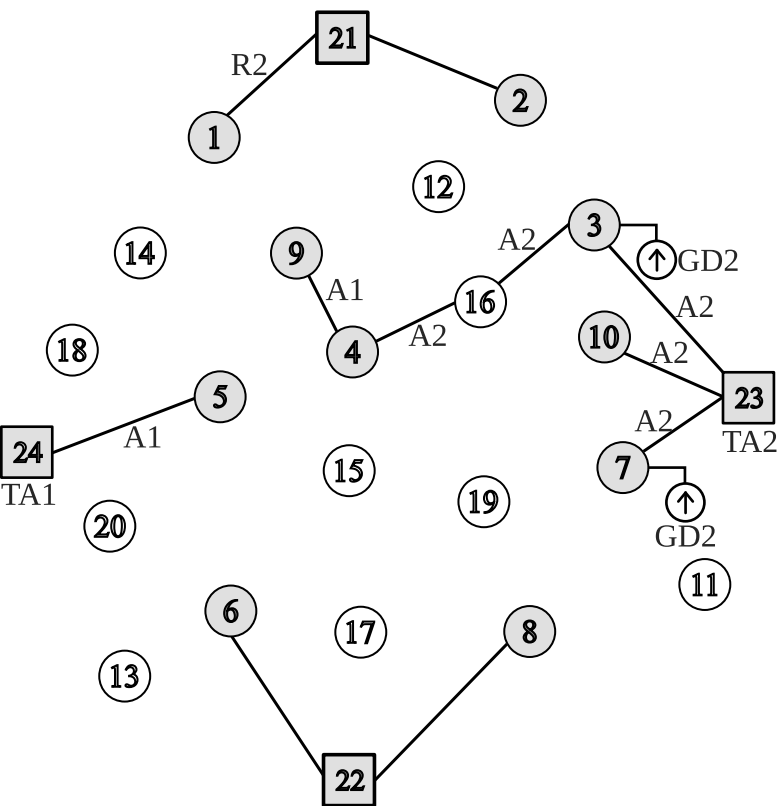

Estágio 2

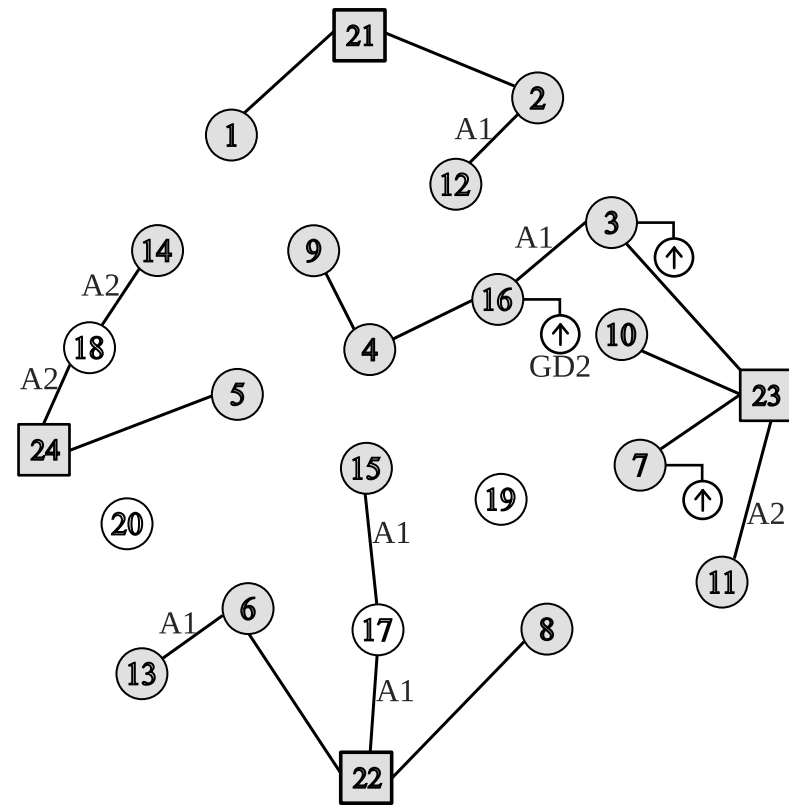

Estágio 3

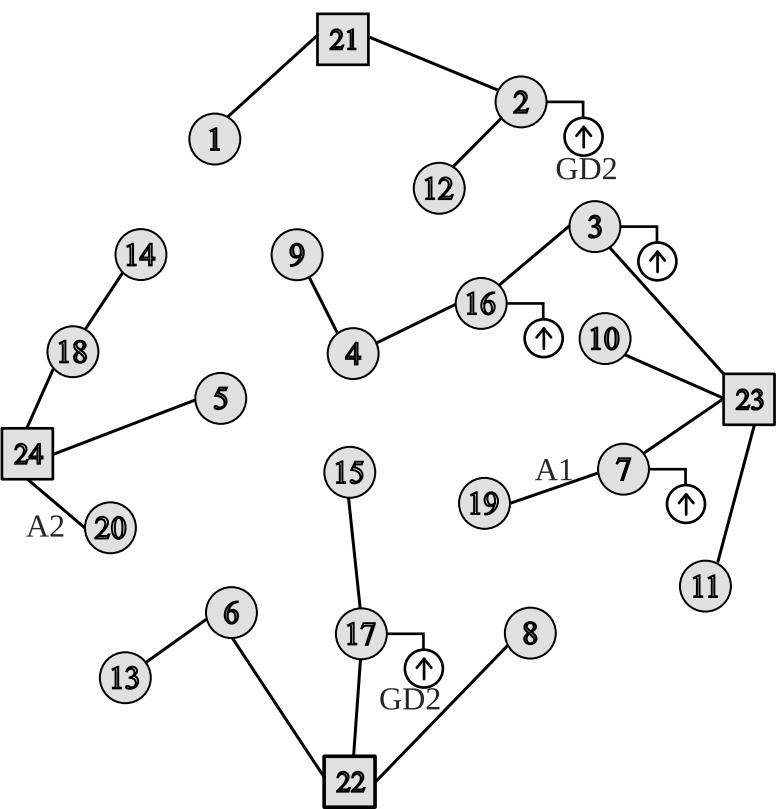

Legenda

| | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| | Nó sem demanda | | Subestação não instalada |
| | Nó com demanda | | Subestação instalada |
| | Gerador distribuído instalado | | |
| R _k | Substituição da linha pela alternativa <i>k</i> | | |
| A _k | Instalação da linha alternativa <i>k</i> | | |
| TR _k | Substituição do transformador pela alternativa <i>k</i> | | |
| TA _k | Instalação do transformador alternativa <i>k</i> | | |
| GD _k | Instalação do gerador distribuído alternativa <i>k</i> | | |