

IDENTIFICACION DE CABLES

Cable flexible, aislado mediante polietileno reticulado, libre de halógenos.

Tensión nominal 0,6 / 1 kV

COLORES:

TENSION ALIMENTACION 400 Vac

L1-MARRON

L2-NEGRO

L3-GRIS

N-AZUL

PE-VERDE-AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vdc

+ = ROJO

- = NEGRO

SEÑALES ANALOGICAS

AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vac

BLANCO

GRIS

TERMINAL DESCRIPCION

X1 = SEÑALES MANIOBRA
 XP = BORNERO POTENCIA
 X2 = SEÑALES A PLC
 X3 = SEÑALES A QUEMADOR

DIMENSIONES CUADRO:

1.000 X 800 X 260 mm

ESQUEMA ELECTRICO CALDERA OMNICAL DDH 3,2 SENOBLE IBERICA S.L.U.




CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
ESQUEMA ELECTRICO
CUADRO CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 1 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

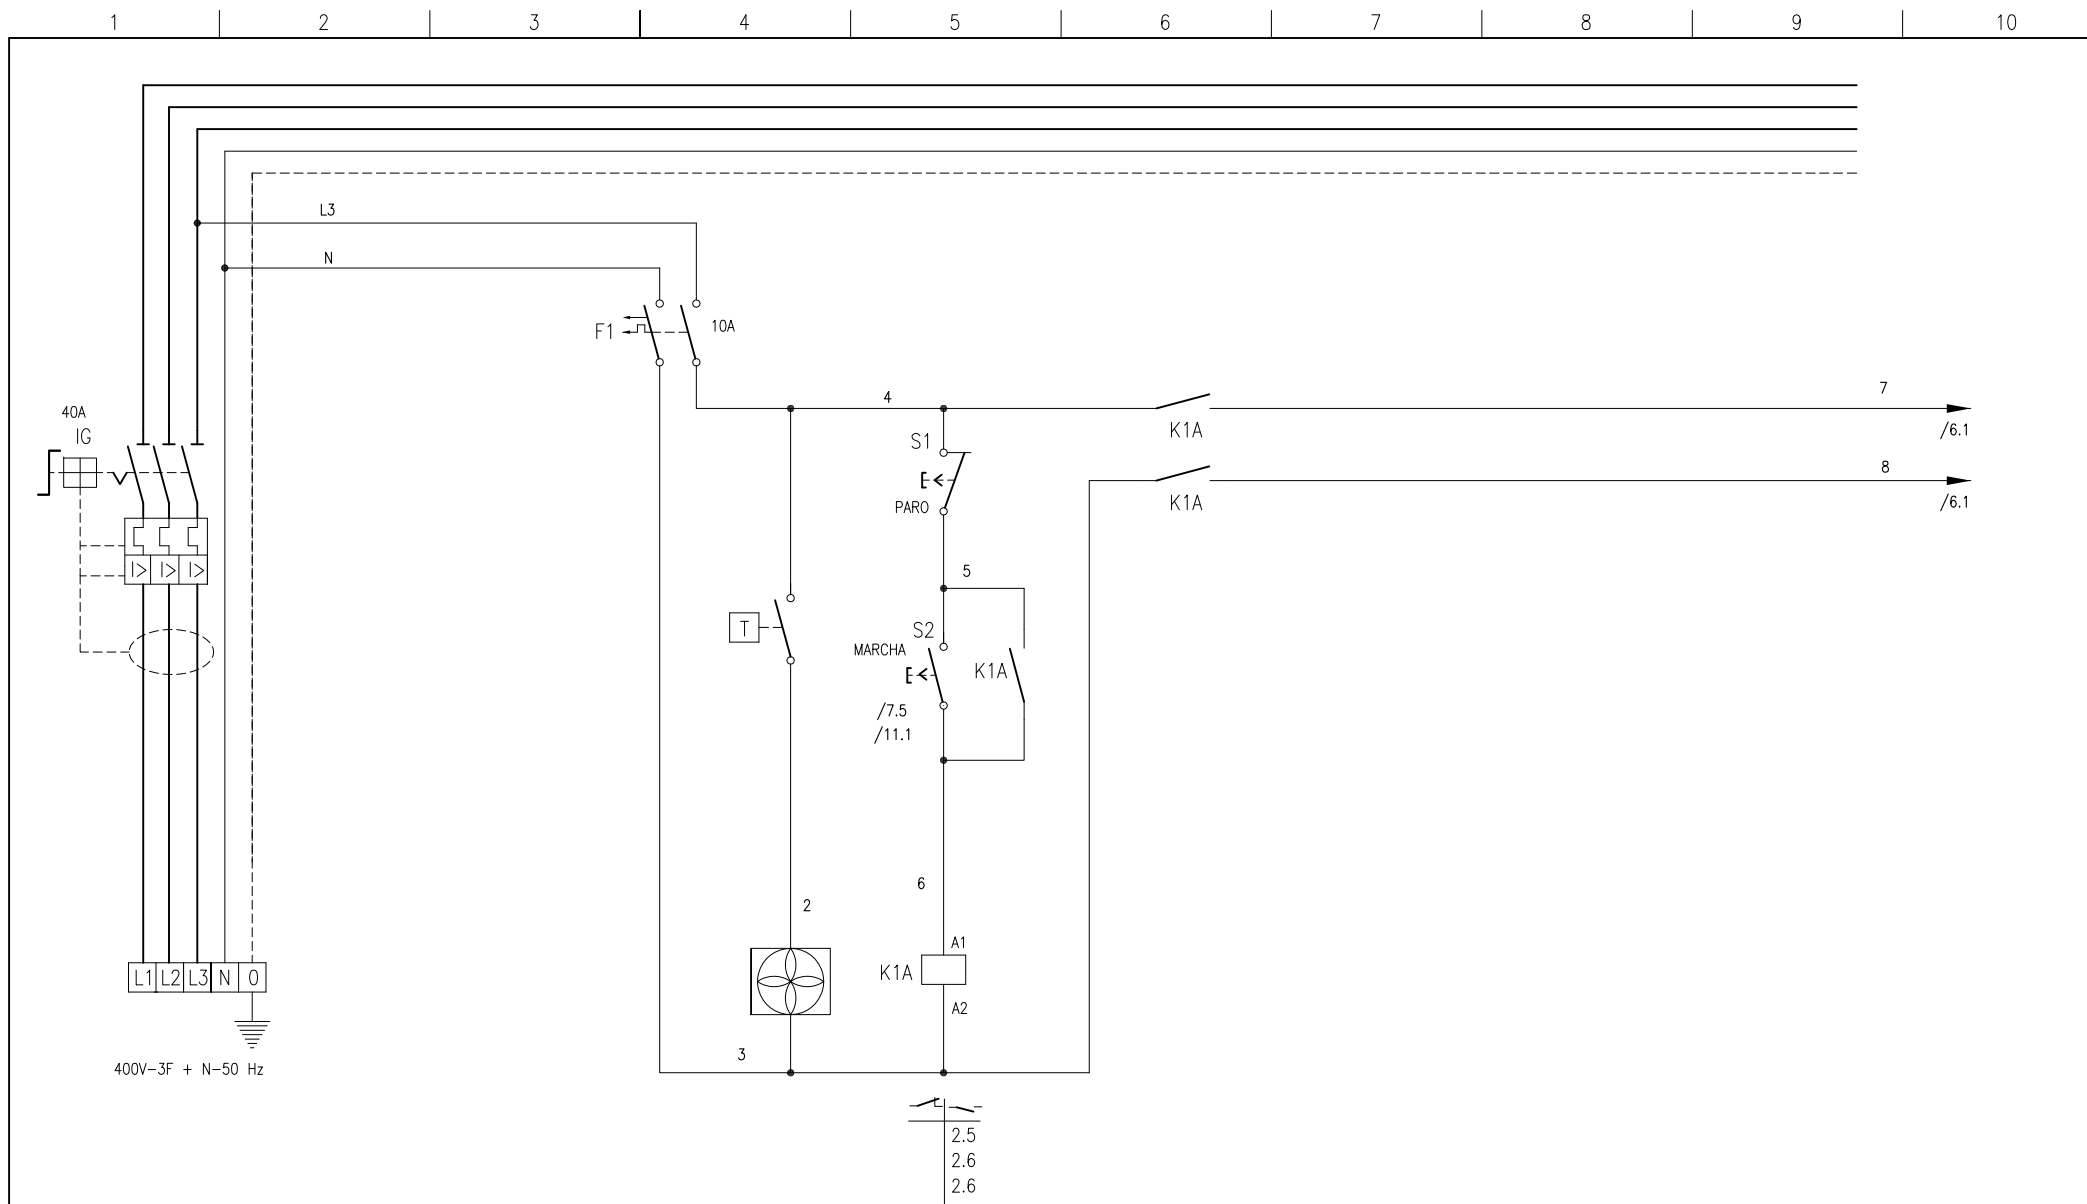


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
ALIMENTACION

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 2 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

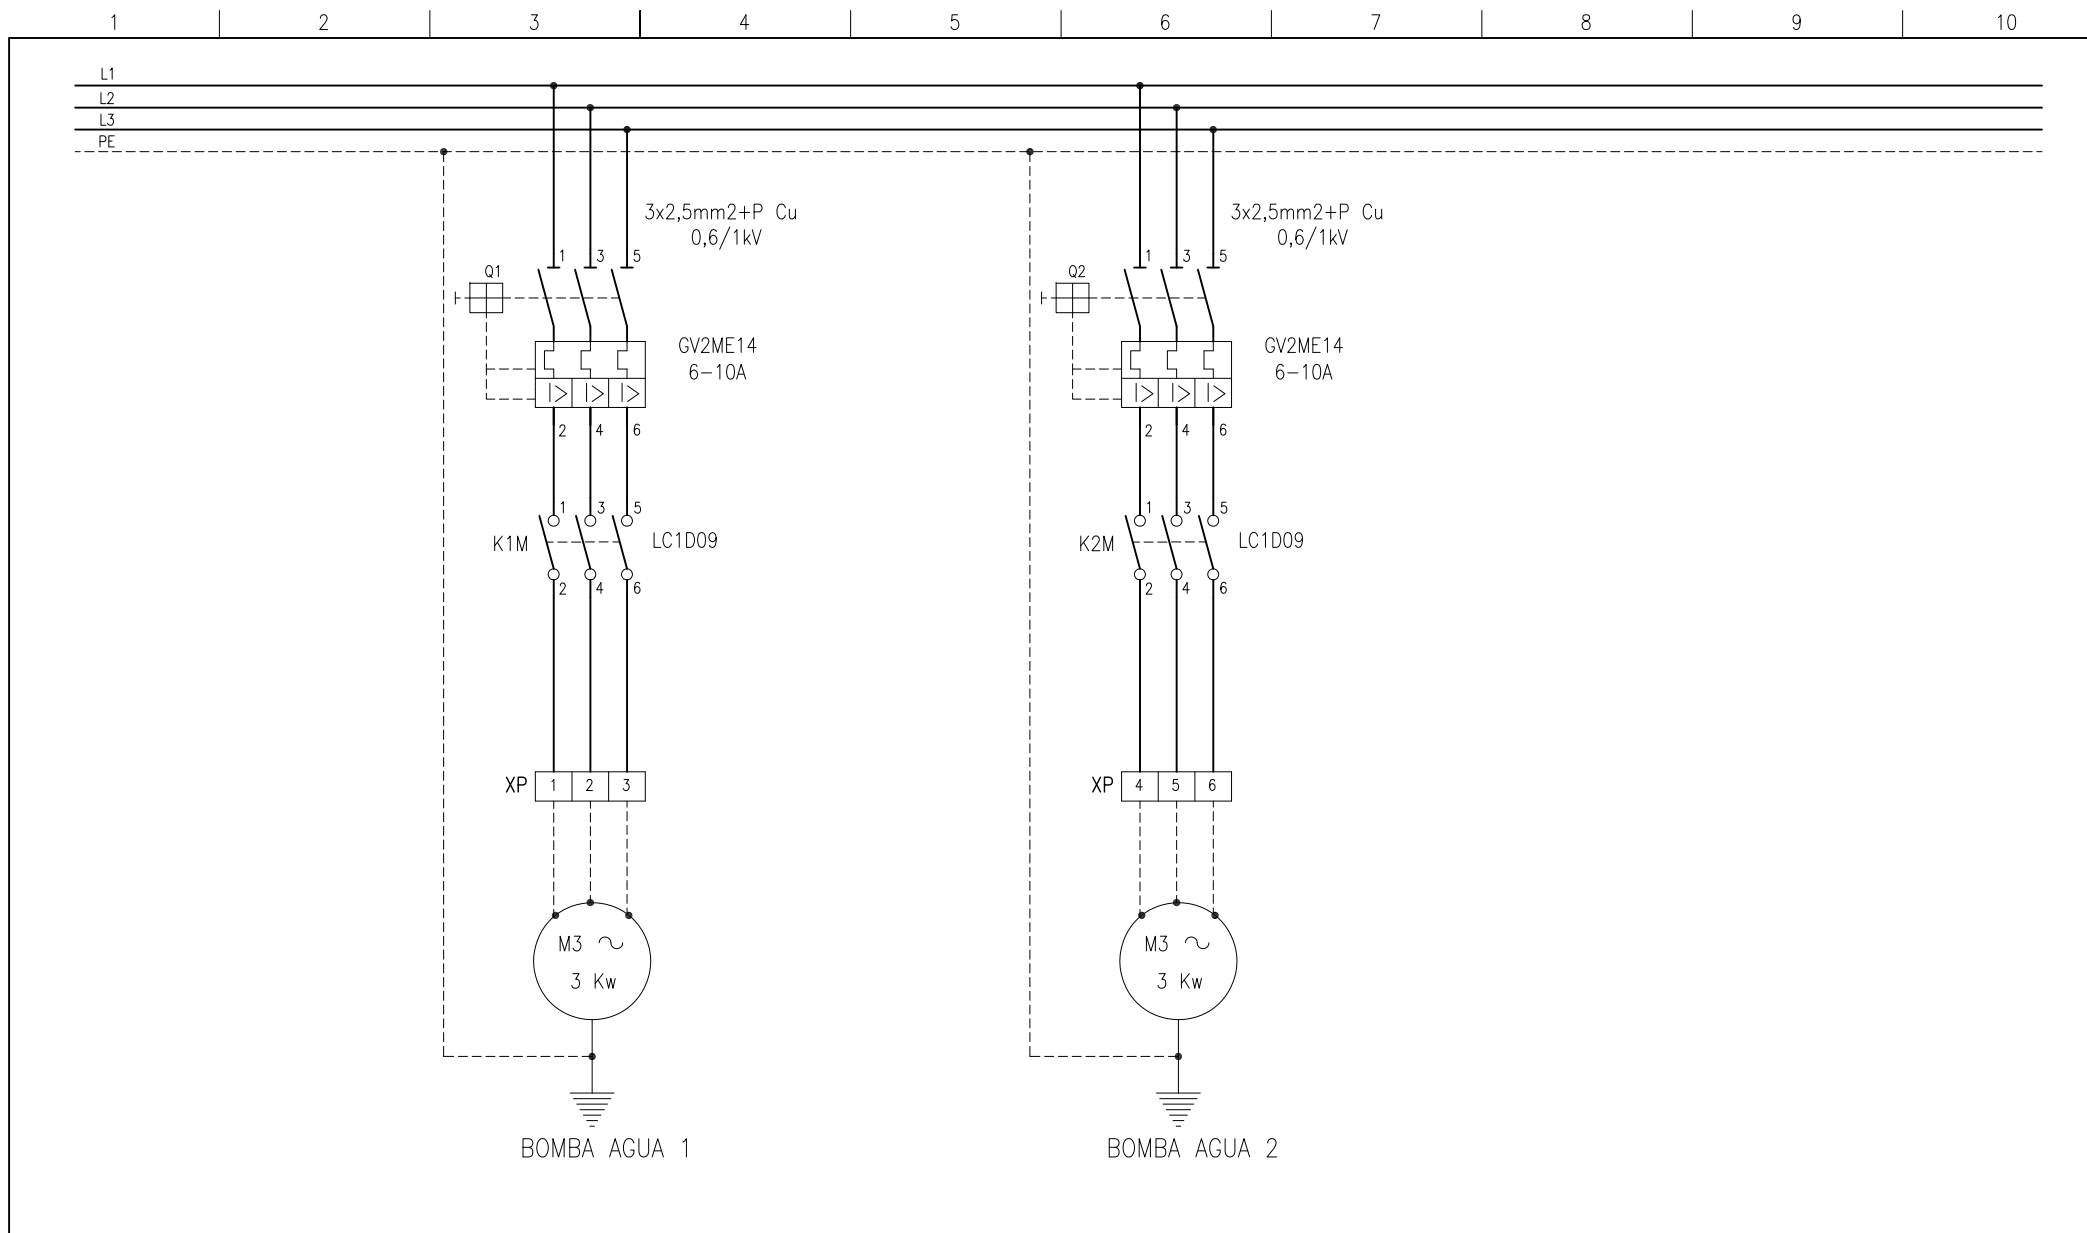


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
ESQUEMA ELECTRICO
POTENCIA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 3 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

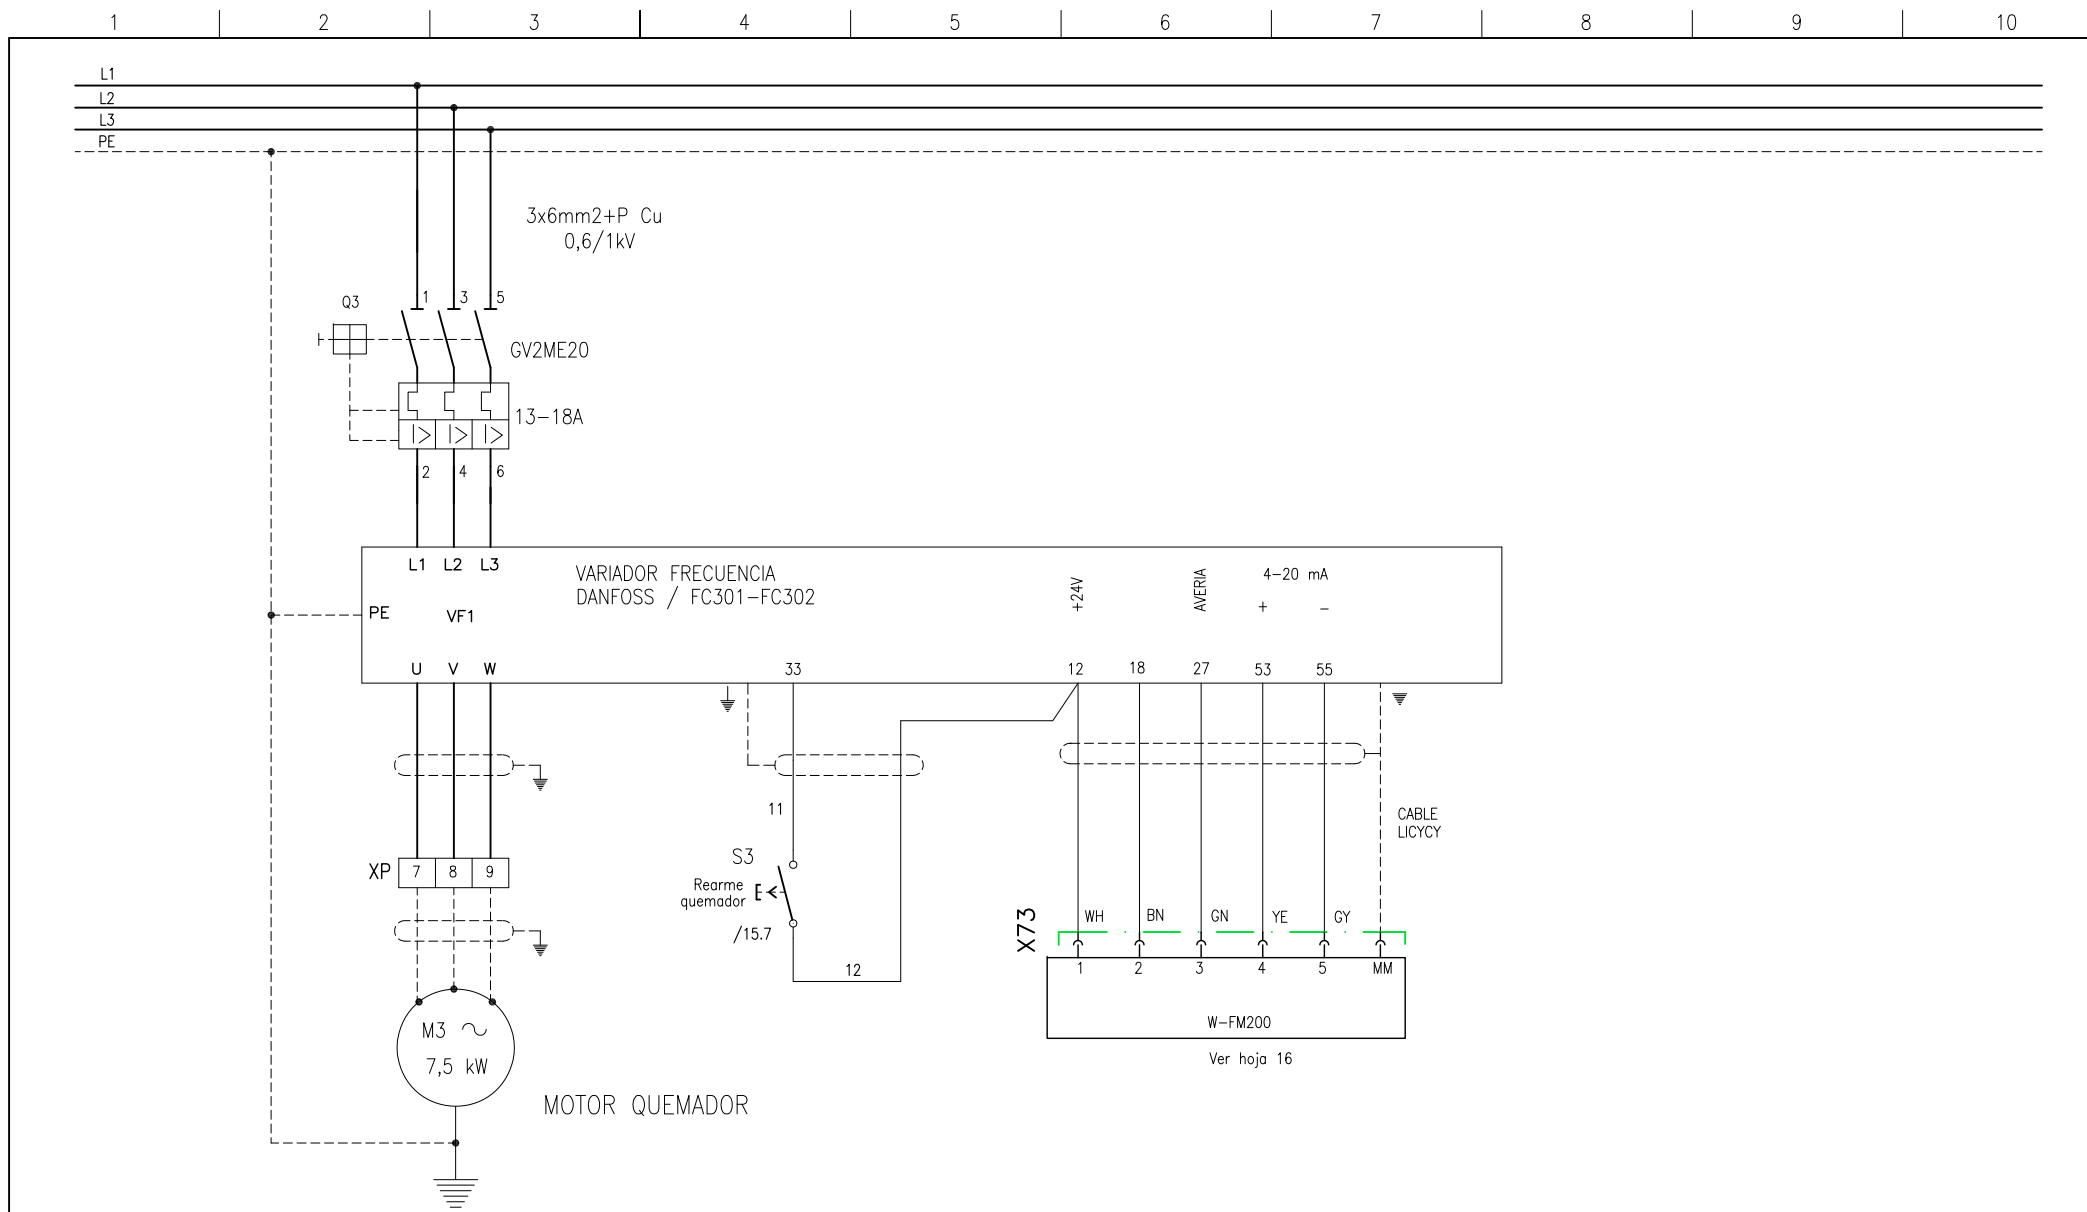


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
POTENCIA MOTOR QUEMADOR

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 4 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

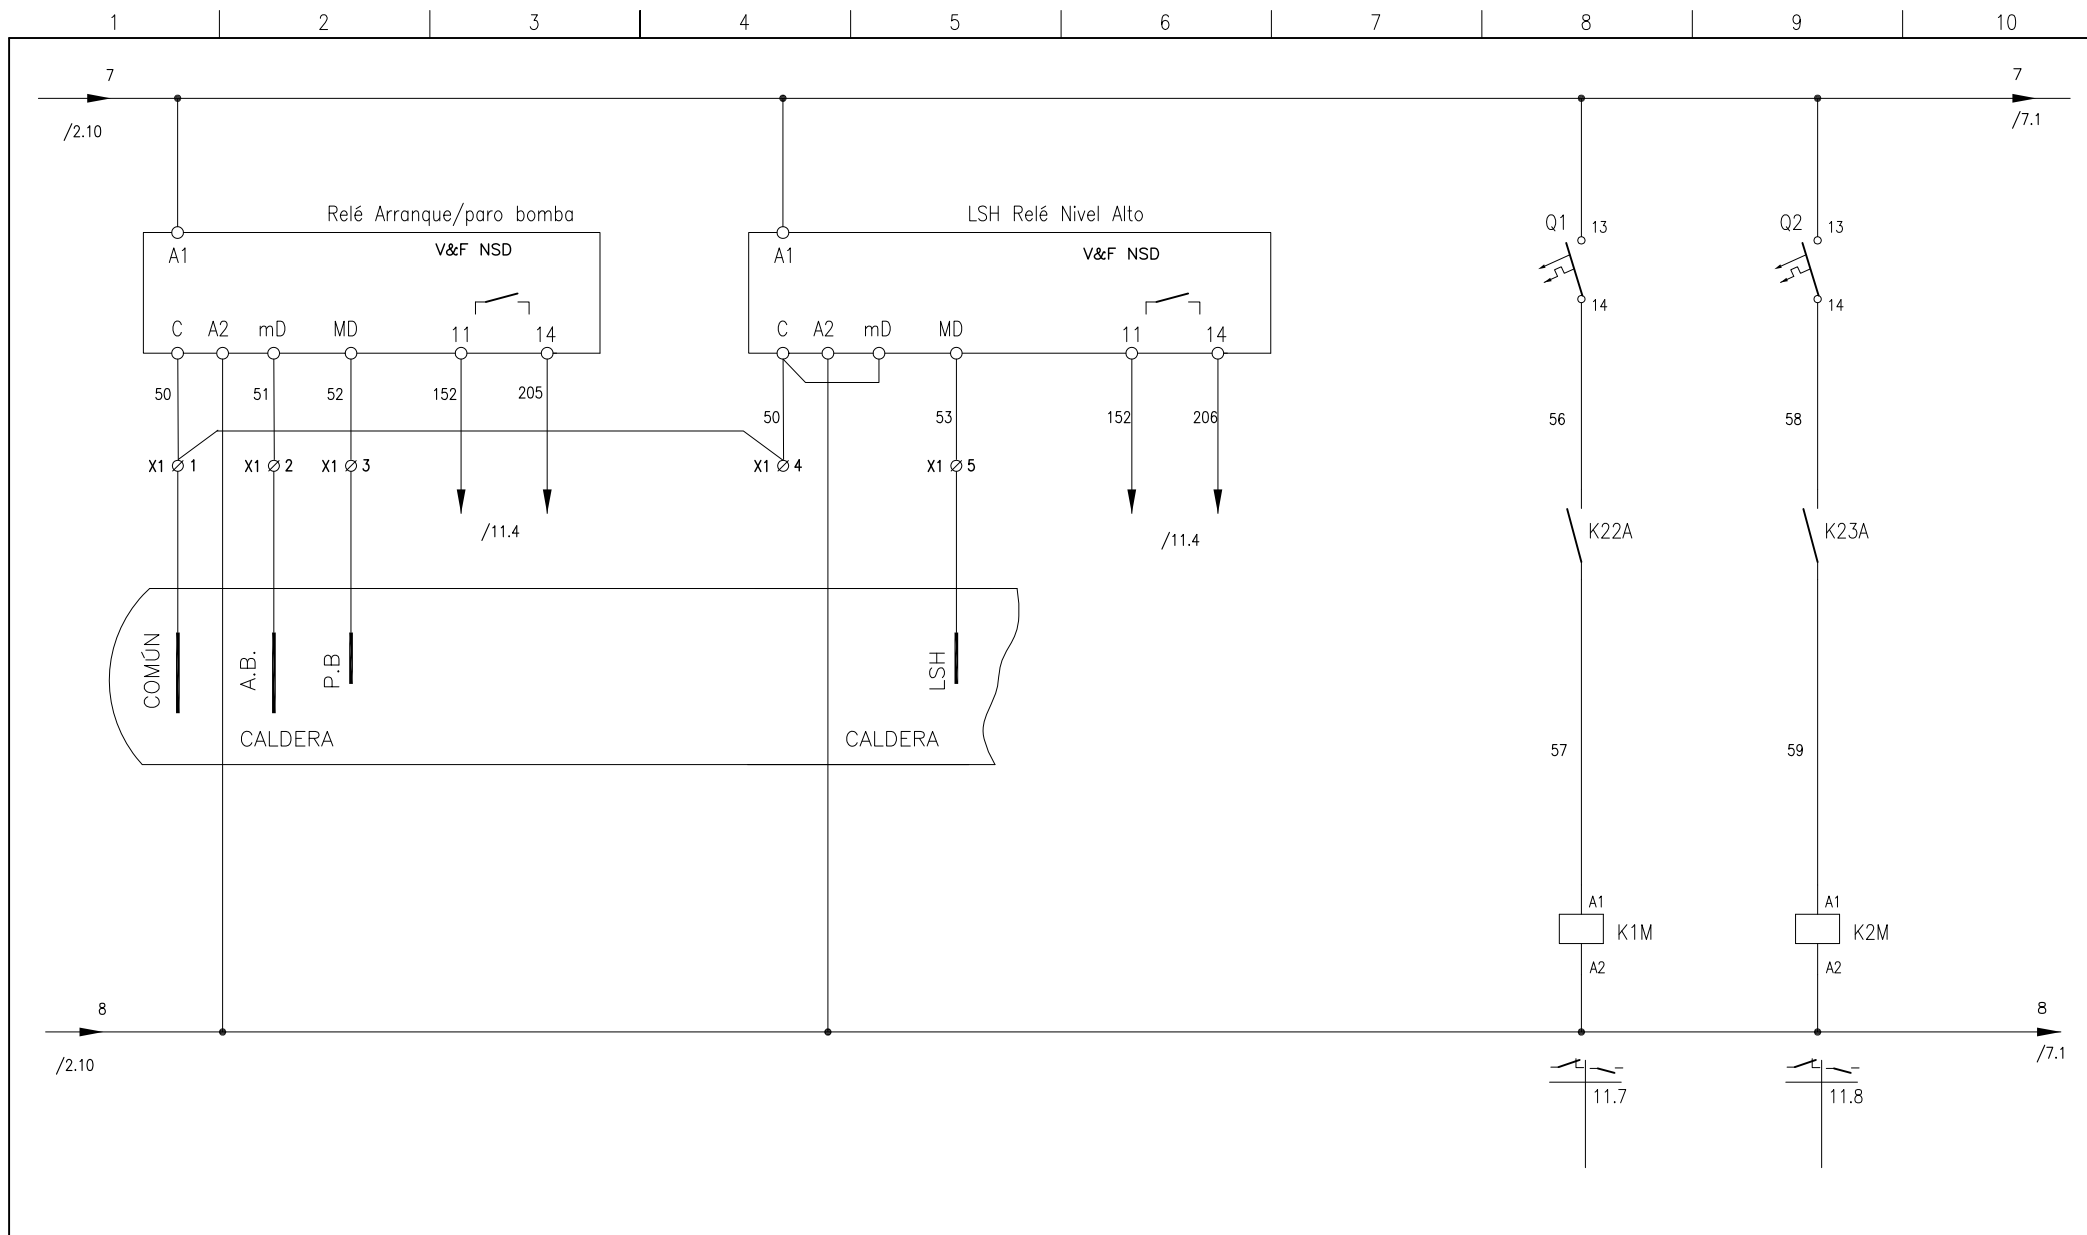


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
SEGURIDADES CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 6 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

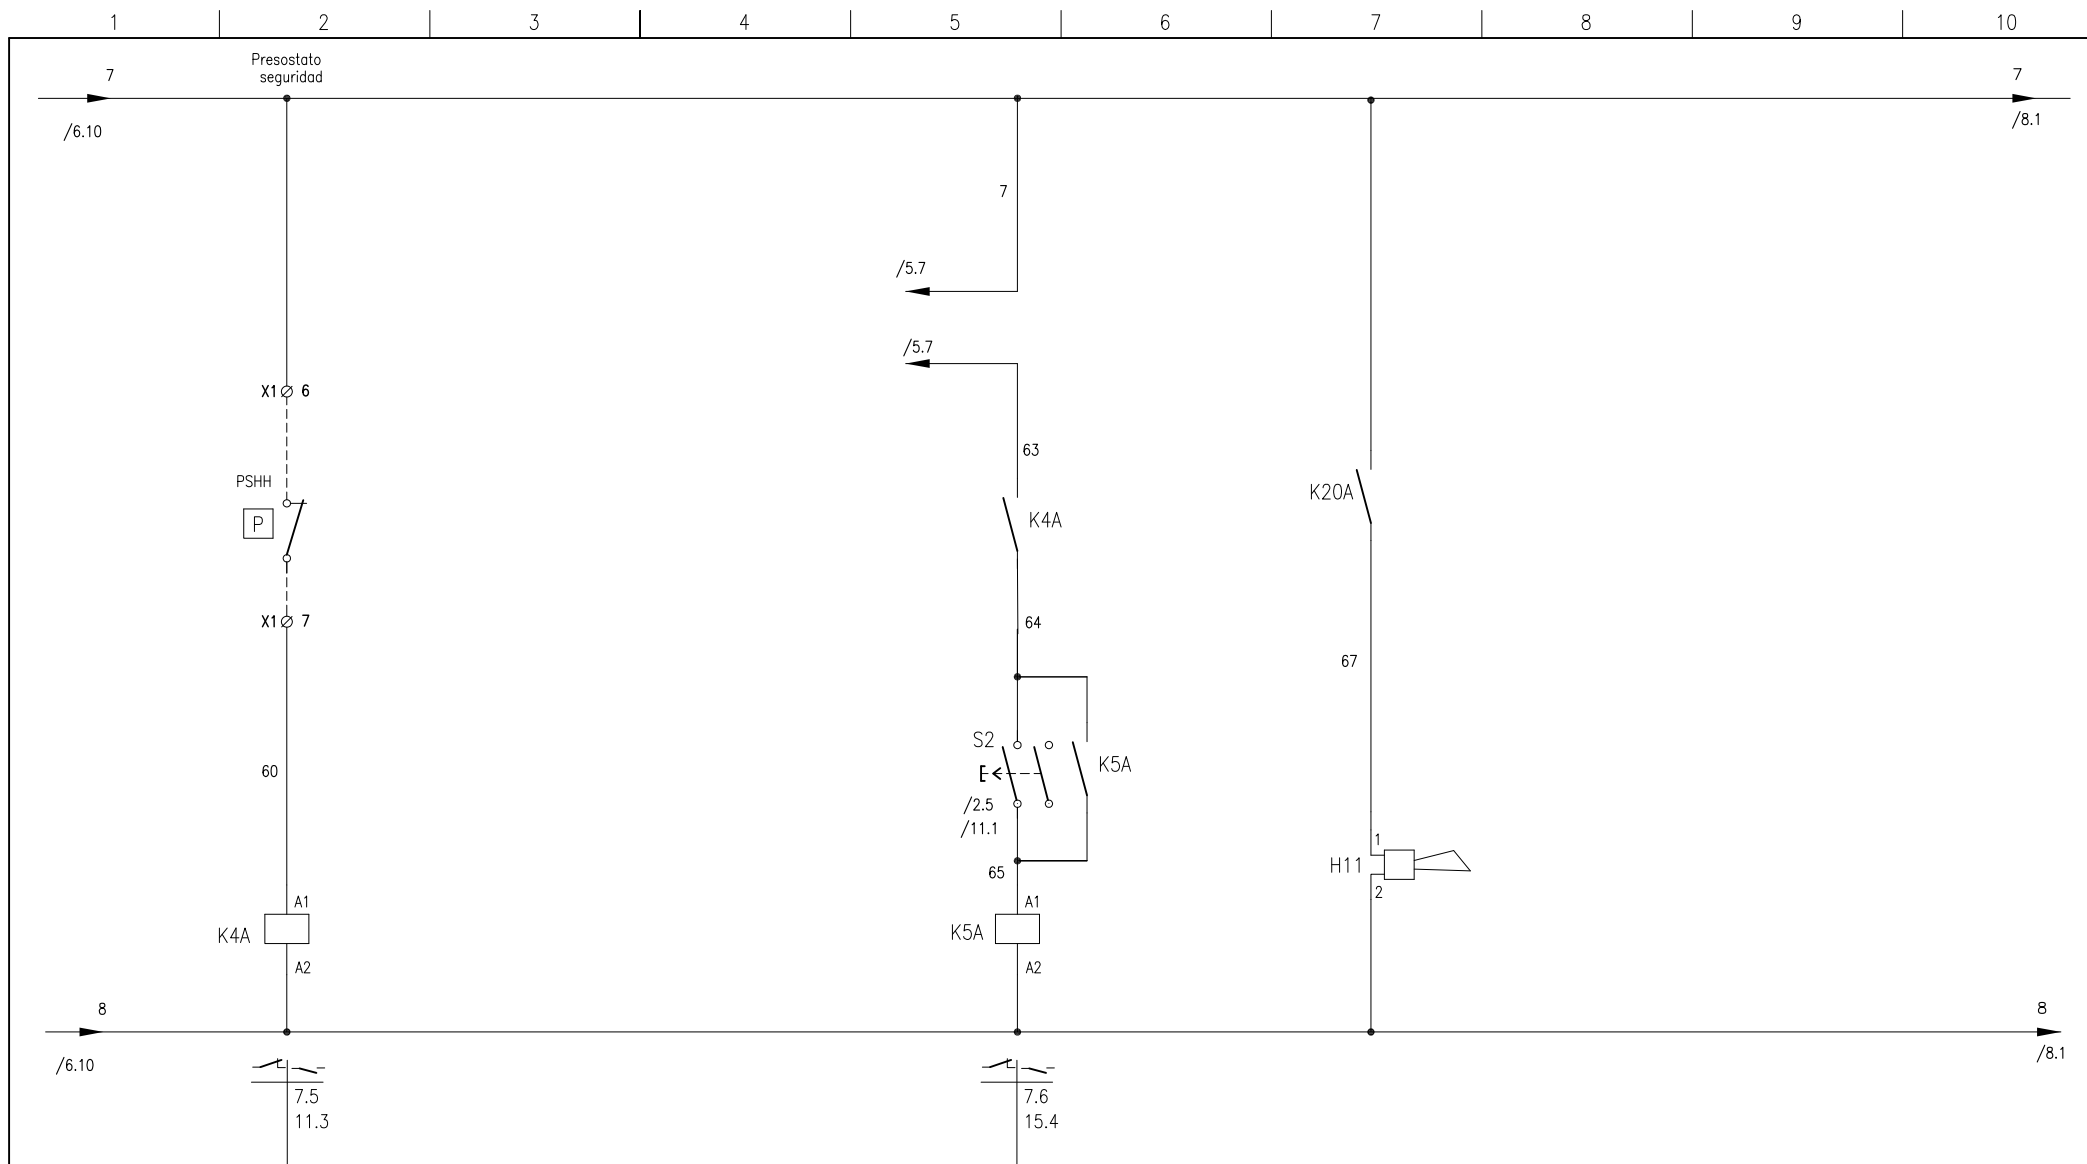


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
SEGURIDADES CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 7 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

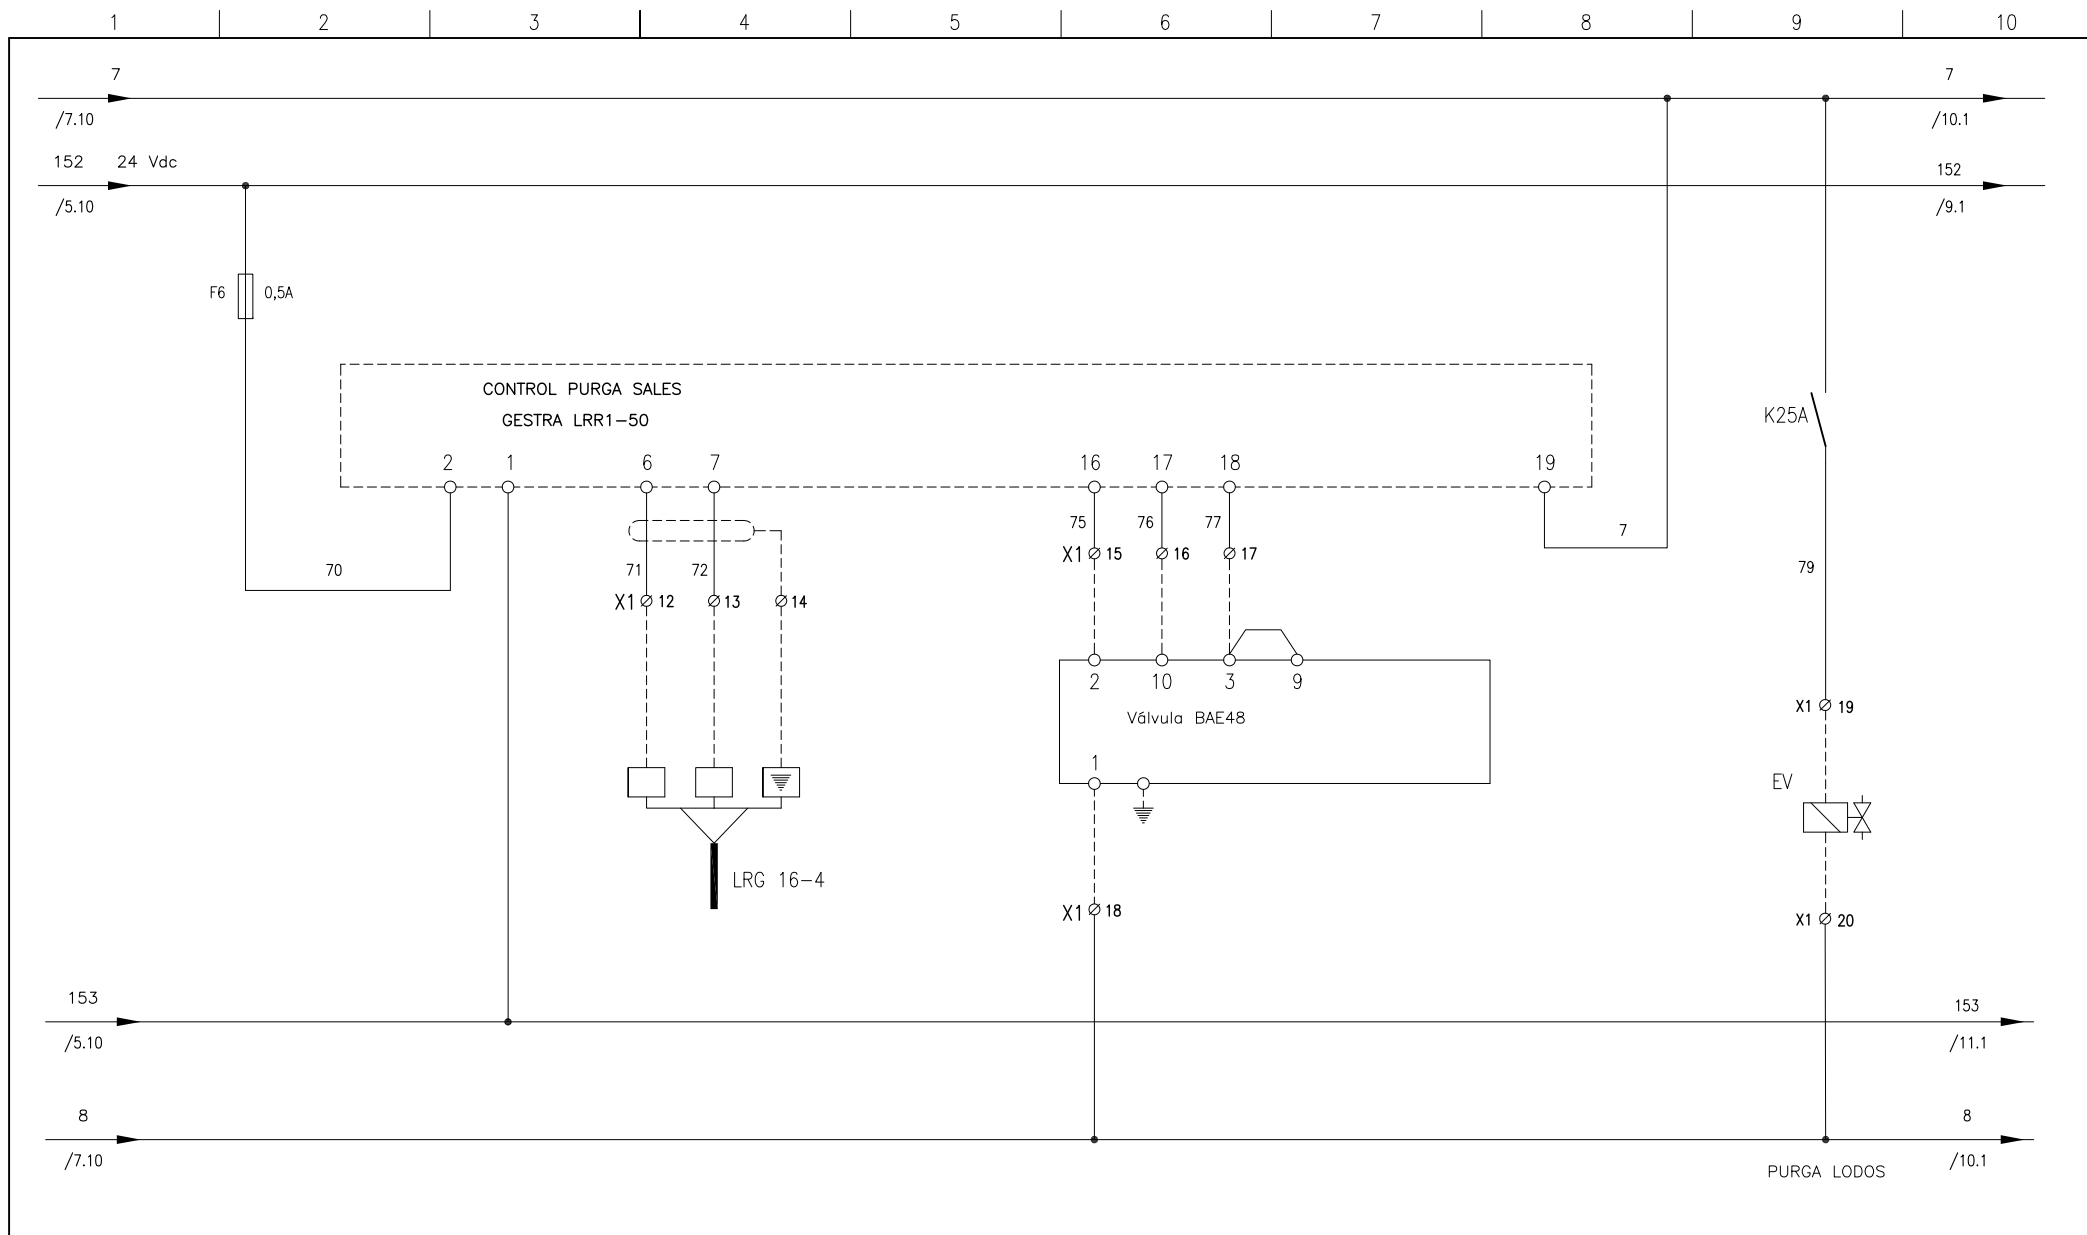


CALDERA
DDH 3,2

PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
PURGA DE SALES Y LODOS

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 8 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

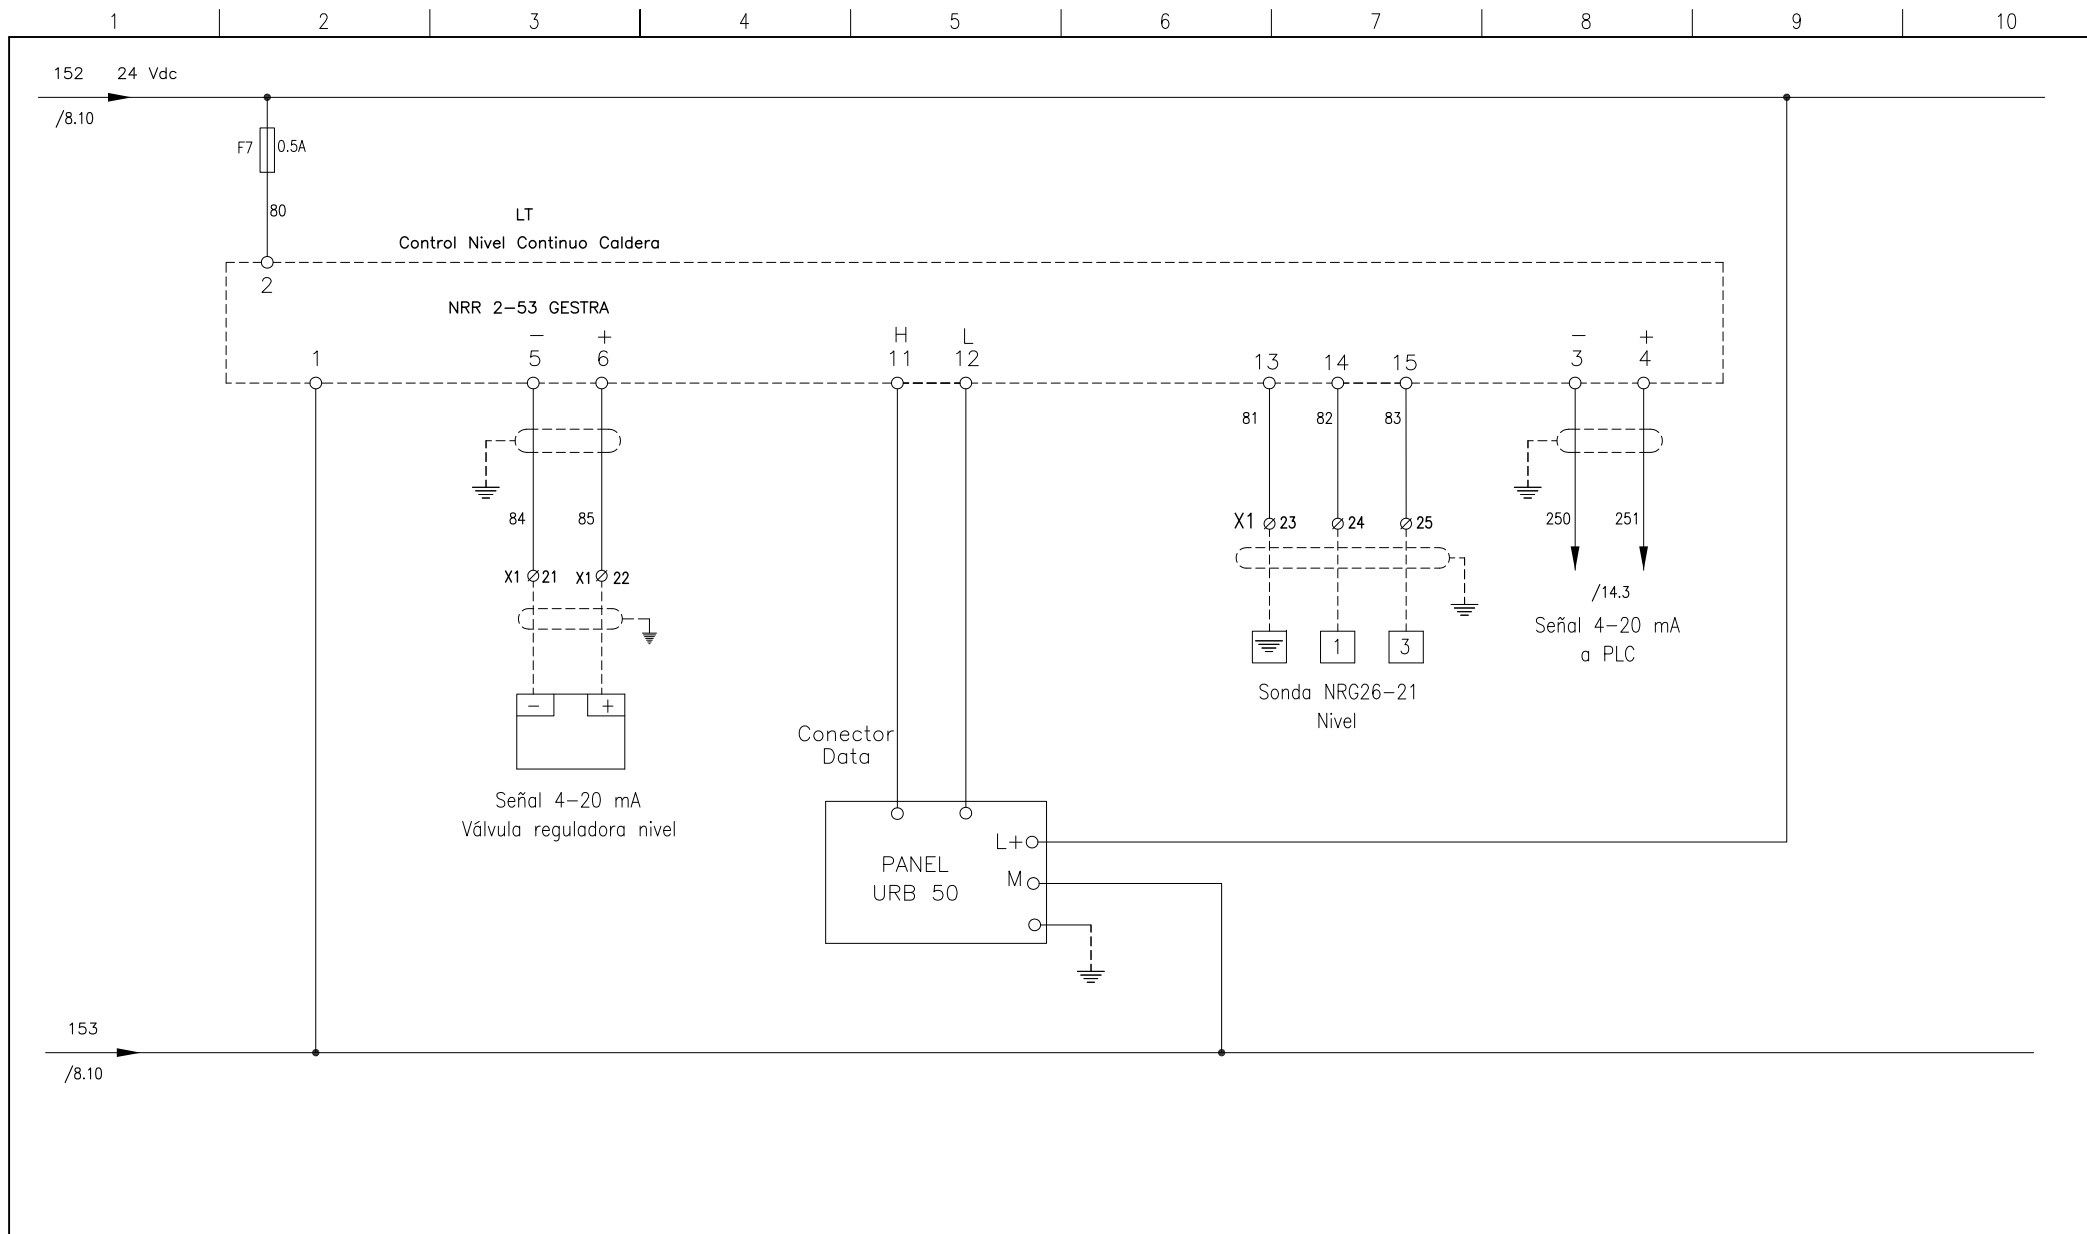

CALDERA
DDH 3,2


PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
CONTROL NIVEL CONTINUO

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 9 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

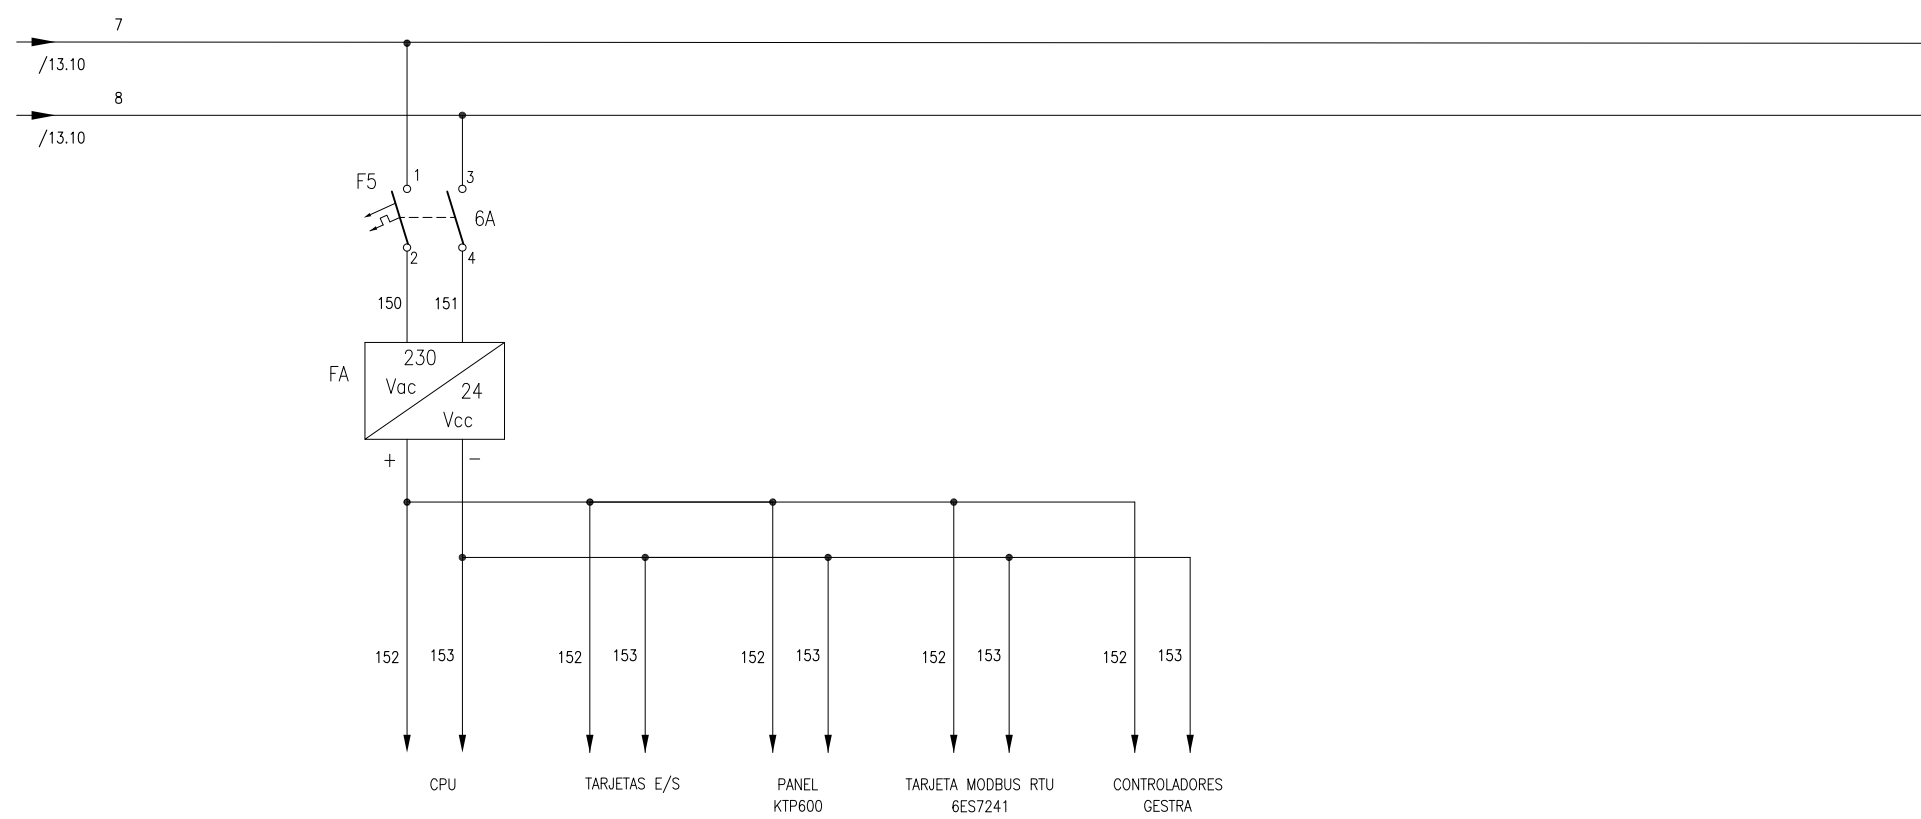



CALDERA
DDH 3,2
PEDIDO
19250


REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.


DENOMINACION
CUADRO CONTROL
PLC


REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 10 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

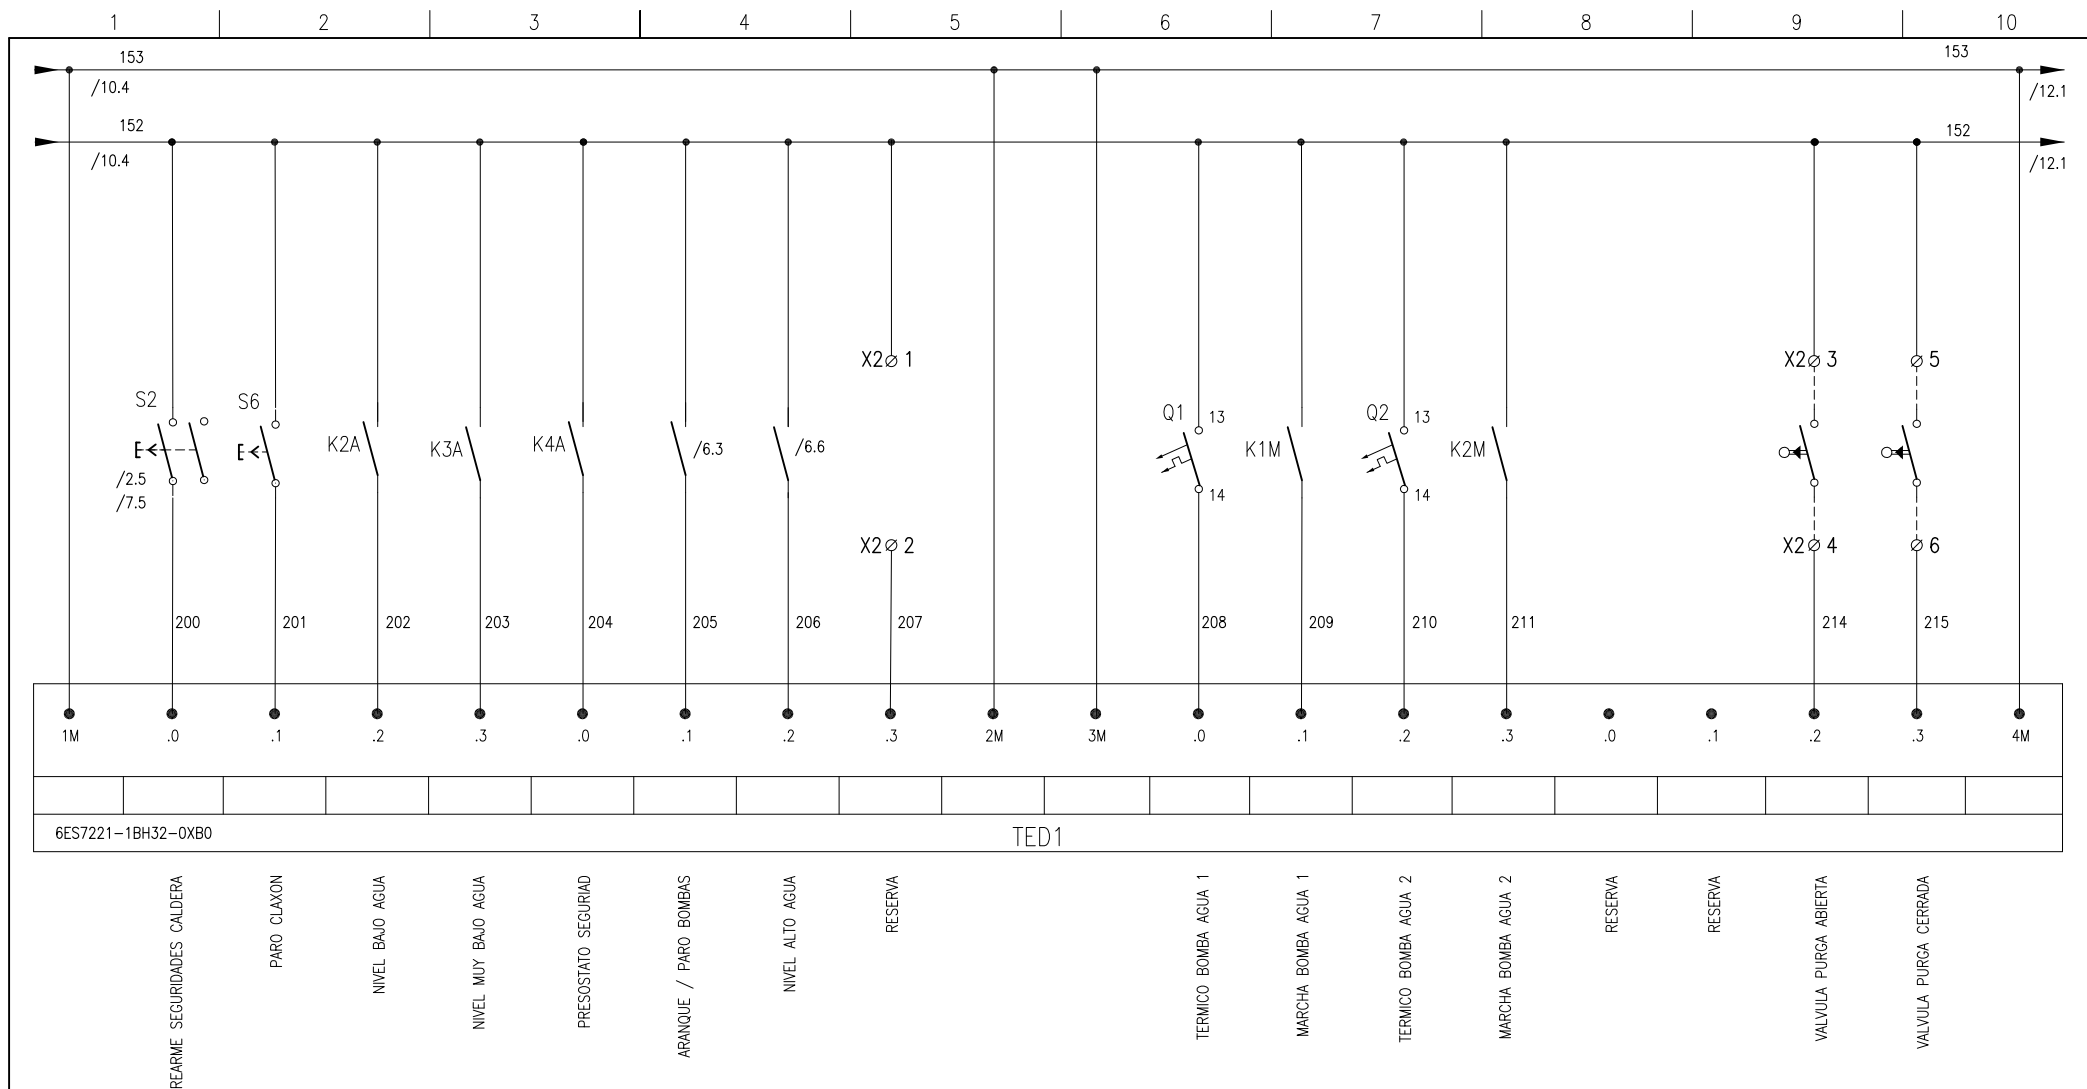


 CALENERGIA M.E.	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO
	PEDIDO 19250			1	26-11-2013	08-13-21
						HOJA 11 DE 18
						FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.

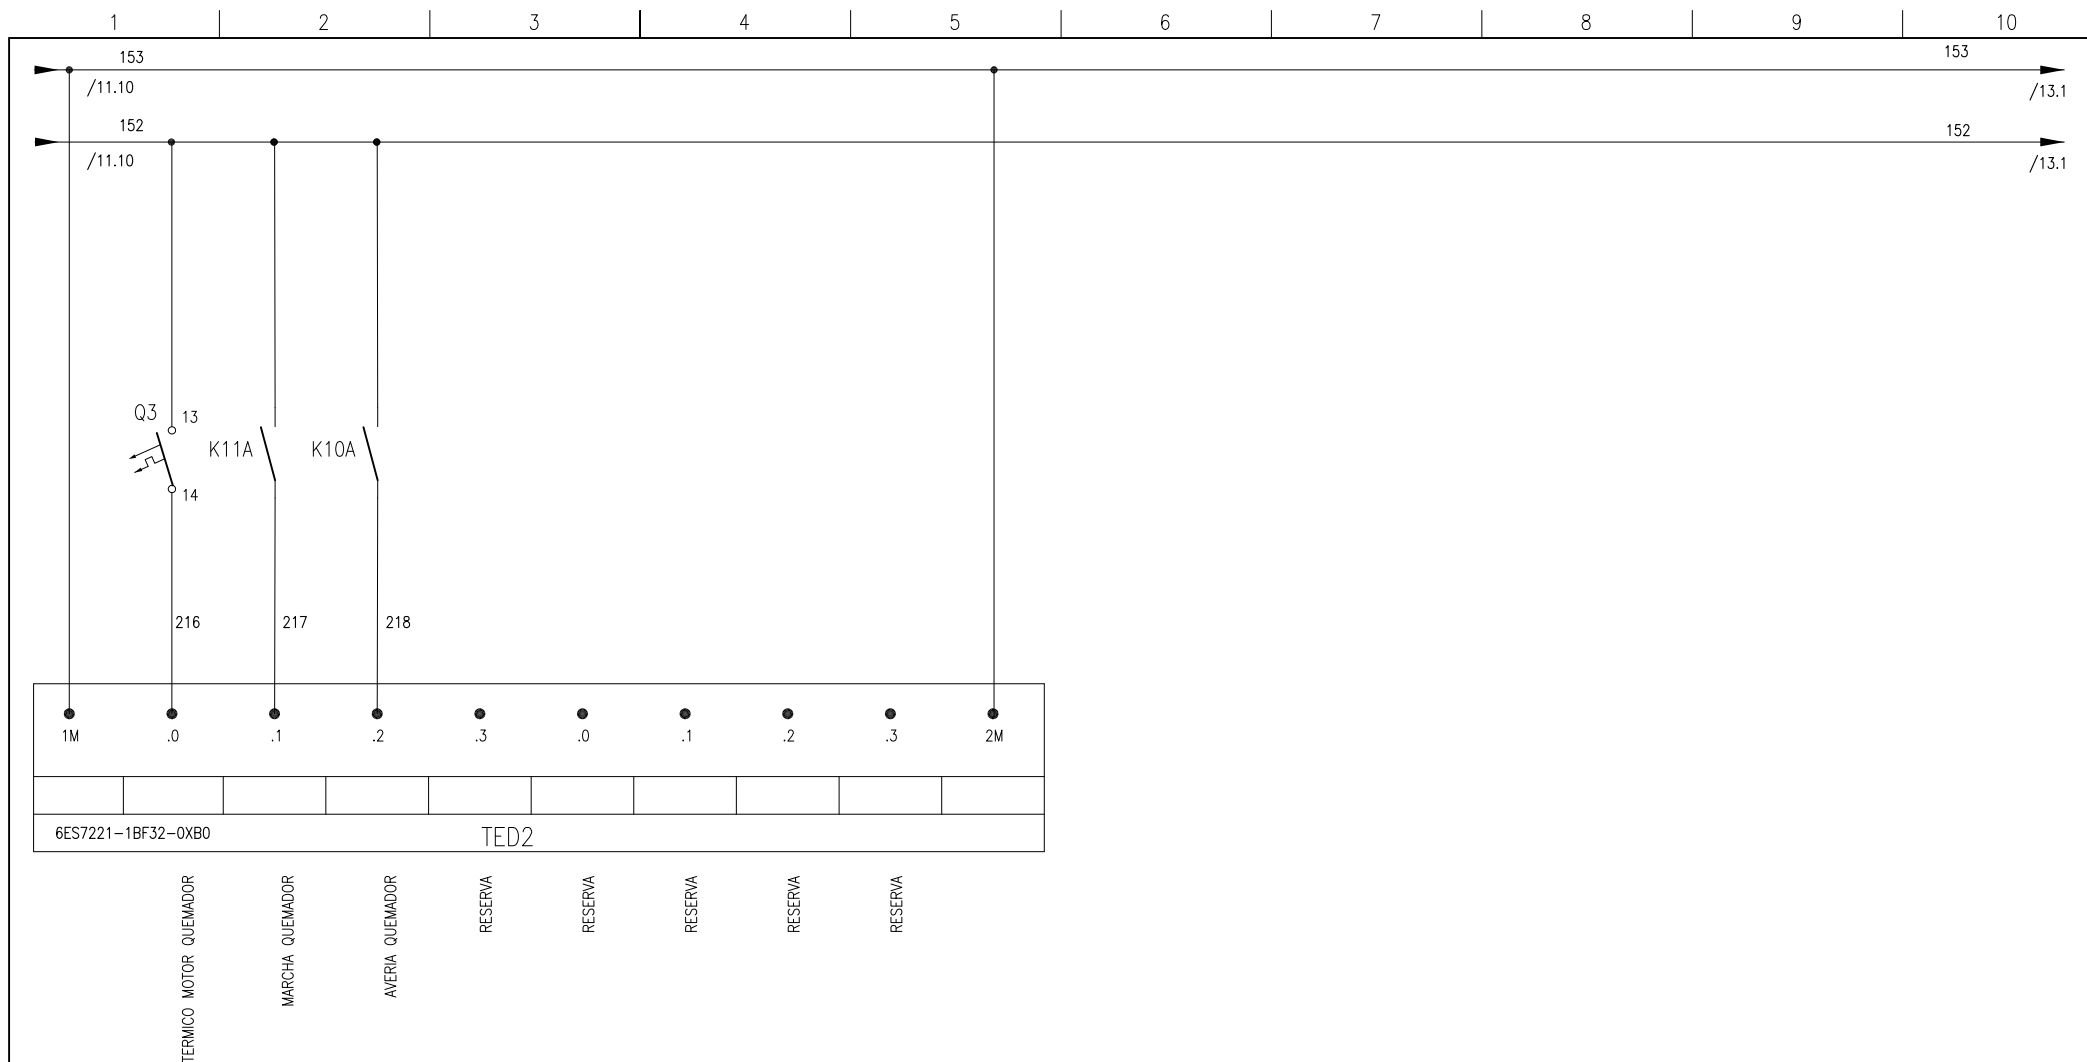


	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-21
	PEDIDO 19250			1	26-11-2013	
						HOJA 12 DE 18
						FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.

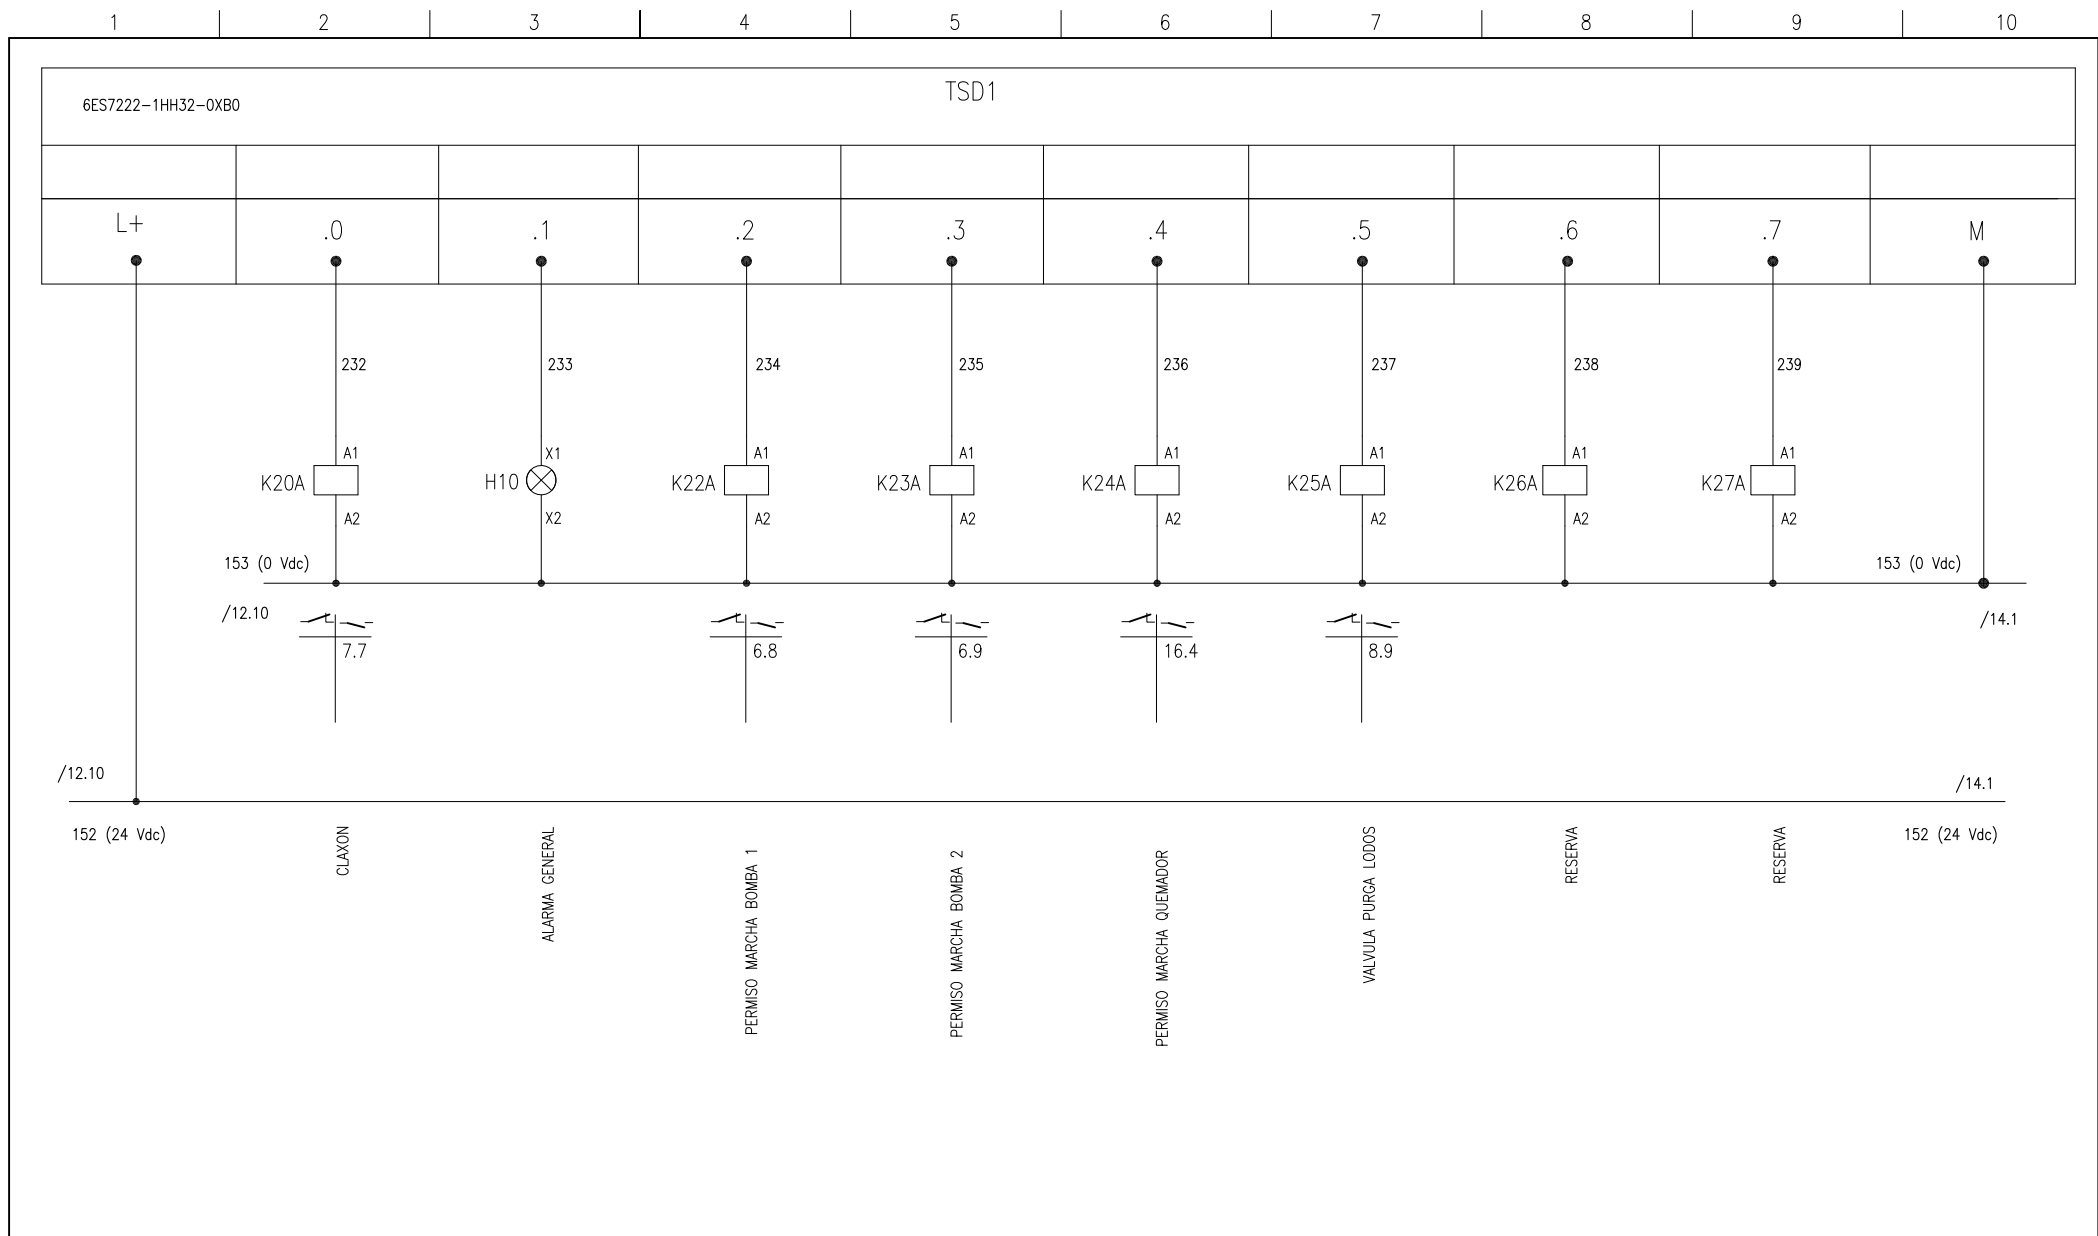

	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-21
	PEDIDO 19250			1	26-11-2013	
						HOJA 13 DE 18
						FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

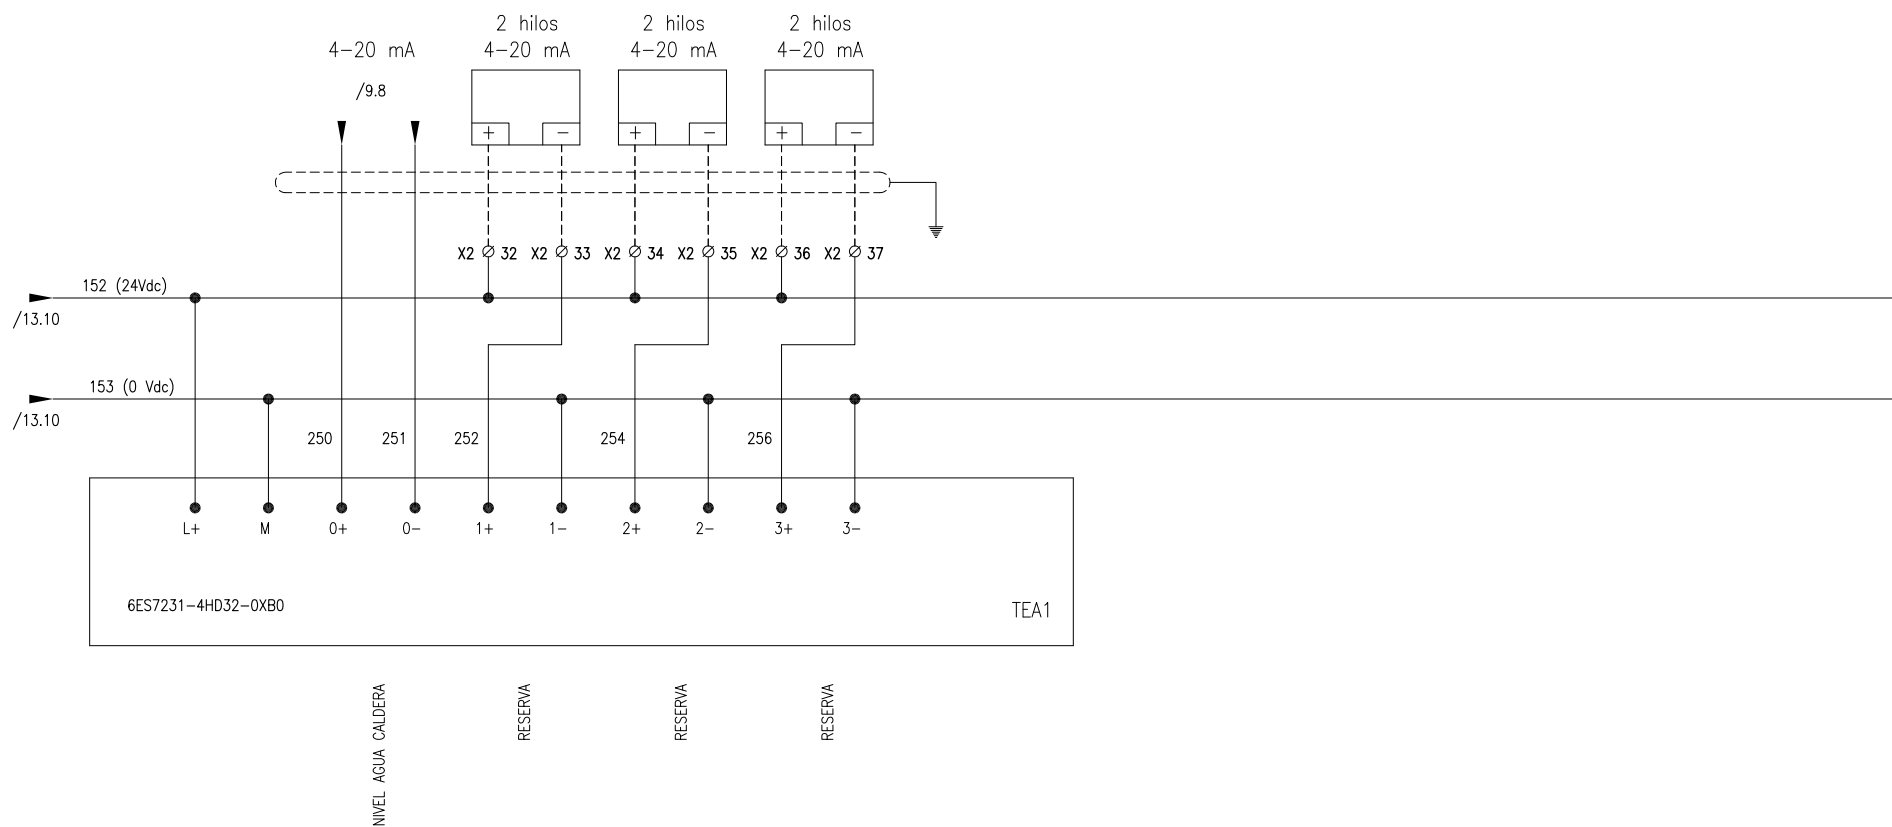


CALDERA
DDH 3,2


PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.


DENOMINACION
CUADRO CONTROL
PLC

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 14 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

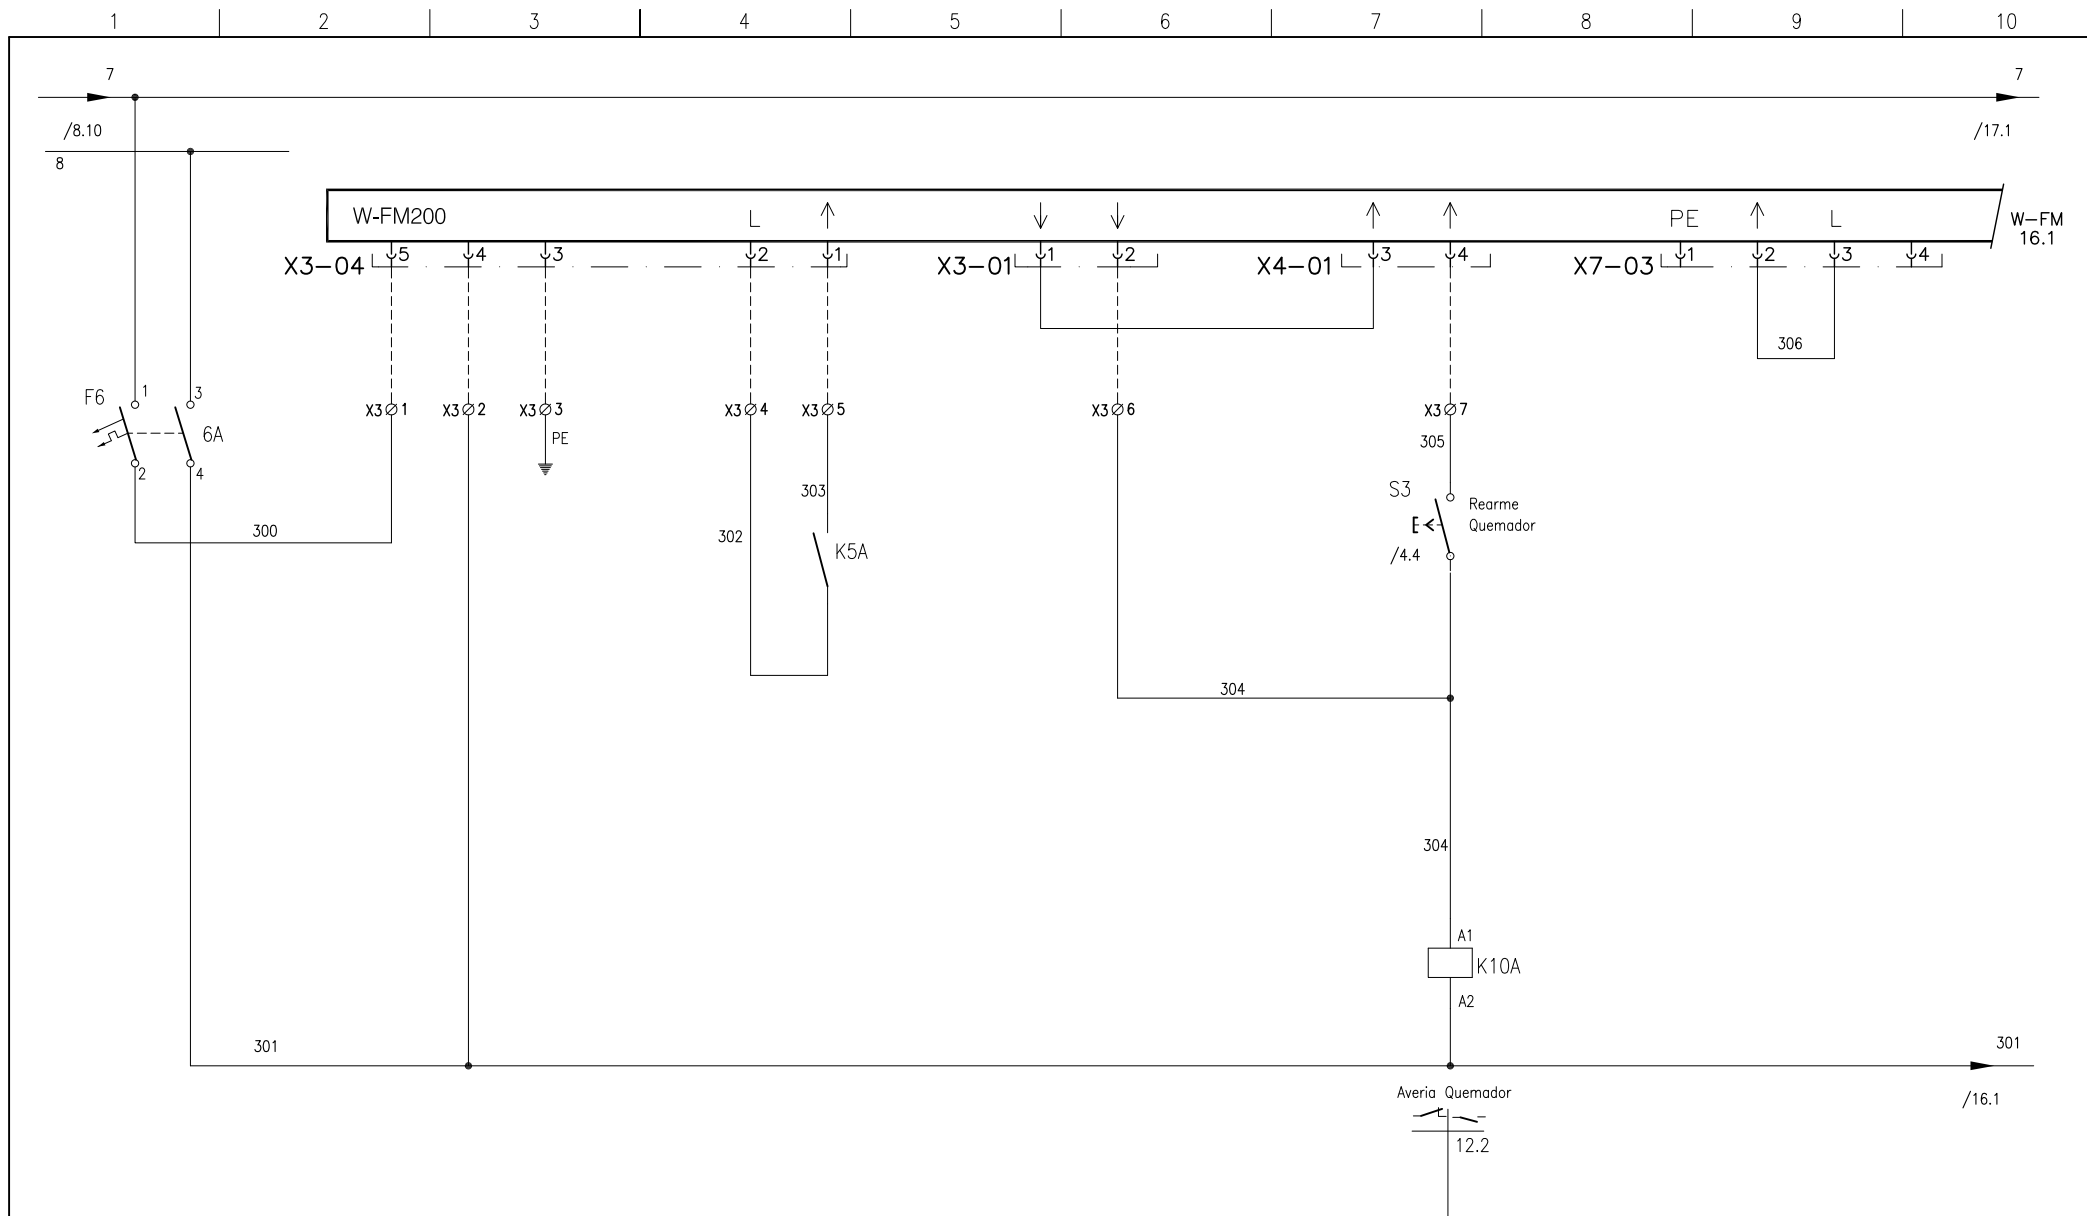

 CALENERGIA M.E.	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CONTROL QUEMADOR	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-21	
	PEDIDO 19250			1	26-11-2013		
							HOJA 15 DE 18
					FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

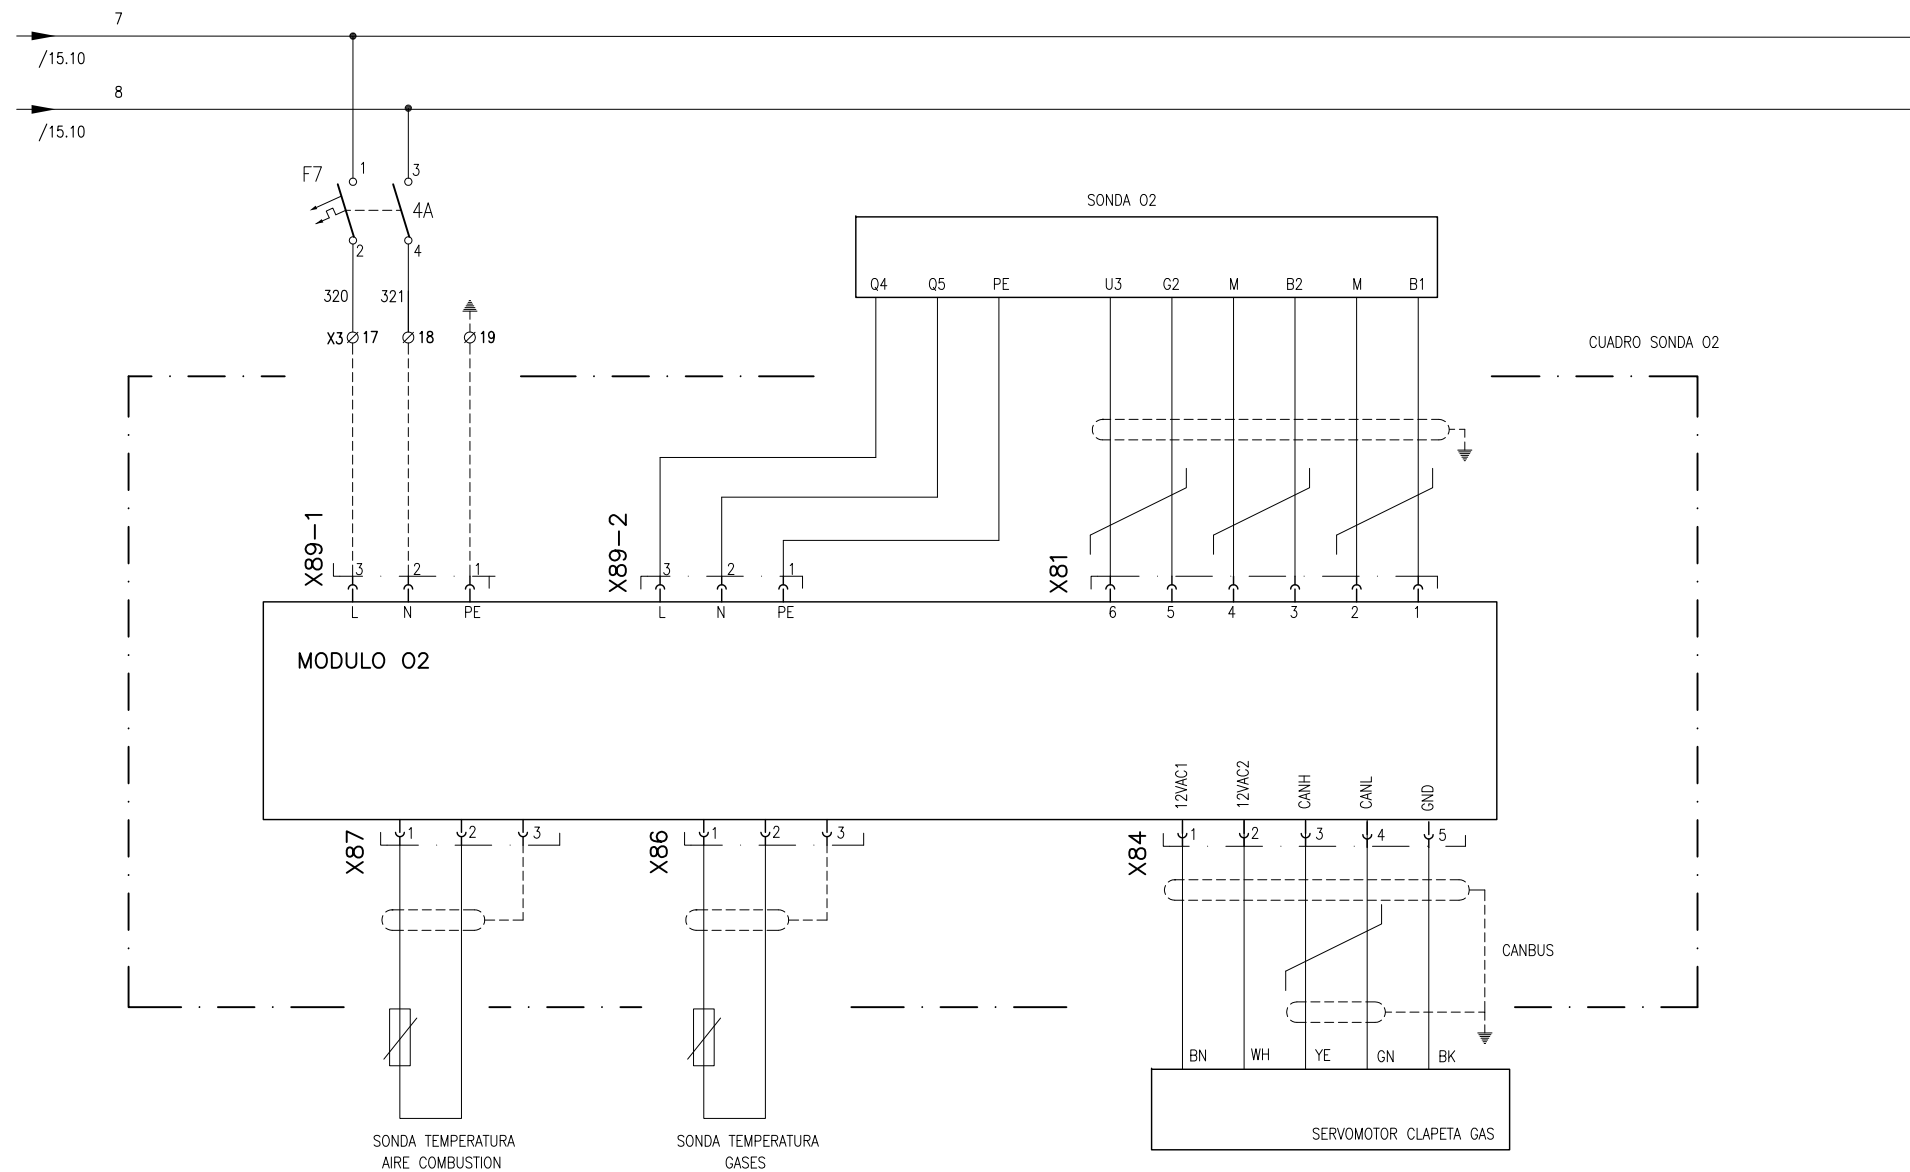

CALDERA
DDH 3,2


PEDIDO
19250

REFERENCIA
COFELY
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION
CONTROL OXIGENO

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-21
		HOJA 17 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA	SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA
F1	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	IG	INTERRUPTOR GENERAL PROTECCION	2		
F5	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	K1M-K2M	CONTACTORES BOMBAS AGUA	3	LC1D09	SHNEIDER
					Q1-Q2	DISYUNTORES PROTECCION BOMBAS AGUA	3	GV2ME20	SHNEIDER
					Q3	DISYUNTOR PROTECCION MOTOR QUEMADOR	3	GV2ME32	SHNEIDER
					S1	SETA EMERGENCIA	2		SHNEIDER
					S2	PULSADOR MARCHA - REARME		VERDE	SHNEIDER
					S3	PULSADOR REARME QUEMADOR	4	NEGRO	SHNEIDER
H10	LAMPARA ALARMA GENERAL	13	ROJA	SHNEIDER					
H11	CLAXON	7	ZE11 230 V	RODMAN					
					S6	PULSADOR PARO CLAXON	11		SHNEIDER
					S7	SELECTOR MARCHA - PARO QUEMADOR	16		SHNEIDER

	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CUADRO CONTROL APARELLAJE	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-21 HOJA 18 DE 18 FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.
	PEDIDO 19250			1	26-11-2013	