

# IDENTIFICACION DE CABLES

# TERMINAL DESCRIPCION

Cable flexible, aislado mediante polietileno reticulado, libre de halógenos.

Tensión nominal 0,6 / 1 kV

## COLORES:

TENSION ALIMENTACION 400 Vac

L1-MARRON

L2-NEGRO

L3-GRIS

N-AZUL

PE-VERDE-AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vdc

+ = ROJO

- = NEGRO

SEÑALES ANALOGICAS

AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vac

BLANCO

GRIS

X1 = SEÑALES MANIOBRA  
XP = BORNERO POTENCIA  
X2 = BORNERO CAJA INSTRUMENTOS  
X3 = SEÑALES A QUEMADOR

DIMENSIONES CUADRO:

800 X 800 X 300 mm

# ESQUEMA ELECTRICO CALDERA EUROBLOCK SUPER SENOBLE IBERICA S.L.U.



CALDERA  
EUROBLOCK SUPER

PEDIDO  
19252


REFERENCIA

SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION

ESQUEMA ELECTRICO  
CUADRO CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1 Hoja 9	26-11-2013	08-13-23
2	16-12-2013	HOJA 1 DE 11
3 Señales cliente	11-02-2014	
		FECHA Y FIRMA
		25-11-13 B. Diéquez

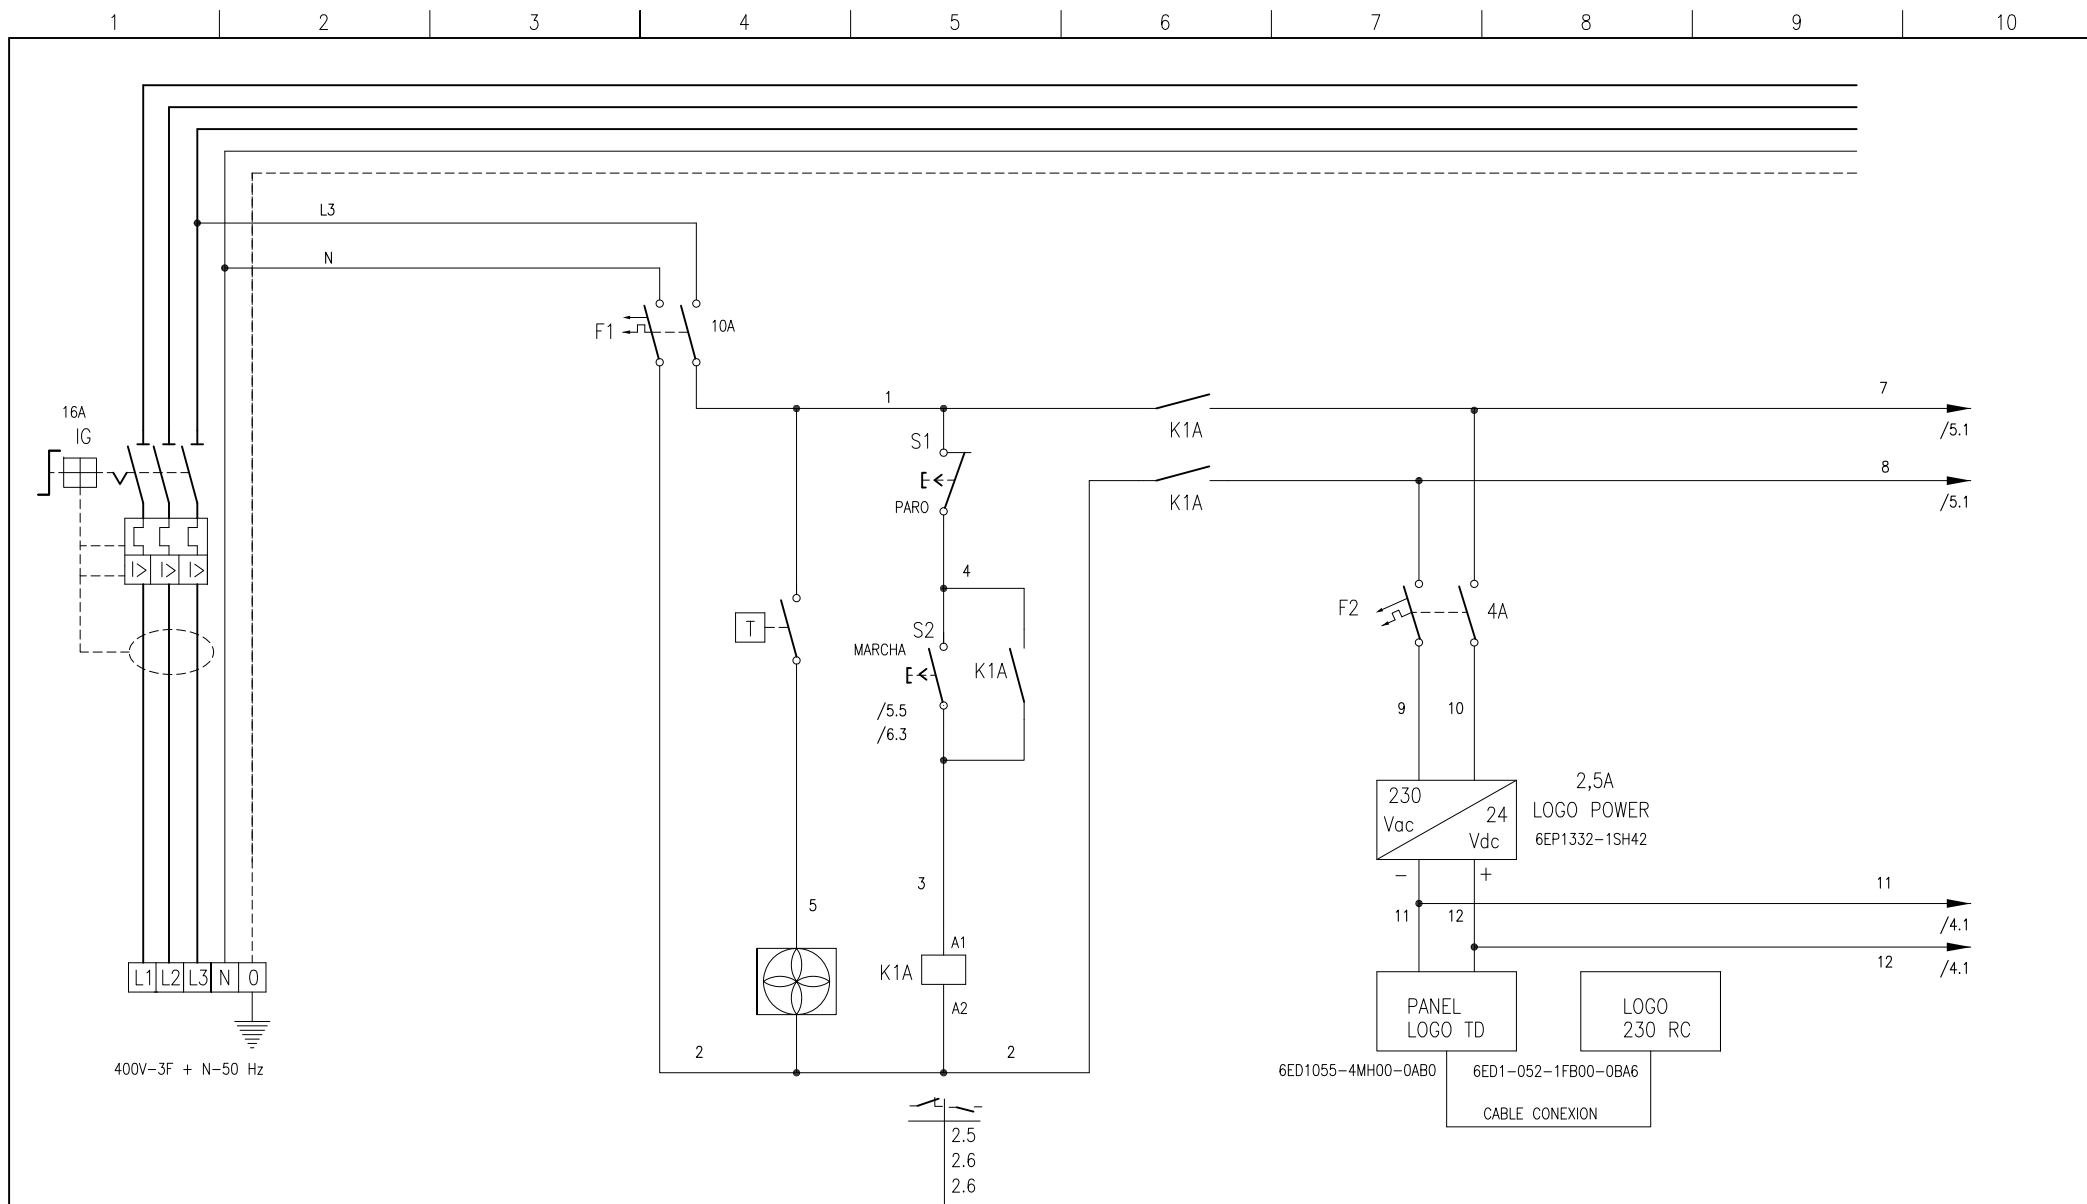

CALDERA  
EUROBLOCK SUPER

PEDIDO  
19252


REFERENCIA

SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION

ALIMENTACION

REVISIÓN	FECHA	PLANO
		08-13-23
2	16-12-2013	HOJA 2 DE 11
		FECHA Y FIRMA
		25-11-13 B. Diéguez

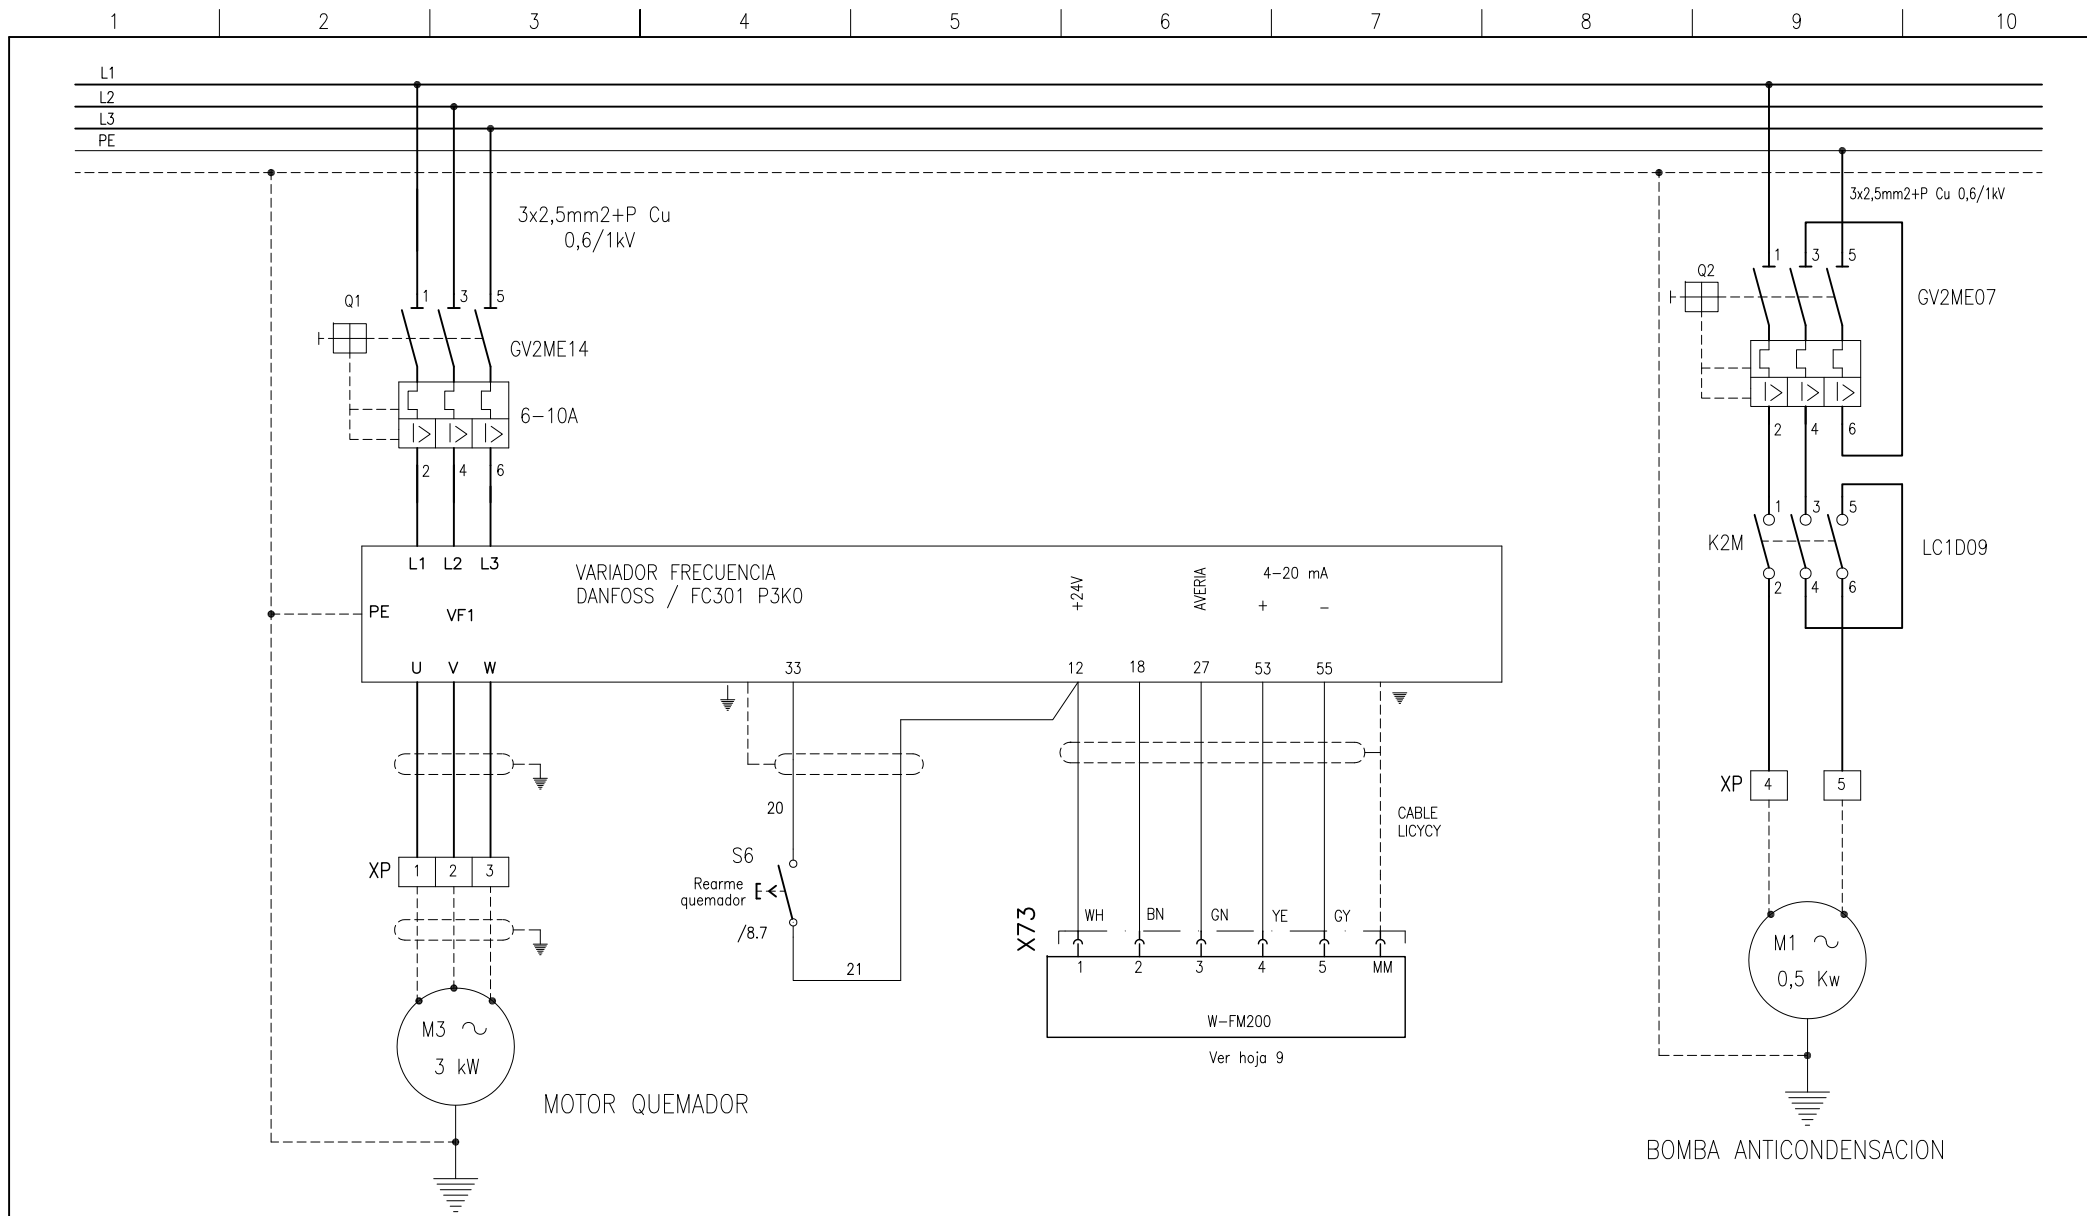


CALDERA  
EUROBLOCK SUPER

PEDIDO  
19252


REFERENCIA  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
POTENCIA MOTOR QUEMADOR

REVISIÓN	FECHA	PLANO
2	16-12-2013	08-13-23 HOJA 3 DE 11
		FECHA Y FIRMA 25-11-13 B. Diéguez

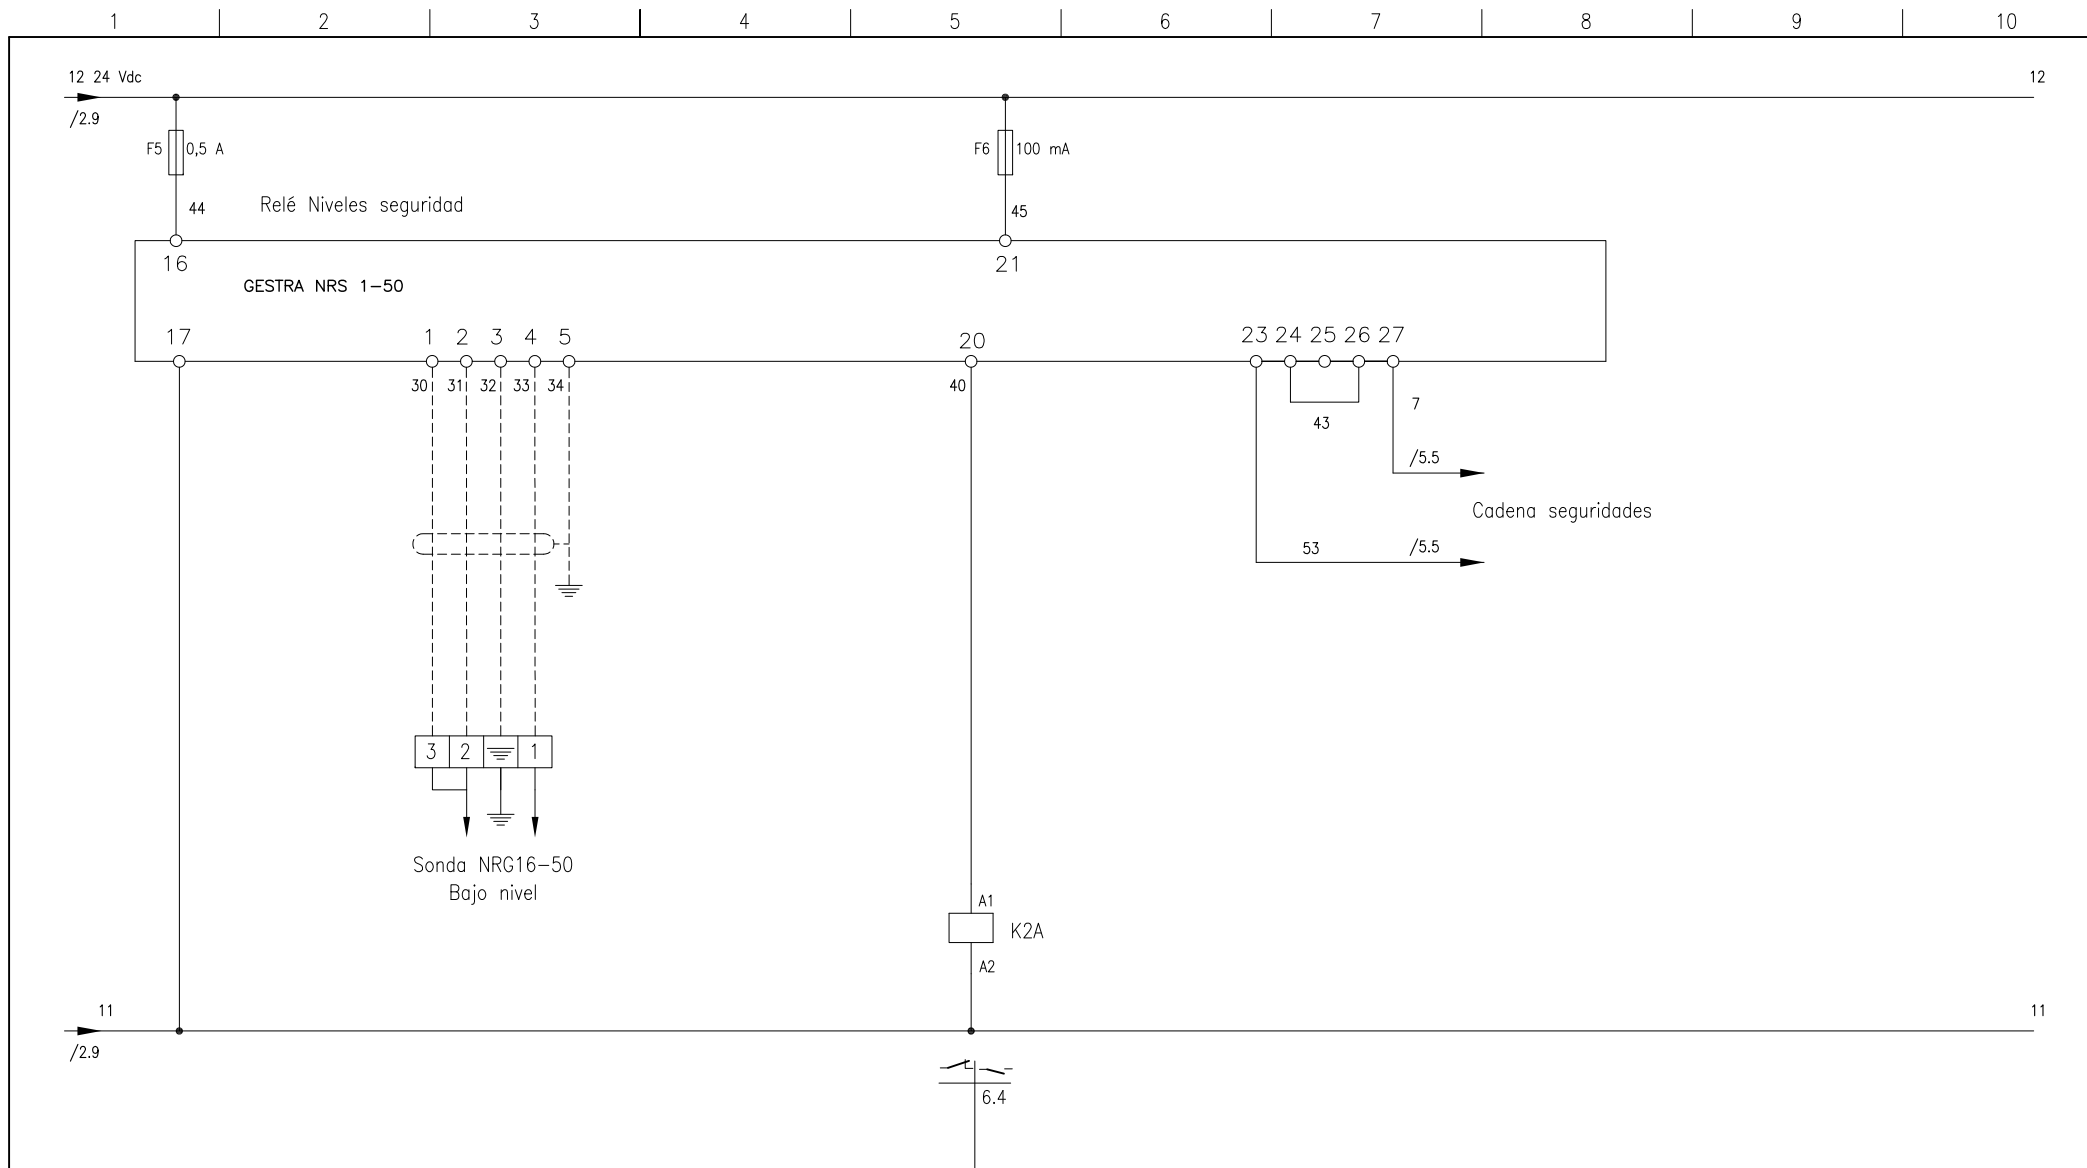

	CALDERA EUROBLOCK SUPER	REFERENCIA SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION ESQUEMA ELECTICO SEGURIDADES NIVEL AGUA	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-23
	PEDIDO 19252			2	16-12-2013	
						HOJA 4 DE 11
						FECHA Y FIRMA 25-11-13 B. Diéguez

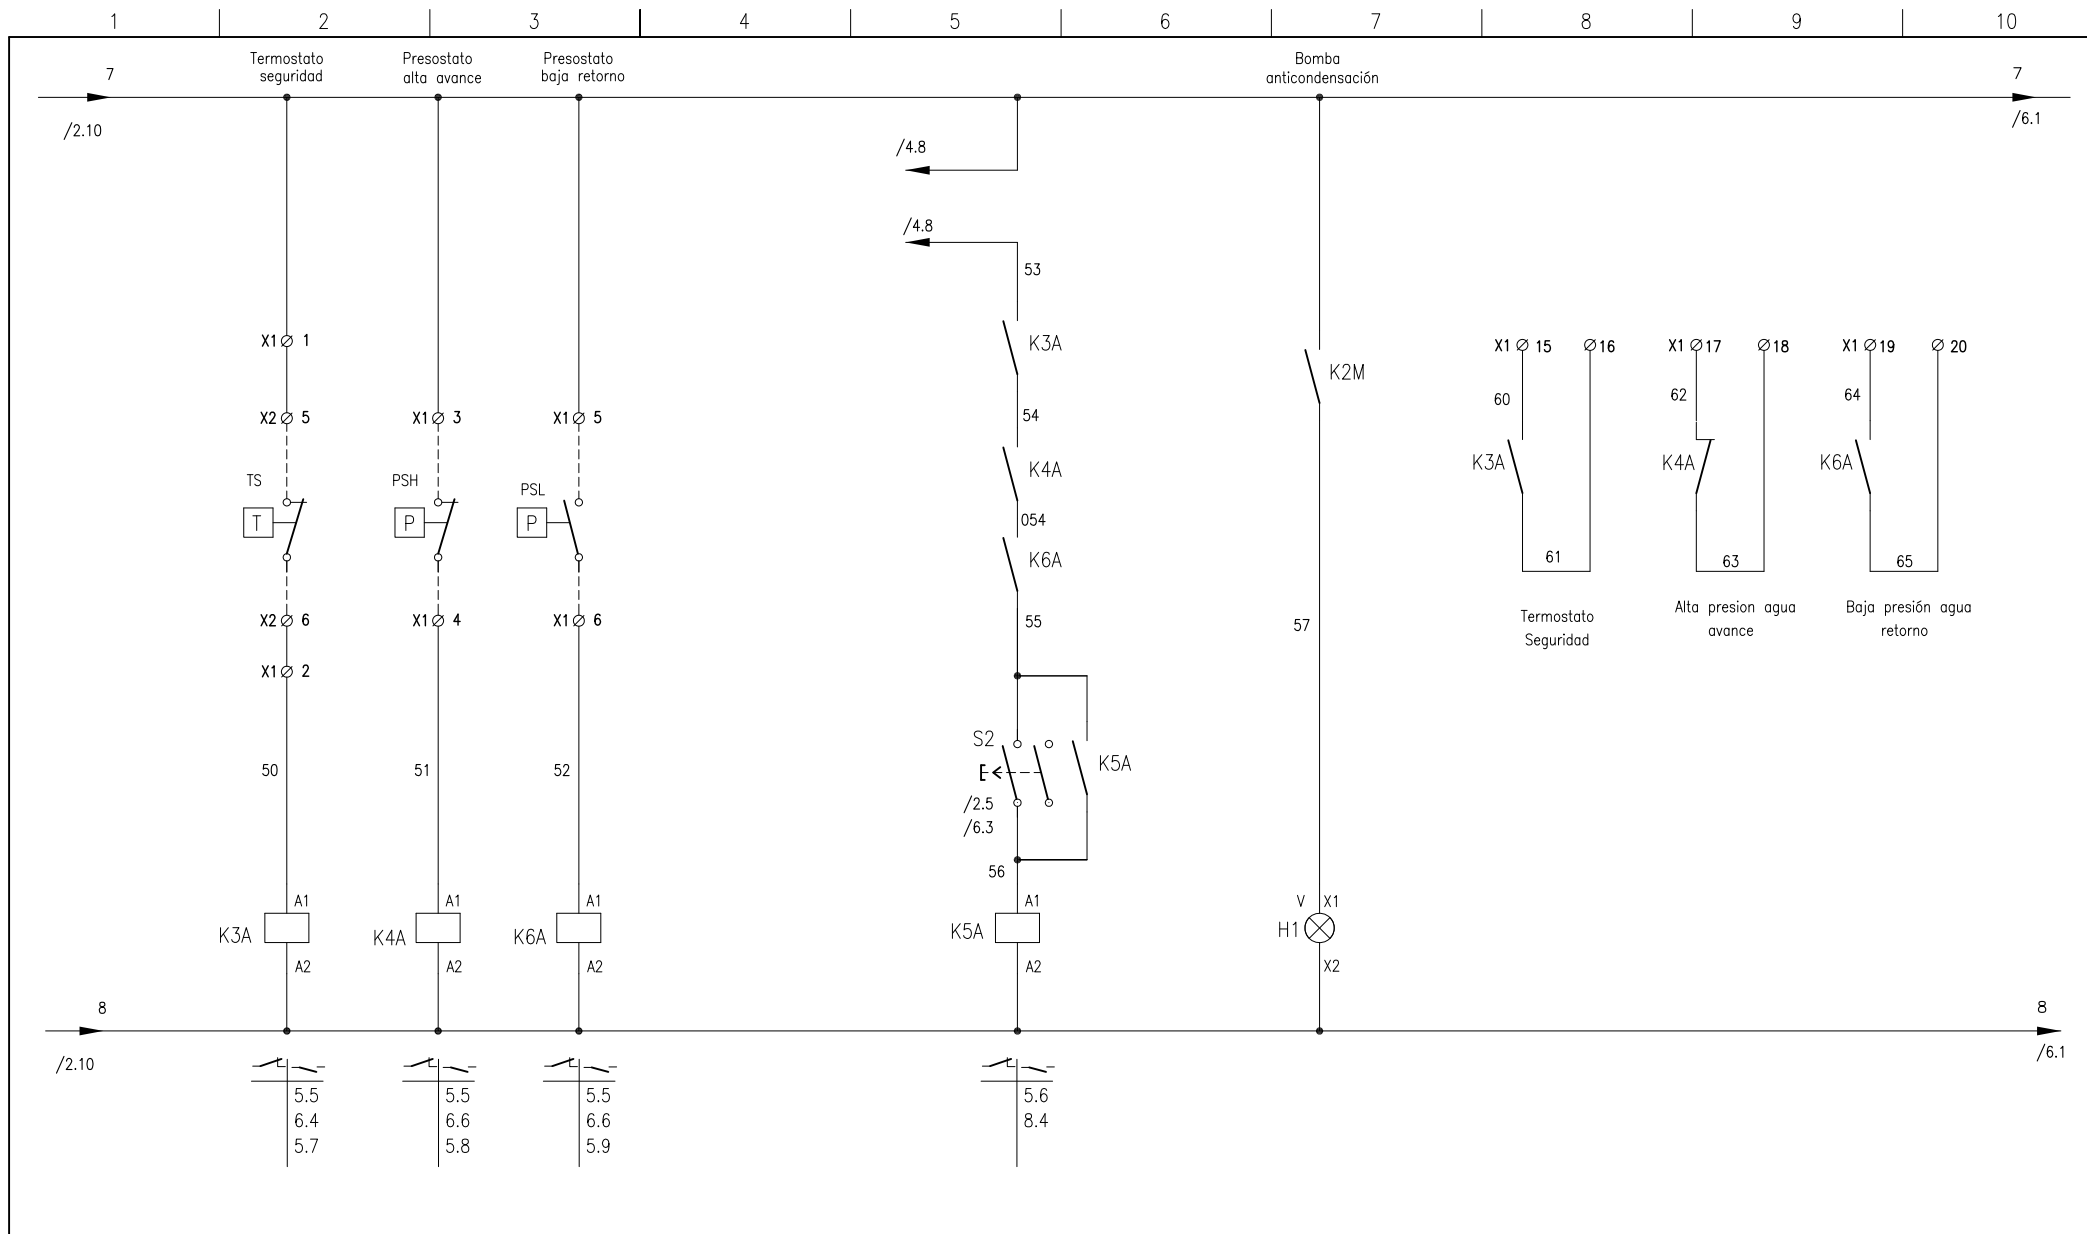

CALDERA  
EUROBLOCK SUPER

PEDIDO  
19252

REFERENCIA

SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION

SEGURIDADES CALDERA

REVISIÓN

FECHA

PLANO

08-13-23

2

16-12-2013

HOJA 5 DE 11

3


Señales cliente


11-02-2014

FECHA Y FIRMA


25-11-13

B. Diéguez

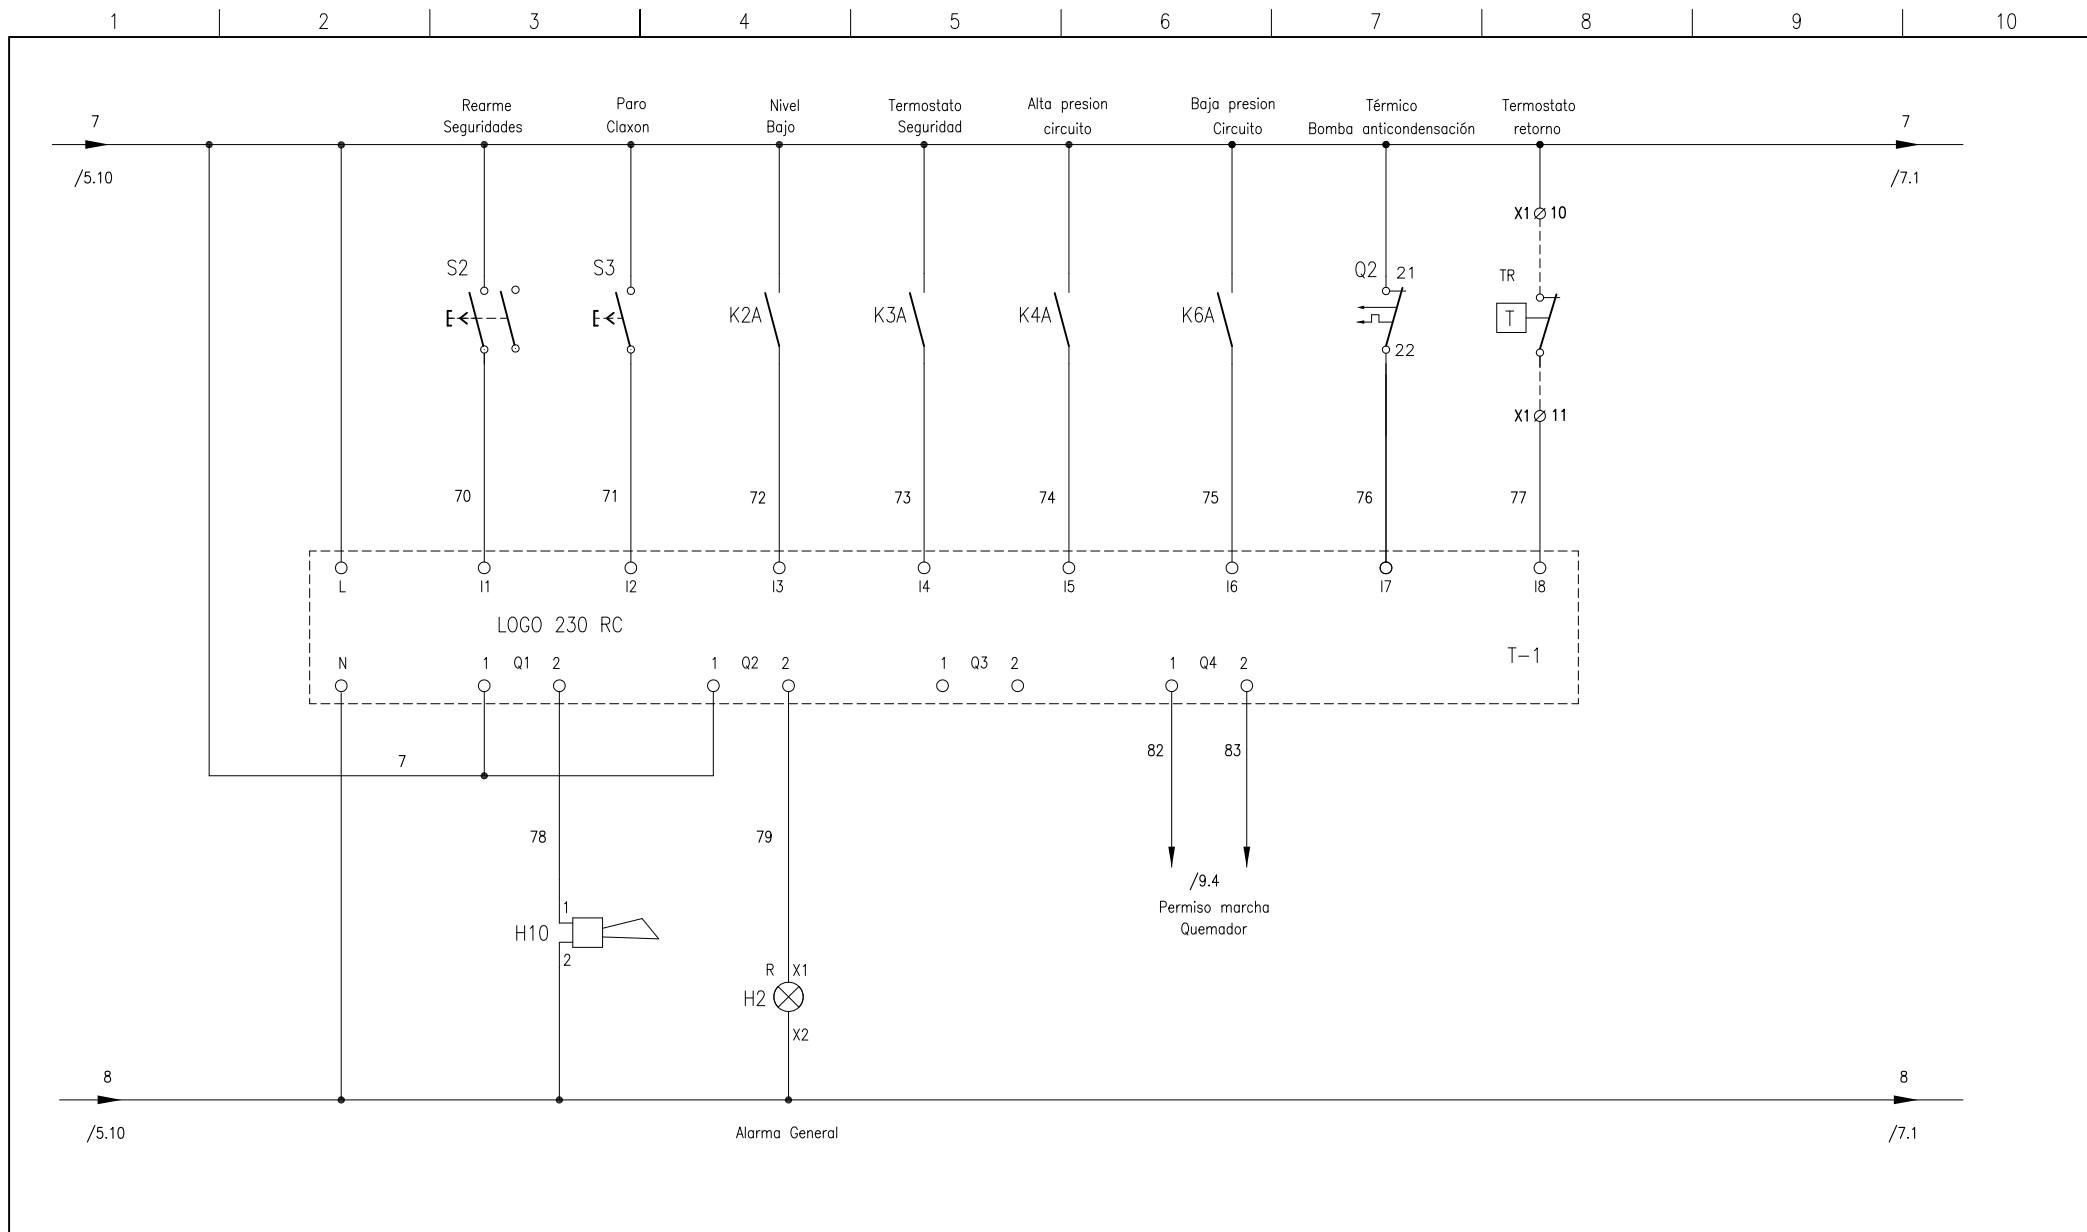

 <b>CALENERGIA M.E.</b>	CALDERA EUROBLOCK SUPER	REFERENCIA  SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  ESQUEMA ELECTRICO CONTROL. MANIOBRAS	REVISIÓN		FECHA	PLANO 08-13-23
	PEDIDO 19252			2		16-12-2013	HOJA 6 DE 11
							FECHA Y FIRMA 25-11-13 B. Diéguez



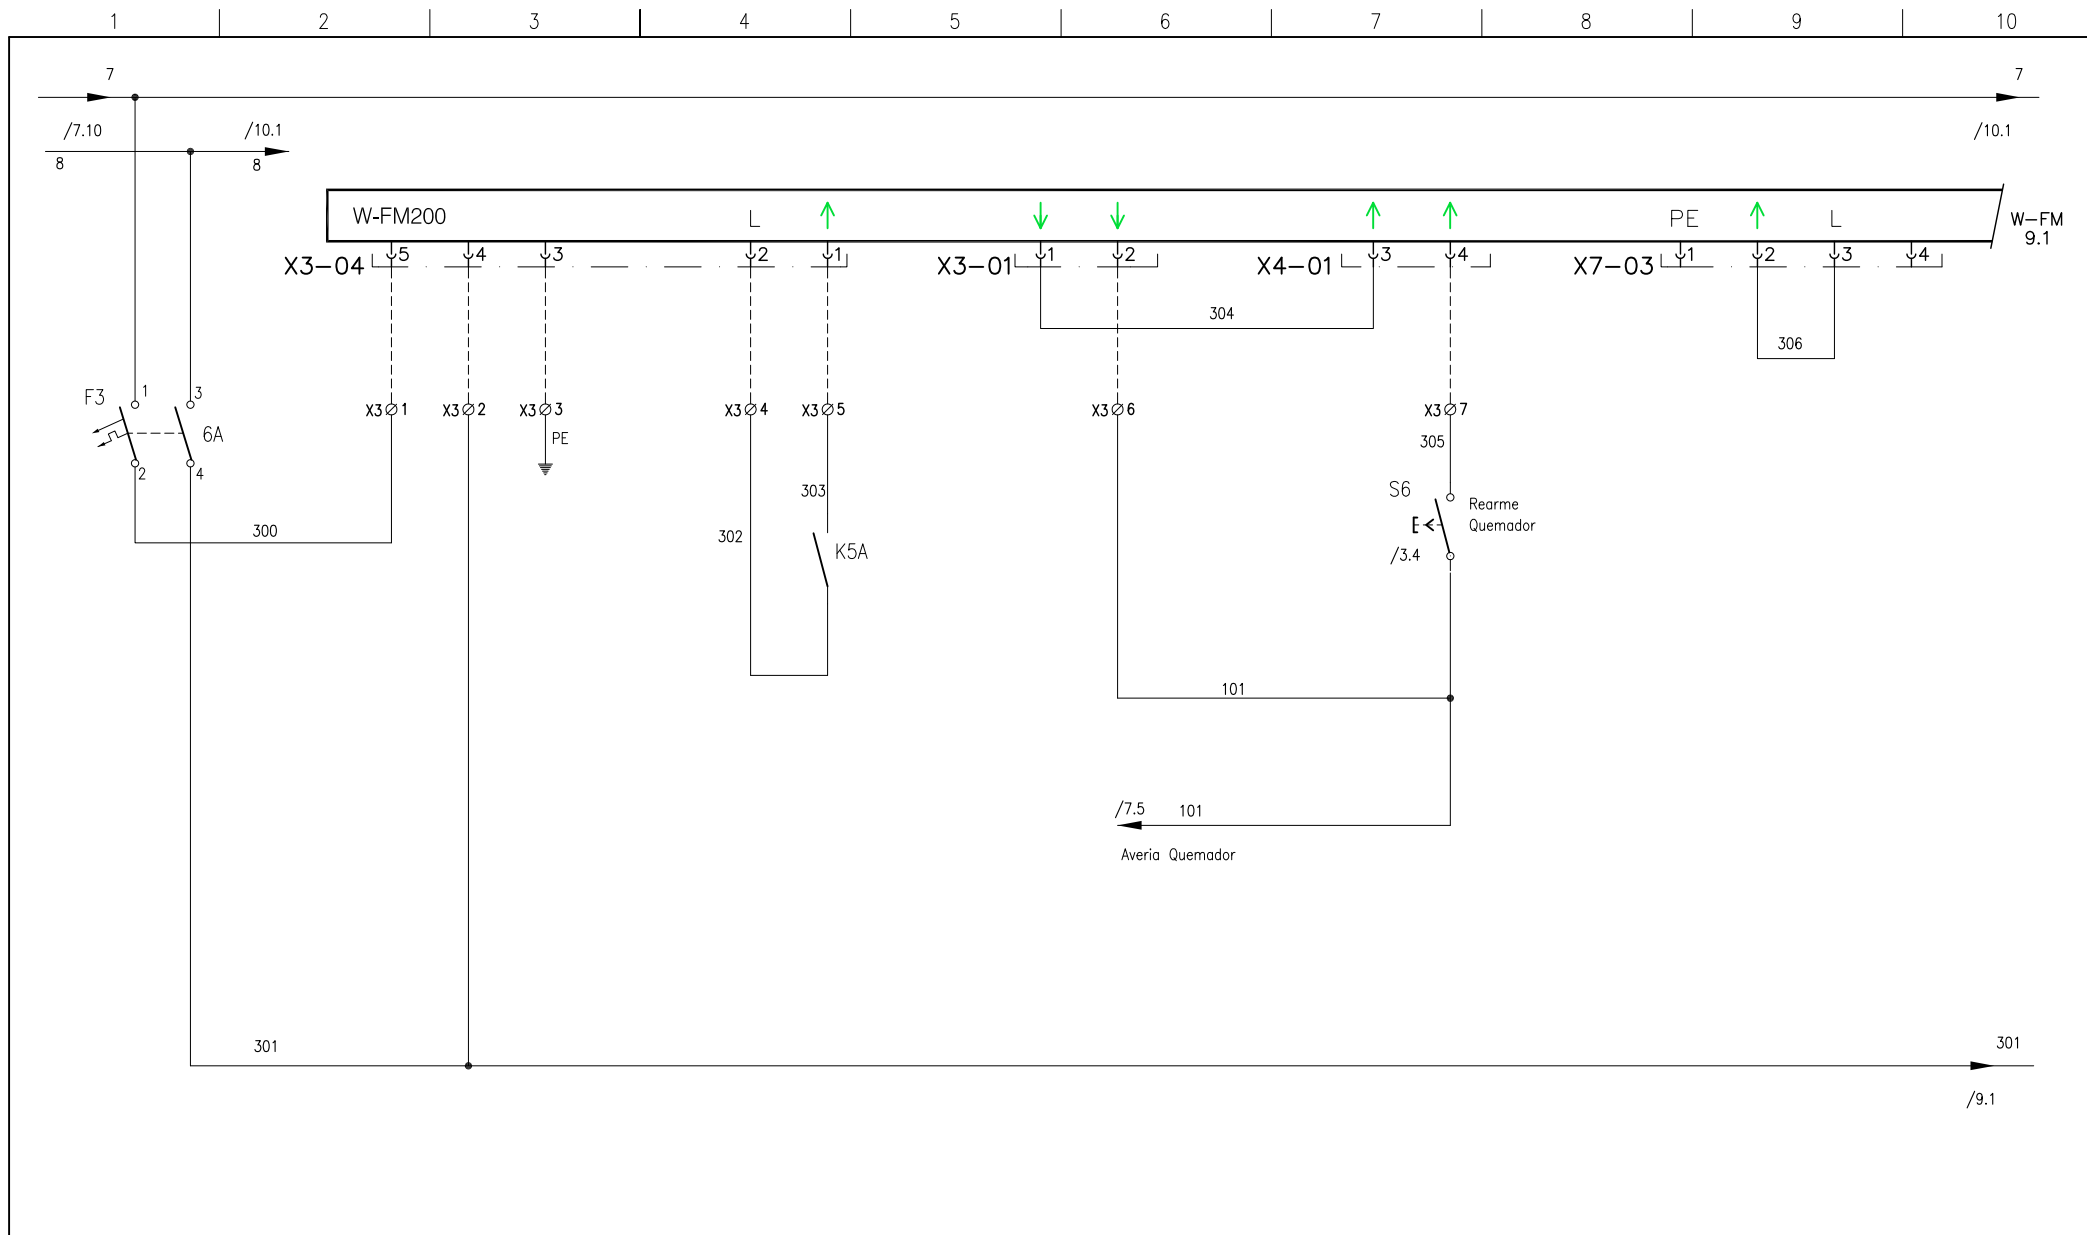

CALDERA  
EUROBLOCK SUPER

PEDIDO  
19252


REFERENCIA  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
CONTROL QUEMADOR

REVISIÓN	FECHA	PLANO
2	16-12-2013	08-13-23
		HOJA 8 DE 11
		FECHA Y FIRMA
		25-11-13 B. Diéguez



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

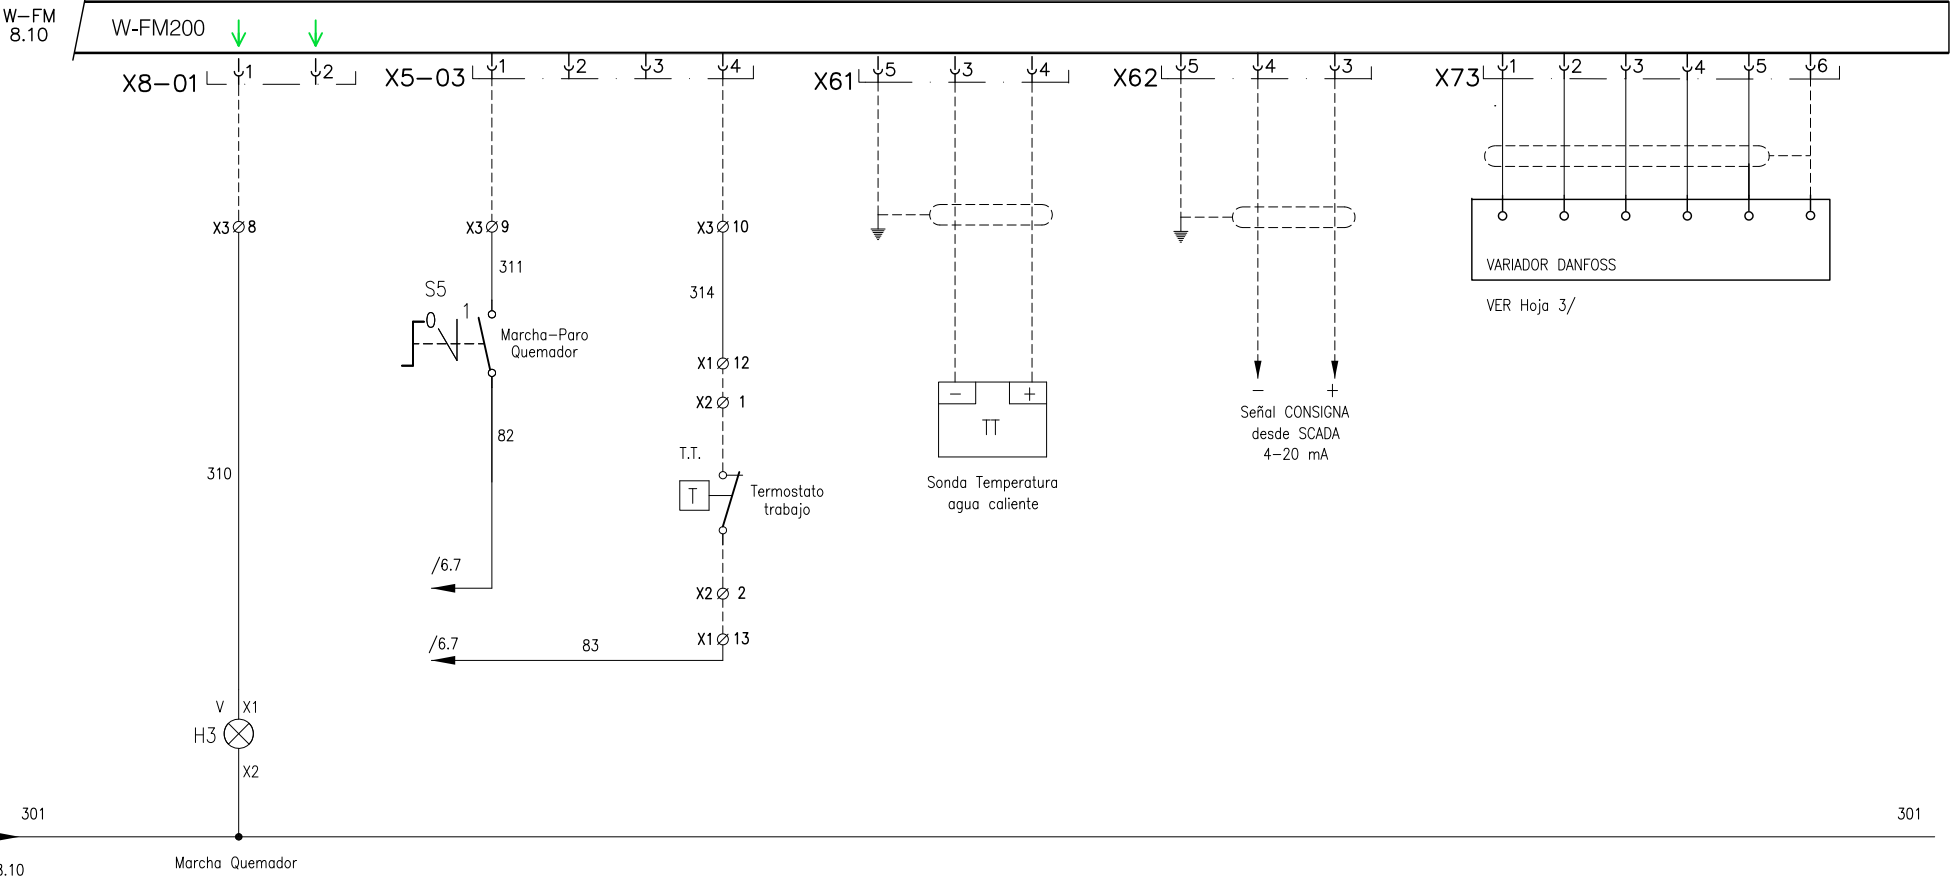


CALDERA  
EUROBLOCK SUPER  
PEDIDO  
19252

REFERENCIA  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
CONTROL QUEMADOR

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-23
2	16-12-2013	
		HOJA 9 DE 11
		FECHA Y FIRMA
		25-11-13 B. Diéquez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

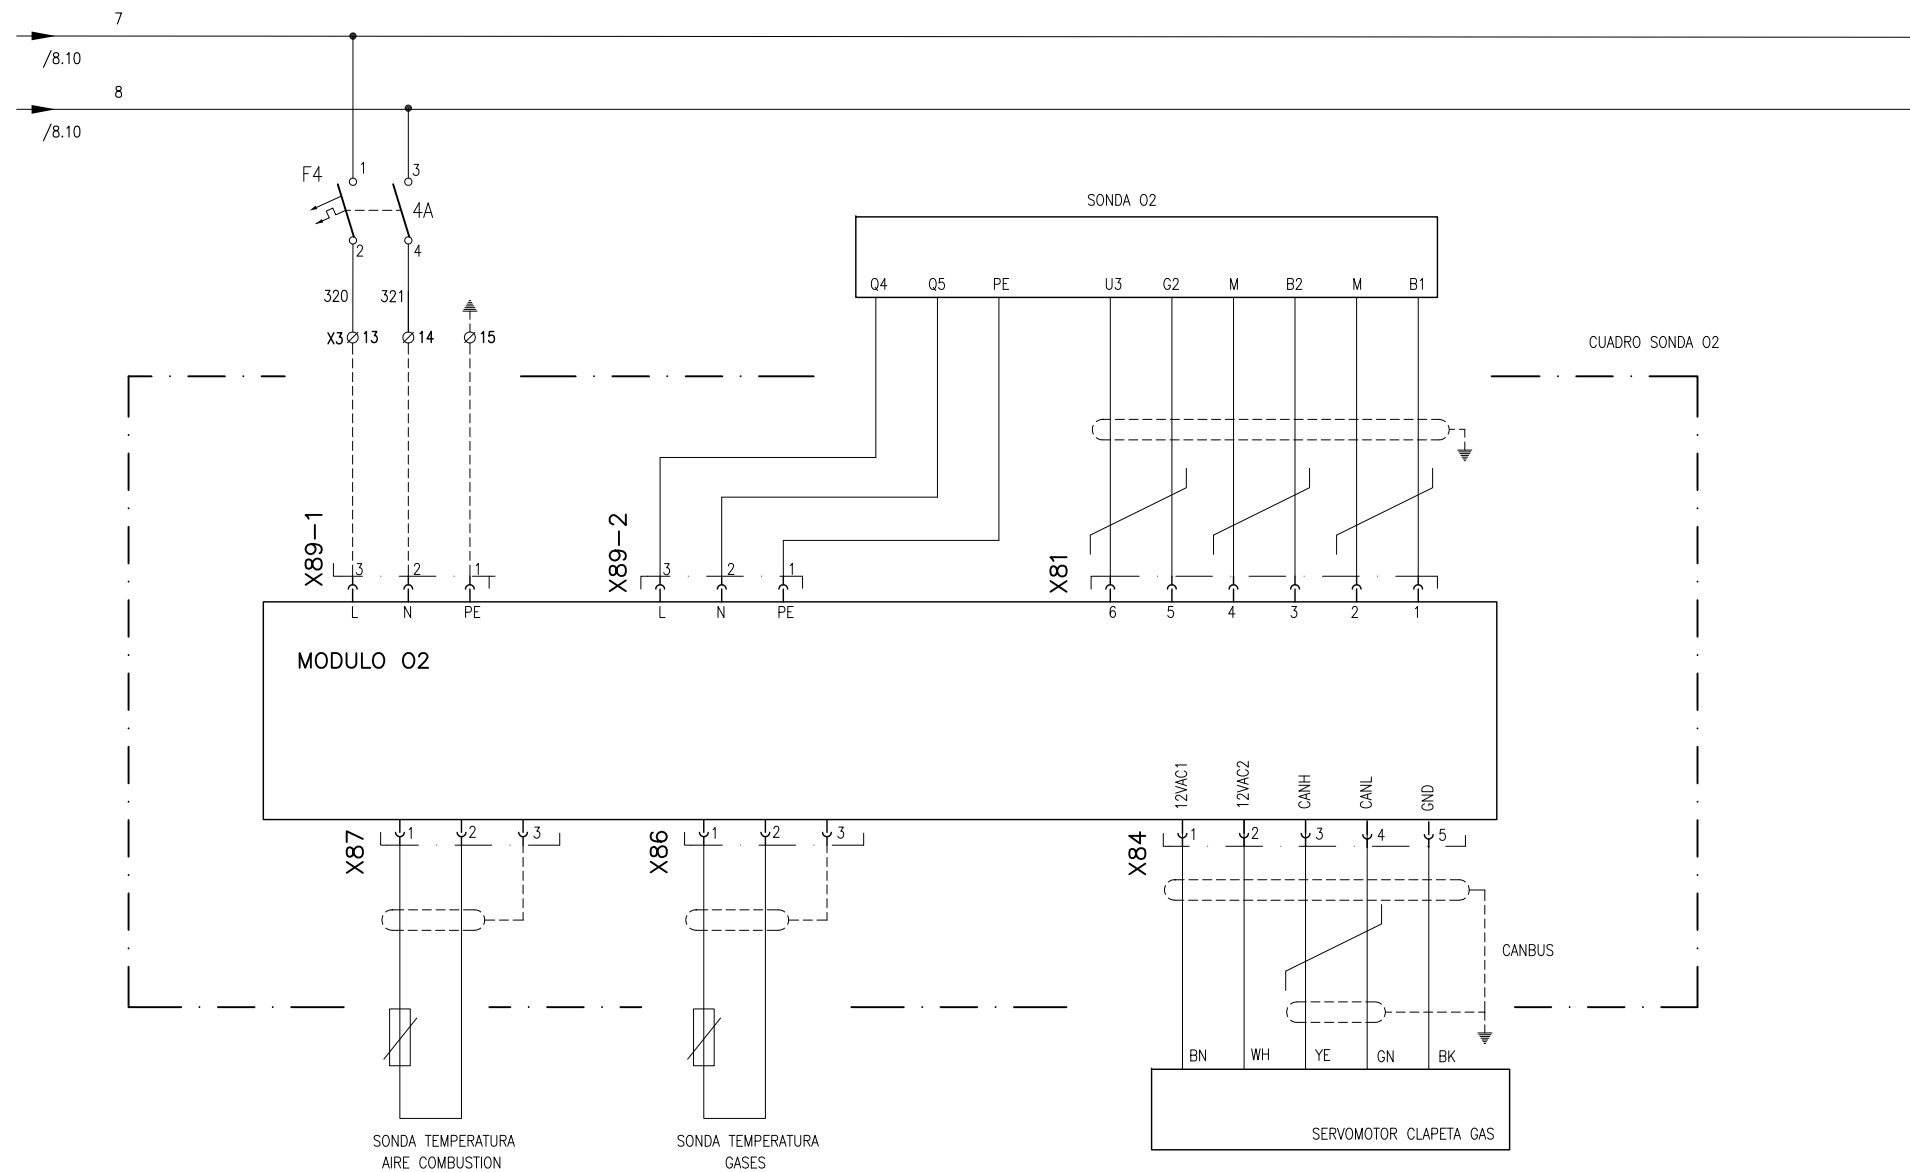


CALDERA  
EUROBLOCK SUPER  
PEDIDO  
19252

REFERENCIA  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
CONTROL OXIGENO

REVISIÓN	FECHA	PLANO
2	16-12-2013	08-13-23
		HOJA 10 DE 11
		FECHA Y FIRMA 25-11-13 B. Diéguez

SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA	SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA
F1	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	IG	INTERRUPTOR GENERAL PROTECCION	2		
F2	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	K2M	CONTACTOR BOMBA ANTICONDENSACION	3	LC1D09	SHNEIDER
F3	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	8		SHNEIDER	Q1	DISYUNTORES PROTECCION MOTOR QUEMADOR	3	GV2ME14	SHNEIDER
F4	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	10		SHNEIDER	Q2	DISYUNTOR PROTECCION MOTOR BOMBA	3	GV2ME07	SHNEIDER
					S1	SETA EMERGENCIA	2		SHNEIDER
					S2	PULSADOR MARCHA - REARME		VERDE	SHNEIDER
H1	LAMPARA MARCHA BOMBA ANTICONDENSACION	5	VERDE	SHNEIDER	S3	PULSADOR REARME QUEMADOR	3	NEGRO	SHNEIDER
H2	LAMPARA ALARMA GENERAL	6	ROJA	SHNEIDER	S4	SELECTOR M-0-A BOMBA ANTICONDENSACION	7		SHNEIDER
H3	LAMPARA MARCHA QUEMADOR	9	VERDE	SHNEIDER	S5	SELECTOR MARCHA - PARO QUEMADOR	9		SHNEIDER
H10	CLAXON	7	ZE1I 230 V	RODMAN					

	CALDERA EUROBLOCK SUPER	REFERENCIA  SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  CUADRO CONTROL APARELLAJE	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-23
	PEDIDO 19252			2	16-12-2013	
						FECHA Y FIRMA
					25-11-13	B. Diéguez