

# IDENTIFICACION DE CABLES

# TERMINAL DESCRIPCION

Cable flexible, aislado mediante polietileno reticulado, libre de halógenos.

Tensión nominal 0,6 / 1 kV

## COLORES:

TENSION ALIMENTACION 400 Vac

L1-MARRON

L2-NEGRO

L3-GRIS

N-AZUL

PE-VERDE-AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vdc

+ = ROJO

- = NEGRO

SEÑALES ANALOGICAS

AMARILLO

TENSION ALIMENTACION 24 Vac

BLANCO

GRIS

X1 = SEÑALES MANIOBRA  
 XP = BORNERO POTENCIA  
 X2 = SEÑALES A PLC  
 X3 = SEÑALES A QUEMADOR

DIMENSIONES CUADRO:

1.000 X 800 X 260 mm

# ESQUEMA ELECTRICO CALDERA OMNICAL DDH 3,2 SENOBLE IBERICA S.L.U.




CALDERA  
 DDH 3,2

PEDIDO  
 19251

REFERENCIA  
 COFELY  
 SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
 ESQUEMA ELECTRICO  
 CUADRO CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 1 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

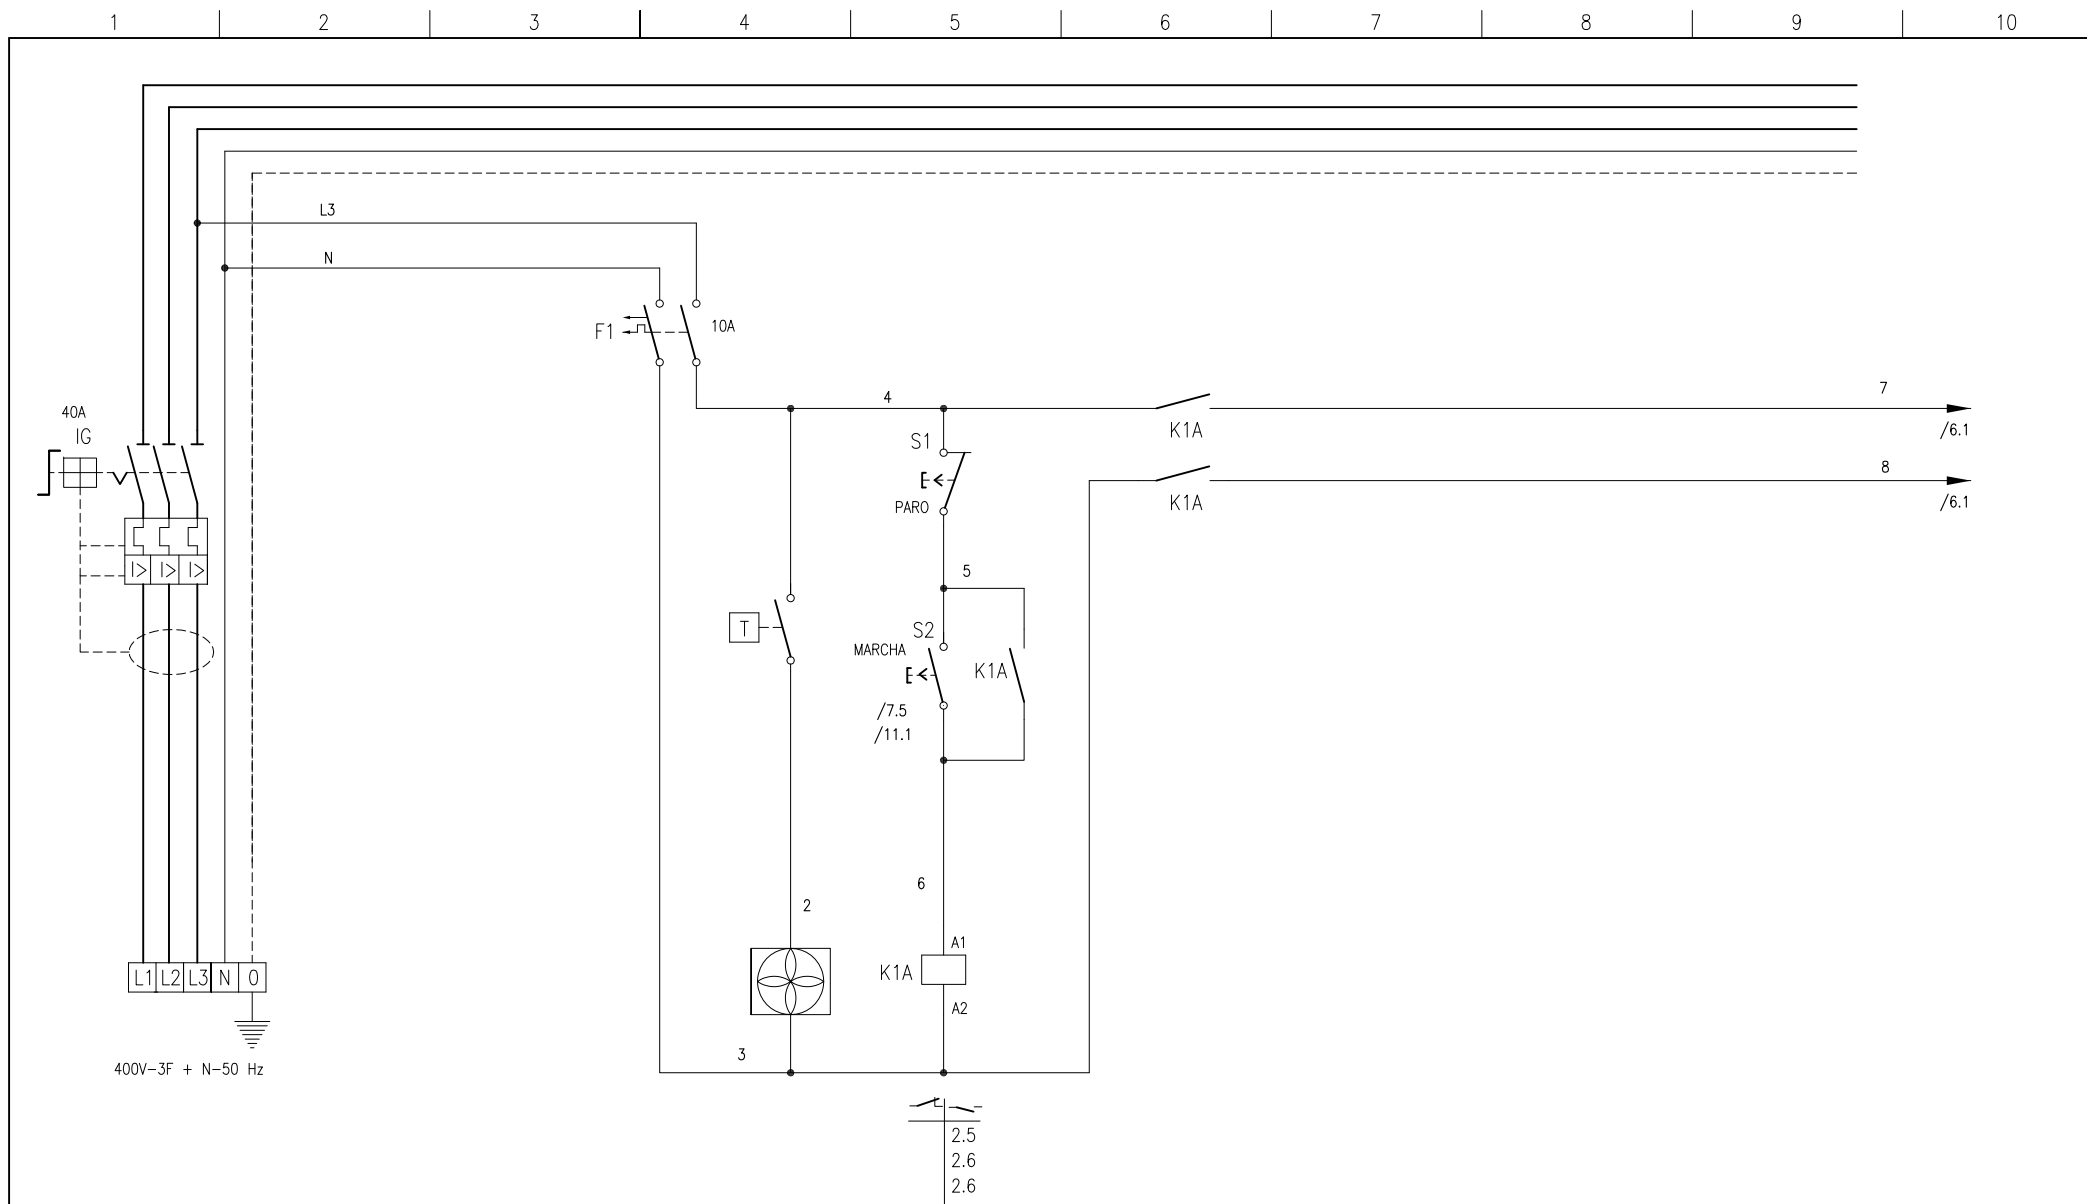


CALDERA  
DDH 3,2

PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
ALIMENTACION

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 2 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

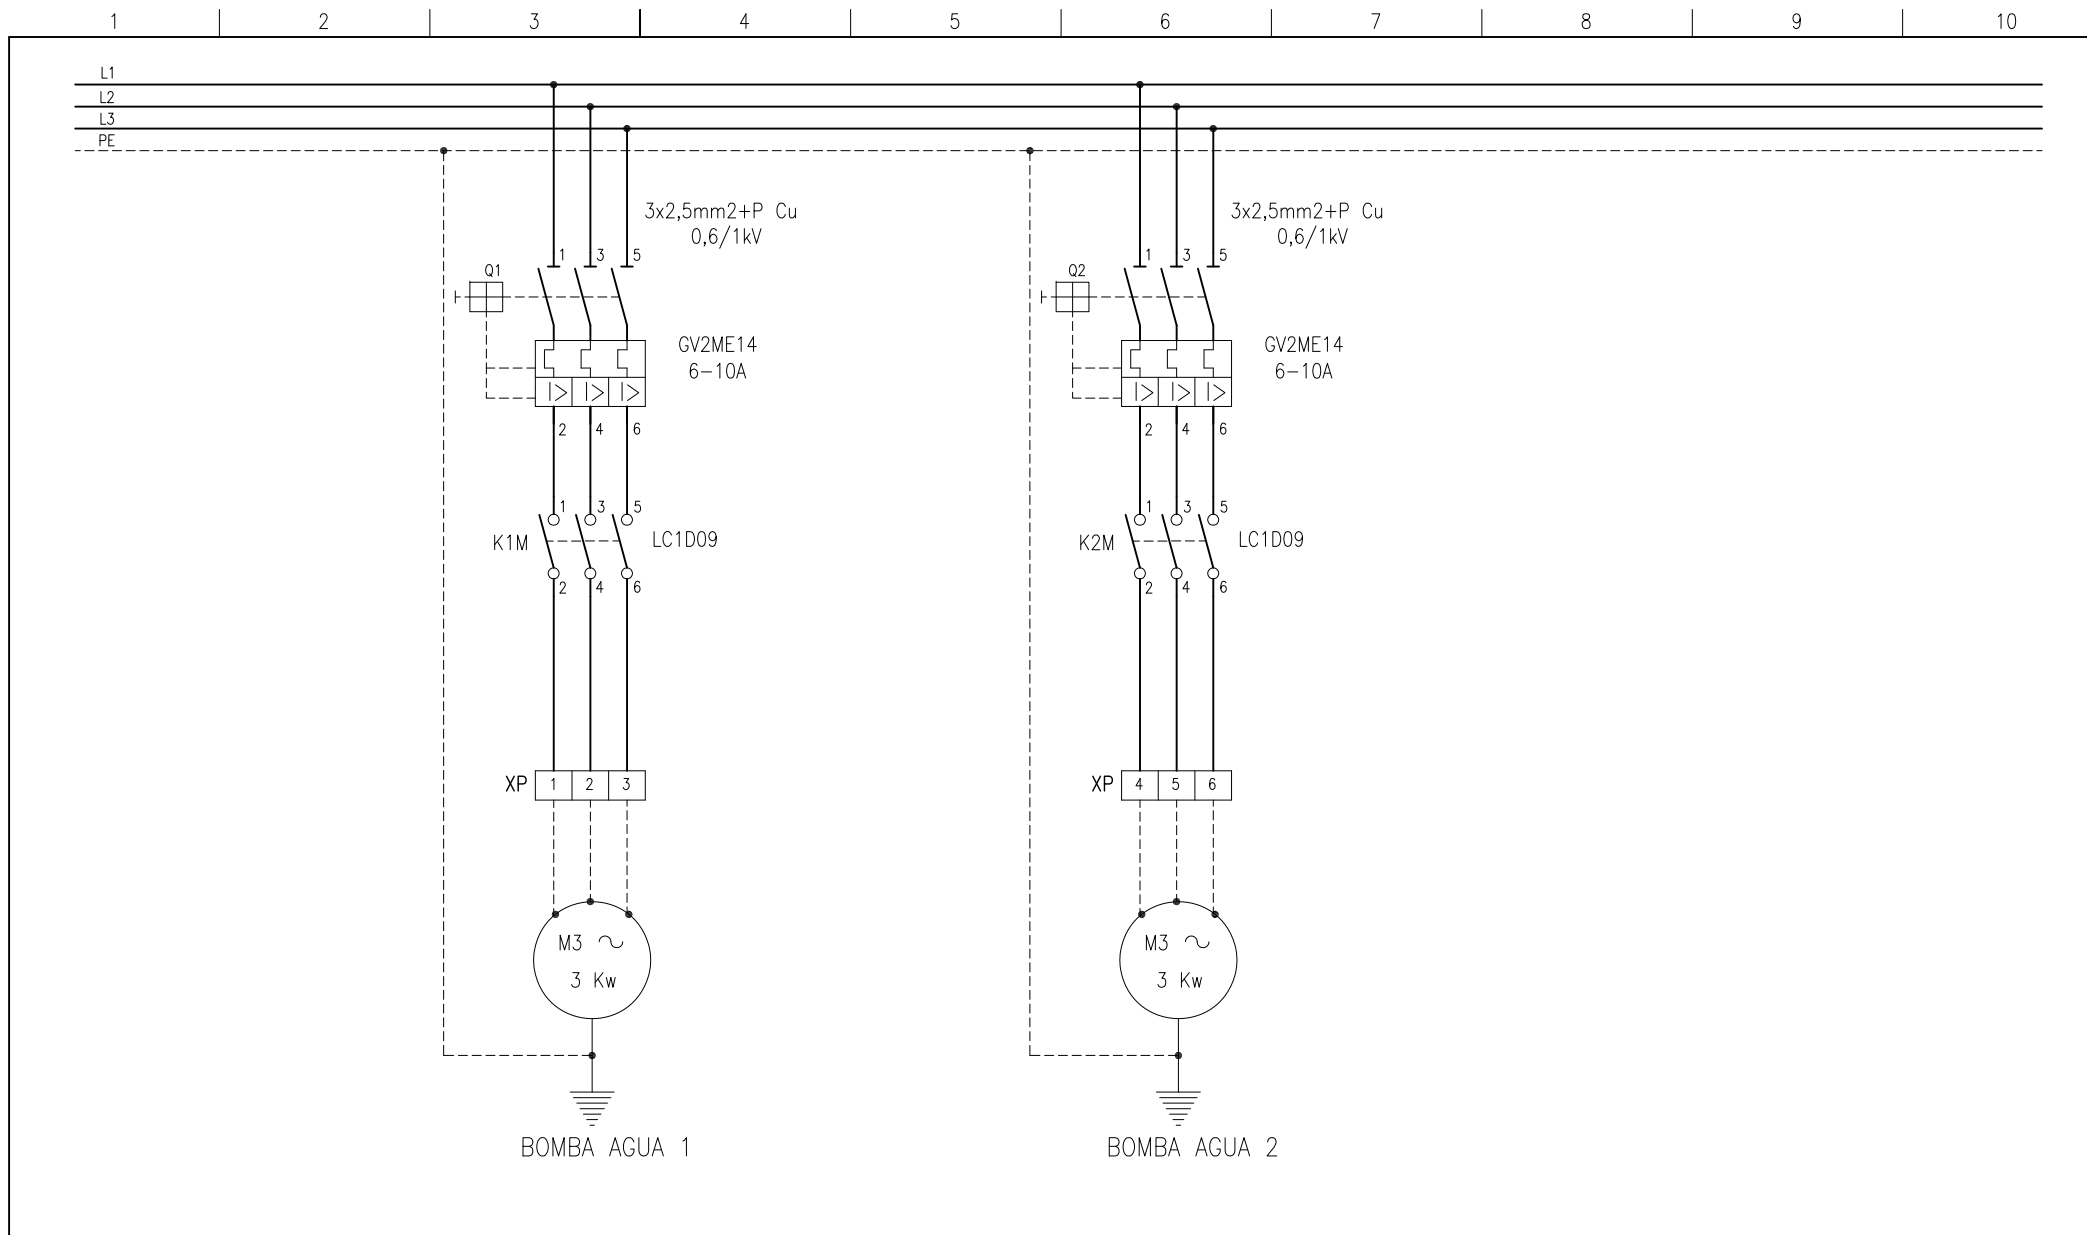

CALDERA  
DDH 3,2


PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
ESQUEMA ELECTRICO  
POTENCIA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 3 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.



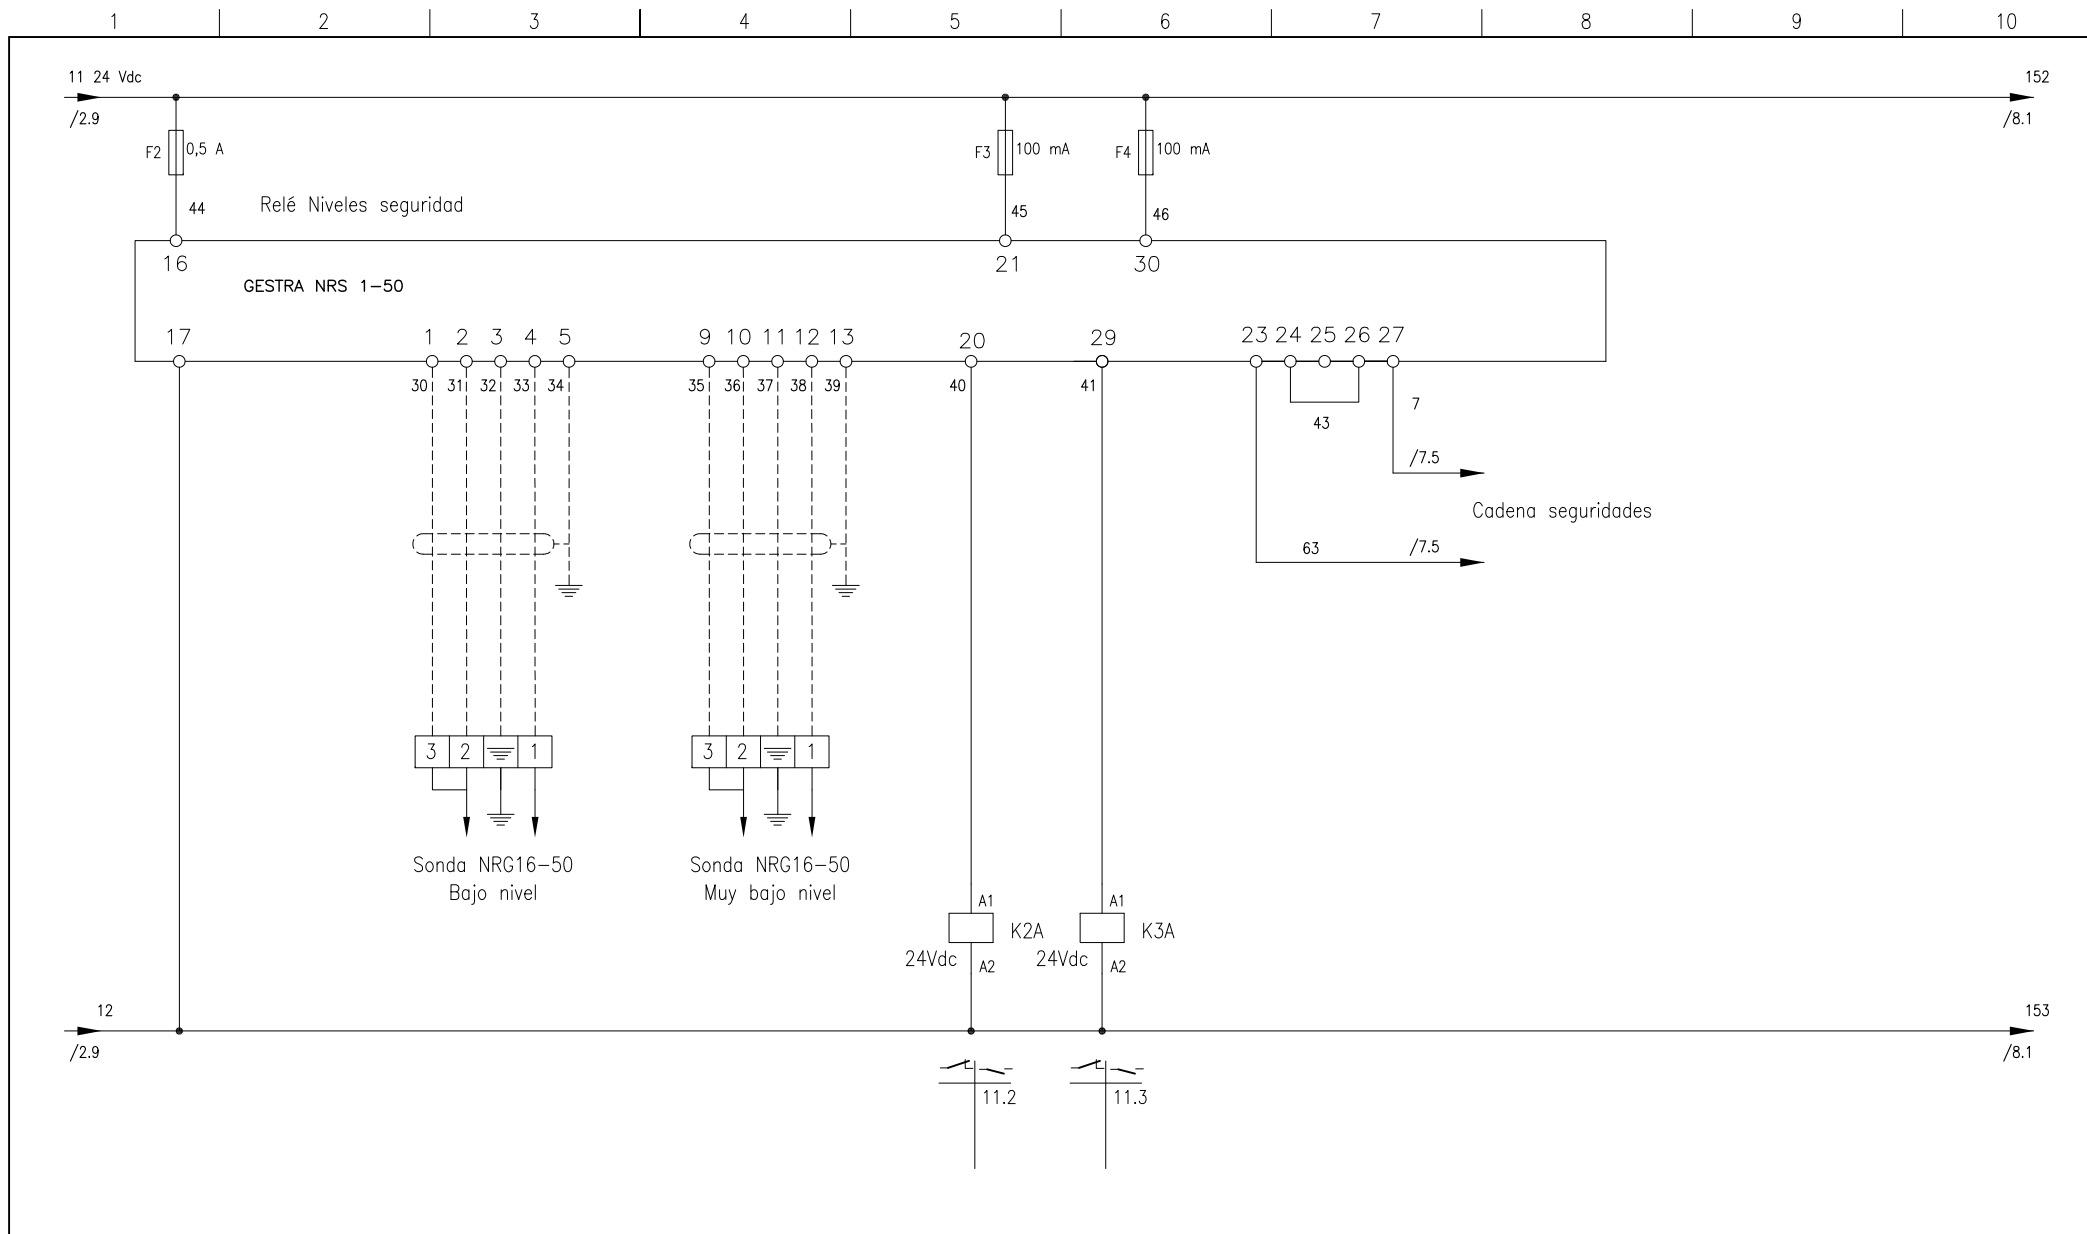


CALDERA  
DDH 3,2

PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
ESQUEMA ELECTICO  
SEGURIDADES NIVEL AGUA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 5 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

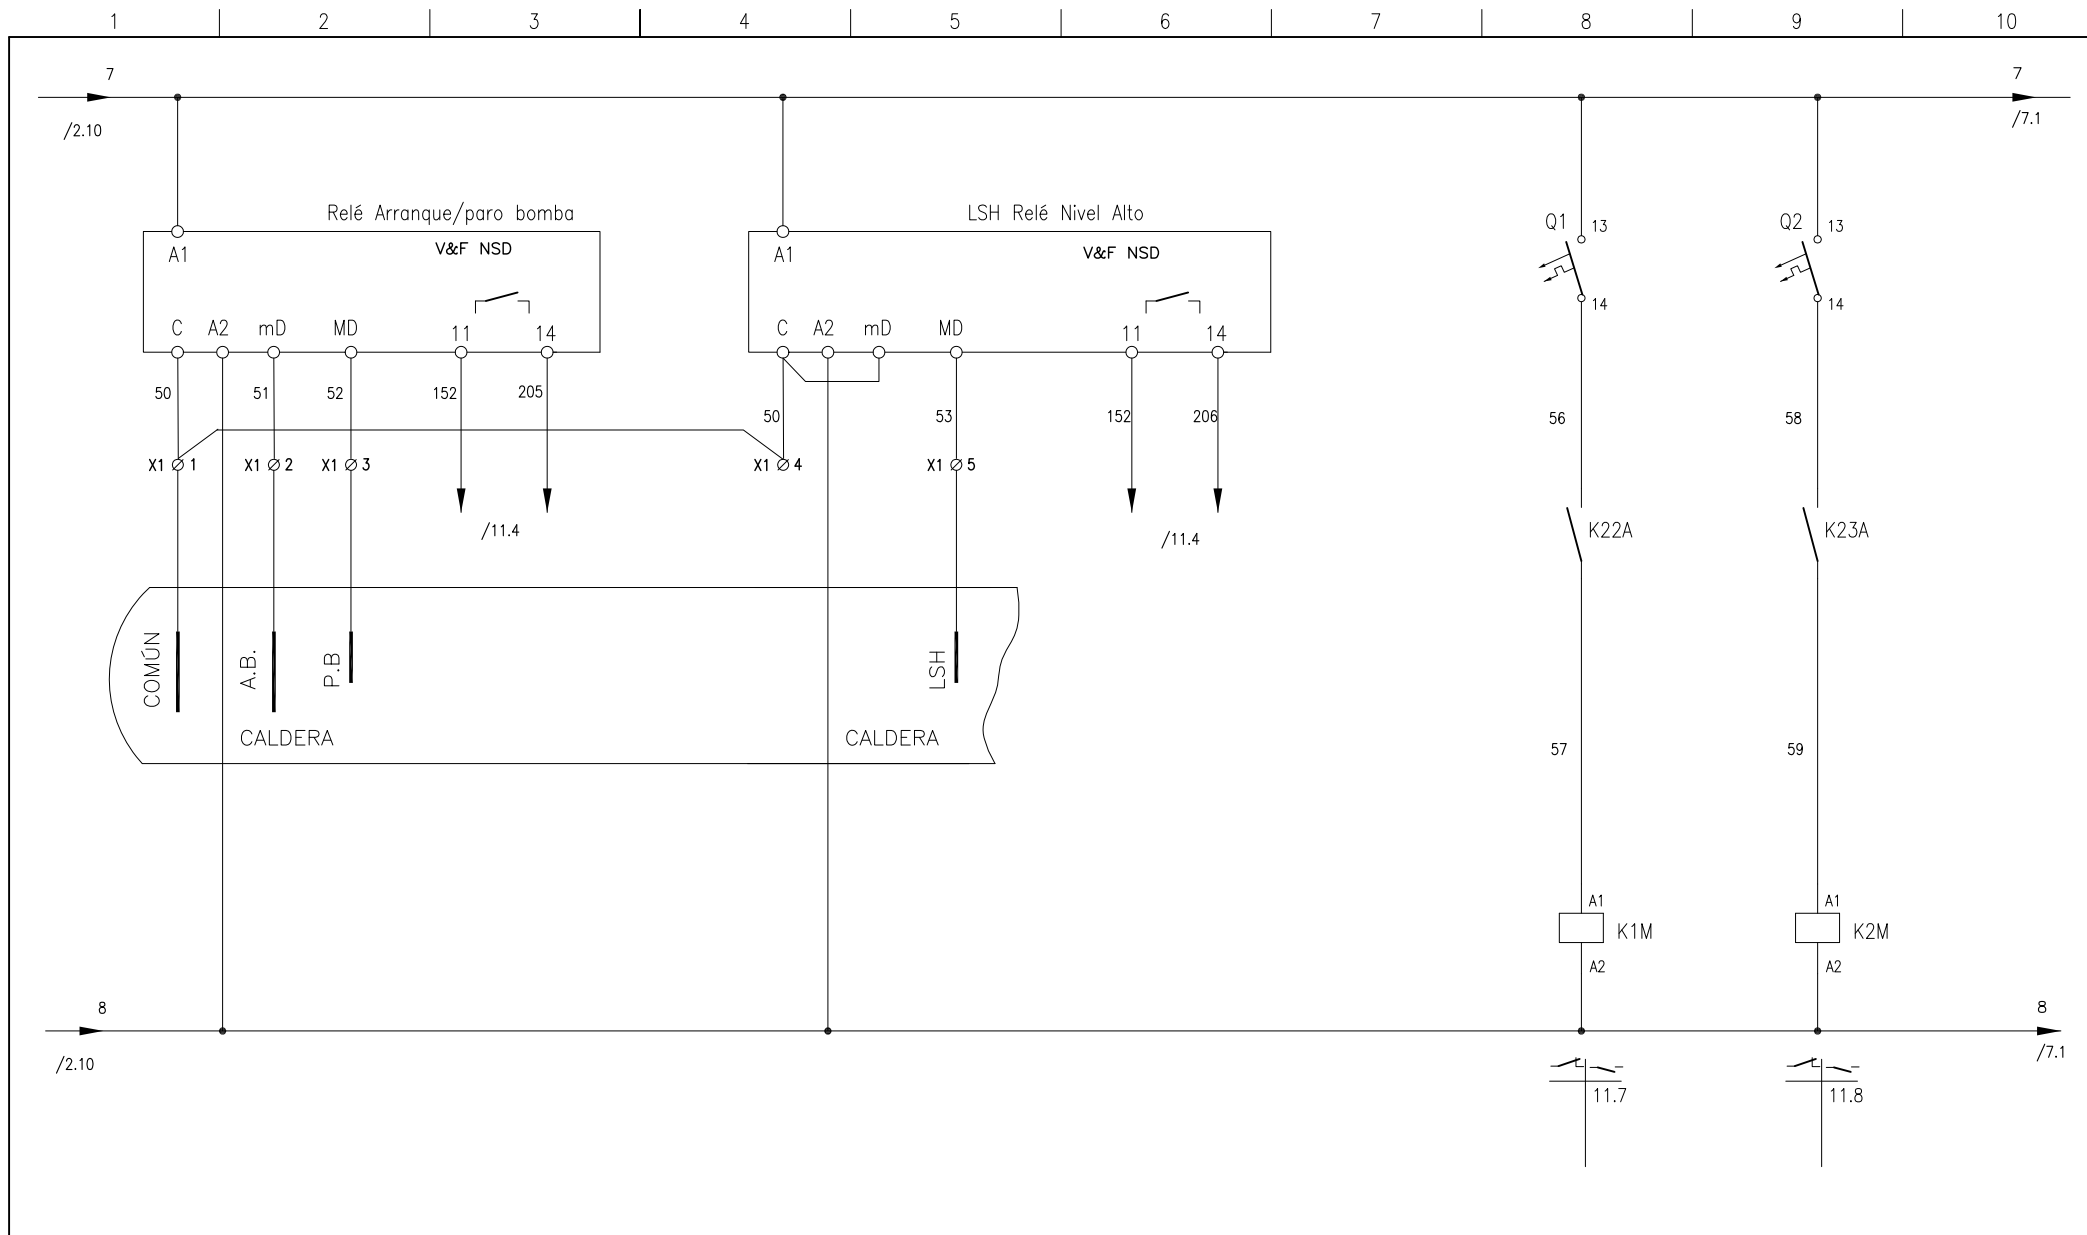


CALDERA  
DDH 3,2

PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
SEGURIDADES CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 6 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

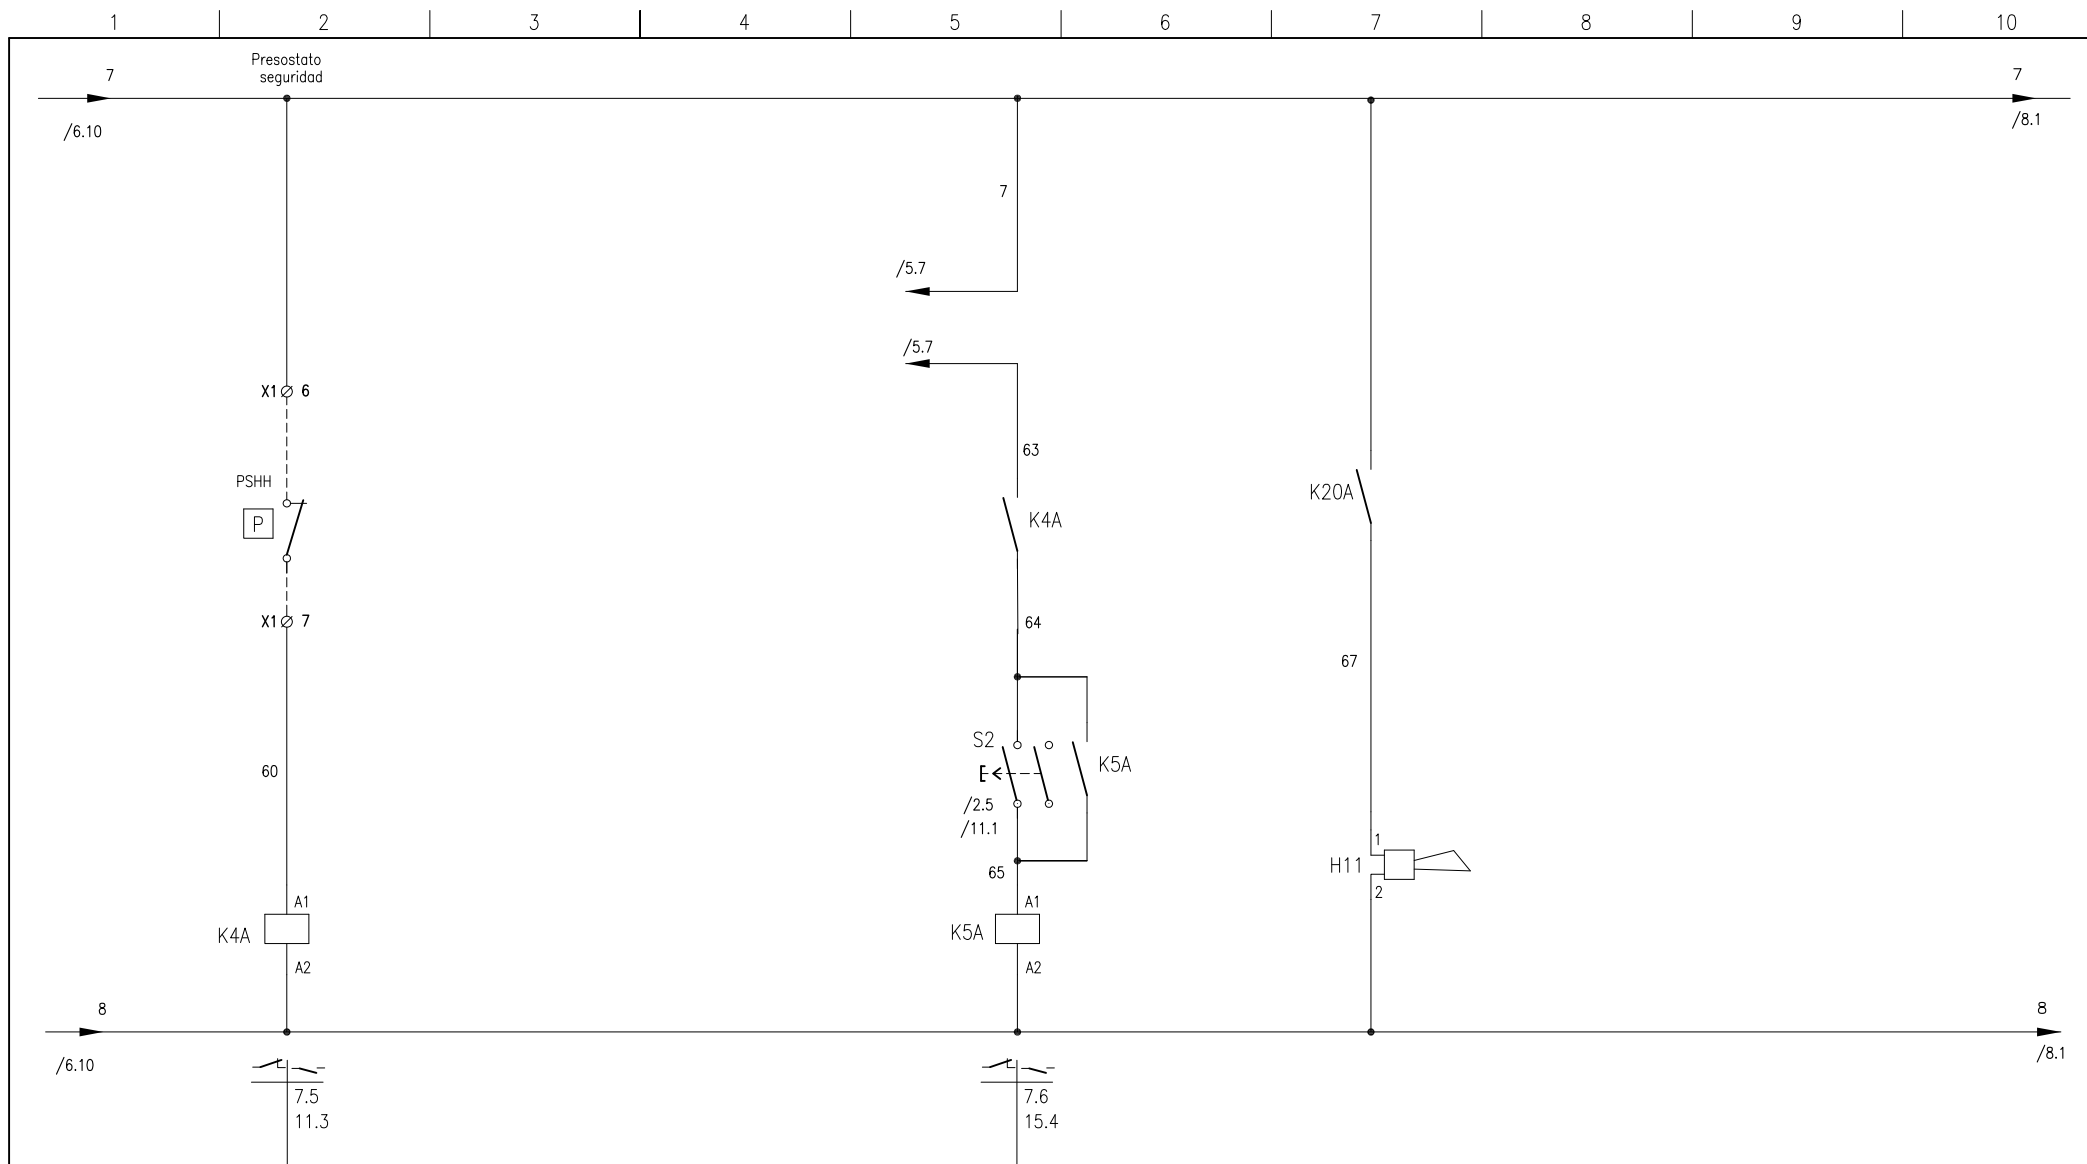


CALDERA  
DDH 3,2

PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
SEGURIDADES CALDERA

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 7 DE 18
		FECHA Y FIRMA
		29-10-13 B.D.M.

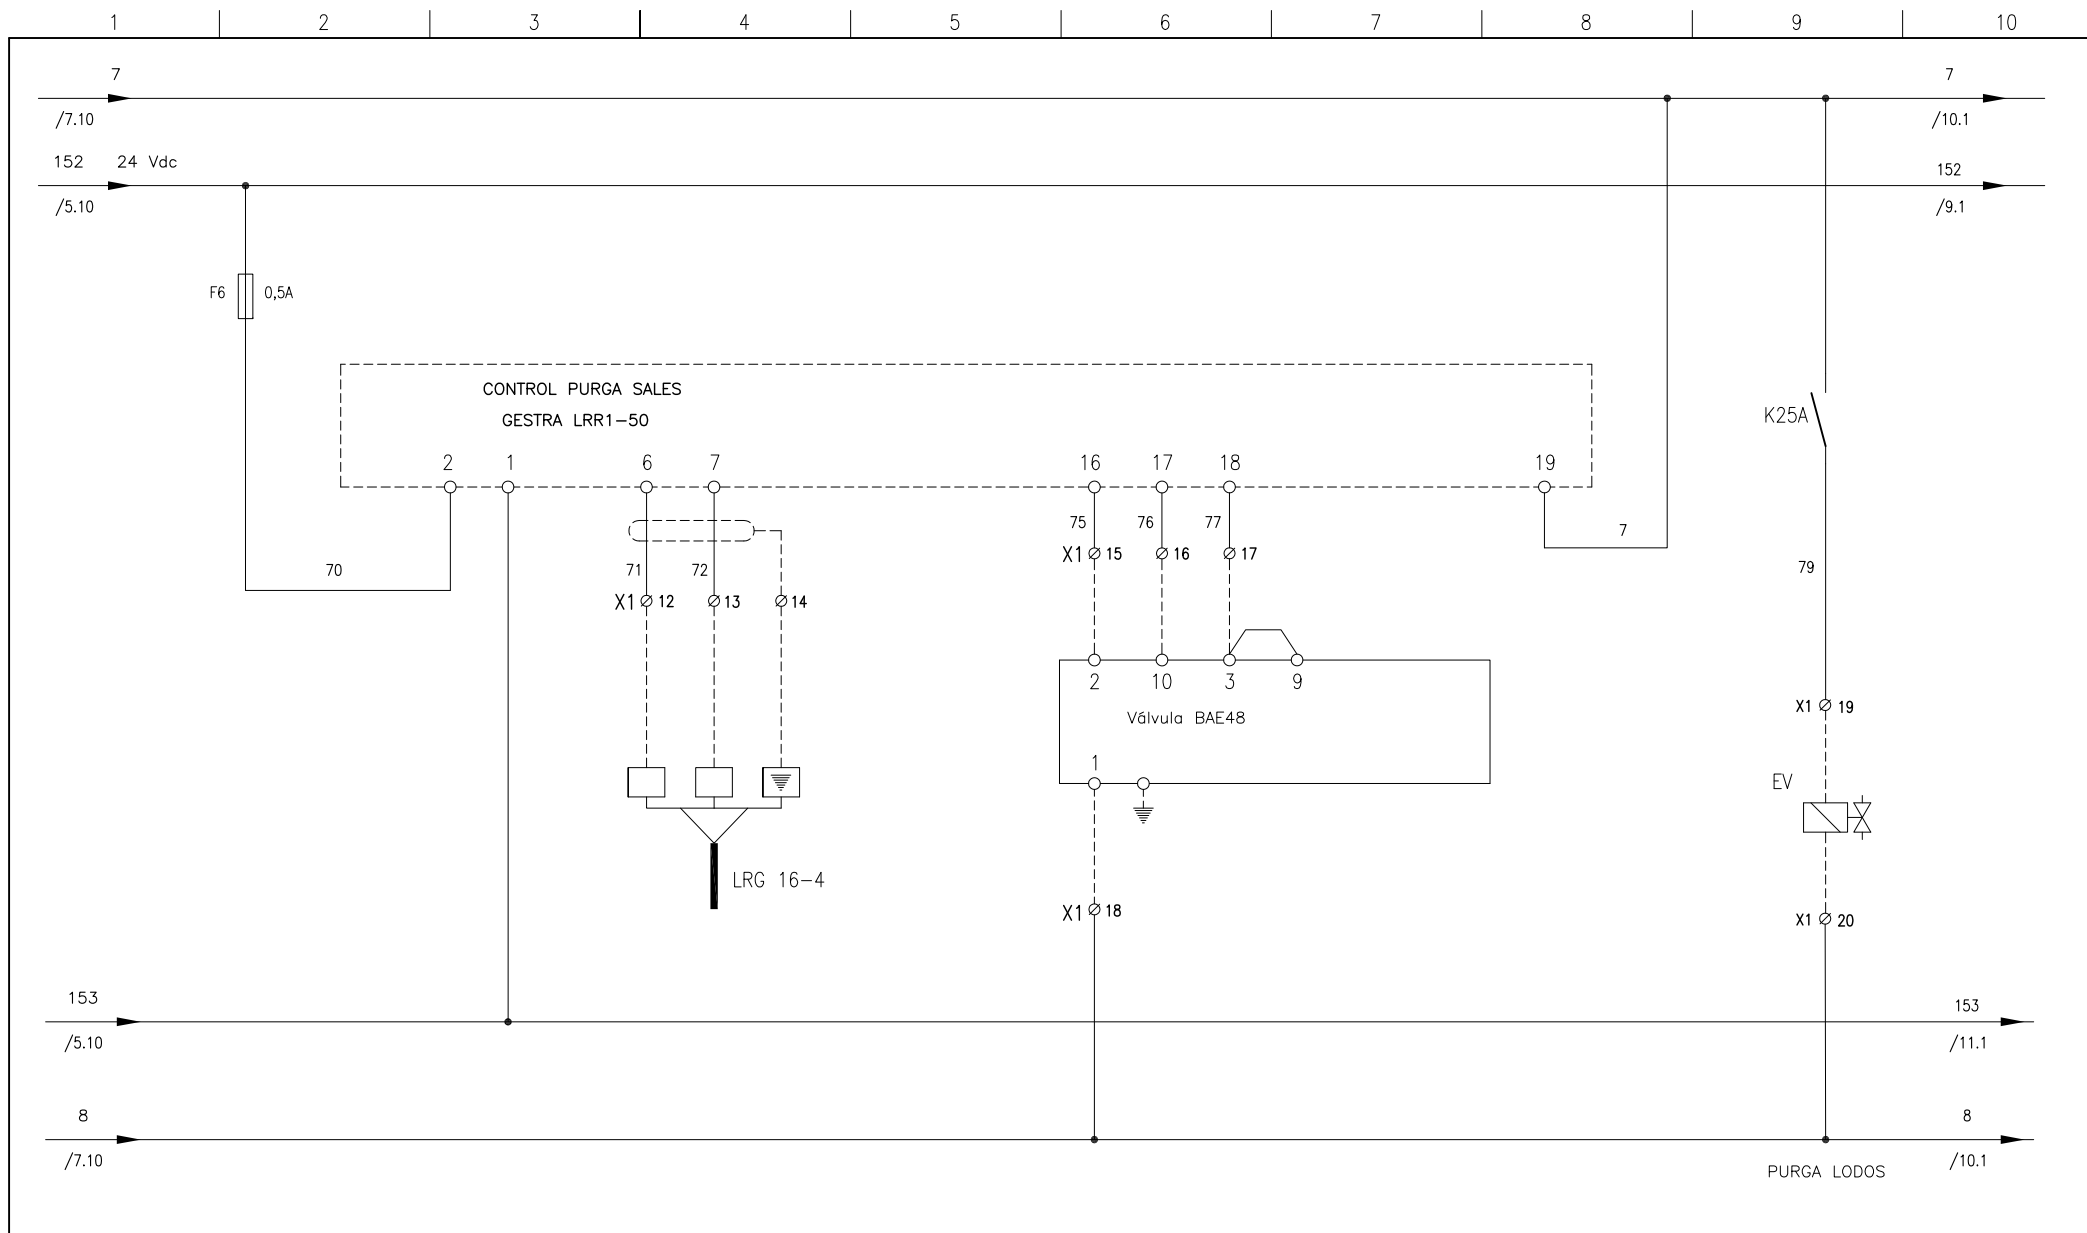

CALDERA  
DDH 3,2


PEDIDO  
19251

REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.

DENOMINACION  
PURGA DE SALES Y LODOS

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 8 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.



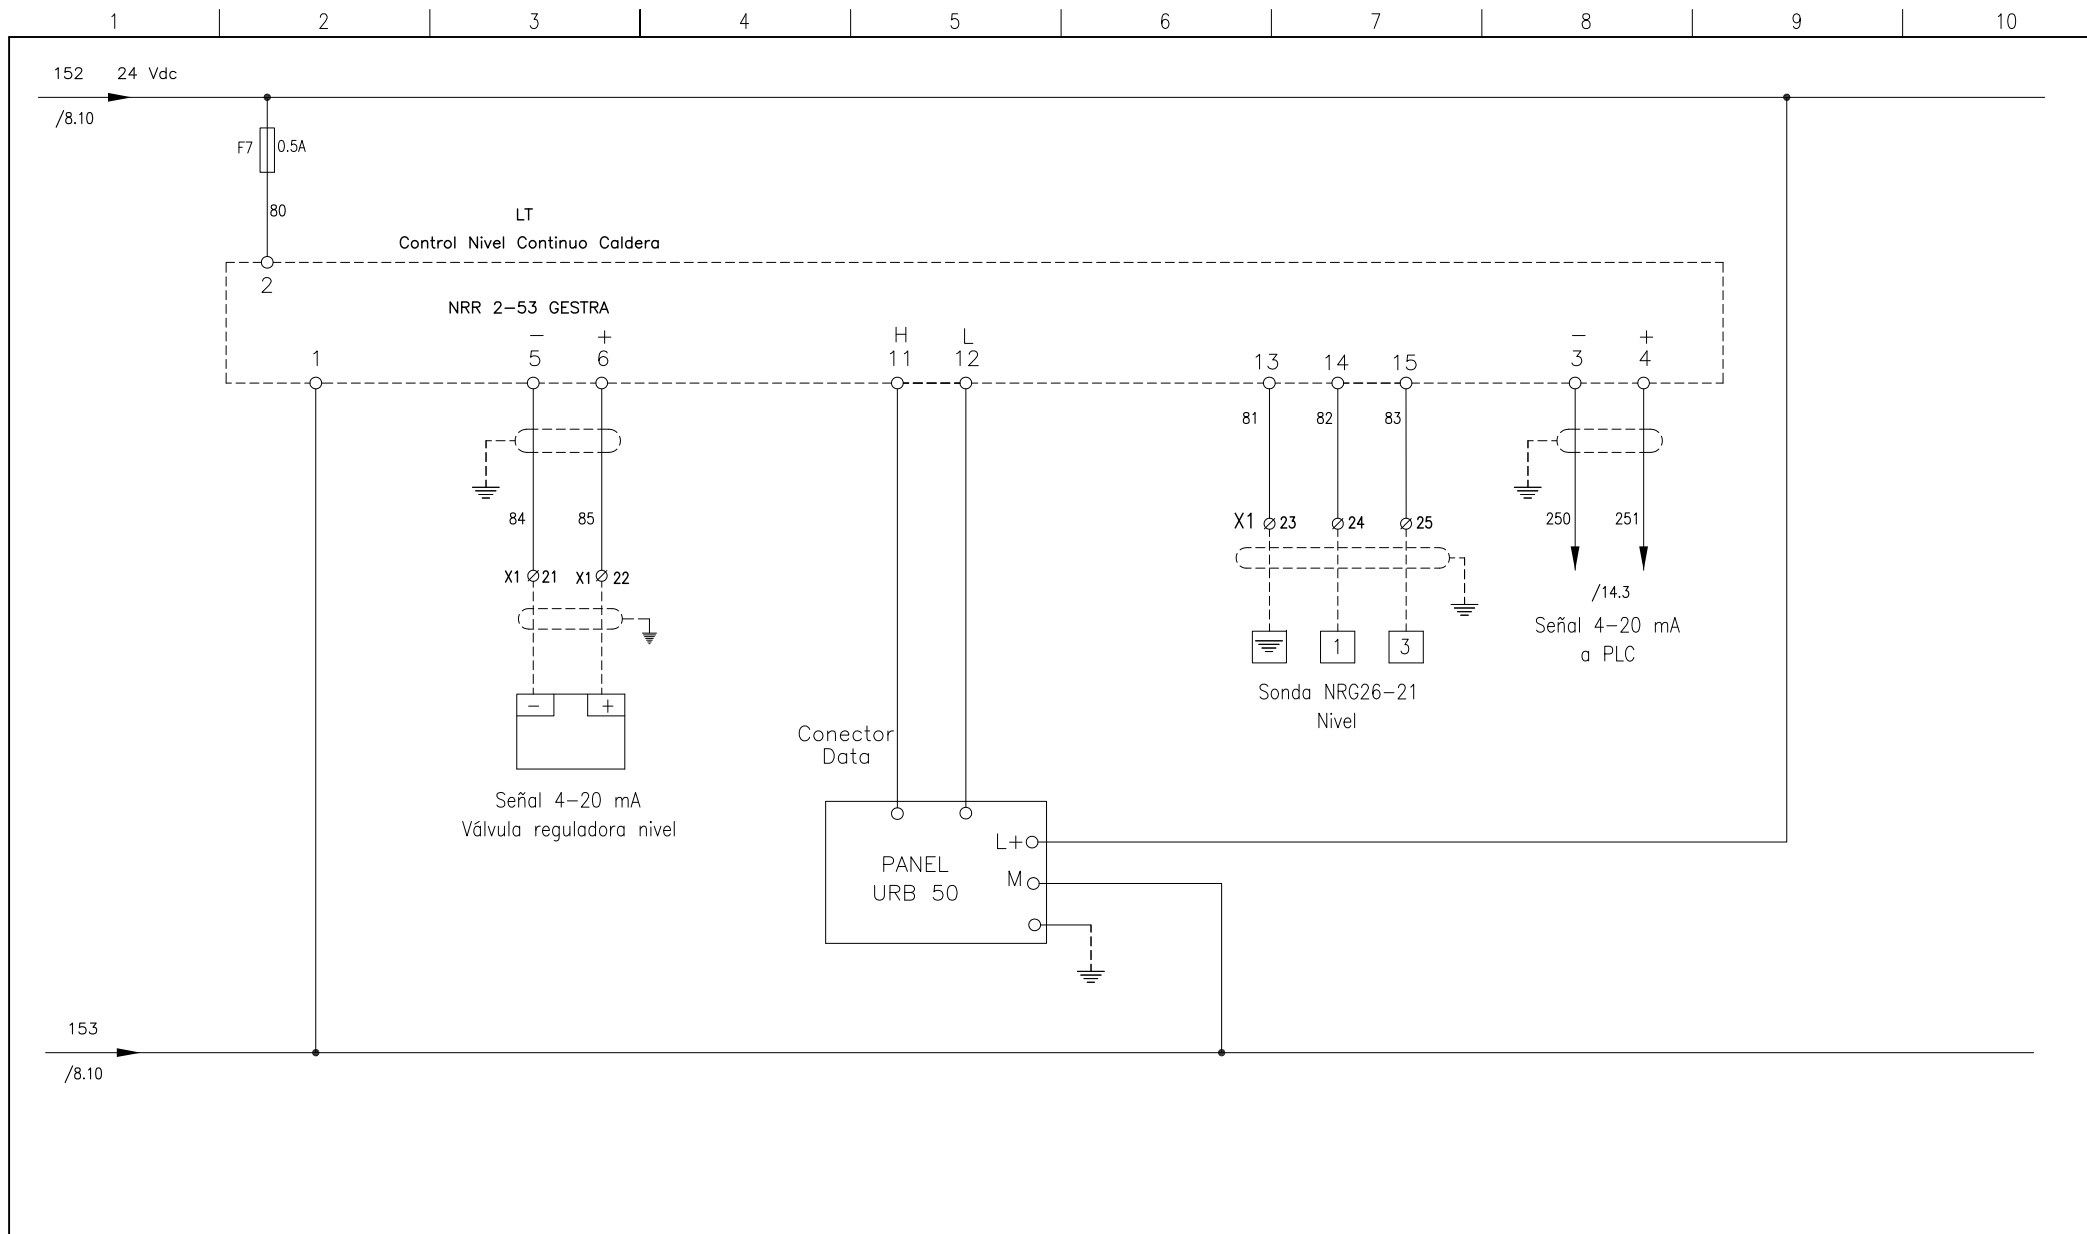


CALDERA  
DDH 3,2


PEDIDO  
19251


REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.


DENOMINACION  
CONTROL NIVEL CONTINUO


REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 9 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

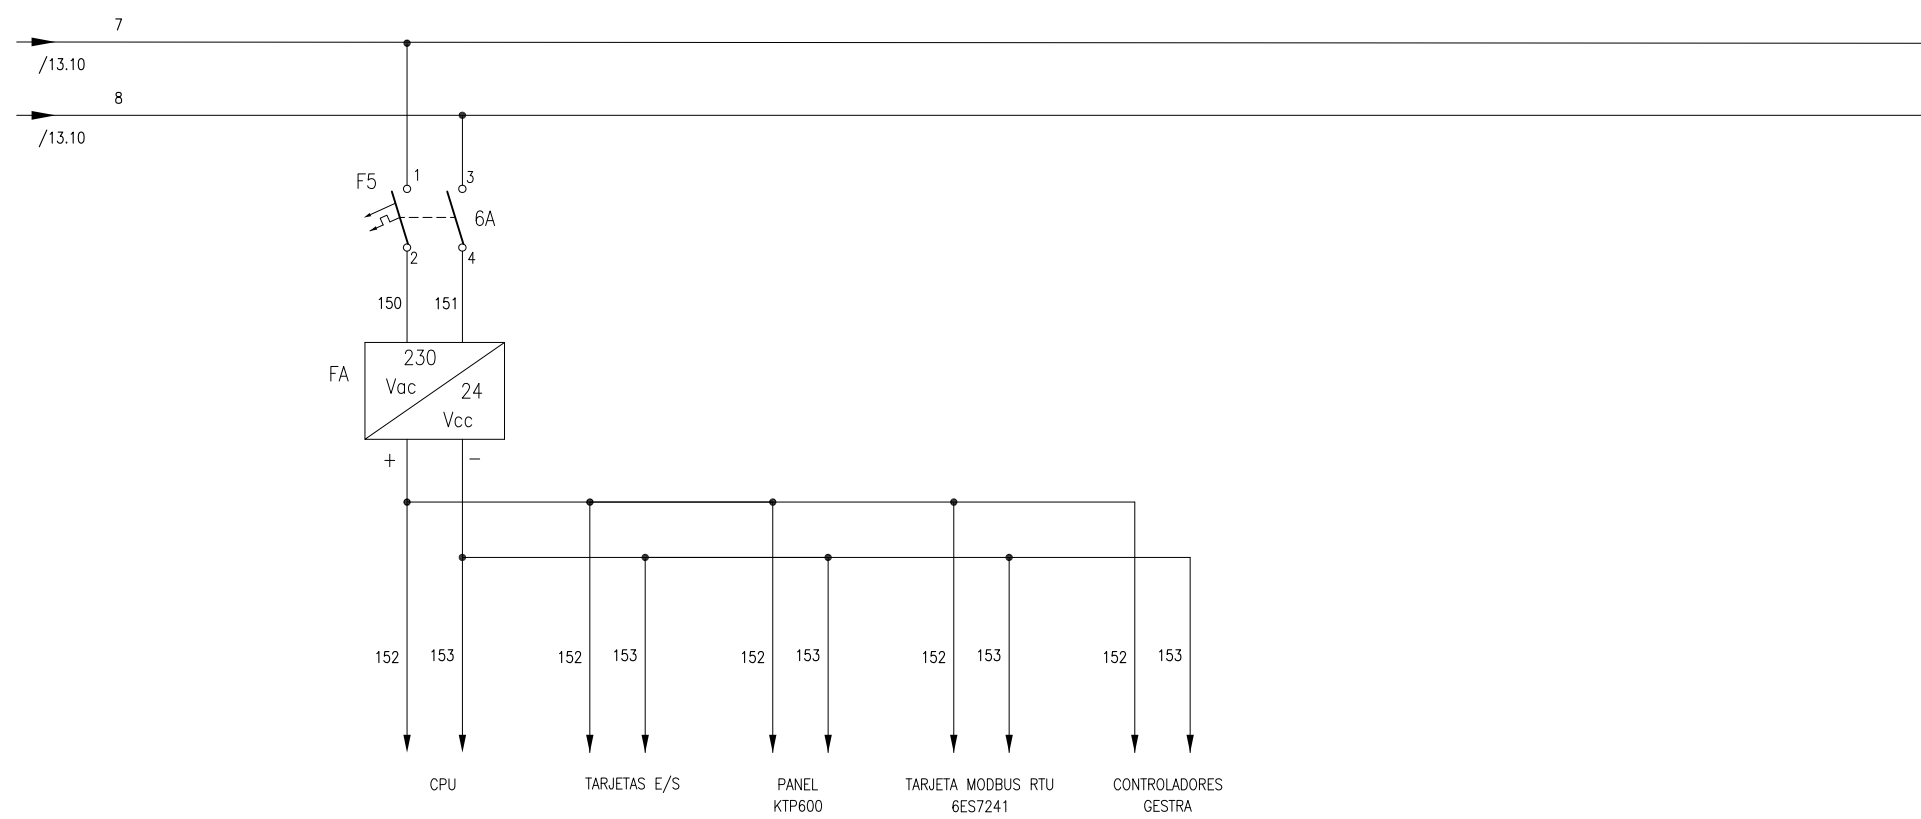


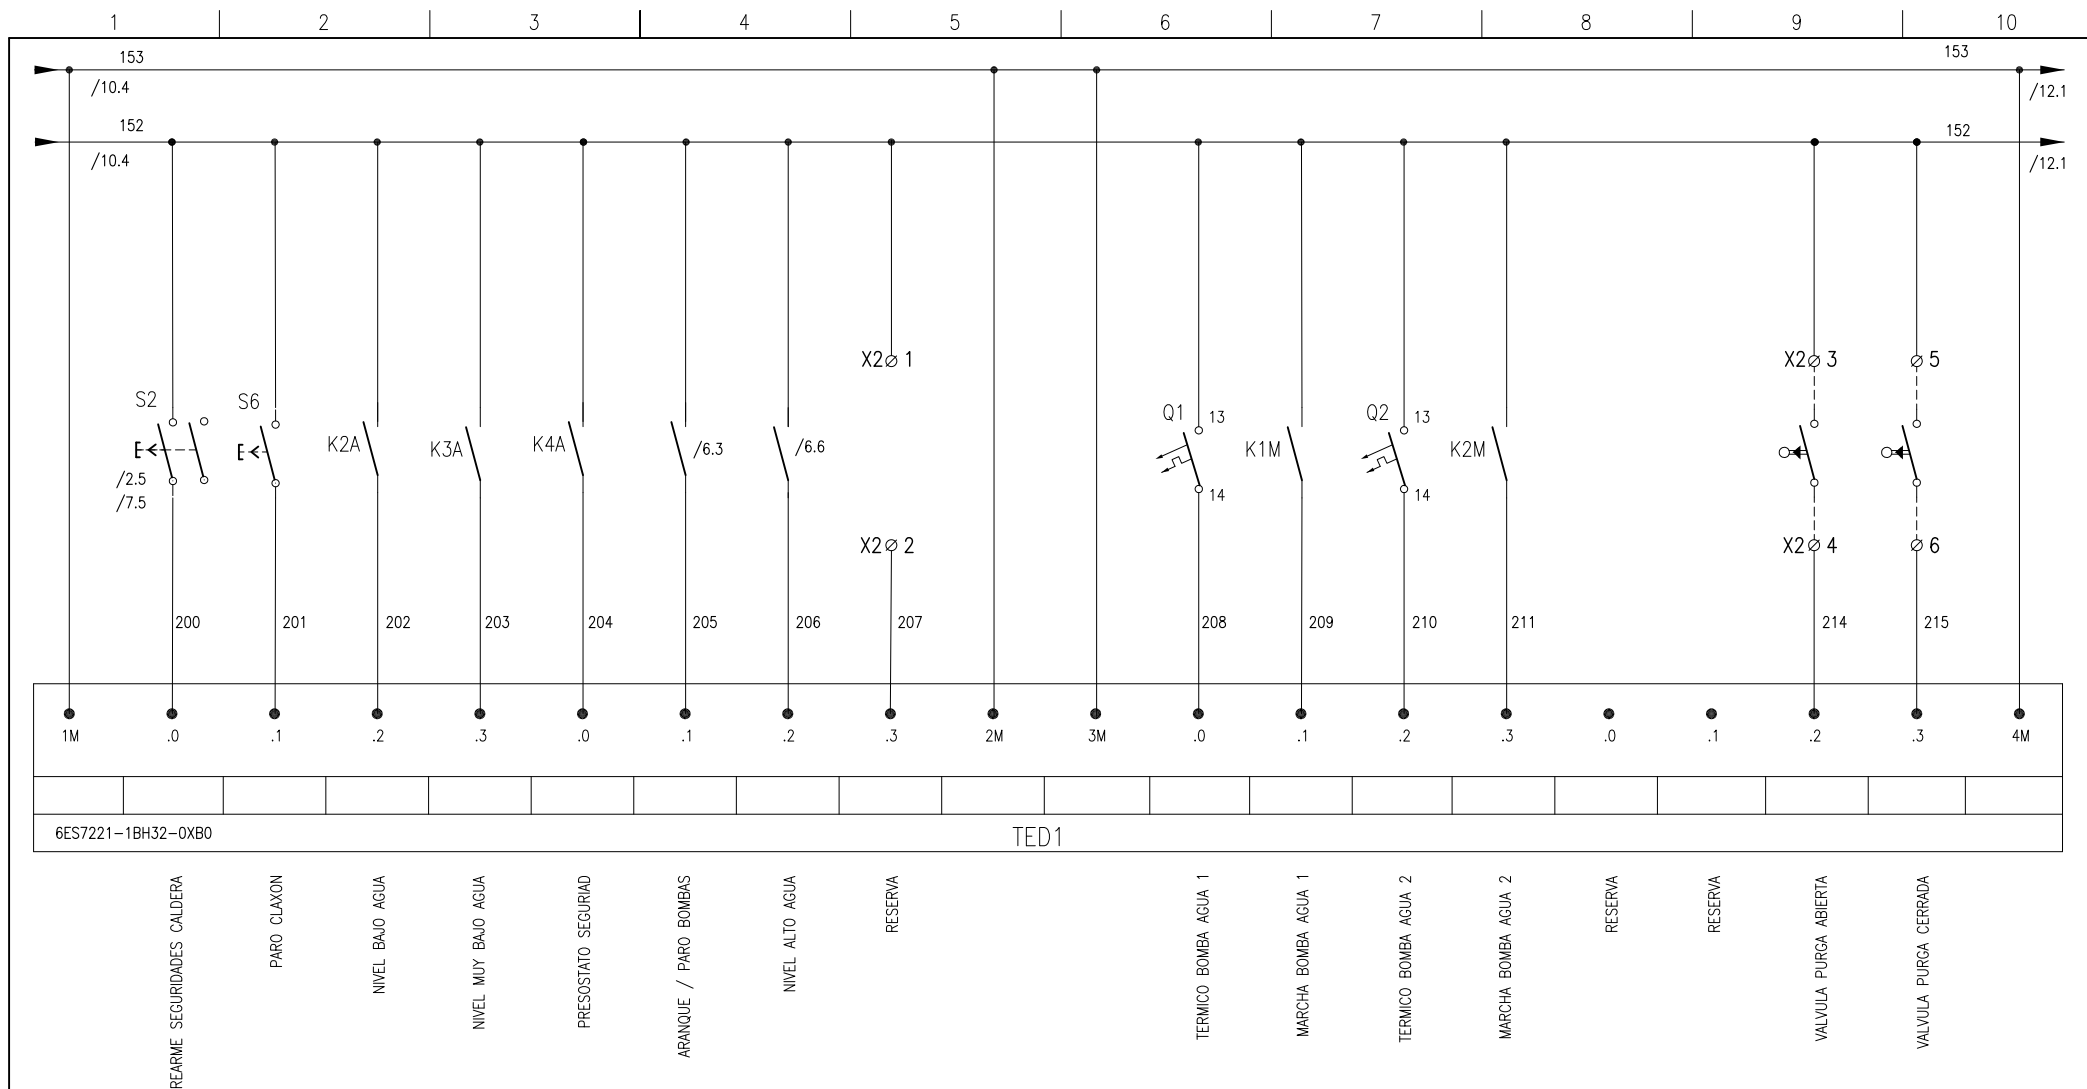


 <b>CALENERGIA M.E.</b>	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA  COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-22	
	PEDIDO 19251			1	26-11-2013		
							HOJA 11 DE 18
				FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.			

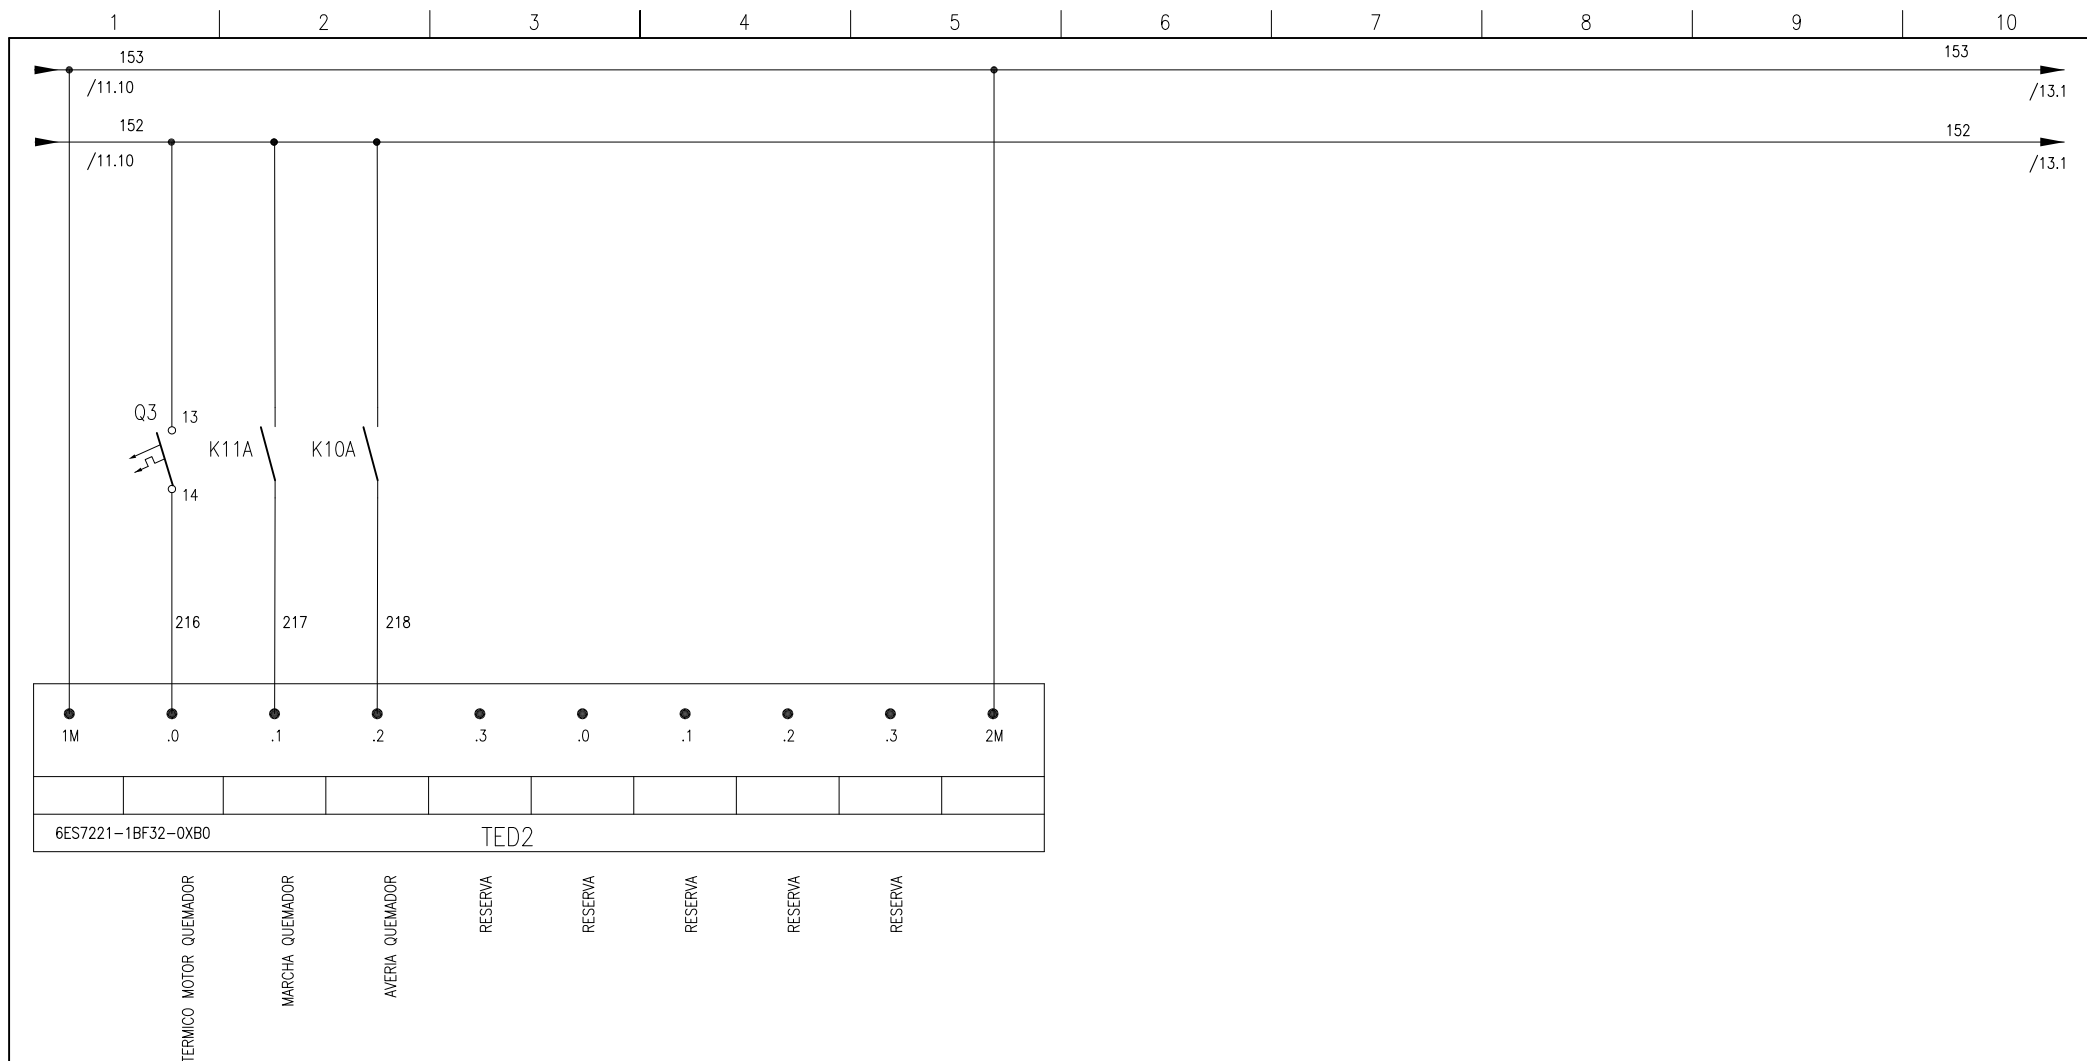


	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-22
	PEDIDO 19251			1	26-11-2013	
						HOJA 12 DE 18
						FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.

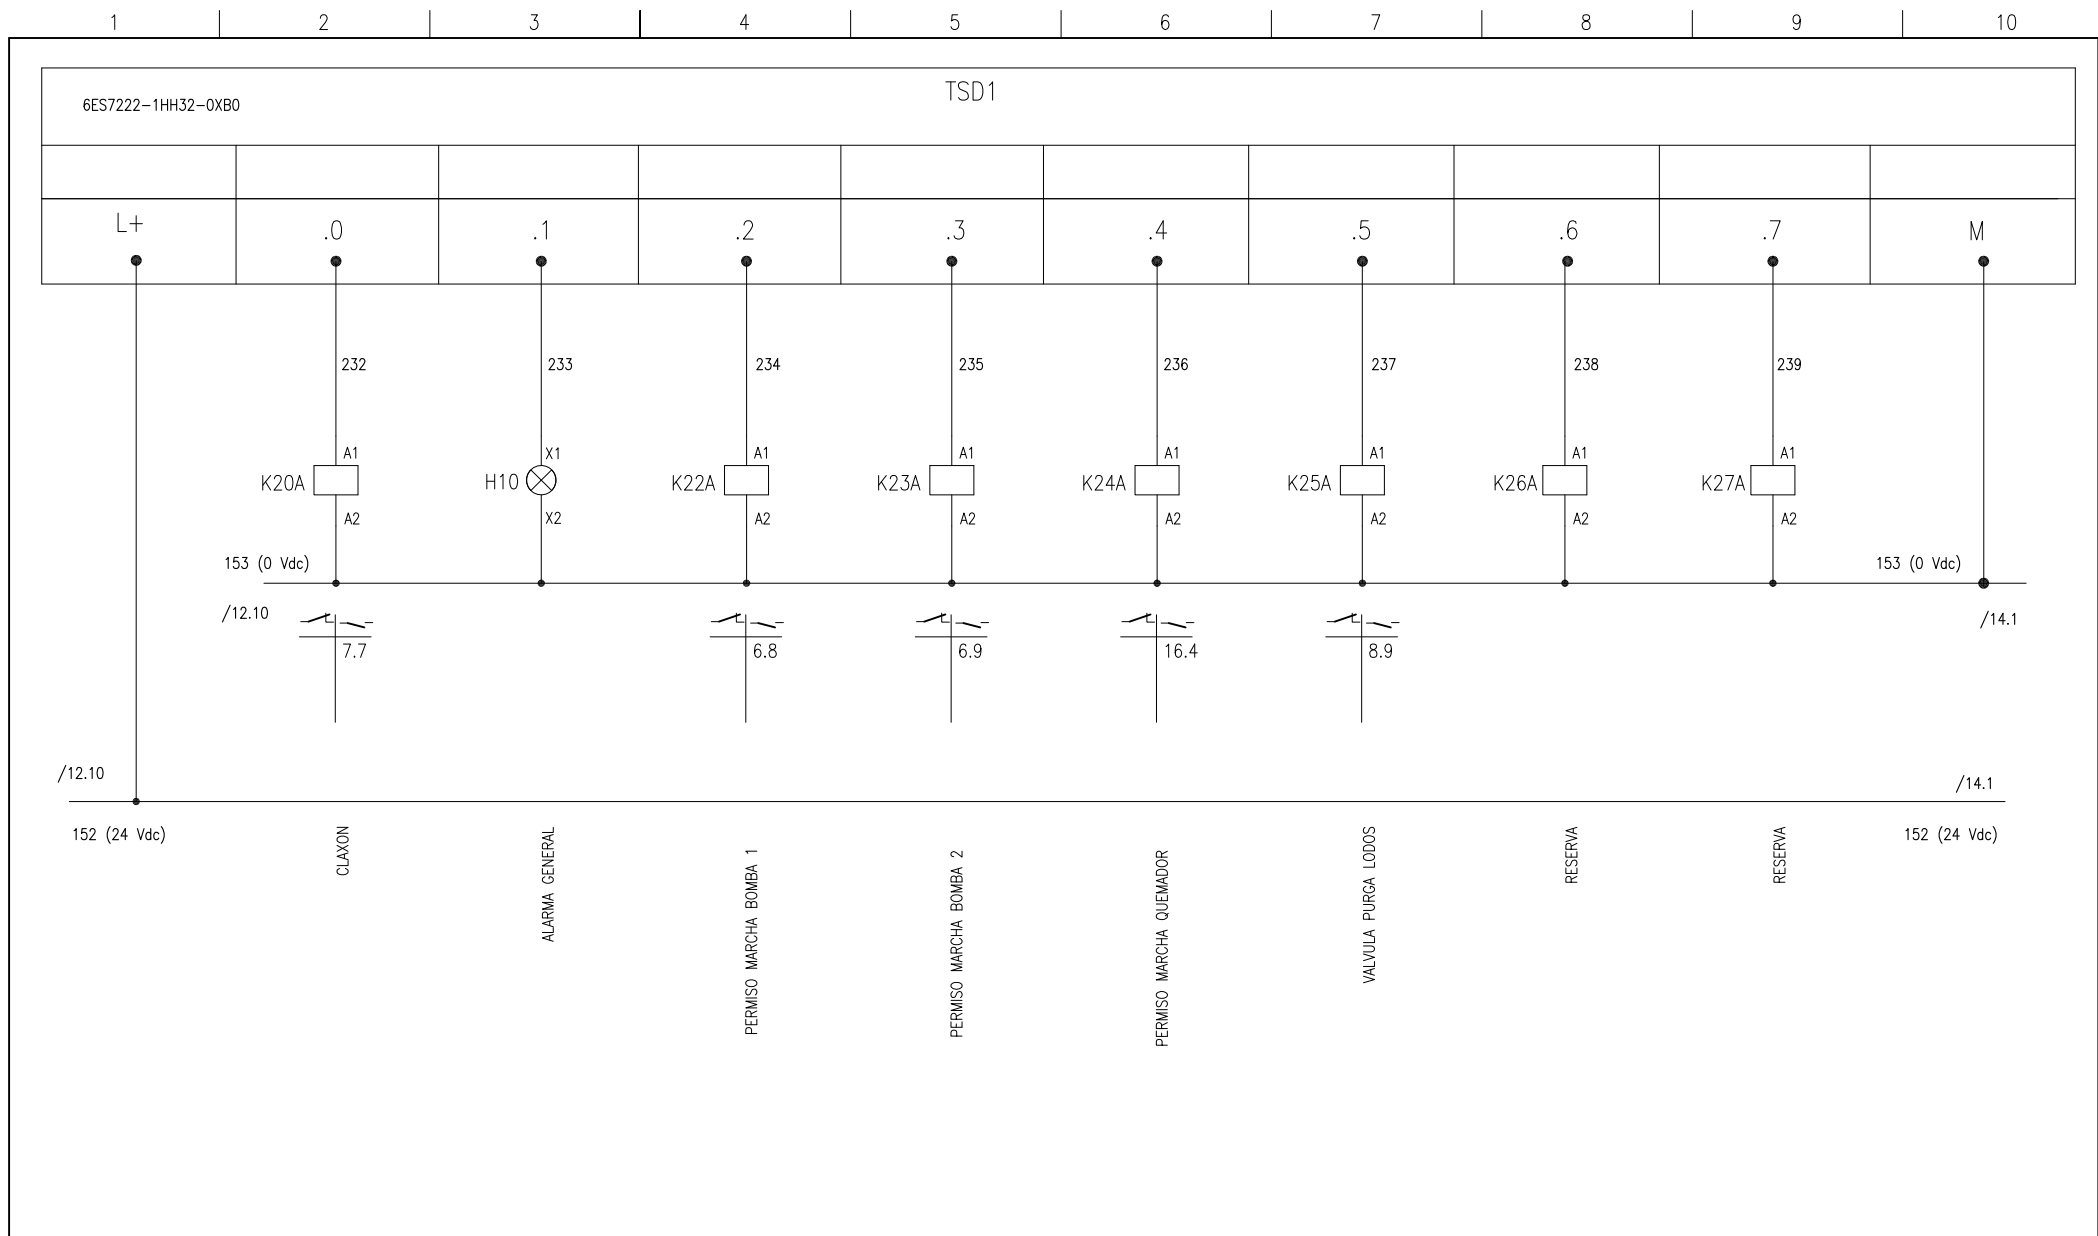

	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA  COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  CUADRO CONTROL PLC	REVISIÓN	FECHA	PLANO  08-13-22
	PEDIDO 19251			1	26-11-2013	
						HOJA 13 DE 18
						FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

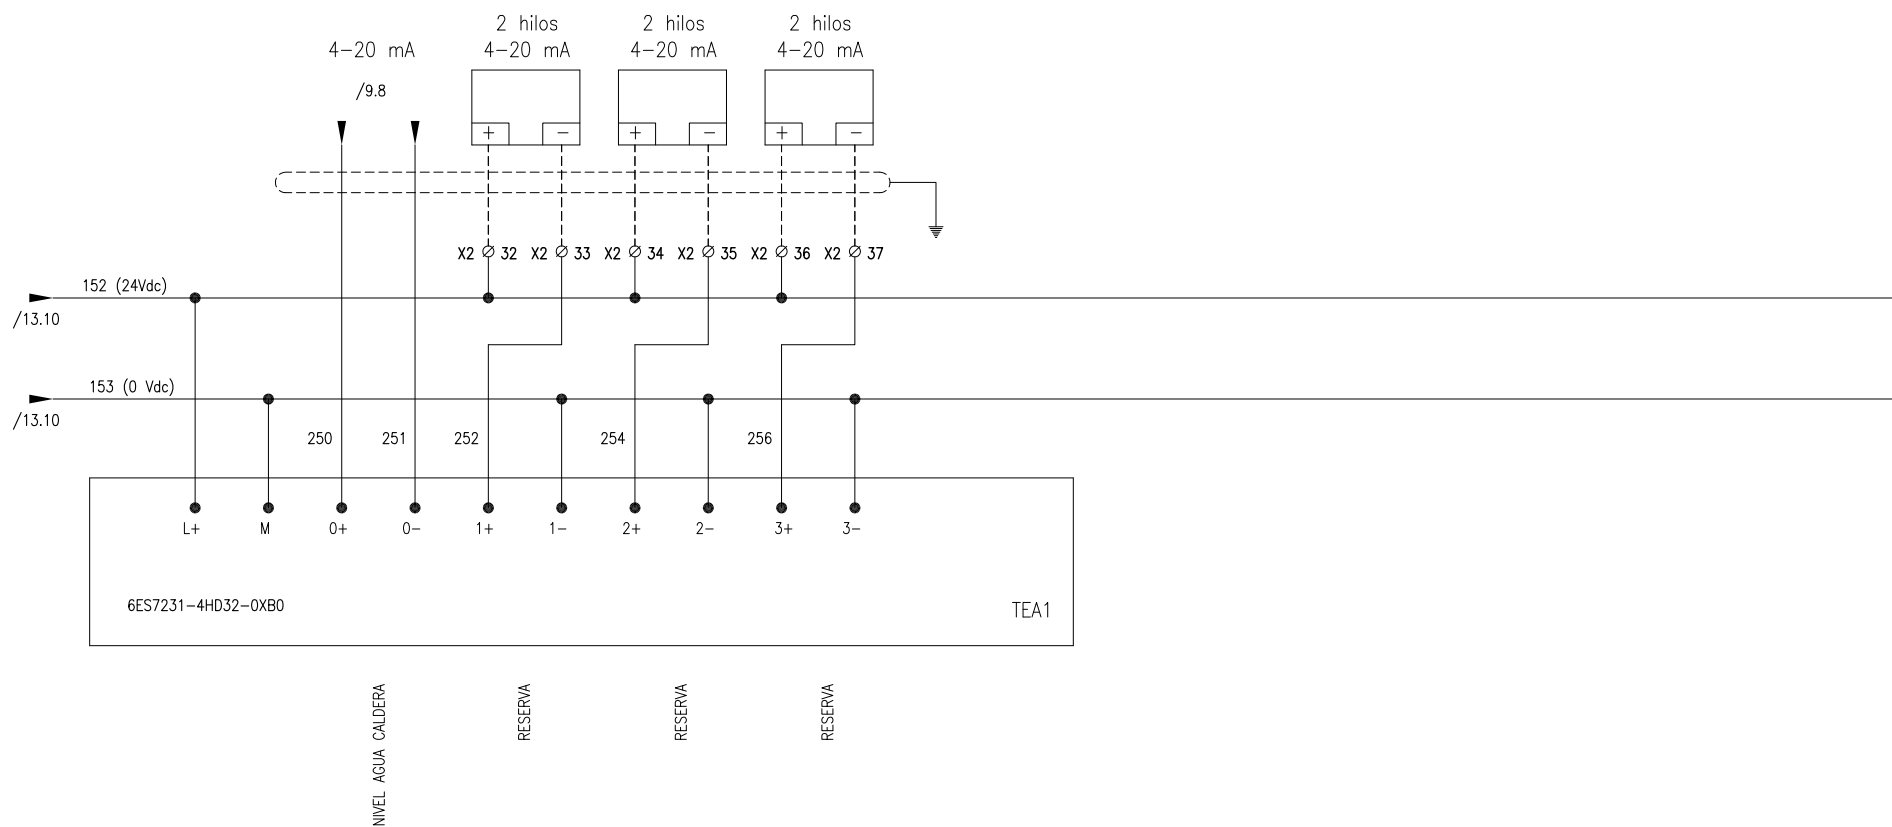


CALDERA  
DDH 3,2


PEDIDO  
19251


REFERENCIA  
COFELY  
SENOBLE IBERICA S.L.U.


DENOMINACION  
CUADRO CONTROL  
PLC

REVISIÓN	FECHA	PLANO
1	26-11-2013	08-13-22
		HOJA 14 DE 18
		FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.

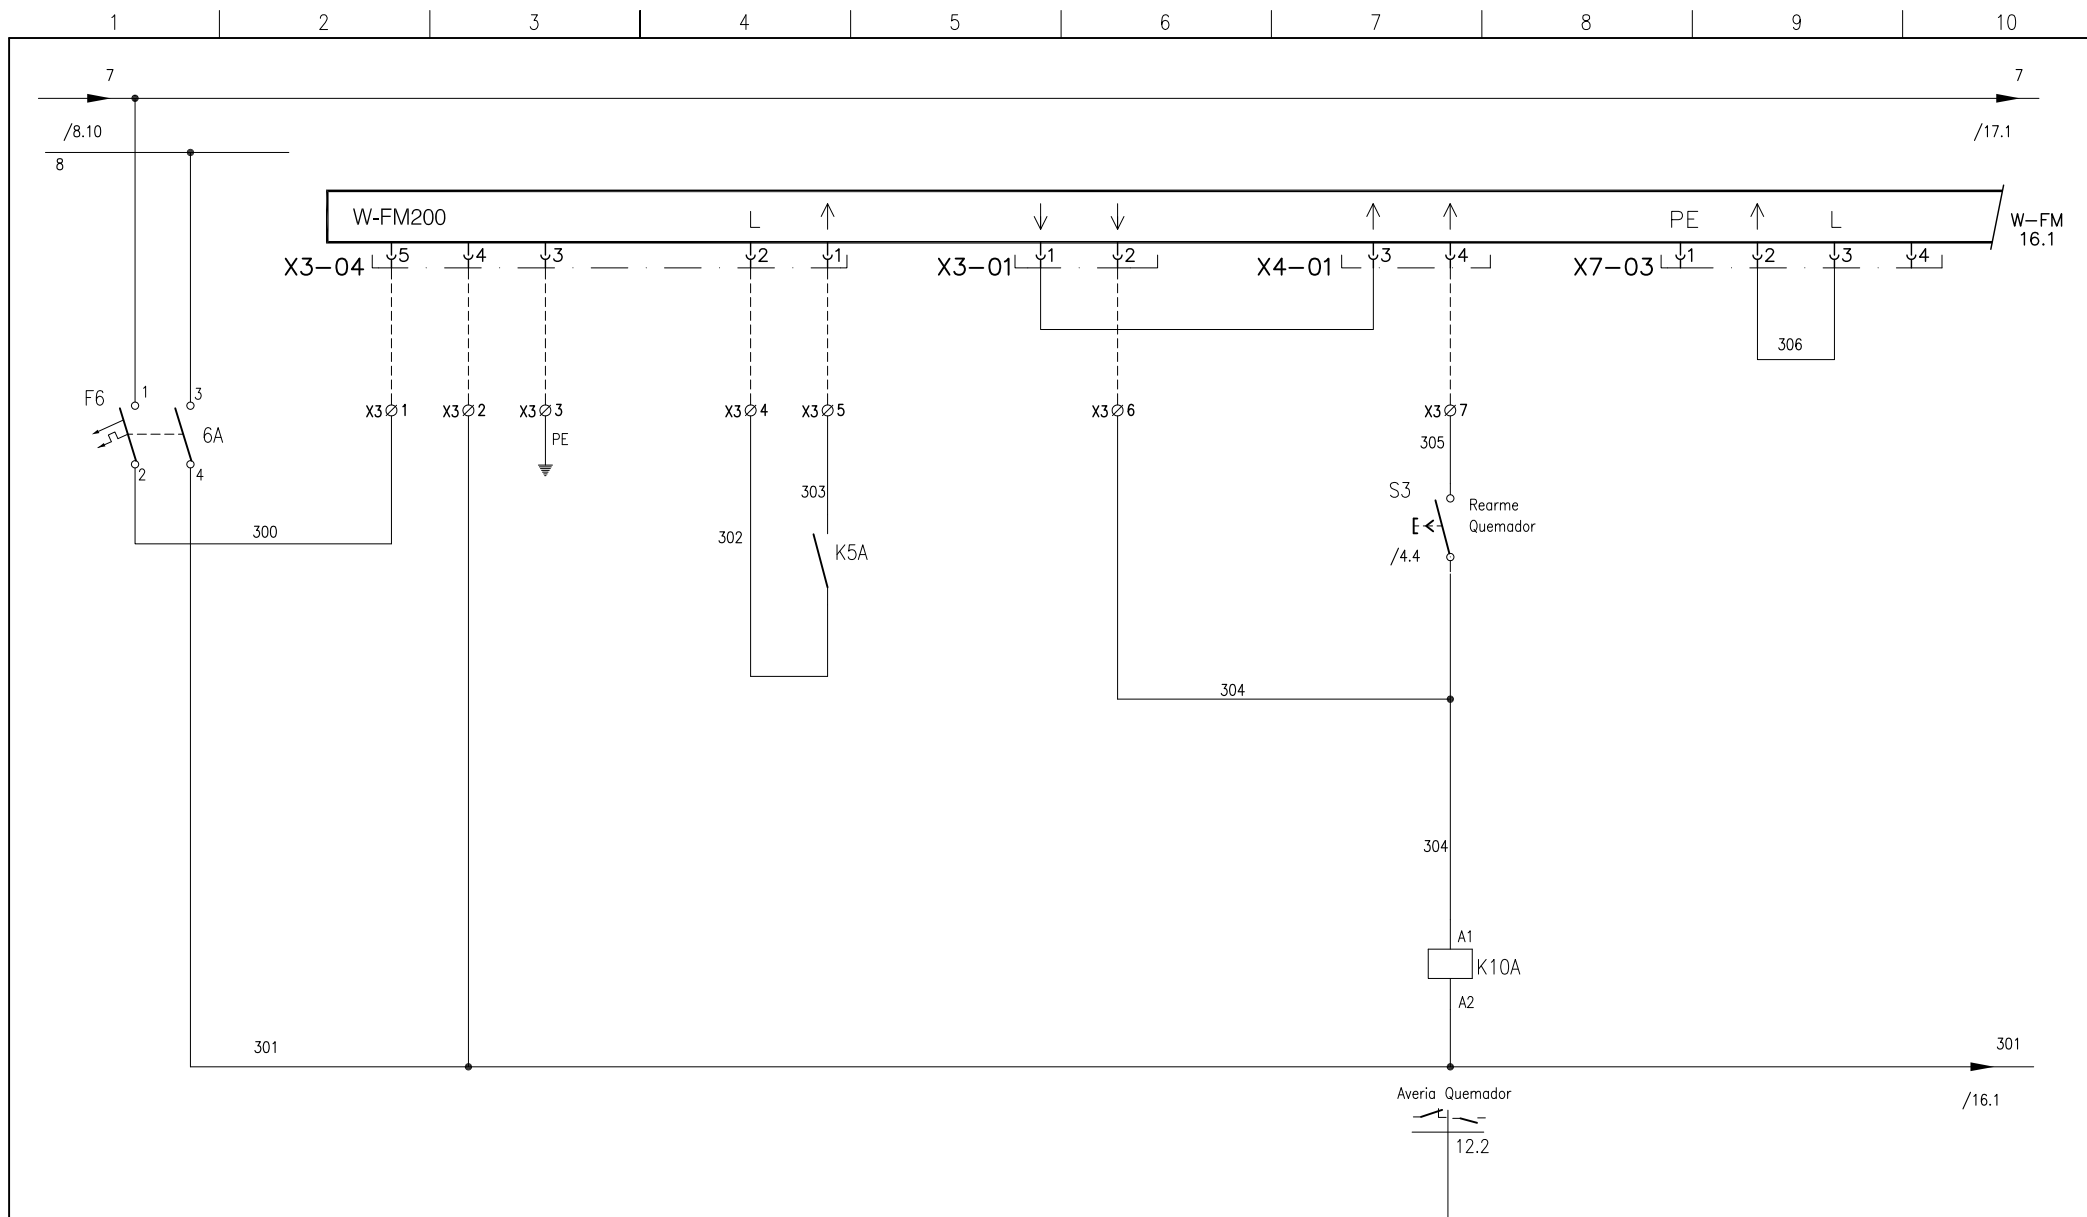

 <b>CALENERGIA M.E.</b>	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA  COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  CONTROL QUEMADOR	REVISIÓN		FECHA	PLANO
	PEDIDO 19251			1	26-11-2013	08-13-22	
							HOJA 15 DE 18
							FECHA Y FIRMA
							29-10-13 B.D.M.

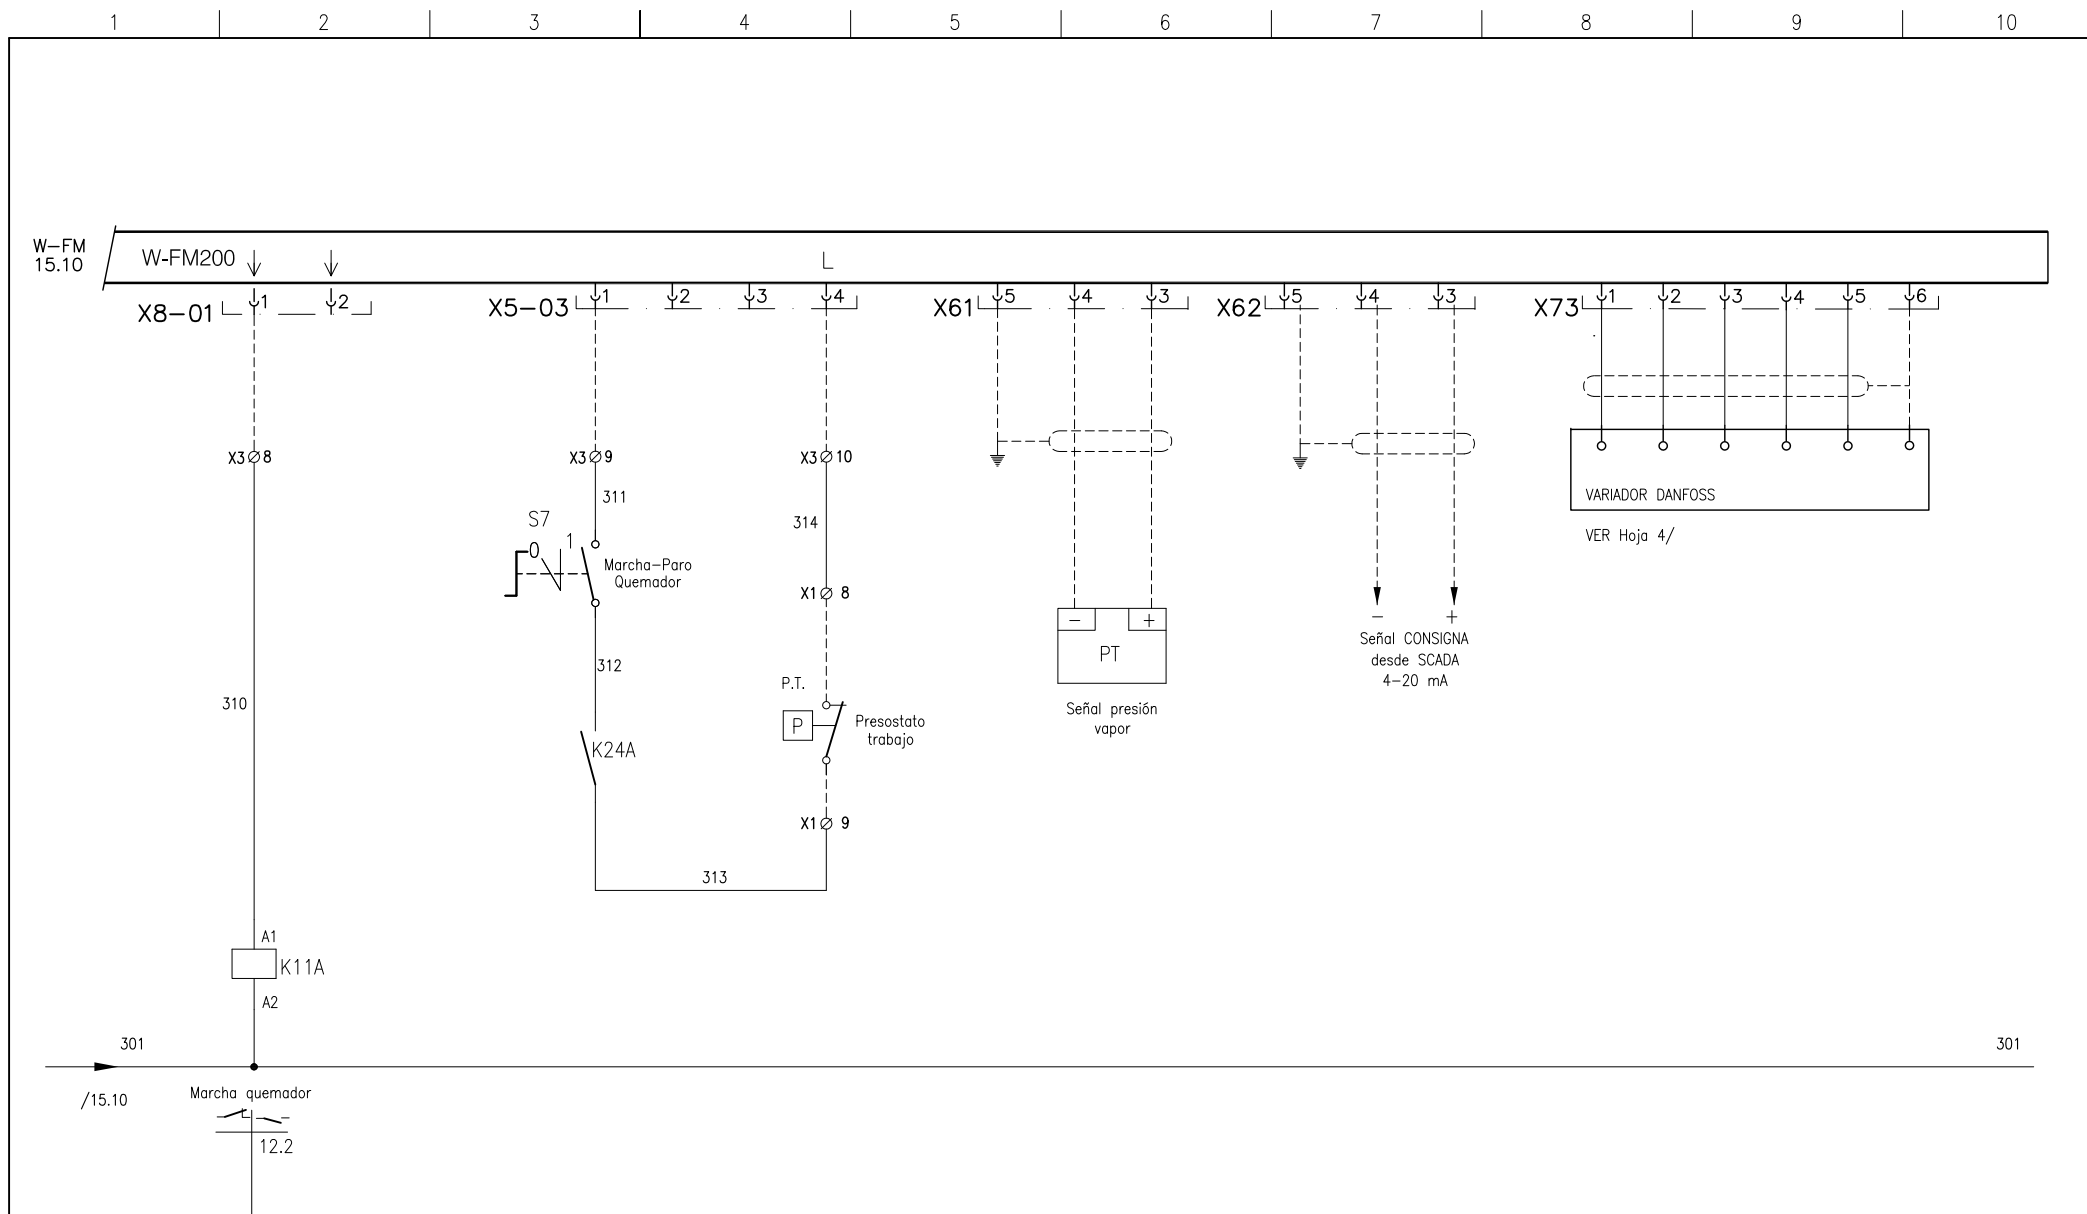


	CALDERA	REFERENCIA	DENOMINACION	REVISIÓN	FECHA	PLANO
	DDH 3,2	COFELY	CONTROL QUEMADOR	1	26-11-2013	08-13-22
	PEDIDO	SENOBLE IBERICA S.L.U.				HOJA 16 DE 18
	19251					FECHA Y FIRMA
						29-10-13 B.D.M.





SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA	SIMB	DENOMINACION	HOJA N°	REF.	MARCA
F1	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	IG	INTERRUPTOR GENERAL PROTECCION	2		
F5	INTERRUPTOR AUTOMATICO PROTECCION	2		SHNEIDER	K1M-K2M	CONTACTORES BOMBAS AGUA	3	LC1D09	SHNEIDER
					Q1-Q2	DISYUNTORES PROTECCION BOMBAS AGUA	3	GV2ME20	SHNEIDER
					Q3	DISYUNTOR PROTECCION MOTOR QUEMADOR	3	GV2ME32	SHNEIDER
					S1	SETA EMERGENCIA	2		SHNEIDER
					S2	PULSADOR MARCHA - REARME		VERDE	SHNEIDER
					S3	PULSADOR REARME QUEMADOR	4	NEGRO	SHNEIDER
H10	LAMPARA ALARMA GENERAL	13	ROJA	SHNEIDER					
H11	CLAXON	7	ZE11 230 V	RODMAN					
					S6	PULSADOR PARO CLAXON	11		SHNEIDER
					S7	SELECTOR MARCHA - PARO QUEMADOR	16		SHNEIDER

	CALDERA DDH 3,2	REFERENCIA  COFELY SENOBLE IBERICA S.L.U.	DENOMINACION  CUADRO CONTROL APARELLAJE	REVISIÓN	FECHA	PLANO 08-13-22  HOJA 18 DE 18  FECHA Y FIRMA 29-10-13 B.D.M.
	PEDIDO 19251			1	26-11-2013	