

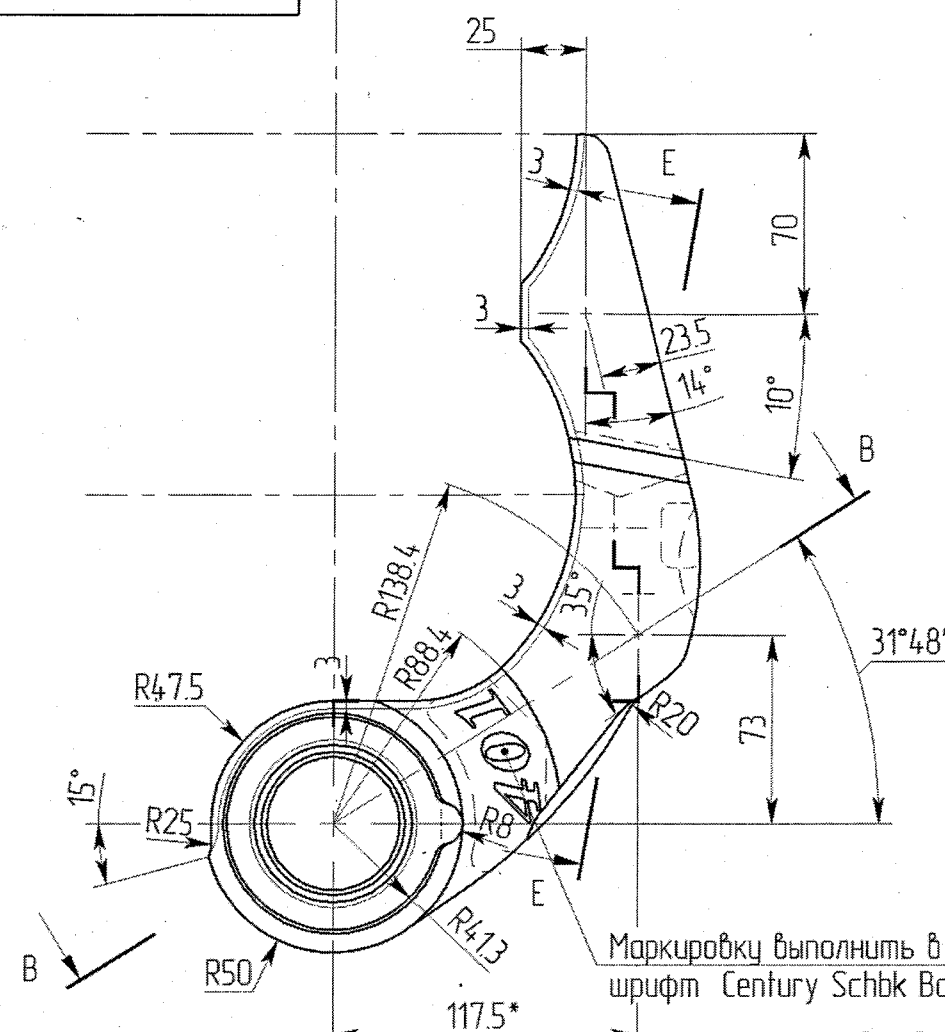


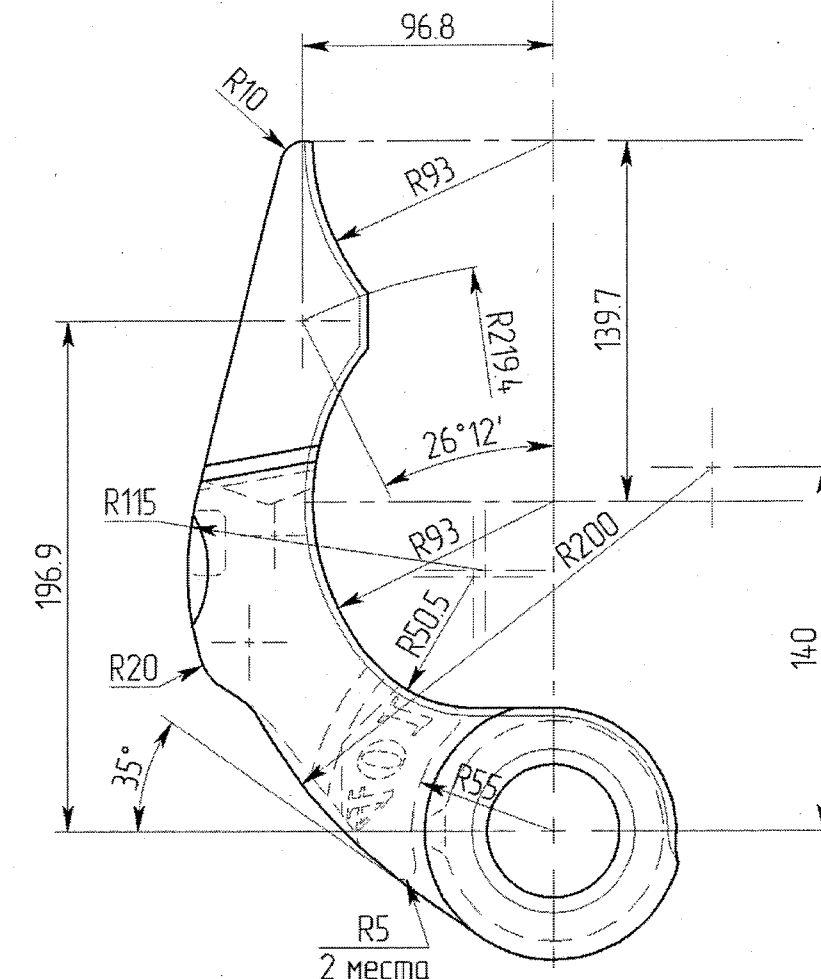

Маркировку выполнить в литье на 1.2 мм шрифтом Century Schbk Bold Italic

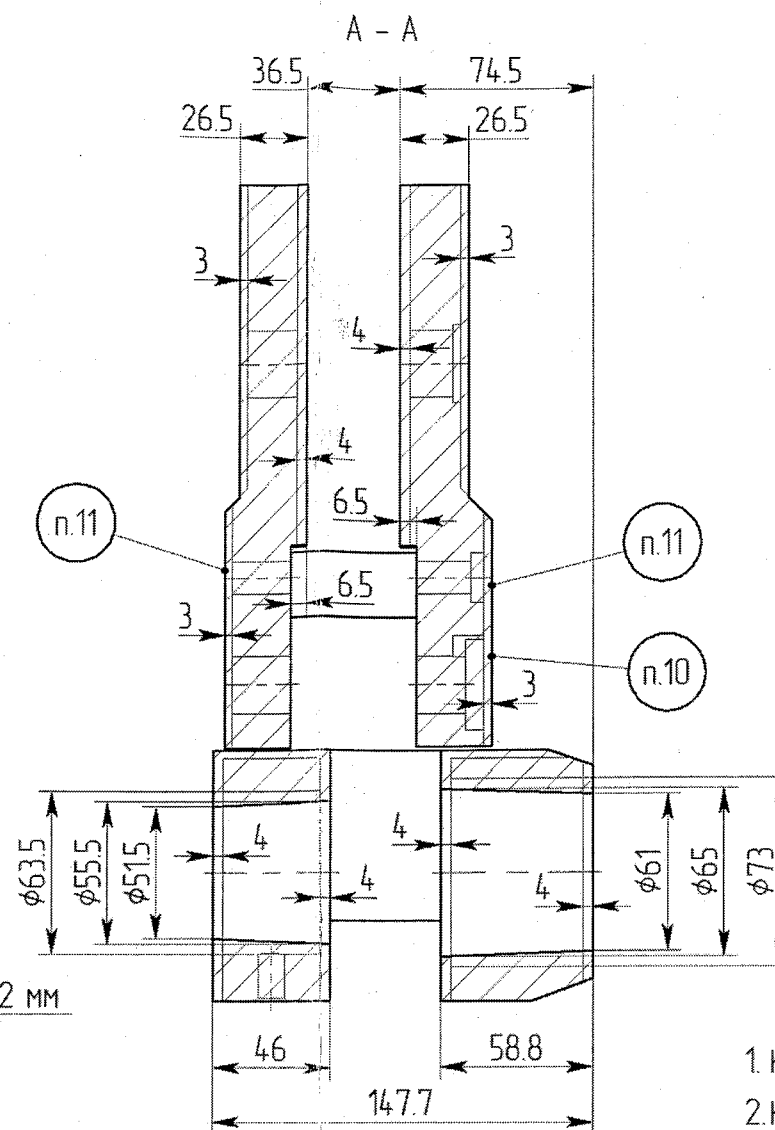

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на механическую обработку
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа - 600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа - 410 МПа
10. Маркировать порядковый номер отливки литьм способом.
11. HB 160...240. Замерить твердость на одной из поверхностей
12. * - размер для справок

170-2 Отливка			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			
Изделие 2		Лит.	Масса
		10.1	1.1
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85		Лист	Листов

Согласовано: *Чир. (Чигирь Р.В.) 28.11.18.*
С.В. Арзамасов В.В.) 28.11.18.