

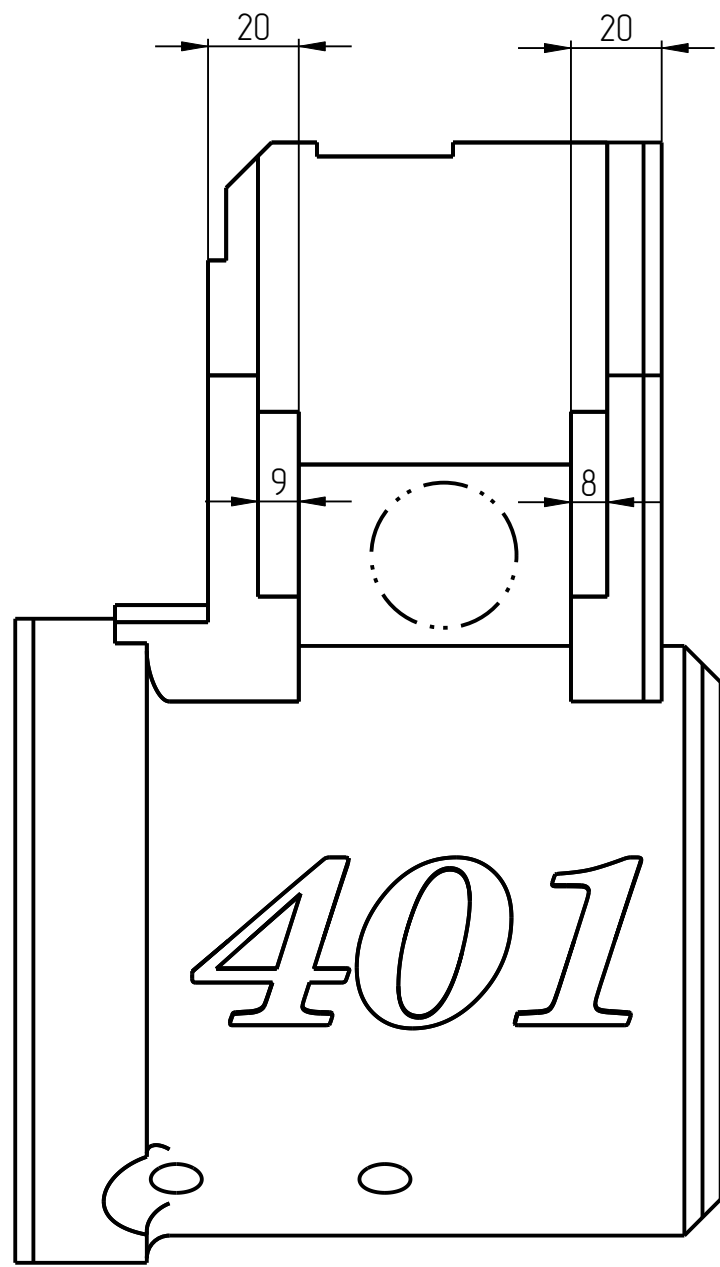
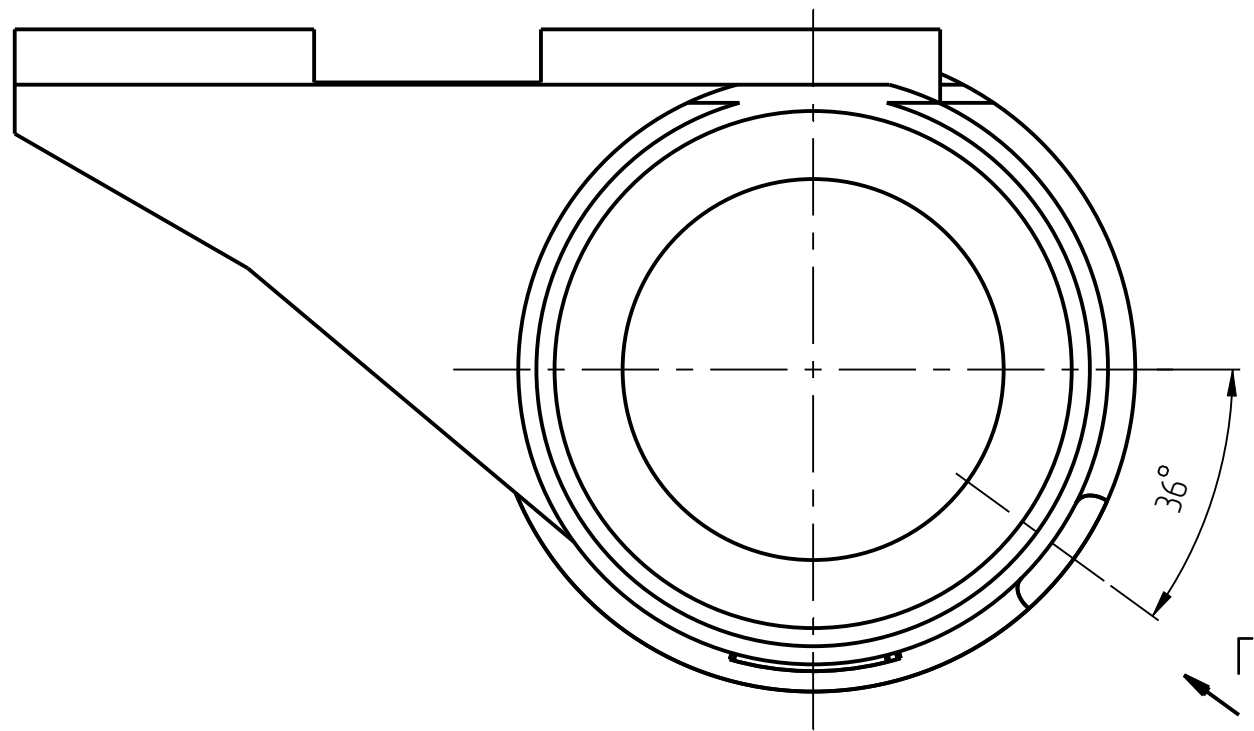
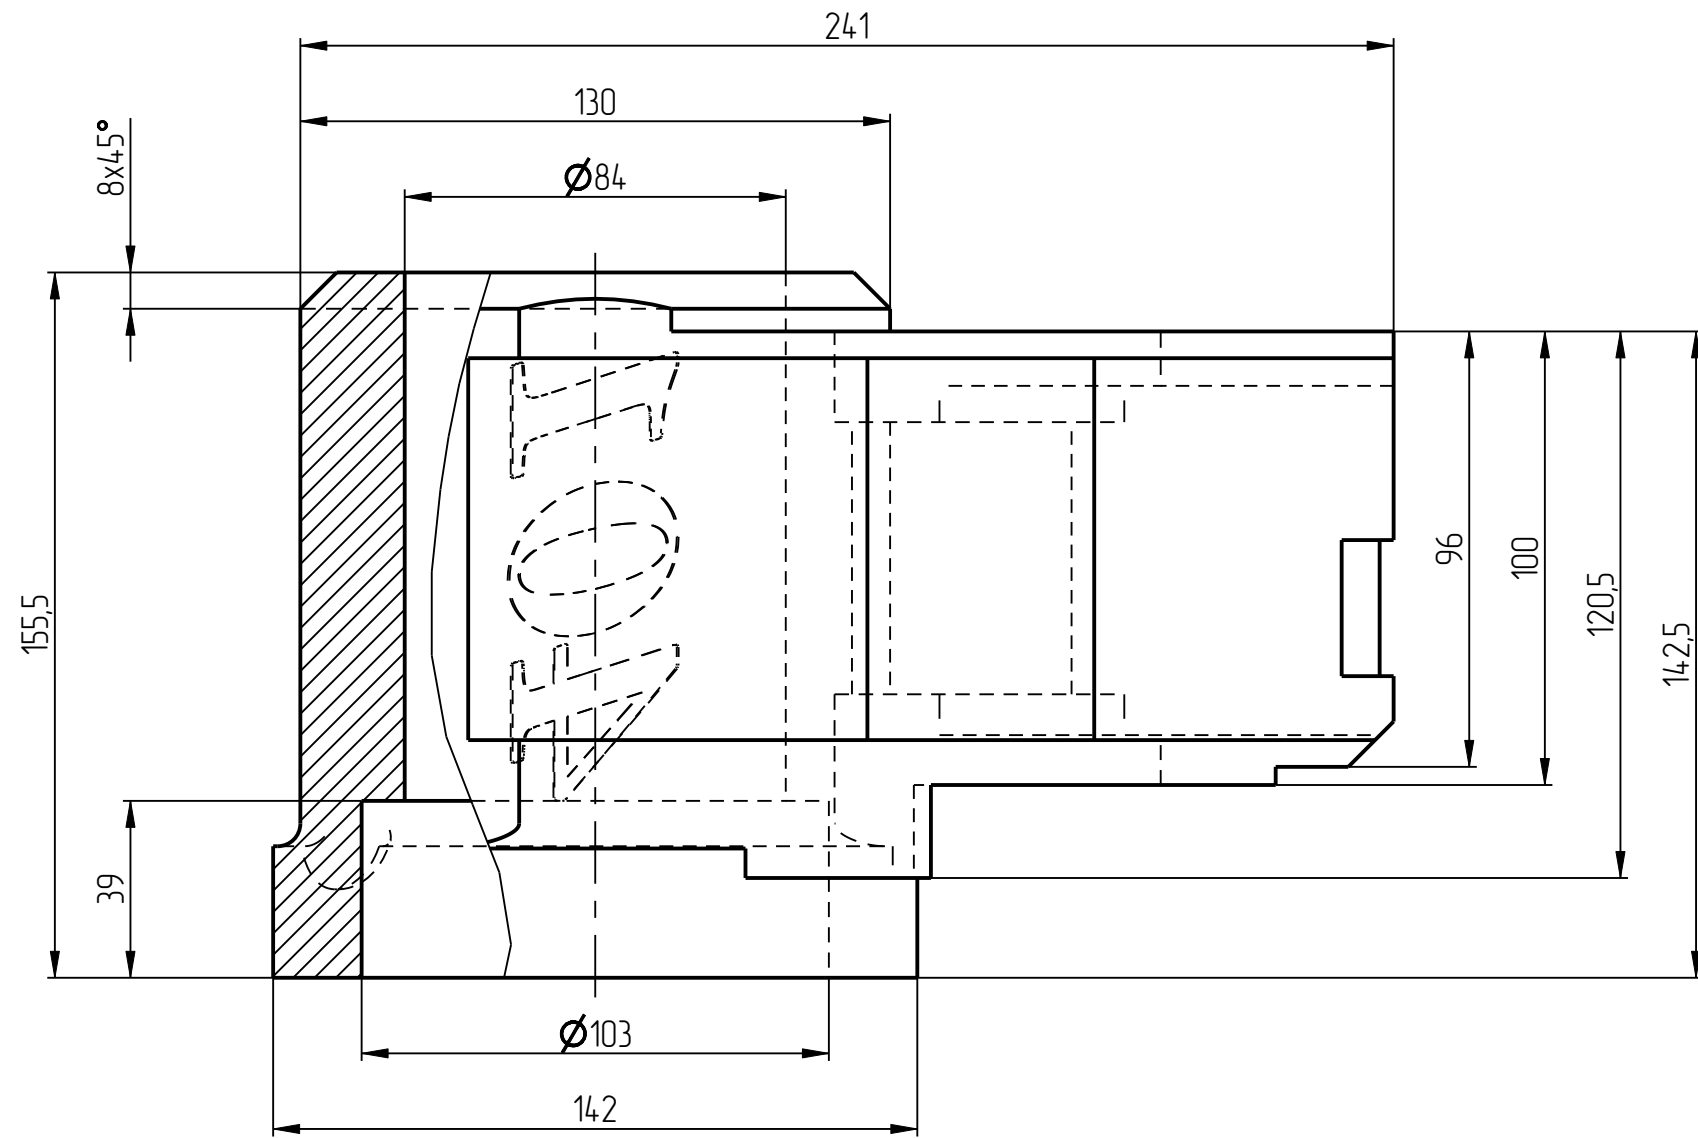
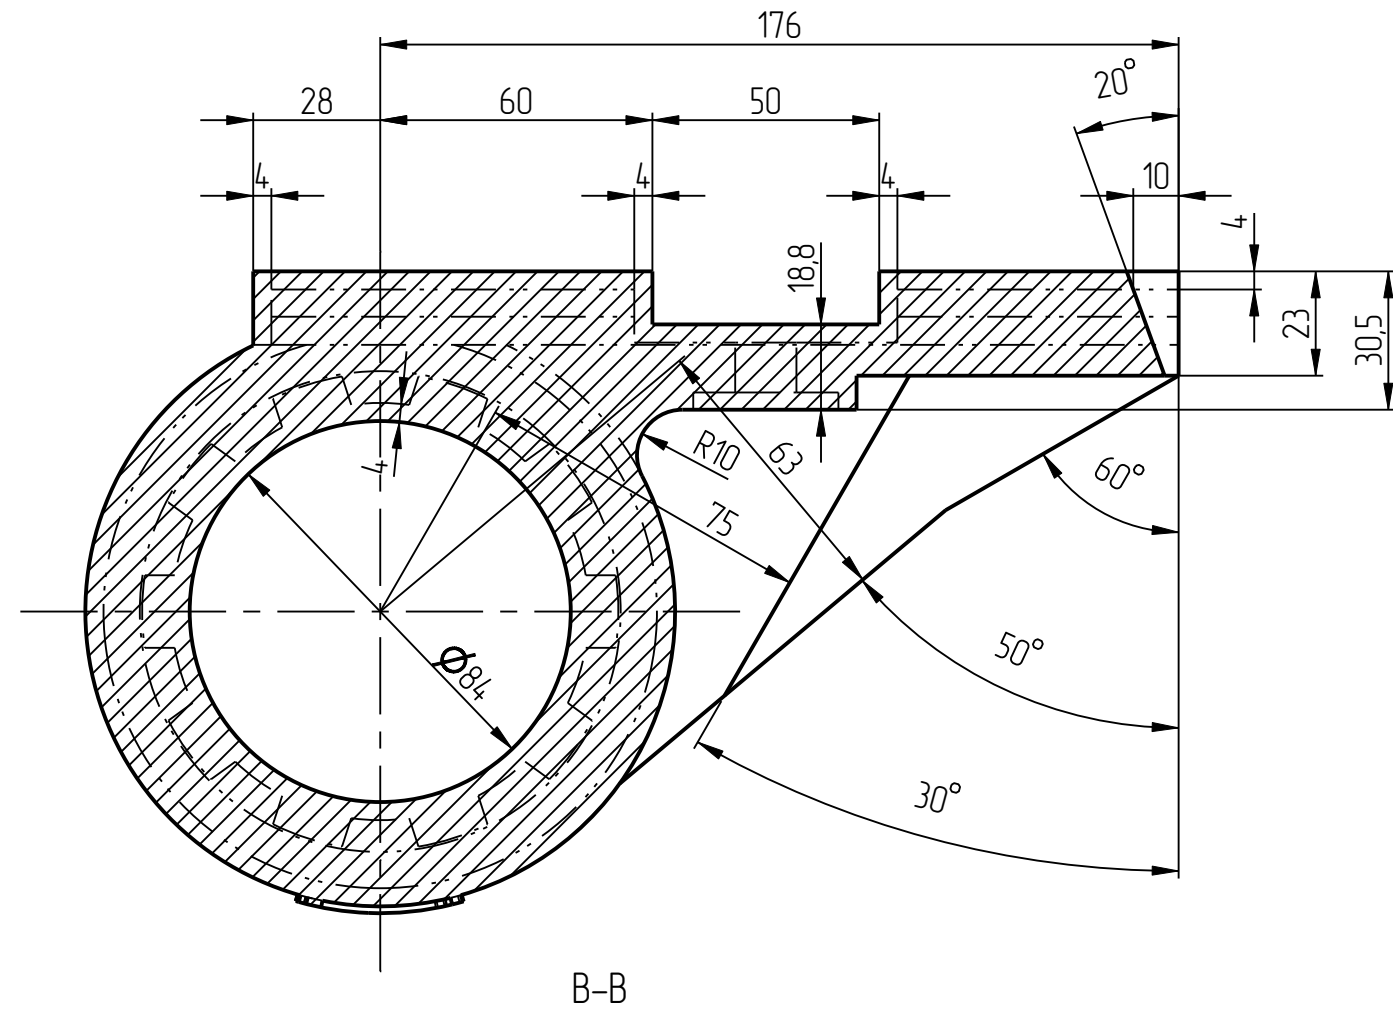



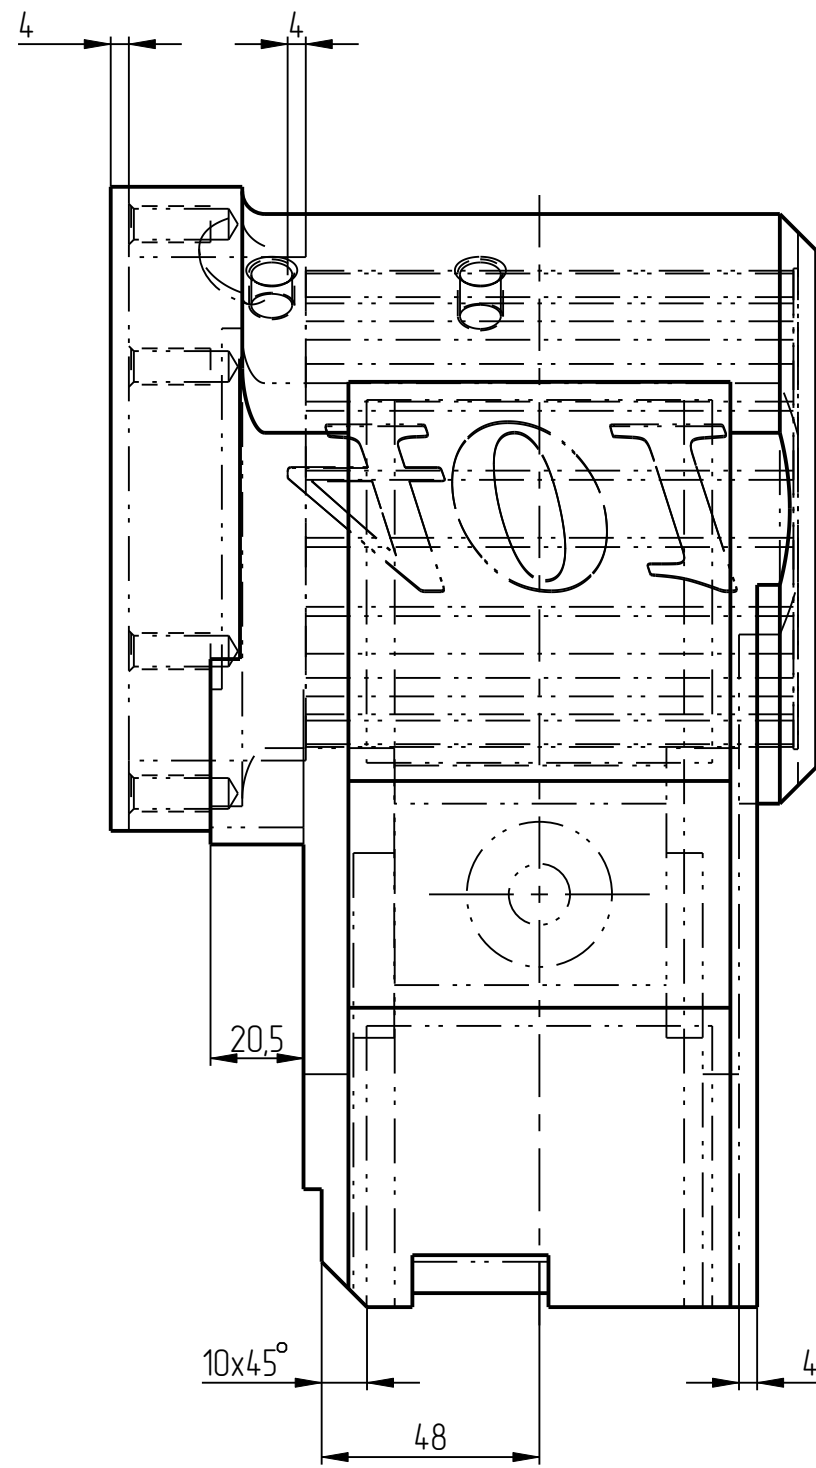


Вид Д

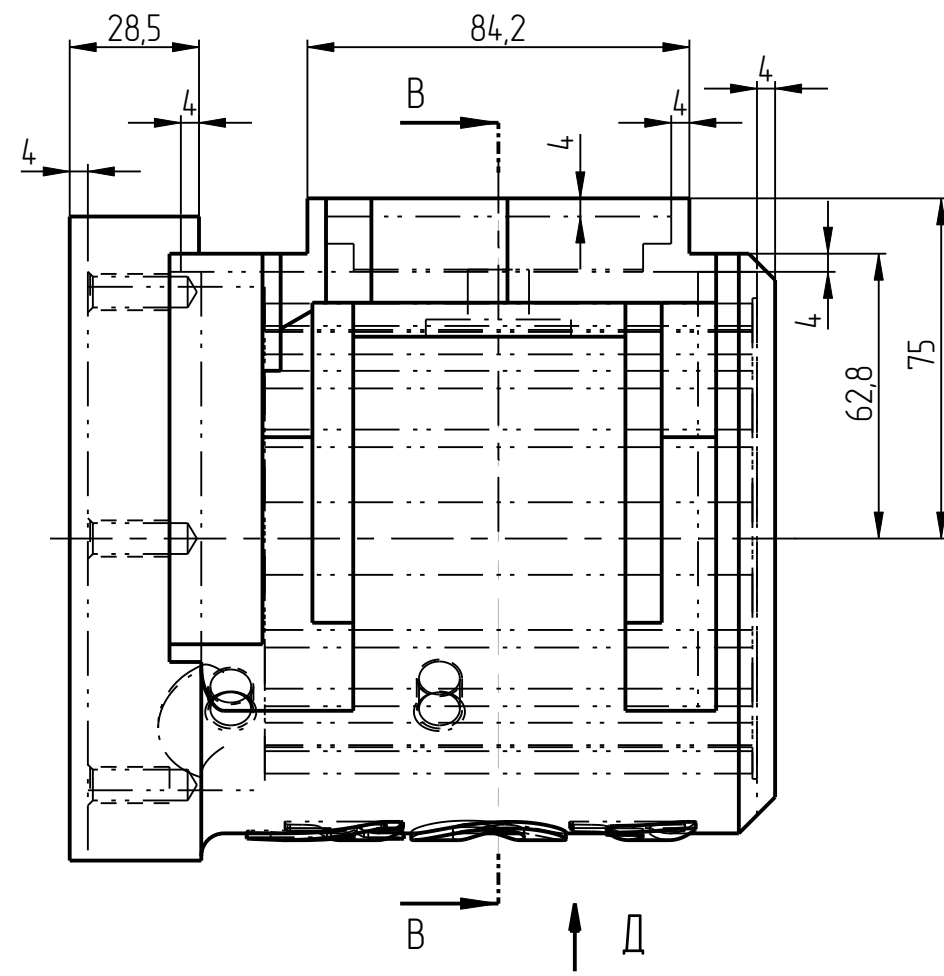

401-01-02 Сборка					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Деталь 1
					Лит. 1
					Масса 29,3
Разраб.				15.10.18	Масштаб 3:5
Проб.					Лист 1
Т.контр.					Листов 2
Нач.отд.					
Н.контр.					
Утв.					
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85					
ООО "ПТО"					

Вид Г

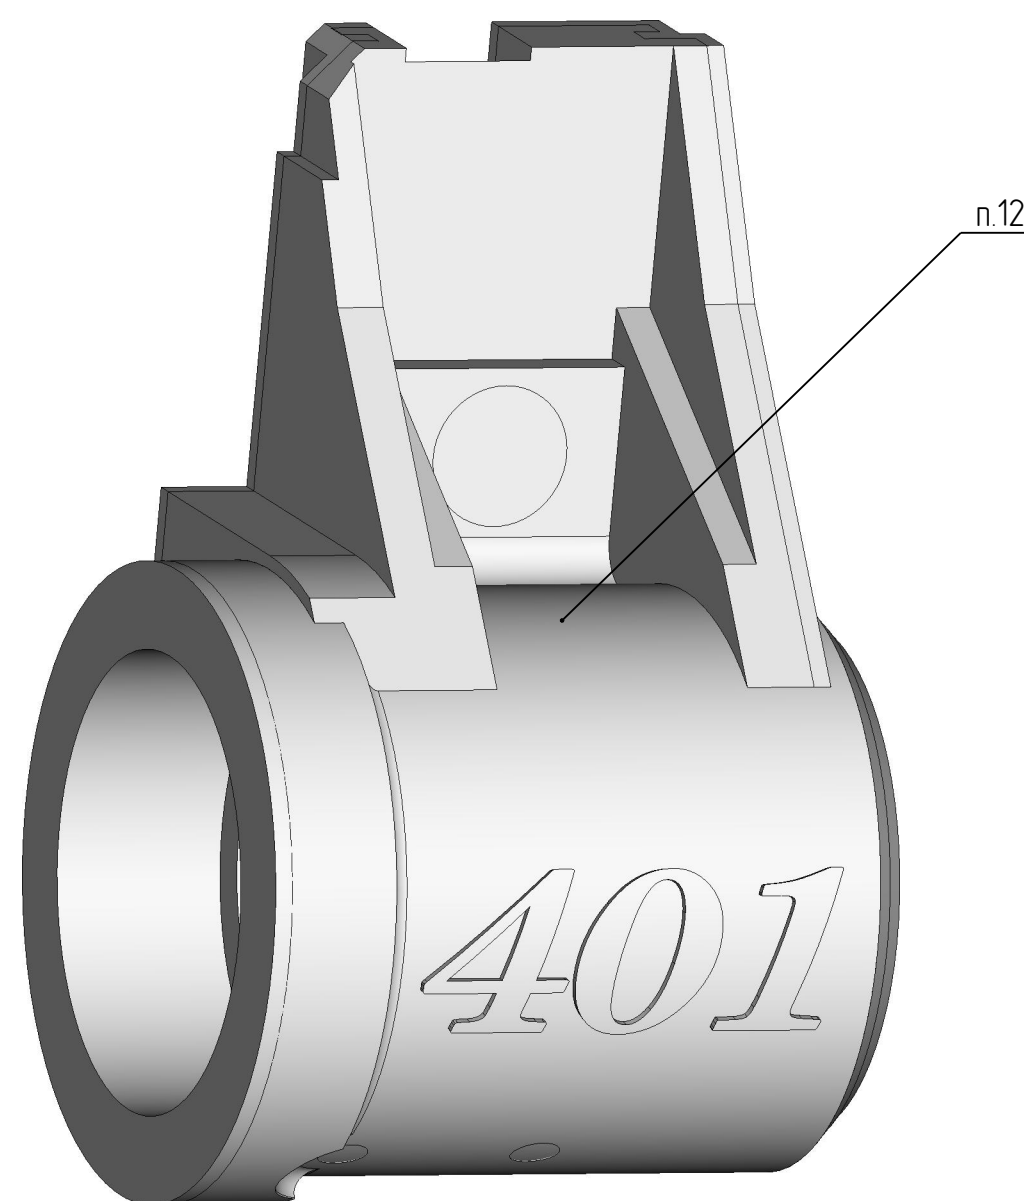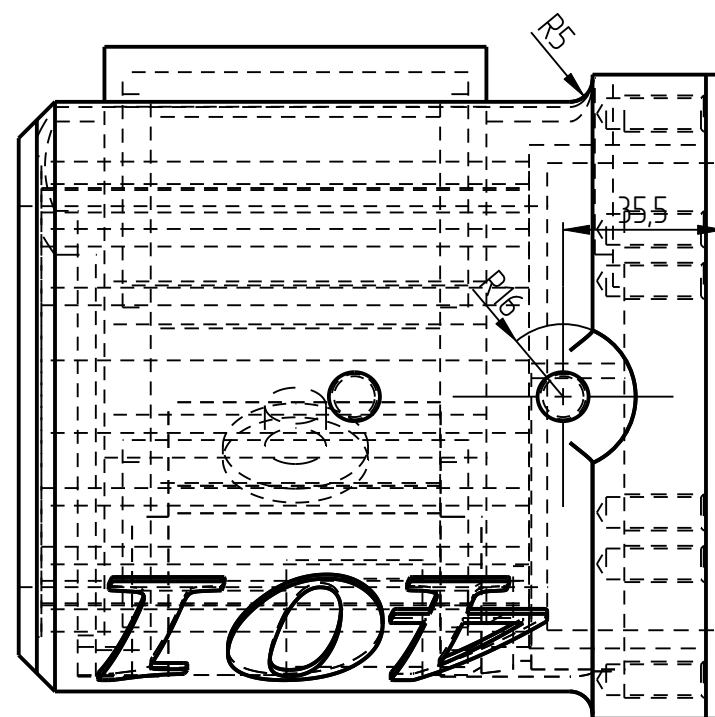

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку -3 мм.
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых и на обрабатываемых поверхностях.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_B 400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_T 310 МПа- 410 МПа.
10. Маркировать порядковый номер отливки.
11. HRC 10...15.
12. Все технологические метки и номера отливок располагать в указанном месте.
11. 401-01-02-01 - зеркальная отливка.