


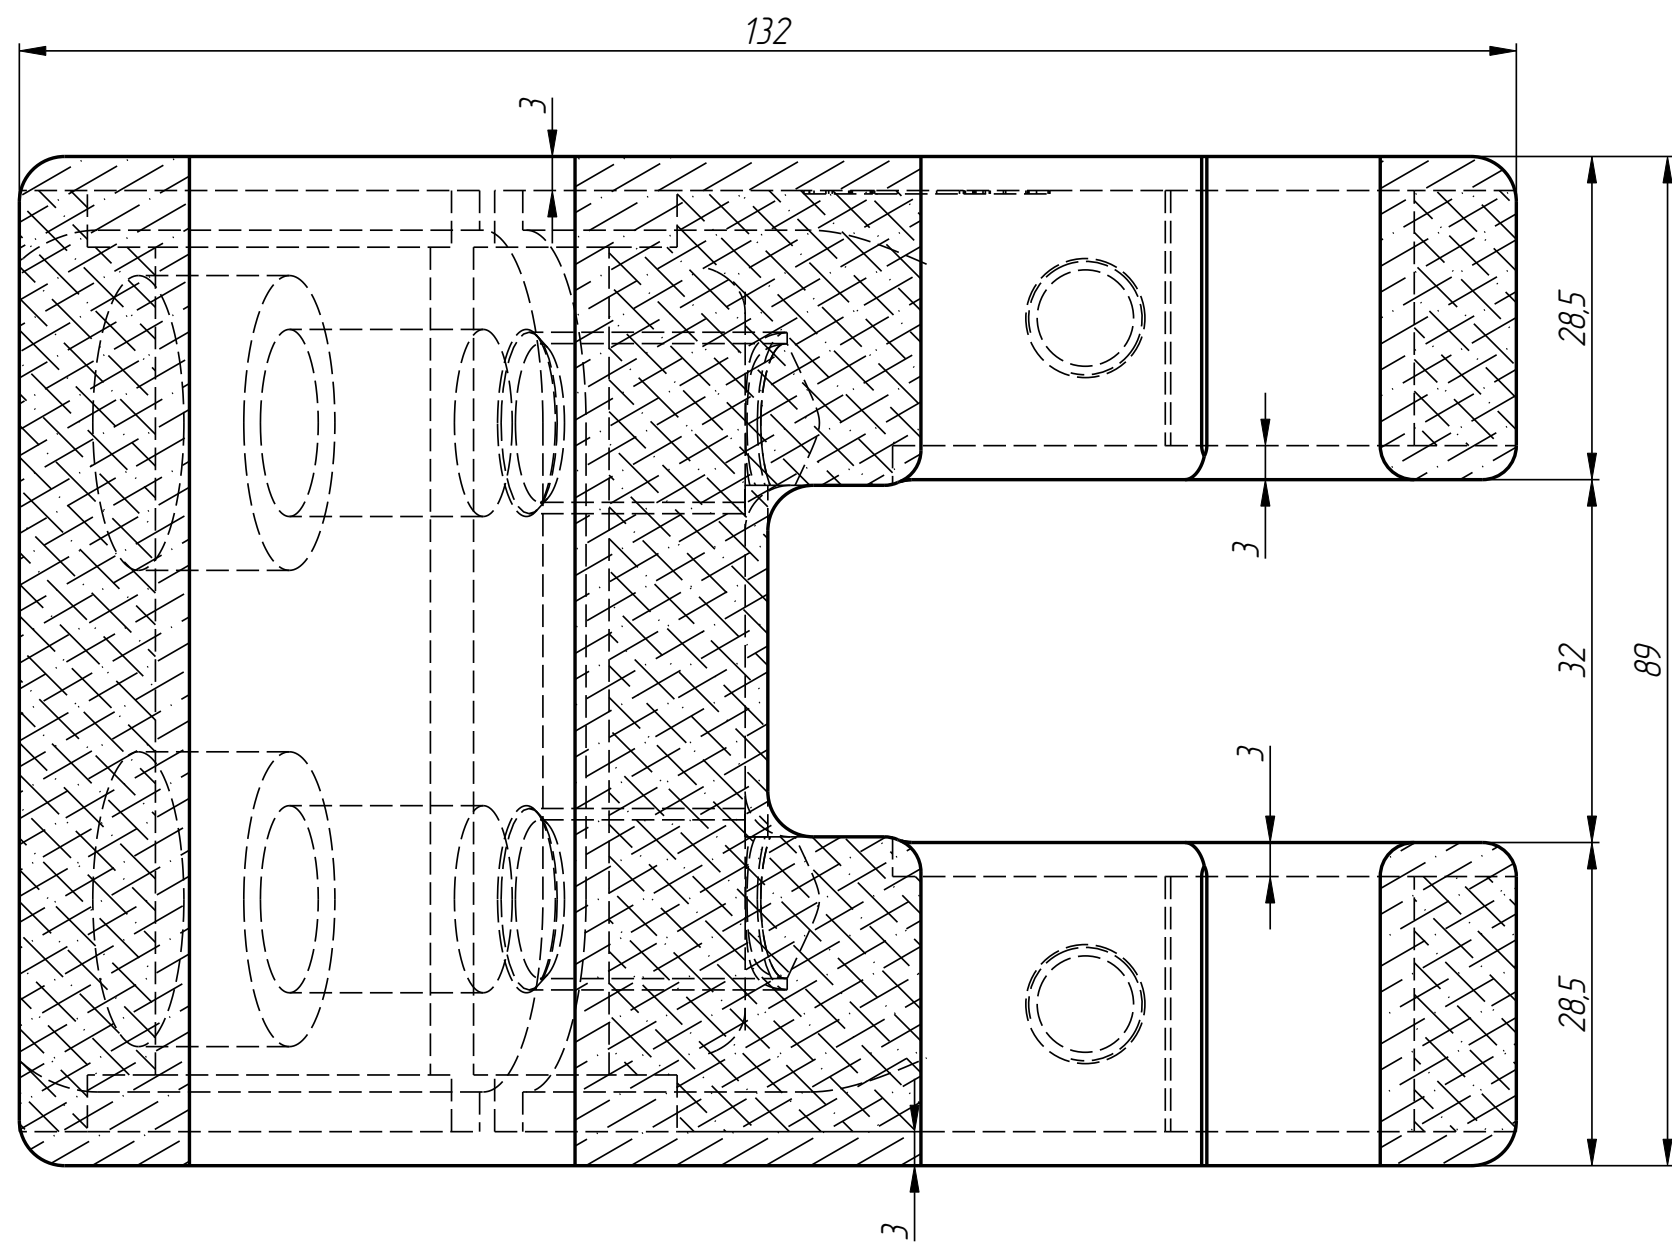

1. Материал отливки: ВЧ45-ВЧ50 ГОСТ 7293-85.
2. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
3. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
4. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
5. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку -3 мм.
6. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении σ_b 400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести σ_t 310 МПа- 410 МПа.
10. Маркировать порядковый номер отливки.
11. HB 160...240.
12. Места замера твердости.
13. Маркировку выполнить на 0,7 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic.

						401-V-0-V4-AL-CHERN Сборка			
						Отливка вилки AL черновой			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.				29.10.25			6,1	3:2	
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	
Нач.отд.						ООО "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.									