
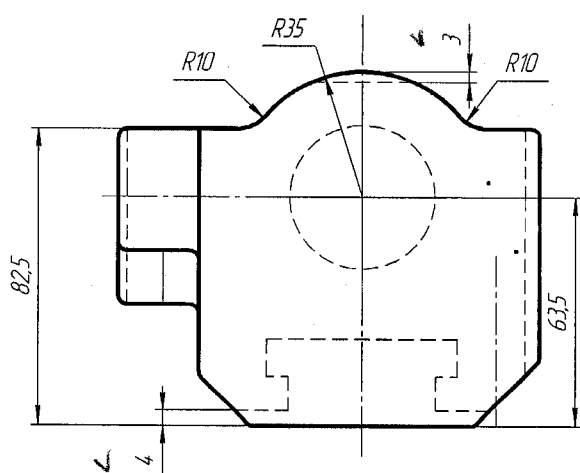
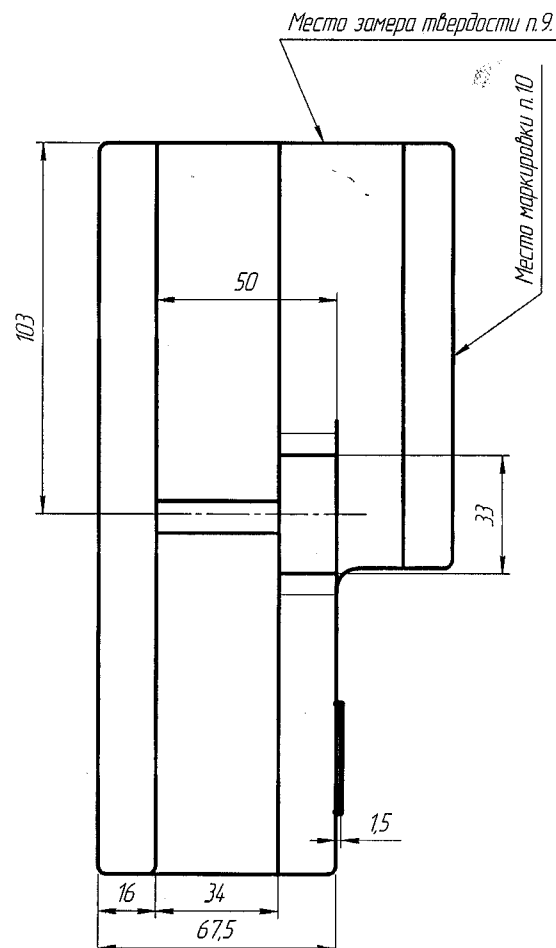
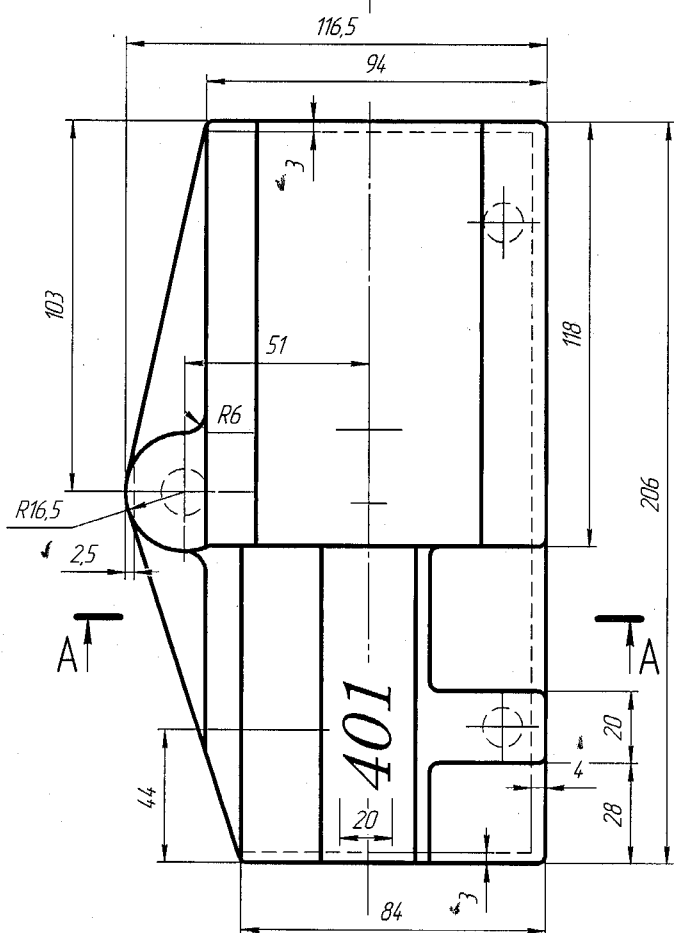
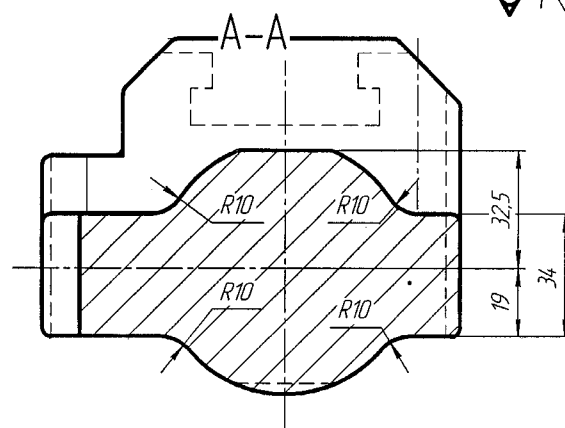


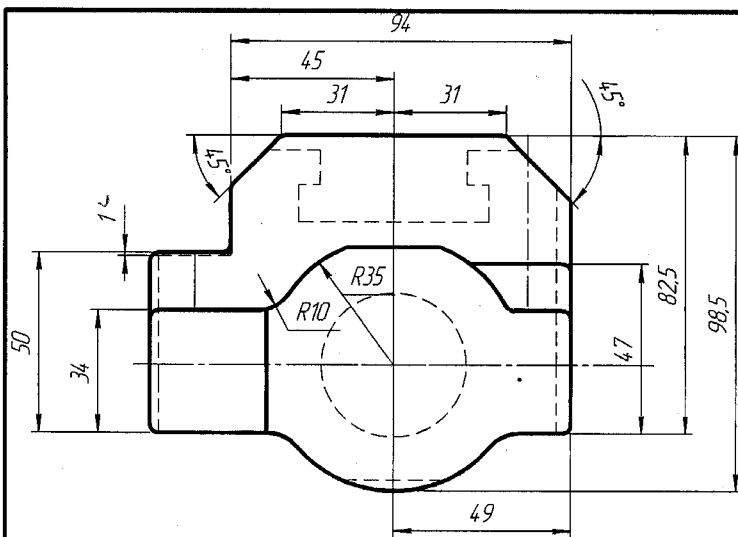

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
2. Неуказанные литейные радиусы 3.5 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты не превышающие по глубине припуск на мех. обработку.
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Остатки от литников и приливов зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
7. Временное сопротивление при растяжении $\sigma_b = 400 \text{ МПа} - 600 \text{ МПа}$.
8. Условный предел текучести $\sigma_t = 310 \text{ МПа} - 410 \text{ МПа}$.
9. HB 160 ... 240.
10. Маркировать порядковый номер отливки литым способом, высота шрифта 1 ... 2 мм.
11. Маркировку "401" выполнить на 15 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic, высота 20 мм.

512-02				Лит			Масса	Насквозь
Исполн.	№ докум.	Подп.	Литм.	Опора			1:1	
Разработ.	А.А.А.А.А.	Опора			Лист			1
Провер.	А.А.А.А.А.	Опора			Лист			1
Исполн.	А.А.А.А.А.	Опора			Лист			1
Утв.	А.А.А.А.А.	Опора			Лист			1

ВЧ50, ВЧ45

ПТР

Копировал

Формат А2