



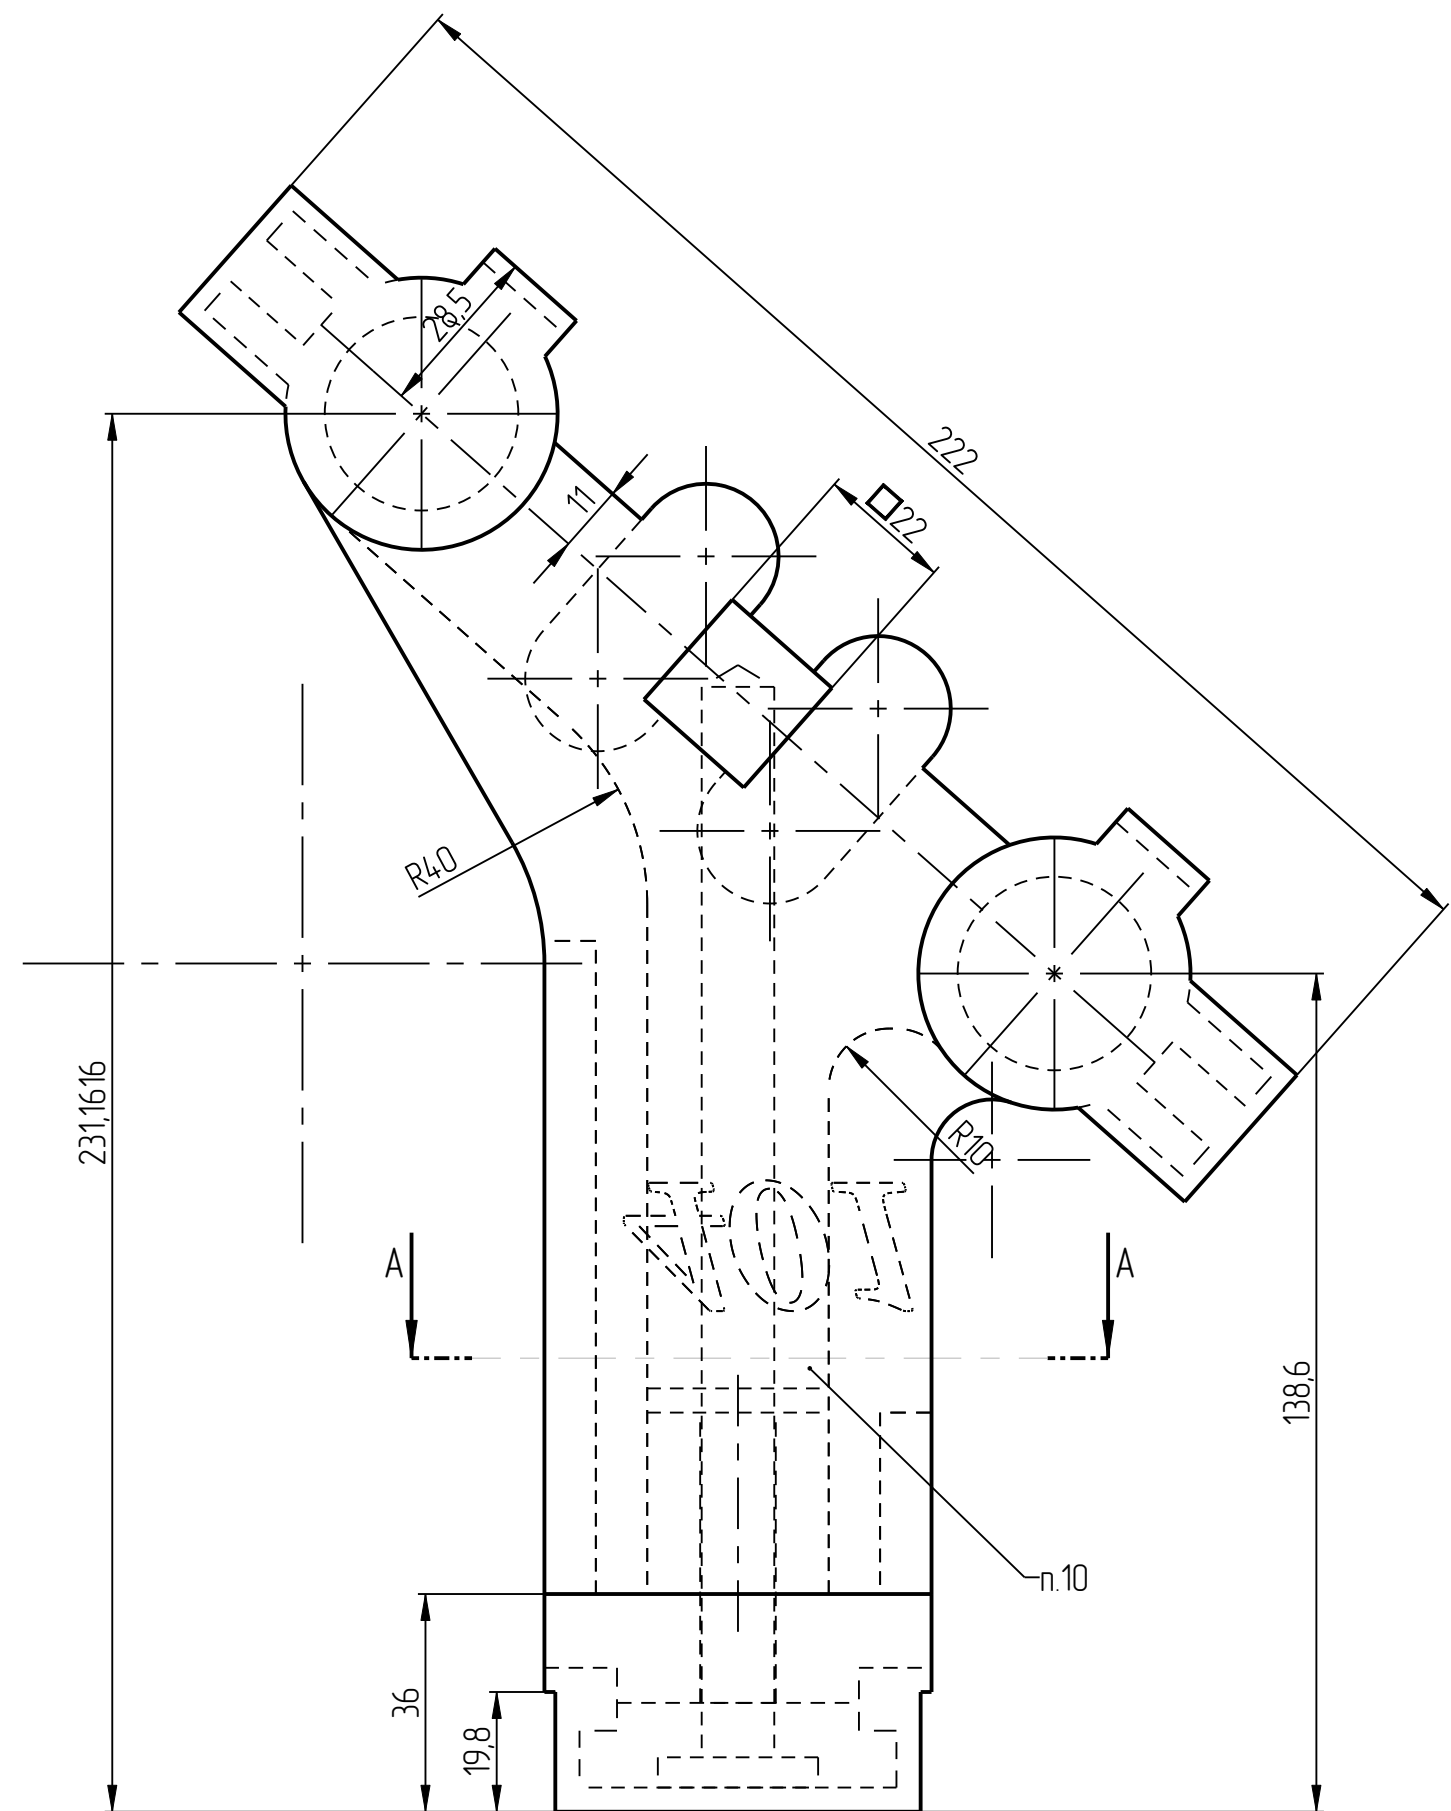

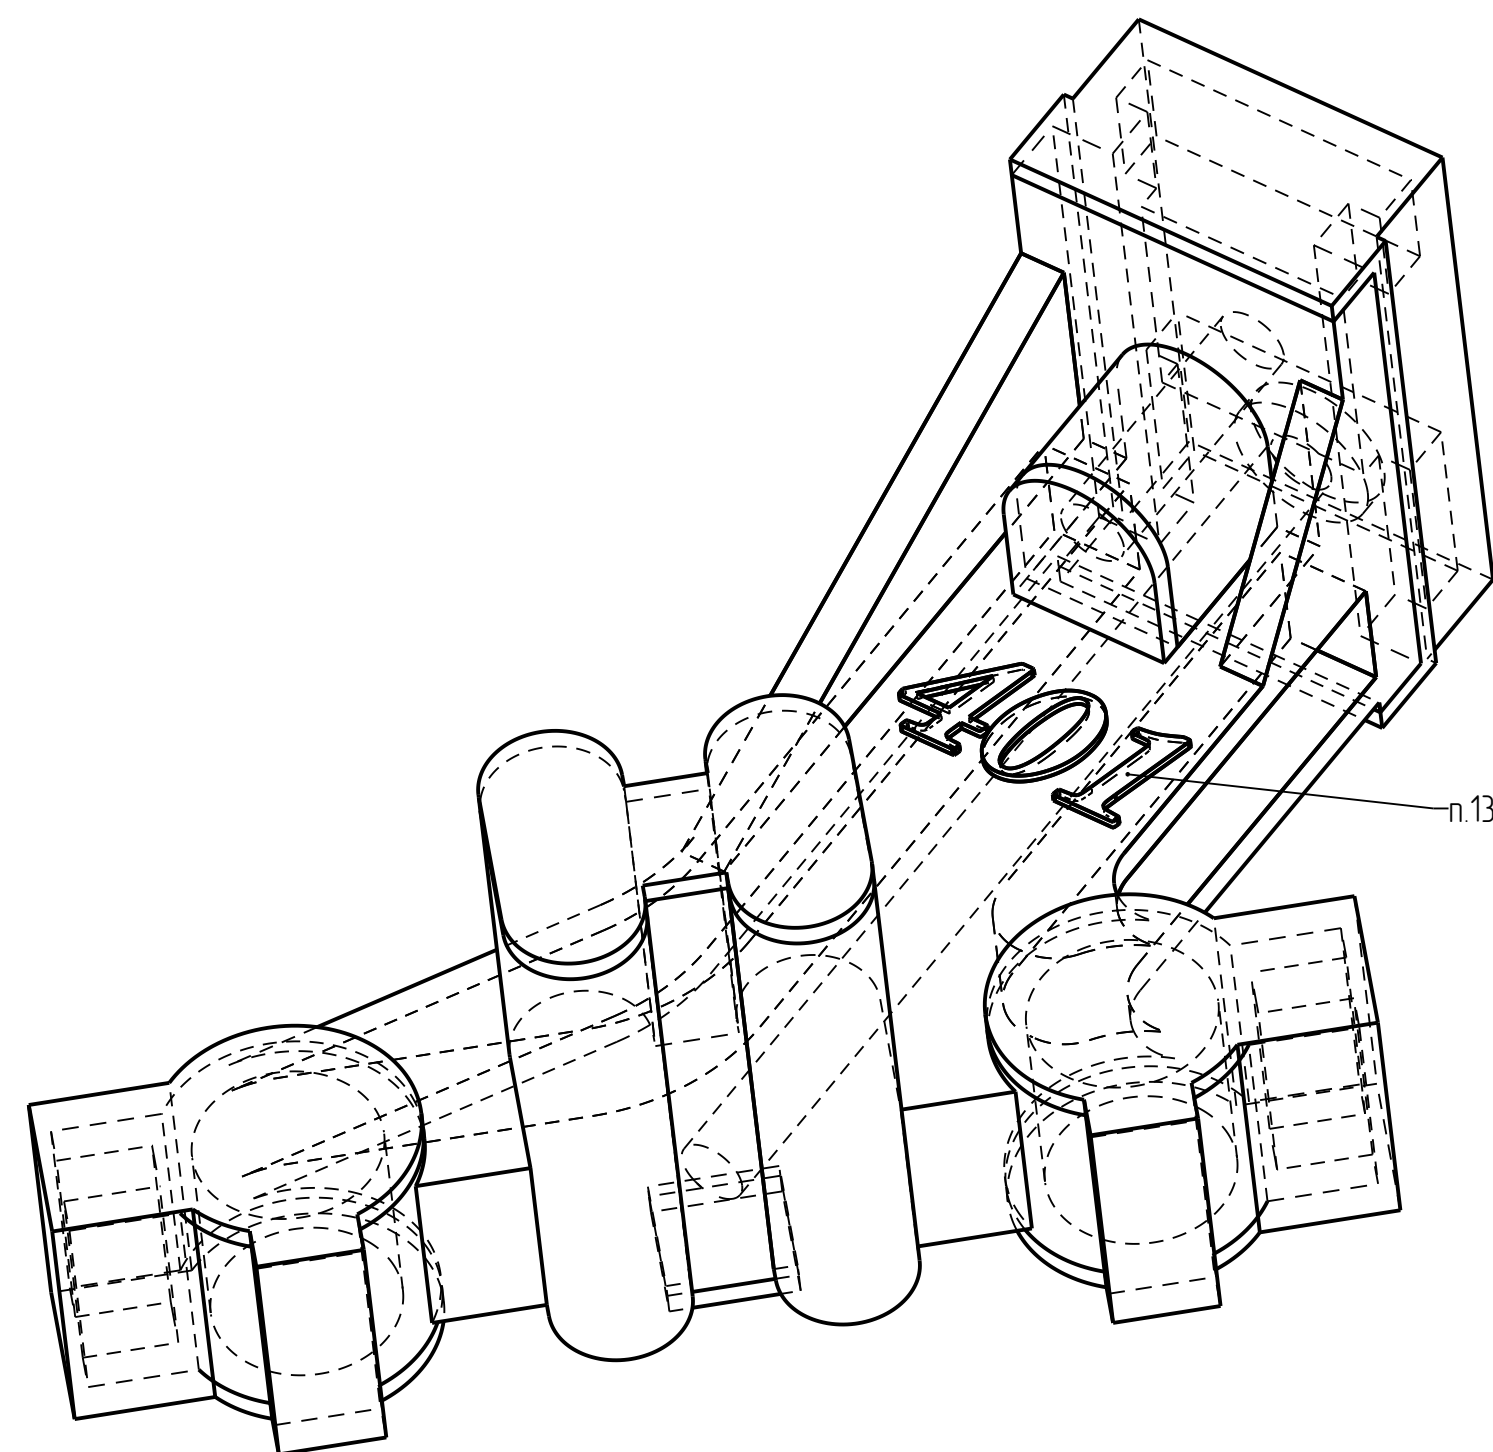

1. Класс точности отливки 10-0-0-10 ГОСТ Р 53464-2009.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
4. На обрабатываемых поверхностях допускаются любые дефекты, не превышающие по глубине припуск на механическую обработку -3 мм.
5. На необрабатываемых поверхностях допускаются раковины диаметром не более 2 мм и глубиной до 1 мм общей площадью не более 3% поверхности отливки.
6. Допускается изготовление из ВЧ40, ВЧ45 ГОСТ 7293-85.
7. Остатки от литников и прибылей зачистить заподлицо на необрабатываемых поверхностях, на обрабатываемых поверхностях допускается остаток до 5 мм.
8. Временное сопротивление при растяжении QВ 400 МПа-600 МПа.
9. Условный предел текучести QТ 310 МПа- 410 МПа.
10. Маркировать порядковый номер отливки.
11. HB 160...240.
12. Место замера твердости.
13. Маркировку выполнить на 1.5 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic. Высота шрифта 22мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата