
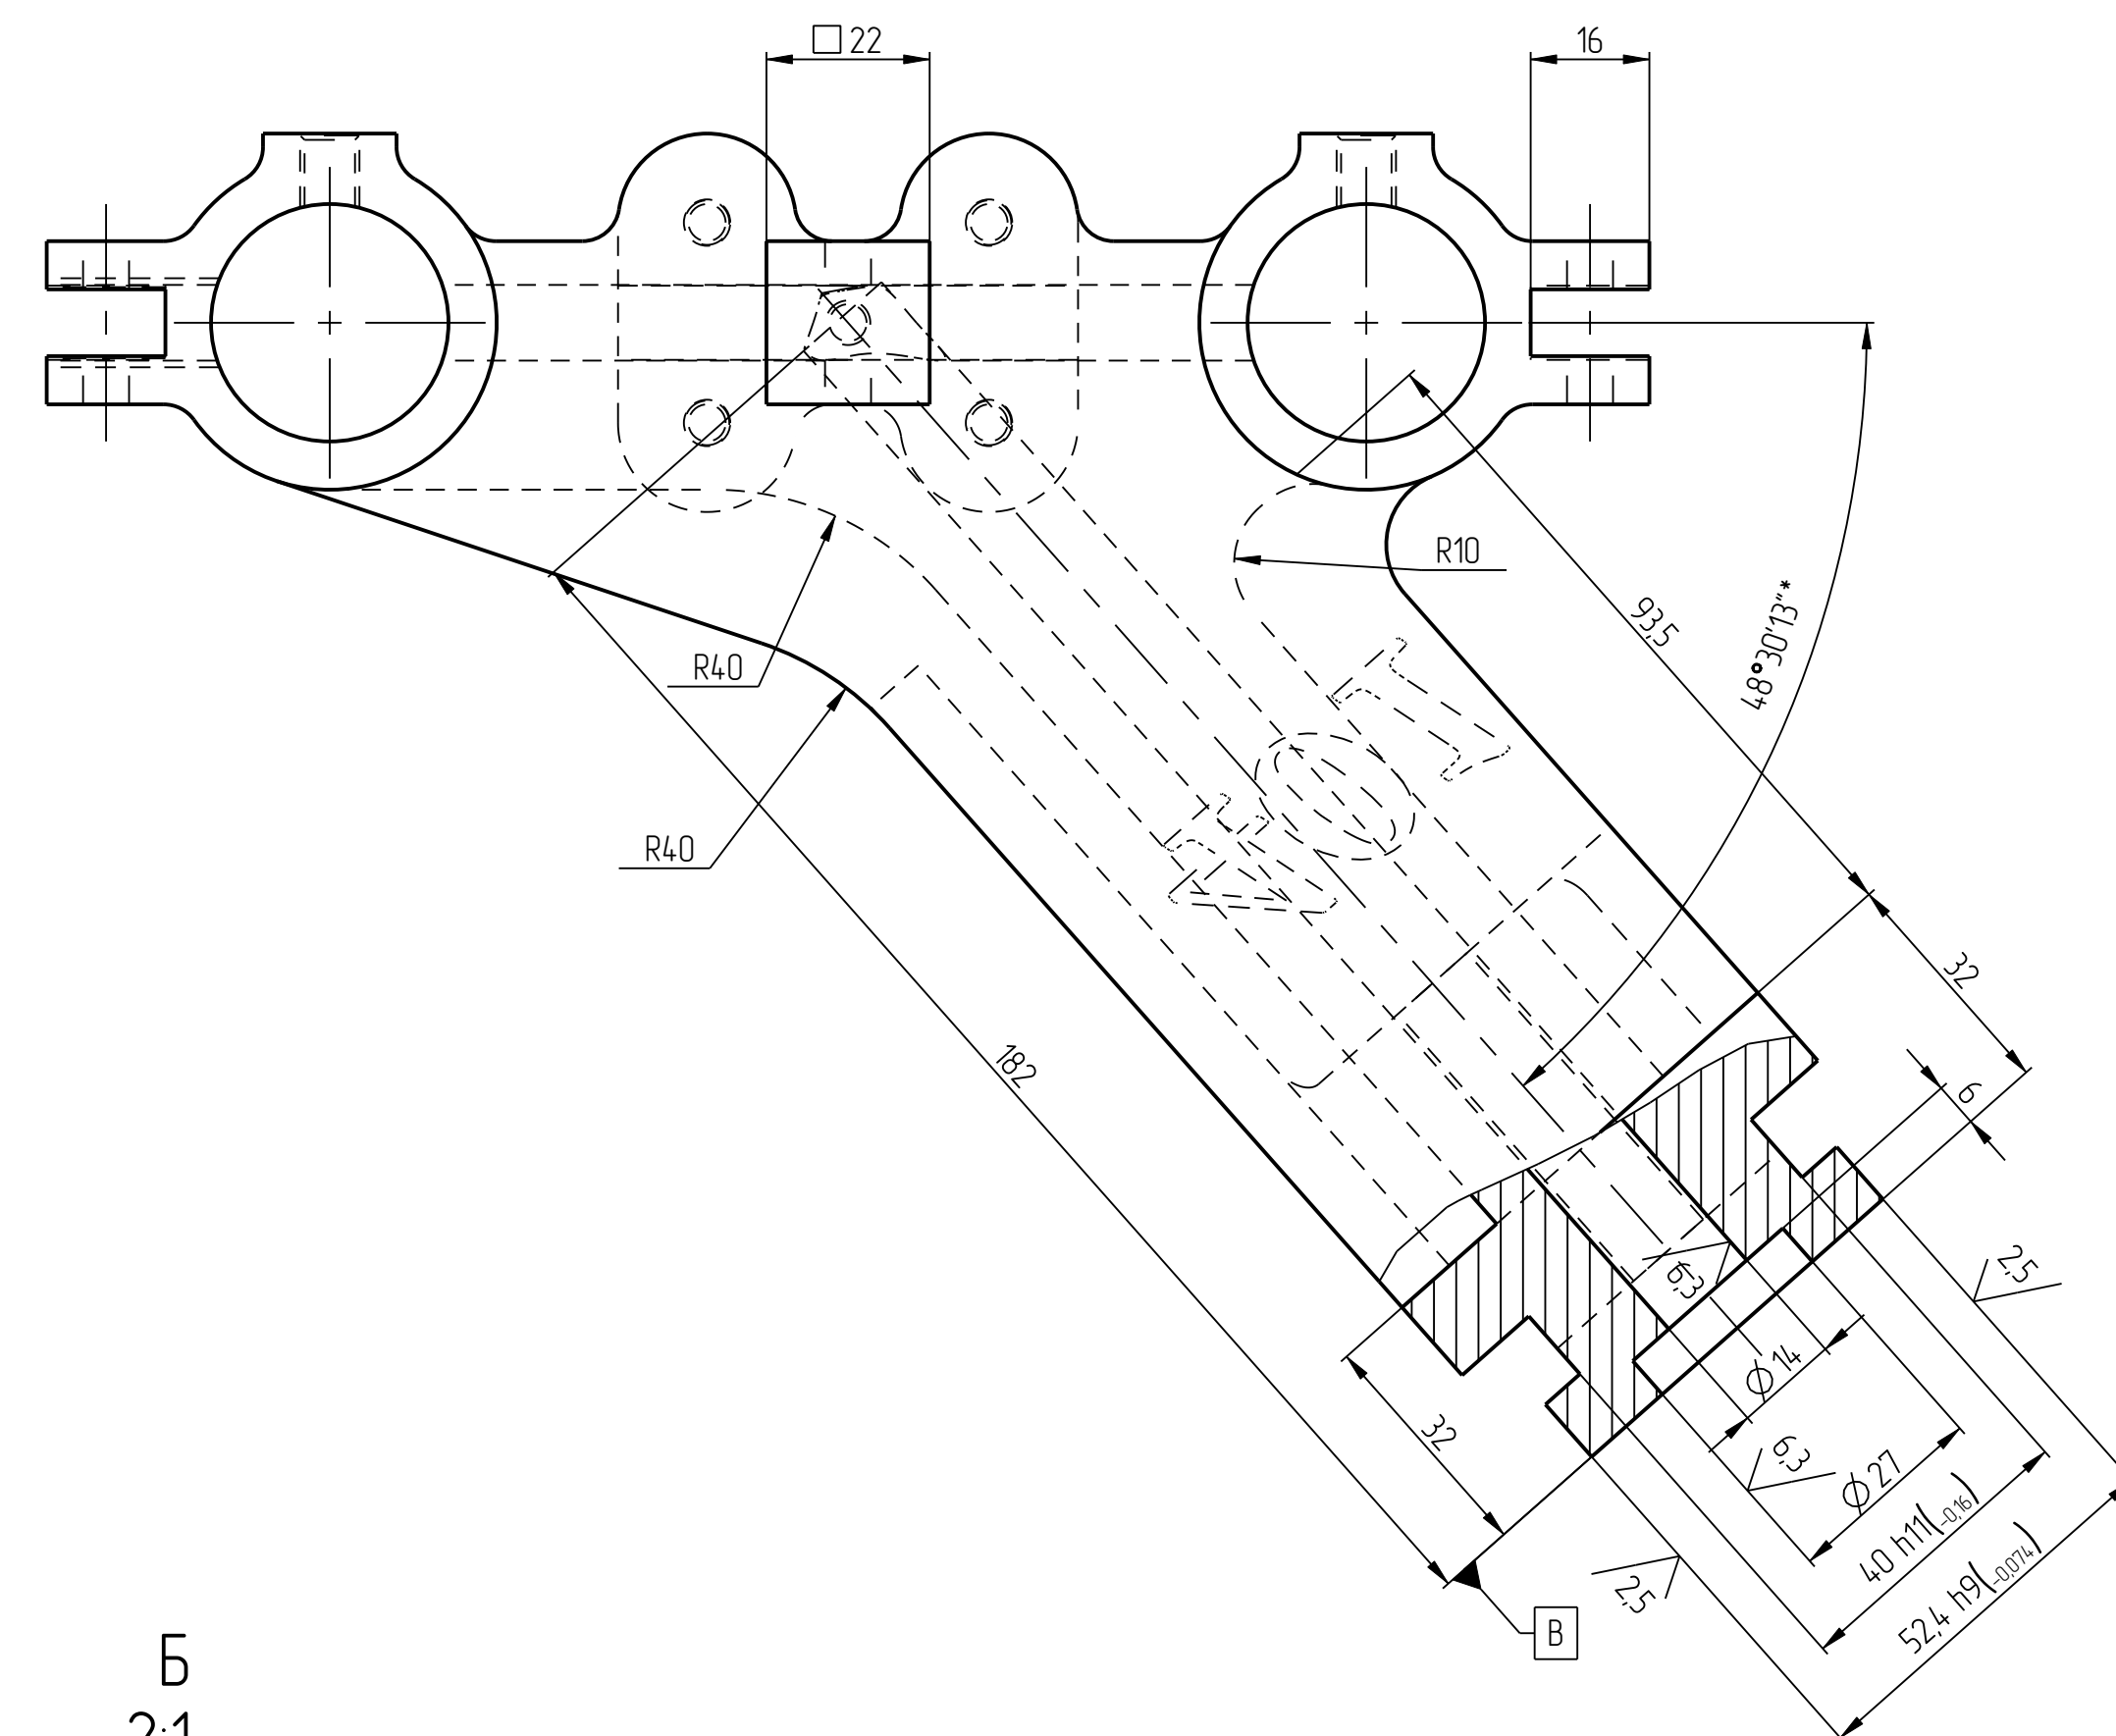
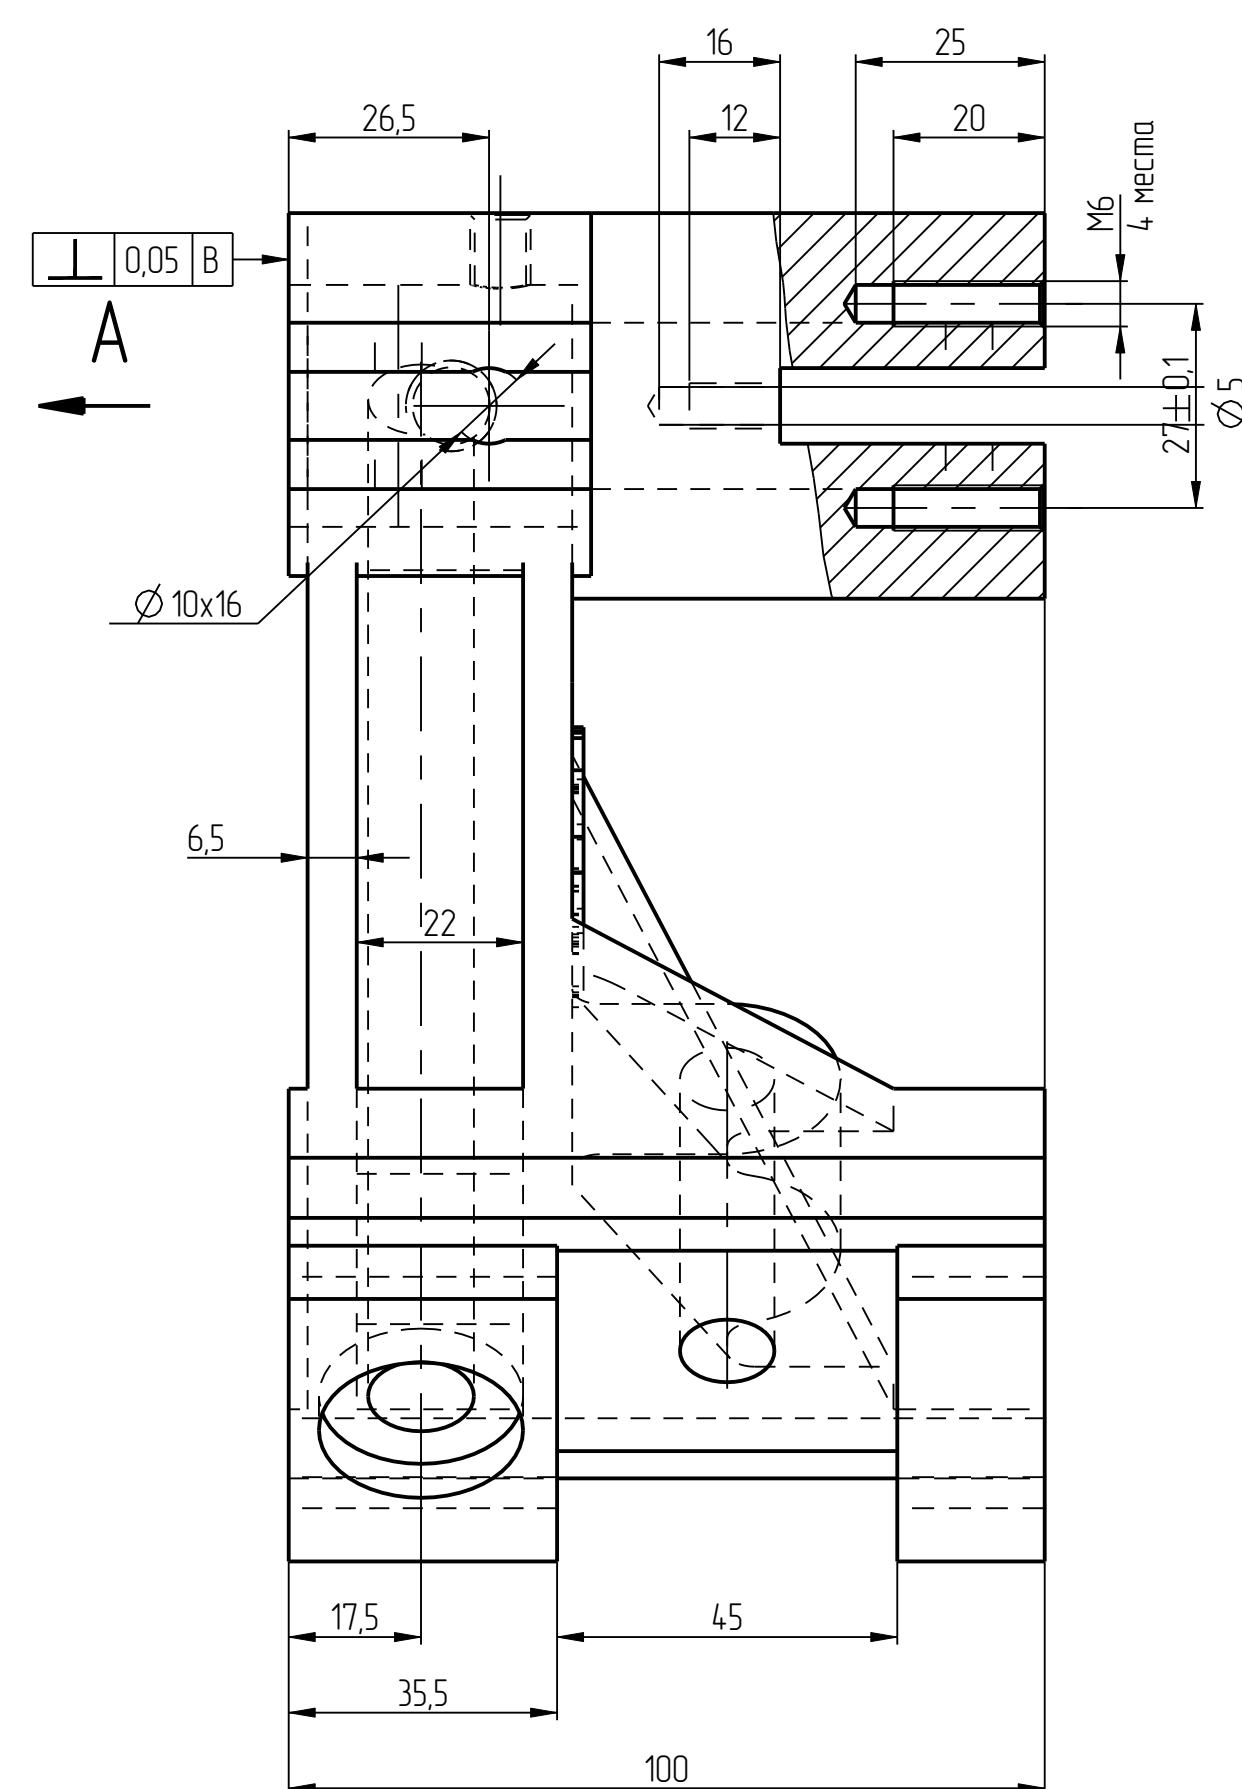
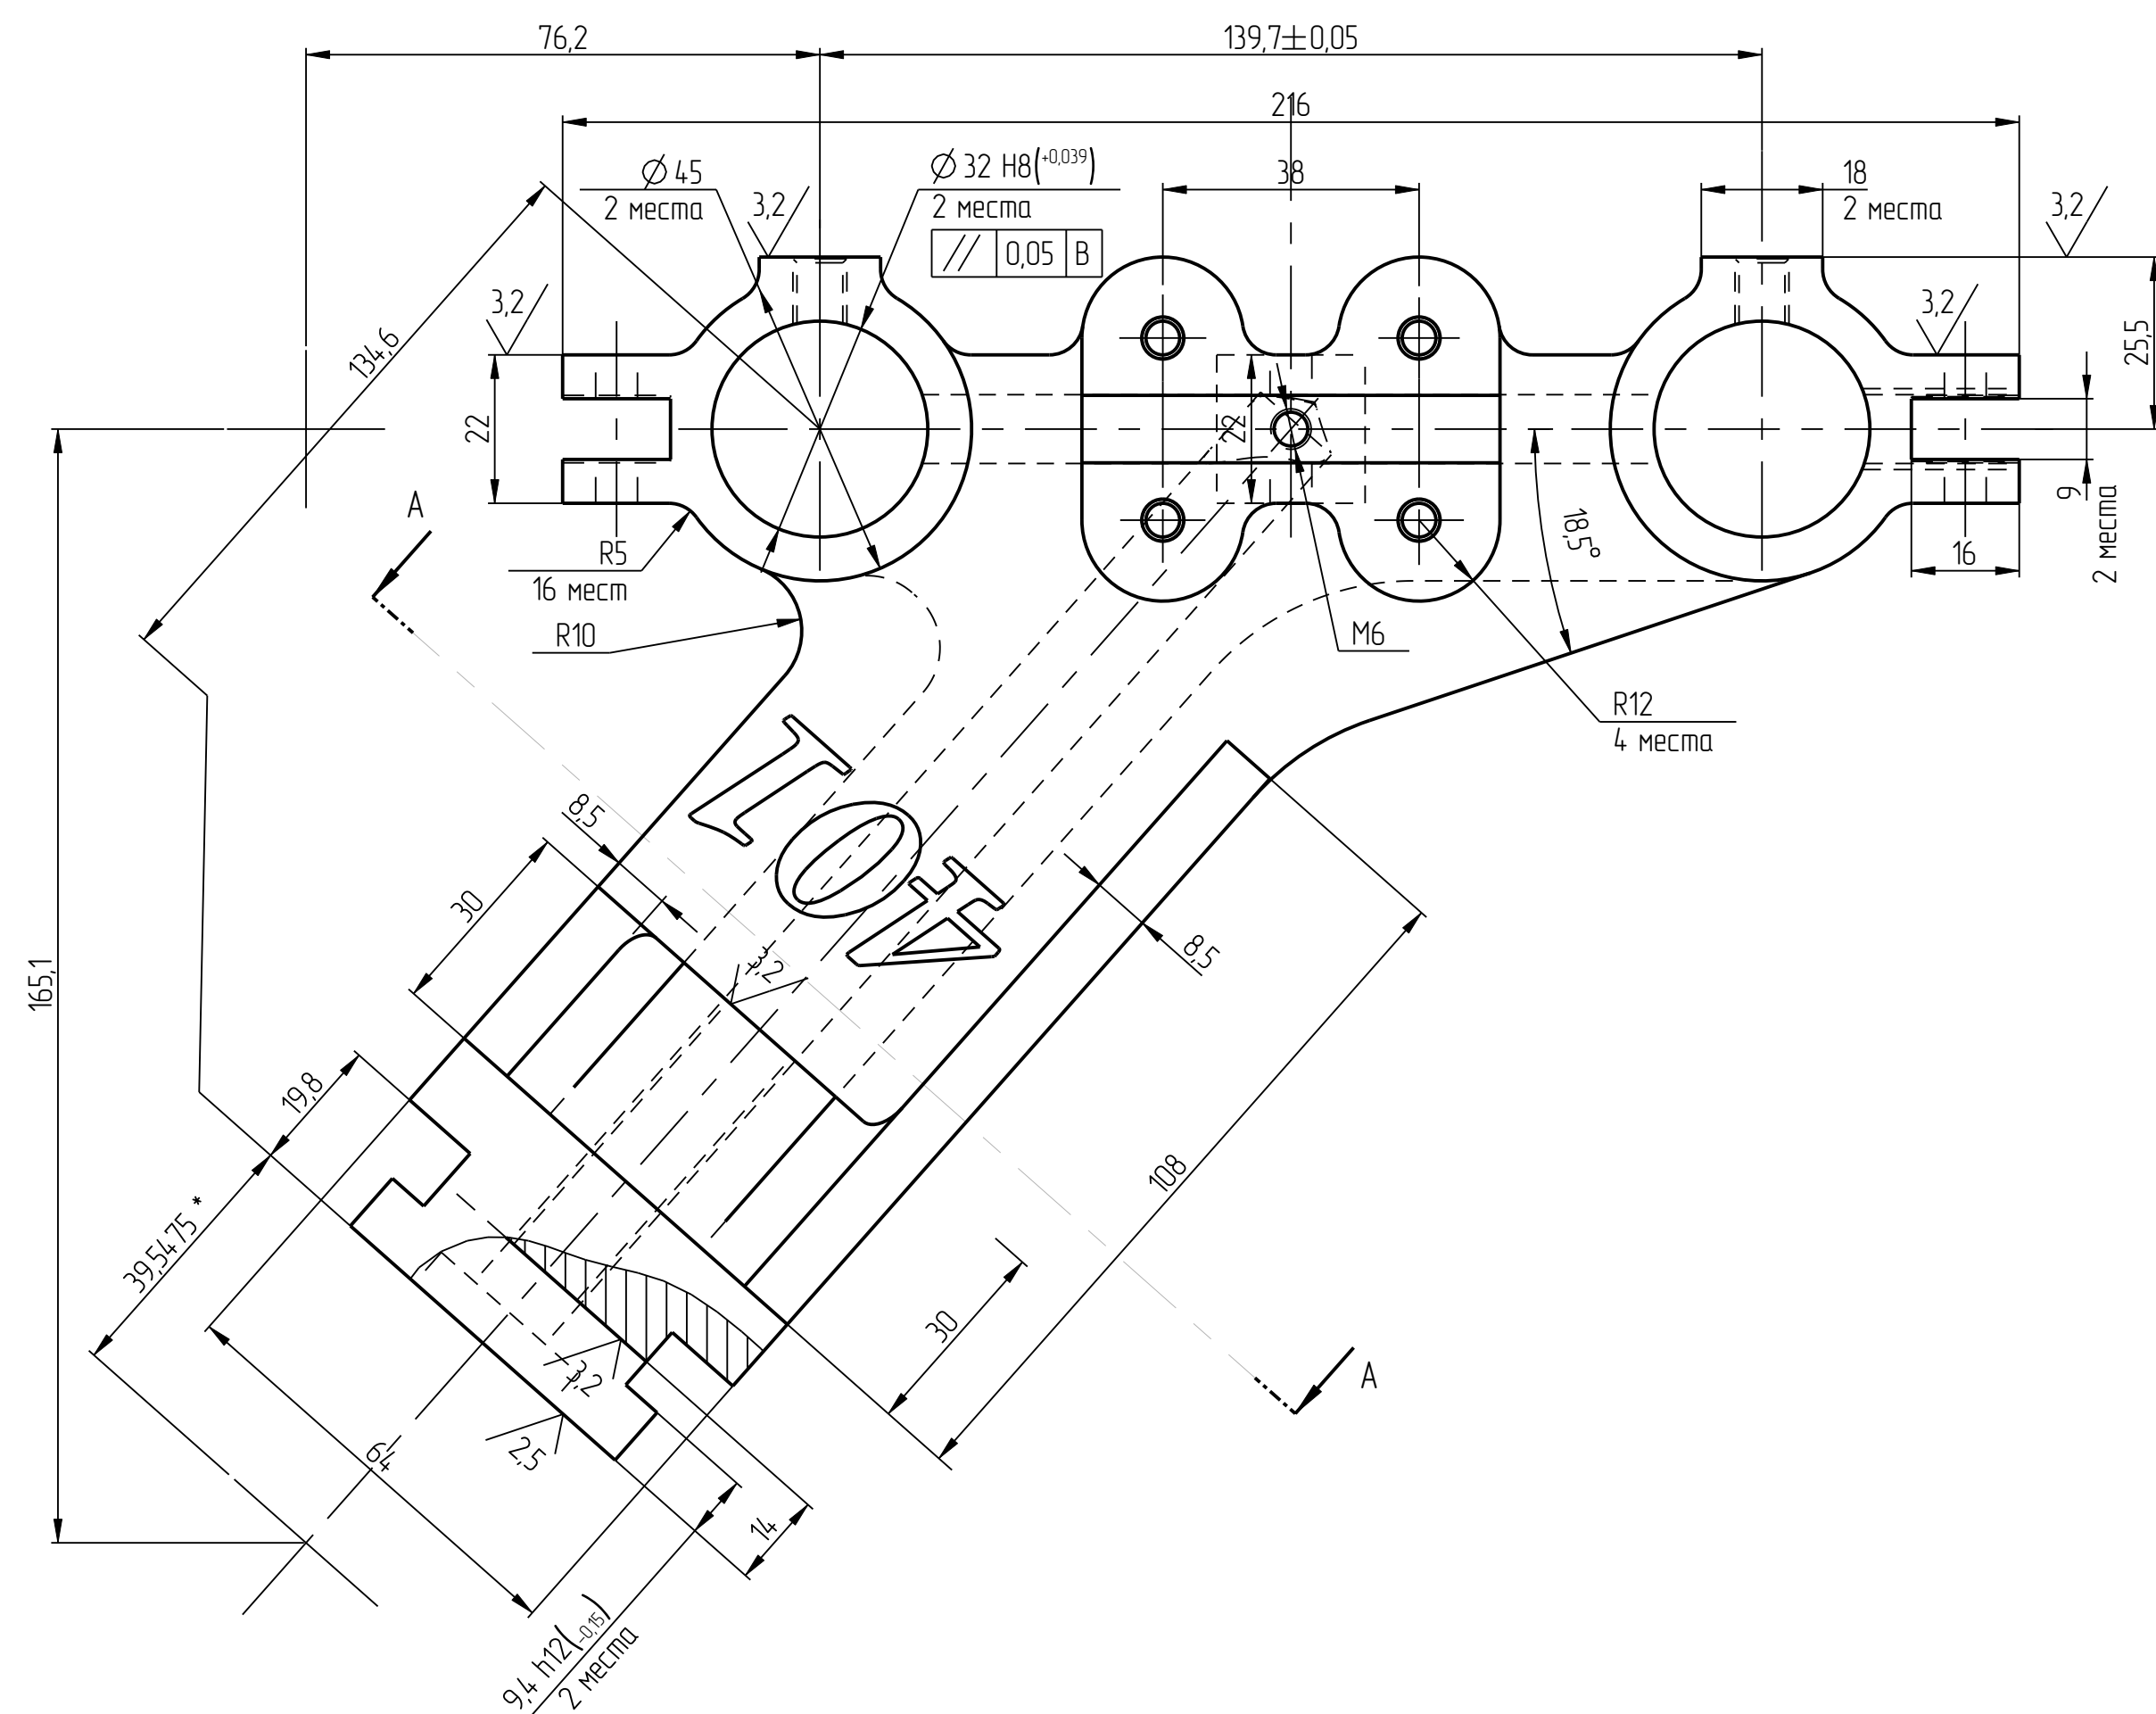
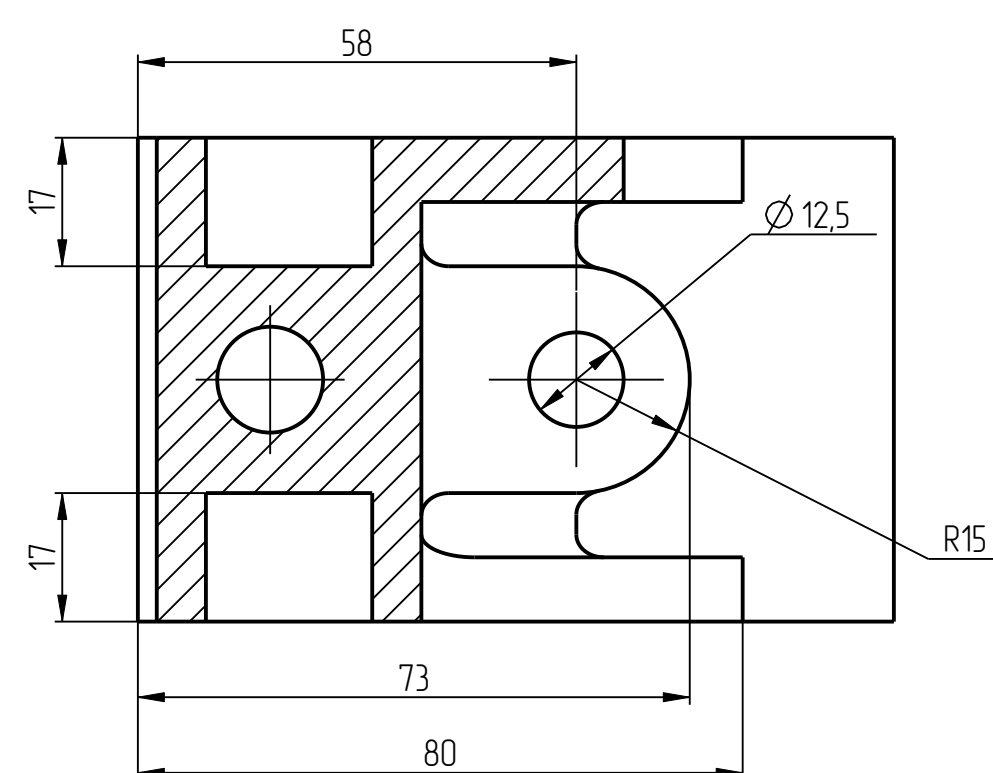
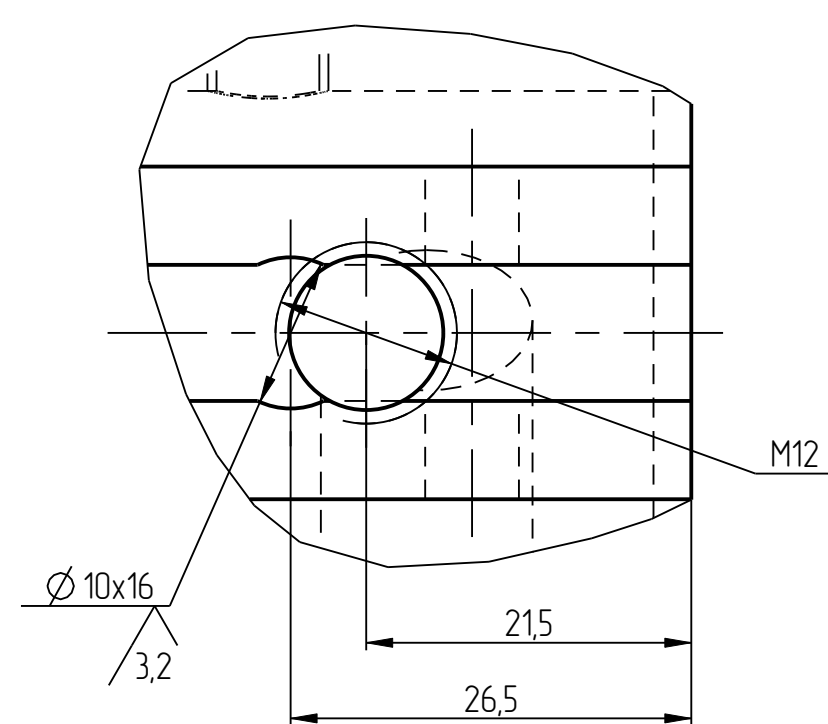
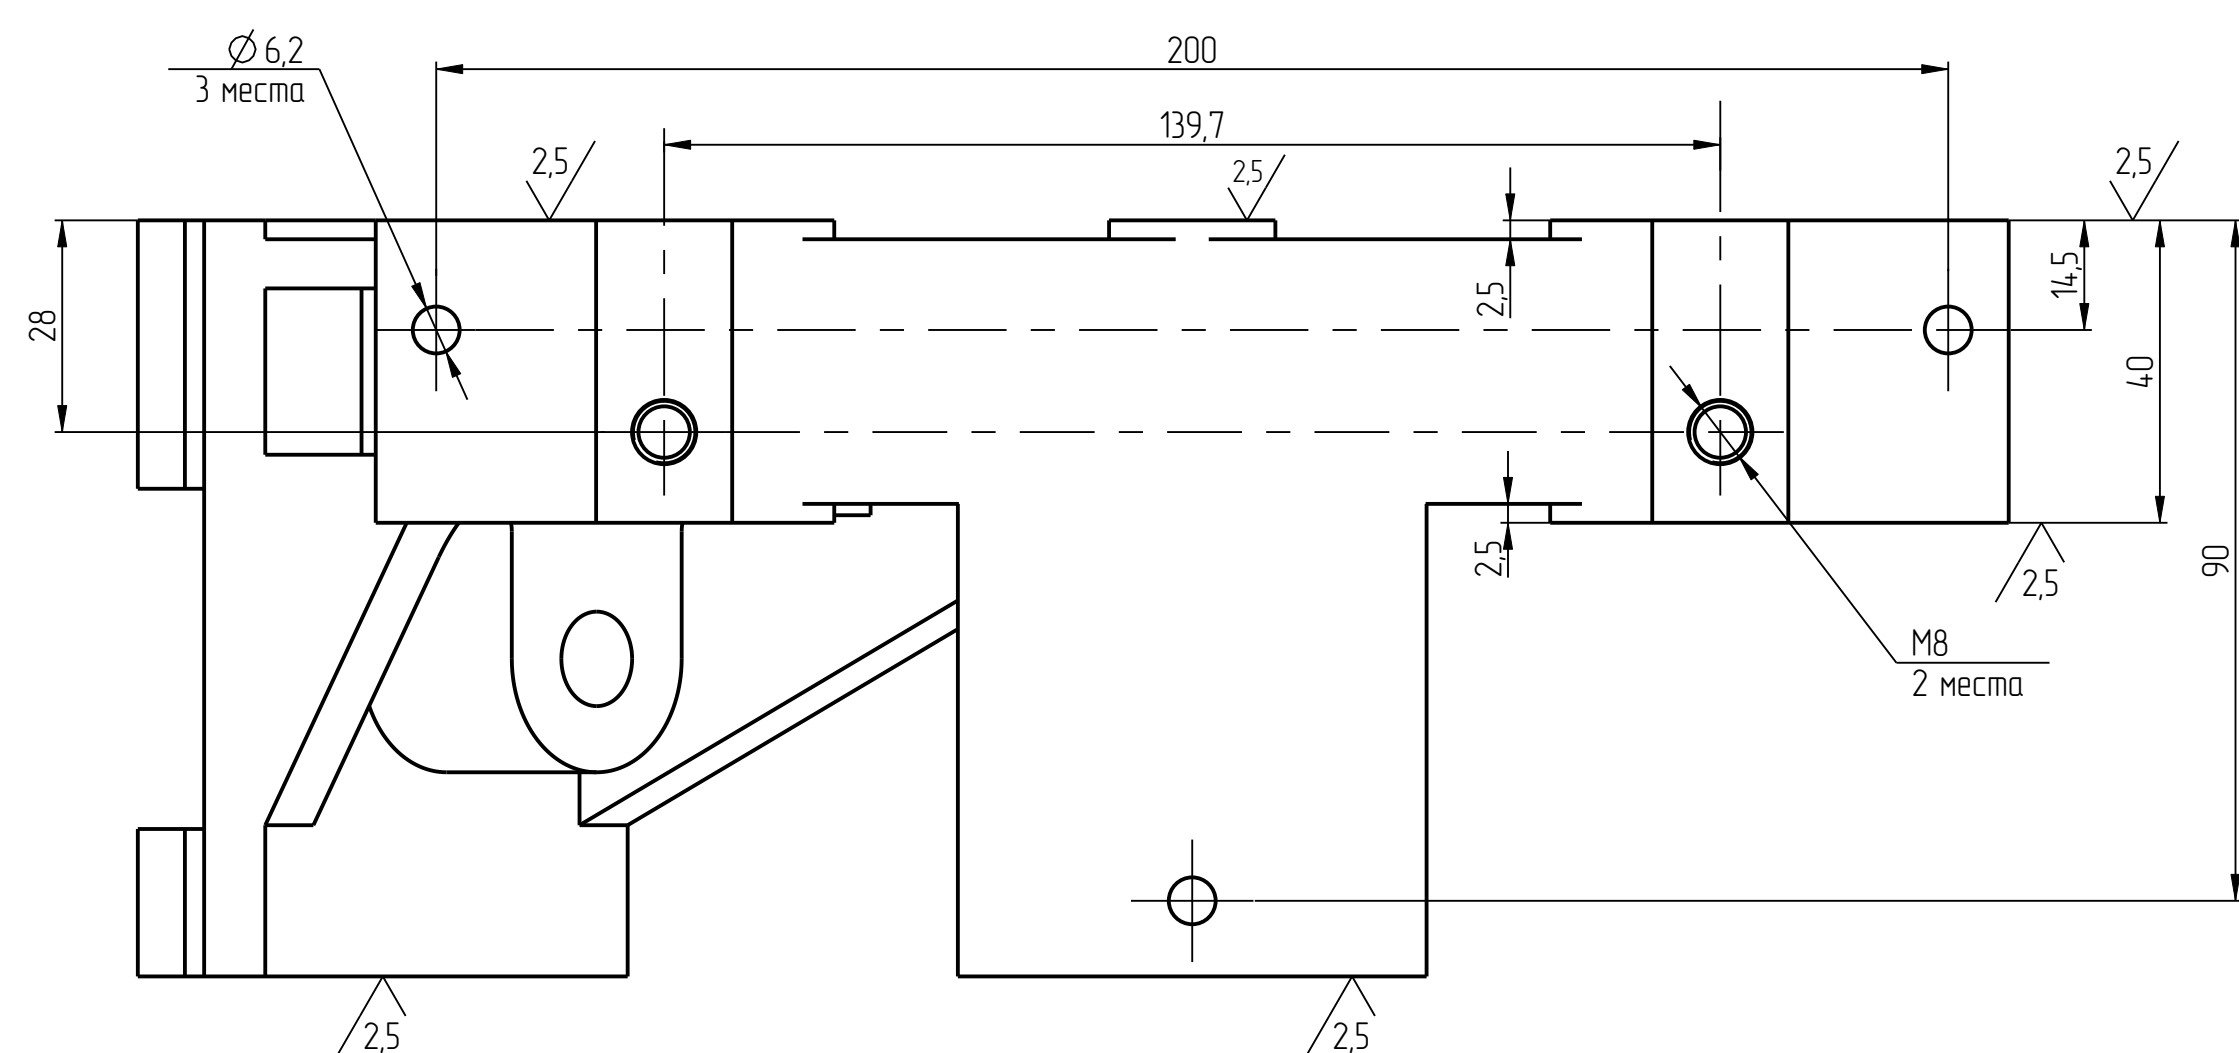


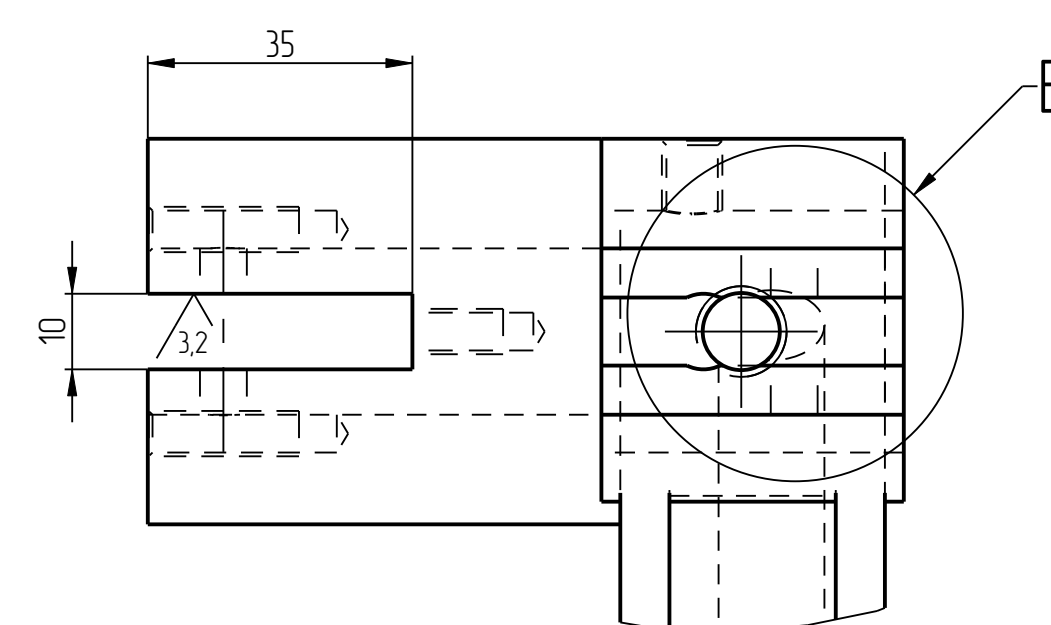

Б
2:1

 A-ABud A

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H12, h12, $\pm IT_{12}/2$;
3. Неуказанные литейные уклоны – $1^\circ 30'$;
4. Неуказанные литейные радиусы – 3...5 мм.

					512 Деталь					
					Кронштейн			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				7,2	1:1	
Разраб.				11.11.18						
Проб.										
Т.контр.										
Нач.отд.						Лист	1	Листов	2	
Н.контр.					В4-50 ГОСТ 7293-85	000 "ПТО"				
Упр.										

